


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11275
Descrição Básica:	ALÇA PREFORMADA DE SERVICO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 6323:2016; NBR 8158:2017; NBR 8159:2013 Emenda 1:2016
Imagem:	

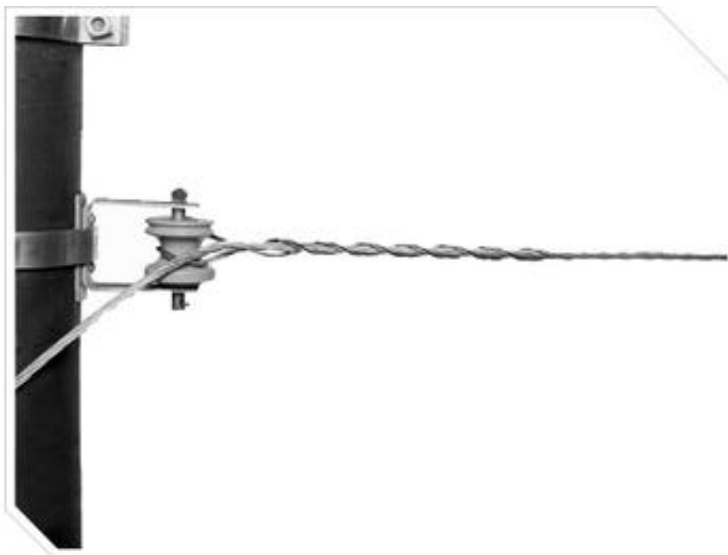

Informações Gerais:	A Alça Preformada de Serviço - SG destina-se à ancoragem dos cabos ou fios de alumínio nus ou revestidos em entradas de consumidor ou ainda à fixação do neutro do cabo multiplex usado em ramais de serviço. É fabricada a partir de fios de aço galvanizado, fios de aço revestidos de alumínio e após a sua formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o agarramento sobre o cabo. Para Ramais de Serviço com comprimento superior a 50 metros, recomenda-se a utilização da Alça Preformada de Distribuição - DG.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 82 44 06 18 00 00: Fixador mecânico de condutor; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2018-01-05 00:00:00