


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	21042
Descrição Básica:	SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2")
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 16400:2018, NBR 17240:2010.
Imagem:	

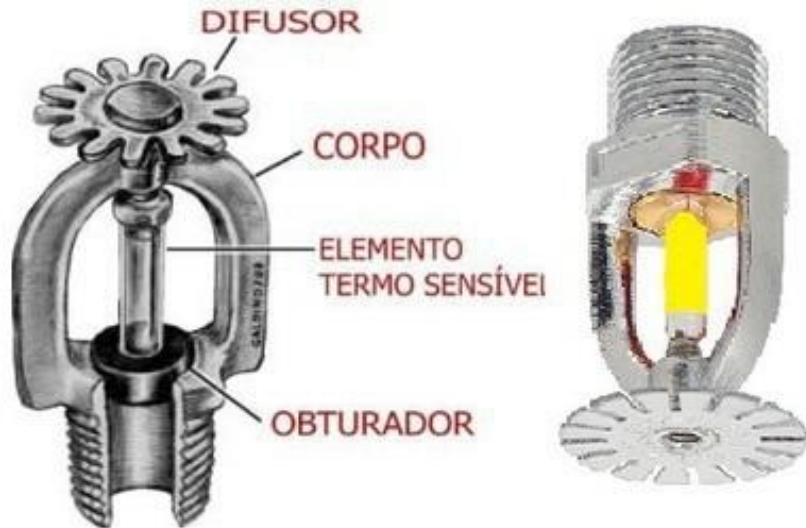

Informações Gerais:	Sprinkler/chuveiro automático, tipo pendente (jato posicionado para baixo), rosca de 1/2"-15MM, temperatura de abertura do bulbo de 79° Celcius, com líquido no bulbo/ampola de vidro na cor amarela, corpo em aço galvanizado com acabamento natural ou cromado. Os sprinklers são dispositivos com elemento termossensível projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Na temperatura indicada o líquido no interior do bulbo de vidro se expande de maneira que a cápsula se rompe liberando a água.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 76 30 00 00 00 00: Equipamentos de combate a incêndio.
Atualizado em:	2024-03-01 17:29:45.517000