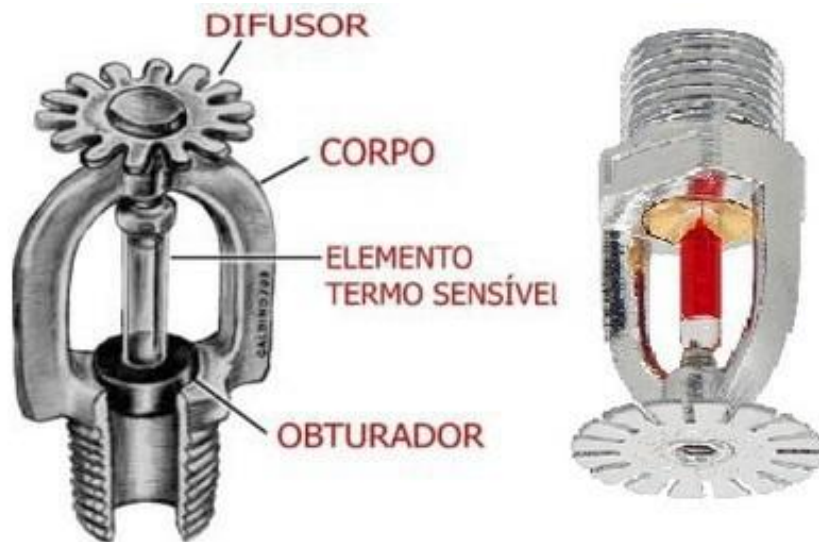


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 21044**Descrição Básica:** SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RÁPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2")**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 16400:2018, NBR 17240:2010.**Imagem:****Informações Gerais:**

Sprinkler/chuveiro automático, tipo pendente (jato posicionado para baixo), rosca de 1/2"-15MM, temperatura de abertura do bulbo de 68° Celcius, com líquido no bulbo/ampola de vidro na cor vermelha, corpo em aço galvanizado com acabamento cromado. Os sprinklers são dispositivos com elemento termossensível projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Na temperatura indicada o líquido no interior do bulbo de vidro se expande de maneira que a cápsula se rompe liberando a água.

Correspondência SINAPI com NBR 15.965

- 2C 76 30 00 00 00 00: Equipamentos de combate a incêndio.

Atualizado em:

2024-03-01 17:28:51.277000