

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

21045

Descrição Básica:

SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RÁPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4")


Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 16400:2018, NBR 17240:2010.

Imagem:

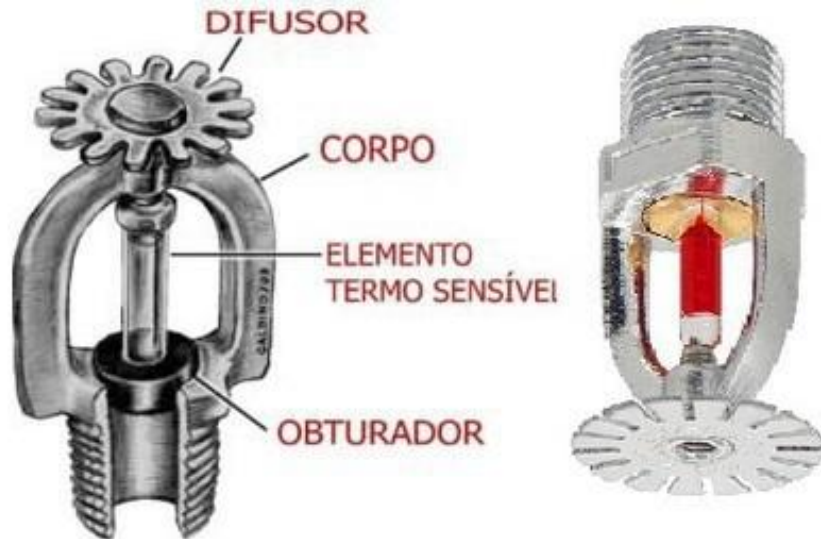

Informações Gerais:

Sprinkler/chuveiro automático, tipo pendente (jato posicionado para baixo), rosca de 3/4"-20MM, temperatura de abertura do bulbo de 68° Celcius, com líquido no bulbo/ampola de vidro na cor vermelha, corpo em aço galvanizado com acabamento cromado. Os sprinklers são dispositivos com elemento termossensível projetados para serem acionados em temperaturas pré-determinadas, lançando automaticamente água sob a forma de aspersão sobre determinada área, com vazão e pressão especificados, para controlar ou extinguir um foco de incêndio. Na temperatura indicada o líquido no interior do bulbo de vidro se expande de maneira que a cápsula se rompe liberando a água.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2C 76 30 00 00 00 00: Equipamentos de combate a incêndio.

Atualizado em:

2024-03-01 17:30:43.780000