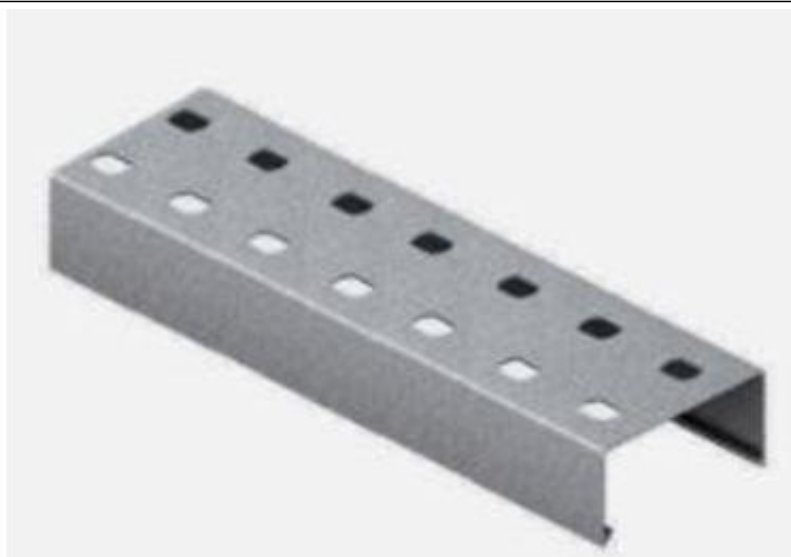


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	39029
Descrição Básica:	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 11888-2:2015; NBR 7013:2013; NBR IEC 61084-1:2006; NBR IEC 61084-2-1:2006; NBR IEC 61084-2-4:2006; NBR IEC 61084-2-2:2006.

Imagem:**Informações Gerais:**

Os PERFILADOS são estruturas de aço carbono pré-zincado, destinados à condução e distribuição de circuitos com pequena quantidade de fios e cabos, como sustentação de luminárias, alimentação de circuitos e equipamentos de iluminação, passagem de fios e cabos elétricos. São fabricados nas dimensões padrões de 19x38mm, 38x38mm ou 76x38mm, providos de virolas com 3 mm voltadas para dentro, podendo ser totalmente perfurado com furos oblongos de 10x13mm ou lisos que possuem apenas dois furos nas pontas para união das emendas. Possuem uma completa linha de acessórios padronizados, que determinam as mais variadas possibilidades de utilização. Podem receber tratamento em galvanização a fogo, galvanização eletrolítica ou pintura eletrostática.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 92 14 02 00 00 00: Perfis de aço;
- 2C 82 44 00 00 00 00: Componentes de via para cabos e fios;
- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;
- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.

Atualizado em:

2016-02-17 00:00:00