


## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 41809                                                                              |
| <b>Descrição Básica:</b>   | COTOVELO LISO RETO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, LARGURA X ALTURA = 200 MM X 50 MM |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                                 |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | ABNT NBR IEC 61537:2013; NBR 6323:2016                                             |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                    |

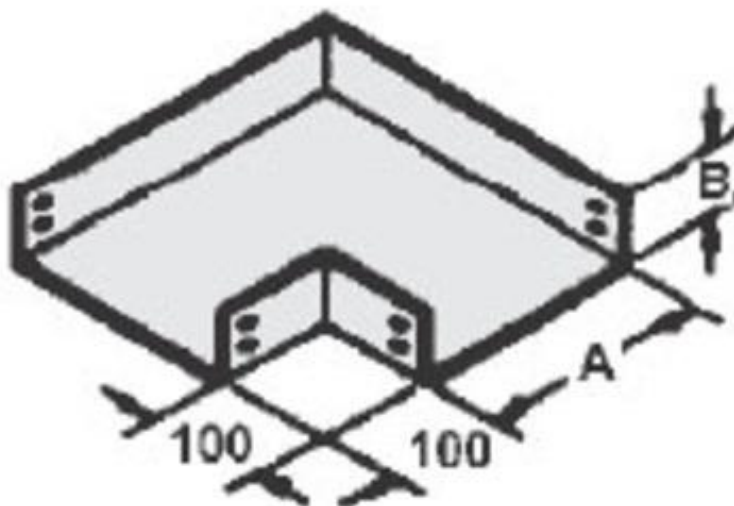

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Acessório para eletrocalhas, o cotovelo reto com base lisa, fabricado em chapa de aço carbono galvanizado a fogo por imersão. O cotovelo é uma conexão de eletrocalhas que mantém a base e a altura do leito, alterando em 90 graus o seu curso. Sistema é empregado na passagem de circuitos ou sistemas de alimentação e distribuição de energia elétrica, telefonia, dados entre outros. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 82 44 06 06 00 00: Acoplamento de condutor de eletricidade;<br>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;<br>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2023-09-05 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |