

TABLERO ENERGÉTICO DE MARRUECOS

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

Temporada


Todas

Mes


Todas

Consumo kWh por zona

● Zona 1 ● Zona 2 ● Zona 3

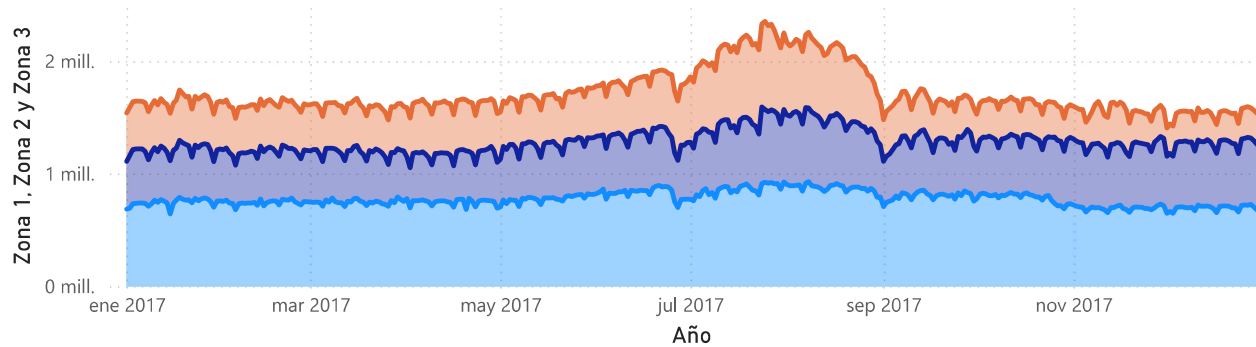

Consumo kWh total

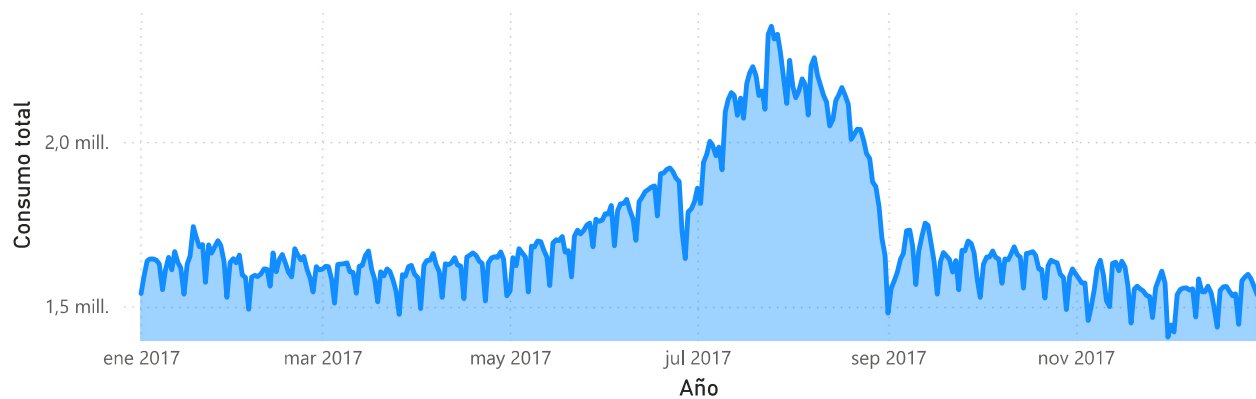

52204

Máxima potencia kW demandada zona 1


37409

Máxima potencia kW demandada zona 2

47598

Máxima potencia kW demandada zona 3

Aporte consumo kWh por zona

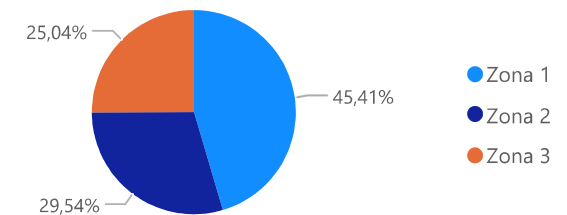

TABLERO ENERGÉTICO DE MARRUECOS

المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب

Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable

Temporada


Todas

Mes

Todas

Consumo - Oferta kWh

● GeneracionSolar ● GeneracionEolica ● Potencia demandada Total

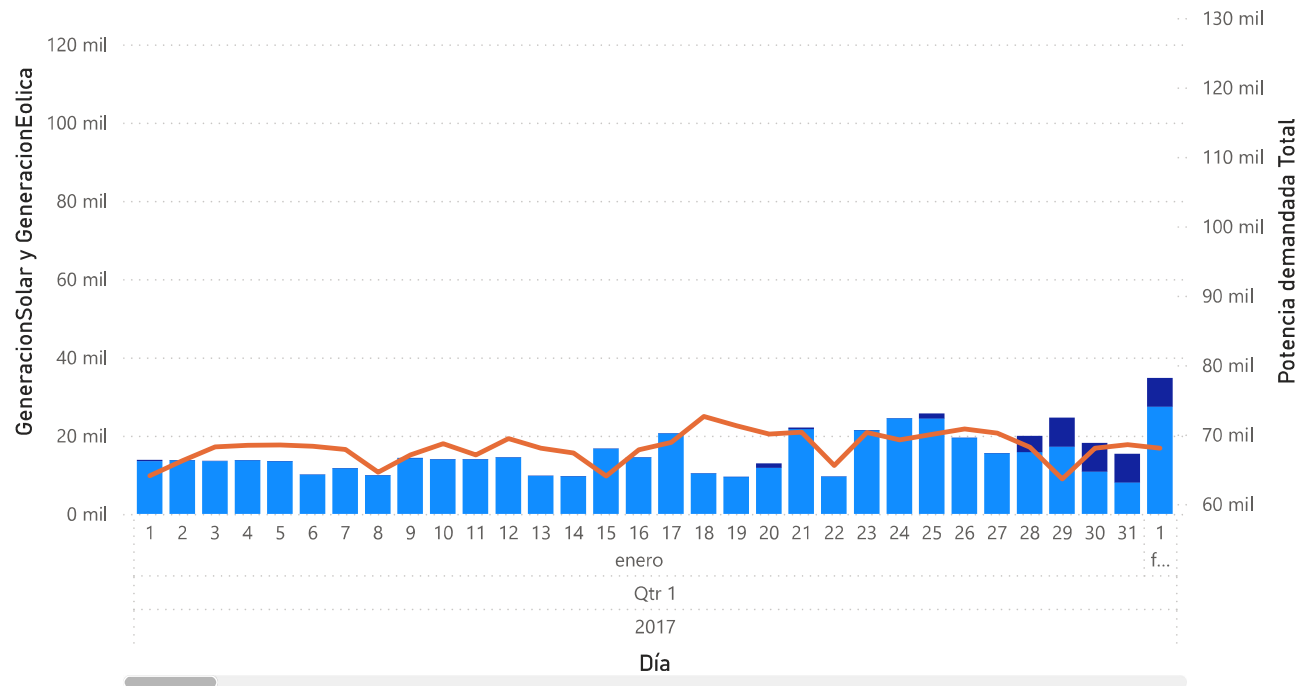

Factor Solar

- ☐ 200,00
☐ 1.000,00
☐ 2.000,00
☒ 20.000,00

Factor Eolico

- ☐ 2,00
☐ 10,00
☐ 20,00
☒ 200,00

11

Mín. de humidity



Humedad

95

Máx. de humidity

3

Mín. de temperature



Temperatura del aire

40

Máx. de temperature