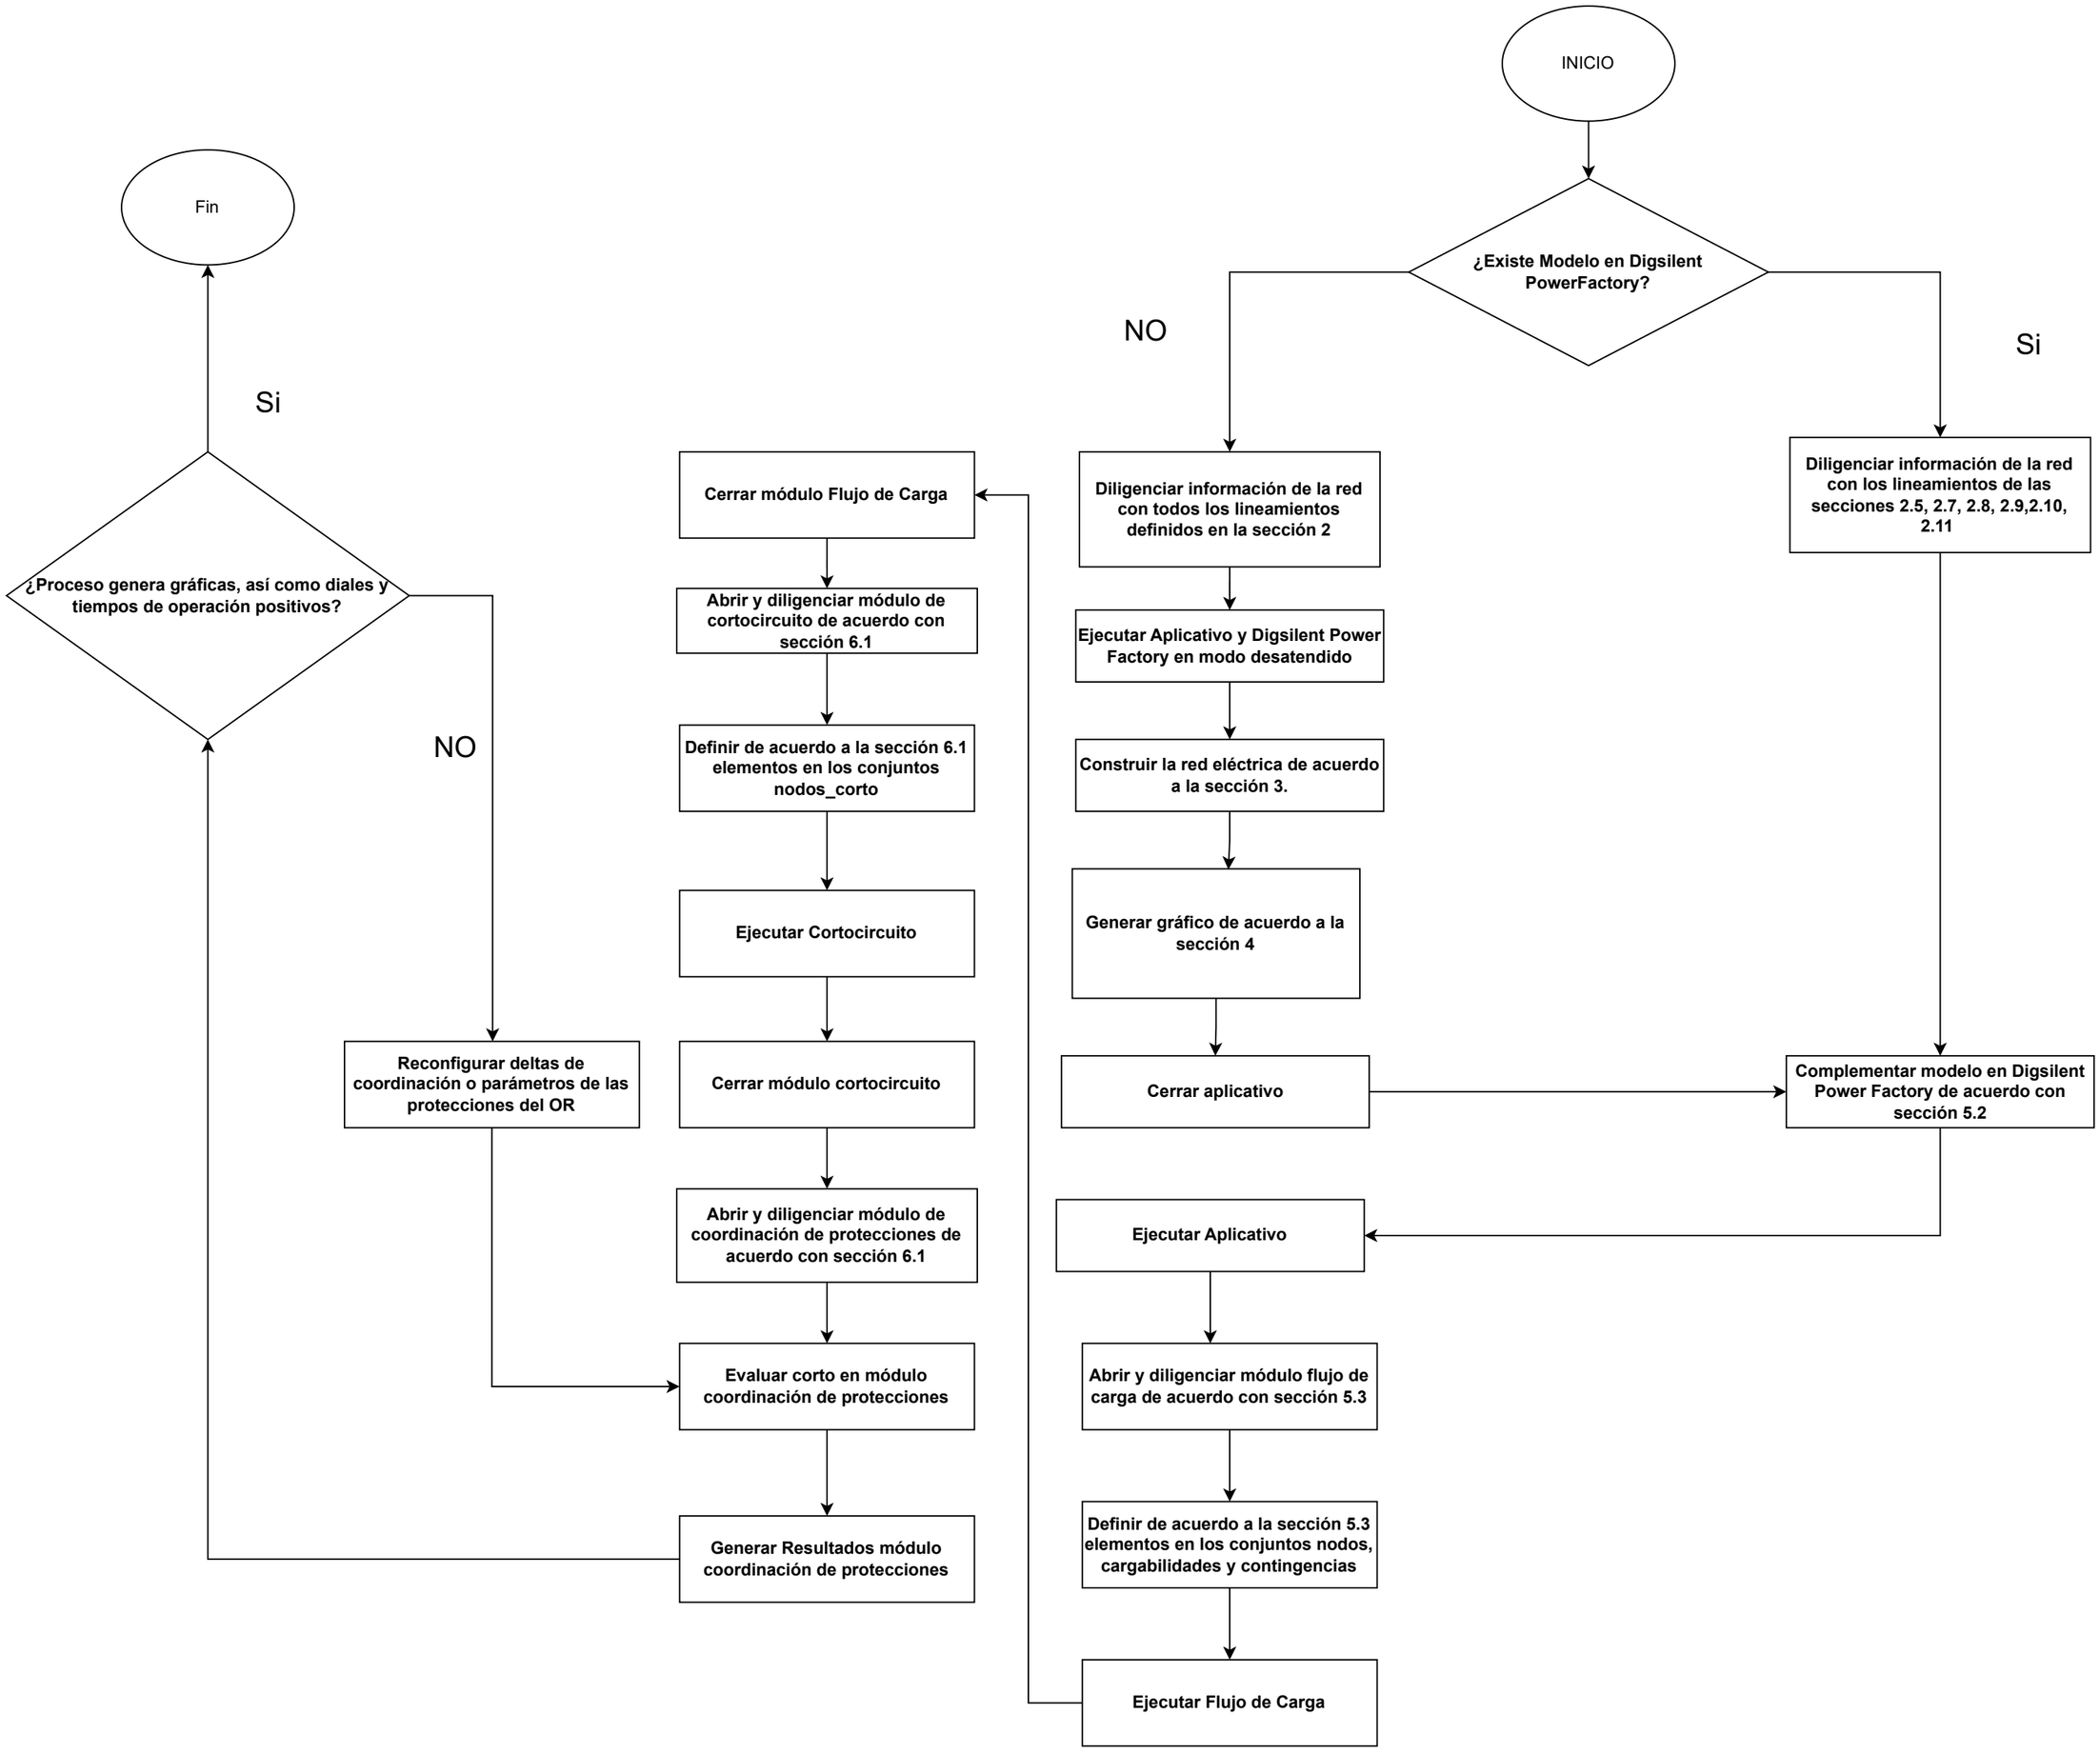
INICIO
¿Existe Modelo en Digsilent PowerFactory?
NO
Si
Diligenciar información de la red con todos los lineamientos definidos en la sección 2
Ejecutar Aplicativo y Digsilent Power Factory en modo desatendido
Construir la red eléctrica de acuerdo a la sección 3.
Generar gráfico de acuerdo a la sección 4
Cerrar aplicativo
Diligenciar información de la red con los lineamientos de las secciones 2.5, 2.7, 2.8, 2.9,2.10, 2.11
Complementar modelo en Digsilent Power Factory de acuerdo con sección 5.2
Ejecutar Aplicativo
Abrir y diligenciar módulo flujo de carga de acuerdo con sección 5.3
Definir de acuerdo a la sección 5.3 elementos en los conjuntos nodos, cargabilidades y contingencias
Ejecutar Flujo de Carga
Cerrar módulo Flujo de Carga
Abrir y diligenciar módulo de cortocircuito de acuerdo con sección 6.1
Definir de acuerdo a la sección 6.1 elementos en los conjuntos nodos_corto
Ejecutar Cortocircuito
Cerrar módulo cortocircuito
Abrir y diligenciar módulo de coordinación de protecciones de acuerdo con sección 6.1
Evaluar corto en módulo coordinación de protecciones
Generar Resultados módulo coordinación de protecciones
Reconfigurar deltas de coordinación o parámetros de las protecciones del OR
¿Proceso genera gráficas, así como diales y tiempos de operación positivos?
NO
Si
Fin