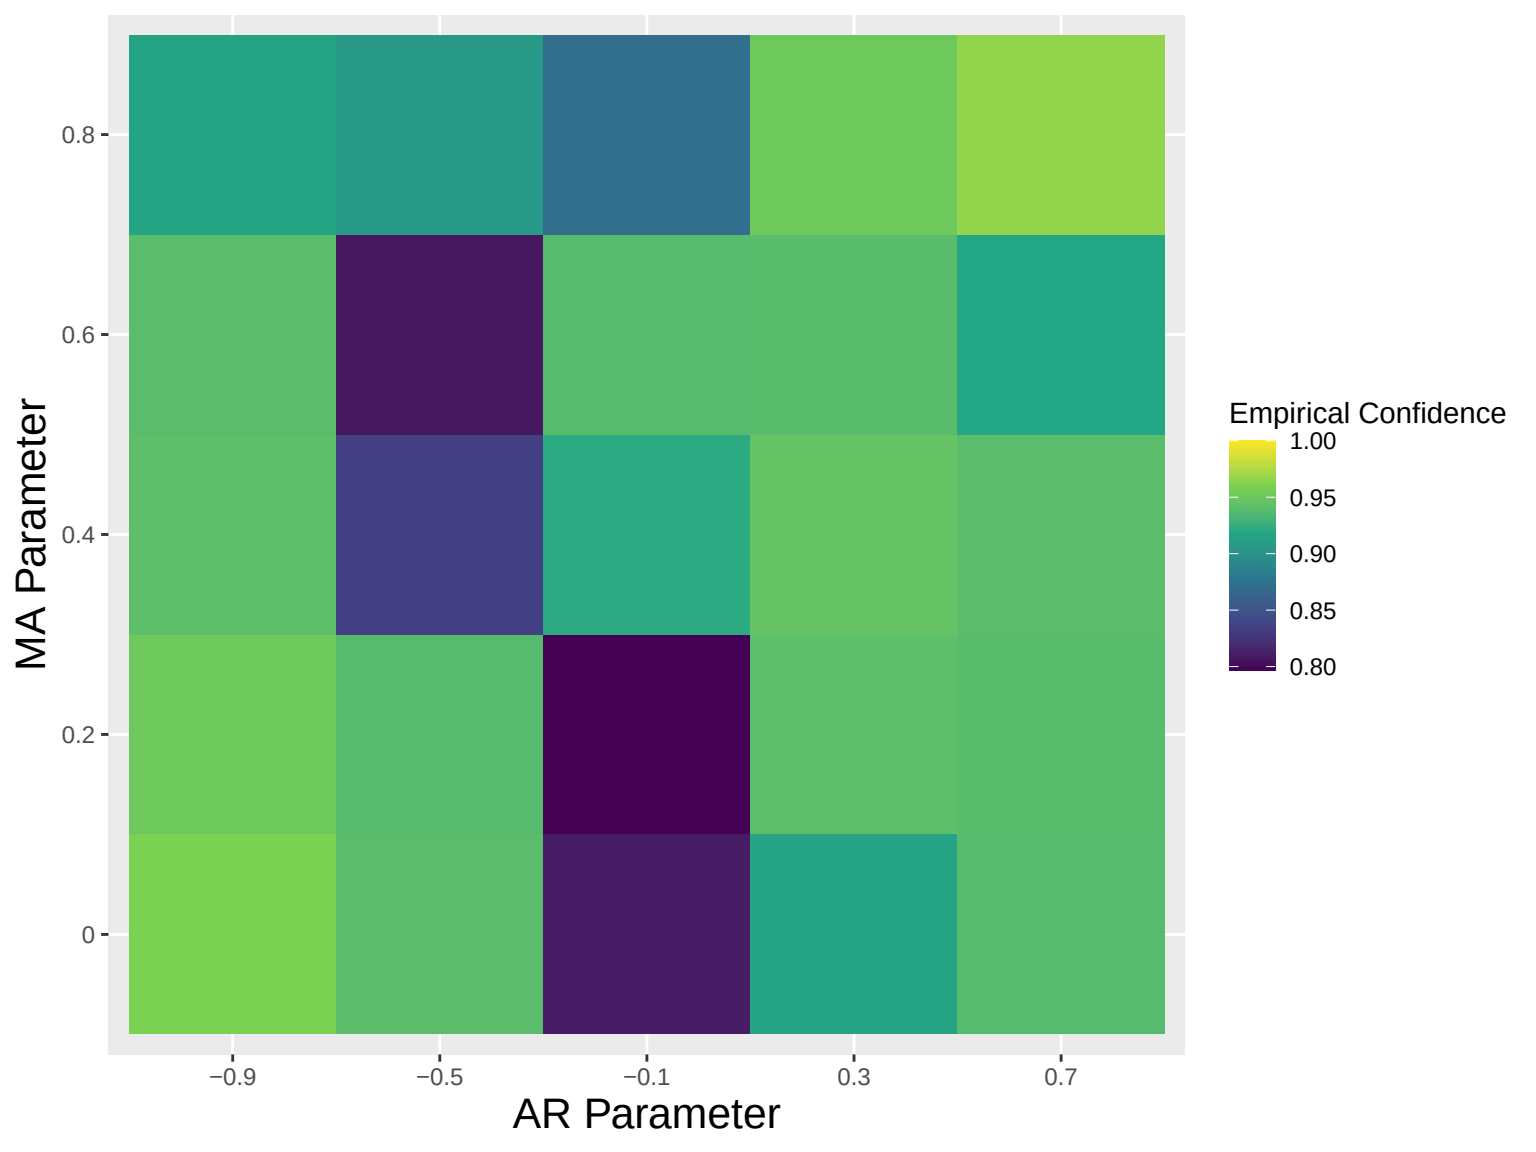
MA Parameter
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.9
−0.5
−0.1
0.3
0.7
AR Parameter
Empirical Confidence
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80