


维保 1.0 操作手册

一、客户管理

1. 客户列表

此功能用来管理客户，点击【新增客户】，填写客户名称，联系人及电话，新建的客户后续用在【新建项目--客户】中。

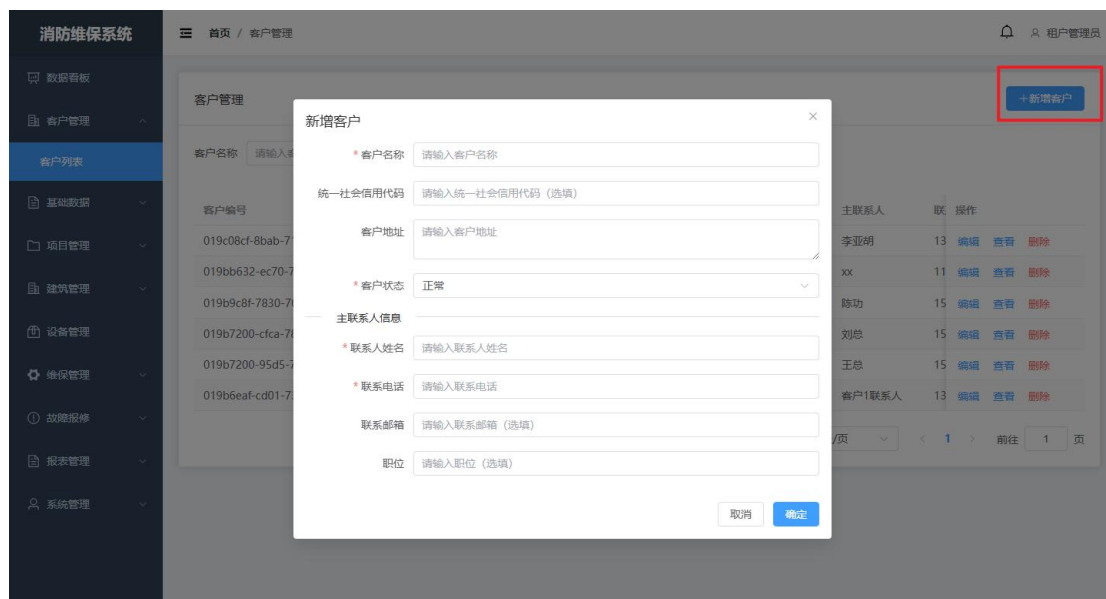

二、项目管理

1. 项目列表

新建项目操作步骤：

- (1) 点击**新增项目**
- (2) 填写**基本信息**（会生成在维保报告中）——客户、项目名称、地点
- (3) 填写**项目详情**（会生成在维保报告中）——总面积、建筑层数、建筑高度、是否有无图
- (4) 填写**消防系统**（与制定维保计划有关，这里勾选的系统在制定维保计划时会出现）
- (5) 联系信息、公司信息
- (6) 填写**维保信息**——维保标准选择“全检标准”。（全检标准是根据公司内部维保报告模板制作的）、任务颗粒度。

Ps 任务颗粒度（详见 5.3 维保任务，选择后只对生成任务有影响。）

设备分类一勾选设备分类，生成的任务会按照设备类型来显示。（比如：火灾探测器）

核心逻辑：系统会根据楼栋 - 楼层中录入的多个设备对应的设备类型，生成作业内容，所以应保证每个楼层都录入至少对应一个设备。



设备一若勾选设备，生成的任务则精确到某个设备。（比如：1 楼大堂烟感 1）

核心逻辑：系统会根据楼栋 - 楼层中录入的设备，按照具体设备生成对应的作业内容。

三、建筑管理


1. 建筑结构管理

根据实际情况批量添加楼栋--楼层--防火分区，如果发现有误，则点击对应区域在右侧进行编辑、新增、删除修改。

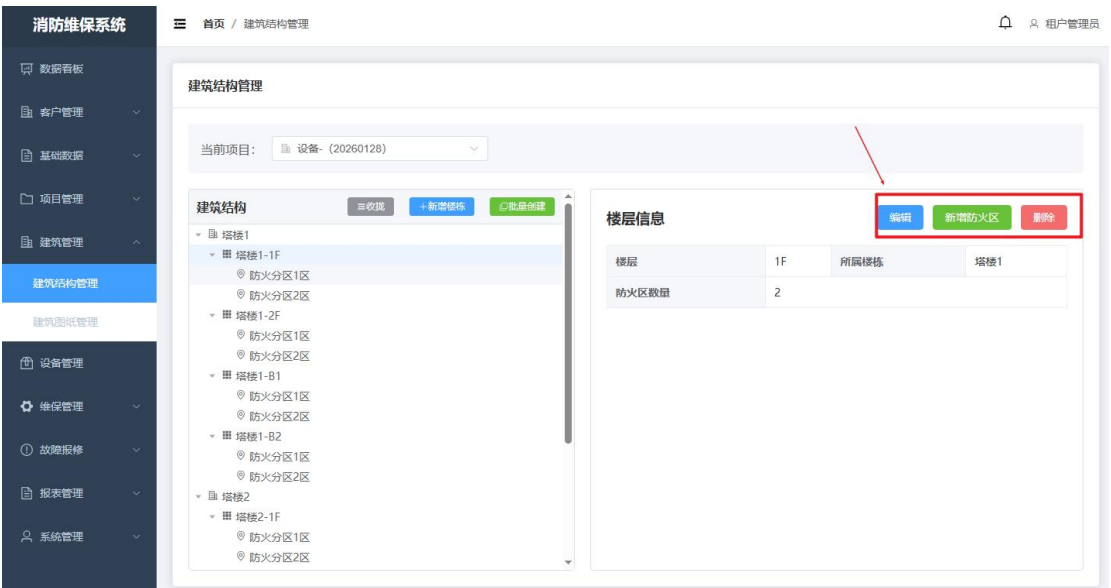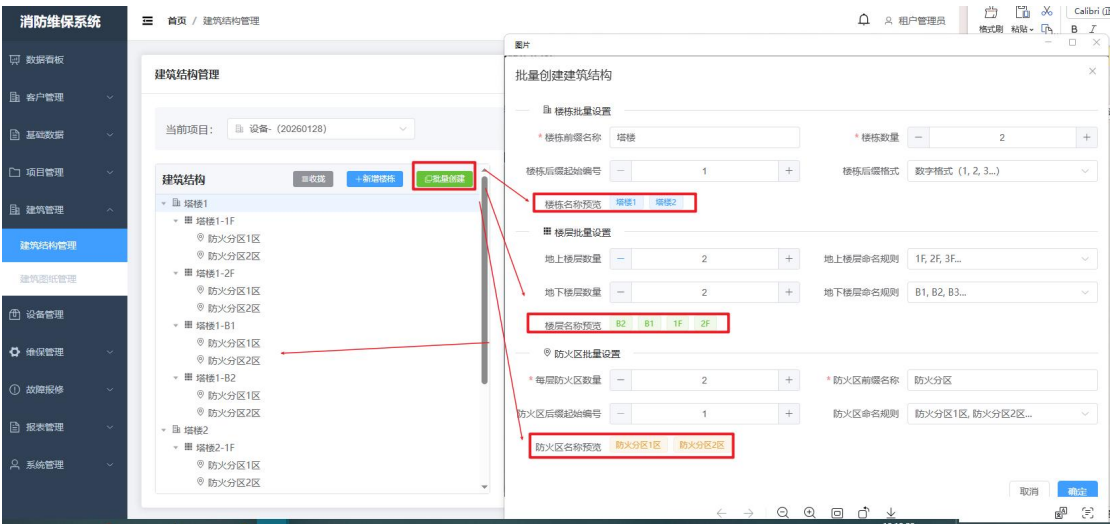


2. 建筑图纸管理

将图纸与楼层一一对应

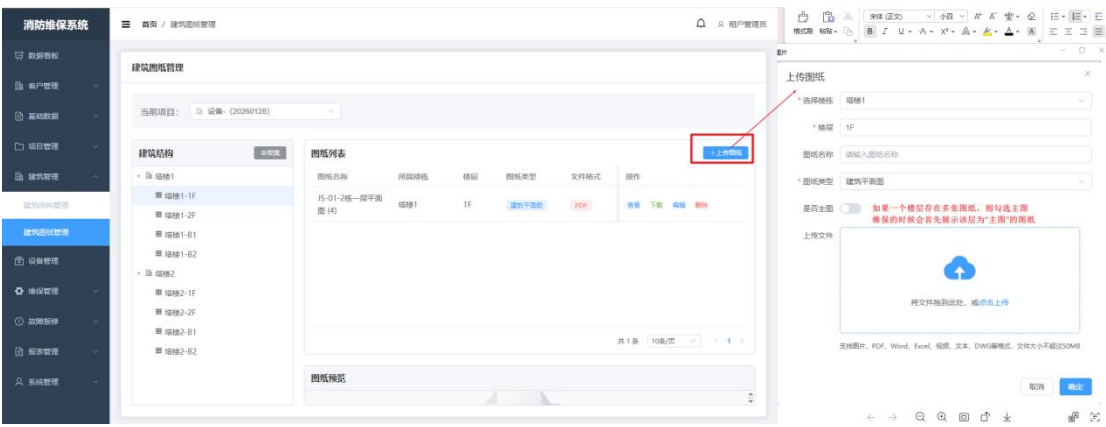


四、设备管理



添加单个设备

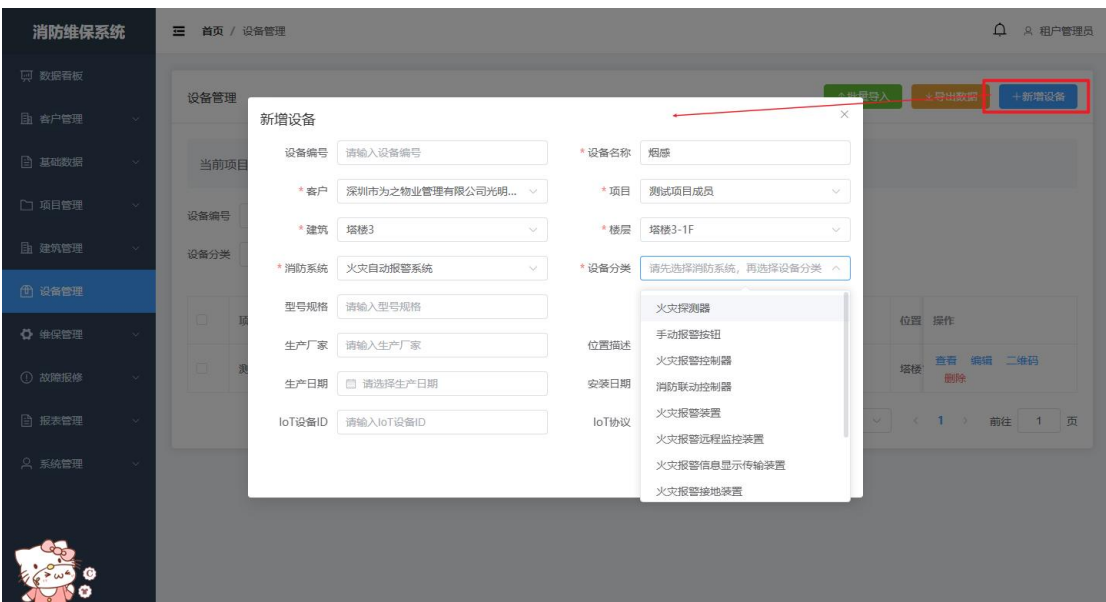

批量导入设备--根据模板内容填写

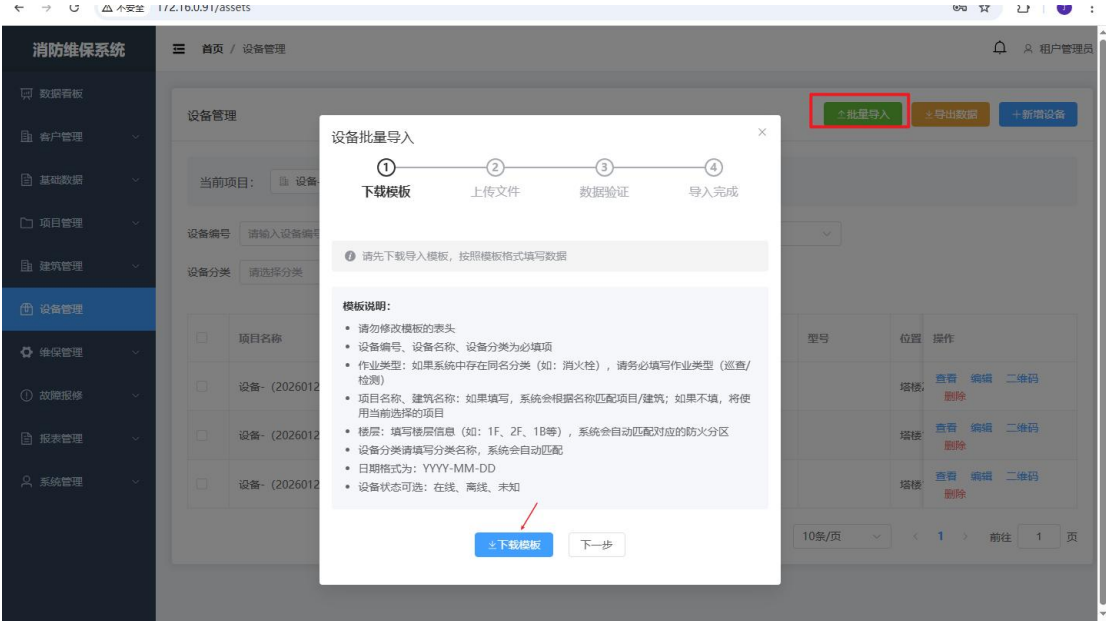


注意事项：

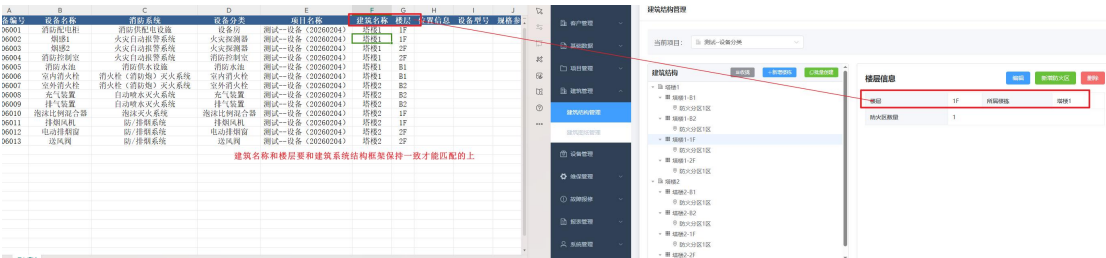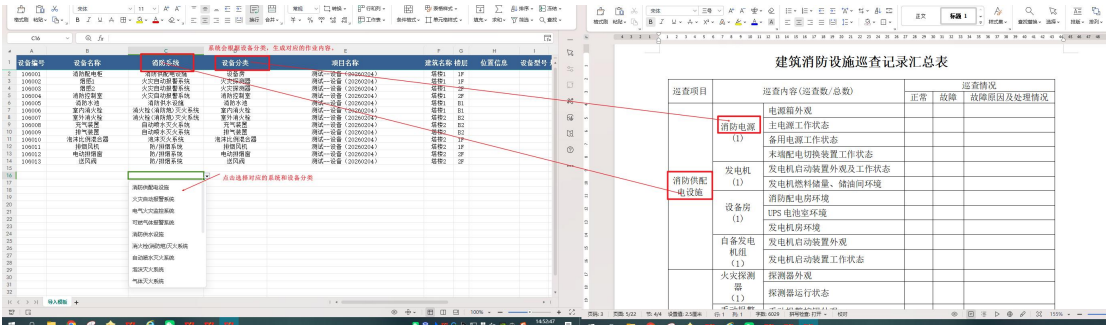

五、维保管理

1. 维保标准

维保标准目前是以公司内部维保报告为基础数据，维保计划会根据周期和设备类型生成对应的作业内容，如果发现维保周期需要修改可以在【维保管理--维保标准】中修改（修改前要说一声）

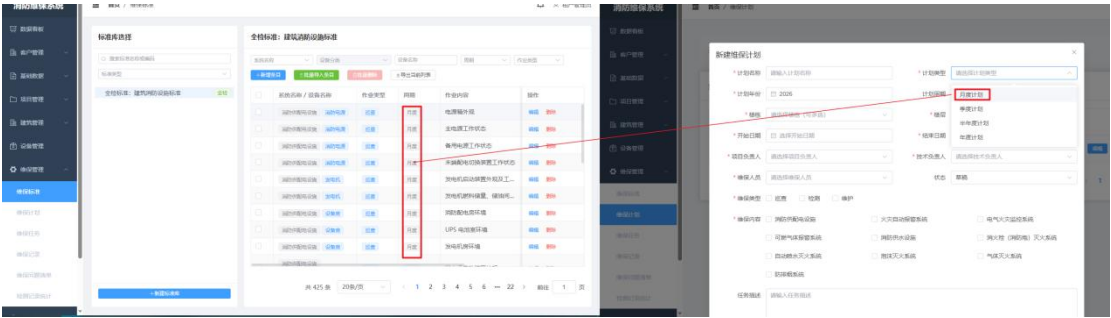

2. 维保计划



Ps: 还未生成任务的期间可以任意编辑维保计划，计划一旦生成，最好不要再进行修改。

消防维保系统

数据看板

客户管理

基础数据

项目管理

建筑管理

设备管理

维保管理

维保标准

维保计划

维保任务

维保记录

维保问题清单

首页 / 维保计划

创建成功

租户管理员

当前项目: 设备- (20260126)

维保计划管理

+ 新增计划

项目名称	计划名称	计划类型	计划周期	楼栋	楼层	任务进度	状态	操作
设备- (2026...	1月份计划	月度计划		塔楼1, 塔楼2	塔楼1-1F 塔楼2-2F	0%	草稿	查看 编辑 生成任务 删除
设备- (2026...	1月	季度计划		塔楼1, 塔楼2	塔楼1-1F 塔楼2-1F	0%	草稿	查看 编辑 删除

共 2 条 20条/页 < 1 > 前往 1 页

任务生成后会推送给指定的维保人员

3. 维保任务

任务颗粒度：设备分类

消防维保系统

数据看板

客户管理

基础数据

项目管理

建筑管理

设备管理

维保管理

维保标准

维保计划

维保任务

维保记录

维保问题清单

检测记录统计

首页 / 维保任务

租户管理员

当前项目: 测试-设备分类 (20260122)

维保任务

计划: 测试 查询 重置

任务颗粒度：设备分类
设备分类是以设备类型生成任务，以火灾探测器为例，
不管某一楼层有几个烟感温感，任务中只会出现3条任务。

楼栋	楼层	防火分区	系统	设备类型	维保类型	作业内容和作业标准	作业周期	操作
塔楼1	1F	防火分区1...	火灾自动报警系统	火灾探测器	巡查	作业内容：探测器外观 作业标准：查验10%的火灾探测器的安装...	月	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1...	火灾自动报警系统	火灾探测器	巡查	作业内容：探测器运行状态 作业标准：查验10%的火灾探测器的安装...	月	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1...	火灾自动报警系统	火灾探测器	检测	作业内容：报警功能 作业标准：查验10%的火灾探测器的安装...	月	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1...	消防供电设施	发电机	巡查	作业内容：发电机启动装置外观及工作状态 作业标准：柴油发电机和储油箱无损坏、...	月	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1...	消防供电设施	发电机	巡查	作业内容：发电机燃料储量、储油间环境 作业标准：柴油发电机和储油箱无损坏、...	月	查看 删除

共 5 条 20条/页 < 1 > 前往 1 页

任务颗粒度：设备

消防维保系统

数据看板

客户管理

基础数据

项目管理

建筑管理

设备管理

维保管理

维保标准

维保计划

维保任务

维保记录

维保问题清单

检测记录统计

首页 / 维保任务

当前项目: 设备- (20260128)

维保任务

计划 1月份计划 查询 重置

任务颗粒度: 设备
按照单个设备生成任务

楼栋	楼层	防火分区	系统	设备类型	设备名称	维保类型	作业内容和作业标准	操作
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感1	巡查	作业内容: 探测器外观 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感1	巡查	作业内容: 探测器运行状态 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感1	检测	作业内容: 报警功能 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感2	巡查	作业内容: 探测器外观 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感2	巡查	作业内容: 探测器运行状态 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除
塔楼1	1F	防火分区1区	火灾自动报警系统	火灾探测器	烟感2	检测	作业内容: 报警功能 作业标准: 查验10%的火灾探测器的安	查看 删除

4. 维保记录

记录维保产生的记录数据。

基础数据

项目管理

建筑管理

设备管理

维保管理

维保标准

维保计划

维保任务

维保记录

维保问题清单

检测记录统计

故障报修

报表管理

系统管理

首页 / 维保记录

当前项目: 设备- (20260128)

维保记录

计划 1月 设备名称 请输入设备名称 检测结果 请选择结果

检测日期 开始日期 至 结束日期 查询 重置

自导出维保报告

系统	设备类型	设备名称	维保类型	检测结果	备注	图片	完成时间	操作
自动喷水灭火系统	排气装置	排气设备运...	巡查	已完成-正	合格		2026/01/29 00:39	查看
自动喷水灭火系统	排气装置	排气设备控...	巡查	已完成-正	合格		2026/01/29 00:38	查看
自动喷水灭火系统	排气装置	排气设备外观	巡查	已完成-正	排气不...		2026/01/29 00:38	查看

共 3 条 20条/页 < 1 > 前往

5. 维保问题清单

只展示不合格的记录

基础数据

项目管理

建筑管理

设备管理

维保管理

维保标准

维保计划

维保任务

维保记录

维保问题清单

检测记录统计

故障报修

报表管理

系统管理

首页 / 维保问题清单

当前项目: 设备- (20260128)

维保问题清单

计划 1月 设备名称 请输入设备名称 查询 重置

作业内容	设备名称	维保类型	检测结果	备注	图片	完成时间	操作
排气设备运行状况	排气装置	巡查	已完成-故障	1合格...		2026/01/29 00:38	查看 维修工单
排气设备外观	排气装置	巡查	已完成-故障	排气不...		2026/01/29 00:38	查看 维修工单

共 2 条 20条/页 < 1 > 前往 1 页

