INFORME PARA EL CLIENTE

Informe de consumo y optimización de potencia

Grupo Campos Telecom S.L.

22 puntos de suministro (CUPS) · Electricidad
22 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

22
CUPS analizados (10 en 3.0TD/6.1TD y 12 en 2.0TD)

306.435
kWh de consumo anual total del grupo

44 %
del consumo de los CUPS 3.0TD/6.1TD se concentra en **P6**

10 de 18
CUPS con datos están sobrecontratados

P6, el tramo clave. En los 10 CUPS con tarifa 3.0TD/6.1TD, P6 es el periodo de mayor consumo en todos: 119.253 kWh de 270.246 kWh (44.1 %). Sobre el total del grupo representa el 38.9 %. Es donde más se consume, por lo que cualquier ajuste de potencia debe revisarse con P6 en mente.

Lo más importante: el desajuste entre potencia contratada y potencia utilizada. De 70 comparaciones válidas CUPS-periodo, **34** están sobrecontratadas (uso inferior al 80 % de lo contratado), **17** ajustadas y **19** infracontratadas (uso medio por encima de lo contratado). En P6 de los CUPS 3.0TD/6.1TD, la potencia contratada suma 177,2 kW frente a 129,7 kW de maxímetro medio.

Estado de los 22 CUPS

Sobrecontratada	Ajustada	Infracontratada / riesgo de exceso	Sin datos suficientes
10	5	3	4

Conclusión y recomendación principal

- **Ajustar a la baja** los 10 CUPS sobrecontratados hasta la potencia recomendada (media del maxímetro + 15 % de margen), empezando por los de mayor desajuste (sección A).
- **Revisar al alza** los CUPS infracontratados: el maxímetro medio supera la potencia contratada y puede generar excesos de potencia en factura.
- **Completar datos** en los 4 CUPS sin lecturas de maxímetro suficientes antes de proponer cambios.
- Calcular el ahorro económico con los precios vigentes del término de potencia: no se incluye en este informe por no disponer de ellos.

Fuente: ficheros de datos de suministro del grupo (consumos anuales, potencias contratadas y lecturas mensuales de maxímetro). Detalle de fórmulas en el anexo.

A · Desajuste entre potencia contratada y potencia utilizada


Se compara la potencia contratada con la **media del maxímetro** de cada periodo (meses con valor mayor que 0). Desajuste (%) = (contratada − maxímetro) / contratada × 100. Positivo: se paga más potencia de la que se usa. Negativo: se usa más de la que se tiene contratada.

Sobrecontratada (< 80 % de uso) · Ajustada (80–100 %) · Infracontratada (> 100 %) · Sin datos / no aplica

CUPS	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Estado
ES0021000015341461KK Albacete · 3.0TD	-164,2 % 17,32 | 45,75	-145,2 % 17,32 | 42,48	-122,8 % 17,32 | 38,60	-94,3 % 17,32 | 33,66	-76,0 % 17,32 | 30,49	-90,5 % 17,32 | 32,99	Infracontratada
ES0021000000361925MV Ossa de Montiel · 3.0TD	-16,8 % 13,86 | 16,19	-26,9 % 13,86 | 17,59	-0,2 % 13,86 | 13,89	5,4 % 13,86 | 13,11	-3,7 % 13,86 | 14,37	4,3 % 15,10 | 14,45	Infracontratada
ES0022000008681070SY Villafranca de los Caballeros · 6.1TD	s/d 16,00 | —	s/d 16,00 | —	s/d 16,00 | —	s/d 16,00 | —	s/d 16,00 | —	s/d 16,00 | —	Sin datos
ES0021000000361937YY Ossa de Montiel · 3.0TD	49,9 % 17,32 | 8,68	55,2 % 17,32 | 7,75	52,3 % 17,32 | 8,26	61,9 % 17,32 | 6,60	53,8 % 17,32 | 8,01	69,8 % 17,32 | 5,22	Sobrecontratada
ES0021000022477120CE Albacete · 2.0TD	65,7 % 5,75 | 1,97	53,4 % 5,75 | 2,68	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada
ES0021000010281549CV Albacete · 3.0TD	-76,0 % 20,00 | 35,20	-62,9 % 20,00 | 32,58	-39,5 % 20,00 | 27,89	-24,2 % 20,00 | 24,84	-20,4 % 20,00 | 24,09	-36,8 % 20,00 | 27,36	Infracontratada
ES0021000015349597FS Camarma de Esteruelas · 3.0TD	43,2 % 5,00 | 2,84	45,7 % 5,00 | 2,71	41,9 % 5,00 | 2,91	38,4 % 5,00 | 3,08	41,4 % 5,00 | 2,93	86,4 % 15,01 | 2,05	Sobrecontratada
ES0021000015349576YV Camarma de Esteruelas · 3.0TD	-5,5 % 20,00 | 21,10	-0,8 % 20,00 | 20,16	7,7 % 20,00 | 18,45	11,6 % 20,00 | 17,69	12,1 % 20,00 | 17,58	6,5 % 20,00 | 18,70	Ajustada
ES0021000037507886XN Ossa de Montiel · 3.0TD	15,0 % 10,00 | 8,50	1,5 % 10,00 | 9,85	15,0 % 10,00 | 8,50	37,7 % 10,00 | 6,23	43,3 % 10,00 | 5,67	48,0 % 15,10 | 7,85	Sobrecontratada
ES0021000008129134RB Manises · 2.0TD	10,7 % 3,30 | 2,95	19,6 % 3,30 | 2,65	n/a	n/a	n/a	n/a	Ajustada
ES0021000009770997VL Gatika · 2.0TD	1,3 % 4,60 | 4,54	1,6 % 4,60 | 4,53	n/a	n/a	n/a	n/a	Ajustada
ES0021000000362094JW Ossa de Montiel · 3.0TD	-1,0 % 17,32 | 17,49	5,1 % 17,32 | 16,43	20,1 % 17,32 | 13,83	37,0 % 17,32 | 10,91	33,9 % 17,32 | 11,44	11,4 % 17,32 | 15,35	Ajustada
ES0031104923183001XF CAMAS · 2.0TD	41,6 % 10,39 | 6,06	s/d 10,39 | —	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada
ES0031408209421001RM MONTMELO · 2.0TD	51,2 % 13,86 | 6,76	s/d 13,86 | —	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada
ES0022000008674852CK Villafranca de los Caballeros · 6.1TD	57,2 % 12,00 | 5,13	61,1 % 12,00 | 4,67	52,0 % 12,00 | 5,77	52,5 % 12,00 | 5,70	65,9 % 12,00 | 4,09	85,6 % 40,00 | 5,77	Sobrecontratada
ES0021000012911734CZ Ossa de Montiel · 2.0TD	15,2 % 6,93 | 5,88	6,6 % 6,93 | 6,47	n/a	n/a	n/a	n/a	Ajustada
ES0021000012911736CQ Ossa de Montiel · 2.0TD	80,3 % 6,92 | 1,36	79,4 % 6,92 | 1,43	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada
ES0021000011074427QQ Ossa de Montiel · 2.0TD	80,4 % 6,60 | 1,30	75,9 % 6,60 | 1,59	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada
ES0021000021276803CY Ossa de Montiel · 2.0TD	s/d 6,93 | —	s/d 6,93 | —	n/a	n/a	n/a	n/a	Sin datos
ES0026000010261596DR RIBA-ROJA DE TURIA · 2.0TD	s/d 10,39 | —	s/d 10,39 | —	n/a	n/a	n/a	n/a	Sin datos
ES0026000010967293DN RIBA-ROJA DE TURIA · 2.0TD	s/d 6,93 | —	s/d 6,93 | —	n/a	n/a	n/a	n/a	Sin datos
ES0021000000194719AK Albacete · 2.0TD	64,4 % 6,90 | 2,46	66,2 % 6,90 | 2,33	n/a	n/a	n/a	n/a	Sobrecontratada

Cada celda: desajuste % (arriba) y «potencia contratada | media del maxímetro» en kW (abajo). En 2.0TD solo hay 2 periodos de potencia (P1 y P2). s/d = sin lecturas suficientes.

A · Contratada frente a utilizada, por CUPS

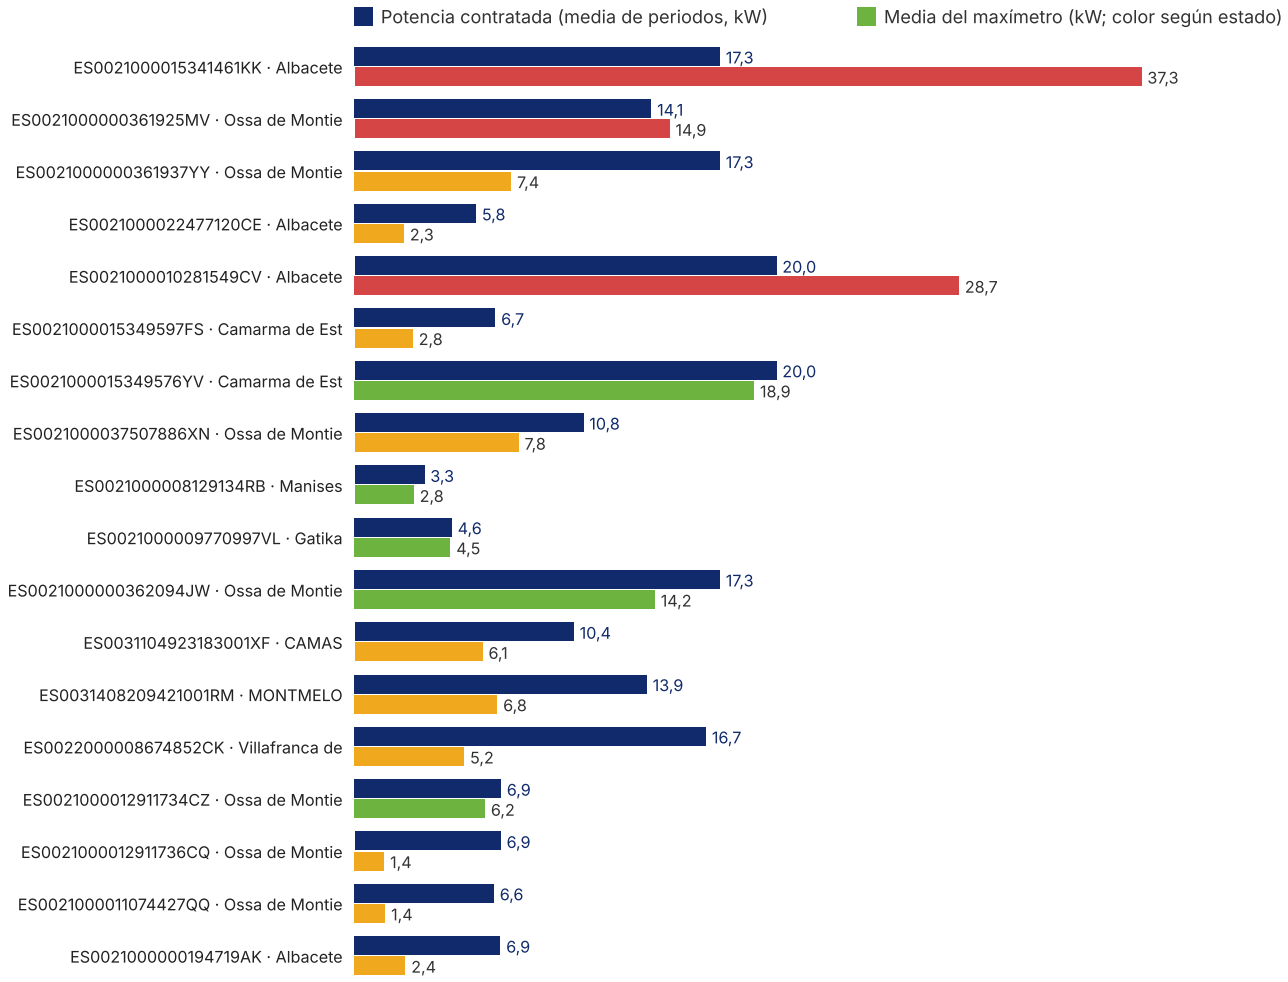

Top 5 desajustes (media por periodo)

#	CUPS	Desajuste medio	Lectura
1	**ES0021000015341461KK** Albacete · 3.0TD	-20,01 kW	Uso superior a la contratada
2	**ES0022000008674852CK** Villafranca de los Caballeros · 6.1TD	11,48 kW	Contratada superior al uso
3	**ES0021000000361937YY** Ossa de Montiel · 3.0TD	9,90 kW	Contratada superior al uso
4	**ES0021000010281549CV** Albacete · 3.0TD	-8,66 kW	Uso superior a la contratada
5	**ES0031408209421001RM** MONTMELO · 2.0TD	7,10 kW	Contratada superior al uso

Atención a P6 en 3.0TD/6.1TD


P6 es el periodo de mayor consumo. En 4 de los 9 CUPS con datos de P6 la potencia contratada en P6 está por encima del uso (>20 % de holgura). Ajustar P6 al uso real es la palanca principal, siempre cumpliendo que las potencias contratadas no decrezcan de P1 a P6.

B · Consumo anual por periodos

CUPS	P1 (kWh)	P2 (kWh)	P3 (kWh)	P4 (kWh)	P5 (kWh)	P6 (kWh)	Total (kWh)
ES0021000015341461KK Albacete · 3.0TD	14.155	13.329	7.040	5.360	1.938	25.280	**67.102**
ES0021000000361925MV Ossa de Montiel · 3.0TD	5.854	6.325	3.705	3.980	1.496	12.930	**34.290**
ES0022000008681070SY Villafranca de los Caballeros · 6.1TD	1.560	2.171	1.323	1.584	754	18.046	**25.438**
ES0021000000361937YY Ossa de Montiel · 3.0TD	1.281	1.547	916	1.210	566	3.890	**9.410**
ES0021000022477120CE Albacete · 2.0TD	492	501	836	n/a	n/a	n/a	**1.829**
ES0021000010281549CV Albacete · 3.0TD	9.011	10.188	7.299	5.870	1.401	19.946	**53.715**
ES0021000015349597FS Camarma de Esteruelas · 3.0TD	295	325	329	384	140	862	**2.335**
ES0021000015349576YV Camarma de Esteruelas · 3.0TD	3.526	4.607	4.548	4.736	1.683	6.706	**25.806**
ES0021000037507886XN Ossa de Montiel · 3.0TD	1.191	1.834	1.373	1.126	448	5.571	**11.543**
ES0021000008129134RB Manises · 2.0TD	559	590	676	n/a	n/a	n/a	**1.825**
ES0021000009770997VL Gatika · 2.0TD	1.575	1.736	1.403	n/a	n/a	n/a	**4.714**
ES0021000000362094JW Ossa de Montiel · 3.0TD	2.408	2.463	1.198	885	398	11.588	**18.940**
ES0031104923183001XF CAMAS · 2.0TD	1.782	1.891	1.637	n/a	n/a	n/a	**5.310**
ES0031408209421001RM MONTMELO · 2.0TD	1.979	2.342	856	n/a	n/a	n/a	**5.177**
ES0022000008674852CK Villafranca de los Caballeros · 6.1TD	1.290	1.947	1.444	1.714	838	14.434	**21.667**
ES0021000012911734CZ Ossa de Montiel · 2.0TD	1.833	1.832	1.040	n/a	n/a	n/a	**4.705**
ES0021000012911736CQ Ossa de Montiel · 2.0TD	862	794	968	n/a	n/a	n/a	**2.624**
ES0021000011074427QQ Ossa de Montiel · 2.0TD	280	296	730	n/a	n/a	n/a	**1.306**
ES0021000021276803CY Ossa de Montiel · 2.0TD	0	0	0	n/a	n/a	n/a	**0**
ES0026000010261596DR RIBA-ROJA DE TURIA · 2.0TD	2.255	2.126	1.600	n/a	n/a	n/a	**5.981**
ES0026000010967293DN RIBA-ROJA DE TURIA · 2.0TD	159	189	208	n/a	n/a	n/a	**556**
ES0021000000194719AK Albacete · 2.0TD	1.314	380	468	n/a	n/a	n/a	**2.162**
TOTAL GRUPO	**53.661**	**57.413**	**39.597**	**26.849**	**9.662**	**119.253**	**306.435**

n/a: periodo no aplicable en tarifa 2.0TD (solo P1–P3 con consumo).


B · P6, el mayor tramo de consumo

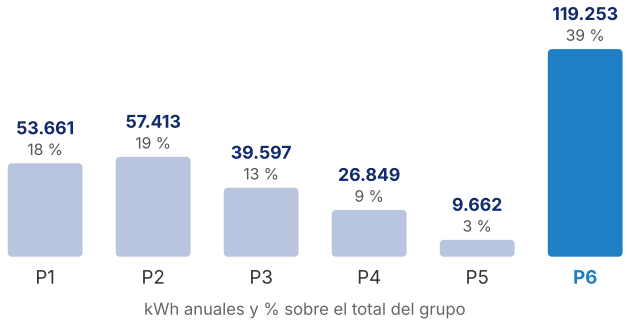

kWh anuales y % sobre el total del grupo

44 % del consumo de los CUPS 3.0TD/6.1TD está en P6 (119.253 kWh). P6 es el periodo dominante en todos ellos. Es el mensaje central del informe: el patrón de uso del grupo se concentra en el tramo más barato, y la potencia contratada debe diseñarse sobre esa realidad.

Reparto del consumo por periodo en cada CUPS (%)

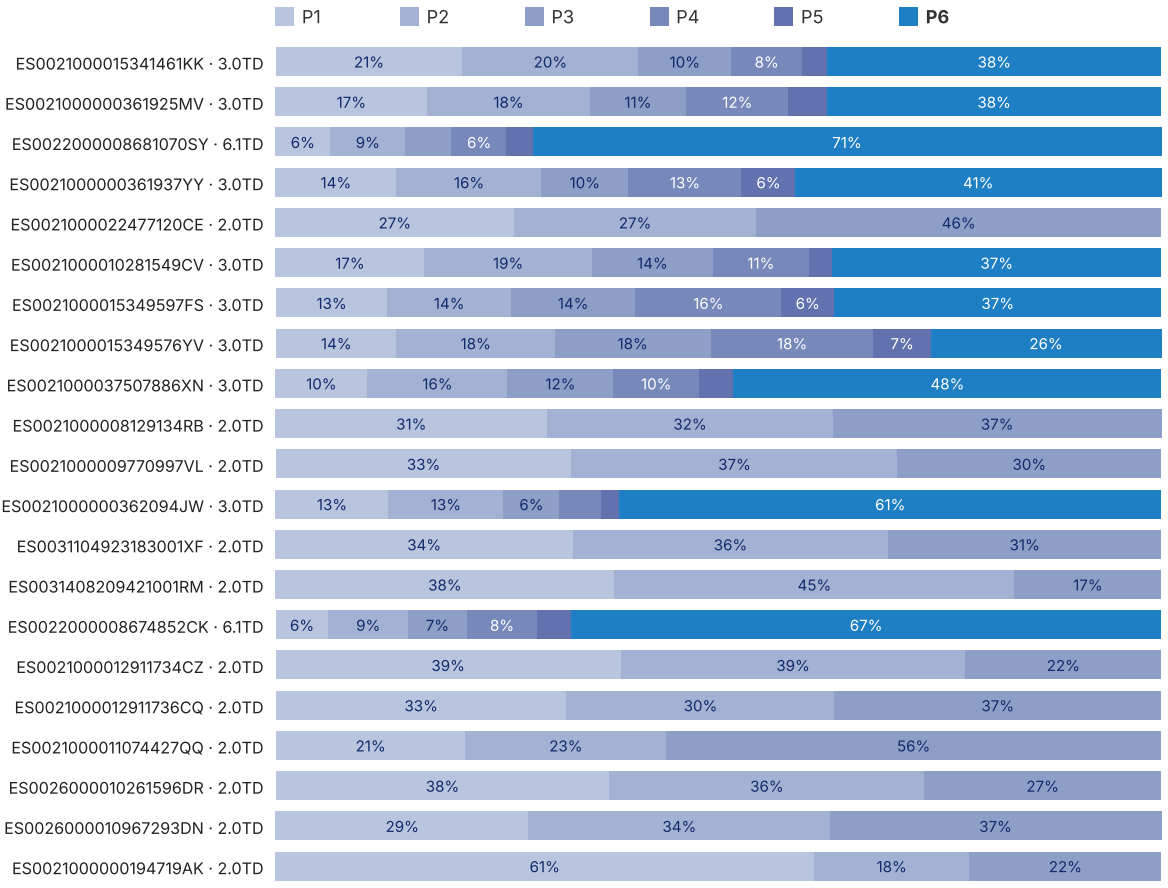

Fichas por CUPS

Recomendada = media del maxímetro + 15 % de margen, redondeada hacia arriba a 0,1 kW. En 3.0TD/6.1TD se fuerza que no decrezca de P1 a P6.

ES0021000015341461KK

Albacete (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

INFRACONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	14.155	17,32	45,75	-164,2 %	52,7
P2	13.329	17,32	42,48	-145,2 %	52,7
P3	7.040	17,32	38,60	-122,8 %	52,7
P4	5.360	17,32	33,66	-94,3 %	52,7
P5	1.938	17,32	30,49	-76,0 %	52,7
P6	25.280	17,32	32,99	-90,5 %	52,7

P6 concentra el **38 %** del consumo anual (25.280 kWh). Contratada 17,32 kW frente a 32,99 kW de maxímetro medio.

Acción: La media del maxímetro supera la potencia contratada: posibles excesos de potencia facturados. Revisar facturas y valorar subir la potencia contratada hasta la recomendada.

ES0021000000361925MV

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

INFRACONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	5.854	13,86	16,19	-16,8 %	18,7
P2	6.325	13,86	17,59	-26,9 %	20,3
P3	3.705	13,86	13,89	-0,2 %	20,3
P4	3.980	13,86	13,11	5,4 %	20,3
P5	1.496	13,86	14,37	-3,7 %	20,3
P6	12.930	15,10	14,45	4,3 %	20,3

P6 concentra el **38 %** del consumo anual (12.930 kWh). Contratada 15,10 kW frente a 14,45 kW de maxímetro medio.

Acción: La media del maxímetro supera la potencia contratada: posibles excesos de potencia facturados. Revisar facturas y valorar subir la potencia contratada hasta la recomendada.

ES0022000008681070SY

Villafranca de los Caballeros (Toledo) · Tarifa 6.1TD ML

SIN DATOS SUFICIENTES

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.560	16,00	sin datos	—	—
P2	2.171	16,00	sin datos	—	—
P3	1.323	16,00	sin datos	—	—
P4	1.584	16,00	sin datos	—	—
P5	754	16,00	sin datos	—	—
P6	18.046	16,00	sin datos	—	—

P6 concentra el **71 %** del consumo anual (18.046 kWh).

Acción: No hay lecturas de maxímetro suficientes (mínimo 6 meses con valor mayor que 0 por periodo). No se puede valorar el ajuste; solicitar curva de carga o lecturas.

ES0021000000361937YY

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.281	17,32	8,68	49,9 %	10,0
P2	1.547	17,32	7,75	55,2 %	10,0
P3	916	17,32	8,26	52,3 %	10,0
P4	1.210	17,32	6,60	61,9 %	10,0
P5	566	17,32	8,01	53,8 %	10,0
P6	3.890	17,32	5,22	69,8 %	10,0

P6 concentra el **41 %** del consumo anual (3.890 kWh). Contratada 17,32 kW frente a 5,22 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000022477120CE

Albacete (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	492	5,75	1,97	65,7 %	2,3
P2	501	5,75	2,68	53,4 %	3,1
P3	836	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000010281549CV

Albacete (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

INFRACONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	9.011	20,00	35,20	-76,0 %	40,5
P2	10.188	20,00	32,58	-62,9 %	40,5
P3	7.299	20,00	27,89	-39,5 %	40,5
P4	5.870	20,00	24,84	-24,2 %	40,5
P5	1.401	20,00	24,09	-20,4 %	40,5
P6	19.946	20,00	27,36	-36,8 %	40,5

P6 concentra el **37 %** del consumo anual (19.946 kWh). Contratada 20,00 kW frente a 27,36 kW de maxímetro medio.

Acción: La media del maxímetro supera la potencia contratada: posibles excesos de potencia facturados. Revisar facturas y valorar subir la potencia contratada hasta la recomendada.

ES0021000015349597FS

Camarma de Esteruelas (Madrid) · Tarifa 3.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	295	5,00	2,84	43,2 %	3,3
P2	325	5,00	2,71	45,7 %	3,3
P3	329	5,00	2,91	41,9 %	3,4
P4	384	5,00	3,08	38,4 %	3,6
P5	140	5,00	2,93	41,4 %	3,6
P6	862	15,01	2,05	86,4 %	3,6

P6 concentra el **37 %** del consumo anual (862 kWh). Contratada 15,01 kW frente a 2,05 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000015349576YV

Camarma de Esteruelas (Madrid) · Tarifa 3.0TD ML

AJUSTADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	3.526	20,00	21,10	-5,5 %	24,3
P2	4.607	20,00	20,16	-0,8 %	24,3
P3	4.548	20,00	18,45	7,7 %	24,3
P4	4.736	20,00	17,69	11,6 %	24,3
P5	1.683	20,00	17,58	12,1 %	24,3
P6	6.706	20,00	18,70	6,5 %	24,3

P6 concentra el **26 %** del consumo anual (6.706 kWh). Contratada 20,00 kW frente a 18,70 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia razonablemente ajustada. Mantener y revisar anualmente.

ES0021000037507886XN

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.191	10,00	8,50	15,0 %	9,8
P2	1.834	10,00	9,85	1,5 %	11,4
P3	1.373	10,00	8,50	15,0 %	11,4
P4	1.126	10,00	6,23	37,7 %	11,4
P5	448	10,00	5,67	43,3 %	11,4
P6	5.571	15,10	7,85	48,0 %	11,4

P6 concentra el **48 %** del consumo anual (5.571 kWh). Contratada 15,10 kW frente a 7,85 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000008129134RB

Manises (Valencia) · Tarifa 2.0TD ML

AJUSTADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	559	3,30	2,95	**10,7 %**	3,4
P2	590	3,30	2,65	**19,6 %**	3,1
P3	676	—	—	—	—

Acción: Potencia razonablemente ajustada. Mantener y revisar anualmente.

ES0021000009770997VL

Gatika (Bizkaia) · Tarifa 2.0TD ML

AJUSTADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.575	4,60	4,54	**1,3 %**	5,3
P2	1.736	4,60	4,53	**1,6 %**	5,3
P3	1.403	—	—	—	—

Acción: Potencia razonablemente ajustada. Mantener y revisar anualmente.

ES0021000000362094JW

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 3.0TD ML

AJUSTADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	2.408	17,32	17,49	**-1,0 %**	20,2
P2	2.463	17,32	16,43	**5,1 %**	20,2
P3	1.198	17,32	13,83	**20,1 %**	20,2
P4	885	17,32	10,91	**37,0 %**	20,2
P5	398	17,32	11,44	**33,9 %**	20,2
P6	11.588	17,32	15,35	**11,4 %**	20,2

P6 concentra el **61 %** del consumo anual (11.588 kWh). Contratada 17,32 kW frente a 15,35 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia razonablemente ajustada. Mantener y revisar anualmente.

ES0031104923183001XF

CAMAS (Sevilla) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.782	10,39	6,06	**41,6 %**	7,0
P2	1.891	10,39	sin datos	—	—
P3	1.637	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0031408209421001RM

MONTMELO (Barcelona) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.979	13,86	6,76	51,2 %	7,8
P2	2.342	13,86	sin datos	—	—
P3	856	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0022000008674852CK

Villafranca de los Caballeros (Toledo) · Tarifa 6.1TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.290	12,00	5,13	57,2 %	6,0
P2	1.947	12,00	4,67	61,1 %	6,0
P3	1.444	12,00	5,77	52,0 %	6,7
P4	1.714	12,00	5,70	52,5 %	6,7
P5	838	12,00	4,09	65,9 %	6,7
P6	14.434	40,00	5,77	85,6 %	6,7

P6 concentra el **67 %** del consumo anual (14.434 kWh). Contratada 40,00 kW frente a 5,77 kW de maxímetro medio.

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000012911734CZ

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

AJUSTADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.833	6,93	5,88	15,2 %	6,8
P2	1.832	6,93	6,47	6,6 %	7,5
P3	1.040	—	—	—	—

Acción: Potencia razonablemente ajustada. Mantener y revisar anualmente.

ES0021000012911736CQ

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	862	6,92	1,36	80,3 %	1,6
P2	794	6,92	1,43	79,4 %	1,7
P3	968	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000011074427QQ

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	280	6,60	1,30	80,4 %	1,5
P2	296	6,60	1,59	75,9 %	1,9
P3	730	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

ES0021000021276803CY

Ossa de Montiel (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

SIN DATOS SUFICIENTES

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	0	6,93	sin datos	—	—
P2	0	6,93	sin datos	—	—
P3	0	—	—	—	—

Acción: Suministro sin consumo registrado en el periodo analizado. Verificar si está activo y si procede mantener la potencia contratada.

ES0026000010261596DR

RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia) · Tarifa 2.0TD ML

SIN DATOS SUFICIENTES

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	2.255	10,39	sin datos	—	—
P2	2.126	10,39	sin datos	—	—
P3	1.600	—	—	—	—

Acción: No hay lecturas de maxímetro suficientes (mínimo 6 meses con valor mayor que 0 por periodo). No se puede valorar el ajuste; solicitar curva de carga o lecturas.

ES0026000010967293DN

RIBA-ROJA DE TURIA (Valencia) · Tarifa 2.0TD ML

SIN DATOS SUFICIENTES

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	159	6,93	sin datos	—	—
P2	189	6,93	sin datos	—	—
P3	208	—	—	—	—

Acción: No hay lecturas de maxímetro suficientes (mínimo 6 meses con valor mayor que 0 por periodo). No se puede valorar el ajuste; solicitar curva de carga o lecturas.

ES0021000000194719AK

Albacete (Albacete) · Tarifa 2.0TD ML

SOBRECONTRATADA

Periodo	Consumo (kWh)	Contratada (kW)	Media maxímetro (kW)	Desajuste (%)	Recomendada (kW)
P1	1.314	6,90	2,46	64,4 %	2,9
P2	380	6,90	2,33	66,2 %	2,7
P3	468	—	—	—	—

Acción: Potencia contratada claramente superior al uso real. Reducir hasta los valores recomendados (media del maxímetro + 15 % de margen).

Próximos pasos

- Validar las potencias recomendadas con la curva de carga y con el calendario de actividad de cada sede.
- Estudiar el cambio de potencia de los CUPS sobrecontratados, priorizando los del ranking de la sección A.
- Revisar facturas de los CUPS infracontratados para cuantificar excesos de potencia y valorar subir la potencia contratada.
- Estimar el ahorro en euros con los precios de potencia de cada contrato.

Anexo metodológico

- **Potencia utilizada** = media de las lecturas mensuales del maxímetro del periodo, sin contar los meses con valor 0.
- **Desajuste** (kW) = contratada − media del maxímetro. Desajuste (%) = desajuste / contratada × 100.
- **Clasificación**: sobrecontratada si maxímetro/contratada < 0,80; ajustada entre 0,80 y 1,00; infracontratada si > 1,00. El estado del CUPS usa la media de esos cocientes. Los umbrales son criterio de trabajo, ajustables.
- **Dato suficiente**: al menos 6 lecturas con valor mayor que 0 en el periodo. Si no, se marca «sin datos».
- **Potencia recomendada** = media del maxímetro × 1,15, redondeada hacia arriba a 0,1 kW; en 3.0TD/6.1TD, no decreciente entre periodos.
- **Limitaciones**: la media del maxímetro infravalora los picos; la recomendación es orientativa y debe contrastarse con el máximo real. La tarifa 2.0TD tiene 2 periodos de potencia, por lo que P3 solo se muestra en consumo.
- Los datos de consumo anual proceden del fichero de suministro; el total de algún CUPS puede diferir en 1 kWh por redondeo entre periodos.