Acta de Credenciales HANA y SAP

1. INFORMACIÓN GENERAL

MARCAR (X)							
Taller		**Inducción**		**Entrenamiento**		**Otro**	**X**
Asunto:	*ENTREGA DE CREDENCIALES PLATAFORMAS SAP Y HANA "Impulso Informático"*						
Lugar:	REMOTO			**Fecha:**			
Hora Inicio:				**Hora Fin:**			
Convocado por:							
Elaborado por:	Dan Quispe						
Responsable de la sesión:							

Asistentes *(Adicione o elimine tantas filas como requiera)*

#	Nombres	Cargo
1		

Ausentes *(Adicione o elimine tantas filas como requiera / Si no Aplica marcar N.A)*

#	Nombres	Cargo

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Temas Tratados *(Listar temas desarrollados / Adicione o elimine tantas filas como requiera)*

1. DATOS DEL PROYECTO

Razón social cliente	Impulso Informatico
RUC	20422561537
Encargado de Instalación	
Encargado Sistemas – Cliente	Larry Zegarra

2. DATOS DE LA INSTALACION

Tipo de instalación	onpremise
Motor de Base de Datos	HANA
Versión Motor de Base de Datos	2.00.059.09.1686579463
Versión SAP Business One	1000300
Ip servidor HANA	**NDB@192.168.10.34:30013**
IP LICENCE MANAGER	**192.168.10.34:40000**

3. USUARIOS Y CLAVES

Base de datos productiva	**SBO_IMPULSO_PROD**
Usuario base de datos	SYSTEM
Password usuario Base de datos	HANAB1Admin
RSP Instalado	NO
Usuario RSP	NO APLICA
Password RSP	NO APLICA
Usuario SAP	manager
Password usuario SAP	B1Admin$1
Usuario SLD	B1SiteUser
Password User B1SiteUser	HANAB1Admin$

Password ndbadm / SecureStorage	HANAB1Admin
Password root	HANAB1Adm

4. INFORMACION SAP

System Number	000000000850902643
Hardware Key	H1480353180
Instalation Number	0021370783

LICENCIAS HANA

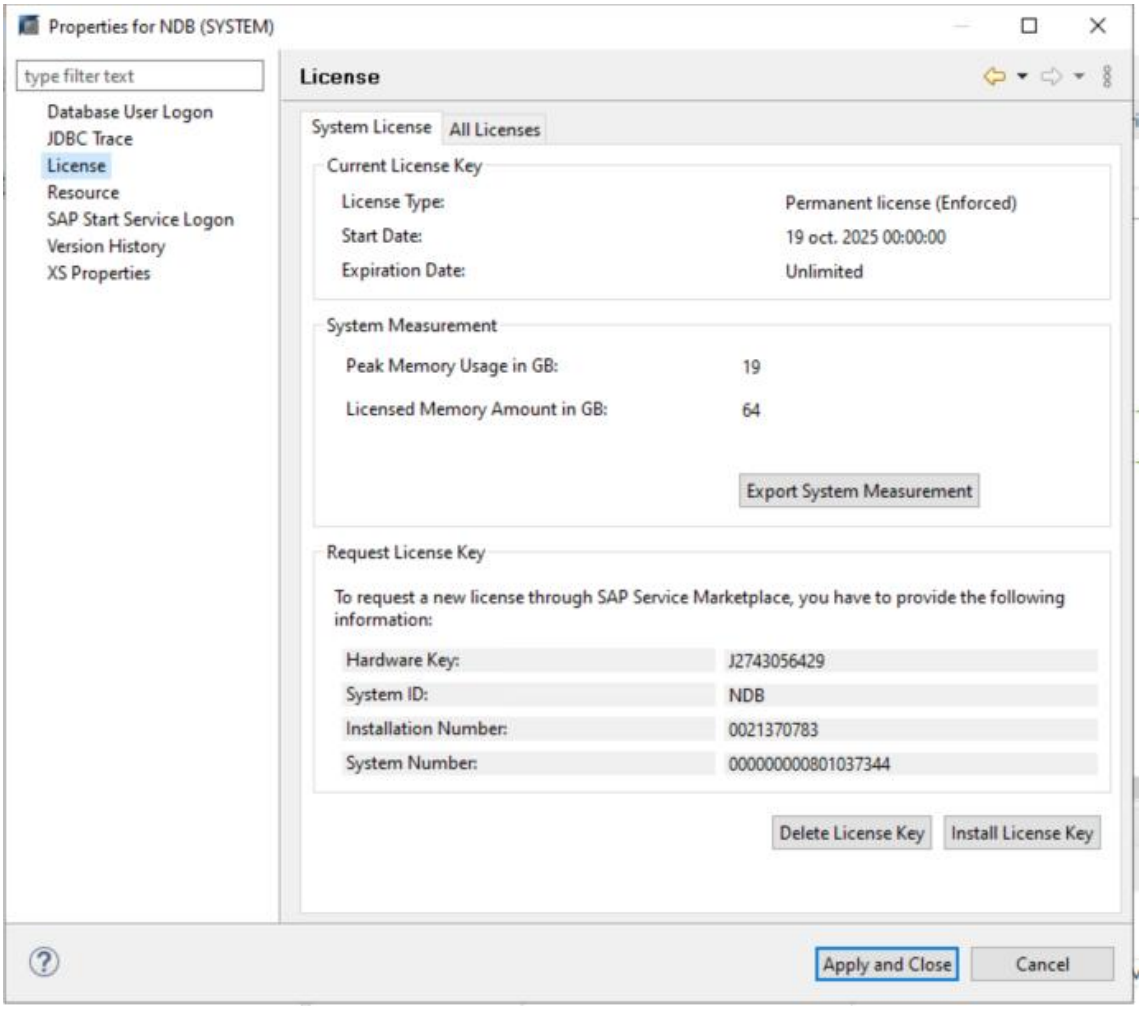

LICENCIA SAP

5. CONSIDERACIONES DEL CUIDADO DEL SISTEMA

Recomendaciones del cuidado del servidor y red.	✓ Instalación en rack adecuado para su servidor. Si tienen consultas, hacerlas con el proveedor del servidor. ✓ Validar que el servidor, sea certificado por SAP. ✓ Instalación en área adecuadamente protegida de polvo, calor y otros que atenten contra la salud del servidor. ✓ Verificación del estado y salud de su red. Para evitar cortes de conexión repentinas que puedan malograr su base de datos.
Recomendaciones de respaldos de instancia y esquema	✓ Los backups con SAP Business One tienen dos tipos: **Backup de Instancia y Esquema**. ✓ **Los backups más confiables son los backups de Instancia**, que contiene todo el sistema de SAP, que incluye: servicios SAP, esquemas de bases de datos, vistas calculadas. ✓ **Los backups de esquema**, son las bases de datos individuales. Para sacar estos, es necesario que no haya usuarios conectados a SAP. ✓ Se recomienda que el área de sistemas del cliente genere backups de la Instancia y Esquema de manera periódica. ✓ Los backups generados deben ser sacados fuera del servidor ya que, si el servidor tiene problemas de hardware, la Instancia completa puede ser instalada en otro hardware.
Respaldo de otros archivos del servidor de aplicaciones	✓ Se debe sacar respaldo de la carpeta de Facturación "Ventura Fact" (Facturación Electrónica). ✓ Se debe sacar respaldo de las bases de datos de otros addons o aplicaciones de los productos de Ventura.
Recomendaciones de manejo de UPS	✓ Se recomienda que tengan instalado y funcionando un UPS, ya que el corte repentino de energía puede dañar seriamente su servidor o bases de datos.
Recomendaciones de no cambio de IP SAP Server	✓ No deben cambiar la IP del servidor HANA / SAP. Todo cambio deberá ser consultado al área de Soporte de Ventura.

Recomendaciones del seguimiento y control de la salud del sistema completo.	✓ Se recomienda tener políticas de mantenimiento y verificación de todos los puntos mencionados. ✓ Cualquier consulta adicional puede hacerla al área de soporte SAP.