

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE



2024



CAP Nord Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique



Sommaire

1 Synthèse de l'année..... 4

- 1.1 L'essentiel de l'année 5
- 1.2 Les chiffres clés 7

2 |Présentation du Déléataire..... 8

- 2.1 Présentation générale de la SME 9
- Notre organisation 10
 - La Région 10
 - Nos implantations 11
 - Notre système de management 14
 - Notre démarche Sécurité 17
 - Nos moyens 19
 - Le service d'urgence 24h/24 22
 - L'organisation de l'astreinte 23
 - La gestion de crise 25
 - L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale 26

3 | Informations relatives à l'exploitation..... 27

- 3.1 Le bilan hydraulique 29
 - Le schéma d'alimentation en eau potable 29
 - Les différentes chaînes d'alimentation en eau potable 30
 - Les volumes prélevés 42
 - Les volumes d'eau potable produits 43
 - Rendement primaire d'utilisation de la ressource 44
 - Les volumes d'eau potable importés et exportés 44
 - Les volumes mis en distribution année civile 45
 - Les volumes consommés autorisés année civile 45
 - La performance réseau année civile (décret du 2 mai 2007) 46
 - 3.1.1 L'ILC et rendement grenelle 2 49
 - Le rendement contractuel 50
 - Calcul des indicateurs selon méthode ASTEE 51
- 3.2 Bilan de l'action du Concessionnaire sur la maîtrise des pertes du réseau..... 52
 - L'action spécifique sur les fuites 52
 - Le COPIL pour l'amélioration du Rendement de Réseau 55
- 3.3 Bilan des analyses d'auto-surveillance et de contrôle sanitaire réglementaire .. 56
 - 3.3.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 56
 - 3.3.2 Le programme ARS 57
 - 3.3.3 Le plan vigipirate 57
 - 3.3.4 La ressource 57
 - 3.3.5 La production 58
 - 3.3.6 La distribution 64
 - Auto contrôle surveillance (réseau) 80
 - Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 2007 82
- 3.4 Bilan des principales opérations de maintenance effectuées sur les ouvrages... 84
- 3.5 Bilan des Contrôles réglementaires de conformité électrique des ouvrages.... 117
- 3.6 Bilan des interventions d'urgences réalisées au cours de l'exercice (nombre, nature et causes) 119

4 | Information sur le patrimoine 123

- L'inventaire du patrimoine 124
- Les biens de retour 124
- Récapitulatif détaillée des nouveaux ouvrages mis en service ou hors service pendant l'exercice en distinguant les nouveaux ouvrages réalisés par la Communauté d'Agglomération et ceux réalisés par le Concessionnaire ; 138
- Travaux de renouvellement 139

Etat des ouvrages et synthèse des informations concernant l'évolution de cet état depuis l'exercice précédent	149
---	-----

5 | Informations relatives aux abonnés 150

5.1 La gestion clientèle	151
Abonnés	151
Branchements	152
Bilans des principales coupures.....	153
Les principaux motifs de réclamations.....	153
Vérification des compteurs	153
Nos actions pour assurer l'information et l'accueil des usagers	154
Des clients au cœur de la stratégie, de nos actions et de notre organisation.....	154
Les créances irrécouvrables	157
Etat des dégrèvements.....	158
Montants reversés à la Communauté d'Agglomération.....	159
5.2 La mesure de la satisfaction client	160

6 | Indicateurs de performances 163

6.1 Les indicateurs de performance	164
Volumes consommés sans comptage (Méthode d'estimation ASTEE) :	165
Volumes de service du réseau	166

7 | Situation du personnel 171

Evolution du personnel	172
Nombre et qualification des agents qui sont intervenus pendant l'exercice (Hors apprentis).....	175

8 | Compte d'exploitation..... 177

9 | Autres éléments financiers..... 178

10 | Glossaire..... 180

11 | Annexes 189

11.1 Annexe 1 – Synthèse réglementaire	191
11.2 Annexe 2 – Programme contrôle sanitaire	207
11.1 Annexe 3- Etat des principales coupures d'eau	213



Synthèse de l'année



Captage de LA DURAND, LORRAIN

1.1 L'essentiel de l'année

- 25 janvier 2024 : Arrêt de la capot suite travaux et fortes pluies conséquences manque d'eau au SUD et au Nord
- 31/01/2024 : Fuite importante sur canalisation dn600 à rivière blanche
- 5 Avril 2024 : Arrêté préfectoral pour sécheresse: Arrêt des lavages de réservoirs


R02-2024-04-05-00003

- 11/05/2024: Début de la crise sécheresse
- Partage solidaire mis en place le 12/05/2024-Manœuvres de vannes réalisés pour pallier le manque d'eau aux DIAMANT, ANSE D'ARLETS et DUCOS...
- 14/06/2024 : Pollution à la rivière Blanche (pb de chaux)


Débordement du bac de préparation de chaux à la suite d'un dysfonctionnement technique d'une vanne. Remise en fonctionnement normal du bac de préparation.

Remplacement par une vanne manuelle provisoire.

Hydrocurage des dépôts de chaux dans la rivière

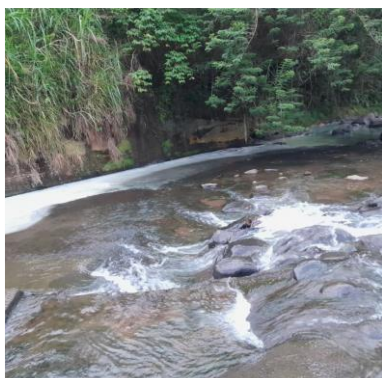

- 28/06/2024 : Fin de l'arrêté Sécheresse.

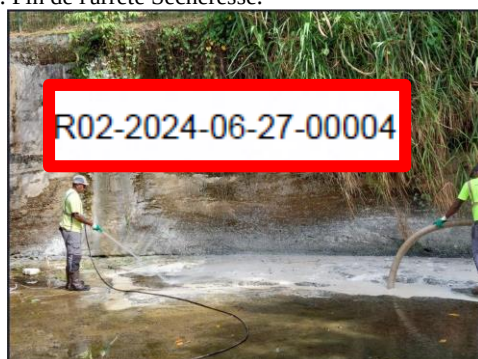

Arrêté préfectoral levant les restrictions des usages de l'eau

- 01/07/2024 : Passage de l'ouragan BERYL => conséquence pb de manque eau sur des réservoirs sur les communes du Gros Morne du Lorrain du Marigot et de Ste Marie
- 01/09/2024 : CONFLIT SOCIAL VIE CHERE = impact sur certains sites suite aux barrages des manifestants.
- 28/11/2024 : Pour donner suite au ME dans le Nord Caraïbes, recherche des fuites avec équipe du Nord Caraïbes
- Pose de débitmètre sur réservoirs NORD CARAIBES
- Remplacement des stabilisateurs de pression
- Entretien Ventouses
- Finalisation Motorisée DN700 DESMARINIERES + Chloration
- Pose réducteurs ROBERT TRINITE
- Extractions des boues de RIVIERE BLANCHE et grilles de captage
- Automatisation du système de la chaux
- Remplacement compteur arrivée TRIANON
- Déplacement de l'hydro altimétrique MORNE BALAI
- Suppression Brise Charge HAUTEUR BOURDON
- Mise en place de 5 Poteaux incendie GROS MORNE
- Travaux bypass Pompage Chapelle Villarson
- Remplacement 10 vannes de sectionnement

1.2 Les chiffres clés

	3,16 € TTC/m ³ sur la base de la facture 120 m ³	
	5 267 593m ³ d'eau produit dans l'année	
	7 728 127m ³ mis en distribution sur le réseau d'eau potable dans l'année	
	3 641 736 m ³ d'eau facturée	
	977,68 km de réseau de distribution d'eau potable	
	55 % de rendement Grenelle 2	
	38 457 abonnés	
	98,4% de conformité sur les analyses bactériologiques	
	100 % de conformité sur les analyses physico-chimiques	
	1 034 compteurs remplacés /	



Présentation du Déléataire



2.1 Présentation générale de la SME



Créée en 1977, la SME intervient dans les domaines de la production et de la distribution d'eau potable, dans la collecte et le traitement des eaux résiduaires, assure l'expertise et le conseil aux maîtres d'ouvrages dans ses domaines de compétences.

La Société Martiniquaise des Eaux (SME) fait partie de L'Entreprise Régionale Outre-mer (ER Outre-mer) du Groupe SUEZ-EAU FRANCE.

L'Entreprise Régionale Outre-mer est donc composée de plusieurs entités :

La Société Martiniquaise des Eaux (SME)
La Société Guadeloupéenne des Eaux (Karuker'O)
La Société Guyanaise des Eaux (SGDE)
La société Polynésienne des Eaux (SPE)
La Société Calédonienne des Eaux (SCE)



Le 12 mars 2015, les 40 marques du groupe SUEZ, SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, SAFEGE...) se sont fédérées sous la marque unique SUEZ.

La marque Lyonnaise des Eaux est ainsi devenue SUEZ.

Fin 2021, un changement de contrôle de la société Suez Eau France, notre actionnaire direct, a été acté dans le cadre d'une OPA de Veolia sur Suez SA et de la création parallèlement d'un nouveau groupe Suez. Ce nouveau capital de Suez ne change pas les obligations contractuelles que doit exécuter la SME.

La Société Martiniquaise des Eaux (SME) est une société spécialisée dans la gestion des services de l'eau et d'assainissement **depuis 47 ans** au service des collectivités territoriales de la Martinique.

Ses activités s'inscrivent dans le grand cycle de l'eau depuis la production et la distribution d'eau potable jusqu'à la collecte, au transport et à l'épuration des eaux usées ou la gestion des milieux aquatiques.

Elle s'appuie sur un effectif Martiniquais de 246 salariés au 31 décembre 2024, dont 68 salariés directement en eau potable, sous la responsabilité de Christophe ROSSO, Directeur Général, et de Patrice PONNAMAH, Président de la SME

Notre organisation

La Région


L'entreprise régionale Outre-mer est composée de plusieurs entités :

- La Société Martiniquaise des Eaux (SME)
- La Société Guyanaise des Eaux (SGDE)
- La société Polynésienne des Eaux (SPE)
- La Société Calédonienne des Eaux (SCE)



Nos implantations


La SME exerce ses activités sur **30 communes** réparties du Nord au Sud de l'île.

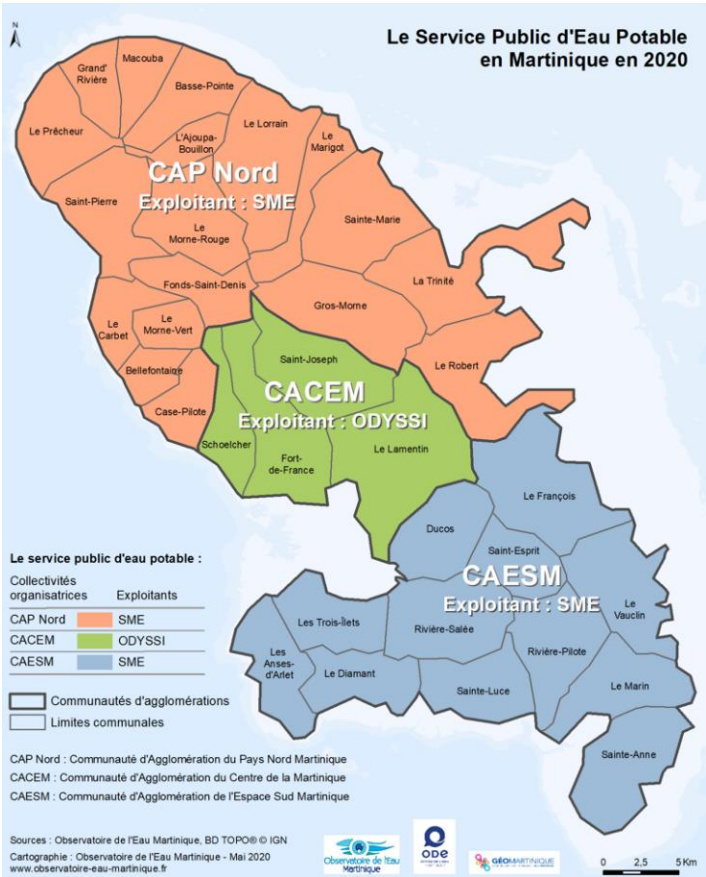

Caractéristiques générales

Communes desservis	30
Population desservis	213 219
Clients eau potable et Assainissement	116 140
Collaborateurs	246

L'organigramme général SME

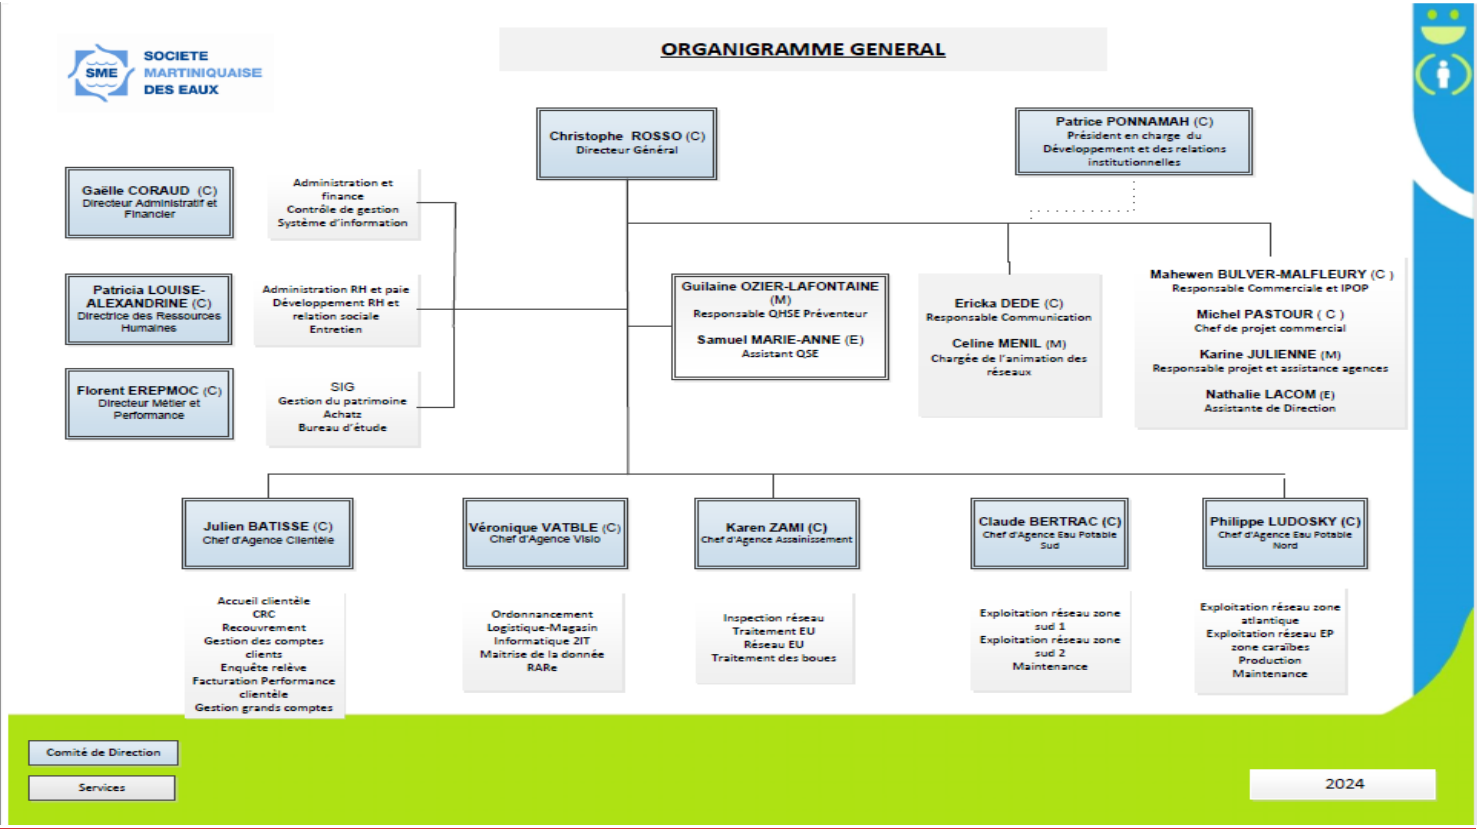

NOTRE PERIMETRE DE CERTIFICATION

Notre certificat a été renouvelé en 2022. Nous sommes passés à la version 15 de la norme ISO 9001 en 2018. Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :

- Production et distribution d'eau potable,
- Collecte et traitement des effluents,
- Prestation des services en eau potable, industrielle et assainissement,
- Gestion des services à la clientèle,



Certificat

Certificate

N° 2001/16717.13

Page 1 / 2

AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

SOCIETE MARTINICAISE DES EAUX

pour les activités suivantes :
for the following activities:

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS.
PRESTATIONS DE SERVICES EN EAU POTABLE, INDUSTRIELLE ET ASSAINISSEMENT.
GESTION DES SERVICES A LA CLIENTELE.

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF DRINKING WATER. COLLECTION AND TREATMENT OF
WASTEWATER. PROVISION OF SERVICES RELATING TO DRINKING AND INDUSTRIAL WATER AND
SEWERAGE. CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT.

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

ROND POINT PLACE D'ARMES FR-97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

Liste des sites certifiés en annexe(s) / List of certified locations on appendix(ies)

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2023-01-18

Jusqu'au
Until

2025-11-05



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

afnor
CERTIFICATION

11 rue Francis de Pressensac - 92671 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 52 80 00 - F. +33 (0)1 40 17 80 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Nanterre - www.afnor.org



Certificat

Certificate

N° 2001/16717.13

Page 2 / 2

Annexe / Appendix n° 1

SOCIETE MARTINICAISE DES EAUX

Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

BELLEVUE MQ-97218 GRAND RIVIERE

DURAND MQ-97214 LORRAIN

QUARTIER BOIS LEZARDE MQ-97213 GROS MORNE

QUARTIER CALVAIR MQ-97213 GROS MORNE

ZONE ARTISANALE BELLE ETOILE MQ-97230 SAINTE MARIE

2 ALLEE DES PALMISTES QUARTIER MANSARDE FR-97231 LE ROBERT

8 RUE SCHOELCHER FR-97221 LE CARBET

PETIT BOURG FR-97215 RIVIERE SALEE

ROND POINT PLACE D ARMES FR-97284 LE LAMENTIN CEDEX 2

USINE D URION QUARTIER URION FR-97226 LE MORNE VERT

USINE DE RIVIERE BLANCHE FR-97212 SAINT JOSEPH

ZONE ARTISANALE ARTIMER FR-97290 LE MARIN

11 rue Frédo de Pressensé - 92871 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 82 80 20 - F. +33 (0)1 48 17 80 00
SAS au capital de 15 187 000 € - 479 078 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION

Notre système de management



Société Martiniquaise des Eaux

Lamentin, le 07/11/24

POLITIQUE D'AMELIORATION

Cette politique, en droite ligne de la stratégie de SUEZ Eau France, décrit pour la « Société Martiniquaise des Eaux » (SME), les orientations majeures qui nous permettront de répondre aux défis environnementaux, sociétaux et économiques de la période 2024 – 2027.

Ces défis ont un impact conséquent sur la ressource et les milieux aquatiques, mais aussi sur notre manière d'opérer au sein du territoire en tant que contributeur à la transition écologique et une entreprise au service des clients usagers & collectivités.

Nous vous demandons de mettre en œuvre ces engagements à votre niveau dans l'entreprise, animé par l'esprit d'entrepreneuriat, le sens du client usagers & collectivités et par la recherche permanente de performance.

Pour répondre aux enjeux et servir ainsi notre ambition, la Société Martiniquaise des Eaux, s'appuie sur « La Feuille de route 2024 – 2027 », ci-après :

Axe n°1 : L'humain au cœur de notre projet d'entreprise

- En garantissant des conditions de travail sécurisées et sans risque pour la Santé par :
 - La maîtrise de nos risques majeurs avec nos standards métiers, nos « Règles qui Sauvent », le partage des retours d'expérience, les bonnes pratiques ou l'analyse des presque accidents,
 - La Culture Juste partagée par tous et ancrée dans les valeurs de la SME,
 - L'engagement de tous pour que chaque jour, la Santé et la Sécurité, la nôtre, celles de nos collègues, de nos clients, de nos sous-traitants et de nos concitoyens, soit notre priorité.
- En garantissant la légitimité et l'efficacité de l'encadrement,
- En fédérant pour mieux servir.

Axe n°2 : La satisfaction des clients Usagers, concitoyens des collectivités

- Renforcer la confiance des usagers,
- Améliorer la qualité de service avec une information claire, régulière et adaptée,
- Garantir l'efficacité du service rendu.

Axe n°3 : La performance opérationnelle pour la SME et les collectivités

- Développer la culture des tableaux de bords et de suivis pour l'interne et pour l'externe,
- Partager une culture de la performance,
- Améliorer le rendement de réseau et la qualité des rejets d'assainissement,

Siège social :

7 rue Victor Lamon

Place d'armes

97232 LE LAMENTIN

E-mail : sme@sme.mq - Site : www.smeaux.fr

Banques : BNP 13088 00090 00659600037 59 – CCP 0000 955 Z 017 42 – S.A.S au capital de 598 000 euros – RC Fort-de-France B 310 311 931 – Siret 310 311 931 00029





Société Martiniquaise des Eaux

- Optimiser les process d'exploitation.

Axe n°4 : L'expertise & l'Innovation pour la protection de l'environnement et de la transition écologique

- Être identifié comme étant un acteur de référence de la REUT,
- Définir et déployer la politique RSE,
- Être reconnu comme un acteur engagé pour l'Environnement.

Axe n°5 : La Performance et le développement économique

- Améliorer la rentabilité,
- Développer et diversifier l'offre de services,
- Reconquérir les grands contrats.

L'ensemble du CODIR et le Président de la Société Martiniquaise des Eaux, s'engagent à porter cette feuille de route pour les 4 années à venir, tout en améliorant continuellement notre système de management afin de prendre en compte les changements qui pourraient impacter nos activités.

Christophe ROSSO

Siège social :

7 rue Victor Lamou

Place d'armes

97232 LE LAMENTIN

E-mail : sme@sme.mq - Site : www.smeaux.fr

Banques : BNP 13088 09090 00659600037 59 - CCP 0000 955 Z 017 42 - S.A.S au capital de 598 000 euros - RC Fort-de-France 0 310 311 931 - Siret 310 311 931 00029



NOTRE ORGANISATION

Elle s'organise autour des différents grands points ci-dessous :

- Définition de notre politique et des objectifs avec la précision sur la façon d'atteindre ces objectifs :
 - Co-construction d'une documentation partagée par tous et à tous
- Planification des activités et définition des règles de réalisation de l'activité
 - Ordonnancement
 - Identification des risques et des besoins (ressources)
 - Planification de la maîtrise des risques lorsque cela est possible si non suppression du risque,
- Fonctionnement des activités
 - Respect des procédures et des consignes
 - Travail en collaboration
 - Enregistrement de la preuve de réalisation des activités
 - Information et formation (acquisition des compétences nécessaires en interne et en externe)
- Recrutement (mettre la bonne personne au bon endroit)
- Vérification et contrôle les activités
 - Planification et réalisation des contrôles, audits, revues de processus et de direction
 - Revue des activités et de l'organisation de l'entreprise ou des services si besoin
 - Définition, réalisation et suivi des actions d'amélioration

Notre démarche Sécurité

A cette structure de présentation, nous pouvons rajouter la gestion de la santé et sécurité au Travail.

Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DU EvRP)

Rappel réglementaire

Depuis le 05 novembre 2001, le Code du travail (Art. R 4121-1) impose à l'employeur de recenser les risques présents dans son entreprise, d'évaluer leur gravité, leur probabilité de survenue et consigner ces informations dans le document unique.

Le document unique, terminé à la SME au 31 décembre 2008, est revu chaque année, comme le prévoit la réglementation. Sa dernière date de révision date d'Août 2024 et, il est en cours de révision pour l'année 2025.

Depuis le décret 2008-1347 de décembre 2008, l'employeur doit tenir ce document à disposition des travailleurs... Le document unique est donc accessible à tous sur notre réseau informatique et transmis aux collectivités, une fois par an.

La démarche d'évaluation des risques

L'inventaire des risques est réalisé, depuis l'année 2014, par activité. Ainsi, tous les postes, qu'ils soient techniques et administratifs, ont été passés en revue.

Le canevas actuellement utilisé est celui de Suez Eau France et non plus celui de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique.

En ce qui concerne les activités de réseau eau potable et de production d'eau potable :

- Population exposée non spécifique à une activité (activité 00)
- Intervention dans un collecteur visitable (activité 02)
- Enquête terrain sur le réseau (activité n°03)
- Intervention sur un réseau de canalisations et d'équipements hydrauliques (activité 04)

Présentation du Déléataire

- Intervention sur un poste de comptage (activité n°05)
- Réalisation et Contrôle de travaux réseaux (neuf ou pas) (activités n°06 et 07)
- Exploitation d'une usine d'Eau Potable (activité 08)
- Nettoyage d'un ouvrage de stockage Eau Potable (activité 09)
- Maintenance électrique et mécanique (activité n°14)
- Instrumentation (activité 15)
- Activité administrative/ Interventions informatiques/ Bureau d'étude (activités n°16 et 31)
- Mise en service et contrôle de travaux neufs « usines » (activité n°18)
- Relation clients : Par téléphone et à l'accueil (activité 19)
- Relation clients : Enquêtes terrain (activité 20)
- Relevé de compteur (activité 21)
- Télécontrôleur (activité 24)
- Déplacement pour une intervention ou un trajet (activité n°25)
- Visite de terrain ou de chantiers (activité n°26)
- Activité de laboratoire (activité n°27)
- Entretien des bâtiments (activité n°28)
- Activité magasin entrepôt ou parc matériaux (activité n°30)

Le document unique est complété toute l'année :

1) à la suite des visites :

- Des responsables de services sur le terrain, une fois par mois (VMS : Visites Managériales de Sécurité),
- De la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS),
- De l'inspection du travail,
- De la médecine du travail,
- Du Responsable Qualité Sécurité Environnement,
- De la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail).

2) à la suite des nouveaux textes réglementaires,

3) à la suite des sensibilisations, formations et QHM (Quart d'heure management) : durant lesquelles remontent des remarques de collaborateurs et d'intervenants extérieurs,

4) à la suite des évolutions du génie civil et apparitions éventuelles de nouveaux risques,

5) à la suite des réunions et remontées des représentants du personnel,

6) à la suite des contrôles de chantiers et interventions dans les espaces confinés,

7) à la suite des audits sécurité internes et externes (Suez Eau France),

8) à la suite des éventuelles crises (notamment, sanitaires) pouvant impacter les conditions de travail,

9) et à la suite des accidents du travail et aux presque accidents.

Le document unique SME est visible sur TSMS.

Nos moyens

Nos moyens humains

Pour assurer un service performant, la SME est organisée en agences métiers.

Agence Eau potable

Assure :

- le maintien de la qualité et la continuité d'alimentation
- Le fonctionnement optimal des ouvrages et des équipements
- La qualité de la collecte et du traitement des eaux usées

Agence Assainissement

Assure :

- La qualité de la collecte et du traitement des eaux usées
- L'exploitation des ouvrages dans le respect des engagements contractuels
- La bonne évacuation des boues et sous-produits d'épuration

Agence Clientèle

Veille :


- A la satisfaction des clients en garantissant l'accueil, l'information et la réponse aux demandes téléphoniques, écrites ou orales
- Au respect des engagements en garantissant une facture au plus juste des consommations des clients

Agence Visio

- Qualifie, planifie et supervise l'ensemble des opérations de terrain réalisées par les agents d'exploitation ;
- Pilote à distance l'ensemble des ouvrages du service, de la ressource à l'utilisateur ;
- Améliore la réactivité et la gouvernance du service
- Renforce la sécurité du service en cas de crise, grâce à l'anticipation de stratégies de pilotage basées sur des scénarios prédéfinis

Les Fonctions Support

- Viennent en appui des équipes afin d'assurer une continuité aux équipes d'exploitation.

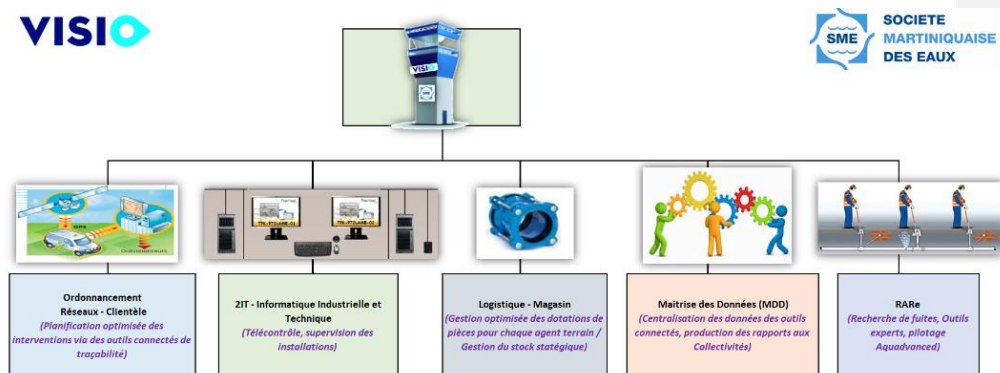

La Société Martiniquaise des Eaux met au centre de ses préoccupations le développement des compétences de ses équipes par une gestion prévisionnelle des emplois et par la mise en place d'un programme de gestion des carrières.

Elle est engagée dans l'accès au travail et aux formations des métiers de l'eau en participant à des programmes d'insertion ambitieux des jeunes.

Présentation du Déléataire

Depuis de nombreuses années, un accent particulier a été porté à la formation interne jusqu'à atteindre un taux de masse salariale formée supérieur au taux légal.

Nos moyens matériels

En cas d'urgence ou lors des interventions programmées, les agents disposent des véhicules allant du véhicule d'intervention rapide au véhicule dédiée aux interventions plus lourdes.

Au besoin, l'équipe SME peut faire appel à n'importe quel véhicule de la flotte selon la topographie et le type d'intervention.

Le service dispose de divers équipements pour gérer les interventions quotidiennes :

- ⇒ 2 Camions avec grue et nettoyeur haute pression
- ⇒ 4 triphones (détection de fuites)
- ⇒ 2 corrélateurs acoustiques de recherche de fuites
- ⇒ 1 détecteur de fuite au gaz
- ⇒ 7 détecteurs de canalisations
- ⇒ 7 détecteurs de métaux
- ⇒ 6 groupes électrogènes de 44, 70 et 110 kVA.
- ⇒ 5 compresseurs électriques
- ⇒ 5 compresseurs d'air
- ⇒ 1 coupe tube Ø 600 à 700 Obturateurs de diamètre
- ⇒ 10 tronçonneuses à disques
- ⇒ 15 scies sabres
- ⇒ 4 tronçonneuses
- ⇒ 2 véhicules légers d'intervention
- ⇒ 1 caméra autodirectionnelle à tête rotative permettant le contrôle interne des réseaux, régie sur le véhicule et magnétoscope associé
- ⇒ Matériel de test à l'air permettant la vérification de l'étanchéité des réseaux
- ⇒ Matériel générateur de fumée pour la réalisation des enquêtes

Pour leurs interventions sur l'ensemble du périmètre confié à la Société Martiniquaise des Eaux, les agents disposent d'une flotte de véhicules adaptés à leur besoin, aux exigences topographiques, allant du véhicule d'intervention rapide au véhicule lourd.

La SME met donc à disposition son parc complet constitué de :

- 8 CAMIONS (Plateau Grue, hydrocureur)
- 4 CAMIONS TRIBENNE 7,5 T
- 5 CAMIONNETTES 3,5 T.
- 1 CAMIONNETTE 3,5T GRUE + BENNE
- 14 EQUIPEMENTS ANNEXES (Remorque)
- 13 FOURGONS
- 98 FOURGONNETTES
- 46 TOURISMES SOCIETE (Dacia Duster, ..)
- 23 PICK UP 4*4



○ **Le matériel de chantiers et d'intervention**

Pour entretenir l'ensemble des installations de l'île, la Société Martiniquaise des Eaux met à disposition des agents les matériels nécessaires au bon déroulement des opérations programmées (curage, réfection d'ouvrage, ...) comme d'urgence (colmatage, casse, ...) :

Parmi ces moyens, on compte :

- Téléphones portables
- Téléphones satellites
- Tablettes de saisie informatique des interventions intégrant notre SIG
- Répondeurs téléphoniques avec renvoi d'appel
- Véhicules géolocalisés avec outillages
- Fourgons-ateliers et camion benne
- Camions hydrocureurs d'intervention
- Enregistrements des interventions d'astreinte
- 2 pompes de chantier de 150 et 300 m³/h

○ **Le matériel de contrôle (réseaux et incendie)**

La société Martiniquaise des Eaux dispose également de matériel indispensable à la surveillance du réseau et aux contrôles des appareils de comptage :

- 1 Jeu de clés spécial incendie
- 1 Système de contrôle des compteurs
- 20 Débitmètres portables
- 10 Manomètres enregistreurs
- 2 Systèmes complets de contrôle des débits de poteau d'incendie



Nos moyens logistiques

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu'elles soient récurrentes (actions préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions curatives...).


Au sein de notre Agence Visio, l'ordonnancement est le noyau du système d'exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles requises. Il permet :

- d'organiser le travail de nos agents,
- de suivre et de tracer en continu la réalisation des interventions,
- de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients,
- d'analyser l'efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une logique d'amélioration continue.

Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d'informations intégrés : télésurveillance, GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes permettant la lecture des interventions programmées et aussi la consultation des plans ...

Elle permet ainsi de faire face plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à :

- une optimisation des moyens disponibles,
- une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes d'intervention, sous-traitants, etc...),
- une communication facilitée avec les collectivités.

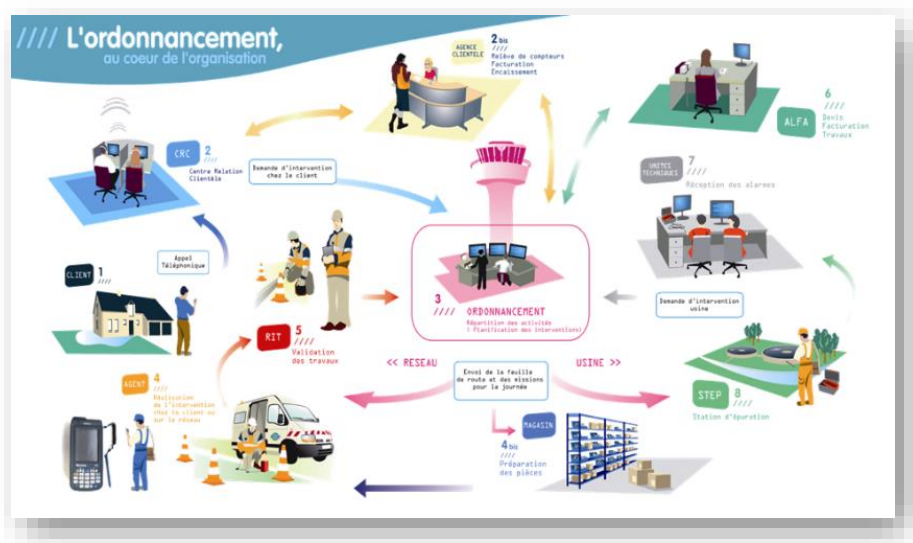

L'ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d'exploitation, soit dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier.

Le service d'urgence 24h/24

En dehors des heures d'ouverture de l'accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l'accueil téléphonique ci-dessus, notre service d'urgence assure l'accueil téléphonique des clients et coordonne les interventions urgentes telles que :

- Réparations de casses de canalisations.
- Dépannages d'installations.
- Débouchage de branchements d'assainissement ...

Pour cela, un effectif composé d'agents et d'encadrants sont mobilisables quotidiennement en dehors des heures ouvrées. Leurs compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels, d'équipements, de véhicules et de moyens de communication adaptés à la gestion des astreintes.

L'organisation de l'astreinte

La SME gère les appels relatifs aux manques d'eau, fuites, pollutions ou problèmes électromécaniques. Ces appels peuvent provenir des clients ou directement des équipements de télésurveillance des installations dont la SME a la gestion.

Le service d'astreinte permet une permanence 24h/24, tous les jours de l'année. Cette continuité du service concerne la gestion des installations de production et de distribution d'eau, de collecte et de traitement des eaux usées. Les équipes d'astreinte sont mobilisables hors des heures ouvrables, pour déclencher les réparations nécessaires ; des renforts peuvent être mobilisés lorsque les situations le nécessitent.

Le personnel est compétent en traitement d'eau, épuration, plomberie, terrassement, électromécanique et gestion des réseaux. Il est encadré par des agents de maîtrise et un cadre.

L'astreinte est planifiée semestriellement, puis précisée de façon hebdomadaire.

L'ordonnancement des interventions, opérationnel durant les heures ouvrées depuis la création de l'agence Visio, a été déployé en 2019 pour l'astreinte, afin de formaliser de façon efficace les interventions et de les analyser.

FL'organigramme d'astreinte

Sous l'autorité d'un cadre responsable, l'astreinte s'organise de la façon suivante :

- Le responsable d'astreinte :

Il représente la Direction de la SME, assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'astreinte et intervient en situation d'exception.

- L'astreinte téléphonique :

L'objectif est de fournir à tous clients ou tiers, un interlocuteur physique et ce 24 h/ 24.

L'astreinte téléphonique prend le relais du Centre de Relation Clientèle de la SME, via le numéro unique de la SME : 09 69 32 97 22.

- L'ordonnancement :



L'ordonnancement permet la planification des interventions et en assure une meilleure traçabilité.

Renforcement de la sécurité : suivi des interventions des travailleurs isolés et gestion des avis de travaux urgents ATU auprès des exploitants des réseaux sensibles se trouvant à proximité de la zone des travaux, en cas de fouille.

- L'astreinte d'encadrement :

Elle gère les situations qui sortent de la pratique courante et nécessitent soit une appréciation spécifique, soit la mobilisation de moyens importants. Elle prend les décisions d'intervention pour les cas qui n'ont pas fait l'objet d'une description préétablie d'intervention.

Elle encadre les interventions importantes et permet de mettre en œuvre les dispositions appropriées à chaque situation.

➤ L'astreinte d'intervention :

Les travaux à réaliser étant urgents par nature, elle se mobilise dès qu'elle est sollicitée, dans des délais très courts, pour les effectuer. Pour un certain nombre de situations banalisées étudiées à l'avance (petites interventions, diagnostics...), elle travaille en autonomie. Les incidents les plus fréquents ou les plus prévisibles sont passés en revue de façon systématique.

Les moyens mis à disposition du personnel d'astreinte

- ❖ téléphones à domicile et téléphones portables,
- ❖ P.C. portables avec accès aux applications métier (Supervision, SIG, Interventions G2 ...)
- ❖ véhicules avec outillage et jeux de plans de réseaux,
- ❖ détecteurs de câbles
- ❖ fourgons-ateliers, mini pelles et camions benne,
- ❖ malles d'astreinte (adresses, téléphone, consignes d'intervention ...),
- ❖ camion hydrocureur d'intervention,
- ❖ téléphones satellites en cas de nécessité (gestion de crise).



➤ L'astreinte communication

L'astreinte communication est placée sous l'autorité du cadre d'astreinte.

Elle permet la communication vers les abonnés/ usagers via les supports de communication.

Il s'agit d'assurer une veille des informations concernant les risques de perturbations de la distribution d'eau potable pouvant impacter des abonnés.

Lorsque les informations nécessitent une communication vers les abonnés, le Chargé de l'information en astreinte met à jour et alimente en informations « rafraîchies » la carte Info réseau du site Internet SME, de Facebook SME, l'application OMIJO

Selon le type de situation, met le message ajusté liés aux perturbations pour l'annonce sur le répondeur du 0969329722 ainsi que pour les campagnes SMS aux abonnés selon le cas

Ensuite, il s'agit de poser les questions permettant d'évaluer le degré de manque eau et l'impact aux abonnés pour définir le type de situation et mettre en place la stratégie de communication avec le choix des canaux de communication à activer.

La gestion de crise

Afin de limiter les conséquences d'événements significatifs (ex. : tempêtes, coupures d'énergie, pollutions, cyber attaque...) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés ou l'environnement, nous sommes structurés afin de pouvoir, à tout moment, mobiliser des moyens exceptionnels au niveau local et national :


- Stocks d'équipements,
- Stocks d'eau potable,
- Laboratoires d'analyses 24h/24 et 7 jours/7,
- Systèmes d'alerte permettant de prévenir très rapidement la population par téléphone

Le système de gestion de crise s'appuie sur :

- Un système d'astreinte régional afin de détecter les événements non souhaités et informer les acteurs concernés,
- Une organisation préétablie du management de la crise avec une cellule dédiée aux risques cyber,
- La connaissance du rôle des différents acteurs d'une crise,
- Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques,
- Une formation des acteurs principaux,
- La réalisation d'exercices de crise et de retours d'expérience (RETEX).

En outre, l'ensemble du personnel d'astreinte et d'intervention fait l'objet de formations ou de mises à niveau régulières, afin de maîtriser aussi rapidement que possible les situations d'urgence, ne relevant pas nécessairement de la crise majeure, qui peuvent se présenter.

Enfin, les incidents ou accidents réels sont exploités en termes de retour d'expérience et de validation des consignes mises en place dans ce cas.

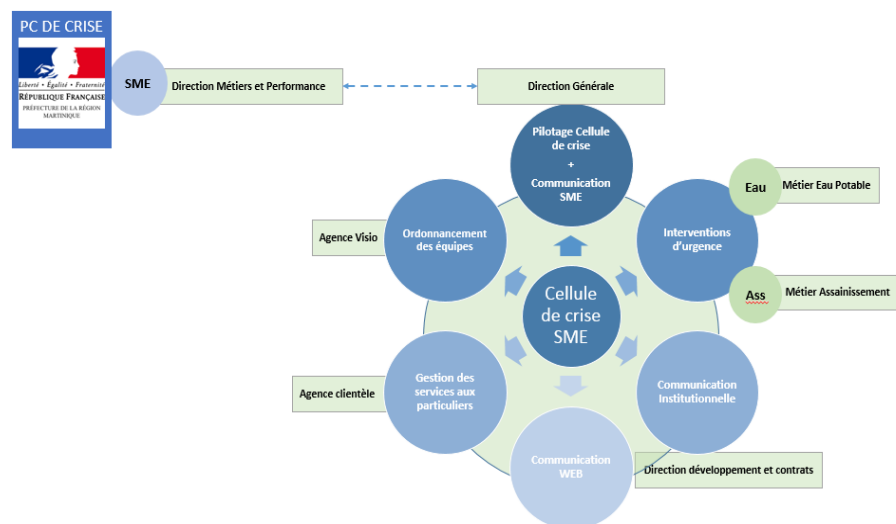

L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale

Un groupe engagé pour la planète

Expert des métiers de l'eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met toute sa capacité d'innovation au service d'une gestion performante et durable des ressources. Le Groupe accompagne ses clients dans le passage d'un modèle linéaire qui surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les recycle et les valorise.

En France, berceau historique du Groupe, mettent en œuvre une gestion totalement renouvelée des ressources et accompagnent leurs clients vers l'économie circulaire.

SUEZ apporte aux collectivités, industriels, consommateurs, agriculteurs, des solutions concrètes permettant une gestion performante et durable de leurs ressources.

Face au défi du changement climatique, l'une des priorités de la feuille de route de SUEZ pour le développement durable est d'agir pour le climat et pour la biodiversité.

Un groupe engagé pour les hommes et pour la planète

SUEZ se mobilise pour le soutien aux populations fragiles et défavorisées ainsi que pour l'intégration sociale des personnes en difficulté à travers des actions en France et dans le monde.

L'égalité des chances et la diversité sont au cœur de la performance sociale du Groupe et lui apportent une richesse humaine et économique, source d'innovation. Le Groupe mène ainsi des actions concrètes dans ces domaines afin de répondre à ces deux ambitions complémentaires.

SUEZ contribue à un développement durable et équilibré des territoires en travaillant avec les acteurs essentiels à leur développement et à leur vitalité : PME, structures de l'insertion, secteur protégé et adapté, acteurs de l'économie sociale et solidaire.

SUEZ certifié Top employeur

Le Top Employers Institute a certifié 82 entreprises en France parmi lesquelles figure SUEZ. Cette Certification valorise la qualité des process Ressources Humaines chez SUEZ. En France, SUEZ œuvre en faveur de l'égalité femme-homme, et développe une politique volontariste d'accueil des jeunes générations ainsi que des personnes en situation de handicap.

- SUEZ accompagne ses collaborateurs dans leurs carrières à travers des politiques actives de formation et de mobilité interne. SUEZ offre à ses collaborateurs la possibilité de participer à la transformation des métiers du groupe et ainsi d'évoluer pour une gestion durable et intelligente des ressources.



| Informations relatives à l'exploitation




Réservoir de BEAUSEJOUR, GRAND-RIVIERE

3.1 Le bilan hydraulique

Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions de rendement et d'indice linéaire de perte sont également abordées.


Le schéma d'alimentation en eau potable

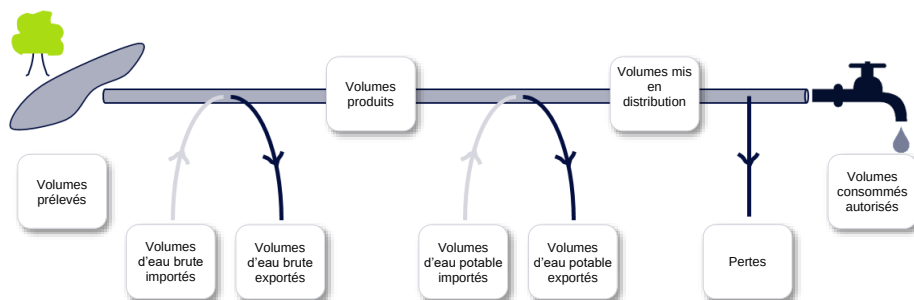


Les différentes chaînes d'alimentation en eau potable

CASE-PILOTE

❖ Chaîne Grand Fond

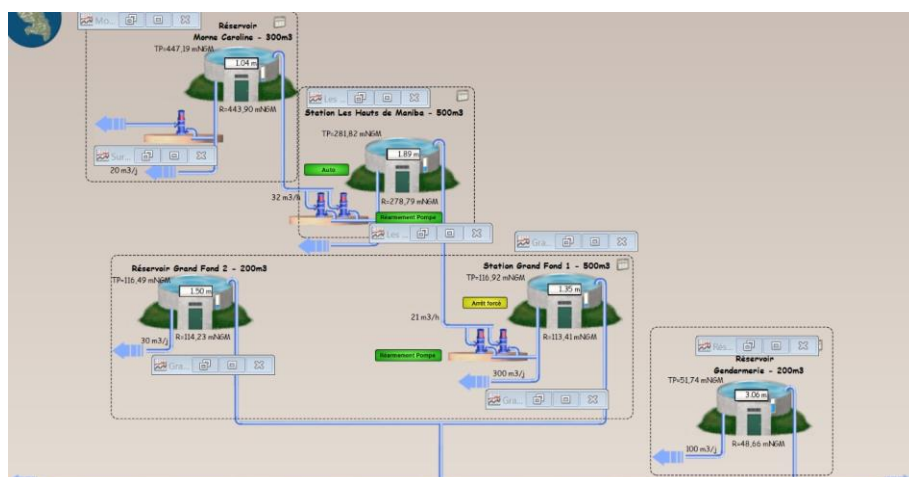


❖ Chaîne Choiseul

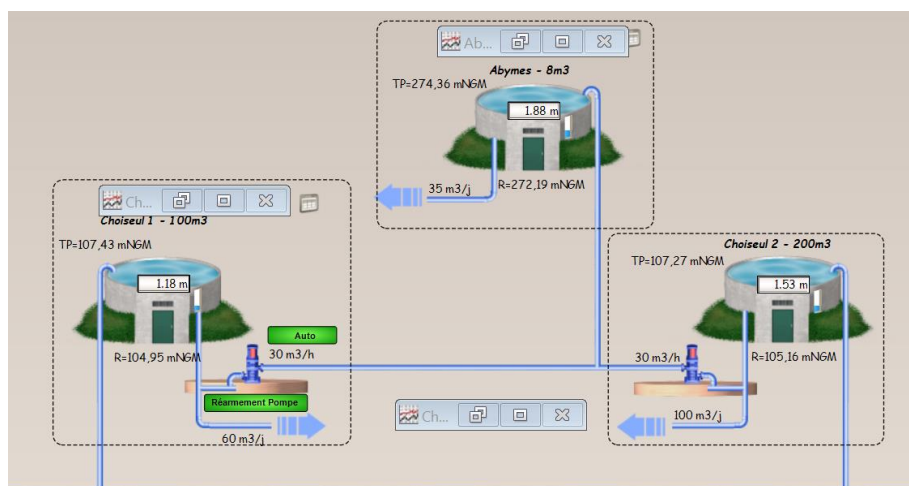


Informations relatives à l'exploitation

❖ Chaîne Caraïbes Citronnelles

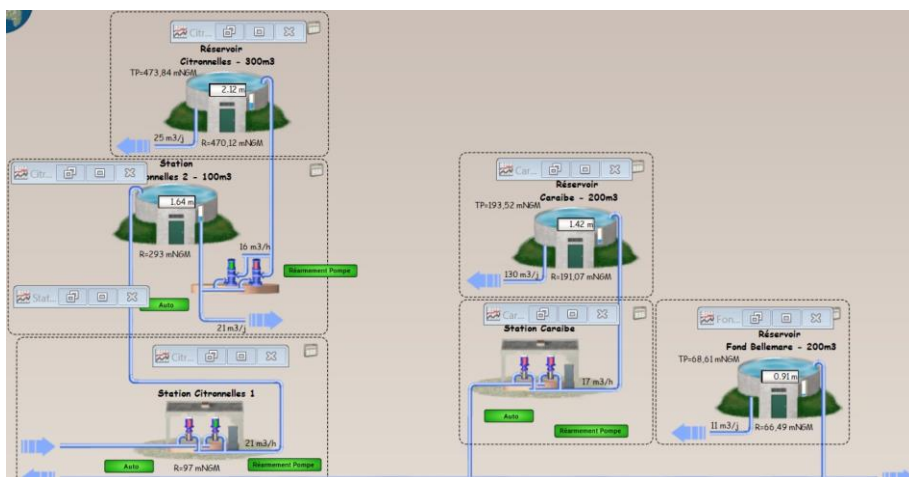


BELLEFONTAINE

❖ Chaîne Bellefontaine

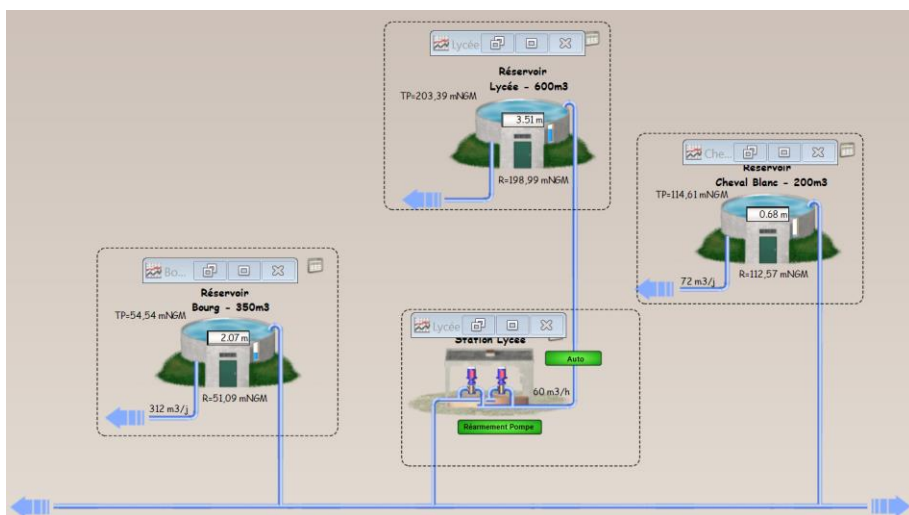


| Informations relatives à l'exploitation

❖ Chaîne Verrier

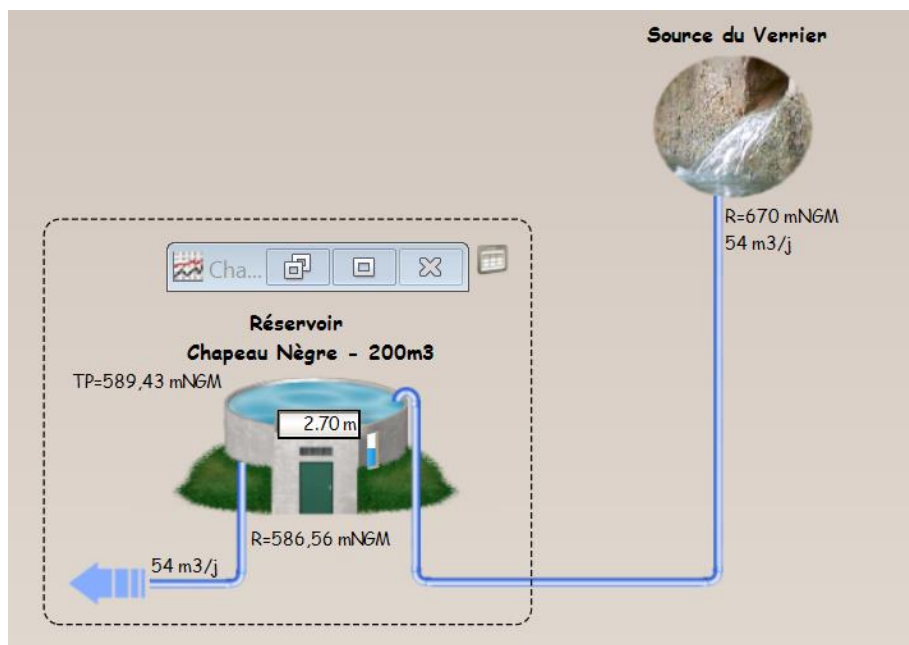


LE MORNE VERT

❖ Chaîne Le Morne Vert

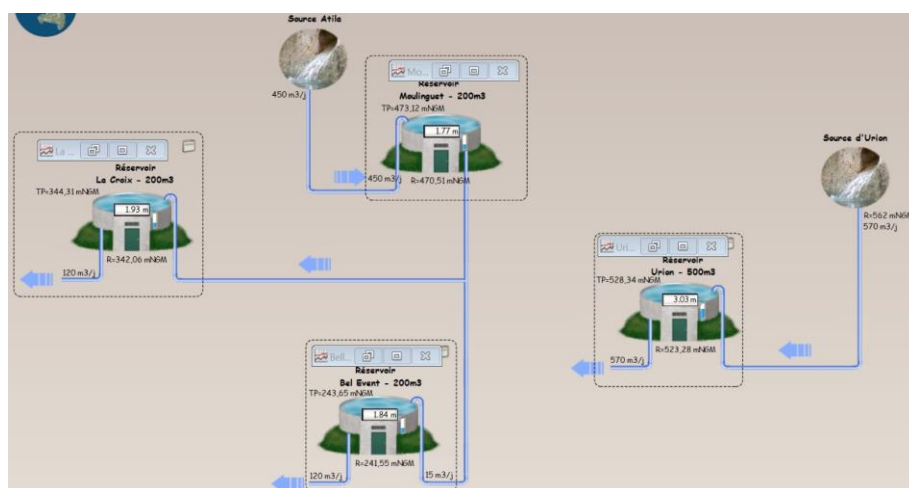


LE CARBET

❖ Chaîne Le Carbet

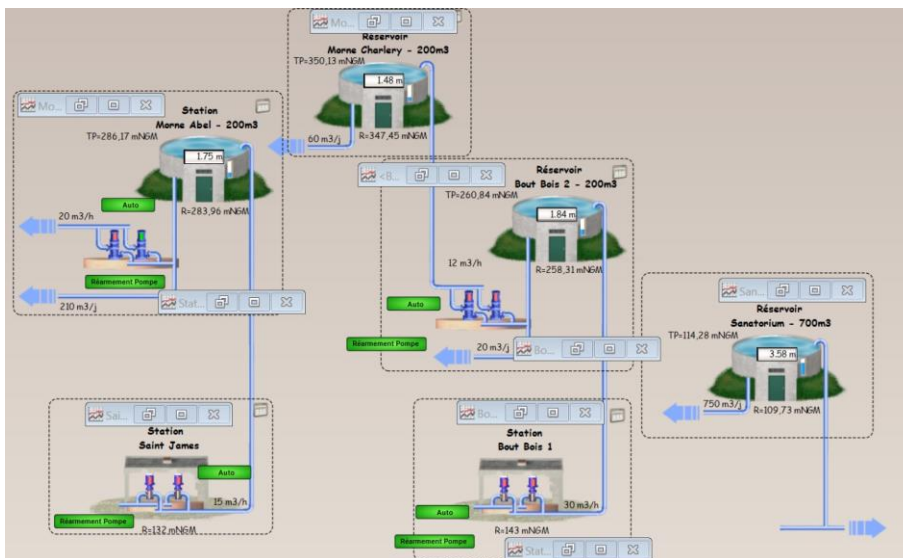


FONDS ST DENIS

❖ Chaîne Fonds St Denis

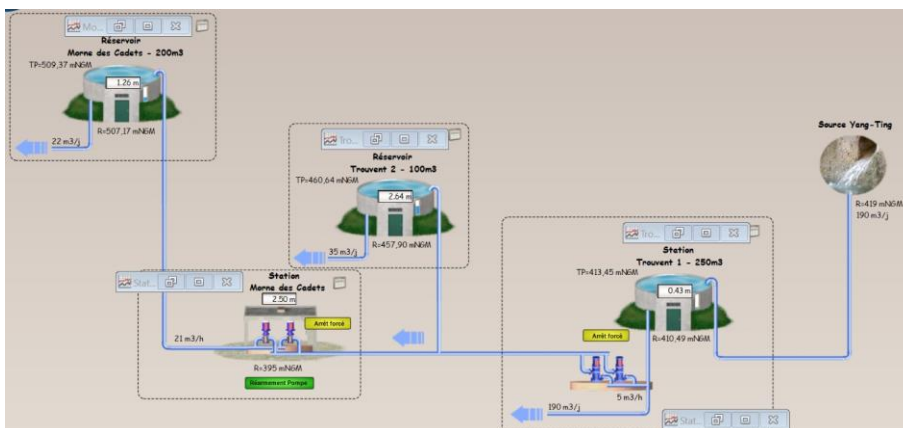


MORNE-ROUGE

❖ Chaîne Morne-Rouge SUD

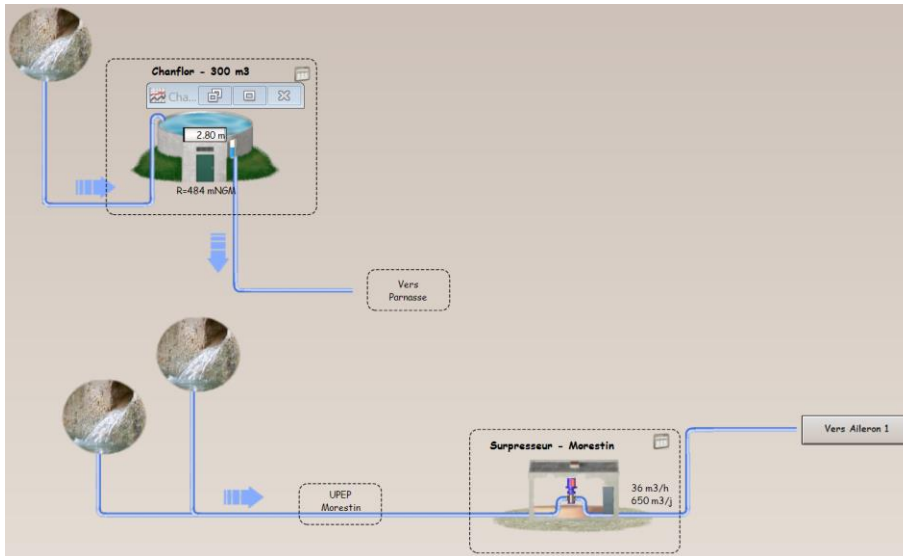


❖ Chaîne Morne-Rouge NORD

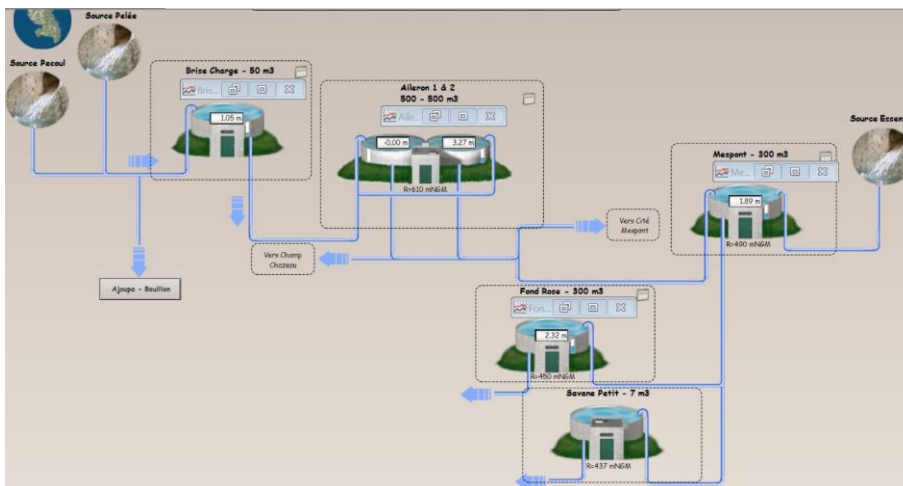


SAINT-PIERRE

❖ Chaîne Saint-Pierre

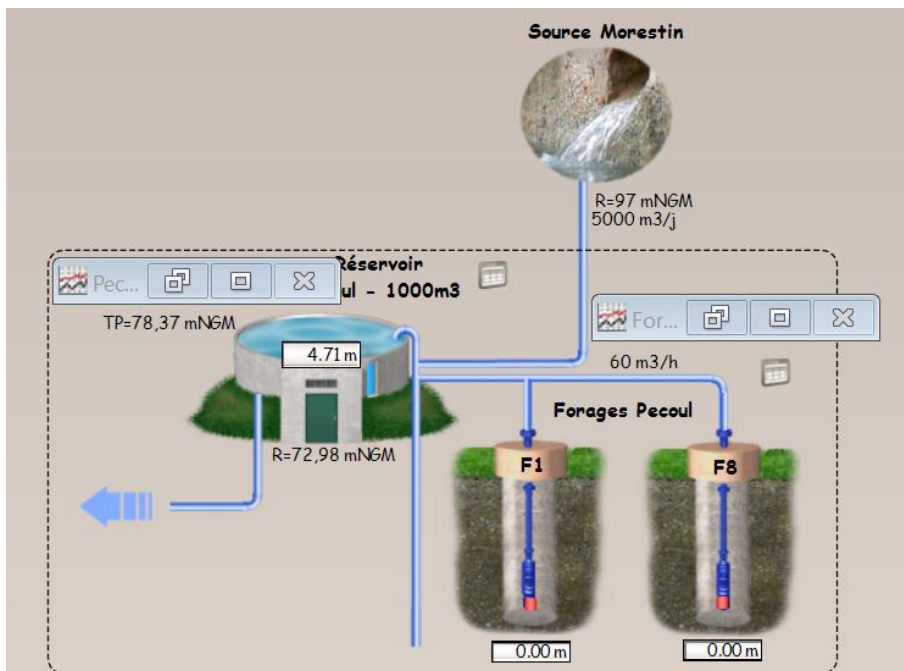


LE PRECHEUR

❖ Chaîne Le Prêcheur

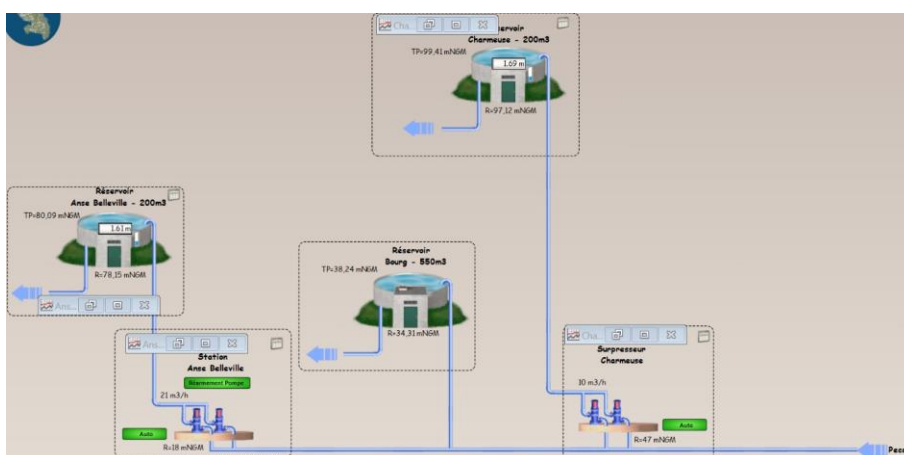


GRAND-RIVIERE

❖ Chaîne Grand-Rivière

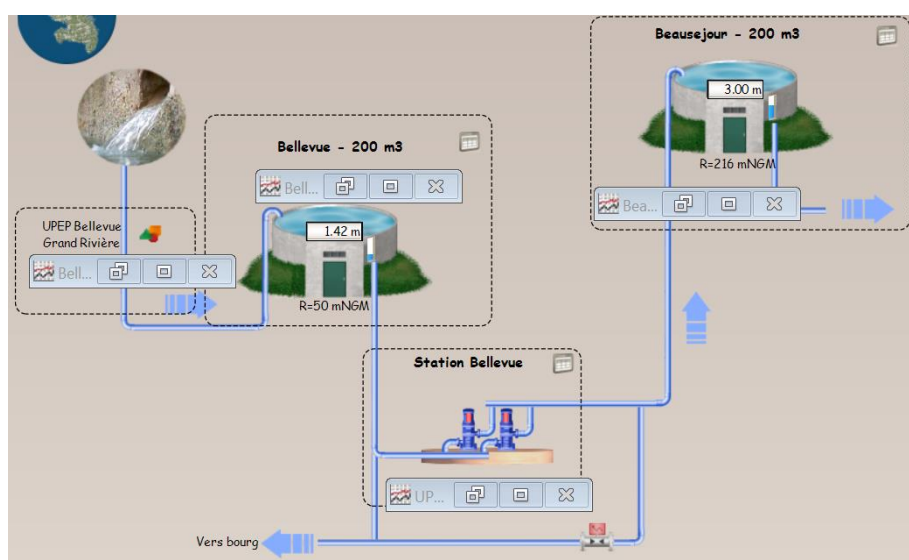


MACOUBA

❖ Chaîne Macouba

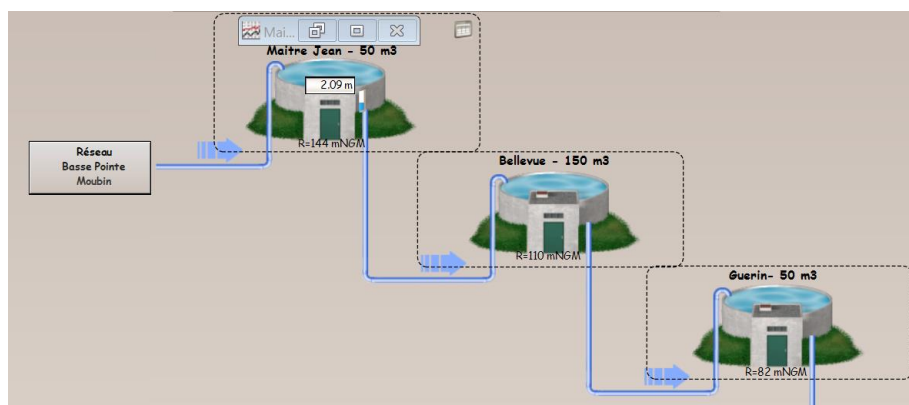


BASSE-POINTE

❖ Chaîne Basse-Pointe

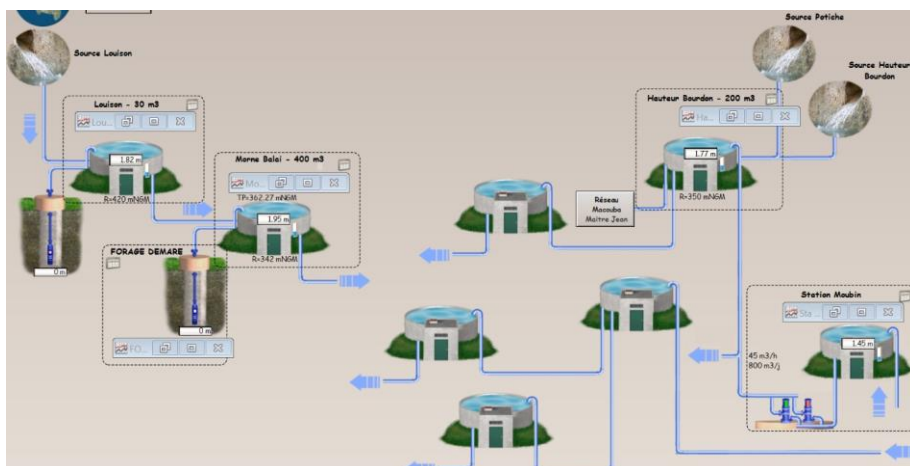


AJOUPA BOUILLON


❖ Chaîne Ajoupa Bouillon

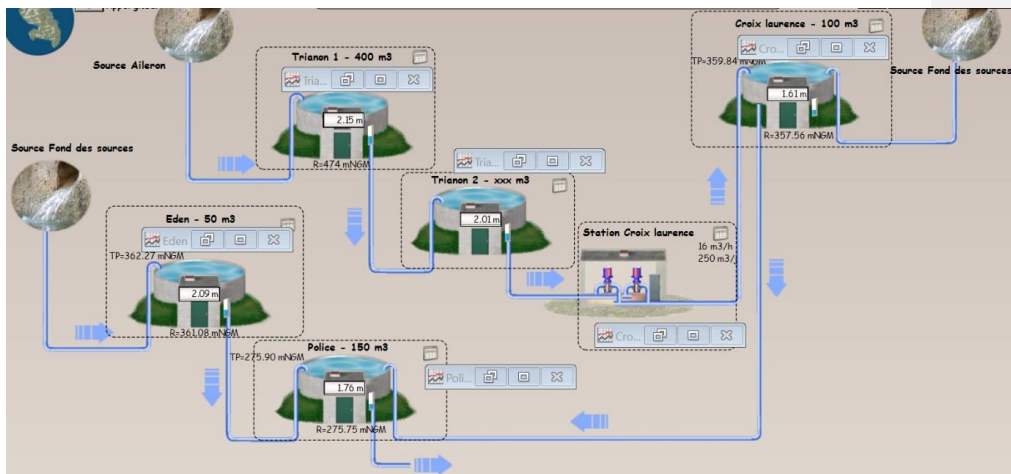

LORRAIN

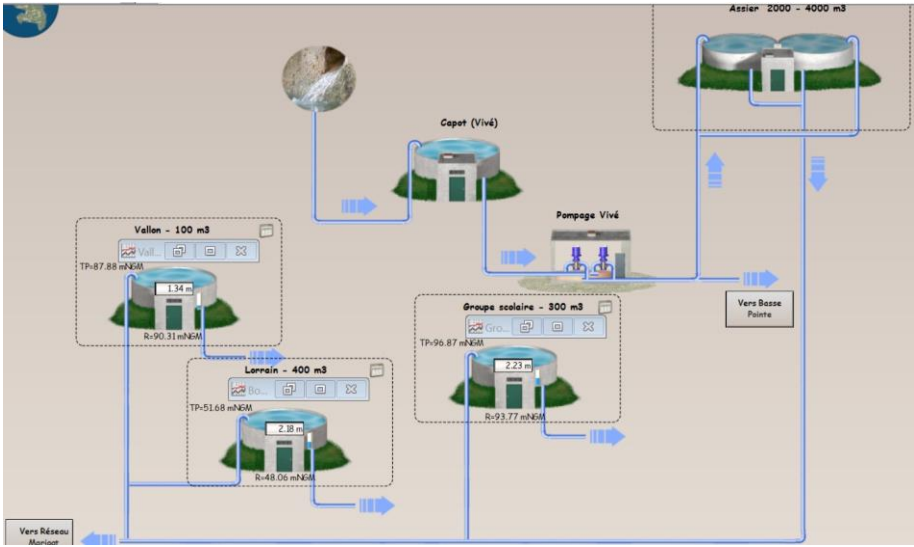❖ Chaîne Lorrain SUD

❖ Chaîne Lorrain NORD

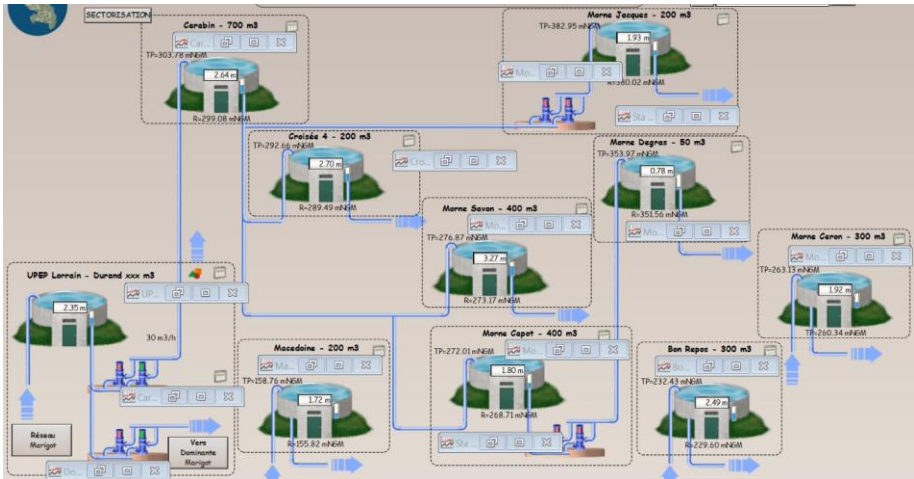


❖ Chaîne MARIGOT

❖ Chaîne Sainte-Marie SUD


Informations relatives à l'exploitation

❖ Chaîne Sainte-Marie NORD

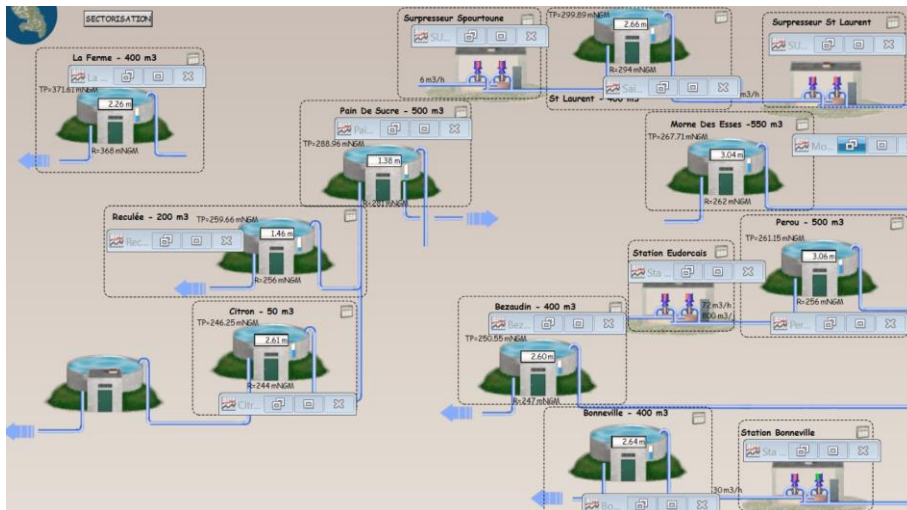


GROS MORNE

❖ Chaîne Gros Morne SUD

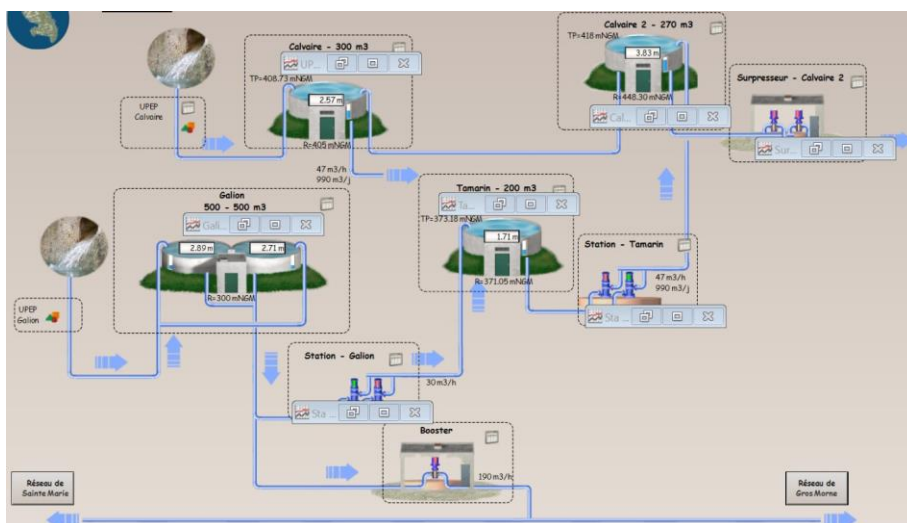

| Informations relatives à l'exploitation


❖ Chaîne Gros Morne NORD

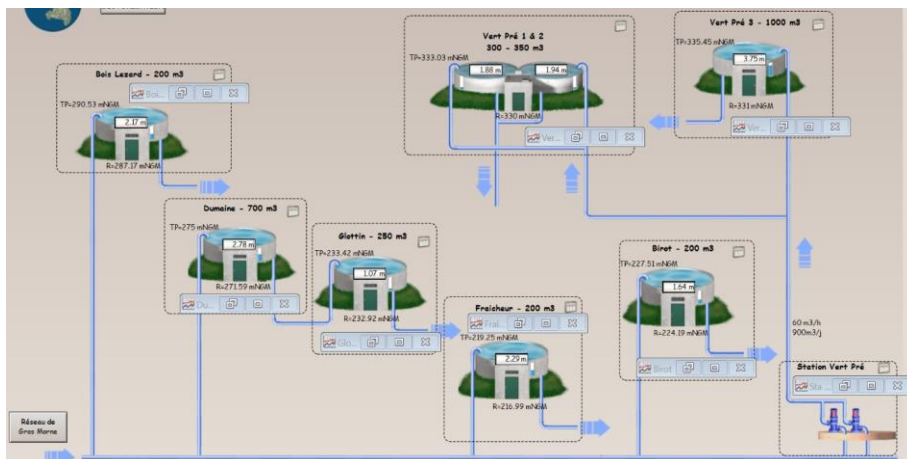

Les volumes prélevés

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes prélevés ces dernières années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l'année civile ramenés à 365 jours :

Volumes d'eau brute prélevés (m³)					
Commune	Site	2021	2022	2023	2024
BASSE POINTE	FORAGE DEMARE / MORNE BALAI	47 191	35 954	42 409	48 799
BASSE POINTE	SOURCE + FORAGE LOUISON	63 449	49 839	38 800	30 535
BELLEFONTAINE	VERRIER	47 331	49 532	52 746	55 285
FOND SAINT DENIS	YANG TING	123 332	108 132	107 433	96 401
GRAND RIVIERE	PER GRAND RIVIERE	68 825	48 243	51 081	53 058
GROS MORNE	PER GOMMIER CALVAIRE	168 213	149 509	135 998	131 930
GROS MORNE	PER RIVIERE GALION	1 433 587	1 390 202	1 573 973	1 465 369
L'AJOUA BOUILLON	EDEN	10 590	25 591	34 574	38 919
L'AJOUA BOUILLON	SOURCE PELEE / TRIANON	121 200	77 134	137 525	125 043
L'AJOUA BOUILLON	CROIX LAURENCE/FOND DES SOURCES	46 894	78 973	20 883	7 366
LE MORNE ROUGE	MORESTIN	1 385 971	1 189 758	1 243 541	1 251 777
LE MORNE ROUGE	SOURCE ESSENTE / MESPONT	134 829	140 324	134 515	130 705
LE MORNE ROUGE	SOURCE MONT GELE / CHANFLOR	107 709	128 469	118 008	126 387
LE MORNE ROUGE	SOURCE PELE 1 et 2 / BRISE CHARGE	331 558	227 633	203 344	268 551
LE MORNE VERT	URION	129 627	208 047	180 540	201 535
LE MORNE VERT	ATTILA	257 258	250 351	212 608	233 946
LORRAIN	PER Rivière LORRAIN	1 149 954	1 291 368	1 367 033	1 414 064
SAINT PIERRE	PECOUL	0	0	0	0
Total des volumes prélevés		5 627 518	5 449 059	5 655 011	5 679 670

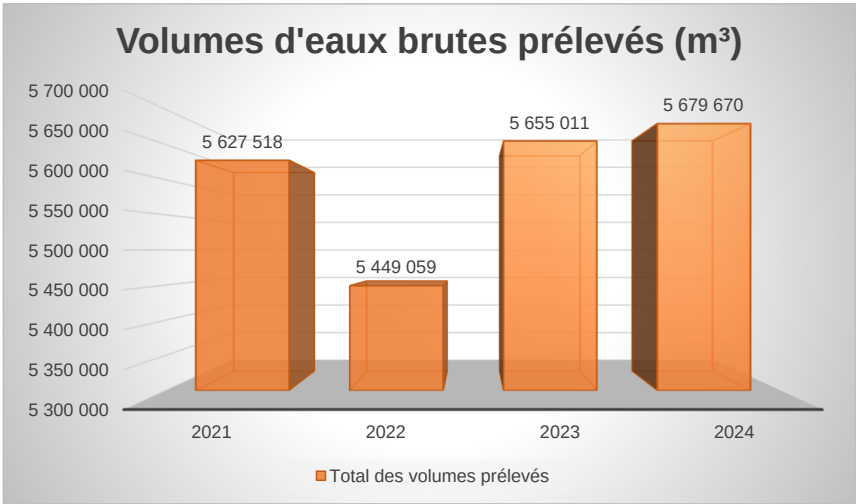


Les volumes d'eau potable produits

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes d'eau potable produits (issus des installations de production / traitement exploitées dans le cadre du présent contrat) ces dernières années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l'année civile ramenés à 365 jours :

Volumes eau potable produits (m³)					
COMMUNES	SITE	2021	2022	2023	2024
Ajoupa Bouillon	Source fonds des sources - EDEN	10 590	25 591	34 574	38 919
Ajoupa Bouillon	Croix Laurence/Fonds des sources	61 181	74 412	20 883	21 801
Ajoupa Bouillon	Source Pelée / Trianon	84 011	69 651	86 504	131 780
Basse Pointe	Source Louison	20 469	49 487	39 031	36 749
Basse Pointe	Forage Fonds Demare	47 191	39 834	40 778	39 737
Bellefontaine	Verrier	47 331	49 492	50 716	54 127
Fonds Saint Denis	Trouvent (YANG-TING)	123 849	110 738	115 965	109 109
Grand Rivière	UPEP Bellevue	33 500	39 602	40 193	43 177
Grand Rivière	Beauséjour	5 348	7 083	10 050	8955
Gros Morne	UP Galion	1 352 257	1 331 582	1 518 056	1 477 809
Gros Morne	UP Calvaire	163 061	149 345	88 385	127 104
Le Morne Vert	Réservoir Moulinguet (Attila)	242 151	248 340	209 028	229 267
Le Morne Vert	Réservoir Urion	123 952	166 680	145 001	159 754
Lorrain	UP Durand	909 815	892 579	1 076 537	1 052 343
Morne Rouge	UP Essente (Mespont)	107 282	78 953	95 396	93 302
Morne Rouge	UP Chanflor	103 840	126 577	116 090	123 332
Morne Rouge	UP Brise Charge	331 558	227 633	203 344	268 551
Saint Pierre	Morestin	1 385 971	1 189 758	1 243 541	1 251 777
Total des volumes produits		5 153 357	4 877 337	5 134 072	5 267 593

Volumes d'eaux potables produits(m³)

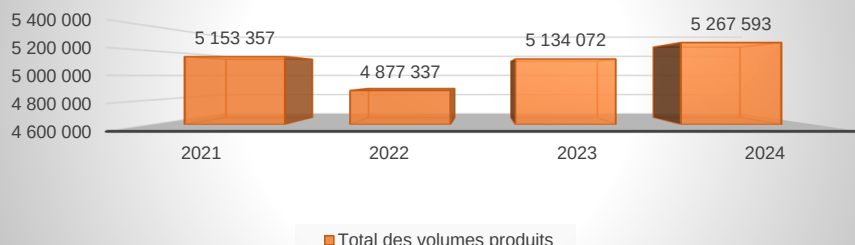

Rendement primaire d'utilisation de la ressource


Rendement primaire d'utilisation de la ressource	
Désignation	2024
Total volumes eau potable produits	5 267 593
Total volumes eau brute prélevés	5 679 670
Rendement (%)	93%

Les volumes d'eau potable importés et exportés

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes d'eau potable importés (reçus ou achetés à d'autres services d'eau potable, publics ou privés, par l'intermédiaire d'une interconnexion) et exportés (cédés ou vendus à d'autres services d'eau potable, publics ou privés, par l'intermédiaire d'une interconnexion) ces dernières années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l'année civile ramenés à 365 jours :

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)						
Site	Désignation	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
Comptages AEG BASSE POINTE à SAINTE MARIE	Volume d'eau potable importé	1 452 100	1 695 501	1 644 476	1 746 433	6%
Comptage AEG Directoire Cap Nord	Volume d'eau potable importé	751 568	854 159	827 351	804 004	-3%
Comptage Morne Poirier, Bois Lézard, Bois Neuf	Volume d'eau potable Exporté	102 431	82 720	115 965	89 903	-22%
Total volumes eau potable importés (B) utilisés pour le calcul des rendements		2 203 668	2 549 660	2 471 827	2 550 437	3%
Total volumes eau potable exportés (C) utilisés pour le calcul des rendements		102 431	82 720	115 965	89 903	-22%

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)

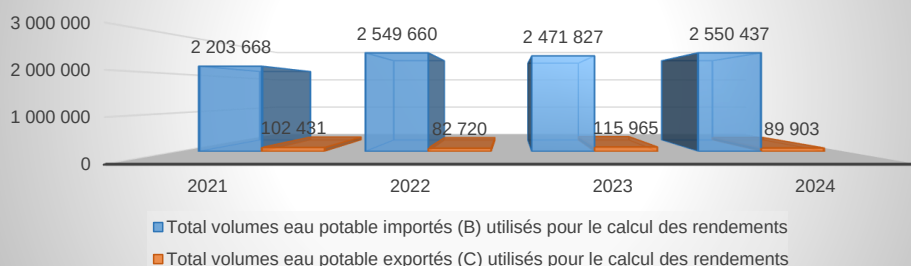

Les volumes mis en distribution année civile

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes d'eau potable mis en distribution ces dernières années. Le volume mis en distribution correspond au volume d'eau introduit dans le réseau de distribution d'eau potable. Il est égal au volume produit par les installations du contrat auquel on ajoute les volumes d'eau potable importés (achetés en gros) et auquel on retranche les volumes d'eau potable exportés (vendus en gros). Les volumes indiqués sont des volumes relatifs à l'année civile ramenés à 365 jours :

Volumes eau potable mis en distribution (m³)					
Désignation	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'')	5 153 357	4 877 336	5 134 072	5 267 593	2,60%
dont volumes eau brute prélevés (A')	5 627 418	5 449 059	5 655 011	5 679 670	0,44%
dont volumes de service production (A'')	474 061	571 723	520 939	412 077	-20,90%
Total volumes eau potable importés (B)	2 203 668	2 549 660	2 471 827	2 550 437	3,18%
Total volumes eau potable exportés (C)	102 431	82 720	115 965	89 903	-22,47%
Total volumes eau potable mis en distribution (A+B-C) = (D)	7 254 594	7 344 276	7 489 934	7 728 127	3,18%

Les volumes consommés autorisés année civile

Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des :

- **Volumes comptabilisés** : ils résultent des relevés des appareils de comptage des abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes exonérés) et aux volumes dégrevés.
- **Volumes consommés sans comptage** : ces volumes estimés sont ceux consommés par des usagers connus disposant d'une autorisation d'usage. Cela peut notamment concerner les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à l'arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien encore aux chasses d'eau sur le réseau d'assainissement.
- **Volumes de service du réseau** : ces volumes estimés sont ceux liés à l'exploitation du réseau de distribution d'eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore à la présence d'analyseurs de chlore.

| Informations relatives à l'exploitation

Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée par l'ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l'Eau et l'Environnement).

Volumes consommés autorisés (m³)					
Désignation	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
Volumes comptabilisés ($E = E' + E''$) y compris eau en compteur	3 596 725	3 658 708	3 728 683	4 008 631	7,51%
- dont Volumes facturés (E')	3 490 815	3 650 155	3 670 323	3 641 739	-0,78%
- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur (volumes dégrevés, gestes commerciaux...) (E'')	105 910	8 553	58 360	366 892	528,67%
Volumes consommés sans comptage (F)	50 491	45 294	102 560	102 560	0,00%
Volumes de service du réseau (G)	113 019	106 478	96 903	95 297	-1,66%
Total des volumes consommés autorisés ($E+F+G = (H)$)	3 760 235	3 810 480	3 928 146	4 206 488	7,09%

La performance réseau année civile (décret du 2 mai 2007)

L'indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur l'année civile, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Il s'exprime en m³/km/jour et est calculé en divisant les pertes journalières d'eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le reflet :

- de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites
- de la politique de renouvellement du réseau
- d'actions pour lutter contre les détournements d'eau

Contrairement à l'indice linéaire de pertes en réseau, l'indice linéaire des volumes non comptés, ici comptabilisé sur l'année civile, intègre les volumes de service du réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d'une autorisation d'usage. Il s'exprime également en m³/km/jour et est calculé en divisant les volumes journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le reflet :

- du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés,
- de l'efficacité de gestion du réseau.

Les pertes d'eau potable en réseau, ici comptabilisées sur l'année civile, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en :


- Pertes réelles : elles correspondent aux différents fuites sur le réseau de distribution et sur les branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche et réparation de fuite,
- Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols d'eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à l'évaluation des volumes consommés autorisés.

Contrairement aux pertes d'eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur l'année civile, intègrent les volumes de service du réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d'une autorisation d'usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes comptabilisés.

Informations relatives à l'exploitation


Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur l'année civile, est le ratio entre, d'une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d'eau potable exportés (cédés ou vendus à d'autres services d'eau potable, publics ou privés, par l'intermédiaire d'une interconnexion) et, d'autre part, les volumes d'eau potable produits augmentés des volumes d'eau potable importés (reçus ou achetés à d'autres services d'eau potable, publics ou privés, par l'intermédiaire d'une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d'eau potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommé avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en gros à un autre service d'eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j)					
Désignation	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
Volumes mis en distribution (D)	7 254 594	7 344 276	7 489 934	7 728 127	3,18%
Volumes comptabilisés (E) y compris eau en compteur	3 596 725	3 658 708	3 728 683	4 008 632	7,51%
Volumes consommés autorisés (H)	3 760 235	3 810 480	3 928 146	4 206 489	7,09%
Pertes en réseau (D-H) = (J)	3 494 359	3 533 796	3 561 788	3 521 638	-1,13%
Volumes non comptés (D-E) = (K)	3 657 869	3 685 568	3 761 251	3 719 495	-1,11%
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	963	947	950	978	2,95%
Objectif contractuel Indice linéaire de pertes	6,72	5,96	4,63	4,63	0,00%
Indice linéaire de pertes (J)/(365xL)	9,94	10,22	10,27	9,87	-3,96%
Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(365xL)	10,41	10,66	10,85	10,42	-3,94%

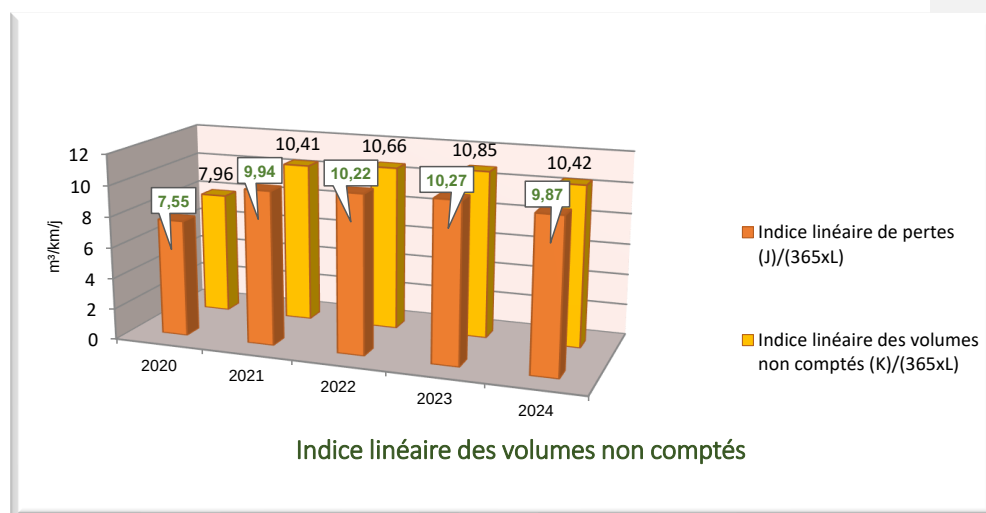

| Informations relatives à l'exploitation

Rendement de réseau (%)				
Désignation	2021	2022	2023	2024
Volumes consommés autorisés (H)	3 760 235	3 810 480	3 928 146	4 206 489
Volumes eau potable exportés (C)	102 431	82 720	115 965	89 903
Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'')	5 153 357	4 877 336	5 134 072	5 267 593
dont volumes eau brute prélevés (A')	5 627 418	5 449 059	5 655 011	5 679 670
dont volumes de service production (A'')	474 061	571 723	520 939	412 077
Volumes eau potable importés (B)	2 203 668	2 549 660	2 471 827	2 550 437
Rendement de réseau (%) = $100 * (H+C) / (A+B)$	52,5	52,4	53,17	54,95

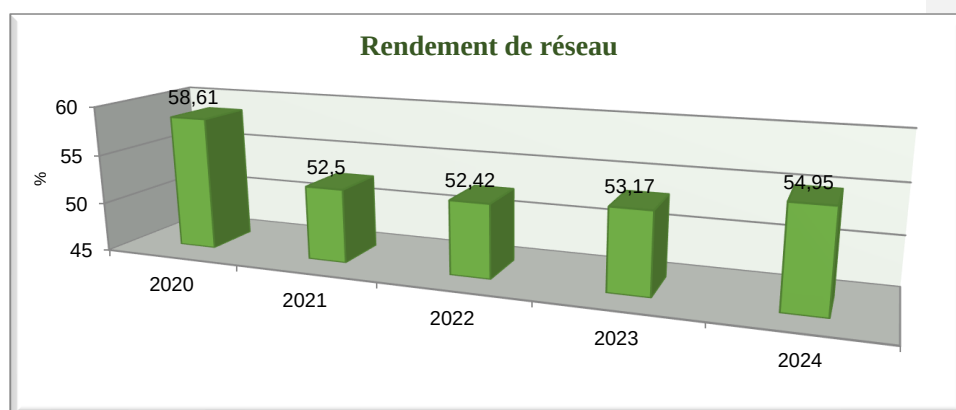

3.1.1 L'ILC et rendement grenelle 2

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné.

Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.

Pour votre collectivité le rendement à atteindre selon le décret 2012-97 est de **75%**

Performance rendement de réseau					
Désignation	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
Volumes consommés autorisés (H)	3 760 235	3 810 480	3 928 146	4 206 489	7,09%
Linéaire du réseau de distribution (km) (L)	963	947	950	978	2,95%
Volumes eau potable exportés (C)	102 431	82 720	115 965	89 903	-22,47%
Indice Linéaire de Consommation (H+C) / (365xL)	10,99	11,26	11,7	12,0	3,20%
Valeur du terme fixe (N)	70	70	70	70	0,00%
Obligation contractuelle rendement de réseau (%)	75	75	75	75	0,00%
Obligation de performance Grenelle 2, rendement de réseau = (N) + 0,2 ILC (%)	72,20	72,25	72,3	72,4	0,10%
Rendement de réseau (%) = $100 * (H+C) / (A'-A''+B)$	52,5	52,42	53,2	55,0	3,36%

Le rendement contractuel

Calcul des indicateurs selon formules contractuelles définies sur le contrat CAP NORD. Le calcul de cet indicateur est fait pour l'ensemble du territoire concerné par ce contrat.

INDICATEURS (m³)	CAP NORD
Volume facturé aux abonnés (1)	3 641 739
Jour moyen annuel	9 977
Volume fuite après compteurs abonnés (2)	366 893
(A) Volume comptabilisé aux abonnés (1) + (2) y compris EEC	4 008 632
Volume de service* (3)	95 297
Jour moyen annuel	261
Volume autorisé sans comptage* (4)	102 560
Jour moyen annuel	281
(C) Volume produit	5 267 593
(D) Volume importé	2 550 437
(B) Volume exporté	89 903
(E) Volume mis en distribution (C)+(D)-(B)	7 728 127
Volume de perte contractuel (E) - (A)	3 719 495
Linéaire des canalisations (km)	978
Linéaire des branchements (km)	255
Linéaire total	1 233
Indice linéaire de pertes contractuel en m3/jour/km (ou indicateur P105.3)	10,42
<u>ILP=(D+C-B-A) / (L*365)</u>	
Nombre de fuites sur réseau	477
Nombre de fuites sur branchements et compteurs	1 055
Nombre branchements	38 372
Nombre de fuites au km de réseau	0,49
Nombre de fuites par 100 branchements	1,8

| Informations relatives à l'exploitation

Calcul des indicateurs selon méthode ASTEE

INDICATEURS (m³)	2021	2022	2023	2024
(A') Volume total consommé autorisé selon ASTEE (1) + (2) + (3) + (4)	3 760 235	3 810 480	3 928 145	4 206 489
Volume de pertes selon ASTEE (E)-(A')	3 494 359	3 533 797	3 561 789	3 521 638
Rendement P104.3	51,0%	51,0%	51,9%	53,7%
Rendement du réseau technique	52,5%	52,4%	53,2%	55,0%
Indice de pertes en m3/jour/km (hors branchement)	9,94	10,22	10,27	9,87

* Les volumes d'eau de service, de volume autorisé sans comptage ont été mesurés ou évalués selon le décret du 2 Mai 2007 paru au Journal Officiel de la République n° 104 du 4 mai 2007.

3.2 Bilan de l'action du Concessionnaire sur la maîtrise des pertes du réseau

L'action spécifique sur les fuites

En 2024 **1726** fuites ont été réparées sur le sur le réseau d'eau potable de Cap Nord 5branchements et accessoires compris).

339 opérations de recherche de fuites ont été réalisées contre **181** au démarrage du contrat en 2020.

Les graphiques et tableaux ci-après présentent dans le détail, le nombre de recherches de fuites et le nombre de fuites réparées sur le réseau Cap Nord en 2024 par communes :

Nombre de recherches de fuites réalisées par commune :

Communes	Nombre de recherche de fuites
BELLEFONTAINE	19
CASE-PILOTE	19
FONDS-SAINT- DENIS	4
GROS MORNE	34
L AJOUPA BOUILLON	5
LA TRINITE	1
LE CARBET	20
LE LORRAIN	70
LE MARIGOT	6
LE MORNE VERT	11
LE PRECHEUR	17
LE ROBERT	3
MORNE ROUGE	16
SAINT-PIERRE	24
STE MARIE	90
Total général	339

Nombre de fuites réparées, détails par nature de fuite :

Commune	Intervention réalisées	Total
BASSE POINTE	Branchement eau réparer fuite	6
	Compteur réparer fuite, changer pièces	3
	Réseau eau réparer fuite	5
Total BASSE POINTE		14
BELLEFONTAINE	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	2
	Branchement eau réparer fuite	38
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	3
	Compteur réparer fuite, changer pièces	10
	Réseau eau réparer fuite	11
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
Total BELLEFONTAINE		65
CASE-PILOTE	Accessoire réseau réparer fuite	1
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	10
	Branchement eau réparer fuite	64
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	3
	Compteur réparer fuite, changer pièces	23
	Réseau eau réparer fuite	35
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
Total CASE-PILOTE		137
FONDS-SAINT- DENIS	Accessoire réseau réparer fuite	1
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	14
	Compteur réparer fuite, changer pièces	5
	Réseau eau réparer fuite	13
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total FONDS-SAINT- DENIS		36
GRAND RIVIERE	Branchement eau réparer fuite	3
	Compteur réparer fuite, changer pièces	3
Total GRAND RIVIERE		6
GROS MORNE	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	137
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	5
	Compteur réparer fuite, changer pièces	35
	Réseau eau réparer fuite	38
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	11
Total GROS MORNE		227
L AJOUPA BOUILLON	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	21
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	7
	Réseau eau réparer fuite	7
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total L AJOUPA BOUILLON		39
LA TRINITE	Branchement eau réparer fuite	16
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1
	Réseau eau réparer fuite	5
Total LA TRINITE		22
LE CARBET	Accessoire réseau réparer fuite	2
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	10
	Branchement eau réparer fuite	88
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	8
	Compteur réparer fuite, changer pièces	25
	Réseau eau réparer fuite	30
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total LE CARBET		165
LE FRANCOIS	Branchement eau réparer fuite	2

| Informations relatives à l'exploitation

Commune	Intervention réalisées	Total
Total LE FRANCOIS		2
LE LORRAIN	Accessoire réseau réparer fuite	2
	Accessoire réseau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
	Branchement eau réparer fuite	71
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	13
	Compteur réparer fuite, changer pièces	19
	Réseau eau réparer fuite	28
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	24
Total LE LORRAIN		158
LE MARIGOT	Accessoire réseau réparer fuite	1
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	4
	Branchement eau réparer fuite	63
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
	Compteur réparer fuite, changer pièces	6
	Réseau eau réparer fuite	28
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total LE MARIGOT		106
LE MARIN	Réseau eau réparer fuite	1
Total LE MARIN		1
LE MORNE VERT	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	5
	Branchement eau réparer fuite	30
	Compteur réparer fuite, changer pièces	8
	Réseau eau réparer fuite	14
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total LE MORNE VERT		59
LE PRECHEUR	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	2
	Branchement eau réparer fuite	27
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	5
	Compteur réparer fuite, changer pièces	7
	Réseau eau réparer fuite	7
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
Total LE PRECHEUR		50
LE ROBERT	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	41
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	3
	Compteur réparer fuite, changer pièces	7
	Réseau eau réparer fuite	9
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	3
Total LE ROBERT		64
MACOUBA	Accessoire réseau réparer fuite	1
	Branchement eau réparer fuite	9
	Compteur réparer fuite, changer pièces	3
	Réseau eau réparer fuite	3
Total MACOUBA		16
MORNE ROUGE	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	8
	Branchement eau réparer fuite	45
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
	Compteur réparer fuite, changer pièces	35
	Réseau eau réparer fuite	15
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	3
Total MORNE ROUGE		108
SAINT-PIERRE	Accessoire réseau réparer fuite	2
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	4
	Branchement eau réparer fuite	49
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	9
	Compteur réparer fuite, changer pièces	24
	Réseau eau réparer fuite	10
Total SAINT-PIERRE		98
STE MARIE	Accessoire réseau réparer fuite	2

| Informations relatives à l'exploitation

Commune	Intervention réalisées	Total
	Branchement eau réparer fuite	221
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	20
	Compteur réparer fuite, changer pièces	58
	Réseau eau réparer fuite	57
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	24
Total STE MARIE		382
Total général		1 755

Le COPIL pour l'amélioration du Rendement de Réseau

L'action de recherche de fuite a été renforcée en 2021 avec le rattachement à l'agence VISIO du service RARe (Recherche de Fuite et Amélioration du Rendement de réseau). Ainsi ce sont 5 collaborateurs et un encadrant qui sont dédiés à cette activité.

L'amélioration du Rendement de réseau s'articule autour de 5 axes qui sont revus deux fois par mois lors d'un comité de pilotage spécialement mis en place à cet effet :

- ⇒ Le suivi journalier des débits de nuit des réservoirs de distribution : chaque dépassement anormal de débit fait l'objet d'investigations en distribution afin d'identifier l'origine du dépassement et réparer les fuites identifiées ;
- ⇒ Le suivi hebdomadaire du stock de fuites restant à réparer.
- ⇒ Le suivi du programme d'entretien des organes de régulation de pression sur le réseau : entretien léger ou renouvellement dès que cela est nécessaire.
- ⇒ Le suivi du renouvellement des branchements fuyards ou vétustes.
- ⇒ La fiabilisation des données remontées via la télégestion.

3.3 Bilan des analyses d'auto-surveillance et de contrôle sanitaire réglementaire

La qualité de l'eau

Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l'eau ainsi que les résultats obtenus sur l'ensemble du processus de production et de distribution de l'eau potable.

3.3.1 Le contrôle de la qualité de l'eau

"L'Eau consommée doit être propre à la consommation".

(extrait du Code de la Santé Publique)

Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de différents éléments :

- La qualité microbiologique
- La qualité chimique dont les pesticides et les métabolites
- La qualité organoleptique
- Des indicateurs de radio-activité

Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l'eau potable :

- **Les limites de qualité**, correspondent à la **conformité réglementaire** : pour différents paramètres bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli.) ou physico-chimiques (arsenic, nitrates, nickel, plomb, ...), le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. Un dépassement peut impliquer des restrictions de consommations et doit conduire à des solutions de mise en conformité de l'eau distribuée.
- **Les références de qualité**, correspondent à des **indicateurs établis à des fins de suivi des installations** de production, de distribution et d'évaluation des risques pour la santé des personnes. Ces valeurs du Code de la Santé Publique doivent être respectées en permanence mais concernent des paramètres bactériologiques (coliformes,...) ou physico-chimiques (turbidité, fer, goût, température...) sans incidence sanitaire reconnue. L'eau n'est pas considérée comme non-conforme du point de vue sanitaire lors d'un dépassement de ces références. Toutefois des dépassements récurrents doivent conduire à proposer des solutions permettant d'éliminer le problème ainsi mis en évidence.

Quelques nouveautés sont apparues en 2023. Publié au Journal Officiel le 31 décembre 2022, l'arrêté du 30 décembre 2022 « modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine » introduit les notions de « **valeurs de vigilances** » et de « **valeurs indicatives** », qui doivent également être satisfaites dans les eaux destinées à la consommation humaine. Si ces valeurs ne sont pas respectées, comme pour les références de qualité, le préfet peut demander de mettre en œuvre des mesures correctives s'il estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes.

Les « valeurs de vigilance » concernent des paramètres d'intérêt ou « émergents », définis par arrêtés du ministre en charge de la santé, à la suite d'actes d'exécution de la Commission Européenne, avec comme objectif d'acquiescer de la connaissance. Pour l'instant, seul le 17-β-estradiol et le nonylphénol font partie de la liste de ces paramètres. Les ARS réaliseront des analyses avant le 31 décembre 2026 sur les eaux brutes et produites des systèmes produisant plus de 1000 m³/jour.

Les « valeurs indicatives » ne concernent pour l'instant que les métabolites non-pertinents, avec une valeur à 0,9 µg/l.

D'autre part, ce même arrêté du 30 décembre 2022 « relatif aux limites et références de qualité » introduit des modifications concernant certains paramètres, applicables dès le 1^{er} janvier 2023. Les principales modifications sont :

- Introduction de nouveaux paramètres avec des limites de qualité pour l'eau potable : chlorites, chlorates, bisphénol A, acides halo-acétiques, l'uranium chimique, le total microcystines et les perfluorés (PFAS)
- Relèvement des limites de qualité pour le sélénium, l'antimoine et le bore

Néanmoins, un autre arrêté du 30 décembre 2022 « relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire » précise que le contrôle systématique des nouveaux paramètres par les ARS ne sera réalisé qu'à partir du 1^{er} janvier 2026. Cependant, les ARS ont la possibilité d'inclure certains de ces paramètres dans les contrôles en cas de suspicion ou de présence de non-conformité.

La maîtrise de la qualité de l'eau est assurée par un double contrôle :

- **Le contrôle sanitaire, officiel et légal** exercé par le Préfet via l'ARS (Agence Régionale de Santé). Des prélèvements sont effectués sur tous les sites de production et en plusieurs points du réseau de distribution. Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique, chimique, organoleptique et bactériologique de l'eau, ainsi que la conformité des installations de production, de stockage et de distribution. Les

| Informations relatives à l'exploitation

données de ce contrôle permettent à l'administration d'établir le bilan annuel de la qualité de l'eau produite et distribuée. Celui-ci est adressé, associé à une facture, à tous les clients du service. La fréquence du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés par les arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. Quelques ajustements ont eu lieu depuis, comme dans les arrêtés du 24 décembre 2015 (sur le contenu des analyses types) et celui du 4 août 2017 (principalement pour le déclassement du baryum de « limite de qualité » en « référence de qualité »).

- **La surveillance de l'exploitant permet** de s'assurer de respecter à tout moment les exigences de qualité de l'eau produite et distribuée. Les contrôles sont effectués à la sortie des usines mais aussi sur le parcours de l'eau jusqu'au compteur de l'abonné. Un arrêté du 30 décembre 2022 « relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau » précise des obligations concernant la surveillance de l'exploitant à partir de 2023.

3.3.2 Le programme ARS

L'ARS (Agences Régionales de Santé) impose annuellement son programme de surveillance (voir [annexe 2](#)).

3.3.3 Le plan vigipirate

Sur l'ensemble des systèmes d'alimentation en eau potable délégués, l'exploitant a mis en application les mesures gouvernementales exigées par la dernière version du plan VIGIPIRATE datant de 2018. Les plus significatives sont :

- la sécurisation et la surveillance des installations,
- le renforcement des mesures de sécurité des systèmes d'information,
- la sensibilisation du personnel à la sûreté,
- un dispositif de sur-chloration pouvant être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de chlore libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de distribution.

Faisant suite à l'attaque terroriste survenue à Moscou le 22 mars 2024, le Premier Ministre a décidé d'élever et de maintenir la posture VIGIPIRATE au niveau **Urgence Attentat** en 2024 ce qui correspond au niveau de vigilance le plus élevé.

La révision des dispositifs anti-intrusion et des installations de chloration est régulièrement menée et conduira potentiellement l'exploitant à faire des propositions d'amélioration.

Le guide l'ASTEE « protection des installations d'eau potable vis-à-vis des actes de malveillance » définit des recommandations opérationnelles sur la démarche à mener et les mesures à mettre en place pour sécuriser les installations. Ce guide a été complété par la mise à jour du standard de sûreté établi par SUEZ pour les métiers de l'eau, afin prendre en compte un plus grand nombre de typologie d'installations et nos retours d'expérience en termes de protection des sites d'eau potable et d'assainissement.

3.3.4 La ressource

➤ **LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES**

L'eau alimentant les communes de CAP NORD est d'origine superficielle.

➤ **L'ARRETE PREFECTORAL ET LES DUP**

IP9	Indice d'avancement de la protection de la ressource	Unité = 80 %
	<i>*Noté : suivant connaissance du délégataire, dossier suivi par le syndicat</i>	
Définition : Pour chaque point de prélèvement alimentant le service (y compris eau achetée en gros), une note est attribuée suivant le principe suivant :		
Indice d'avancement d'une démarche « périmètre de protection »		
0 % = aucune action		
20 % = lancement d'une étude		
40 % = périmètre défini (étude hydrogéologique terminée)		
50 % = dossier déposé en Préfecture		
60 % = arrêté préfectoral signé		
80 % = mise en œuvre (acquisition des terrains, publicité foncière des servitudes et travaux terminés)		
100 % = existence d'une procédure de suivi périodique		
L'indice global est obtenu, en pondérant par le volume produit (ou importé) correspondant au point de prélèvement.		

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE**

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et de la surveillance de l'exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource sont les suivants :

Statistiques sur la conformité en ressource							
Contrôle	Analyse	Bulletin			Paramètre		
		Global	Non conforme	% Conformité	Global	Non conforme	% Conformité
Contrôle sanitaire	Microbiologique	28	0	100,0%	85	0	100,0%
Contrôle sanitaire	Physico-chimique	31	0	100,0%	10 950	0	100,0%

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : DETAIL DES PARAMETRES NON CONFORMES**

Les paramètres ne respectant pas les limites de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur l'année civile pour la ressource en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l'exploitant sont les suivants :

3.3.5 La production

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE**

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et de la surveillance de l'exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production sont les suivants :

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en production											
Type	Analyses	Contrôle sanitaire					Surveillance				
		Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité	Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité
Bulletin	Microbiologique	41	2	95,1%	2	95,1%	-	-	-	-	-
Bulletin	Physico-chimique	73	73	0,0%	0	100,0%	-	-	-	-	-
Paramètre	Microbiologique	214	3	98,6%	3	98,6%	-	-	-	-	-
Paramètre	Physico-chimique	9 369	82	99,1%	0	100,0%	-	-	-	-	-

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : DETAIL DES PARAMETRES NON CONFORMES ET HORS REFERENCES**

Les paramètres ne respectant pas les limites de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur l'année civile pour la production en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l'exploitant sont les suivants :

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Sortie Station Louison Morne Balai	Conductivité À 25°C	147	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/01/2024	Sortie Station Demare-Morne Balai	Conductivité À 25°C	149	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Sortie Station Louison Morne Balai	Conductivité À 25°C	98	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/05/2024	Sortie Station Demare-Morne Balai	Conductivité À 25°C	131	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/05/2024	Sortie Station Demare-Morne Balai	Turbidité	0.67	NFU		0.5
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	04/06/2024	Sortie Station Demare-Morne Balai	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/07/2024	Sortie Station Louison Morne Balai	Conductivité À 25°C	123	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Sortie Station Demare-Morne Balai	Conductivité À 25°C	117	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Reservoir Hauteur Bourdon	Conductivité À 25°C	183	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Sortie Station Urion TTP	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/05/2024	Sortie Station Urion TTP	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/12/2024	Sortie Station Urion TTP	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/05/2024	Sortie Station Trou Vent	Conductivité À 25°C	135	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/10/2024	Sortie Station Trou Vent	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/01/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Coliformes	3	nombre/100 ml		0
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Conductivité À 25°C	114	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Sasr Spores De Micro-Organismes Anaérobies Sulfito-Réducteurs	1	nombre/100 ml		0
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Conductivité À 25°C	121	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Non conforme	16/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Escherichia Coli (E. Coli)	3	nombre/100 ml		0
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Non conforme	16/07/2024	Sortie Station Grand'Rivière	Enterocoques	6	nombre/100 ml		0
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/01/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Sortie Station Du Galion	Aluminium	0.216	mg/litre		0.2
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Sortie Station De Calvaire	Conductivité À 25°C	58	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/01/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/01/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/02/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/02/2024	Sortie Station Du Galion	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	6.3	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	80	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Sortie Station Du Galion	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	81	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Sortie Station Du Galion	Ph (Potentiel En Hydrogène)	6.3	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Sortie Station Du Galion	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/03/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/03/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Sortie Station Du Galion	Ph (Potentiel En Hydrogène)	6.4	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/04/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/04/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/04/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/04/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	98	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/05/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/05/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/05/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Sortie Station De Calvaire	Conductivité À 25°C	67	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/06/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/06/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Sortie Station Du Galion	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/06/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/07/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	81	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/08/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/08/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/10/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/10/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/10/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	04/11/2024	Sortie Station De Calvaire	Conductivité À 25°C	78	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/11/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/11/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	78	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Sortie Station Du Galion	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/11/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/12/2024	Sortie Station Du Galion	Aluminium	0.314	mg/litre		0.2
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/12/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/12/2024	Sortie Station Du Galion	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Sortie Station Marc Cecile	Conductivité À 25°C	123	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Sortie Station Trianon	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Sortie Station Croix Laurence	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Sortie Station Croix Laurence	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Sortie Station Marc Cecile	Conductivité À 25°C	125	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	21/10/2024	Sortie Station Croix Laurence	Conductivité À 25°C	120	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/10/2024	Sortie Station Trianon	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Non conforme	21/10/2024	Sortie Station Croix Laurence	Enterocoques	3	nombre/100 ml		0
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/04/2024	Sortie Station Mespont	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Sortie Station Aileron	Conductivité À 25°C	97	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Sortie Station Mespont	Conductivité À 25°C	100	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Sortie Station Mespont	Turbidité	0.53	NFU		0.5
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	Sortie Station Aileron	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Sortie Station Moulingue	Conductivité À 25°C	129	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Sortie Station	Conductivité À 25°C	81	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Moulinguet Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	117	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/03/2024	Sortie Station Morestin Pecoul	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	04/04/2024	Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	175	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Sortie Station Morestin Pecoul	Conductivité À 25°C	164	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	166	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	167	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Sortie Station Morestin Pecoul	Conductivité À 25°C	175	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	141	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Sortie Station Morestin Pecoul	Conductivité À 25°C	188	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Sortie Station Morestin (Goyave)	Conductivité À 25°C	180	µS/cm	200	1100

3.3.6 La distribution

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE**

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et de la surveillance de l'exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution sont les suivants :

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution											
Type	Analyses	Contrôle sanitaire					Surveillance				
		Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité	Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité
Bulletin	Microbiologique	234	14	94,0%	4	98,3%	-	-	-	-	-
Bulletin	Physico-chimique	235	232	1,3%	0	100,0%	-	-	-	-	-
Paramètre	Microbiologique	1 248	14	98,9%	5	99,6%	-	-	-	-	-

Statistiques sur les références de qualité et la conformité en distribution											
Type	Analyses	Contrôle sanitaire					Surveillance				
		Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité	Nbr.	Nbr. HR	% Référence	Nbr. NC	% Conformité
Paramètre	Physico-chimique	6 110	250	95,9%	0	100,0%	-	-	-	-	-

➤ **LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : DETAIL DES PARAMETRES NON CONFORMES ET HORS REFERENCES**

Les paramètres ne respectant pas les limites de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur l'année civile pour la distribution en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l'exploitant sont les suivants :

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	121	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/01/2024	Point Mobile B Pte Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	150	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/02/2024	Point Mobile Basse Pte Ht Mne Balai	Conductivité À 25°C	146	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/02/2024	Basse Pointe/Nord	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/02/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Basse Pointe/Bourg	Conductivité À 25°C	145	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/03/2024	Basse Pointe/Bourg	Conductivité À 25°C	140	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Point Mobile B Pte Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Point Mobile Ajoupa Boutelle Adimet	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/06/2024	Basse Pointe/Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	133	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/08/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/08/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	120	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Basse Pointe/Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	117	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/10/2024	Point Mobile Basse Pointe Nord	Conductivité À 25°C	164	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/10/2024	Basse Pointe/Lacroix	Conductivité À 25°C	165	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Basse Pointe/Nord	Conductivité À 25°C	182	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/10/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	123	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/11/2024	Basse Pointe/Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/11/2024	Basse Pointe/Mne Balai Demare	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/11/2024	Ajoupa Bouil/Bouteillé Adinet	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
BASSE-POINTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/12/2024	Basse Pointe/Mne Balai Demare	Conductivité À 25°C	132	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/02/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/03/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/03/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	04/04/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/04/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	99	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/04/2024	Bourg De Bellefontaine	Conductivité À 25°C	180	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/05/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/05/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/05/2024	Bellefontaine/Verrier	Coliformes	15	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Coliformes	13	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/06/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	97	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Bellefontaine/Verrier	Coliformes	3	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Entrée station Verrier	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Entrée station Verrier	Coliformes	4600	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/08/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/08/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	21/10/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/10/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/11/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/11/2024	Bourg De Bellefontaine	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/11/2024	Bellefontaine/Verrier	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/11/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/12/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	BELLEFONT AINE VERRIER UDI	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Non conforme	16/05/2024	Bellefontaine/Verrier	Escherichia Coli (E. Coli)	15	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Non conforme	16/05/2024	Bellefontaine/Verrier	Enterocoques	8	nombre/100 ml		0
BELLEFONT AINE	Contrôle sanitaire	Non conforme	09/07/2024	Entrée station Verrier	Enterocoques (Npp)	15	NPP/100ml		0
CASE-PILOTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Case Pilote/Point Mobile	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
CASE-PILOTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/02/2024	Quartier Fd Bellemare	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
CASE-PILOTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/03/2024	Bourg De Case Pilote	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
CASE-PILOTE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/10/2024	Bourg De Case Pilote	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/06/2024	Fonds Saint Denis/Bourg	Conductivité À 25°C	158	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Fonds Saint Denis/Bourg	Conductivité À 25°C	140	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Fonds Saint Denis/Bourg	Conductivité À 25°C	142	µS/cm	200	1100
FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Fonds Saint Denis/Bourg	Conductivité À 25°C	142	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/01/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Point Mobile Grand'Riviere	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/02/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/03/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/04/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	129	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	122	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/07/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	118	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/08/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	21/10/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	125	µS/cm	200	1100
GRAND'RIVIÈRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Grand Riviere/Bourg	Conductivité À 25°C	123	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/01/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Point Mobile Gros Morne Vert Pre	Conductivité À 25°C	110	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/01/2024	Point Mobile Gros Morne Dumaine	Conductivité À 25°C	55	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/01/2024	Point Mobile Gros Morne Dumaine	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/01/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	114	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/01/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/01/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Aluminium	0.322	mg/litre		0.2
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	6.4	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Point Mobile Gros Morne	Conductivité À 25°C	57	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	104	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	80	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph (Potentiel En Hydrogène)	6.4	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/03/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	58	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/03/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/04/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/04/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/04/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/04/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/04/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	99	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/05/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/05/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/05/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Bourg Du Gros Morne	Turbidité	2.8	NFU		2
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/06/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/06/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/06/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	73	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/06/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/07/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	51	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	82	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/08/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/08/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/08/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	82	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/08/2024	Gros Morne/Dumaine	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/10/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/10/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/10/2024	Bourg Du Gros Morne	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Coliformes	12	nombre/100 ml		0
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	114	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	74	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/11/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/12/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	Quartier Dessaint	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/12/2024	Gros Morne/Dumaine	Conductivité À 25°C	50	µS/cm	200	1100
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/12/2024	Gros Morne/Dumaine	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
GROS-MORNE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/12/2024	Bourg Du Gros Morne	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
LA TRINITÉ	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/04/2024	Point Mob T/P. Savane	Conductivité À 25°C	180	µS/cm	200	1100
LA TRINITÉ	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/06/2024	Point Mob T/P. Savane	Conductivité À 25°C	177	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Ajoupa Bouil/Abandonné	Conductivité À 25°C	110	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/01/2024	Ajoupa Bouillon/Bourg	Conductivité À 25°C	108	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Ajoupa Bouil/Abandonné	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Les Gorges De La Falaise	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/03/2024	Point Mobile Ajoupa Bouillon	Conductivité À 25°C	110	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Ajoupa Bouillon/Bourg	Conductivité À 25°C	112	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/05/2024	Point Mobile Ajoupa Abandonne	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/07/2024	Ajoupa Bouillon/Bourg	Conductivité À 25°C	125	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Les Gorges De La Falaise	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Ajoupa Bouil/Abandonné	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/10/2024	Ajoupa Bouil/Abandonné	Conductivité À 25°C	125	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/10/2024	Les Gorges De La Falaise	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/11/2024	Ajoupa Bouil/Abandonné	Conductivité À 25°C	113	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/11/2024	Ajoupa Bouillon/Bourg	Conductivité À 25°C	114	µS/cm	200	1100
L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle sanitaire	Non conforme	17/10/2024	Les Gorges De La Falaise	Enterocoques	3	nombre/100 ml		0
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Entree Station Du Lorrain	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Lorrain/Morne Capot	Aluminium	0.238	mg/litre		0.2
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Lorrain/Morne Capot	Conductivité À 25°C	130	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Entree Station Du Lorrain	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Lorrain/Carabin	Conductivité À 25°C	164	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Lorrain/Morne Capot	Conductivité À 25°C	135	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/06/2024	Lorrain/Carabin	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Entree Station Du Lorrain	Conductivité À 25°C	127	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Lorrain/Morne Capot	Conductivité À 25°C	139	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/08/2024	Lorrain/Carabin	Conductivité À 25°C	124	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/08/2024	Lorrain/Bourg	Coliformes	2	nombre/100 ml		0
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/08/2024	Lorrain/Bourg	Conductivité À 25°C	153	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/11/2024	Lorrain/Bourg	Conductivité À 25°C	163	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Lorrain/Morne Capot	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Lorrain/Morne Capot	Conductivité À 25°C	119	µS/cm	200	1100
LE LORRAIN	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/12/2024	Lorrain/Carabin	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/01/2024	Quartier Fond Marie Reine	Conductivité À 25°C	97	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Quartier Camp Chazeau	Coliformes	2	nombre/100 ml		0
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/01/2024	Quartier Camp Chazeau	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/02/2024	Quartier Parnasse	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Bourg Du Morne Rouge	Conductivité À 25°C	115	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/03/2024	Quartier Champflore	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/04/2024	Quartier Fond Marie Reine	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Point Mobile Parnasse/Champflore	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Bourg Du Morne Rouge	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartier Parnasse	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/07/2024	Quartier Camp Chazeau	Conductivité À 25°C	86	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/07/2024	Quartier Fond Marie Reine	Conductivité À 25°C	98	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Bourg Du Morne Rouge	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Quartier Parnasse	Conductivité À 25°C	117	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/10/2024	Quartier Champflore	Conductivité À 25°C	116	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/11/2024	Quartier Fond Marie Reine	Conductivité À 25°C	102	µS/cm	200	1100
LE MORNE-ROUGE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	Bourg Du Morne Rouge	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Bourg Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Morne Vert/Point Mobile	Conductivité À 25°C	150	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/03/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/04/2024	Quartiers Bas Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/04/2024	Morne Vert/Point Mobile	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	14/05/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	123	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/06/2024	Quartiers Bas Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	132	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Bourg Du Morne Vert	Coliformes	1	nombre/100 ml		0

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/06/2024	Bourg Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/07/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Quartiers Bas Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Bourg Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	78	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/10/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Quartier La Croix	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	131	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Bourg Du Morne Vert	Coliformes	5	nombre/100 ml		0
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/11/2024	Bourg Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/12/2024	Quartier La Croix	Conductivité À 25°C	129	µS/cm	200	1100
LE MORNE-VERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/12/2024	Quartiers Bas Du Morne Vert	Conductivité À 25°C	177	µS/cm	200	1100
LE PRÊCHEUR	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/03/2024	Bourg Du Precheur	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
LE PRÊCHEUR	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/07/2024	Bourg Du Precheur	Conductivité À 25°C	171	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/01/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	130	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/01/2024	Quartier Vert Pre	Conductivité À 25°C	102	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	31/01/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	131	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/02/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	153	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	140	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/03/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	116	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/03/2024	Quartier Duchene	Aluminium	0.202	mg/litre		0.2
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	25/03/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	135	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/03/2024	Quartier Vert Pre	Aluminium	0.491	mg/litre		0.2
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/03/2024	Quartier Vert Pre	Conductivité À 25°C	109	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/04/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	164	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/05/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	178	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	141	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/06/2024	Quartier Vert Pre	Aluminium	0.37	mg/litre		0.2
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/06/2024	Quartier Vert Pre	Conductivité À 25°C	112	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/06/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	134	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/06/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/07/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	136	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/08/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	12/08/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	113	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/08/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	127	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Quartier Vert Pre	Conductivité À 25°C	97	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/10/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	121	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/12/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	122	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/12/2024	Quartier Vert Pre	Conductivité À 25°C	99	µS/cm	200	1100
LE ROBERT	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/12/2024	Quartier Duchene	Conductivité À 25°C	135	µS/cm	200	1100
MACOUBA	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/04/2024	Quartier Cadette	Conductivité À 25°C	192	µS/cm	200	1100
MACOUBA	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/06/2024	Bourg De Macouba	Conductivité À 25°C	181	µS/cm	200	1100
MACOUBA	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/11/2024	Quartier Riviere Roche	Coliformes	2	nombre/100 ml		0
MACOUBA	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/11/2024	Quartier Riviere Roche	Conductivité À 25°C	127	µS/cm	200	1100
MACOUBA	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/12/2024	Quartier Cadette	Conductivité À 25°C	173	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/01/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	135	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/01/2024	Quartier Anse Azerot	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/01/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	88	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/01/2024	Quartier Anse Azerot	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	17/01/2024	Sainte Marie/Fd Saint Jacques	Conductivité À 25°C	185	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/01/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/01/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Quartier Anse Azerot	Aluminium	0.252	mg/litre		0.2
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/02/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Quartier Morne Des Esses	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/02/2024	Point Mobile Ht Trinite Ste Marie	Conductivité À 25°C	89	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/03/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/03/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	83	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/03/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	87	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	92	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	03/04/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	93	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/04/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/04/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/04/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/04/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/04/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	105	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/05/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/05/2024	Point Mobile Sainte Marie	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/05/2024	Point Mobile Sainte Marie	Conductivité À 25°C	106	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/05/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	107	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/05/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	102	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	104	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	169	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/06/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	111	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/06/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	95	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	24/06/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	97	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/07/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Coliformes	1	nombre/100 ml		0
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	01/07/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	174	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/07/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	90	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/07/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	08/07/2024	Point Mobile Ht Ste Marie Lorrain	Conductivité À 25°C	128	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/07/2024	Sainte Marie/Bourg	Conductivité À 25°C	151	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	10/07/2024	Point Mobile Ht Trinite Ste Marie	Conductivité À 25°C	100	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	15/07/2024	Point Mobile Ht Ste Marie Lorrain	Conductivité À 25°C	102	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/07/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/07/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	29/07/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	101	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/08/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/08/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	109	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	06/08/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	13/08/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/08/2024	Quartier Anse Azerot	Aluminium	0.202	mg/litre		0.2
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	27/08/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/10/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	94	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	07/10/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	99	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/10/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	104	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Quartiers Perou Bezaudin	Conductivité À 25°C	126	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	30/10/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	84	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	91	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Quartier Morne Des Esses	Conductivité À 25°C	77	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/11/2024	Quartier Morne Des Esses	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	26/11/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	114	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	02/12/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	99	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	11/12/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	96	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/12/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	85	µS/cm	200	1100
SAINTE-MARIE	Contrôle sanitaire	Hors référence	23/12/2024	Quartier Anse Azerot	Conductivité À 25°C	102	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	20/02/2024	Saint Pierre/Bourg/Point Mobile	Conductivité À 25°C	115	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	04/04/2024	Bourg De Saint Pierre	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/05/2024	Quartier Trois Ponts	Conductivité À 25°C	175	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	28/05/2024	Quartier Trois Ponts	Conductivité À 25°C	164	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	05/06/2024	Bourg De Saint Pierre	Conductivité À 25°C	176	µS/cm	200	1100

Détail des paramètres non conformes et hors références									
Commune	Type de contrôle	Type	Date prélèvement	Libellé PSV	Libellé Paramètre	Valeur	Unité	Seuil Bas	Seuil Haut
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	09/07/2024	Quartier St James	Conductivité À 25°C	179	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	19/08/2024	Bourg De Saint Pierre	Conductivité À 25°C	175	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	22/10/2024	Bourg De Saint Pierre	Conductivité À 25°C	195	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	18/11/2024	Quartier Trois Ponts	Conductivité À 25°C	103	µS/cm	200	1100
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Hors référence	16/12/2024	Bourg De Saint Pierre	Ph Sur Place (Potentiel En Hydrogène Mesuré Sur Place)	0	unité pH	6.5	9
SAINT-PIERRE	Contrôle sanitaire	Non conforme	16/05/2024	Quartier Trois Ponts	Enterocoques	2	nombre/100 ml		0

➤ LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE SUR LA DISTRIBUTION

Le chlorure de vinyle monomère (CVM), également connu sous le nom de chlorure de vinyle ou de chloroéthène, est un composé chimique industriel, fabriqué à partir de l'éthylène et du chlore. Il est principalement utilisé pour produire son polymère, le polychlorure de vinyle (PVC).

Sa limite de qualité est de 0.5 µg/l.

Suite à la découverte de concentration anormale en CVM sur quelques sites en France, il a été mis en évidence le relargage, en lien avec leur process de fabrication, de certaines conduites PVC datant des années antérieures à 1980.

Une nouvelle instruction, DGS/EA4/2020/67, a été diffusée par la DGS en date du 17 avril 2020

Elle précise les modalités de :

- Repérage des canalisations à risque
- Adaptation du contrôle sanitaire
- Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité

Les ARS (Agences Régionales de Santé) ont lancé des démarches sur ce sujet. SUEZ est à votre disposition pour vous accompagner.

Auto contrôle surveillance (réseau)

Points d'autocontrôle	Type Itv	2020 (9mois)	2021	2022	2023
Basse Pointe	Autocontrôle chlore réseau	10	14	25	83
Bellefontaine (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	29	18	17
Carbet (locaux SME)	Autocontrôle chlore réseau	29	32	22	18
Case Pilote (Fond Bellemare)	Autocontrôle chlore réseau	29	27	19	17
Case Pilote (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	27	-	17
Distri. VERRIER (M. BABIN)	Autocontrôle chlore réseau	29	26	10	17

| Informations relatives à l'exploitation

Distribution 3 ponts	Autocontrôle chlore réseau	29	31	-	17
Fonds Saint Denis (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	31	19	17
Grand Rivière	Autocontrôle chlore réseau	13	12	28	47
Gros Morne	Autocontrôle chlore réseau	17	13	39	209
L'ajoupa Bouillon	Autocontrôle chlore réseau	9	11	49	100
La Trinite	Autocontrôle chlore réseau	22	31	137	37
Le Lorrain	Autocontrôle chlore réseau	18	12	100	147
Le Marigot	Autocontrôle chlore réseau	15	9	48	67
Le Robert	Autocontrôle chlore réseau	16	43	98	32
Macouba	Autocontrôle chlore réseau	8	12	28	45
Morne Vert (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	28	9	18
Prêcheur (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	32	21	17
Réservoir Mome Abel	Autocontrôle chlore réseau	29	29	10	18
Saint Pierre (Mairie)	Autocontrôle chlore réseau	29	30	10	35
Sainte Marie	Autocontrôle chlore réseau	25	13	71	235
Total général		472	492	761	1238

COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	Total 2024
BASSE-POINTE	Autocontrôle chlore	98
	Contrôle du chlore	1
BELLEFONTAINE	Analyse chlore hebdomadaire Distri. Verrier (M. Babin) (Autocontrôle)	15
	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Bellefontaine (Autocontrôle)	22
	Contrôle chloration, appoint chlore, nettoyage boîte à boues	19
	Diagnostic défaut chlore bas	1
	Diagnostic défaut seuil chlore bas	1
	Diagnostic et dépannage défaut chlore bas	1
	Diagnostic et dépannage défaut seuil chlore bas	1
	Diagnostic et dépannage seuil bas chlore	1
	Intervention sur le chlore	1
	Intervention sur le niveau du chlore	1
CASE-PILOTE	Analyse chlore hebdomadaire Fond Bellemare (Autocontrôle)	26
	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Case-Pilote (Autocontrôle)	26
FONDS-SAINT-DENIS	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Fond Saint-Denis (Autocontrôle)	16
	Diagnostic capteur de niveau bac chlore	1
	Diagnostic et dépannage défaut seul chlore bas	1
	Intervention sur le chlore	1
GRAND'RIVIÈRE	Autocontrôle chlore	38
	Défaut pompe chlore	1
GROS-MORNE	Autocontrôle chlore	270
	Chlore	1
L'AJOUPA-BOUILLON	Autocontrôle chlore	59
LE CARBET	Analyse chlore hebdomadaire Carbet (Locaux SME) (Autocontrôle)	26
LE LORRAIN	Autocontrôle chlore	183
LE MARIGOT	Autocontrôle chlore	53
LE MORNE-ROUGE	Analyse chlore hebdomadaire Brise Charge Aileron (Autocontrôle)	21

COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	Total 2024
LE MORNE-VERT	Analyse chlore hebdomadaire Mespont (Autocontrôle)	23
	Analyse chlore hebdomadaire Petite Preville (Autocontrôle)	20
	Analyse chlore hebdomadaire Plateau Sable (Autocontrôle)	22
	Autocontrôle chlore	6
	Entretien pompe de chlore	1
	Ajout de chlore	1
	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Morne vert (Autocontrôle)	25
	Analyse chlore hebdomadaire Moulinguet (boulangerie angle Jolimont) (Autocontrôle)	22
	Analyse de chlore	1
	Intervention sur le chlore (easyflo)	1
LE PRÊCHEUR	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Prêcheur (Autocontrôle)	18
LE ROBERT	Autocontrôle chlore	38
MACOUBA	Autocontrôle chlore	19
SAINTE-MARIE	Autocontrôle chlore	180
SAINT-PIERRE	Ajout chlore	2
	Ajout de chlore	1
	Ajout de chlore	3
	Analyse chlore	3
	Analyse chlore hebdomadaire distribution 3 Ponts (Autocontrôle)	22
	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Prêcheur (Autocontrôle)	6
	Analyse chlore hebdomadaire Mairie Saint-Pierre (Autocontrôle)	14
	Analyse chlore hebdomadaire Morne Abel (Autocontrôle)	21
	Appoint chlore	72
	Appoint chlore	2
	Appoint chlore sur site et contrôle des équipements	2
	Appoint de chlore	3
	Appoint de chlore sur le site et contrôle des équipements	1
	Appoint en chlore	1
	Diagnostic défaut chlore bas	1
	Intervention sur chlore	1
	Intervention sur le chlore	1
Total général		1418

Les indicateurs de performance sur la qualité d'eau du décret du 2 mai 2007

Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d'eau potable en production et en distribution d'eau vis-à-vis des limites de qualité d'eau imposées par le Code de la Santé Publique sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d'une limite de qualité dans le Code de la Santé Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé.

Les indicateurs de performance sur la qualité de l'eau du décret du 2 mai 2007			
	Bulletin		
	Global (paramètres avec une limite de qualité uniquement)	Non-conforme (paramètres avec une limite de qualité uniquement)	% Conformité
Microbiologique	275	6	97,8%
Physico-chimique	64	0	100%

3.4 Bilan des principales opérations de maintenance effectuées sur les ouvrages

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle électrique de SOCOTEC	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement UF	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement UF	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement chloration	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle et dépannage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement chloration	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Unité de production eau potable	UF URION	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement chloration	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Contrôle du débitmètre ABB, remplacement si possible du fusible de commande	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Contrôle fonctionnement et propreté	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Appoint chlore sur site et contrôle des équipements	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Appoint chlore sur site et contrôle des équipements	Récurrent		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Contrôle état et fonctionnement local électrique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Pécoul	SAINT-PIERRE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Bourg Bellefontaine	BELLEFONTAINE	Contrôle du niveau du RSV	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Bourg Bellefontaine	BELLEFONTAINE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Bourg Bellefontaine	BELLEFONTAINE	Contrôle fonctionnement électrique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Morne Charlery	LE CARBET	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle du débitmètre ABB, remplacement si possible du fusible de commande	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Morne des Cadets	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle et tests des équipements solaires	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Trouvent 2	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôler fonctionnement alimentation télétransmission	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Trouvent 2	FONDS-SAINT-DENIS	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Trouvent 2	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle télétransmission et système solaire	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Sanatorium	LE CARBET	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir La Croix	LE MORNE-VERT	Contrôle panneau solaire	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Moulinguet	LE MORNE-VERT	Contrôle du débitmètre ABB, remplacement si possible du fusible de commande	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Moulinguet	LE MORNE-VERT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Moulinguet	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement chloration	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Moulinguet	LE MORNE-VERT	Contrôle fonctionnement usine	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir Moulinguet	LE MORNE-VERT	Contrôle débitmètres	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Bel Event	LE CARBET	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle fonctionnement et propreté	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle les travaux à faire pour empêcher la prolifération des rats	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle fonctionnement/ Accompagnement R. Disère	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle réglementaire électrique	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle et Nettoyage boîte à boue	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Chapeau Nègre	BELLEFONTAINE	Contrôle défaut EDF	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Cheval Blanc	BELLEFONTAINE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Bout Bois 2	LE CARBET	Contrôle fonctionnement pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Bout Bois 2	LE CARBET	Contrôle du bon fonctionnement entre les deux sites	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Bout Bois 2	LE CARBET	Contrôle fonctionnement	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Bout Bois 2	LE CARBET	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Bout Bois 2	LE CARBET	Contrôle fonctionnement station	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Contrôle et photo Relève EDF	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Contrôle systeme intrusion	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Contrôle fonctionnement	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de pompage Anse Belleville	LE PRÊCHEUR	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle du pompage et de l'état des lieux après la pose de grilles de protections contre les rongeurs	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle phase EDF	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle défaut TP	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle témoin pour du TP	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Saint James	SAINT-PIERRE	Contrôle alimentation 400v	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Morne Abel	SAINT-PIERRE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Bout Bois 1	LE CARBET	Contrôle fonctionnement /Réinitialisation sofrel	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Bout Bois 1	LE CARBET	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Bout Bois 1	LE CARBET	Contrôle électrique Bâche de pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Morne des Cadets	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle de l'installation et des équipements	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Morne des Cadets	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Dépannage électrique sur chloration	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle fonctionnement	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle alimentation 400v	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle station de pompage	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle station de pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Trouvent 1	FONDS-SAINT-DENIS	Contrôle fonctionnement	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Charmeuse	LE PRÊCHEUR	Contrôle de l'installation et des équipements	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Charmeuse	LE PRÊCHEUR	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Charmeuse	LE PRÊCHEUR	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Charmeuse	LE PRÊCHEUR	Contrôle et tests des équipements solaires	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Charmeuse	LE PRÊCHEUR	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Fond Bellemare	CASE-PILOTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Fond Bellemare	CASE-PILOTE	Intervention de contrôle	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lot Caraïbe	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement/ Relève index Décembre	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lot Caraïbe	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Morne Caroline	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement du surpresseur	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Morne Caroline	CASE-PILOTE	Contrôle du surpresseur et si défectueux, remplacement de la pompe	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Morne Caroline	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Morne Caroline	CASE-PILOTE	Contrôle du surpresseur installé la semaine dernière	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Morne Caroline	CASE-PILOTE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lycée Cheval Blanc	BELLEFONTAINE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lycée Cheval Blanc	BELLEFONTAINE	Contrôle fonctionnement + manœuvre	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lot Citronelles 1	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Bâche de pompage Lot Citronelles 1	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement compteur distri	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Les Hauts de Maniba	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement/ Relève retard index	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Les Hauts de Maniba	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Les Hauts de Maniba	CASE-PILOTE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle des équipements suite au lavage hier du RSV	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement compteur-débitmètre distri	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle compteur	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle compteur distribution	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle compteur distribution	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle du débitmètre distribution au RSV GENDARMERIE	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Gendarmerie	CASE-PILOTE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Citronelle	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Citronelle	CASE-PILOTE	Contrôle débitmètre distribution	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 2	CASE-PILOTE	Contrôle des équipements suite au lavage du RSV CE JOUR	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 2	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 1	CASE-PILOTE	Contrôle défaut manque eau	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 1	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 1	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement compteur distribution	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Grand Fond 1	CASE-PILOTE	Contrôle site	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir Choiseul 2	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Choiseul 1	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Choiseul 1	CASE-PILOTE	Contrôle pompe	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Choiseul 1	CASE-PILOTE	Contrôle du débitmètre Distribution DN65 du RSV CHOISEUL 1	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Choiseul 1	CASE-PILOTE	Contrôle fonctionnement	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Citronelle 2	CASE-PILOTE	Contrôle connexion moteur	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Citronelle 2	CASE-PILOTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Citronelle 2	CASE-PILOTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	0003 - FORAGE DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle tension	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	0003 - FORAGE DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle du chemin d'accès et des installations et du TRANSFORMATEUR H61	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	0003 - FORAGE DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle du fonctionnement	Corrective	1	Fait
Réservoir	Bâche de BELLE ETOILE Félicité	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche et Station de pompage MOUBIN	BASSE-POINTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche et Station de pompage MOUBIN	BASSE-POINTE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Bâche et Station de pompage MOUBIN	BASSE-POINTE	Graissage des pompes et maintenance préventive du pompage	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Bâche et Station de pompage MOUBIN	BASSE-POINTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Forage DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Unité de production eau potable	Forage DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle approfondi des équipements du forage et du transfo haut poteau	Récurrent		Fait
Unité de production eau potable	Forage DEMARE	BASSE-POINTE	Enlèvement en défaut du forage et contrôle des paramètres de sécurité et équipements	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Forage DEMARE	BASSE-POINTE	Contrôle du forage DEMARE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du défaut hydraulique	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle des équipements	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du bon fonctionnement du NORMAL/SECOURS et du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du bon fonctionnement du variateur et du GE	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Bris charge	BASSE-POINTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Hauteur Bourdon	BASSE-POINTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Hauteur Bourdon	BASSE-POINTE	Contrôle du bon fonctionnement du compteur DIST. Faire un diagnostic de l'état du compteur	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de CITRON	SAINTE-MARIE	Contrôle des équipements	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de CITRON	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle groupe électrogène	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Maintenance préventive du groupe électrogène (Contrôle de tous les équipements)	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Réamorçage surpresseur et contrôle GE	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Contrôle PGE DOMINANTE HAUT	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de DOMINANTE HAUT	LE MARIGOT	Intervention de contrôle et essai groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle équipement électrique du réservoir	Récurrent		Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle armoire et branchement électrique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle installation suite intempéries	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir AILERON 1	LE MORNE-ROUGE	Contrôle RSV AILERON (Disjonction).	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir AILERON 2	LE MORNE-ROUGE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir AILERON 2	LE MORNE-ROUGE	Contrôle coffret électrique et télétransmission	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut	GROS-MORNE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BEZAUDIN	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BIROT	GROS-MORNE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BIROT	GROS-MORNE	Lavage, contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BOIS LEZARD	GROS-MORNE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BOIS LEZARD	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BOIS LEZARD	GROS-MORNE	Contrôle du bon fonctionnement du compteur DIST. Faire un diagnostic de l'état du compteur	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de BOIS LEZARD	GROS-MORNE	Contrôle des informations de comptage distribution Au RSV BOIS LEZARD avec JB	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de BONNEVILLE	SAINTE-MARIE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BONNEVILLE	SAINTE-MARIE	Contrôle du surpresseur	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de BONNEVILLE	SAINTE-MARIE	Contrôle du surpresseur et des équipements du RSV. Nettoyage	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de BONNEVILLE	SAINTE-MARIE	Intervention de contrôle	Récurrent		Fait
Réservoir	Réservoir de CES CET (Groupe scolaire)	LE LORRAIN	Contrôles	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de CES CET (Groupe scolaire)	LE LORRAIN	Contrôle de l'installation	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de CES CET (Groupe scolaire)	LE LORRAIN	Contrôler et réaliser maintenance du site solaire	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir de CROISEE 4	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 1	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'installation solaire et de l'état de la végétation autour du réservoir	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 1	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'installation solaire	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 1	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 2	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'installation solaire et de l'état de la végétation autour du réservoir	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 2	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'installation solaire	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de DERRIERE MORNE 2	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de DUHAMELIN	LE MARIGOT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de DUHAMELIN	LE MARIGOT	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle électrique et télétransmission	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle des débitmètres et nettoyage du site	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle des installations	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOND ROSE	LE MORNE-ROUGE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de FOURNIOL	SAINTE-MARIE	Contrôle site (absence courant EDF)	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de Fraicheur	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de Fraicheur	GROS-MORNE	Contrôle sonde de niveau	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de Glottin	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir de GRADIS	BASSE-POINTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de l' UNION	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'installation	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de LA FERME	SAINTE-MARIE	Contrôle suite au lavage	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de LA FERME	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de LASSALLE	SAINTE-MARIE	Contrôle travaux à faire pour la fermeture convenable de la trappe	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de LASSALLE	SAINTE-MARIE	Contrôle des informations de comptage distribution Au RSV de LASSALLE avec JB	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de LASSALLE	SAINTE-MARIE	Contrôle du site suite au non conformité électriq	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MACEDOINE	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MAITRE JEAN	MACOUBA	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MAITRE JEAN	MACOUBA	Contrôle de l'ensemble de l'installation solaire et test panneau et chargeur	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de MAITRE JEAN	MACOUBA	Contrôle de l'installation solaire du RSV	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de MAITRE JEAN	MACOUBA	Contrôler et réaliser maintenance du site solaire	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de MORNE CERON	LE LORRAIN	Contrôle des équipements suite au lavage du RSV ce jour et rédaction de la fiche multicritère	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de MORNE CERON	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MORNE CERON	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MORNE DANIEL	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de Morne Dégras	LE LORRAIN	Contrôle des équipements solaire et du pylone du site	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de Morne Dégras	LE LORRAIN	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir de MORNE La CROIX	SAINTE-MARIE	Contrôle réservoir	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de PAIN DE SUCRE	SAINTE-MARIE	Contrôle du niveau du réservoir	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de PAIN DE SUCRE	SAINTE-MARIE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de PEROU	SAINTE-MARIE	Contrôle des équipements solaire et des travaux d'évacuation de la chambre des vannes	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de PEROU	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de PLATEFORME	LE MARIGOT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de POSTE de POLICE	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle des équipements solaires	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de ST LAURENT	SAINTE-MARIE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VALLON	LE LORRAIN	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VALLON	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VERT PRE 1	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VERT PRE 2	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VERT PRE 2	GROS-MORNE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir de VERT PRE 3	LE ROBERT	Contrôle équipement et nettoyage du RSV	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir de VERT PRE 3	LE ROBERT	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir du BOURG LORRAIN	LE LORRAIN	Contrôle des équipements	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir du BOURG LORRAIN	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir du BOURG LORRAIN	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dumaine	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir Dumaine	GROS-MORNE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dumaine	GROS-MORNE	Contrôle éclairage et installation	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Dumaine	GROS-MORNE	Contrôle télégestion	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir MORNE ROSEAU	LE MARIGOT	Contrôle des équipements	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir MORNE ROSEAU	LE MARIGOT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Reservoir MORNE ROSEAU	LE MARIGOT	Contrôle installation solaire	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir MORNE ROSEAU	LE MARIGOT	Contrôler et réaliser maintenance du site solaire	Corrective		Fait
Réservoir	Reservoir MORNE ROSEAU	LE MARIGOT	Contrôle du site et pose des appâts (Appâts à récupérer dans le container à STE MARIE)	Corrective		Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 2 (Falaise)	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 2 (Falaise)	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 2 (Falaise)	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Mome Capot	LE LORRAIN	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Mome Capot	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir Mome Capot	LE LORRAIN	Contrôle du perax	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle électrique et télétransmission	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir EDEN	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle équipement électrique du réservoir	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir EDEN	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle du bon fonctionnement du compteur DIST. Faire un diagnostic de l'état du compteur	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir LOUISON	BASSE-POINTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle NORMAL/SECOURS et 2 éctrovannes sur hydro-altimétrie	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle du groupe électrogène avec JOBELEC pour son déplacement de 30 KVA (Préparation de l'inversion des 2 GE)	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Contrôle des équipements	Récurrent		Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir et Chloration MORNE BALAI	BASSE-POINTE	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 1 (FALAISE)	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôles	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 1 (FALAISE)	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle des équipements solaires	Corrective		Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 1 (FALAISE)	L'AJOUPA-BOUILLON	Maintenance installation solaire	Corrective	1	Fait
Réservoir	Reservoir TRIANON 1 (FALAISE)	L'AJOUPA-BOUILLON	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Forage LOUISON	BASSE-POINTE	Contrôle des équipements	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Tamarin (Gros-Morne)	GROS-MORNE	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de pompage Tamarin (Gros-Morne)	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle de l'installation et essai groupe électrogène	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle de l'installation et essai GE	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Problème sur la chaîne d'eau de CARABIN et des autres RSV. Contrôle du pompage et du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Maintenance préventive du site	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle Pompage Lorrain (Pompe P1 Carabin en défaut)	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle Pompage Lorrain (Pompe P1 Carabin en défaut).	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques	LE LORRAIN	Maintenance GE assistance 97	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des pompes et essai groupe électrogène en charge	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des pompes et essai GE en charge	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des pompes et essai GE en charge	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des pompes et essai GE en charge	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des équipements	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Exploitation régulière contrôle	Récurrent	150	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle et maintenance préventive des équipements et nettoyage du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des trois pompages	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Réamorçage des trois pompages et contrôle du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle PGE DOMINANTE BAS	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage et paramétrage des démarreurs	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Finition de la mise en place de la première pompe, contrôle du fonctionnement(renouvellement des pompes de Pain de Sucre au PGE DOMINANTE Bas)	Renouvellement		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des travaux au PGE DOMINANTE BAS	Renouvellement		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du bon fonctionnement du NORMAL/SECOURS et du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle des pompages	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle groupe électrogène, niveau eau du radiateur, essayer groupe électrogène en charge	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle Pompage et essai GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Maintenance préventive du site et nettoyage local pompage et contrôle Transformateur	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle site (absence courant EDF)	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle du GE, dépose bidons de Gasoil et contrôle des équipements	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle installation et GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle de l'installation et du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle PGE Morne Capot.	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de Pompage Morne Capot	LE LORRAIN	Contrôle du pérax et des relais, suite aux non informations de lecture du Pérax avec JB	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle groupe électrogène	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du surpresseur	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle du fonctionnement du groupe électrogène	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR)	SAINTE-MARIE	Contrôle du bon fonctionnement du NORMAL/SECOURS et du GE	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
	(surpresseur en ligne)					
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Maintenance préventive	Récurrent	12	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)	SAINTE-MARIE	Contrôle pompage et maintenance préventive	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle de vannes	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle des vannes défectueuses du surpresseur et faire un devis pour les remplacer chez PLOCARA	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle du surpresseur de Spourtowne	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Contrôle du groupe électrogène	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Maintenance GE avec JOBELEC	Récurrent	2	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Contrôle site (absence courant EDF)	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Contrôle surpresseur MORNE SAVON(Disjonction).	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	contrôler surpresseur	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de MORNE SAVON	LE LORRAIN	Intervention de contrôle	Récurrent	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Réservoir de Bon Repos	LE LORRAIN	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir de Bon Repos	LE LORRAIN	Maintenance GE	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Maintenance préventive du site	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Contrôle phase	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Contrôle de la carte électronique	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Contrôle du surpresseur	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques	LE LORRAIN	Contrôle surpresseur	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle de l'ensemble du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle pompage et groupe électrogène	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du site	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d' EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station pompage d'EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d'EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage d'EUDORCAIT	SAINTE-MARIE	Contrôle du pompage	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)	LE ROBERT	Contrôle du contact heure de pointe	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)	LE ROBERT	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)	LE ROBERT	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)	LE ROBERT	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)	LE ROBERT	Maintenance avec jobelec	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle du pompage du VERT PRE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle du pompage et des équipements après le lavage de la bâche d'aspiration, essai des pompes	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle groupe avec jobelec	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'installation du pompage	Récurrent		Fait
Pompage-Relevage	Station pompage de VERT PRE	GROS-MORNE	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP de MESPONT	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP EDEN	L'AJOUA-BOUILLON	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP EDEN	L'AJOUA-BOUILLON	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Injection de réactif	Station EP EDEN	L'AJOUA-BOUILLON	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP LOUISON	BASSE-POINTE	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP LOUISON	BASSE-POINTE	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP LOUISON	BASSE-POINTE	Contrôle du chlore	Corrective	1	Fait
Injection de réactif	Station EP LOUISON	BASSE-POINTE	Intervention de contrôle	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des équipements électrique du pompage, de l'usine et du réservoir	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pge	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de UPEP	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle usine et pompage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage, graissage, contrôle GE et Compresseurs)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance pompage	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage, graissage, contrôle GE et Compresseurs)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage, graissage, contrôle GE et Compresseurs), contrôle équipements électrique de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des pompages et essai GE en charge	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des équipements et graissage des pompes	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des équipements électriques de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance GE et électrique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage, graissage, contrôle GE et Compresseurs)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des compresseurs avec u sous-traitant	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des pompes, des équipements de l'usine et du GE, Essai en charge GE	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle équipement	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage et groupe électrogène	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage et de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine,du pompage et du groupe électrogène	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Remplacement du relais de contrôle et d'inversion de phase de l'armoire générale	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Enlèvement en défaut P1 de CARABIN et contrôle du relais de phases remplacé Hier	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance GE et électrique	Récurrent	4	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôler pompage et GE	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des compresseurs d'air de l'usine et de la vanne VAL du PULSATOR	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle pompage et GE	Récurrent		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance et Contrôle PGE et GE. Contrôle usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance préventive et dépannage si problème (avec agent astreinte)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Maintenance préventive du site, contrôle des équipements électriques et nettoyage de l'armoire électrique	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage et de l'usine du LA DURAND au Lorrain.	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle des pompes et des compresseurs	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage et des défauts EDF	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage et de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du site, du pompage et Essai GE	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle de l'usine et du pompage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle du pompage et de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôles des équipements et des pompes + graissage	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle GE	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle installation	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP LA DURAND	LE LORRAIN	Contrôle site Et enlèvement défaut pompe	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements (Pompes en rivière, Compresseurs, GE et autres)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des installations sur l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Exploitation mensuelle contrôle	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique eau	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique air	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance groupe électrogène avec JOBELEC	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Intervention de contrôle groupe électrogène	Récurrent		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique eau	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique air	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance GE	Récurrent	4	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements de l'usine (compresseurs, pompes en rivière, Booster et autres)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements de l'usine (compresseurs, pompes en rivière, Booster et autres)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des pompes en rivière	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements électriques de l'usine et du pompage de GALION/TAMARIN	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle installation	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements électriques de l'usine et du pompage de GALION/TAMARIN	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique eau	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique air	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle pour un obtenir un meilleur débit d'entrée usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle UPEP GALION. Contrôle des crépines dans la rivière des pompes pour son bon fonctionnement (bruit anormal des pompes).	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'installation. Nettoyage ATELIER et véhicule	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'installation	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle de l'installation. Confection support	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle groupe avec jobelec	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements de lusine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique eau	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique air	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle du câblage des pompes en rivière et de l'inversion des deux pompes lors d'un défaut, Essai du GE en charge et de son bon fonctionnement	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle visuel Galion 1	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Contrôle des équipements de l'usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique eau	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Maintenance Electromécanique air	Récurrent	12	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de GALION	GROS-MORNE	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle du groupe électrogène avec JOBELEC pour son déplacement de 10 KVA (Préparation de l'inversion des 2 GE)	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Maintenance GE assistance 97	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	contrôler usine	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Contrôle des entrées analogiques et report des niveaux sur l'écran. Contrôle des vannes pneumatiques à remplacer	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP de CALVAIRE	GROS-MORNE	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Réservoir	Réservoir CROIX LAURENCE	L'AJOUPA-BOUILLON	Contrôler site	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Station EP BRISE CHARGE AILERON	LE MORNE-ROUGE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP BRISE CHARGE AILERON	LE MORNE-ROUGE	Contrôle réglementaire électrique	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP BRISE CHARGE AILERON	LE MORNE-ROUGE	Contrôle	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Station EP BRISE CHARGE AILERON	LE MORNE-ROUGE	Contrôle électrique et télétransmission	Corrective	1	Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Unité de production eau potable	Station EP BRISE CHARGE AILERON	LE MORNE-ROUGE	Contrôle site	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle de l'usine	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle de	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Maintenance GE	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle réglementaire électrique	Récurrent	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle métrologique	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle programme API	Corrective		Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Maintenance GE	Récurrent	2	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Contrôle usines	Corrective	1	Fait
Unité de production eau potable	Usine EP BELLEVUE	GRAND'RIVIÈRE	Réaliser contrôle métrologique	Récurrent	52	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle réglementaire électrique	Contrôle réglementaire	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Maintenance préventive	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Station de Pompage Lorrain	LE LORRAIN	Contrôle fonctionnement pompage carabin	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôles	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle visuel	Récurrent	4	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Bas	LE MARIGOT	Contrôle du pompage	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Haut	LE MARIGOT	Contrôle du groupe électrogène	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Haut	LE MARIGOT	Contrôle et maintenance préventive du site	Corrective		Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Haut	LE MARIGOT	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait
Réservoir	Réservoir Dominante Haut	LE MARIGOT	Contrôle et maintenance préventive du site. Contrôle de la boîte de dérivation et des protections des câbles extérieurs	Corrective		Fait

| Informations relatives à l'exploitation

TYPE SITE	LIBELLE SITE	COMMUNE	LIBELLE INTERVENTION	TYPE INTERVENTION	FREQUENCE	STATUT INTERVENTION
Réservoir	Réservoir Dominante Haut	LE MARIGOT	Contrôle du réservoir	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Tamarin (Gros Morne)	GROS-MORNE	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôles	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôle de l'installation et contrôle de l'ensemble du GE	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôler surpresseur	Corrective		Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôle du fonctionnement	Corrective	1	Fait
Pompage-Relevage	Surpresseur de Bon Repos	LE LORRAIN	Contrôle	Corrective	1	Fait
Réservoir	Réservoir Calvaire	GROS-MORNE	Contrôle visuel	Récurrent	1	Fait

3.5 Bilan des Contrôles réglementaires de conformité électrique des ouvrages

Commune Etablissement	Etablissement	Date de fin d'intervention	Référence du rapport
BASSE-POINTE	108484- STATION EP DE HAUTEUR BOURDON	21/11/2024	S9722/IE/24/2355
	BACHE ET STATION POMPAGE MOUBINS	21/11/2024	S9722/IE/24/2356
	FORAGE DEMARE	21/11/2024	S9722/IE/24/2388
	FORAGE ET RESERVOIR LOUISON	21/11/2024	S9722/IE/24/2357
	RESERVOIR CHLORATION MORNE BALAIS	21/11/2024	S9722/IE/24/2359
	STATION EP LOUISON	21/11/2024	S9722/IE/24/2358
BELLEFONTAINE	95452 - SME - RESERVOIR BOURG BELLEFONTAINE	18/11/2024	S9722/IE/24/2563
	95462 - RÉSERVOIR CHAPEAU NÈGRE	18/11/2024	S9722/IE/24/2564
	96418- SME - STATION DE POMPAGE CHEVAL BLANC	18/11/2024	S9722/IE/24/2566
CARBET	95453 RÉSERVOIR MORNE CHARLERY	02/12/2024	S9722/IE/24/2608
CASE-PILOTE	96413 - BÂCHE DE POMPAGE LOT CARABE	18/11/2024	S9722/IE/24/2555
	96414 - RÉSERVOIR MORNE CAROLINE	18/11/2024	S9722/IE/24/2557
	96419 - BÂCHE DE POMPAGE LOT CITRONELLES 1	03/12/2024	S9722/IE/24/2560
	96420 - STATION DE POMPAGE LES HAUTS DE MANIBA	18/11/2024	S9722/IE/24/2562
	96424- RÉSERVOIR CITRONNELLE 3	18/11/2024	S9722/IE/24/2556
	96426 - RÉSERVOIR GRAND FOND 1 / 96425 - RÉSERVOIR GRAND FOND 2	18/11/2024	S9722/IE/24/2558
	96428 - RÉSERVOIR CHOISEUL 1 / 96427 - RÉSERVOIR CHOISEUL 2	18/11/2024	S9722/IE/24/2561
	96442 - RÉSERVOIR LOT CITRONLLE 2 / 96429 - STATION DE POMPAGE CITRONELLE 2	18/11/2024	S9722/IE/24/2559
	97721 - RÉSERVOIR LES HAUTS DE MANIBA	18/11/2024	S9722/IE/24/2565
FOND SAINT DENIS	95475 - BÂCHE DE POMPAGE MORNE DES CADETS	18/11/2024	S9722/IE/24/2573
	95478 - STATION DE POMPAGE TROUVENT / 95454 - RÉSERVOIR TROUVENT 1	18/11/2024	S9722/IE/24/2572
GRAND RIVIERE	STATION EP BELLEVUE + POMPAGE	21/11/2024	S9722/IE/24/2354
GROS-MORNE	108420 SME-RESERVOIR CALVAIRE 2 DIT CALVAIRE HAUT	18/11/2024	S9722/IE/25/282
	108426 SME-RESERVOIR BOIS LEZARD	18/11/2024	S9722/IE/25/286
	108435 RESERVOIR FRAICHEUR	22/11/2024	S9722/IE/24/2382
	108436 SME-RESERVOIR GLOTIN	18/11/2024	S9722/IE/25/288
	108457 SME-RESERVOIR VERT PRE 1	18/11/2024	S9722/IE/25/289
	108457 SME-RESERVOIR VERT PRE 2	18/11/2024	S9722/IE/25/296
	108461 RESERVOIR DUMAINE	18/11/2024	S9722/IE/25/291
	108472 STATION DE POMPAGE TAMARIN + RESERVOIR	18/11/2024	S9722/IE/25/290
	108483 STATION DE POMPAGE VERT PRE	18/11/2024	S9722/IE/25/294
	108490 SME-STATION EAU POTABLE CALVAIRE	18/11/2024	S9722/IE/25/284
L'AJOUPA BOUILLON	RESERVOIR CROIX LAURENCE	21/11/2024	S9722/IE/24/2362
	RESERVOIR DE TRIANON 1 ET 2 (SOLAIRE)	21/11/2024	S9722/IE/24/2363
	RESERVOIR EDEN	21/11/2024	S9722/IE/24/2360
LE CARBET	95474 - BÂCHE DE POMPAGE BOUT BOIS 1	02/12/2024	S9722/IE/24/2607
LE GROS MORNE	108489 SME - STATION EAU POTABLE GALION	18/11/2024	S9722/IE/25/295
LE LORRAIN	108429 - RESERVOIR CROISEE 4	18/11/2024	S9722/IE/25/281
	108442 - RESERVOIR MACEDOINE	18/11/2024	S9722/IE/25/277
	108444 - RESERVOIR MORNE CERON	18/11/2024	S9722/IE/25/279
	108460 - RESERVOIR BOURG LORRAIN	18/11/2024	S9722/IE/25/285
	108464 RESERVOIR MORNE CAPOT	18/11/2024	S9722/IE/25/280
	108473 - STATION DE POMPAGE DE CARABIN/MORNE JACQUES	18/11/2024	S9722/IE/25/386
	108475 - STATION DE POMPAGE MORNE CAPOT	18/11/2024	S9722/IE/25/278
	108478 - RESERVOIR MORNE SAVON	18/11/2024	S9722/IE/25/293
	108479 - RESERVOIR ET SURPRESSEUR DE BON REPOS	18/11/2024	S9722/IE/25/287
	108480 - RESERVOIR ET SURPRESSEUR DE MORNE JACQUES	18/11/2024	S9722/IE/25/283
	108488 - STATION EAU POTABLE LA DURAND	18/11/2024	S9722/IE/25/292
LE MARIGOT	108462-RESERVOIR MORNE ROSEAU	20/11/2024	S9722/IE/24/2337
	RESERVOIR DUHAMELIN	20/11/2024	S9722/IE/24/2339
	RESERVOIR ET SURPRESSEUR DOMINANTE HAUT	20/11/2024	S9722/IE/24/2341

| Informations relatives à l'exploitation

Commune Etablissement	Etablissement	Date de fin d'intervention	Référence du rapport
LE MORNE-ROUGE	RESERVOIR PLATE FORME	20/11/2024	S9722/IE/24/2338
	STATION DE POMPAGE DE DOMINANTE BAS	20/11/2024	S9722/IE/24/2342
	108417 - RESERVOIR ET STATION EP CHAMPFLORE	18/11/2024	S9722/IE/25/274
	108418 - RESERVOIR AILERON 1	18/11/2024	S9722/IE/25/273
	108419 - RESERVOIR AILERON 2	18/11/2024	S9722/IE/25/276
	108433 - RESERVOIR FOND ROSE	18/11/2024	S9722/IE/25/275
	108465 - RESERVOIR MESPONT	18/11/2024	S9722/IE/25/272
LE PRECHEUR	108492 - STATION EP BRISE CHARGE AILERON (RESERVOIR CHLORATION)	18/11/2024	S9722/IE/25/387
	95466 - STATION DE POMPAGE ANSE BELLEVILLE	18/11/2024	S9722/IE/24/2571
MORNE VERT	96409 - STATION DE POMPAGE CHARMEUSE	18/11/2024	S9722/IE/24/2574
	90913 - UF URION /95477 - RÉSERVOIR URION	02/12/2024	S9722/IE/24/2609
SAINT-MARIE	95459 - RÉSERVOIR MOULINGUET	18/11/2024	S9722/IE/25/385
	108411 STATION POMPAGE ST LAURENT	20/11/2024	S9722/IE/24/2340
	108414 RESERVOIR CITRON	19/11/2024	S9722/IE/24/2330
	108424 RESERVOIR BEZAUDIN	19/11/2024	S9722/IE/24/2328
	108427 RESERVOIR SURPRESSEUR DE BONNEVILLE	20/11/2024	S9722/IE/24/2344
	108434 RESERVOIR FOURNIOL	19/11/2024	S9722/IE/24/2332
	108441 RESERVOIR LASSALLE	20/11/2024	S9722/IE/24/2345
	108447 RESERVOIR MORNE DES ESSES	19/11/2024	S9722/IE/24/2325
	108449 RESERVOIR PAIN DE SUCRE	19/11/2024	S9722/IE/24/2329
	108453 RESERVOIR RECULE	19/11/2024	S9722/IE/24/2331
	108455 RESERVOIR SAINT-LAURENT	20/11/2024	S9722/IE/24/2336
	108476 STATION DE POMPAGE BONNEVILLE (BON AIR)	20/11/2024	S9722/IE/24/2343
	108477 SURPRESSEUR SPOURTOUNE MORNE DES ESSES	19/11/2024	S9722/IE/24/2326
	108481 STATION DE POMPAGE EUDORCAIT	20/11/2024	S9722/IE/24/2335
	108513 COMPTAGE BLAMPUY BEZAUDIN	19/11/2024	S9722/IE/24/2327
SAINT-PIERRE	95309 - RÉSERVOIR PÉCOUL	02/12/2024	S9722/IE/24/2577
	95473 - STATION DE POMPAGE MORNE ABEL	02/12/2024	S9722/IE/24/2575
	SME - STATION DE POMPAGE SAINT JAMES	02/12/2024	S9722/IE/24/2576
Total général			80

3.6 Bilan des interventions d'urgences réalisées au cours de l'exercice (nombre, nature et causes)

Les interventions d'urgences réalisées sur les ouvrages sont disponibles sur les cahiers d'exploitations de chaque site. Le suivi sous format numérique a été mis en place en fin 2021.

Commune	Interventions réalisées	Total 2024
BELLEFONTAINE	Branchement eau enquêter fuite	5
	Branchement eau ouvrir	2
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	7
	Compteur réparer fuite, changer pièces	4
	Déplacement improductif	2
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	3
	Réseau eau enquêter fuite	6
	Réseau eau réparer fuite	1
Total BELLEFONTAINE		32
CASE-PILOTE	Accessoire réseau enquêter	1
	Branchement eau enquêter fuite	17
	Branchement eau ouvrir	11
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	7
	Compteur enquêter anomalie	1
	Compteur enquêter équipement	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	9
	Déplacement improductif	10
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	16
	Réseau eau enquêter fuite	19
	Réseau eau réparer fuite	2
	Voirie enquêter problème	3
Total CASE-PILOTE		98
FONDS-SAINT- DENIS	Branchement eau enquêter fuite	3
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	6
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1
	Déplacement improductif	2
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	2
	Réseau eau enquêter fuite	10
	Réseau eau réparer fuite	2
	Voirie enquêter problème	1
Total FONDS-SAINT- DENIS		28
GRAND RIVIERE	Branchement eau enquêter fuite	1
	Branchement eau ouvrir	2
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1
	Déplacement improductif	2
Total GRAND RIVIERE		6
GROS MORNE	Accessoire réseau entretenir	1
	Branchement eau enquêter fuite	25
	Branchement Eau fermer Client non déclaré	2
	Branchement eau ouvrir	2
	Branchement eau réparer (hors fuite)	2
	Branchement eau réparer fuite	33
	Compteur remplacer pour anomalie technique	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	10
	Déplacement improductif	25

| Informations relatives à l'exploitation

Commune	Interventions réalisées	Total 2024
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	22
	Réseau eau enquêter fuite	8
	Réseau eau réparer fuite	15
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	7
	Vanne inspecter - manoeuvrer	4
Total GROS MORNE		157
L AJOUPA BOUILLON	Branchement eau enquêter fuite	4
	Branchement eau ouvrir	3
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	4
	Compteur réparer fuite, changer pièces	3
	Déplacement improductif	1
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	2
	Réseau eau réparer fuite	1
Total L AJOUPA BOUILLON		19
LA TRINITE	Branchement eau enquêter fuite	2
	Compteur déplacer	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	2
	Réseau eau rechercher fuite	1
	Réseau eau réparer fuite	2
Total LA TRINITE		9
LE CARBET	Accessoire réseau réparer fuite	1
	Branchement eau enquêter fuite	14
	Branchement eau ouvrir	4
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	11
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
	Compteur réparer fuite, changer pièces	5
	Déplacement improductif	5
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	20
	Réseau eau enquêter fuite	19
	Réseau eau réparer fuite	3
Total LE CARBET		85
LE FRANCOIS	Branchement eau réparer fuite	1
Total LE FRANCOIS		1
LE LORRAIN	Branchement eau enquêter fuite	5
	Branchement eau ouvrir	4
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer (hors fuite)	1
	Branchement eau réparer fuite	9
	Compteur enquêter anomalie	1
	Compteur enquêter client	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	8
	Déplacement improductif	9
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	7
	Réseau eau enquêter fuite	3
	Réseau eau réparer fuite	2
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	8
	Terrasser	1
	Vanne inspecter - manoeuvrer	1
Total LE LORRAIN		61
LE MARIGOT	Branchement eau enquêter fuite	8
	Branchement eau fermer suite non paiement	1
	Branchement eau ouvrir	1
	Branchement eau réparer fuite	11
	Compteur enquêter client	2
	Compteur enquêter équipement	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1

| Informations relatives à l'exploitation

Commune	Interventions réalisées	Total 2024
	Déplacement improductif	7
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	6
	Réseau eau enquêter fuite	3
	Réseau eau réparer fuite	4
Total LE MARIGOT		45
LE MORNE VERT	Branchement eau enquêter fuite	4
	Branchement eau ouvrir	3
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	4
	Compteur enquêter anomalie	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	1
	Déplacement improductif	4
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	1
	Réseau eau enquêter fuite	5
	Réseau eau réparer fuite	4
Total LE MORNE VERT		28
LE PRECHEUR	Branchement eau enquêter fuite	9
	Branchement eau ouvrir	4
	Branchement eau réparer fuite	2
	Compteur réparer fuite, changer pièces	4
	Déplacement improductif	1
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	3
	Réseau eau enquêter fuite	7
Total LE PRECHEUR		30
LE ROBERT	BAC rechercher, enquêter, déboucher	1
	Branchement eau enquêter fuite	6
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	3
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
	Déplacement improductif	2
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	1
	Réseau eau enquêter fuite	2
	Réseau eau rechercher fuite	1
	Réseau eau réparer fuite	5
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
	Voirie faire réfection	1
Total LE ROBERT		25
MACOUBA	BAC remettre en état	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	3
	Déplacement improductif	1
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	1
	Réseau eau réparer fuite	1
	Réseau eau vidanger	1
Total MACOUBA		8
MORNE ROUGE	Branchement eau enquêter fuite	10
	Branchement eau ouvrir	6
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	8
	Compteur réparer fuite, changer pièces	11
	Déplacement improductif	9
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	9
	Réseau eau enquêter fuite	12
	Réseau eau enquêter pour qualité eau	1
	Réseau eau réparer fuite	2
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	1
Total MORNE ROUGE		70
SAINT-PIERRE	Branchement eau enquêter fuite	8
	Branchement eau fermer à la demande du client	1
	Branchement eau ouvrir	5

| Informations relatives à l'exploitation

Commune	Interventions réalisées	Total 2024
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau renouveler suite fuite sans compteur	1
	Branchement eau réparer fuite	8
	Compteur enquêter anomalie	1
	Compteur enquêter client	1
	Compteur réparer fuite, changer pièces	11
	Déplacement improductif	5
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	12
	Réseau eau enquêter fuite	14
	Voirie enquêter problème	1
Total SAINT-PIERRE		69
STE MARIE	Accessoire réseau entretenir	1
	Branchement eau enquêter fuite	33
	Branchement eau fermer à la demande du client	2
	Branchement eau ouvrir	17
	Branchement eau renouveler sans compteur	1
	Branchement eau réparer (hors fuite)	2
	Branchement eau réparer fuite	33
	Branchement eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	2
	Compteur enquêter anomalie	1
	Compteur enquêter client	3
	Compteur enquêter équipement	1
	Compteur remplacer pour anomalie technique	3
	Compteur réparer fuite, changer pièces	18
	Déplacement improductif	33
	Réseau eau enquêter (débit, pression)	35
	Réseau eau enquêter fuite	12
	Réseau eau enquêter pour qualité eau	1
	Réseau eau rechercher fuite	1
	Réseau eau réparer fuite	9
	Réseau eau réparer fuite (suite recherche de fuites)	8
	Vanne inspecter - manoeuvrer	4
	Voirie enquêter problème	2
Total STE MARIE		222
Total général		993



| Information sur le patrimoine



Réservoir PECOUL, SAINT-PIERRE

L'inventaire du patrimoine

Cette partie présente l'inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Elle détaille l'ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et accessoires de réseau acheminant l'eau potable jusqu'aux points de raccordement des branchements ou des appareils publics (bornes d'incendie, d'arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.

Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l'Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégué :

- Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué
- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat

L'inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens de reprise. L'inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.

Le système d'eau potable



Les biens de retour

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu'ils feront obligatoirement et automatiquement retour à la collectivité au terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de la collectivité dès l'origine, même s'ils ont été financés et réalisés par l'exploitant.

LES RESSOURCES

Inventaire des ressources	
Commune	Site
BASSE POINTE	FORAGE DEMARE / MORNE BALAI
BASSE POINTE	SOURCE + FORAGE LOUISON
BELLEFONTAINE	VERRIER
FOND SAINT DENIS	YANG TING
GRAND RIVIERE	PER GRAND RIVIERE

| Information sur le patrimoine

Inventaire des ressources	
Commune	Site
GROS MORNE	PER GOMMIER CALVAIRE
GROS MORNE	PER RIVIERE GALION
L'AJOUPA BOUILLON	EDEN
L'AJOUPA BOUILLON	SOURCE PELEE / TRIANON
L'AJOUPA BOUILLON	CROIX LAURENCE
LE MORNE ROUGE	MORESTIN
LE MORNE ROUGE	SOURCE ESSENTE / MESPONT
LE MORNE ROUGE	SOURCE MONT GELE / CHANFLOR
LE MORNE ROUGE	SOURCE PELE 1 et 2 / BRISE CHARGE
LE MORNE VERT	URION
LE MORNE VERT	ATTILA
LORRAIN	PER Rivière LORRAIN
SAINT PIERRE	PECOUL
TOTAL	18

En complément de la production de ces unités de traitement, plusieurs achats d'eau en gros sont effectués à partir :

- Du réseau de Vive, propriété de la Collectivité Territoriale de Martinique
- Du réseau de Directoire, propriété de la CAESM

LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT

Les installations de production et traitement disponibles au cours de l'année d'exercice en vue de la potabilisation de l'eau dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont les suivantes :

Inventaire des installations de production/traitement	
COMMUNES	SITE
AJOUPA BOUILLON	Source fonds des sources - EDEN
AJOUPA BOUILLON	Croix Laurence
AJOUPA BOUILLON	Source Pelée / Trianon
BASSE POINTE	Source Louison
BASSE POINTE	Forage Fonds Demare
BELLEFONTAINE	Verrier
FONDS SAINT DENIS	Trouvent (YANG-TING)
GRAND RIVIERE	UPEP Bellevue
GRAND RIVIERE	Beauséjour
GROS MORNE	UP Galion

Inventaire des installations de production/traitement	
COMMUNES	SITE
GROS MORNE	UP Calvaire
LE MORNE VERT	Réservoir Moulinguet (Attila)
LE MORNE VERT	Réservoir Urion
LORRAIN	UP Durand
MORNE ROUGE	UP Essente (Mespont)
MORNE ROUGE	UP Chanflor
MORNE ROUGE	UP Brise Charge
SAINT PIERRE	Morestin
TOTAL	18

LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS

Les châteaux d'eau et réservoir disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont :

Inventaire des réservoirs	
Commune	Site
BASSE-POINTE	Réservoir Bris charge
BASSE-POINTE	Réservoir de AKR
BASSE-POINTE	Réservoir de GRADIS
BASSE-POINTE	Réservoir de SOCCO
BASSE-POINTE	Réservoir et Chloration MORNE BALAI
BASSE-POINTE	Réservoir Hauteur Bourdon
BASSE-POINTE	Réservoir LOUISON
BELLEFONTAINE	Réservoir Bourg Bellefontaine
BELLEFONTAINE	Réservoir Chapeau Nègre
BELLEFONTAINE	Réservoir Cheval Blanc
BELLEFONTAINE	Réservoir Lycée Cheval Blanc
CASE-PILOTE	Réservoir Abymes
CASE-PILOTE	Réservoir Choiseul 1
CASE-PILOTE	Réservoir Choiseul 2
CASE-PILOTE	Réservoir Citronelle
CASE-PILOTE	Réservoir Fond Bellemare
CASE-PILOTE	Réservoir Gendarmerie
CASE-PILOTE	Réservoir Grand Fond 1
CASE-PILOTE	Réservoir Grand Fond 2
CASE-PILOTE	Réservoir Les Hauts de Maniba
CASE-PILOTE	Réservoir Lot Caraïbe
CASE-PILOTE	Réservoir Morne Caroline
FONDS-SAINT-DENIS	Réservoir Morne des Cadets

Inventaire des réservoirs	
Commune	Site
FONDS-SAINT-DENIS	Réservoir Trouvent 1
FONDS-SAINT-DENIS	Réservoir Trouvent 2
GRAND'RIVIÈRE	Réservoir de Beauséjour
GROS-MORNE	Réservoir Calvaire
GROS-MORNE	Réservoir Calvaire 2 dit Calvaire Haut
GROS-MORNE	Réservoir de BIROT
GROS-MORNE	Réservoir de BOIS LEZARD
GROS-MORNE	Réservoir de Fraicheur
GROS-MORNE	Réservoir de Glottin
GROS-MORNE	Réservoir de VERT PRE 1
GROS-MORNE	Réservoir de VERT PRE 2
GROS-MORNE	Réservoir Dumaine
GROS-MORNE	Réservoir Tamarin (Gros Morne)
L'AJOUPA-BOUILLON	Réservoir CROIX LAURENCE
L'AJOUPA-BOUILLON	Réservoir de POSTE de POLICE
L'AJOUPA-BOUILLON	Réservoir EDEN
L'AJOUPA-BOUILLON	Reservoir TRIANON 1 (FALAISE)
L'AJOUPA-BOUILLON	Reservoir TRIANON 2 (Falaise)
LE CARBET	Réservoir Bel Event
LE CARBET	Réservoir Bout Bois 2
LE CARBET	Réservoir Morne Charlery
LE CARBET	Réservoir Sanatorium
LE LORRAIN	Réservoir de Bon Repos
LE LORRAIN	Réservoir Carabin
LE LORRAIN	Réservoir de CES CET (Groupe scolaire)
LE LORRAIN	Réservoir de CROISEE 4
LE LORRAIN	Réservoir de MACEDOINE
LE LORRAIN	Réservoir de MORNE CERON
LE LORRAIN	Réservoir de Morne Dégras
LE LORRAIN	Réservoir de VALLON
LE LORRAIN	Réservoir de Morne Jacques
LE LORRAIN	Réservoir de MORNE SAVON
LE LORRAIN	Réservoir du BOURG LORRAIN
LE LORRAIN	Réservoir Morne Capot
LE MARIGOT	Réservoir de DUHAMELIN
LE MARIGOT	Réservoir de PLATEFORME
LE MARIGOT	Réservoir Dominante Bas

Inventaire des réservoirs	
Commune	Site
LE MARIGOT	Réservoir Dominante Haut
LE MARIGOT	Reservoir MORNE ROSEAU
LE MORNE-ROUGE	Réservoir & Station EP de CHAMFLORE
LE MORNE-ROUGE	Réservoir AILERON 1
LE MORNE-ROUGE	Réservoir AILERON 2
LE MORNE-ROUGE	Réservoir de FOND ROSE
LE MORNE-ROUGE	Réservoir de MESPONT
LE MORNE-VERT	Réservoir La Croix
LE MORNE-VERT	Réservoir Moulinguet
LE MORNE-VERT	Réservoir Urion
LE PRÊCHEUR	Réservoir Anse Belleville
LE PRÊCHEUR	Réservoir Bourg Prêcheur
LE PRÊCHEUR	Réservoir Charmeuse
LE ROBERT	Réservoir de VERT PRE 3
MACOUBA	Réservoir de Bellevue (Macouba)
MACOUBA	Réservoir de GUERIN
MACOUBA	Réservoir de MAITRE JEAN
SAINTE-MARIE	Bâche de BELLE ETOILE Félicité
SAINTE-MARIE	Réservoir de BEZAUDIN
SAINTE-MARIE	Réservoir de BONNEVILLE
SAINTE-MARIE	Réservoir de CITRON
SAINTE-MARIE	Réservoir de DERRIERE MORNE 1
SAINTE-MARIE	Réservoir de DERRIERE MORNE 2
SAINTE-MARIE	Réservoir de FOURNIOL
SAINTE-MARIE	Réservoir de l' UNION
SAINTE-MARIE	Réservoir de LA FERME
SAINTE-MARIE	Réservoir de LASSALLE
SAINTE-MARIE	Réservoir de MORNE DANIEL
SAINTE-MARIE	Réservoir de MORNE DES ESSES
SAINTE-MARIE	Réservoir de MORNE La CROIX
SAINTE-MARIE	Réservoir de PAIN DE SUCRE
SAINTE-MARIE	Réservoir de PEROU
SAINTE-MARIE	Réservoir de RECULE
SAINTE-MARIE	Réservoir de ST LAURENT
SAINT-PIERRE	Réservoir Morne Abel
SAINT-PIERRE	Réservoir Pécoul
Total réservoirs : 96	

LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE

Les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l'année d'exercice pour la distribution de l'eau sur l'ensemble du réseau dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont :

Inventaire des installations de pompage - relevage	
Commune	Site
BASSE-POINTE	Bâche et Station de pompage MOUBIN
BELLEFONTAINE	Bâche de pompage Lycée Cheval Blanc
CASE-PILOTE	Bâche de pompage Lot Caraïbe
CASE-PILOTE	Bâche de pompage Lot Citronelles 1
CASE-PILOTE	Réservoir Lot Citronelles 2
CASE-PILOTE	Station de pompage Citronelle 2
CASE-PILOTE	Station de pompage Les Hauts de Maniba
FONDS-SAINT-DENIS	Bâche de pompage Morne des Cadets
FONDS-SAINT-DENIS	Station de pompage Trouvent 1
GRAND'RIVIÈRE	Station de pompage Bellevue Usine
GROS-MORNE	Station de pompage Tamarin (Gros-Morne)
GROS-MORNE	Station pompage de VERT PRE
LE CARBET	Bâche de pompage Bout Bois 1
LE CARBET	Station de pompage Bout Bois 2
LE LORRAIN	Réservoir et Surpresseur de Bon Repos
LE LORRAIN	Réservoir et Surpresseur de MORNE SAVON
LE LORRAIN	Réservoir et Surpresseur de Morne Jacques
LE LORRAIN	Station de Pompage Carabin/Morne - Jacques
LE LORRAIN	Station de Pompage Lorrain
LE LORRAIN	Station de Pompage Morne Capot
LE MARIGOT	Station de Pompage Dominante Bas
LE MARIGOT	Surpresseur de DOMINANTE HAUT
LE PRÊCHEUR	Station de pompage Anse Belleville
LE PRÊCHEUR	Station de pompage Charmeuse
LE ROBERT	Station pompage de Directoire (vers Réservoir Vert Pre 3)
SAINTE-MARIE	Pompage ST LAURENT (surpresseur en ligne)
SAINTE-MARIE	Station pompage d' EUDORCAIT
SAINTE-MARIE	Station pompage de BONNEVILLE (BON AIR) (surpresseur en ligne)
SAINTE-MARIE	Surpresseur de SPOURTOUNE Morne Des Esses
SAINT-PIERRE	Bâche de pompage Saint James
SAINT-PIERRE	Station de pompage Morne Abel
Total Stations : 31	

LES CANALISATIONS


Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année d'exercice hors branchements :

Linéaire de canalisation (ml)						
Diamètre / Matériau	Fonte	PE	PVC	Autres	Inconnu	Total
<50 mm	-	962	6 897	1 688	995	10 542
50-99 mm	42 503	44 026	283 307	7	3 710	373 552
100-199 mm	137 869	22 851	274 491	7	4 372	439 590
200-299 mm	54 606	2 553	7 393	-	752	65 304
300-499 mm	18 126	552	-	-	-	18 677
500-700 mm	2 228	-	1	-	17	2 246
>700 mm	19 165	-	-	-	234	19 400
Inconnu	-	322	1 540	502	46 008	48 371
Total	274 496	71 265	573 629	2 204	56 088	977 682


Linéaire de canalisation (ml)							
Commune	Réseaux	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
BASSE-POINTE	Linéaire total de canalisation	40 989	51 286	50 249	50 253	51 362	2,21%
BELLEFONTAINE	Linéaire total de canalisation	22 794	22 792	23 046	23 057	23 058	0,00%
CASE-PILOTE	Linéaire total de canalisation	54 164	54 411	54 471	54 589	54 995	0,74%
FONDS-SAINT-DENIS	Linéaire total de canalisation	21 909	21 909	22 031	22 056	22 056	0,00%
GRAND'RIVIÈRE	Linéaire total de canalisation	9 376	9 334	9 137	9 138	9 138	0,00%
GROS-MORNE	Linéaire total de canalisation	129 560	129 940	127 421	127 428	127 119	-0,24%
LA TRINITÉ	Linéaire total de canalisation	20 642	20 648	20 335	20 072	20 401	1,64%
L'AJOUPA-BOUILLON	Linéaire total de canalisation	27 323	27 751	27 605	27 613	27 597	-0,06%
LE CARBET	Linéaire total de canalisation	49 415	49 433	50 225	51 202	51 259	0,11%
LE LORRAIN	Linéaire total de canalisation	95 543	108 628	106 075	106 477	114 736	7,76%
LE MARIGOT	Linéaire total de canalisation	38 810	44 203	43 199	43 612	47 483	8,88%

| Information sur le patrimoine

Linéaire de canalisation (ml)							
Commune	Réseaux	2020	2021	2022	2023	2024	N/N-1 (%)
LE MORNE-ROUGE	Linéaire total de canalisation	72 437	74 158	72 561	72 737	72 986	0,34%
LE MORNE-VERT	Linéaire total de canalisation	32 776	32 413	32 508	32 474	32 473	0,00%
LE PRÊCHEUR	Linéaire total de canalisation	14 747	14 747	14 755	14 777	14 810	0,22%
LE ROBERT	Linéaire total de canalisation	35 841	35 535	34 641	34 407	38 217	11,07%
MACOUBA	Linéaire total de canalisation	13 066	13 104	12 801	12 801	12 801	0,00%
SAINTE-MARIE	Linéaire total de canalisation	195 430	202 301	197 280	198 975	208 446	4,76%
SAINT-PIERRE	Linéaire total de canalisation	48 453	48 421	48 721	48 743	48 747	0,01%
Total		923 275	961 014	947 061	950 411	977 682	2,87%

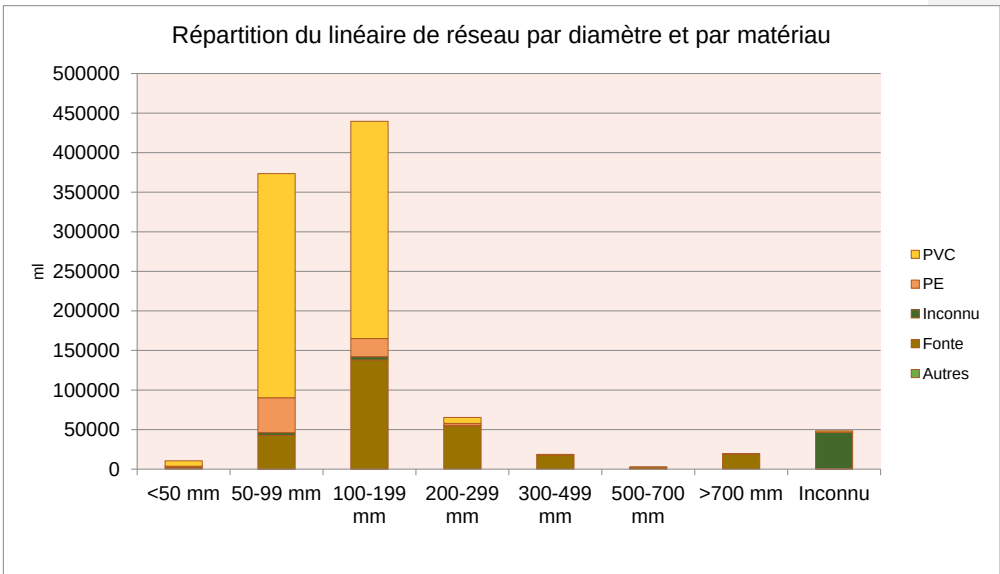

RÉPARTITION DU LINÉAIRE PAR MATÉRIAU

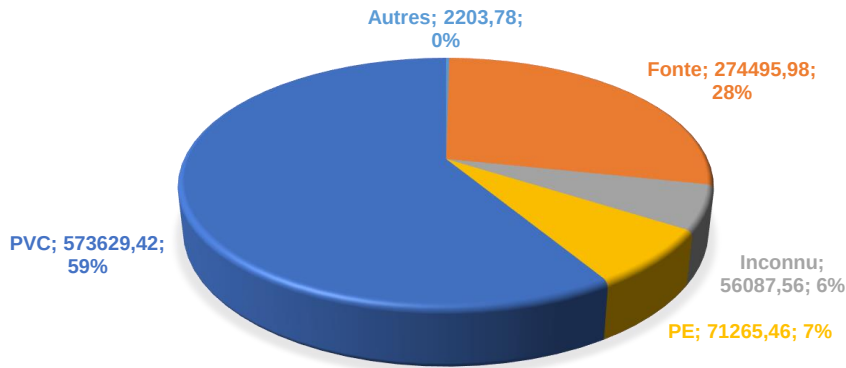

➤ LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l'année au niveau du linéaire de canalisations. En ce qui concerne le motif "Renouvellements", la valeur indiquée correspond au delta en positif ou en négatif du linéaire constaté à l'issue de l'opération de renouvellement.

Les variations sur les canalisations	
Motif	MI
Linéaire total de canalisation de l'année précédente	950 411
Régularisations de plans	27 271
Situation actuelle	977 682

Certaines données de linéaires annuelles sont amenées à évoluer d'une année à l'autre dans les historiques à cause d'informations complémentaires amenées lors de l'intégration de plans de recollement en classe A (transmis avec les opérations finales d'intégrations).

➤ **LES COMPTEURS**

Le tableau suivant détaille le parc compteur situé en domaine concédé par communes et tranches d'âge. Le parc présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année d'exercice :

Par commune

Age	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26
Commune/Année	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Ajoupa Bouillon														1					1			2		1	1
Basse Pointe																	4		2	2	6	7	1	1	2
Bellefontaine																									
Case-Pilote																									
Fonds Saint Denis																									
Grand-Rivière																									
Gros-Morne	47	10	13	24	9	8	7	7	14	14	8	55	11	27	26	20	10	24	20	24	23	22	45	77	48
Le Carbet																									
Le Morne Vert																									
Le Prêcheur																									
Lorrain	3	24	9	14	5	10	9	7	6	7	7	13	19	13	15	14	22	8	18	11	18	22	12	6	24
Macouba																		1			4		1	1	1
Marigot	2			2	2	3		3	2	6	6	2	4	2	9	4	10	5	12	7	4	7	6	9	8
Morne Rouge																	8	3	1	2	1	3	2	4	19
Sainte-Marie	1	1	2	3	2		2	5	2	9	17	4	8	16	15	10	17	11	15	40	31	49	57	83	89
St Pierre																									
Robert CN	3			28	6	3	5	3	4	4	5	3	4	8	4	8	2	11	4	10	10	7	8	27	15
Trinité CN	2			8			6	2		2	1	1	1	4	2	3	1	1	6	2	4	9	4	7	9
Total général	58	35	24	79	24	24	29	27	28	42	44	78	47	71	71	59	74	64	79	98	101	128	136	216	216

| Information sur le patrimoine

Age	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Commune/Année	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total général
Ajoupa Bouillon	3	11	2	2	3	3	1	2	6	31	57	18	10	25	109	34	206	64	71	12	17	4	80	85	110	22	994
Basse Pointe	7	8	4	17	6	7	13	11	44	61	30	52	61	68	70	126	422	240	35	56	33	15	148	154	160	36	1 909
Bellefontaine	3	1	1			2	6	3	119	57	5	5	22	13	227	30	32	46	32	69	26	225	23	36	19	16	1 018
Case-Pilote		1	1	2	1	3		2	7	10	1	18	6	5	6	7	6	4	1	8	11			6	6	1	113
Fonds Saint Denis	4			2		1	6	5	88	16	4	15	12	17	9	15	5	9	14	39	20	70	8	42	23	2	426
Grand-Rivière						64	2	1	9	11	8	11	9	8	10	27	6	141	12	59	37	6	11	2	13	5	452
Gros-Morne	28	75	35	26	54	21	34	30	128	213	166	87	188	155	230	212	402	908	295	131	370	87	276	724	442	118	6 028
Le Carbet	1		2	1	1	2		2	9	27	10	6	4	14	9	6	4	8	3	18	3	11	2	7	6	1	157
Le Morne Vert		1	2		1		10	5	103	30	19	13	63	58	54	50	30	48	59	153	74	153	47	76	31	35	1 115
Le Prêcheur	1	1	1			3	1	1	6	14	4	4	4	8	8	10	4	1	3	5	4	2	1		4		90
Lorrain	11	47	72	41	53	16	25	18	98	133	68	56	95	170	152	346	568	881	343	222	220	38	128	129	345	62	4 653
Macouba	1	2	1	5	7	10	5		7	13	7	5	6	56	15	38	238	49	10	12	6	2	17	4	22	6	552
Marigot	8	18	12	4	13	4	5	14	38	111	41	52	52	84	79	81	225	585	129	35	25	17	117	43	55	21	1 983
Morne Rouge	13	25	206	165	189	67	107	20	44	63	40	35	19	81	286	80	107	318	221	44	60	66	85	276	96	78	2 834
Sainte-Marie	140	135	278	226	173	31	48	64	308	389	225	140	312	316	486	334	488	1051	456	533	390	165	527	996	536	335	9 571
St Pierre	11	3	2	3	6		4	4	19	13	9	12	49	57	10	4	5	12	2	18	3	5	1	10	1	1	264
Robert CN	73	35	19	7	14	9	6	22	100	104	68	45	56	71	77	95	104	196	60	206	74	24	289	395	123	238	2 692
Trinité CN	1	11	6	10	14	19	7	2	31	32	11	6	23	18	34	32	20	213	10	15	78	35	75	63	58	8	907
Total général	305	374	644	511	535	262	280	206	1164	1328	773	580	991	1224	1871	1527	2872	4774	1756	1635	1451	925	1835	3048	2050	985	35 758

Par diamètre


Diamètre	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total général
15	296	363	630	499	530	261	269	203	1146	1297	764	559	961	1197	1828	1511	2839	4751	1736	1610	1436	917	1814	3024	2020	973	35 196
20	5	7	10	7	2	1	4	1	8	17	2	13	12	10	14	10	20	15	8	10	3	1	10	5	4	9	265
25				1																							1
30	2	2	3	2	2		5		9	8	2	4	6	8	17	3	8	2	2	1	1	2	2	5	10	1	126
40	2	1		2	1		2	2	1	4	3	2	10	4	8	1	2	3	8	6	8	3	2	6	13	2	110
50														1			1	2									4
60			1							1	2	2	2	1	3	1		1	2	3	1	1	4	3	3		31
80										1				3	1	1	2			2	2	1	3	3			19
100		1																		3				2			6
Total général	305	374	644	511	535	262	280	206	1164	1328	773	580	991	1224	1871	1527	2872	4774	1756	1635	1451	925	1835	3048	2050	985	35 758

Les compteurs ont un âge moyen de 8,8 ans sur le périmètre de la DSP Cap Nord Eau Potable.

Par diamètre les données sont indiquées ci-après

AGE MOYEN / DIAM		
DN COMPTEUR	AGE MOYEN	Type de renouvellement
15	8,9	Age limite 15 ans
20	10,5	Age limite 15 ans
30	10,6	Age limite 12 ans
40	8,31	Age limite 12 ans
50	9,25	Age limite 10 ans
60	8,0	Age limite 10 ans
80	6,9	Age limite 10 ans
100	7,7	Age limite 10 ans
Total général	8,8	

Pyramide des âges

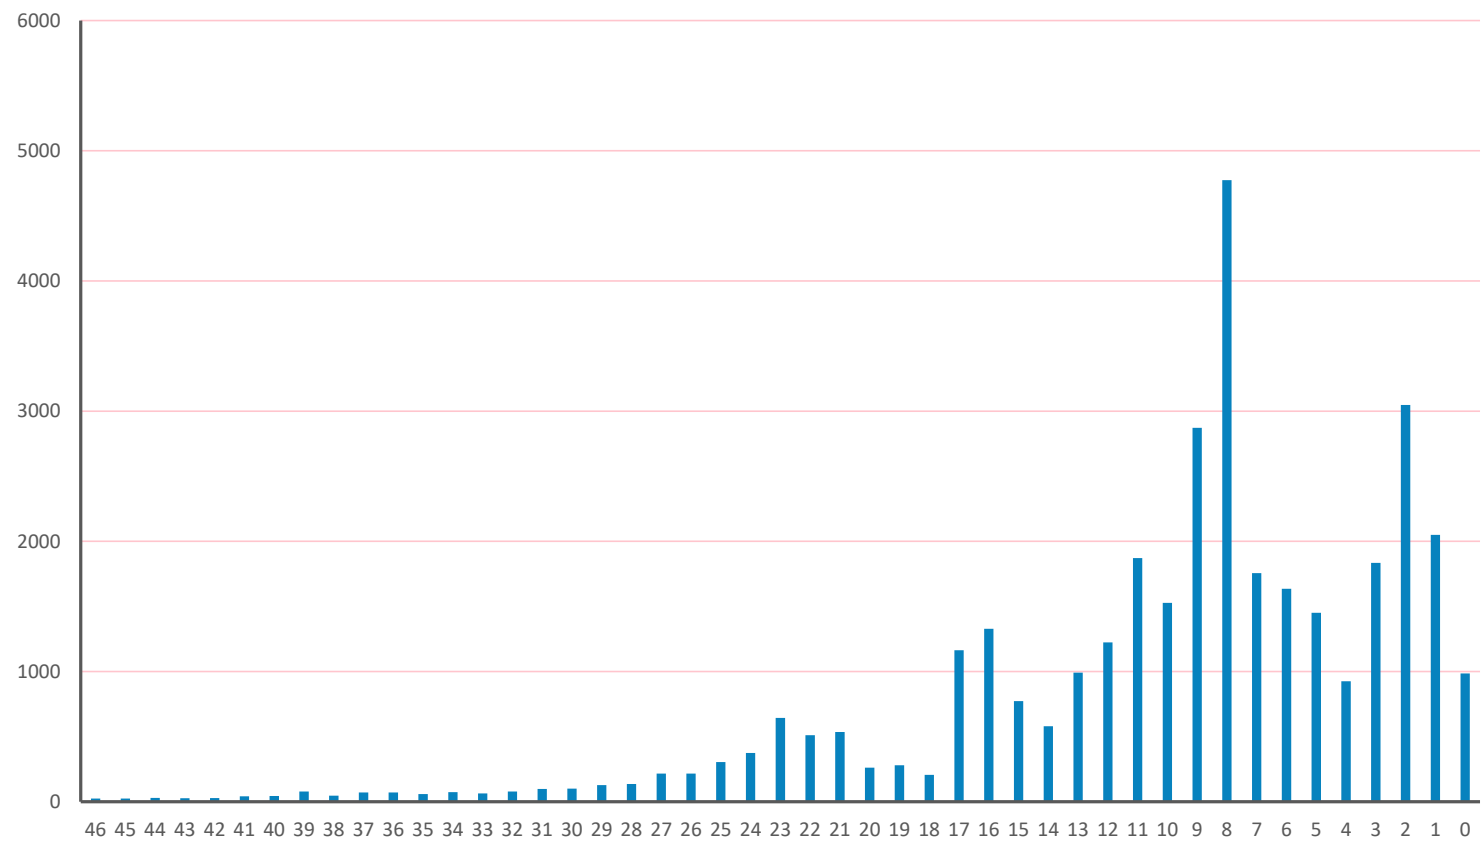

L'ANALYSE DU PATRIMOINE

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement impose de nouvelles obligations en matière de description des réseaux d'eaux usées à travers l'Indice de connaissance de gestion patrimoniale du réseau.

Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d'une part pour le diamètre et le matériau et, d'autre part, sur l'âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).

Le détail de la notation de l'indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné ci-après.

Si votre indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d'actions doit être établi pour enrichir la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l'âge des collecteurs. Votre plan d'action doit vous amener à obtenir un taux de connaissance de 80% sur chacun des critères. Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à l'analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d'anciens élus ou habitants des communes. La nature des matériaux s'améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre de l'exploitation.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable		
Partie	Descriptif	2024
Partie A : Plan des réseaux	VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures (10 points)	10
Partie A : Plan des réseaux	VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)	5
Sous-total Partie A	- Plan des réseaux (15 points)	15
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.238 et VP.240 avec VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques et VP.240 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.238, VP.239 et VP.240)	10
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions)	4
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)	13
Sous-total Partie B	- Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)	27
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)	10

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable		
Partie	Descriptif	2024
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points)	0
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)	0
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.249 - Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points)	0
Sous-total Partie C	- Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)	50
TOTAL (indicateur P103.2B)	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable	92

Récapitulatif détaillée des nouveaux ouvrages mis en service ou hors service pendant l'exercice en distinguant les nouveaux ouvrages réalisés par la Communauté d'Agglomération et ceux réalisés par le Concessionnaire ;

Aucun nouvel ouvrage n'a été mis en service ou hors service durant l'exercice.

Travaux de renouvellement

Ce tableau représente le récapitulatif détaillé des travaux de renouvellement réalisés pendant l'exercice par le concessionnaire :

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU	
0000000000	0000000000			TVX RENOUVELLEMENT	21 442	
				VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	17 561	
				PERSONNEL	10 193	
				VEHICULE	3 326	
Total 0000000000					52 523	
RCC000			RENOUVELLEMENT COMPTEURS S.CLIENT	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	56 101	
			RENOUVELLEMENT COMPTEURS S.CLIENT	TVX RENOUVELLEMENT	15 331	
			RENOUVELLEMENT COMPTEURS S.CLIENT	VEHICULE	4 908	
			RENOUVELLEMENT COMPTEURS S.CLIENT	PERSONNEL	1 164	
Total RCC000					77 504	
RE14016			14 REDUCTEURS PRESS° REG ATS	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	28 053	
			14 REDUCTEURS PRESS° REG ATS	PERSONNEL	3 396	
			14 REDUCTEURS PRESS° REG ATS	TVX RENOUVELLEMENT	2 536	
			14 REDUCTEURS PRESS° REG ATS	VEHICULE	2 297	
Total RE14016					36 283	
RE14032			REMPLACEMENT VENTOUSES RESEAUX	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	6 407	
			REMPLACEMENT VENTOUSES RESEAUX	VEHICULE	440	
			REMPLACEMENT VENTOUSES RESEAUX	PERSONNEL	104	
Total RE14032					6 951	
RE14033			14 REMPLACEMENT VANNES RESEAUX	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	4 369	
			14 REMPLACEMENT VANNES RESEAUX	PERSONNEL	741	
			14 REMPLACEMENT VANNES RESEAUX	VEHICULE	345	
Total RE14033					5 456	
Total 0000000000					178 716	
Renouvellement Fonctionnel	RE21102	LORRAIN	USINE DURAND/SP VERS DOMINANTE POMPES 1&2	TVX RENOUVELLEMENT	640	
		LORRAIN	USINE DURAND/SP VERS DOMINANTE POMPES 1&2	VEHICULE	44	
		LORRAIN	USINE DURAND/SP VERS DOMINANTE POMPES 1&2	PERSONNEL	10	
	Total RE21102					695
	RE21152	GROS MORNE	USINE CALVAIRE/FILTRES A SABLE	TVX RENOUVELLEMENT	7	
	Total RE21152					7
	RE21195	MARIGOT	SP DOMINANTE BAS/VERS PAIN DE SUCRE/POMPES 1&2	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	1 666	
		MARIGOT	SP DOMINANTE BAS/VERS PAIN DE SUCRE/POMPES 1&2	PERSONNEL	1 642	
		MARIGOT	SP DOMINANTE BAS/VERS PAIN DE SUCRE/POMPES 1&2	TVX RENOUVELLEMENT	1 022	
		MARIGOT	SP DOMINANTE BAS/VERS PAIN DE SUCRE/POMPES 1&2	VEHICULE	293	
Total RE21195					4 622	
RE22202	GROS MORNE GROS MORNE	USINE DU GALION/DECANTEUR CLARINETTE	TVX RENOUVELLEMENT	4 005		
		USINE DU GALION/DECANTEUR CLARINETTE	PERSONNEL	1 189		

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
		GROS MORNE	USINE DU GALION/DECANTEUR CLARINETTE	VEHICULE	351
	Total RE22202				5 545
	RE22280	FD ST DENIS	SP TROUVENT 1/TELEGESTION	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	1 995
		FD ST DENIS	SP TROUVENT 1/TELEGESTION	PERSONNEL	947
		FD ST DENIS	SP TROUVENT 1/TELEGESTION	VEHICULE	199
	Total RE22280				3 141
	RE2260	LORRAIN	USINE DURAND/PULSATOR/CANALISATIONS	PERSONNEL	674
		LORRAIN	USINE DURAND/PULSATOR/CANALISATIONS	VEHICULE	46
	Total RE2260				720
	RE23119	FD ST DENIS	USINE TROUVENT 1/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	TVX RENOUVELLEMENT	272
		FD ST DENIS	USINE TROUVENT 1/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	VEHICULE	19
		FD ST DENIS	USINE TROUVENT 1/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	PERSONNEL	4
	Total RE23119				296
	RE23121	BELLEFONT AINE	USINE VERRIER/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE	PERSONNEL	1 828
		BELLEFONT AINE	USINE VERRIER/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE	VEHICULE	124
	Total RE23121				1 952
	RE23122	BELLEFONT AINE	USINE VERRIER/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	PERSONNEL	930
		BELLEFONT AINE	USINE VERRIER/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	VEHICULE	63
	Total RE23122				992
	RE23123	MORNE VERT	USINE URION/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE	PERSONNEL	1 079
		MORNE VERT	USINE URION/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE	VEHICULE	73
	Total RE23123				1 152
	RE23141	LORRAIN	USINE DURAND/CHLORE/DOUCHE SECURITE ET RINCE GEIL	TVX RENOUVELLEMENT	882
		LORRAIN	USINE DURAND/CHLORE/DOUCHE SECURITE ET RINCE GEIL	VEHICULE	61
		LORRAIN	USINE DURAND/CHLORE/DOUCHE SECURITE ET RINCE GEIL	PERSONNEL	14
	Total RE23141				957
	RE23163	AJOUPA BOUIL	CHLORATION CROIX LAURENCE/KIT CL2	PERSONNEL	670
		AJOUPA BOUIL	CHLORATION CROIX LAURENCE/KIT CL2	VEHICULE	45
	Total RE23163				716
	RE23179	LAMENTIN	SECTORISATION/VANNE BARBE/GSM3	PERSONNEL	250
		LAMENTIN	SECTORISATION/VANNE BARBE/GSM3	VEHICULE	17
	Total RE23179				266
	RE23185	CASE PILOTE	RESERVOIR LOT LA CARAIBE/SECTORISATION/GSM3	PERSONNEL	250
		CASE PILOTE	RESERVOIR LOT LA CARAIBE/SECTORISATION/GSM3	VEHICULE	17
	Total RE23185				266
	RE23214	GROS MORNE	USINE DU GALION/POMPES EN RIVIERE ET CANALISATION	TVX RENOUVELLEMENT	35 015
		GROS MORNE	USINE DU GALION/POMPES EN RIVIERE ET CANALISATION	PERSONNEL	4 764
		GROS MORNE	USINE DU GALION/POMPES EN RIVIERE ET CANALISATION	VEHICULE	2 689
	Total RE23214				42 469
	RE23230	GRAND RIVIERE	SP GRAND RIVIERE/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	TVX RENOUVELLEMENT	2 972

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
		GRAND RIVIERE	SP GRAND RIVIERE/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	PERSONNEL	1 128
		GRAND RIVIERE	SP GRAND RIVIERE/TURBIDIMETRE EAU BRUTE	VEHICULE	277
Total RE23230					4 377

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE2410	CASE PILOTE	RESERVOIR MORNE CAROLINE/ARMOIRE COMMANDE+ POMPES	TVX RENOUVELLEMENT	4 626
		CASE PILOTE	RESERVOIR MORNE CAROLINE/ARMOIRE COMMANDE+ POMPES	PERSONNEL	2 005
		CASE PILOTE	RESERVOIR MORNE CAROLINE/ARMOIRE COMMANDE+ POMPES	VEHICULE	448
Total RE2410					7 080
	RE24132	BELLEFONT AINE	SECTORISATION/TAMARIN/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		BELLEFONT AINE	SECTORISATION/TAMARIN/GSM3	PERSONNEL	653
		BELLEFONT AINE	SECTORISATION/TAMARIN/GSM3	VEHICULE	88
Total RE24132					1 397
	RE24133	BELLEFONT AINE	SECTORISATION/VERRIER/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		BELLEFONT AINE	SECTORISATION/VERRIER/GSM3	PERSONNEL	653
		BELLEFONT AINE	SECTORISATION/VERRIER/GSM3	VEHICULE	88
Total RE24133					1 397
	RE24134	CARBET	SECTORISATION/MORNE AUX BOEUFs/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		CARBET	SECTORISATION/MORNE AUX BOEUFs/GSM3	PERSONNEL	653
		CARBET	SECTORISATION/MORNE AUX BOEUFs/GSM3	VEHICULE	88
Total RE24134					1 397
	RE24135	FD ST DENIS	SECTORISATION/BEL ONCLE/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	747
		FD ST DENIS	SECTORISATION/BEL ONCLE/GSM3	PERSONNEL	655
		FD ST DENIS	SECTORISATION/BEL ONCLE/GSM3	VEHICULE	95
Total RE24135					1 496
	RE24136	GROS MORNE	SECTORISATION/IMPORT LORRAIN/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		GROS MORNE	SECTORISATION/IMPORT LORRAIN/GSM3	PERSONNEL	653
		GROS MORNE	SECTORISATION/IMPORT LORRAIN/GSM3	VEHICULE	88
Total RE24136					1 397
	RE24137	LORRAIN	SECTORISATION/MORNE VALLON CROISEE 4/GSM3	PERSONNEL	754
		LORRAIN	SECTORISATION/MORNE VALLON CROISEE 4/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	729
		LORRAIN	SECTORISATION/MORNE VALLON CROISEE 4/GSM3	VEHICULE	100
Total RE24137					1 584
	RE24139	MORNE VERT	SECTORISATION/MONT JOLY/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		MORNE VERT	SECTORISATION/MONT JOLY/GSM3	PERSONNEL	653
		MORNE VERT	SECTORISATION/MONT JOLY/GSM3	VEHICULE	88
Total RE24139					1 397
	RE24140	PRECHEUR	SECTORISATION BOURG PRECHEUR/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		PRECHEUR	SECTORISATION BOURG PRECHEUR/GSM3	PERSONNEL	653
		PRECHEUR	SECTORISATION BOURG PRECHEUR/GSM3	VEHICULE	88

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
Total RE24140					1 397
RE24141	SAINT PIERRE SAINT PIERRE SAINT PIERRE	SECTORISATION/EGLISE/GSM3		VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		SECTORISATION/EGLISE/GSM3		PERSONNEL	653
		SECTORISATION/EGLISE/GSM3		VEHICULE	88
Total RE24141					1 397
TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
RE24142	SAINT PIERRE SAINT PIERRE SAINT PIERRE	SECTORISATION/MORNE ORANGE/GSM3		VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
		SECTORISATION/MORNE ORANGE/GSM3		PERSONNEL	578
		SECTORISATION/MORNE ORANGE/GSM3		VEHICULE	83
Total RE24142					1 317
RE24157	MORNE ROUGE MORNE ROUGE	RESERVOIR MESPONT/DISTRIBUTION DEBITMETRE		PERSONNEL	1 832
		RESERVOIR MESPONT/DISTRIBUTION DEBITMETRE		VEHICULE	124
Total RE24157					1 956
RE24200	BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE	RESERVOIR/VERRIER/COMPTEUR DISTRIBUTION DEBITMETRE		PERSONNEL	1 269
		RESERVOIR/VERRIER/COMPTEUR DISTRIBUTION DEBITMETRE		VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	729
		RESERVOIR/VERRIER/COMPTEUR DISTRIBUTION DEBITMETRE		TVX RENOUVELLEMENT	219
		RESERVOIR/VERRIER/COMPTEUR DISTRIBUTION DEBITMETRE		VEHICULE	150
Total RE24200					2 366
RE24201	MARIGOT MARIGOT MARIGOT	RESERVOIR MOULINGUET/ADDUCTION ET DISTRIBUTION DEBITMETRE		PERSONNEL	1 956
		RESERVOIR MOULINGUET/ADDUCTION ET DISTRIBUTION DEBITMETRE		VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	1 457
		RESERVOIR MOULINGUET/ADDUCTION ET DISTRIBUTION DEBITMETRE		VEHICULE	231
Total RE24201					3 644
RE24206	LORRAIN LORRAIN	RESERVOIR DOMINANTE BAS/DISTRIBUTION DEBITMETRE		PERSONNEL	966
		RESERVOIR DOMINANTE BAS/DISTRIBUTION DEBITMETRE		VEHICULE	65
Total RE24206					1 031
RE24230	MORNE VERT MORNE VERT MORNE VERT	USINE URION/AUTOMATE		VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	883
		USINE URION/AUTOMATE		PERSONNEL	372
		USINE URION/AUTOMATE		VEHICULE	85
Total RE24230					1 340
RE24237	BASSE POINTE BASSE POINTE	FORAGE DEMARRE/POMPE		PERSONNEL	3 510
		FORAGE DEMARRE/POMPE		VEHICULE	237
Total RE24237					3 747
RE24248	GROS MORNE GROS MORNE GROS MORNE	USINE CALVAIRE/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		TVX RENOUVELLEMENT	5 263
		USINE CALVAIRE/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		PERSONNEL	2 389
		USINE CALVAIRE/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		VEHICULE	517
Total RE24248					8 170
RE24249	GROS MORNE GROS MORNE GROS MORNE	USINE DU GALION/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		TVX RENOUVELLEMENT	5 263
		USINE DU GALION/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		PERSONNEL	1 588
		USINE DU GALION/TURBIDIMETRE EAU TRAITEE		VEHICULE	463

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
Total RE24249					7 314
RE24250	LORRAIN	USINE DURAND/TURBIDIMETRE EAU TRAITE		TVX RENOUVELLEMENT	5 263
		USINE DURAND/TURBIDIMETRE EAU TRAITE		PERSONNEL	1 671
		USINE DURAND/TURBIDIMETRE EAU TRAITE		VEHICULE	469
Total RE24250					7 404

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE24280	SAINTE MARIE SAINTE MARIE SAINTE MARIE	RESEAUX EPINEUX/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
			RESEAUX EPINEUX/GSM3	PERSONNEL	435
			RESEAUX EPINEUX/GSM3	VEHICULE	74
Total RE24280					1 164
	RE24281	LORRAIN	RESEAUX MORNE CERON/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	655
			RESEAUX MORNE CERON/GSM3	PERSONNEL	435
			RESEAUX MORNE CERON/GSM3	VEHICULE	74
Total RE24281					1 164
	RE24291	CARBET	SP BOUT BOIS 1/POMPES 1&2	TVX RENOUVELLEMENT	5 291
			SP BOUT BOIS 1/POMPES 1&2	PERSONNEL	2 632
			SP BOUT BOIS 1/POMPES 1&2	VEHICULE	536
Total RE24291					8 459
	RE24292	BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE	RESERVOIR LYCEE BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	809
			RESERVOIR LYCEE BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	674
			RESERVOIR LYCEE BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	100
Total RE24292					1 584
	RE24293	BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE BELLEFONT AINE	RESERVOIR CHEVAL BLANC/BEDITMETRE/DISTRIBUTION	PERSONNEL	1 003
			RESERVOIR CHEVAL BLANC/BEDITMETRE/DISTRIBUTION	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	715
			RESERVOIR CHEVAL BLANC/BEDITMETRE/DISTRIBUTION	VEHICULE	116
Total RE24293					1 834
	RE24294	CASE PILOTE	RESERVOIR CHOISEUL 1/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	937
			RESERVOIR CHOISEUL 1/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	700
			RESERVOIR CHOISEUL 1/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	111
Total RE24294					1 748
	RE24295	CASE PILOTE	RESERVOIR LOT LA CARAIBE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	715
			RESERVOIR LOT LA CARAIBE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	607
			RESERVOIR LOT LA CARAIBE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	89
Total RE24295					1 411
	RE24296	CASE PILOTE	RESERVOIR CITRONELLE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 003
			RESERVOIR CITRONELLE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	715
			RESERVOIR CITRONELLE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	116
Total RE24296					1 834
	RE24297	GROS MORNE	RESERVOIR BOIS LEZARD/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	992

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
		GROS MORNE	RESERVOIR BOIS LEZARD/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	67
Total RE24297					1 059
	RE24298	PRECHEUR	RESERVOIR ANSE BELLEVILLE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	925
		PRECHEUR	RESERVOIR ANSE BELLEVILLE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	63
Total RE24298					988
	RE24301	CASE PILOTE	RESERVOIR GENDARMERIE/ADDOUCTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 267
		CASE PILOTE	RESERVOIR GENDARMERIE/ADDOUCTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	700
		CASE PILOTE	RESERVOIR GENDARMERIE/ADDOUCTION DEBITMETRE	VEHICULE	133
Total RE24301					2 100
TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE24302	LORRAIN	SP CARABIN/POMPES 1&2/CLAPETS	TVX RENOUVELLEMENT	902
		LORRAIN	SP CARABIN/POMPES 1&2/CLAPETS	PERSONNEL	314
		LORRAIN	SP CARABIN/POMPES 1&2/CLAPETS	VEHICULE	82
Total RE24302					1 299
	RE24304	LORRAIN	SP MORNE CAPOT/TRANSFOMATEUR/PROTECTION	PERSONNEL	1 793
		LORRAIN	SP MORNE CAPOT/TRANSFOMATEUR/PROTECTION	TVX RENOUVELLEMENT	1 614
		LORRAIN	SP MORNE CAPOT/TRANSFOMATEUR/PROTECTION	VEHICULE	230
Total RE24304					3 637
	RE24319	MORNE VERT	USINE URION/ULTRAFILTRATION CANALISATION	TVX RENOUVELLEMENT	4 199
		MORNE VERT	USINE URION/ULTRAFILTRATION CANALISATION	PERSONNEL	1 658
		MORNE VERT	USINE URION/ULTRAFILTRATION CANALISATION	VEHICULE	396
Total RE24319					6 253
	RE2433	SAINT PIERRE	RESERVOIR MORNE ABEL/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 868
		SAINT PIERRE	RESERVOIR MORNE ABEL/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	1 430
		SAINT PIERRE	RESERVOIR MORNE ABEL/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	223
Total RE2433					3 522
	RE24358	LORRAIN	USINE DU LORRAIN/ADDOUCTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 171
		LORRAIN	USINE DU LORRAIN/ADDOUCTION DEBITMETRE	VEHICULE	79
Total RE24358					1 251
	RE24362	LORRAIN	RESERVOIR MORNE CAPOT/GSM3	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	705
		LORRAIN	RESERVOIR MORNE CAPOT/GSM3	VEHICULE	48
		LORRAIN	RESERVOIR MORNE CAPOT/GSM3	PERSONNEL	11
Total RE24362					764
	RE24374	MORNE VERT	USINE MOULINGUET/CLOTURE ET PORTAIL	TVX RENOUVELLEMENT	9 192
		MORNE VERT	USINE MOULINGUET/CLOTURE ET PORTAIL	VEHICULE	632
		MORNE VERT	USINE MOULINGUET/CLOTURE ET PORTAIL	PERSONNEL	150
Total RE24374					9 973
	RE24375	MORNE VERT	USINE URION/CLOTURE ET PORTAIL	TVX RENOUVELLEMENT	3 840
		MORNE VERT	USINE URION/CLOTURE ET PORTAIL	VEHICULE	264
		MORNE VERT	USINE URION/CLOTURE ET PORTAIL	PERSONNEL	63

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
Total RE24375					4 166
RE24376	GROS MORNE GROS MORNE GROS MORNE	USINE DU GALION/PORTAIL	TVX RENOUVELLEMENT	3 045	
		USINE DU GALION/PORTAIL	VEHICULE	209	
		USINE DU GALION/PORTAIL	PERSONNEL	50	
Total RE24376					3 304

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE247	BELLEFONT AINE	RESERVOIR BOURG BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 857
		BELLEFONT AINE	RESERVOIR BOURG BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK	729
		BELLEFONT AINE	RESERVOIR BOURG BELFTAINE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	MAGASIN	175
				VEHICULE	
Total RE247					2 760
Total Renouvellement Fonctionnel					186 670
Renouvellement FOND DE PROGRES	RE21155	GROS MORNE	USINE DU GALION/DECANTATION/GENIE CIVIL	PERSONNEL	1 048
		GROS MORNE	USINE DU GALION/DECANTATION/GENIE CIVIL	VEHICULE	71
		Total RE21155			
Total Renouvellement FOND DE PROGRES					1 119
Renouvellement Patrimonial	RE23137	MORNE ROUGE	RESERVOIR AILERON 2/ ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 366
		MORNE ROUGE	RESERVOIR AILERON 2/ ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	92
		Total RE23137			
	RE23142	LORRAIN	USINE DURAND/POMPE A VIDE	TVX RENOUVELLEMENT	8 022
		LORRAIN	USINE DURAND/POMPE A VIDE	PERSONNEL	4 043
		LORRAIN	USINE DURAND/POMPE A VIDE	VEHICULE	816
	Total RE23142				
	RE2315	MORNE ROUGE	RESERVOIR AILERON 1/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	992
		MORNE ROUGE	RESERVOIR AILERON 1/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	67
		Total RE2315			
	RE23161	GROS MORNE	USINE DU GALION/BALLON COMPRESSEUR AIR	PERSONNEL	2 646
		GROS MORNE	USINE DU GALION/BALLON COMPRESSEUR AIR	TVX RENOUVELLEMENT	1 551
		GROS MORNE	USINE DU GALION/BALLON COMPRESSEUR AIR	VEHICULE	284
	Total RE23161				
	RE2422	MARIGOT	ASPIRATION DOMINANTE BAS/3 POMPAGES VERS LA FERME DTE HAUT ET PAIN DE SUCRE	PERSONNEL	3 498
		MARIGOT	ASPIRATION DOMINANTE BAS/3 POMPAGES VERS LA FERME DTE HAUT ET PAIN DE SUCRE	TVX RENOUVELLEMENT	3 054
		MARIGOT	ASPIRATION DOMINANTE BAS/3 POMPAGES VERS LA FERME DTE HAUT ET PAIN DE SUCRE	VARIATIONS DE STOCK	1 145
		MARIGOT	ASPIRATION DOMINANTE BAS/3 POMPAGES VERS LA FERME DTE HAUT ET PAIN DE SUCRE	MAGASIN	520
Total RE2422					8 217

| Information sur le patrimoine

TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE2426	MORNE VERT MORNE VERT MORNE VERT MORNE VERT	USINE URION/POMPES EAU BRUTE	TVX RENOUVELLEMENT	9 272
			USINE URION/POMPES EAU BRUTE	PERSONNEL	2 028
			USINE URION/POMPES EAU BRUTE	VEHICULE	782
			USINE URION/POMPES EAU BRUTE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	262
Total RE2426					12 343
	RE2428	MORNE VERT MORNE VERT MORNE VERT	RESERVOIR LA CROIX/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	765
			RESERVOIR LA CROIX/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	607
			RESERVOIR LA CROIX/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	93
			Total RE2428		
TYPE TVX RN	CHANTIERS	COMMUNES	SITES	NATURES	CAP NORD EAU
	RE2429	MORNE ROUGE MORNE ROUGE MORNE ROUGE	RESERVOIR FOND ROSE/ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	1 442
			RESERVOIR FOND ROSE/ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 419
			RESERVOIR FOND ROSE/ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	193
			Total RE2429		
	RE2430	MORNE ROUGE MORNE ROUGE	RESERVOIR CHAMPFLORE/ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	749
			RESERVOIR CHAMPFLORE/ADDUCTION & DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	51
Total RE2430					799
	RE24303	LORRAIN	SP DURAND/VENTILATEURS EXTRACTEURS	TVX RENOUVELLEMENT	2 360
		LORRAIN	SP DURAND/VENTILATEURS EXTRACTEURS	PERSONNEL	787
		LORRAIN	SP DURAND/VENTILATEURS EXTRACTEURS	VEHICULE	213
	Total RE24303				
	RE2431	PRECHEUR	RESERVOIR CHARMEUSE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 255
		PRECHEUR	RESERVOIR CHARMEUSE/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	85
Total RE2431					1 340
	RE248	CARBET	RESERVOIR BEL EVENT/DISTRIBUTION DEBITMETRE	PERSONNEL	1 857
		CARBET	RESERVOIR BEL EVENT/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VARIATIONS DE STOCK MAGASIN	729
		CARBET	RESERVOIR BEL EVENT/DISTRIBUTION DEBITMETRE	VEHICULE	175
Total RE248					2 760
Total Renouvellement Patrimonial					53 217
Total général					419 723

|

(4) Fonds de renouvellement

Travaux de Renouvellement Patrimoniaux			valeurs connues au 01/05/2020	valeurs connues au 01/05/21	valeurs connues au 01/05/22	valeurs connues au 01/05/23
CAP NORD EAU POTABLE						
Indice	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICHT-E			124,40	127,40	122,70	127,00
ICHTS4763			121,80	126,50	121,50	122,40
ICHT			123,50	124,00	121,50	122,40
AGE_1			0,543	0,543	0,543	0,543
AGE_2			0,537	0,537	0,537	0,537
TP10a			110,50	113,70	118,80	128,10
K CAP NORD art 61.3		1,00	1,0615	1,0959	1,1435	1,1999
Durée initiale Renouvellement patrimonial		2020	2021	2022	2023	2024
		223 466	223 466	223 466	223 466	223 466
Nombre de mois		3	12	12	12	3
Année		2020 - 3 mois	2021 - 12 mois	2022 - 12 mois	2023 - 12 mois	2024 - 3 mois
Montant dotation Renouvellement de l'année index		167 600,00	237 220,00	244 896,00	255 530,00	67 034,00
Cumul à fin 03/2024						372 270,00
Dépenses effectives N (DE n)		0,00	59 274,00	137 827,00	6 465,95	13 878,00
Solde renouvellement Patrimonial		167 600,00	137 420,00	62 529,00	245 047,05	47 156,00
						638 227,05

Travaux de Renouvellement Fonctionnel			valeurs connues au 01/05/2020	valeurs connues au 01/05/21	valeurs connues au 01/05/22	valeurs connues au 01/05/23
CAP NORD EAU POTABLE						
Indice	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICHT-E			124,40	127,40	122,70	127,00
ICHTS4763			121,80	126,50	121,50	122,40
ICHT			123,50	124,00	121,50	122,40
AGE_1			0,57	0,563	0,563	0,563
AGE_2			0,60	0,637	0,537	0,537
TP10a			110,50	113,70	118,80	128,10
K CAP NORD art 61.3		1,00	1,0615	1,0959	1,1435	1,1999
Durée initiale Renouvellement fonctionnel		2020	2021	2022	2023	2024
		148 650	148 650	148 650	148 650	148 650
Nombre de mois		3	12	12	12	3
Année		2020 - 3 mois	2021 - 12 mois	2022 - 12 mois	2023 - 12 mois	2024 - 3 mois
Montant dotation Renouvellement de l'année index		111 518,00	157 835,00	162 545,00	170 627,00	44 653,00
Cumul à fin 03/2024						648 535,00
Dépenses effectives N (DE n)		138 182,43	245 351,00	229 364,00	285 478,54	68 172,00
Solde renouvellement Patrimonial		-26 664,43	-87 516,00	-66 819,00	-115 451,54	-23 561,00
						-313 419,57

Suivi du Fonds de Progrès			valeurs connues au 01/05/2020	valeurs connues au 01/05/21	valeurs connues au 01/05/22	valeurs connues au 01/05/23
CAP NORD EAU POTABLE						
Indice	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ICHT-E			124,40	127,40	122,70	127,00
ICHTS4763			121,80	126,50	121,50	122,40
ICHT			123,50	124,00	121,50	122,40
AGE_1			0,57	0,563	0,563	0,563
AGE_2			0,60	0,637	0,537	0,537
TP10a			110,50	113,70	118,80	128,10
K CAP NORD art 61.3		1	1,0615	1,0959	1,1435	1,1999
Fond de progrès dotation de Base		2020	2021	2022	2023	2024
		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Fond de progrès dotation Economie d'achats d'eau N-1		0	0	0	0	0
Fond de progrès dotation non déposé renouvellement fonctionnel N-1		0	0	0	0	0
Nombre de mois		3	12	12	12	3
Année		2020 - 3 mois	2021 - 12 mois	2022 - 12 mois	2023 - 12 mois	2024 - 3 mois
Montant dotation Renouvellement de l'année index		22 500,00	31 845,02	32 877,00	34 305,00	8 999,25
Cumul à fin 03/2024						130 526,27
Dépenses effectives N (DE n)		0,00	0,00	13 639,00	740,35	1 110,26
Solde renouvellement Patrimonial		22 500,00	31 845,02	19 178,00	33 555,65	7 879,39
						114 358,66

ARTICLE 7 AVEHANT 2

SOLDE CUMULE DES FONDS AU 31/03/2024
AFFECTATION
SOLDE FINAL DES FONDS AU 31/03/2024

Cumul à fin 03/2024
445 545,74
-259 000,00
206 545,74

Etat des ouvrages et synthèse des informations concernant l'évolution de cet état depuis l'exercice précédent

Une synthèse, issue des visites contradictoires SME – CAP NORD, a permis de qualifier l'état des installations visitées au démarrage du contrat. Ci-dessous synthèses de fin de contrat des opérations réalisées :

REALISATION AGENCE EAU POTABLE NORD 2020-2024	
Nom des projets	Année de réalisation
travaux provisoires Réseau MORNE CAPOT : Morne Savon/Bon repos	2023
travaux provisoires Réseau MORNE CAPOT : Bon repos / Morne capot	2023
Travaux interconnexion Trianon/Morne Balai	2021
Renouvellement filtration et traitement de l'usine de CALVAIRE	2024
Travaux de renouvellement pompage DURAND LORRAIN	2023
Travaux adduction sources MORNE ROUGE	2023
Sectorisation 15 compteurs AEP Nord Caraïbes	2023
Suppression ouvrage Brise Charge HAUTEUR BOURDON	2024
Renouvellement Filtre à sable N°1 UPEP Durand	2022
Communication pose émetteur Radio pompage Durand/Carabin/Dominante	2021

Pose de 16 compteurs de sectorisation côte nord caraïbes		
Commune	Réservoir	Situation
PRECHEUR	Anse Belleville	Anse Belleville
PRECHEUR	Bourg	Croisée Sirvopal
SAINT-PIERRE	Pécoul	Croisée Sirvopal à l'allée Pécoul
SAINT-PIERRE	Morne abel	Bas réservoir sur cana Morne d'Orange
CARBET	Sanatorium	Croisée « Carrefour Market » vers Bourg
CARBET	Sanatorium	Croisée « Carrefour Market » vers Le Coin
CARBET	Bel Events	Bas réservoir sur cana Morne aux bœufs
MORNE-VERT	Morne Moulinguet	Bourg direction Fort de France
MORNE-VERT	Urion	Croisée Canton Suisse
BELLEFONTAINE	Bourg	Terrain Basket-Ball bord de mer
BELLEFONTAINE	Bourg	Pont entrée quartier Fond Capot
BELLEFONTAINE	Verrier	Croisée Bellevue
CASE-PILOTE	Grand-Fond	Face école primaire de la Batterie
CASE-PILOTE	Grand-Fond	Près réducteur de pression de l'Autre Bord
CASE-PILOTE	Lotissement Caraïbes	Près station de pompage sur partie Sud du réseau
FONDS SAINT DENIS	Bourg	Croisée Trouvent



Informations relatives aux abonnés



5.1 La gestion clientèle

Abonnés

⇒ Evolution du nombre total d'abonnés

Ce tableau représente l'évolution du nombre d'abonnés, classés par catégories (date d'effet du contrat avril 2020).
La qualité de la précision sur la catégorie des abonnés est en cours d'ajustement,

Catégories		2020	2021	Evolution
Abonnés domestiques	Lotissements	36 202	36 641	1,2%
	Immeubles collectifs	530	538	1,5%
	Total abonnés domestique	36 732	37 179	1,2%
Autres abonnés	Agricole	-		-
	Collectivités, lycées, hôpitaux	17	18	5,9%
	Etablissements industriels	47	50	6,4%
	Etablissement Municipaux	416	420	1,0%
	Total autres activités	480	488	1,7%

Communes	TYPES D'ABONNES				Nombre d'abonnés
	Collectivité	Particulier	Professionnel	Autres	
Ajoupa Bouillon	5	843	16		864
Basse Pointe	10	1 634	54		1 698
Bellefontaine	22	863	43	1	929
Case-Pilote	18	2 003	151	5	2 177
Fonds Saint Denis	6	365	7	1	379
Grand-Rivière	3	357	14		374
Gros-Morne	9	4 832	95	1	4 937
Le Carbet	42	1 877	110	3	2 032
Le Morne Vert	23	969	38	1	1 031
Le Prêcheur	24	803	36	3	866
Lorrain	22	3 611	105		3 738
Macouba	12	440	12		464
Marigot	10	1 618	32		1 660
Morne Rouge	10	2 332	67	2	2 411
Robert CN	5	2 285	28		2 318
Sainte-Marie	15	7 984	195	6	8 200
St Pierre	54	2 226	199	4	2 483
Trinité CN	4	760	7		771
Total général	294	35 802	1 209	27	37 332

|Informations relatives aux abonnés

⇒ *Nombre de compteurs d'individualisation (SRU)*

	2022	2023	2024
Nombre d'abonnés	38 003	38 372	37 332
Nombre de SRU	81	83	79
Pourcentage de SRU	0,21%	0,22%	0,21%

⇒ *Les volumes facturés sur l'exercice civil*

Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d'une année sur l'autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement imputables à une baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées à des décalages de relève d'une année sur l'autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés retraités de ces effets de variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. Le tableau du rendement de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 365 jours.

Communes	Volumes			
	2021	2022	2023	2024
Ajoupa Bouillon	72 138	75 534	80 912	78 441
Basse Pointe	152 857	145 288	158 644	143 778
Bellefontaine	113 768	114 415	126 458	130 907
Case-Pilote	247 391	263 484	278 017	250 668
Fonds Saint Denis	29 005	29 795	32 574	28 410
Grand-Rivière	34 416	29 628	28 361	26 245
Gros-Morne	539 916	439 204	477 376	476 875
Le Carbet	298 263	309 376	325 358	293 011
Le Morne Vert	109 049	112 685	117 422	101 422
Le Prêcheur	88 378	90 766	95 030	86 466
Lorrain	364 495	319 889	321 576	323 626
Macouba	49 457	45 178	41 699	41 097
Marigot	167 051	133 441	136 110	137 834
Morne Rouge	239 000	221 661	255 580	229 772
Robert (CN)	166 152	196 412	206 077	204 544
Sainte-Marie	722 202	726 949	784 541	741 707
St Pierre	293 078	285 817	295 449	288 495
Trinité (CN)	65 828	61 591	63 008	58 438
Total volumes vendus	3 752 444	3 599 113	3 824 192	3 641 736

Branchements

⇒ *Evolution du nombre de branchements actifs*

Ce tableau représente le nombre de branchement au 31 décembre, (date d'effet du contrat avril 2020).

	2020	2021	2022	2023	2024	Evolution
Nouveaux branchements	435	455	286	135	211	36,0%
Nombre total de branchements	36 083	36 538	36 824	36 959	37 170	0,57%

Bilans des principales coupures

Un tableau fournit en [Annexe 3](#) établit la liste des principales coupures d'eau, avec indication de leur importance (quartiers impactés, début/fin), leur cause et leur localisation. Cet export est issu de l'application mobile Omijo qui nous permet d'informer les abonnés en temps réel des coupures programmées (Lavages de réservoirs, travaux programmés) ou non programmées (réparations de casses, dysfonctionnement réseau, intempéries).  <https://omijo.app/lapplication/>

Les principaux motifs de réclamations

Notre Centre de Relation Clientèle, basé au Lamentin, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel tout type de sujet : information sur la qualité de l'eau, sur la facture, abonnement lors de l'arrivée dans un logement, réclamation, urgence, mensualisation.

Bilan des plaintes d'abonnés adressées à la SME ainsi que les mesures prises ou proposées à la suite de ces plaintes ;

Étiquettes de lignes	ajoupa Bouillon	Basse Pointe	Case-Pilote	Gros-Morne	Le Carbet	Lorrain	Marigot	Robert CN	Sainte-Marie	Trinité CN	Total général
DISTRIBUTION			2	1					2		5
DIVERS	1		1			2	1	3	1	1	10
ENCAISSEMENT				1			1				2
FACTURATION				1	1						2
RECLAMATION SIMPLE		1	2	1				2			6
Total général	1	1	5	4	1	2	2	5	3	1	25

* [Les mesures prises ou proposées](#) (les réclamations étant très diverses, les abonnés sont dirigés vers les services appropriés afin de répondre au mieux à leurs demandes et dans les meilleurs délais).

Vérification des compteurs

Ce tableau contient les informations concernant les demandes de vérifications des compteurs présentées par des abonnés, ainsi que les résultats de ces vérifications.

Aucune demande d'étalonnage en 2024

	Nb abonnés	Nb de demandes	Résultats
Demande de vérification des compteurs	-	-	-
Total général	-	-	-

Nos actions pour assurer l'information et l'accueil des usagers

Présentation des mesures prises pour la gestion de la relation des abonnés et l'amélioration de sa qualité

Cette partie dresse le bilan de l'activité de gestion des usagers.

Elle aborde notamment les notions d'abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.

Des clients au cœur de la stratégie, de nos actions et de notre organisation

La Société Martiniquaise des Eaux adapte constamment ses activités historiques de gestion et relation client à l'évolution comportementale de ses clients, aux nouveaux canaux de contact (digital, chat, réseaux sociaux...), aux réglementations (Hamon, Brottes...), aux technologies, aux attentes des collectivités (politique sociale, environnementale et citoyenne).

L'agence métier Clientèle a pour missions principales de :

1. Animer et gérer la relation client :

- ⇒ En étant attentif à la satisfaction client sur l'ensemble du parcours client SME (abonnement, relève, facturation, encaissement, recouvrement, traitement des demandes clients)
- ⇒ En respectant les obligations contractuelles en termes de qualité et réactivité du service rendu
- ⇒ En mettant en œuvre les projets d'innovation permettant d'enrichir l'expérience client
- ⇒ En garantissant l'égalité d'accès et la continuité du service rendu à l'utilisateur

Commenté [PE1]: attentif à la satisfaction client

Commenté [VV2R1]: ok corrigé

2. Organiser le déploiement et la maintenance de notre parc compteur :

- ⇒ En développant nos compétences en fonction des nouvelles technologies de comptage et mesure
- ⇒ En respectant les obligations contractuelles de renouvellement du parc,
- ⇒ En développant la performance de nos interventions
- ⇒ En veillant à la sécurité de nos interventions

3. Participer à la vie des contrats

- ⇒ En assurant l'équilibre économique du service public (facturation et encaissement des factures d'eau)
- ⇒ En contribuant à la performance économique de l'entreprise (PRC, nouveaux services, gestion des impayés, maîtrise du coût client)
- ⇒ En assurant le reporting nécessaire auprès de nos clients collectivités (RAD, suivi trimestriel, audit)
- ⇒ En participant aux revues de contrat et à l'élaboration des offres

4. Maîtriser les risques opérationnels


- ⇒ Documenter et mettre en œuvre de manière optimisée les processus métiers clientèle
- ⇒ Piloter le bon fonctionnement des outils et SI
- ⇒ Piloter les sous-traitants
- ⇒ Garantir la bonne adéquation besoins/ressources

Notre relation client est axée sur la connaissance client :

- ⇒ Des clients aux exigences renforcées (personnalisation du service, réactivité, qualité des réponses, etc.)
- ⇒ Des consommateurs autonomes dans leurs démarches auprès des opérateurs
- ⇒ Des clients mieux et plus rapidement informés, grâce aux réseaux sociaux
- ⇒ Des clients digitalisés, multi-équipés et multi-connectés qui imposent leurs canaux de relation

| Informations relatives aux abonnés

Notre organisation et nos actions sont orientés vers les clients pour garantir un service de qualité sur l'ensemble du parcours client et améliorer la satisfaction client :

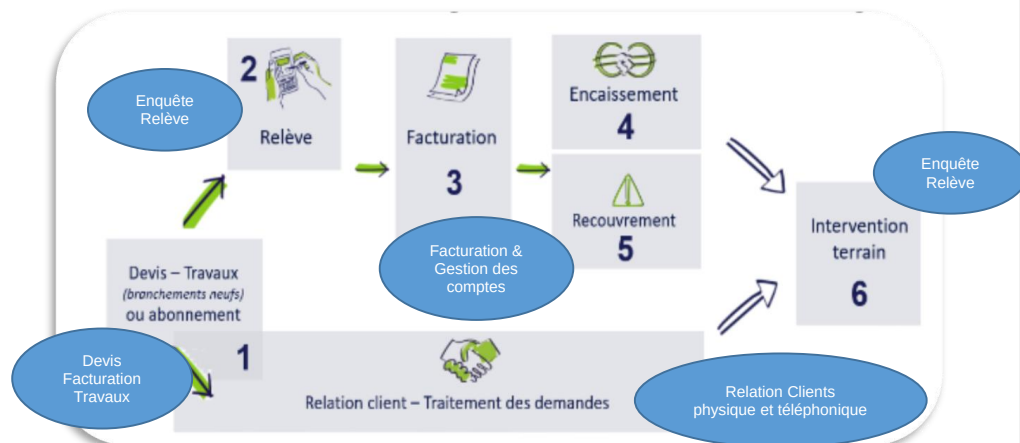

L'organisation interne est ainsi le reflet du parcours client :

La relation clients : Les services Relation Client Physique et Relation Client Téléphonique traitent les demandes clients et développent les services à la clientèle. Les collaborateurs engagés dans ces services sont garants de la satisfaction client. Ces 2 services sont :

- La relation client physique : service qui traite les demandes clients bout en bout et garantie la satisfaction des clients se rendant dans nos bureaux d'accueil physique ou écrivant à la SME
- La relation client téléphonique : service qui traite les demandes clients bout en bout et garantie la satisfaction des clients appelant notre plateforme d'appel ou correspondant par mails.

L'Enquête/Relève : Ce service pilote les interventions chez le client et des projets liés au comptage clientèle. Ce service a pour responsabilité

- D'assurer l'organisation, la gestion et le suivi des interventions terrain dans le but de satisfaire nos clients et optimiser le coût client.
- De coordonner les projets de modernisation des interventions clientèle ou du comptage client (télérelève, nouveaux outils de relève, ...).
- De garantir les délais et la qualité des interventions clientèle de relève, enquête ou maintenance compteur.

La facturation : Le service est garant de l'exhaustivité et de la correcte facturation DSP, travaux et prestations de services. Il est garant de la bonne application des contrats. Il collecte, renseigne ou fait paramétrer, met à jour les données des contrats et des tarifs. Il facture les clients/contrats spécifiques. Il doit s'assurer de l'exhaustivité de la facturation du portefeuille client confié et des volumes consommés, dans le respect des contrats.

La gestion des comptes et recouvrement : Le service s'assure de la fluidité de l'encaissement et de l'efficacité du recouvrement. Il assure et affecte les encaissements au jour le jour, engage les actions de recouvrement sur toutes les factures dans les plus brefs délais et en mesure l'efficacité économique. Il s'assure du fonctionnement, de la modernisation et de la diversification des moyens de paiement à l'attention de la clientèle (mensualisation prélèvement, paiement CB téléphone et site internet,

|Informations relatives aux abonnés

La SME a mis en place en 2019 un service dédié aux Clients Grands Comptes pour assurer une relation client de proximité et de qualité : le **Département Clients Grands Comptes** qui gère l'ensemble du parcours clients de ces derniers en leur apportant des solutions personnalisées.

Le chargé de clientèle Grand Compte gère donc toute la chaîne, de manière transverse à tous les métiers.

Les clients Grands Comptes sont les collectivités, les administrations et les clients identifiés comme Grands Comptes (dont certains syndics, bailleurs, professionnels...)

La satisfaction client est la concentration des efforts de tous les collaborateurs, quel que soit leur métier au sein de la SME, organisés autour de 6 missions :

- 1- **Mesurer et maîtriser les consommations d'eau**
- 2- **Faciliter la relation avec nos clients**
- 3- **Optimiser la gestion client**
- 4- **Accompagner les clients fragiles**
- 5- **Informier et alerter nos clients**

Ecouter nos clients pour nous améliorer

Les créances irrécouvrables

Nombre et montant global des créances irrécouvrables constatées sur l'année et indicateur représentatif des conditions de recouvrement des créances,

Nombre de créances irrécouvrables	Montant Créances irrécouvrables
1 459	513 530,80 €

• Les mesures prises pour limiter le nombre et le montant global des factures impayées

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d'eau tous les mois en optant pour la mensualisation.

Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l'accès au paiement mensuelisé ou au prélèvement automatique de leurs factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique...

Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L'accès à ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de Relation Clientèle, ou via notre site internet.

Au 31 décembre 2024, **22,3 %** des clients paient leurs factures à l'aide de la mensualisation

Activité de gestion clients					
	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre d'abonnés mensualisés	2 696	4 828	6 124	7 953	8 496
Nombre d'abonnés prélevés	1 796	2 563	3 274	5 922	-
Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers	84 047	89 726	92 106	89 895	90 297
Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels	3 328	3 869	4 450	4 386	4 342
Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité	1 602	1 203	1 195	1 232	1 230
Nombre de factures comptabilisées pour les clients autres	44	30	38	-	-
Nombre total de factures comptabilisées	89 021	94 828	97 789	95 513	95 869

- En 2024, **3711** échéanciers ont été accordés pour les clients de CAP NORD

Informations relatives aux abonnés

Le fonds de solidarité

Il s'agit d'un dispositif public de maintien du service public de l'eau et de l'assainissement pour les personnes et les familles en situation de pauvreté et de précarité. Ce dispositif est piloté par les départements.

Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d'accompagnement aux ménages en difficultés. Les aides attribuées couvrent divers domaines liés au logement : l'accès, le maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d'énergie, d'eau ou de téléphone.

La SME a noué des partenariats avec différentes structures partagées de services publics, telles que la Poste, la Maison de services publics ou les Point Informations Médiation Multi-services, qui permet d'offrir un service aux personnes isolées et fragiles. Il s'agit de lieux d'accueil ouvert à tous et destiné à faciliter l'utilisation de l'ensemble des services publics.

Les données ci-dessous représentent l'activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du département gérées par la SME.

Le fonds de solidarité					
	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de demandes d'aide FSL acceptées	4	9	2	6	6
Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL	997	2 964	600	2 300	2 600
Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé)	0,0005	0,0008	0,0002	0,0006	0,0007

Etat des dégrèvements

Ce tableau fait état du nombre de dégrèvements accordés aux abonnés et aux volumes non facturés associés ;

Commune	Nombre d'abonnés	Volumes facturés	Volumes corrigés	Volumes dégrévés	Montants TTC dégrévés
Ajoupa Bouillon	11	145 381	43 580	101 801	20 267
Basse Pointe	20	6 427	2 095	4 332	41 032
Bellefontaine	10	13 853	2 991	10 862	24 929
Case-Pilote	33	7 834	2 009	5 825	53 026
Fonds Saint Denis	4	19 511	6 714	12 797	1 870
Grand-Rivière	1	696	108	588	124
Gros-Morne	25	202	158	44	20 868
Le Carbet	37	9 583	3 572	6 011	30 293
Le Morne Vert	15	12 668	5 206	7 462	12 588
Le Prêcheur	5	4 987	1 277	3 710	4 084
Lorrain	17	1 721	534	1 187	12 869
Macouba	3	5 640	2 268	3 372	1 659
Marigot	5	885	422	463	2 330
Morne Rouge	20	1 291	671	620	23 986
Robert CN	26	9 031	2 735	6 296	22 372
Sainte-Marie	52	9 469	2 876	6 593	72 937
St Pierre	22	26 222	6 216	20 006	32 196
Trinité CN	7	10 838	2 958	7 880	14 074
Total général	313	145 381	43 580	101 801	391 506

Montants reversés à la Communauté d'Agglomération

(En cas de solde positif au moment de la clôture du compte de l'abonné et d'impossibilité de retrouver)

Selon la loi du 31/12/1968, le délai de prescription est de 4 ans à partir du 1^{er} jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (Voir annexe ci-dessous).

En raison de la date de prise d'effet du contrat, nous n'avons jamais rien passé en profit et donc jamais rien reversé pour les trop perçus clients à la collectivité.

Dans tous les cas, c'est un sujet que nous aborderons qu'en fin de contrat, étant donné que les clients peuvent réclamer leurs dû sur les 4 dernières années.

5 L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU (RESTITUTION DES SOMMES INDUMENT PERÇUES) – PRESCRIPTIONS DE REMBOURSEMENT

Il y a paiement indu lorsque le client a payé une dette qui n'existe pas ou qu'il ne devait plus ou qu'il a payé la dette d'un autre.

Exemple : Le locataire facturé de la redevance assainissement alors que l'habitation est raccordable mais non raccordé. La somme équivalente à la redevance assainissement doit être supportée par le propriétaire. Le client facturé, s'il n'est pas propriétaire, est en droit de réclamer le remboursement des sommes sur les 5 dernières années.

Le client doit justifier du caractère indu de son paiement et démontrer qu'il a réglé par erreur (article 1302-2 du code civil).

Article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».

Article 1302-02 du code civil : « Celui qui a par erreur ou sous la contrainte acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier »

TEXTES LEGAUX	IDENTIFICATION CLIENT ET APPLICATION	DELAÏ DE PRESCRIPTION
Article L110-4 du code de commerce (ancien article 189 bis du code de commerce)	Particuliers et professionnels Sur part fermière, eau, assainissement et travaux	5 ans
Loi du 31/12/1968	Particuliers et professionnels Sur part collectivité eau, assainissement et travaux	4 ans à partir du 1 ^{er} jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

A noter que les crédits « prescrits », non réclamés au-delà de 5 ans, peuvent être passés en profit.

5.2 La mesure de la satisfaction client

La Société Martiniquaise des Eaux fait appel chaque année, et cela depuis 2000, à l'institut de sondages ETOM pour mesurer la satisfaction de ses clients.

Les résultats de ces études permettent à la Société Martiniquaise des Eaux :

- de connaître des attentes des clients,
- de mesurer l'appréciation de ses clients sur ces prestations,
- d'affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l'eau et de l'assainissement,
- de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l'insatisfaction des clients,
- de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers.

La dernière enquête réalisée l'a été par téléphone au cours des mois d'octobre et de novembre 2023, toujours en collaboration avec l'Institut ETOM.

> La méthodologie

Les cibles de l'étude :

- Les foyers des communes de CAP Nord.

Le questionnaire :

Le questionnaire identique à celui administré en décembre 2021.

L'échantillonnage :

- CAP Nord : 400 entretiens

Il s'agit d'un panel représentatif de la population des communes desservies par l'activité de la Société Martiniquaise des Eaux.

La méthode utilisée, celle des quotas sur la base des critères de représentativité des foyers des zones étudiées : communes, CSP et âge de la personne de référence du foyer.

Calendrier :

Cette étude a été réalisée sur 5 semaines.

Les derniers résultats obtenus en octobre et novembre 2023 sont présentés ci-dessous.

☞ Image comparative avec d'autres services publics

Par rapport aux acteurs auxquels elle est comparée, la SME reste en seconde position, juste après EDF. Elle enregistre une note d'appréciation globale en baisse.

En effet, en 2022, la SME bénéficie d'une note d'appréciation globale de 6.81 / 10, contre 6.64/ 10 en 2023.

Pour rappel en 2021, la SME se plaçait en première position.

☞ Image institutionnelle

Deux des quatre indicateurs sont en baisse :

- La SME est attentive à la protection de l'environnement (59 % en 2024 contre 58% en 2023)
- La SME fait beaucoup d'efforts pour le développement de la Martinique (50 % en 2024 contre 54% en 2023)

Les deux autres enregistrent une hausse :


- La SME met les outils à la pointe de la technologie pour traiter les demandes et réclamations (53% en 2024 contre 53% en 2023)
- La SME participe à des actions à caractère sportifs ou social (36 % en 2024 contre 43% en 2023)

Informations relatives aux abonnés

- Récapitulatif -

■ " Tout à fait d'accord " ■ " Plutôt d'accord "

Tendance d'évolution
en comparaison
avec la vague de 2023

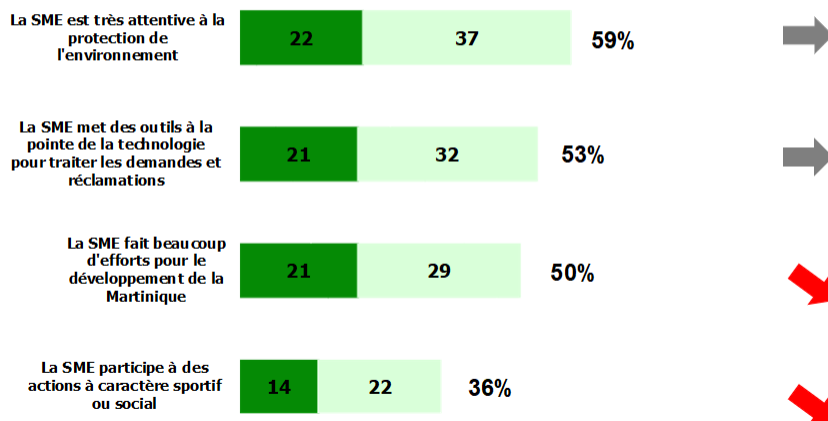

☞ Satisfaction/insatisfaction des clients abonnés

On constate une amélioration de la satisfaction clients concernant un indicateur sur quatorze qui est :

- L'information sur les prix.

Dix indicateurs sont en baisse :


- Les modes de paiement,
- La pression de l'eau,
- La compétence du personnel,
- La qualité de l'eau du robinet,
- La facilité à comprendre les factures,
- La rapidité d'intervention après les intempéries,
- L'efficacité et la rapidité du traitement des dossiers,
- La rapidité d'intervention des travaux,
- La qualité des informations et des conseils,
- La prise en compte de la situation des plus démunis.

Les indicateurs concernant l'exactitude des relevés de consommation, le signalement des travaux, l'écoute des clients, se stabilisent.

- Récapitulatif -

Quelle note entre 0 et 10 donneriez-vous à ... ?

Tendance d'évolution
en comparaison
avec la vague de 2023

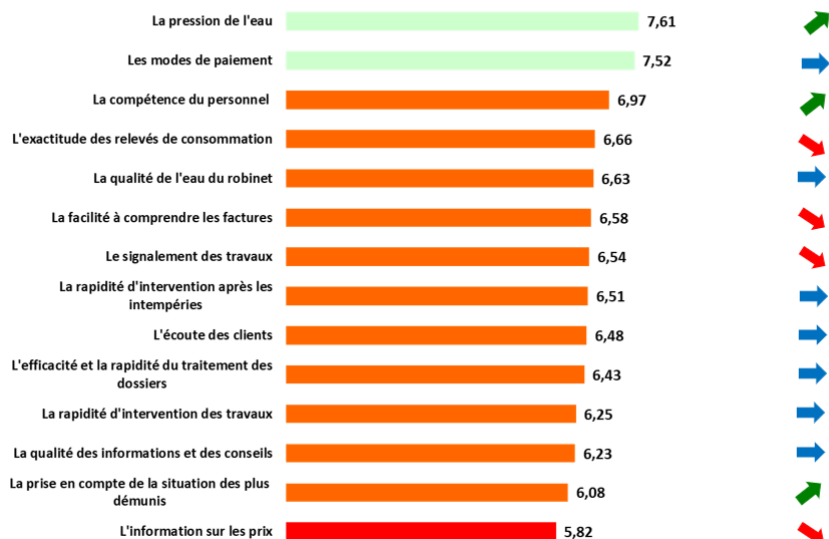

La perception de la gestion des coupures d'eau s'améliore :

48 % des interviewés en 2023 déclarent que des travaux ont occasionné des coupures d'eau chez eux au cours de l'année, contre 41 % en 2023.

Les clients déclarant avoir été prévenus avant cette coupure d'eau, passent cependant de 33 % (en 2023) à 31 % (en 2024). Notre note moyenne concernant la capacité à informer en cas de coupure programmée est en augmentation et passe de 6,13 /10 (en 2023) à 6.13/10 (en 2024).

Le pourcentage de clients déclarant avoir des motifs d'insatisfaction envers la SME est en baisse de 5 points, il passe de 38 en 2023 à 33 en 2024.

Les items « facture trop élevée » et « coupures fréquentes » sont les motifs d'insatisfaction les plus exprimés pour la quatrième année consécutive.

Les améliorations souhaitées par les abonnés pour les années à venir

Lorsque l'on demande aux interviewés de se prononcer sur les améliorations qu'ils souhaiteraient voir mis en œuvre en priorité dans les prochaines années, 52 % des interviewés (contre 54 en 2020) font des suggestions et les quatre souhaits suivants arrivent en tête en 2024 :

- La baisse du prix de l'eau,
- La qualité du service de l'eau,
- La qualité de l'eau au robinet,
- Moins de coupures, durée des coupures moins longue.
- Davantage d'informations



| Indicateurs de performances



Formation des équipes terrain à la pose de blindages de fouilles

6.1 Les indicateurs de performance

Taux de conformité des analyses réglementaires microbiologiques	Unité = 97,8%
Définition : proportion des analyses microbiologiques conformes par rapport au nombre total d'analyses microbiologiques réalisées au cours d'une année.	
Les analyses microbiologiques non validées par l'ARS ne sont pas prises en compte dans le calcul.	

Taux de conformité des analyses réglementaires physico-chimiques	Unité = 100%
Définition : proposition des analyses des paramètres chimiques conformes par rapport au nombre total des analyses des paramètres chimiques réalisées au cours d'une année. Les analyses des paramètres chimiques non validées par l'ARS ne sont pas prises en compte dans le calcul.	

Indice linéaire de pertes	Unité = 9,87 m3/jour/km
Définition : quotient du volume mis en distribution moins le volume consommé par la longueur de réseau = volume mis en distribution – volume consommé/365 /longueur du réseau (hors branchement),	
Avec volume mis en distribution = volume produit + volume importé – volume exporté	

Indice linéaire de pertes (y compris branchement)	Unité = 7,83 m3/jour/km
Définition : quotient du volume mis en distribution moins le volume consommé par la longueur de réseau = volume mis en distribution – volume consommé/365 /longueur du réseau (y compris branchement),	
Avec volume mis en distribution = volume produit + volume importé – volume exporté	

Indice de volume linéaire non comptés	Unité = 10,42
Définition : volume non compté = volume mis en distribution – volume comptabilisé/365/longueur du réseau (linéaire de réseau de distribution)	
Avec volume non compté = volume mis en distribution – volume comptabilisé	

Rendement du réseau	Unité = 55 %
Définition : volume consommé, divisé par le volume mis en distribution. Avec	
▪ Volume consommé = volume comptabilisé + volume de service : essais des PI, purges de réseau, nettoyage des réservoirs.... Dûment justifiés ▪ Volume mis en distribution = volume produit + volume importé – volume exporté.	

Le détail du calcul du volume consommé sans comptage et du volume de service, conformément à l’Article 39.

Volumes consommés sans comptage (Méthode d’estimation ASTEE) :

Essais PI et Exercices incendies

Communes CAP NORD	Zone	Nombre de E-Hydrant de CAP NORD
AJOUPA BOUILLON (97201)	2A Zone Atlantique	18
BASSE POINTE (97203)	2A Zone Atlantique	49
GRAND RIVIERE (97211)	2A Zone Atlantique	8
GROS MORNE (97212)	2A Zone Atlantique	73
LORRAIN (97214)	2A Zone Atlantique	87
MACOUBA (97215)	2A Zone Atlantique	7
MARIGOT (97216)	2A Zone Atlantique	34
MORNE-ROUGE (97218)	2A Zone Atlantique	41
ROBERT (97222)	2A Zone Atlantique	24
SAINTE MARIE (97228)	2A Zone Atlantique	128
TRINITE (97230)	2A Zone Atlantique	14
BELLEFONTAINE (97234)	2A Zone Caraïbes	19
CARBET (97204)	2A Zone Caraïbes	39
CASE-PILOTE (97205)	2A Zone Caraïbes	46
FONDS-SAINT-DENIS (97208)	2A Zone Caraïbes	11
MORNE-VERT (97233)	2A Zone Caraïbes	14
PRECHEUR (97219)	2A Zone Caraïbes	18
SAINT-PIERRE (97225)	2A Zone Caraïbes	19
Total		649

Lavages voiries

	Nbre	Volume / unité	Total
Hydro-cureuse - Borne de puisage			4 000
Balayeuses + nettoyage abris bus, poubelle, ...	783	10	7 830
		TOTAL	11 830 m3

		CAP NORD	Méthode d'estimation ASTEE	Ordres de grandeur
Volume consommateurs sans comptage	Essais PI	6 490	Evaluer avec le SDIS le nombre d'essais par an x Durée x 60 m3/heure	10 m3/test/an pour 649 Hydrants
	Exercices incendie	84 240	Evaluer avec le SDIS : Nombre d'ouvertures x Durée x 52 m3/heure (Courrier SDIS 14 mars 2006 DDIS 2006-N°1158VM/MSR)	18*90*52
	Lavage voirie	11 830	Nbre camions x Nbre rotations/jr x Nbre jrs travail	2m3/rotation/camion
	Total volume consommateurs sans comptage	102 560		

Volumes de service du réseau

Nettoyage réservoirs

CAP NORD 2023	Date	Volume utile	Volume de service perdu
	NB LAVAGES	VOLUME TOTAL	VOLUME CONSOMME
VOLUME LAVAGE RESERVOIRS CAP NORD	10 963	10 963	10 963

Désinfection après travaux

CAP NORD	Nbre	Volume / unité	Total
Purge après désinfection cana	477	120	57240
Purge après réparation branchement	1055	0,2	211
Purge branchements neufs	202	0,2	40,4
Purge branchements renouvelés	263	0,2	52,6
TOTAL			57 544 m3

Analyseurs de chlore

Nord Caraïbes	
Analyseurs de chlore	
Forages Pécoul	1
Source Morestin	1
Réservoir Trouvent 1	1
Réservoir Moulinguet	1
Station Urion	2
Réservoir Verrier	1
Réservoir Grand Fond	1
Brise charge	1
Reservoir Champflore	1
TOTAL	10

| Indicateurs de performances

Zone Atlantique	
Analyseurs de chlore	
Trianon	1
Croix Laurence	1
Source Louison	1
Forage Demarre	1
Eden	1
Beauséjour	1
Total	6

		CAP NORD	Méthode d'estimation ASTEE	Ordres de grandeur
Volume de service du réseau	Nettoyage réservoirs	10 963	Calcul précis de l'exploitant. Par défaut	Par niveau bas + 10 % volume utile
	Désinfection après travaux	57 544	Calcul précis de l'exploitant. Par défaut	8 volumes cana + 0,2 m3/branchement
	Purges et lavages conduites	4 825	Calcul précis de l'exploitant. Par défaut	Nbre purges x durée x 2,5 m3/h
	Surpresseurs et pissettes	5 940	Nbre pompes ou pissettes x débit à estimer	90 m3/an/pompe
	Analyseurs de chlore	11 200	Nbre analyseurs x débit à estimer	570 à 700 m3/an/appareil
	Autres consommations pour raisons de service		A justifier	
	Sous-total volume de service	90 472		

Volumes exceptionnels	Vols d'eau			
	Exfiltrations ouvrages	284 551		
	Sous total Volumes exceptionnels	284 551		

Indice linéaire de consommation	Unité = 12
Définition : quotient du volume consommé autorisé plus le volume eau potable exporté par la longueur de réseau = volume consommé autorisé + volume exporté x 365 /linéaire de réseau de distribution,	
Avec volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume de service + volume autorisé sans comptage	

IP5 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable NB. Cet indicateur RPQS (P103.2) a été modifié par arrêté du 02/12/2013	Unité = 92 (*) (Total MAX : 120) NB. Valeur calculée en 2014 : 90
Définition prise à compte à compter du 02/12/2013 : Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : o Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. o Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. Partie A : Plan des réseaux (15 points) 10 points (VP.236) : Existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant, s'ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d'eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d'eau, ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d'eau potable 5 points (VP.237) : Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l'article R.554-34 du code de l'environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année Nota : La définition d'une telle procédure suppose qu'elle existe et soit mise en œuvre. En l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée. Partie B : Inventaire des réseaux (30 points) 10 points (VP.238, VP.239 et VP.240) - les 10 points sont acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies : Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de l'environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R. 554-23 du même code (VP.238) et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution (VP.239) La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux. (VP.240) De 1 à 5 points (VP.239) : Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 1 point supplémentaire Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 2 points supplémentaires Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 3 points supplémentaires Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 4 points supplémentaires Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 5 points supplémentaires De 0 à 15 points (VP.241) : L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux : Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du linéaire des réseaux : 0 point Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux : 10 points	

| Indicateurs de performances

Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux : 11 points

Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux : 12 points

Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux : 13 points

Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux : 14 points

Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux : 15 points

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)

- **10 points (VP.242)** : Le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s'il y a lieu, des servitudes instituées pour l'implantation des réseaux
- **10 points (VP.243)** : Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution

Nota : en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée

- **10 points (VP.244)** : Le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements; **(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item)**
- **10 points (VP.245)** : Un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ; **(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item)**
- **10 points (VP.246)** : Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite
- **10 points (VP.247)** : Maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement
- **10 points (VP.248)** : Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)
- **5 points (VP.249)** : Existence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux

Nota : les variables mentionnées ci-dessus sous le nom VP.xxx permettent de faire le lien avec le site de l'observatoire national des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA) qui propose la saisie des indicateurs et données du RPQS.

Indice d'avancement de la protection de la ressource**Noté : suivant connaissance du délégataire, dossier suivi par le syndicat*

ND

Définition : Pour chaque point de prélèvement alimentant le service (y compris eau achetée en gros), une note est attribuée suivant le principe suivant :

Indice d'avancement d'une démarche « périmètre de protection »

- 0 % = aucune action
- 20 % = lancement d'une étude
- 40 % = périmètre défini (étude hydrogéologique terminée)
- 50 % = dossier déposé en Préfecture
- 60 % = arrêté préfectoral signé
- 80 % = mise en œuvre (acquisition des terrains, publicité foncière des servitudes et travaux terminés)
- 100 % = existence d'une procédure de suivi périodique

L'indice global est obtenu, en pondérant par le volume produit (ou importé) correspondant au point de prélèvement.

Taux moyen de renouvellement du réseau	ND
Définition : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de desserte	

Taux de réclamations écrites	Unité 0,70 / 1000 abonnés
Définition : quotient du nombre total de réclamations écrites tous thèmes confondus, par le nombre d'abonnés (au 31 décembre de l'année n-1) divisé par 1000. Les réclamations écrites peuvent être formulées par lettre, télécopie ou message électronique.	

En 2023, nous avons reçu **34** réclamations sur le territoire CAP NORD

Taux d'impayés, au 31/12/année (n), sur les factures de l'année (n-1)	Unité = 11,68 %
Définition : Au 31 décembre de l'année n, stock des impayés relatifs à l'année n-1 /montant des factures d'eau émises relatives à l'année n-1	

Pour 2023 : Le montant des impayés sur les factures Eau de 2022 au 31/12/2023 est de **1 375 837,57€**- Le montant des factures Eau émises pour l'année 2023 est de **11 781 276,00 €** d'où un IP16 de **11,68 %**

Taux d'occurrence des interruptions non programmées du service	Unité = 11,30 / 1000 abonnés
Définition : quotient du nombre de coupures d'eau, non programmables, au cours de l'année, dont les abonnés n'ont pas été informés à l'avance par le nombre d'abonnés divisé par 1000. Les coupures d'eau ne concernant qu'un abonné ne sont pas prises en compte.	

En 2023, **550 coupures** non programmables pour **38 333** abonnés.

Prix du service au m3 pour 120 m3	Unité = - € TTC /m3
Définition : Prix de l'eau au 1 ^{er} janvier de l'année n+1 pour une consommation annuelle de 120 m ³	

Définition : Montant TTC de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1/120
Ainsi, au 1^{er} janvier 2024, le montant TTC d'une facture 120m3 est de 379,39 € soit un 3,16 €/m3

Recette unitaire	Unité = - € TTC/m3
Définition : recette de la vente d'eau divisée par le volume vendu.	

En 2024 : CA TOTAL Eau EUR HT : **5 792 108** – TOTAL Eau EUR TTC : **11 781 276**

– Volume vendu : 3 824 192 **m3**

D'où une recette unitaire de **1,51 € HT/m3 Soit en 3,08 € TTC**

| Situation du personnel



Evolution du personnel

En 2024 :

- Pas d'évolution majeure de l'effectif jusqu'en fin d'année 2024.
- Au niveau des rémunérations, il a été convenu d'augmentation individuelle par catégorie professionnelle
- Les nouvelles classifications ont été appliquées entraînant pour partie des augmentations de salaire de base.
- Pas d'accords d'entreprise signés sur la période de référence en référence au accords signés en 2023 et applicable sur 2024.

- **Développement des compétences :**

Depuis la loi Avenir de 2018 le plan de développement des compétences est venu remplacer l'ancien plan de formation. Ainsi, l'entreprise a la responsabilité de maintenir l'employabilité de des salariés de l'entreprise Pour l'année 2024, ce plan a été établi aux fins de répondre essentiellement aux exigences de nos métiers à l'instar des autres années : le maintien à la fois les compétences professionnelles individuelles et collectives ainsi que la maîtrise des nouvelles technologies.

Toujours en adéquation avec l'ensemble nos contractuels, structurels et sociétaux, les actions du plan de compétence 2024 se sont inscrites systématiquement dans une démarche d'anticipation des évolutions environnementales de notre entreprise au travers de formation métier et sécurité.

Conformément à son objet, le plan de développement des compétences se construit en adéquation avec la vision stratégique de la Direction Générale pour nos différents secteurs d'activité (assainissement, traitement de l'eau, clientèle, travaux, performance, ressources humaines, comptabilité-gestion etc....).

| Situation du personnel

Répartition effectif EP CAP NORD selon service et catégorie professionnelle.

	Cadre	Alternant	OET	TSM	Total général
AGENCE EAU POTABLE CAP NORD	1	0	1	2	4
AGENCE VISIO	0	0	2	0	2
EAU POTABLE CENTRE	0	0	5	2	7
EAU POTABLE NORD CAP NORD	0	0	10	1	11
EAU POTABLE NORD CARAIBES	0	0	6	3	9
EAU POTABLE SUD CAP NORD	0	0	3	0	3
ELECTROMECHANICIENS NORD	0	0	4	2	6
MAGASIN LOGISTIQUE	0	1	1	1	3
ORDONNANCEMENT	0	0	1	1	2
PRODUCTION CAP NORD	0	0	3	1	4
Rare	0	0	1	2	3
RECOUVREMENT/gestion clientèle/Accueil	0	1	1	3	5
RELEVÉ ENQUÊTE	0	0	6	1	7
SIG	0	0	1	1	2
Total général	1	2	45	20	68


Effectifs selon qualification

	Alternant	CDI	Total général
Agent de maîtrise		20	20
Apprenti	2		2
Cadre		1	1
Employé/Etam		45	45
Total général	2	66	68

Nombre et qualification des agents qui sont intervenus pendant l'exercice (Hors apprentis)

FONCTION	Cadre	OET	TSM	Total général
Encadrant réseau	1		1	2
EXPLOITATION C		1		1
Technicien réseau				0
TS administratif			1	1
Encadrant support aux interventions			0	0
EXPLOITATION A		2		2
Encadrant réseau			1	1
Technicien réseau		5	1	6
Encadrant réseau			1	1
Technicien réseau		10		10
Encadrant réseau			2	2
Technicien réseau		6		6
TS études			1	1
Technicien réseau		3		3
Encadrement maintenance automatisme			1	1
Technicien maintenance		3		3
Technicien supérieur de maintenance		1	1	2
Encadrant support aux interventions			1	1
Technicien support aux interventions		1		1
Encadrant administratif		1	0	1
Technicien support aux interventions		0		0
TS support aux interventions			1	1
Encadrant usine			1	1
Technicien de traitement		3		3
Encadrant réseau			2	2
Technicien réseau		1		1
Technicien relation clientèle	0	1	2	3
Technicien supérieur clientèle		0	1	1
Encadrant relation clientèle				0
Encadrant réseau			1	1
Technicien clientèle proximité/intervent		6		6
Technicien supérieur clientèle				0
Encadrant administratif			1	1
Technicien études		1		1
Total général	1	45	20	66

| Situation du personnel

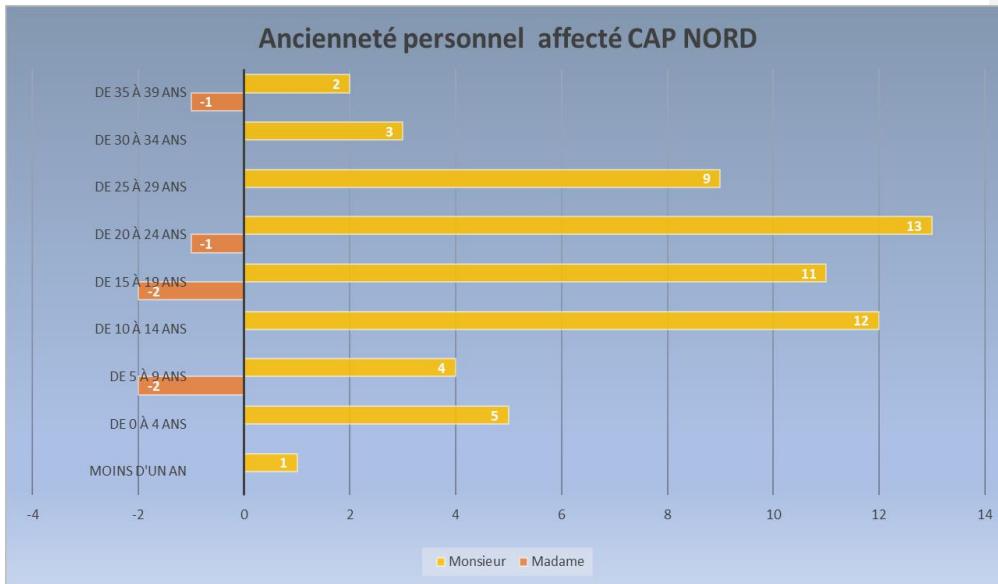



| Compte d'exploitation



Données disponibles dans le CARE



| Autres éléments financiers



Ce tableau détail par tranche et par type d’usager les sommes facturées pour le compte du Concessionnaire et de la Communauté d’Agglomération

2024	Part collectivité				Total Part collectivité					Total Part Déléataire	Total général
	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4		Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4		
Collectivité	353 181,94	21 501,54	72 987,12	2 825,08	450 495,68	72 232,96	132 087,91	520 451,48	9 370,44	734 142,79	1 184 638,47
Particulier	3 723 677,26	489 616,03	57 770,43		4 271 063,72	2 949 367,86	3 032 007,27	424 588,82		6 405 963,95	10 677 027,67
Professionnel	286 101,86	28 521,50	90 266,07	21 465,26	426 354,69	157 795,55	175 618,96	643 717,61	70 680,74	1 047 812,86	1 474 167,55
(vide)	2 735,42	524,85	4 920,32		8 180,59	63 594,44	3 211,80	35 218,88		102 025,12	110 205,71
Total général	4 365 696,48	540 163,92	225 943,94	24 290,34	5 156 094,68	3 242 990,81	3 342 925,94	1 623 976,79	80 051,18	8 289 944,72	13 446 039,40



Glossaire

PRINCIPALES DÉFINITIONS

A

- **Abandon de créance**
Réduction de sommes dues au fournisseur d'eau dans le cadre d'une mesure de Fond de Solidarité Logement.
- **Abonné (ou client)**
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l'opérateur du service public de l'eau ou de l'assainissement. L'abonné est par définition desservi par l'opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation).
L'abonné perd sa qualité d'abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n'est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
- **Abonné domestique ou assimilé**
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l'organisme chargé de l'encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l'agence de l'eau.
- **Abonnement**
L'abonnement désigne le contrat qui lie l'abonné à l'opérateur pour la gestion du service de l'eau ou de l'assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d'accès au service (point de livraison d'eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l'abonné, ou installation d'assainissement autonome).
- **Accessoires**
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet.
- **Appareil de fontainerie**
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage.
- **Autorité organisatrice**
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l'organisation du service public d'eau ou d'assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.

B

- **Branchement eau**
Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par son diamètre et son matériau.

C

- **Certification ISO 9001**
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.
- **Certification ISO 14001**
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental (S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
- **Clapet anti-retour**
Équipement ne permettant la circulation de l'eau que dans un sens.
- **Conduite d'adduction**
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs.

- **Conduite principale**

Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans branchements directs pour les consommateurs).

- **Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)**

Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports (RAD, RPQS, ...) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création d’une CCSPL.

- **Commission départementale Solidarité Eau**

Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés.

- **Compteur**

Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre.

D

- **Débitmètre**

Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux).

- **Détendeur**

Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d’eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont.

- **Disconnecteur**

Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau.

E

- **Échantillon**

Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’effectuer des analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses sur q paramètres).

- **Émetteur**

Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index.

H

- **Habitant**

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une collectivité.

- **Habitant desservi**

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d’une collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte par un service d’assainissement non collectif.

I

- **Indice linéaire de perte (ILP)**

$ILP = (\text{volume mis en distribution} - \text{volume consommé autorisé}) / \text{longueur du réseau} / 365 \text{ jours}$.
L’unité est en m³/km/j)

- **Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC)**

$ILVNC = (\text{volume MED} - \text{volume comptabilisé}) / \text{longueur du réseau} / 365 \text{ ou } 366$

ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j).

L

- **Linéaire de réseau de desserte**

Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu'aux points de raccordement des branchements ou points de livraison à d'autres services.

M

- **Montant des impayés au 31 Décembre de l'année N**

Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre de l'année N-1.

N

- **Nombre d'abonnements**

Nombre d'abonnés desservis en eau c'est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres abonnés (industriels, ...).

- **Nombre d'habitants**

Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

P

- **Perte apparente**

Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers, pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle, ...).

- **Perte réelle**

Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir.

- **Poteau incendie**

Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi de bouche incendie.

- **Prélèvement**

Un prélèvement correspond à l'opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons).

- **Prélocalisation**

Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone de sectorisation le débit de nuit.

- **Purge**

Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites.

R

- **Réclamation**

Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est explicitement ou implicitement attendue. L'ensemble des réclamations reçues par courrier, par téléphone, par internet, par fax ou lors d'une visite en agence.

- **Regard**

Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès.

- **Régulateur de débit**

Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable, de manière à limiter le débit à une certaine valeur.

- **Rendement**

$\text{Rendement} = (\text{volume consommé autorisé} + \text{volume vendu en gros}) / (\text{volume produit} + \text{volume acheté en gros})$

Ou $= (\text{volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)} + \text{volume consommateur sans comptage} + \text{volume de service réseau} + \text{volume vendu en gros}) / (\text{volume MED} + \text{volume vendu en gros})$

L'unité est en %.

Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de relève, rapportée à 365 jours.

- **Réseau de desserte**

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements.

- **Réseau de distribution**

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de branchements.

S

- **Stabilisateur d'écoulement**

Le stabilisateur d'écoulement permet d'atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence d'un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d'un compteur d'eau.

- **Stabilisateur de pression**

Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier.

V

- **Vanne**

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre (canal) ou en milieu fermé (canalisation).

- **Vidange**

Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu.

- **Ventouse**

Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations lorsque celles-ci se vident ou se remplissent.

- **Volume comptabilisé - E**

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, ...), qu'ils soient facturés ou non.

- **Volume consommé sans comptage (ou consommateurs sans comptage) - F**

Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie).

- **Volume consommé autorisé - H**

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau.

- **Volume exporté - C**

Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non).

- **Volume importé - B**

Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non).

- **Volume livré au réseau (VLAR)**
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non).
- **Volume prélevé – A'**
Le volume prélevé correspond à l'eau prélevée dans le milieu naturel.
- **Volume produit - A**
Le volume produit correspond à l'eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production.
- **Volume de service production – A''**
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les besoins de la production.
- **Volume de service du réseau - G**
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore).
- **Volume mis en distribution (VMED)**
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) diminué du volume vendu en gros (exporté).
- **Volume exporté en gros (ou vendus à d'autres services d'eau potable)**
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur.
- **Voirie**
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurant (bouche à clé, tampon, regard).

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE

Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement

Les indicateurs du service de l'eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de prélèvement jusqu'à la qualité de l'eau distribuée, en passant par la performance du service à l'utilisateur. Ils permettent d'avoir une vision de l'ensemble du service, du captage à la distribution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l'angle économique, environnemental et social.

1. Indicateurs descriptifs

- **Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101.0)**
Le nombre d'habitants desservis correspond à la population disposant d'un accès au réseau d'eau, que cette population soit permanente ou présente une partie de l'année seulement.
- **Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0)**
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il intègre :
 - la rémunération du service : part collectivité et part délégataire
 - les redevances/taxes
 - le montant facture 120 m³Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire (facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1) /120
- **Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés définis par le service et taux de respect de ce délai (code D151.0)**

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s'engage le service pour ouvrir un branchement neuf ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d'ouverture d'un branchement pour lesquels le délai est respecté.

2. Indicateurs de performance

- **Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1)**

A. Pour ce qui concerne la microbiologie :

- pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d'analyses microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes selon la réglementation en vigueur.
- pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, nombre de prélèvements non conformes.

Formule = (1 - nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-conformes / nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques) x 100

B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques :

- pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d'analyses physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes selon la réglementation en vigueur.
- pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, nombre de prélèvements non conformes.
- identification des paramètres physico-chimiques à l'origine de la non-conformité.

Formule = (1 - nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-conformes / nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques) x 100

- **Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (code P103.2B)**

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :

- le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
- l'existence d'une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable.

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans des réseaux (partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points).

L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.
- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.

Partie A : plan des réseaux (15 points)

- 10 points : existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant, s'ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures.
- 5 points : définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux).

Partie B : inventaire des réseaux (30 points)

- 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies :
 - existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie ainsi que de la précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution.
 - la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l'inventaire des réseaux.

- de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total.
- de 0 à 15 points supplémentaires : l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total.

Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)

- 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s'il y a lieu, des servitudes instituées pour l'implantation des réseaux.
- 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution.
- 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item).
- 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item).
- 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d'eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite.
- 10 points supplémentaires : maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement.
- 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans).
- 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.

• **Rendement du réseau de distribution (code P104.3)**

C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage.

Formule = (volume consommé autorisé volume exporté) / (volume produit volume importé)

• **Indice linéaire des volumes non comptés (code P105.3)**

L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d'eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage. L'indice est exprimé en m³/km/jour.

Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé) / 365/longueur de réseau (hors linéaires de branchements)

• **Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3)**

L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L'indice est exprimé en m³/km/jour.

Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé) / 365/longueur de réseau de distribution (hors linéaires de branchements)

• **Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (code P107.2)**

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) / linéaire de réseau hors branchements x 20

• **Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (code P108.3)**

Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

- 0 % : aucune action
- 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours
- 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu
- 50 % : dossier déposé en préfecture
- 60 % : arrêté préfectoral
- 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés)

- 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté

Formule = moyenne pondérée de l'indice d'avancement de la protection de chaque ressource par le volume produit par la ressource

- **Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P109.0)**

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées.

Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) / (volume comptabilisé domestique + volume comptabilisé non domestique (facultatif))

- **Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1)**

Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures d'eau imprévues pour lesquelles les abonnés concernés n'ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, rapporté à 1000 habitants.

Formule = nombre d'interruptions de service non programmées / nombre d'abonnés x 1000

- **Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés (code P152.1)**

Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif D151.0 rend compte de cet engagement).

- **Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (code P154.0)**

Le taux d'impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d'eau de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l'efficacité des mesures de recouvrement.

- **Taux de réclamations (code P155.1)**

Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté à 1000 abonnés.

Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur + nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité (facultatif)) / nombre d'abonnés x 1000



Annexes

11.1 Annexe 1 – Synthèse réglementaire

COMMANDE PUBLIQUE

LOI n°2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045197395/>

Gestion des conflits d'intérêts d'élus locaux

Obligation de se déporter de la prise de décision pour cause de conflit d'intérêts lorsque le représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales participe aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé et que la participation concerne :

- Des décisions d'attribution d'un contrat de la commande publique, d'une garantie d'emprunt ou d'une aide lorsque la personne morale candidate ;
- Des commissions d'appel d'offre ou de délégation de service public.

Création d'un référent déontologue auprès duquel l' élu peut obtenir conseil sur ses participations.

Art. L. 1111-6 Code général des collectivités territoriales (CGCT)

Démocratisation de la composition des commissions consultatives de service public local

La commission peut désormais comprendre « des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux ». Sa mission est de livrer un avis sur la délégation ou l'exploitation en régie de services publics.

Art. L. 1524-5 CGCT

Dérogations à l'interdiction d'usage du budget propre pour favoriser le transfert des compétences

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents peuvent user de leur budget propre pour leurs dépenses afférentes aux services d'eau et d'assainissement lorsque :

- L'importance des investissements nécessaires serait telle qu'elle entraînerait une augmentation excessive des tarifs pour les usagers ;
- Suite à leur prise de compétence, la période d'harmonisation des tarifications le justifie.

Art. L. 2224-2 CGCT

La gestion confiée à un syndicat peut être maintenue malgré le transfert de compétence

Possibilité de maintien permanent des syndicats en matière d'eau, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales urbaines s'ils sont inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes qui délibère pour ce maintien, en déléguant cette compétence qu'elle détiendra obligatoirement à compter du 1er janvier 2026.

Jusque-là, l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 prévoyait seulement un maintien temporaire d'un an et neuf mois au plus, avant que le syndicat ne soit dissous.

Organisation d'un débat et d'une convention sur la tarification

1) Pour les communautés de communes qui ne seraient pas encore pleinement compétentes dans l'année qui précède le transfert obligatoire, un débat doit permettre d'adopter une convention :

- Fixant les conditions tarifaires et la politique d'investissement ;
- Organisant la délégation des compétences transférées aux communes qui en feraient la demande à compter du 1er janvier 2026 ;
- Pouvant être renouvelée après remise du rapport annuel sur le prix et la qualité des services.

2) Pour les communautés de communes exerçant déjà les compétences de manière obligatoire, le même mécanisme pourra être mis en place, à compter du 1er janvier 2026.

Malgré la possibilité de report au 1er janvier 2026 de l'échéance du transfert de compétences obligatoire aux communautés de communes, si les conditions requises pour adopter ce report (cf. Art. 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018) n'étaient pas remplies, le transfert devait avoir lieu au 1er janvier 2020.

La loi de 2022 précise que pour ces communautés de communes exerçant déjà les compétences de manière obligatoire, le même débat aboutissant à une convention sur les tarifications et les investissements pourra être mis en place à compter du 1er janvier 2026.

Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique (pris pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733739>

1° Modifications concernant les marchés publics

- Fin de l'attribution sur le critère unique du prix et prise en compte l'impact écologique de l'offre

A partir du 21 août 2026, pour attribuer le marché au soumissionnaire aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse l'acheteur qui souhaite se fonder sur un critère unique ne pourra plus retenir le « prix » (dans les cas prévus), mais uniquement sur le critère le « coût », redéfini comme suit : « le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie (...) et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre ».

Art. R. 2152-7 CCP

- Elargissement de l'obligation d'établir un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables

A partir du 1er janvier 2023, ce schéma devient obligatoire dès 50 millions d'euros (et non plus 100) de dépenses annuelles totales effectuées par les acheteurs dans le cadre d'un marché.

Art. D. 2111-3 CCP

2° Modifications concernant les concessions

- Prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre dans l'attribution

Jusqu'au 21 août 2026, cette prise en compte reste facultative, au même titre que les critères sociaux et les critères relatifs à l'innovation.

Elle deviendra obligatoire pour l'autorité concédante à compter de cette date, sauf pour les concessions de défense ou de sécurité.

Art. L. 3124-5 CCP

- Mesures de protections de l'environnement du concessionnaire dans son rapport annuel

A partir du 21 août 2026, le rapport d'information annuel remis à l'autorité concédante contiendra « une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat ».

Art. R. 3131-3 CCP

3° Modifications communes aux marchés et aux concessions

- Nouvelle interdiction de soumissionner facultative

Depuis le 4 mai 2022, un candidat à un contrat de la commande publique peut être évincé s'il n'est pas en mesure de fournir son plan de vigilance dûment réalisé.

Art. L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 CCP

- Accessibilité des données des contrats de la commande publique

- o Publication sur le portail national des données ouvertes pour les marchés et les concessions, et non plus sur le profil de l'acheteur.
- o Ajout de délais de publication à respecter (2 mois au plus tard après notification pour les marchés, avant le début de l'exécution pour les concessions).
- o Les données à publier restent inchangées. Néanmoins, le législateur modifie un aliéna dans sa formulation : la publication des données relatives à l'exécution du contrat est obligatoire.
- o Entrée en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre de l'Économie, au plus tard le 1^{er} janvier 2024.

Art. R. 2196-1 et R.3131-1 CCP

- Simplification du recensement des contrats de la commande publique par l'observatoire économique de la commande publique (OECF)

- o L'OECF n'a plus besoin que lui soient envoyées les données et utilisera le portail national.
- o Les numéros d'identifiants liés à la base de données que se constituait l'OECF sont supprimés.

Avis du Conseil d'Etat du 15 septembre 2022 sur la portée des dispositions du droit de la commande publique relatives aux modifications des contrats en cours, ainsi que sur leur articulation avec les règles dégagées par la jurisprudence en matière d'imprévision

<https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-relatif-aux-possibilites-de-modification-du-prix-ou-des-tarifs-des-contrats-de-la-commande-publique>

Le Conseil d'Etat s'est prononcé, essentiellement, sur plusieurs points de droit, dont :

- o La modification des clauses financières d'un marché ou d'un contrat de concession ;
- o Les différentes hypothèses de modification des seules clauses financières d'un marché ou d'un contrat de concession ;
- o L'articulation entre la jurisprudence sur l'imprévision et les dispositions régissant la modification des marchés et des contrats de concession ;
- o La mise en œuvre de la théorie de l'imprévision selon les catégories de contrats et la forme des prix.

Circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2022 (n°6374/SG relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et abrogeant la circulaire n°6338/SG du 30 mars 2020- la circulaire ci-après), présentant aux préfets les recommandations en matière d'exécution des contrats de la commande publique et ayant abrogé la circulaire du Premier ministre 30 mars 2022.

https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45371?init=true&page=1&query=Circulaire+n%C2%B06374%2FSG+du+29+septembre+2022&searchField=ALL&tab_selection=all

- En matière de passation des marchés publics, le rappel strict des règles relatives aux clauses de révision :

« Le droit de la commande publique **impose la prise en compte**, dans la rédaction des cahiers des charges, **des fluctuations économiques** pour l'exécution financière de nombreux marchés publics
Ces obligations visent à assurer une relation équilibrée entre acheteurs et prestataires, aussi bien lorsque les coûts augmentent que lorsqu'ils baissent, en particulier dans les contrats s'exécutant sur plusieurs années. Elles doivent **être impérativement respectées** dans les futures procédures de passation des marchés.
Il faut en particulier retenir des **fréquences et des références ou formules de révision des prix qui soient suffisamment représentatives des conditions économiques** de variation des coûts des secteurs objets des prestations
Par ailleurs, afin que les clauses de révision puissent refléter fidèlement les variations des coûts réellement subies, à la hausse comme à la baisse, [il convient] de **veiller à ce que les contrats conclus [...] ne prévoient pas, sauf exception, de terme fixe au sein de la formule de révision de prix et ne contiennent pas de clause butoir** ».

- Le rappel de la faculté de résilier les contrats à l'amiable ;
- L'incitation auprès des personnes publiques à geler les pénalités contractuelles tant que l'opérateur « est dans l'impossibilité de s'approvisionner dans des conditions normales » (incitation déjà précisée dans la circulaire du Premier ministre 30 mars 2022).

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 entrant en vigueur le 2 juillet 2022 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138>

Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190>

Création d'un registre des actes communaux - Procès-verbal dématérialisé - Communication sur demande - Obligation de publication dématérialisée des actes des collectivités

Ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046446947>

Il est inséré dans le code de la commande publique

- Un article L. 2113-13-1 prévoyant, pour les marchés publics, que « Des marchés ou des lots d'un marché peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exécutent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;
- Et un article L. 3113-2-1 prévoyant, pour les concessions, que « Des contrats de concession peuvent être réservés à des opérateurs économiques qui les exploitent dans le cadre des activités de production de biens et de services qu'ils réalisent en établissement pénitentiaire et qui font travailler à ce titre, dans les conditions prévues aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, des personnes détenues dans une proportion minimale fixée par voie réglementaire. » ;

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046828885#:~:text=De%20plus%2C%20le%20d%C3%A9cret%20instaure,d'acc%C3%A9l%C3%A9ration%20de%20l'action>

La dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 € est prorogée jusqu'au 31 décembre 2024.

Le montant minimum de l'avance versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME est relevé à 30 % et les modalités de remboursement de l'avance sont précisées.

En cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d'œuvre ou en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux est précisée.

Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée.

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046850496>

L'arrêté, qui constitue l'annexe 15 du code de la commande publique, fixe la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données essentielles des marchés publics (en ce comprises les données relatives aux modifications des marchés publics, à la déclaration d'un sous-traitant et à la modification de l'acte spécial de sous-traitance) doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication ou de communication.

ENERGIE

Certificats d'économie d'énergie

Arrêté du 20 avril 2022 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (JORF n°0102 du 3 mai 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045733606#:~:text=Notice%20%3A%20le%20pr%C3%A9sent%20arr%C3%AAt%C3%A9%20modifie.%2D%C3%A0%2Dvis%20des%20contr%C3%B4les>

-> Concerne les contrôles sur sites pour vérification des travaux

Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie (JORF n°0179 du 4 août 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138826>

Cela implique la disparition de la fiche concernant les moteurs IE3 pour la partie Industrie (moteurs de pompes).

Electricité

Arrêté du 22 mars 2022 relatif à la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité renouvelable (JORF n°0072 du 26 mars 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410554>

Il s'agit de modification des dispositions relatives à la prise en charge bonifiée par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement des installations de production d'électricité renouvelable

Arrêté du 5 août 2022 relatif au critère de sécurité d'approvisionnement électrique mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie (JORF n°0188 du 14 août 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046180401#:~:text=Par%20arr%C3%AAt%C3%A9%20de%20la%20ministre,%C3%A0%2033%20000%20%E2%82%AC%2FMWh.&text=%2D%20la%20dur%C3%A9%20moyenne%20de%20recours,est%20inf%C3%A9rieure%20%C3%A0%20deux%20heures>

Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est fixé à 33 000 €/MWh.

Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité (JORF n°0224 du 27 septembre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046331146>

Fonctionnement durant la période hivernale 2022-2023 du contact pilotable intégré aux dispositifs de comptage évolués mis en place par les gestionnaires de réseaux électriques en métropole continentale.

Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046711700>

Lors des périodes de forte tension sur le système électrique, l'article L321-17-2 du code de l'énergie, introduit en août 2022, impose aux sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'1 MW en vue de leur fournir une alimentation de secours de mettre à la disposition de RTE, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement, la totalité de leur puissance non utilisée et techniquement disponible. Ce décret d'application vient compléter ces dispositions afin de préciser certaines modalités de la mesure.

Energie renouvelable

Décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes (JORF n°0152 du 2 juillet 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046003695>

La ligne correspondant à la rubrique 30 du tableau [annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement](#) est modifiée (Installations photovoltaïques de production d'électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement))

Arrêté du 28 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale (JORF n°0175 du 30 juillet 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113790#:~:text=dol%2C%20majeurs%20prot%C3%A9g%C3%A9s>

Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (JORF n°0253 du 30 octobre 2022).

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046503647>

Ce décret allège et assouplit le contentieux de ces projets énergie verte de façon à ne pas bloquer les projets.

Décret n° 2022-1688 du 26 décembre 2022 portant simplification des procédures d'autorisation d'urbanisme relatives aux projets d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ([JORF n°0301 du 29 décembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046829310>

Ce décret simplifie les procédures d'urbanisme pour favoriser les projets rapidement.

GAZ A EFFET DE SERRE

Décret n° 2022-982 du 1er juillet 2022 relatif aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre ([JORF n°0153 du 3 juillet 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046006338#:~:text=Il%20rend%20possible%20l'%C3%A9tablissement,activit%C3%A9s%20fran%C3%A7aises%20de%20niveau%202>

Ce décret modifie notamment le périmètre des émissions obligatoirement prises en compte dans l'établissement du bilan d'émissions, en intégrant les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de l'organisme

Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » ([JORF n°0051 du 2 mars 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045279167>

Cet arrêté précise certains éléments relatifs au label « Bas-Carbone ». Ce label permet de distinguer des projets de compensation volontaire en termes de Gaz à Effet de Serre, qui répondant à une liste d'exigences.

POLLUTION DE L'AIR

Arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ([JORF n°0085 du 10 avril 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045537789>

Pour information

Arrêté du 8 décembre 2022 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques ([JORF n°0291 du 16 décembre 2022](#)) : pour information

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046745030>

BIOGAZ

Arrêté du 2 mars 2022 relatif au niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel et à certains réseaux publics de distribution de gaz naturel ([JORF n°0059 du 11 mars 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045331779#:~:text=452%2D1%20du%20code%20de,limite%20de%20600%20000%20euros>

Le niveau de prise en charge des coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport et distribution de gaz naturel est fixé à 60 % du coût du raccordement, dans la limite de 600 000 euros.

Décret n° 2022-496 du 7 avril 2022 relatif à l'utilisation de garanties d'origine de biogaz avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel ([JORF n°0083 du 8 avril 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045530692>

Le texte précise les modalités d'utilisation de garanties d'origine de biogaz avec du gaz naturel qui n'est pas acheminé dans un réseau de gaz naturel.

Décret n° 2022-640 du 25 avril 2022 relatif au dispositif de certificats de production de biogaz ([JORF n°0097 du 26 avril 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045653118>

Le décret vise à préciser les modalités d'application de ce dispositif de certificats de production de biogaz, en particulier :

- les modalités de gestion du registre des certificats de production de biogaz ;
- la modulation de la distribution des certificats de production de biogaz ;
- l'exonération de certains fournisseurs de gaz naturel ;
- les modalités de contrôle des producteurs émettant des certificats ;
- et les modalités de sanction des producteurs en cas de manquement à la réglementation.

Décret n° 2022-1248 du 20 septembre 2022 relatif à l'allongement du délai de mise en service des projets d'installations de production de biométhane ([JORF n°0221 du 23 septembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321815#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9cise%20les,la%20capacit%C3%A9%20de%20production%20de>

Le décret précise les conditions dans lesquelles un projet d'installation de production de biométhane peut bénéficier d'un allongement de son délai de mise en service pouvant aller jusqu'à 18 mois, en vue de relancer la réalisation de certains projets et d'accroître rapidement la capacité de production de biométhane.

Arrêté du 20 septembre 2022 portant modification de l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ([JORF n°0221 du 23 septembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046321841>

Cet arrêté précise les modalités d'évolution du tarif d'achat et modifie le coefficient K utilisé pour le calcul du tarif initial.

Décret n° 2022-1540 du 8 décembre 2022 relatif aux garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel ([JORF n°0285 du 9 décembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046711724>

Le texte précise les informations mentionnées dans les garanties d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel ainsi que le mode de comptabilisation, au titre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des réductions d'émissions associées à la production de biogaz pour lequel des garanties d'origine sont émises.

ASSAINISSEMENT

Reuse

Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées ([JORF n°0059 du 11 mars 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045331735>

Ce décret définit les modalités d'encadrement de nouveaux usages d'eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (arrosage, irrigation). Tout particulièrement, on notera que le texte :

- Vise les eaux usées traitées des stations d'épuration urbaines et industrielles (article 2) ;
- Interdit explicitement certains usages et utilisateurs (article 2) ;
- Définit :
 - Les notions de producteur des eaux usées traitées, d'utilisateur des eaux usées traitées et de parties prenantes (article 3) ;
 - Le contenu et le déroulé de la procédure de demande d'autorisation (article 4) Il est à noter que « *le silence gardé par le préfet* » à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier vaut décision de refus ;
 - Le contenu de l'arrêté préfectoral d'exploitation (article 5) qui indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes. Les objectifs de qualité que doivent respecter les eaux réutilisées sont donc fixées au cas par cas ;
 - La durée de l'arrêté préfectoral d'exploitation qui ne peut excéder 5 ans.
 - Un reporting annuel pour avis au CODERST, au plus tard le premier mars de chaque année et un rapport relatif à la mise en œuvre du projet au cours de l'année écoulée.

Ce décret est entré en vigueur le 12 mars 2022.

Les usages arrosage et irrigation à des fins agronomiques ou agricoles, de cultures, d'espaces verts ou de forêts relèvent de textes toujours en vigueur : l'arrêté du 2 août 2010 modifié par l'arrêté du 25 juin 2014.

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif au dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées ([JORF n°0179 du 4 août 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138725>

Le décret n° 2022-336 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées prévoit qu'un arrêté précise le contenu du dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées. Ce texte précise les pièces justificatives attendues dans ce dossier

Le dossier de demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est adressé au préfet de département en un exemplaire sous format papier et un exemplaire sous format électronique.

Le préfet a la possibilité de demander des exemplaires papiers supplémentaires. D'autres pièces ou informations pourront être demandées que celles fixées par le décret.

La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux mentionnée est précisée dans les moindres détails par l'arrêté.

L'évaluation des risques sanitaires et environnementaux prévue au [3° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022 susvisé](#) devra être fondée sur les deux éléments suivants :

- l'identification des populations susceptibles d'être exposées aux eaux usées traitées, l'estimation du nombre de personnes concernées et des voies d'exposition ;
- l'identification et l'analyse des dangers auxquels l'environnement et les populations sont susceptibles d'être exposés, la caractérisation des situations d'exposition et l'identification des événements dangereux.

Les mesures préventives et correctives mentionnées au [3° du I de l'article 4 du décret du 10 mars 2022](#) se limitent à être « *les mesures d'informations des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées.* » mais rien n'interdit le service compétent de faire des demandes supplémentaires.

Vulnérabilité des réseaux

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels ([JORF n°0175 du 30 juillet 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113619#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9cise%20les%20territoires,et%20les%20exploitants%20y%20satisfont.>

L'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat, ouvre la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (telles certaines inondations) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé. La demande du préfet porte également sur un programme d'investissements prioritaires à réaliser pour améliorer la résilience des services en cas de survenance de l'aléa.

Le décret précise les territoires et aléas naturels qui peuvent y survenir, les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet formule sa demande et les exploitants y satisfont.

Il rend également applicable les mesures et sanctions administratives prévues par le [code de l'environnement](#) en cas de méconnaissance, par les exploitants de services et réseaux concernés, des demandes qui leur sont faites par le préfet dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Décret n° 2022-1385 du 31 octobre 2022 relatif à l'autorité administrative compétente en matière de résilience des réseaux aux risques naturels (JORF n°0254 du 1 novembre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046510568#:~:text=Ce%20texte%20permet%20au%20pr%C3%A9f%20et%20le%20d%C3%A9cret%20naturels%20de%20grande%20ampleur%20>

Le décret modifie l'autorité compétente désignée à l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure (issu de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat) qui peut demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé.

Dans sa décision n° 2022-299 L en date du 7 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions relatives à l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, qui désigne « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense », avaient un caractère réglementaire.

Le décret tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel et modifie les dispositions en vigueur de l'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure afin de désigner la bonne autorité compétente de l'Etat en la matière, à savoir le préfet de département.

Il modifie également les [dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure](#) et du [code de l'environnement](#) créées par le décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels, qui vient mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 732-2-1 du code pour prévoir la compétence expresse du préfet de département.

PROCEDURE EVALUATION OU AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (AE-ICPE-IOTA)

ICPE

Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement (JORF n°0047 du 25 février 2022) //concerne la remise en état des sites pollués

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045220761>

Ce décret est utile lors de la remise en état des sites pollués en fin d'activité.

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (JORF n°0079 du 3 avril 2022) (

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045463803>

L'arrêté du 28 février 2022 vise à intégrer à l'arrêté du 2 février 1998 les prescriptions génériques applicables aux installations classées soumises à autorisation précédemment reprises via les arrêtés préfectoraux, ainsi qu'à préciser certains articles existants. Les VLE et les fréquences d'analyse restent inchangées. Il insère ainsi dans l'arrêté intégré les dispositions suivantes :

- Une actualisation concernant le champ couvert par l'arrêté et les rubriques ICPE "exclues", à l'article 1er de l'arrêté intégré ;
- Les objectifs généraux en matière de protection de l'environnement concernant le risque chronique, à l'article 2,
- La suppression de doublons concernant les consignes d'exploitation, en abrogeant l'article 3,
- Les dispositions applicables à l'entretien général des installations et la gestion des canalisations, en modifiant l'article 4,
- Certaines dispositions spécifiques aux installations relevant de la directive IED 2010/75/UE, particulièrement avec un nouvel article 6 bis,
- Des précisions concernant les bacs de disconnexion et l'isolement des réseaux d'assainissement, en modifiant l'article 16,
- Des clarifications concernant l'autosurveillance des rejets, en modifiant les articles 58 et suivants,

- Des précisions et nouvelles dispositions codifiant les bonnes pratiques, concernant la surveillance des eaux souterraines en fonctionnement normal et en contexte de pollution, avec la modification de l'article 65 et un nouvel article 65 bis.
- Les modalités générales d'application fixées aux articles 67 et 68 de l'arrêté intégré sont également modifiées.

Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme (JORF n°0079 du 3 avril 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045463731>

Cet arrêté complète l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées soumises à autorisation, avec l'ajout de nouvelles prescriptions concernant :

- La connaissance des risques et des installations,
- La maîtrise des risques,
- La maîtrise de l'exploitation,
- Les situations d'urgence et les moyens d'intervention.

Tous les articles de cette section VI de l'arrêté, consacrée aux dispositions générales de prévention des risques et largement complétée, sont applicables aux installations dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle autorisation à compter du 1er septembre 2022.

En ce qui concerne les installations régulièrement mises en service ou dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022 :

- Les articles 45, 47 et 49 sont applicables,
- Les articles 50, 53, 55, 56, 66 et 69 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles,
- Les autres articles sont applicables au 1er juillet 2023.

Par ailleurs, plusieurs dispositions concernant les règles parasismiques applicables à certaines installations, la protection contre la foudre, la limitation des conséquences de pertes de confinement ou encore les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque sont également modifiés.

Arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement (JORF n°0055 du 6 mars 2022) :

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045299747>

Modèle de demande à respecter en cas d'enregistrement ICPE.

Décret n° 2022-427 du 25 mars 2022 relatif au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels (JORF n°0073 du 27 mars 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045411976>

Pris en application de l'article L. 501-19 du code de l'environnement (article 288 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 loi climat), ce décret introduit un chapitre dans le [code de l'environnement](#) sur les enquêtes techniques qui définit la procédure d'ouverture, de conduite et de conclusion des enquêtes. Il précise la nature juridique du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les pouvoirs d'investigation et le recours à des expertises médicales.

Arrêté du 18 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement (JORF n°0219 du 21 septembre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046307987>

Cet arrêté a pour objet d'actualiser les informations que les porteurs de projet doivent communiquer lorsqu'ils effectuent leur déclaration dans le cadre de la cessation d'activité.

Arrêté du 8 décembre 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion (JORF n°0297 du 23 décembre 2022) : concerne les ICPE rubrique 2910

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046780210>

Cet arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de combustion.

Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 relatif à la définition des types d'usages dans la gestion des sites et sols pollués (JORF n°0294 du 20 décembre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046761045#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20vient%20d%C3%A9finir%20les%20D39%2D2%2C%20R.>

Pris en application de la loi Climat (5° du I de l'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et article L. 556-1 A) ce décret définit les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation, dans le cadre de la détermination de l'usage futur lors des cessations d'activité, dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles [L. 556-1](#) et [L. 556-2](#) du code de l'environnement. A cet effet, il définit également le changement d'usage au sens du L. 556-1. Enfin, le décret précise les modalités d'application des articles L. 556-1 et L. 556-2 en cas de changement d'usage pour un usage d'accueil de populations sensibles.

Actions nationales 2022 de l'inspection des installations classées (Texte non paru au Journal officiel)

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45258>

Autorisation environnementale

Arrêté du 1er mars 2022 modifiant l'arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale (JORF n°0070 du 24 mars 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045398179>

Pour la demande d'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement, et conformément à l'article D. 181-15-10 du même code, le demandeur utilise le formulaire CERFA n° 15964*02 mis à disposition sur le site internet <https://www.service-public.fr/>.

Evaluation environnementale

Décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets (JORF n°0072 du 26 mars 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045410406>

Ce texte met en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

IOTA

Décret n° 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l'eau (JORF n°0154 du 5 juillet 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046015233/2022-07-25/>

Dans l'objectif de simplifier et de clarifier la procédure de déclaration des IOTA soumises à déclaration, ce décret assouplit l'article R. 214-32 du Code de l'environnement qui définit la procédure de déclaration et prévoit qu'elle peut désormais être effectuée soit :

- Sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, modalités qui n'étaient donc auparavant pas prévue par les textes ;
- Ou en un exemplaire papier et sous forme électronique.

Il existe toutefois des exceptions, ce qui limite la portée « simplificatrice » du décret :

- Le préfet peut, dans un objectif de publicité ou pour les procédures de consultation, demander des exemplaires papiers supplémentaires ;
- Certaines informations (susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5) doivent être occultées du dossier et transmises à part au format papier ;
- Lorsque la déclaration concerne une procédure de déclaration d'intérêt général ou d'urgence, elle est transmise en un exemplaire papier et sous forme électronique.

Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure, le récépissé sera alors immédiatement délivré par voie électronique. Il est en outre prévu que le Ministre chargé de l'environnement pourra fixer un modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.

Par ailleurs, lorsque les IOTA doivent être réalisés sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est déposée auprès du seul département où la plus grande partie de leur emprise est située, au lieu de l'ensemble des préfets des départements impliqués. Mais les autres départements concernés doivent être mentionnés dans la déclaration.

Enfin, plusieurs modifications d'ordre essentiellement rédactionnel sont adoptées afin de clarifier les modalités de mise en œuvre de la procédure de déclaration.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 25 juillet 2022.

Décret n° 2022-985 du 4 juillet 2022 modifiant l'article R. 122-14 du code de l'environnement, autorisant le ministre de l'Intérieur à déléguer son pouvoir de décision dans les situations d'urgence à caractère civil (JORF n°0154 du 5 juillet 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046013988#:~:text=%C2%AB%20A%20l'exception%20des%20situations,par%20arr%C3%AAt%C3%A9%20de%20ce%20ministre.%20%C2%BB>

Pris en application des articles L. 122-3-4 et R. 122-14 du code de l'environnement, le ministre de l'intérieur peut caractériser une situation comme relevant d'« une situation d'urgence à caractère civil » et permettant, au cas par cas, d'identifier des projets d'IOTA, ou parties de projets qui ont pour seul objet de répondre à cette situation d'urgence. Cette décision permet d'exempter tout ou partie de ces projets d'évaluation environnementale et de les rendre éligibles à la procédure d'autorisation environnementale adaptée (cf article L. 181-23-1 du code de l'environnement). Dans ce cadre, le ministre peut déléguer au préfet de département, dans des conditions prévues par arrêté, cette faculté de reconnaître qu'un projet répond à une situation d'urgence à caractère civil, afin que cette décision soit prise au plus près du terrain, là où les circonstances justifiant de cette urgence peuvent être mieux constatées.

URBANISME

Voir Énergie verte – projet photovoltaïque : allègement des procédures

PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS

Décret n° 2022-305 du 1er mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine (JORF n°0052 du 3 mars 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045288020>

Le décret fixe les niveaux d'exigence de performance énergétique et environnementale que doivent respecter en France, à compter du 1er juillet 2022 les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux et à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires. Les 5 exigences de résultat :

- (1) l'optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ;
- (2) la limitation de la consommation d'énergie primaire,
- (3) la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations ;
- (4) la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ;
- (5) la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale.

Arrêté du 13 avril 2022 modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire (JORF n°0096 du 24 avril 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641335>

C'est un arrêté d'application relatif aux modalités d'application de l'obligation d'actions de réduction des consommations d'énergie dans des bâtiments à usage tertiaire

Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis (JORF n°0232 du 6 octobre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046368542#:~:text=Notice%20%3A%20les%20dispositions%20du%20d%C3%A9cret,de%20chauffage%20et%20de%20refroidissement>

Création d'une disposition réglementaire imposant, pour les locaux tertiaires chauffés ou refroidis, dans des conditions normales d'exploitation, la fermeture des ouvrants. Le décret rend obligatoire, sous peine de sanction, la fermeture des ouvrants des locaux chauffés ou refroidis donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés ou refroidis. Cette disposition s'applique en période de fonctionnement des équipements de chauffage et de refroidissement. Elle prévoit une exemption lorsque l'ouverture est rendue nécessaire par les exigences sanitaires de renouvellement d'air intérieur des locaux.

PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Arrêté du 19 avril 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement (JORF n°0109 du 11 mai 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045779983>

- ANNEXE 1 : Typologie des masses d'eau cours d'eau
- ANNEXE 2 : Typologie des masses d'eau plans d'eau
- ANNEXE 3 : Typologie des masses d'eau littorales
- ANNEXE 4 : Typologie des masses d'eau souterraine
- ANNEXE 5 : Méthode et critères pour l'identification prévisionnelle (ou pré-désignation) dans l'état des lieux des masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées

La directive cadre sur l'eau définit un système commun au niveau européen pour classer, surveiller et évaluer l'état des eaux. Cet arrêté fait évoluer à la marge les méthodes et les critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et le second met à jour le programme de surveillance de l'état des eaux.

Les modifications suivantes sont à retenir du 1^{er} arrêté :

- Évolutions principalement liées aux typologies des masses d'eau, ainsi qu'à l'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux réalisée pour l'état des lieux.
- L'inventaire des émissions, rejets et pertes de polluants demandé dans le cadre de l'analyse de l'incidence des activités humaines sur l'état des eaux doit désormais être étendu aux polluants spécifiques de l'état écologique, alors qu'il ne concernait auparavant que les substances de l'état chimique.
- La typologie des masses d'eau cours d'eau mise à jour.
- La typologie des masses d'eau plans d'eau intégralement refondue afin d'améliorer sa conformité à la Directive Cadre sur l'Eau.
- La typologie des masses d'eau littorales étendue aux bassins d'Outre-Mer.

Arrêté du 26 avril 2022 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement (JORF n°0109 du 11 mai 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780020>

L'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de surveillance de l'état des masses d'eau. Sa dernière révision date de 2018. Cette nouvelle révision permet de poursuivre la mise en conformité avec les exigences de la DCE et de prendre en compte les progrès de connaissance en matière de méthodes et principes de surveillance des eaux de surface et souterraines.

Avis relatif aux méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l'état écologique et chimique des eaux de surface ([JORF n°0109 du 11 mai 2022](#))
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045781011>

Décret n° 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux ([JORF n°0175 du 30 juillet 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113653#:~:text=211%2D1%2C%20peuvent%20C3%AAtre%20d%20C3%A9finis,bon%20fonctionnement%20des%20milieux%20aquatiques>.

Le décret précise (nouvel art R. 211-21-3 du code de l'environnement) que des conditions peuvent être définies pour l'évaluation des volumes théoriquement disponibles en période d'hautes eaux dans un bassin ou dans un sous-bassin, compte tenu des statistiques hydrologiques permettant de déterminer les débits nécessaires au fonctionnement du cours d'eau tout au long de la période de hautes eaux.

Il précise au [II de l'article R. 213-14 du code de l'environnement](#)) la stratégie de volumes prélevables du préfet coordonnateur de bassin, la stratégie d'évaluation des volumes qui pourraient être hydrologiquement rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect des équilibres naturels et du SDAGE. Il précise enfin au [II de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement](#) que le pétitionnaire peut joindre à son dossier de demande d'autorisation unique de prélèvement le programme de retour à l'équilibre, même si la concertation territoriale n'est pas finalisée.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte ([JORF n°0087 du 13 avril 2022](#)).

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551000#:~:text=110%2D4%20du%20code%20de%20l'environnement%20inscrit%20dans%20la,m%20C3%AAme%20territoire%20sous%20protection%20forte>.

Ce décret définit les modalités de mise en œuvre de la protection forte au sens de la stratégie nationale des aires protégées en application de l'article L. 110-4 du [code de l'environnement](#) inscrit dans la loi le principe d'une stratégie nationale des aires protégées qui vise à couvrir 30 % du territoire national par un réseau d'aires protégées et 10 % de ce même territoire sous protection forte. La liste des zones reconnues sous protection forte sera mise à jour régulièrement afin de suivre l'atteinte des cibles de la stratégie nationale des aires protégées

EAU POTABLE

Vulnérabilité des réseaux

Décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels ([JORF n°0175 du 30 juillet 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113619#:~:text=Le%20d%C3%A9cret%20pr%C3%A9cise%20l'es%20territoires,et%20les%20exploitants%20y%20satisfont>.

L'article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat, ouvre la possibilité, pour le préfet, de demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur (telles certaines inondations) dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé. La demande du préfet porte également sur un programme d'investissements prioritaires à réaliser pour améliorer la résilience des services en cas de survenance de l'aléa.

Le décret précise les territoires et aléas naturels qui peuvent y survenir, les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet formule sa demande et les exploitants y satisfont.

Il rend également applicable les mesures et sanctions administratives prévues par le [code de l'environnement](#) en cas de méconnaissance, par les exploitants de services et réseaux concernés, des demandes qui leur sont faites par le préfet dans le cadre de ce nouveau dispositif.

Décret n° 2022-1385 du 31 octobre 2022 relatif à l'autorité administrative compétente en matière de résilience des réseaux aux risques naturels ([JORF n°0254 du 1 novembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046510568#:~:text=Ce%20texte%20permet%20au%20pr%C3%A9fet,%20C3%A9v%C3%A9nements%20naturels%20de%20grande%20ampleur%20>

Le décret modifie l'autorité compétente désignée à l'article L. 732-2-1 du [code de la sécurité intérieure](#) (issu de l'article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat) qui peut demander aux exploitants de services ou réseaux essentiels à la population (eau potable, assainissement, électricité, gaz, réseaux de télécommunication) d'identifier leurs vulnérabilités face aux événements naturels de grande ampleur dans le but que leur gestion en période de crise soit anticipée, qu'un service minimal répondant aux besoins essentiels de la population soit assuré pendant la durée de la crise et qu'un retour rapide à un fonctionnement normal soit favorisé.

Dans sa décision n° 2022-299 L en date du 7 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré que les dispositions relatives à l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 732-2-1 du [code de la sécurité intérieure](#), qui désigne « le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense », avaient un caractère réglementaire.

Le décret tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel et modifie les dispositions en vigueur de l'[article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure](#) afin de désigner la bonne autorité compétente de l'Etat en la matière, à savoir le préfet de département.

Il modifie également les [dispositions réglementaires du code de la sécurité intérieure](#) et du [code de l'environnement](#) créées par le [décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022](#) relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels, qui vient mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 732-2-1 du code pour prévoir la compétence expresse du préfet de département.

Risque sanitaire résultant de certaines molécules

Instruction n° DGS/EA4/2022/127 du 24 mai 2022 complétant l'instruction n° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées, en portant un avenant au guide qui y est annexé (BO Santé 2022/13 du 15/06/2022)

<https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.13.sante.pdf>

Cette instruction diffuse un avenant au guide technique relatif aux pesticides et métabolites de pesticides dans les EDCH, à l'exclusion des eaux conditionnées, annexé à l'instruction N° DGS/EA4/2020/177 du 18 décembre 2020. Cet avenant permet de compléter les valeurs de gestion utilisables par les ARS par des valeurs sanitaires transitoires en cas de présence de métabolites de pesticides dans les eaux distribuées ne disposant pas de valeurs sanitaires maximales établies par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les modalités de gestion décrites sont exercées par les ARS en lien avec les PRPDE au titre du Code de la santé publique et sur les bases de recommandations sanitaires du Haut Conseil de la santé publique. Cette instruction s'applique aux eaux destinées à l'alimentation des collectivités humaines, distribuées par un réseau public. Les eaux conditionnées n'entrent pas dans le champ d'application de cette instruction.

Protection des ressources affectées à l'eau potable

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine ([JORF n°0211 du 11 septembre 2022](#))

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046274653#:~:text=Notice%20%3A%20ce%20d%C3%A9cret%20fixe%20les,publicques%20disposant%20de%20la%20comp%C3%A9tence>

Ce décret fixe les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles, dans les aires d'alimentation de captages utilisées pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable » ;

Il précise les aliénations qui sont soumises à ce droit de préemption.

Il explicite la procédure applicable à l'exercice de ce droit de préemption. Il détermine les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes publiques des biens acquis par préemption.

Ensemble de textes législatifs et réglementaires assurant la transposition en droit français de la directive européenne Eau Potable

[Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine](#)

- Ce rapport présente les enjeux de la transposition dans la réglementation française. Il n'a pas d'autre intérêt.

[Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine](#)

- Cette ordonnance assure la transposition législative de la directive dans les parties législatives des différents codes impacts : santé publique/environnement/code général des collectivités territoriales principalement.

[Décret n° 2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine](#)

- Ce décret précise et modifie les parties réglementaires du code de la santé publique, du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales en cohérence avec les modifications introduites par l'ordonnance dans les parties législatives de ces codes.

[Décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration des conditions d'accès de tous à l'eau destinée à la consommation humaine](#)

- Ce décret déploie les obligations à la charge des collectivités visant l'accès à tous en matière d'eau potable.

[Arrêté du 30 décembre 2022 relatif à l'évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau destinée à la consommation humaine](#)

- Cet arrêté complète de nouvelles dispositions visant le propriétaire du réseau intérieur. Son commentaire est dans la fiche « volet réseau intérieur ».

[Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique](#)

- Cibles concernées : PRPDE, ARS et laboratoires agréés.

- Objet : fixation des limites et des références de qualité qui s'appliquent aux eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux destinées à la consommation humaine. Intègre la notion de valeur de vigilances et valeurs indicatives. Intérêt des annexes.

- Modifie l'arrêté du 11 janvier 2007

- Entre en vigueur : 1^{er} janvier 2023

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique

- Cet arrêté est commenté dans le « volet dérogation ».
- Entre en vigueur : 1^{er} janvier 2023

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

- Cibles concernées : PRPDE, collectivités, ARS, laboratoires
- Objet : programme du contrôle sanitaire assuré par les agences régionales de santé pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine. Mise à jour du programme de contrôle sanitaire assuré par les ARS pour les eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinées à la consommation humaine et pour les eaux destinées à la consommation humaine en application de la directive 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire

- Cibles concernées : ARS, laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux, propriétaires d'ERP, d'établissements pénitentiaires et de bâtiments d'habitation collectifs.
- Objet : actualisation de l'arrêté du 1er février 2010 pour préciser les modalités de surveillance des légionelles dans les installations privées de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire
- Entrée en vigueur : le 1er janvier 2023.

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

- ⇒ Cibles concernées : PRPDE, collectivités, ARS.
- ⇒ Objet : mise à jour en application de la directive de la prise en compte des résultats de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine réalisée par la PRPDE dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'ARS.
- ⇒ Modifie l'arrêté du 21 novembre 2007
- ⇒ Entrée en vigueur : le 1^{er} janvier 2023.

Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique

- ⇒ Cet arrêté vise à renforcer l'efficacité et la pertinence de la surveillance assurée par la PRPDE.
- ⇒ Entre en vigueur : 1er janvier 2023

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre de la réalisation du contrôle sanitaire des eaux

Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux

- ⇒ Les deux arrêtés visent les ARS et les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.
- ⇒ Ils transposent l'article 13 de la directive et les annexes I, II et III. S'agissant des modalités de demande et de délivrance d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux et des méthodes utilisées pour réaliser le contrôle sanitaire des eaux.
- ⇒ Entrée en vigueur : le 1^{er} janvier 2023.

Arrêté du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution

- Cibles concernées : PRPDE, communes et groupements compétents, ARS.
- ⇒ Objet : nouvelle obligation d'élaboration, mise en œuvre et mise à jour du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) à la charge de la PRPDE réalisé de la zone de captage jusqu'en amont des installations privées de distribution.
- Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur 12-01-2023.

Pour assurer la transposition de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine avant le 12 janvier 2023, beaucoup de textes ont été publiés fin d'année qui reprennent les objectifs de la directive et fixent également des obligations ambitieuses en droit français :

- La réaffirmation de l'accès à l'eau potable pour tous dans tous les territoires, y compris ultra-marins, avec des rendus réguliers à la Commission européenne sur cette mise en œuvre effective ;
- La définition des usages domestiques pour lesquels une eau de qualité potable est nécessaire pour garantir de bonnes conditions de santé et d'hygiène. À ce titre, le droit à l'accès à l'eau potable pour tous est réaffirmé ;
- L'introduction de nouvelles responsabilités pour les communes et leurs établissements publics de coopération en matière d'accès à l'eau des personnes raccordées et non raccordées au réseau public de distribution, telles que l'identification et l'information des personnes ayant un accès insuffisant à l'eau ;

- La révision des paramètres à surveiller dans l'eau, avec l'intégration de nouveaux paramètres, tels que les composés perfluorés ;
- La révision des exigences de qualité associées à ces paramètres ;
- Le déploiement d'une démarche préventive pour garantir la qualité de l'eau jusqu'au robinet du consommateur avec l'obligation de réaliser des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, du captage jusqu'au robinet du consommateur, et une évaluation des risques pour les personnes responsables de la distribution d'eau dans des locaux ou des établissements recevant du public (ERP) ;
- Des actions à mettre en œuvre pour préserver la ressource en eau des captages sensibles aux pollutions par les pesticides ou les nitrates. Les périmètres de protection de captage sont rationalisés et simplifiés. En outre, les collectivités locales pourront, en liaison avec le préfet, établir un programme d'actions encadrant les pratiques qui dégradent la qualité des captages sensibles ;
- Une meilleure information sur la qualité de l'eau potable, sur la production d'eau, l'organisation du service public de distribution de l'eau, la qualité de l'eau pour tous les usagers.

Cet ensemble de textes définit des obligations fortes pour les collectivités compétentes en matière d'eau potable et pour les PRRPDE selon des échéances variant en fonction de la thématique. Beaucoup de codes sont modifiés en particulier le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, le code de l'environnement, le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme ainsi que les lois modifiées n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Il est à noter que la définition du service public de l'eau potable est modifiée comme suit : « Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.

La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. »

Ces textes portent également de nouvelles obligations pour les réseaux intérieurs et visent aussi à renforcer la protection des ressources sensibles et nécessaires à l'alimentation en eau potable. Des présentations de cette réforme sont assurées par la DGS à destination des acteurs concernés. Des textes sont encore en attente de publication.

DECHETS

Arrêté du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression (JORF n°0179 du 4 août 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138697>

Cet arrêté complète l'arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement en traitant du cas particulier des déchets dangereux de fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants sous pression (cf pompes à chaleurs utilisées). Il reprend les informations des bordereaux de suivi de déchets de fluides frigorigènes prévues par l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'adresse du lieu où sont collectés les déchets, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur.

DROIT FISCAL

Loi de finances pour 2023 n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 (JORF n°0303 du 31 décembre 2022)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845631#:~:text=%2D%20Sous%20r%C3%A9serve%20de%20dispositions%20contraires,pour%20les%20autres%20dispositions%20fiscales.>

La loi de finances pour 2023, publiée le 31 décembre 2022, introduit un certain nombre de mesures fiscales concernant les entreprises dont :

- Dans un but de soutien à l'activité économique et de reconquête industrielle, l'article 55 de la loi de finances pour 2023 réduit de moitié la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de 2023 avant une suppression totale de cette cotisation à compter de 2024. En parallèle, le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises est abaissé en deux temps ;
- L'article 65 de la loi de finances pour 2023 étend le bénéfice du régime d'étalement de l'article 42 septies du CGI aux subventions d'équipement accordées par les organismes créés par les institutions de l'UE ainsi qu'aux sommes perçues dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie ;
- L'article 54 instaure un dispositif de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d'électricité à un maximum de 180 €/MWh (revenus dits « infra-marginaux ») sur l'ensemble du territoire européen ;
- L'article 75 institue une taxe annuelle sur les bureaux en Provence-Côte d'Azur à compter de 2023.

Par ailleurs, la mise à jour du BOI-TVA-BASE-10-10-50 apportant des précisions sur le caractère taxable des indemnités a été publiée le 28/12/2022. La version en vigueur intègre au §260, à la suite de la consultation publique achevée en juillet 2022, les indemnités d'imprévision visées à l'article L6 du code de la commande publique.

DROIT DE LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Guide de la CNIL du 2 juin 2022 relatif à la responsabilité des acteurs dans le cadre de la commande publique

<https://www.cnil.fr/fr/commande-publique-quel-acteur-est-responsable-au-regard-du-rgpd>

Ce guide vise à accompagner les organismes dans l'identification de leurs obligations au titre du RGPD. La qualification de l'organisme en tant responsable de traitement ou de sous-traitant au sens du RGPD, résulte notamment d'une analyse des circonstances juridiques et factuelles dans lesquelles l'organisme intervient.

Bien que certaines dispositions spécifiques au secteur de l'eau et de l'assainissement dans le cadre de la commande publique soient prescriptives (art R.2224-18 du CGCT rend le concessionnaire responsable de la tenue, dans les conditions qu'il définit, du « *fichier des abonnés mis en œuvre pour la facturation* »), le code de la commande publique est silencieux sur la question des responsabilités RGPD des parties au contrat. En conséquence, une analyse contextuelle pour chaque traitement ayant vocation à intervenir dans le cadre de l'exécution du contrat s'impose (nature du service sollicité dans le marché ou dans la concession et degré d'encadrement des principales composantes d'un ou des traitements de données). Un organisme est considéré comme un responsable de traitement dès lors qu'il a décidé de la finalité du traitement et des moyens essentiels du traitement : quelles personnes et données concernées, quelle durée de conservation, quels destinataires etc? Ce faisceau d'indices permettra de déterminer le responsable de traitement au sens du RGPD..

En Bref et à l'appui de l'analyse de ces critères habituellement présents dans les DSP, le délégataire est Responsable de Traitement dès lors que l'administration ne s'est pas spécifiquement intéressée au traitement de données en cause et n'en a pas spécifiquement et absolument besoin au quotidien : Si le traitement n'est pas régi par le contrat, l'opérateur économique a pu définir, de manière libre et indépendante, ses objectifs et les conditions de mise en œuvre. Ainsi, les traitements de données personnelles associés aux contrats ayant pour objet l'exécution de missions de service public, « tout particulièrement lorsque ces traitements opèrent un véritable transfert de gestion à la charge de l'opérateur économique », sont sous la seule responsabilité du délégataire.

SECURITE DES INTERVENTIONS

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences.

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045381978/>

Le texte précise les règles d'élaboration, de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du document unique d'évaluation des risques professionnels. Il impose la révision du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique. Il élargit la mise à disposition du document unique aux anciens travailleurs et aux services de prévention et de santé au travail. Il modifie enfin les modalités relatives à l'évaluation des risques chimiques pour prendre en compte les situations de poly-expositions à plusieurs agents chimiques. En outre, il précise les modalités de prise en charge de la formation nécessaire à l'exercice des missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour les entreprises de moins de cinquante salariés par l'opérateur de compétences.

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de pré-reprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365883>

Il précise les modalités de mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise, il clarifie les conditions et règles applicables dans le cadre de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle, il modifie enfin les modalités relatives à la visite de pré-reprise.

Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668659>

Ce décret étend le champ d'application de la surveillance post-professionnelle aux agents chimiques mutagènes et reprotoxiques, en plus des agents cancérogènes et des rayonnements ionisants. Le suivi se fait à la demande de l'ancien salarié. Le médecin du travail détient le dossier et les antécédents d'expositions du salarié (état des lieux des expositions).

Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046837251>

Le texte porte approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à disposition de l'employeur, notamment le rôle des différentes parties, les catégories d'informations contenues dans le passeport de prévention, le calendrier de sa mise en œuvre et les modalités d'association du comité national de prévention et de santé au travail. Le Passeport prévention servira à recenser les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à l'initiative de l'employeur. Un arrêté fixera les modalités et conditions d'accès au passeport et les informations recensées dans le passeport de prévention. Le salarié pourra donner son accord total ou partiel pour un accès au passeport par son employeur, ou lui refuser cet accès. Le dispositif sera appliqué progressivement au fur à mesure des développements techniques nécessaires et des mesures réglementaires attendues (arrêtés à paraître). L'ouverture du site dédié sera effective en avril 2023

11.2 Annexe 2 – Programme contrôle sanitaire

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CAP NORD – SME

FREQUENCE DES ANALYSES PAR INSTALLATION - ANNEE 2024

Types d'installation	Nombre d'analyses
CAP	38
BRAS GOMMIER PERCE CALVAIRE	2
CHAPEAU NEGRE	1
FORAGE LOUISON MORNE BALAI	4
FORAGE PECOUL FR1 BIS	1
FORAGE PECOUL FR8	1
GRANDE RIVIERE	2
RIVIERE DU GALION (POMPAGE)	2
RIVIERE DU GALION BRAS GOMMIER	3
RIVIERE DU GALION BRAS VERRIER	6
RIVIERE DU LORRAIN	3
RIVIERE PICART (MONT BOUCHE)	2
SOURCE ESCENTE	1
SOURCE MONT GELE	1
SOURCE MONT PELE 1	1
SOURCE MONT PELE 2	1
SOURCE MORESTIN (GOYAVE)	4
SOURCE YANG TING	1
FORAGE DEMARE MORNE BALAI	1
SOURCE FOND LES SOURCES	1
TTP	118
STATION DE CALVAIRE	3
STATION DE CHAMPFLORE	2
STATION DE CROIX LAURENCE	3
STATION DE DEMARE MORNE BALAI	3
STATION DE GRAND'RIVIERE	2
STATION DE L'AILERON	3
STATION DE MESPONT	2
STATION DE MORNE BALAI	4
STATION DE VERRIER	12
STATION DU GALION	52
STATION DU LORRAIN	6
STATION EDEN (station Marc Cécile)	2
STATION FALAISE	3
STATION HAUTEUR BOURDON	2
STATION MORESTIN (GOYAVE)	6
STATION MORESTIN PECOUL	5
STATION MOULINGUET	3
STATION TROU VENT	2
STATION URION	3

Types d'installation	Nombre d'analyses
UDI	361
AJOUA BOUIL.BOUTEILLE ADINET	7
AJOUA BOUILLON ABANDONNE	6
AJOUA BOUILLON BOURG	6
AJOUA BOUILLON/ FALAISE	3
BASSE POINTE MORNE BALAI DEMARE	6
BASSE POINTE HTEUR MORNE BALAI	6
BASSE POINTE NORD	6
BELLEFONTAINE VERRIER	12
COTE NORD ATLANTIQUE	12
GRAND'RIVIERE	12
GROS MORNE DUMAINE	9
GROS MORNE VERT PRE	18
HAUTEUR SAINTE MARIE LORRAIN	12
HAUTEUR TRINITE SAINTE MARIE	120
MORNE ROUGE AILERON	3
MORNE ROUGE BOURG	9
MORNE ROUGE PARNASSE/CHAMPFLORE	6
MORNE VERT BEL EVENT	6
MORNE VERT BOURG	6
MORNE VERT LACROIX	7
NORD CARAIBE	12
PICABELCASE	12
ROBERT CENTRE BOURG	25
SAINTE MARIE PEROU BEZAUDIN	9
TRINITE POINTE SAVANE	25
FONDS SAINT DENIS	6
Total général	517

FREQUENCE ET TYPES D'ANALYSES PAR INSTALLATION - ANNEE 2024

Type d'analyse par installation	Nombre d'analyses
ALU+C1	46
STATION DU GALION	46
B07+C1	34
AJOUPA BOUIL.BOUTEILLE ADINET	3
BASSE POINTE HTEUR MORNE BALAI	3
BELLEFONTAINE VERRIER	9
GRAND'RIVIERE	6
MORNE VERT LACROIX	3
STATION DE VERRIER	10
B07+C1+ALU	116
GROS MORNE VERT PRE	9
HAUTEUR TRINITE SAINTE MARIE	94
ROBERT CENTRE BOURG	13
B07+C1+SPORES	3
MORNE VERT BEL EVENT	3
B1+C1+PHYTO	3
SOURCE MORESTIN (GOYAVE)	3
D1	68
AJOUPA BOUIL.BOUTEILLE ADINET	3
AJOUPA BOUILLON ABANDONNE	5
AJOUPA BOUILLON BOURG	5
AJOUPA BOUILLON/ FALAISE	3
BASSE POINTE MORNE BALAI DEMARE	5
BASSE POINTE HTEUR MORNE BALAI	2
BELLEFONTAINE VERRIER	2
MORNE ROUGE AILERON	2
MORNE ROUGE BOURG	8
MORNE ROUGE PARNASSE/CHAMPFLORE	5
MORNE VERT LACROIX	3
NORD CARAIBE	10
PICABELCASE	10
FONDS SAINT DENIS	5
D1+D2	15
AJOUPA BOUIL.BOUTEILLE ADINET	1
AJOUPA BOUILLON ABANDONNE	1
AJOUPA BOUILLON BOURG	1
BASSE POINTE MORNE BALAI DEMARE	1
BASSE POINTE HTEUR MORNE BALAI	1
BELLEFONTAINE VERRIER	1
MORNE ROUGE AILERON	1
MORNE ROUGE BOURG	1
MORNE ROUGE PARNASSE/CHAMPFLORE	1
MORNE VERT LACROIX	1
NORD CARAIBE	2
PICABELCASE	2
FONDS SAINT DENIS	1

Type d'analyse par installation	Nombre d'analyses
D1+D2+ALU+SPORES	17
BASSE POINTE NORD	1
COTE NORD ATLANTIQUE	2
GROS MORNE DUMAINE	1
GROS MORNE VERT PRE	1
HAUTEUR SAINTE MARIE LORRAIN	2
HAUTEUR TRINITE SAINTE MARIE	4
ROBERT CENTRE BOURG	2
SAINTE MARIE PEROU BEZAUDIN	1
TRINITE POINTE SAVANE	3
D1+D2+SPORES	3
GRAND'RIVIERE	1
MORNE VERT BEL EVENT	1
MORNE VERT BOURG	1
D1+SPORES	12
GRAND'RIVIERE	5
MORNE VERT BEL EVENT	2
MORNE VERT BOURG	5
D1+SPORES+ALU	103
BASSE POINTE NORD	5
COTE NORD ATLANTIQUE	10
GROS MORNE DUMAINE	8
GROS MORNE VERT PRE	8
HAUTEUR SAINTE MARIE LORRAIN	10
HAUTEUR TRINITE SAINTE MARIE	22
ROBERT CENTRE BOURG	10
SAINTE MARIE PEROU BEZAUDIN	8
TRINITE POINTE SAVANE	22
P1	15
STATION DE CHAMPFLORE	1
STATION DE CROIX LAURENCE	2
STATION DE DEMARE MORNE BALAI	2
STATION DE L'AILERON	2
STATION DE MESPONT	1
STATION DE VERRIER	1
STATION EDEN (station Marc Cécile)	1
STATION FALAISE	2
STATION MOULINGUET	2
STATION TROU VENT	1
P1+COT	6
STATION MORESTIN (GOYAVE)	3
STATION MORESTIN PECOUL	3

Type d'analyse par installation	Nombre d'analyses
---------------------------------	-------------------

P1+P2	11
STATION DE CHAMPFLORE	1
STATION DE CROIX LAURENCE	1
STATION DE DEMARE MORNE BALAI	1
STATION DE L'AILERON	1
STATION DE MESPONT	1
STATION DE MORNE BALAI	1
STATION DE VERRIER	1
STATION EDEN (station Marc Cécile)	1
STATION FALAISE	1
STATION MOULINGUET	1
STATION TROU VENT	1
P1+P2+COT	5
STATION MORESTIN (GOYAVE)	3
STATION MORESTIN PECOUL	2
P1+P2+SPORES	3
STATION DE CALVAIRE	1
STATION HAUTEUR BOURDON	1
STATION URION	1
P1+P2+SPORES+COT	7
STATION DE GRAND'RIVIERE	1
STATION DU GALION	3
STATION DU LORRAIN	3
P1+PHYTO	3
STATION DE MORNE BALAI	3
P1+SPORES	5
STATION DE CALVAIRE	2
STATION HAUTEUR BOURDON	1
STATION URION	2
P1+SPORES+COT	4
STATION DE GRAND'RIVIERE	1
STATION DU LORRAIN	3
P1+SPORES+COT+ALU	3
STATION DU GALION	3
PHYTO+NITRATES+C1+B1	4
RIVIERE DU GALION BRAS VERRIER	4
RP	14
FORAGE LOUISON MORNE BALAI	4
FORAGE PECOUL FR1 BIS	1
FORAGE PECOUL FR8	1
SOURCE ESCENTE	1
SOURCE MONT GELE	1
SOURCE MONT PELE 1	1
SOURCE MONT PELE 2	1
SOURCE MORESTIN (GOYAVE)	1
SOURCE YANG TING	1
FORAGE DEMARE MORNE BALAI	1
SOURCE FOND LES SOURCES	1

Type d'analyse par installation	Nombre d'analyses
RS	9
BRAS GOMMIER PERCE CALVAIRE	1
GRANDE RIVIERE	1
RIVIERE DU GALION (POMPAGE)	1
RIVIERE DU GALION BRAS GOMMIER	2
RIVIERE DU GALION BRAS VERRIER	1
RIVIERE DU LORRAIN	2
RIVIERE PICART (MONT BOUCHE)	1
RS+COL+SALM	7
BRAS GOMMIER PERCE CALVAIRE	1
GRANDE RIVIERE	1
RIVIERE DU GALION (POMPAGE)	1
RIVIERE DU GALION BRAS GOMMIER	1
RIVIERE DU GALION BRAS VERRIER	1
RIVIERE DU LORRAIN	1
RIVIERE PICART (MONT BOUCHE)	1
RS+COL+SALM (5L)	1
CHAPEAU NEGRE	1
Total général 517	

11.1Annexe 3- Etat des principales coupures d’eau

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Montjoly	2024-12-30 18:56:00-04	2024-12-31 13:57:00-04	14,7035507	-61,1381611	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Urion" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Retour à la normale estimé le 31 décembre en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Montjoly	2024-12-30 18:56:00-04	2024-12-31 13:57:00-04	14,7035507	-61,1381611	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Urion" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Retour à la normale estimé le 31 décembre en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-12-27 10:00:00-04	2024-12-27 17:00:00-04	14,8031	-61,22532	[CASSE // LE PRÊCHEUR] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Anse Céron - Habitation Anse Céron En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-12-27 10:00:00-04	2024-12-27 17:00:00-04	14,8031	-61,22532	[CASSE // LE PRÊCHEUR] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Anse Céron - Habitation Anse Céron En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin De Glotin	2024-12-21 08:13:00-04	2024-12-22 23:14:00-04			[TURBIDITE // GROS-MORNE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : Les quartiers concernés sont : 📍 Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin De Glotin	2024-12-21 08:13:00-04	2024-12-22 23:14:00-04			[TURBIDITE // GROS-MORNE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : Les quartiers concernés sont : 📍 Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-12-21 07:34:00-04	2024-12-22 23:35:00-04	14,81653868	-61,06717391	En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : 📍 Bas Céron - Bat. Séguineau - Carabin - Céron - Fonds Cany - Fonds Gens Libre - Fonds Labour - Grand Anse - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Macédoine - Maxime - Moreau - Moreau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Degras - Morne Etoile - Morne Savon - Morne Vallon - Rivière Claire - Vivé Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-12-21 07:34:00-04	2024-12-22 23:35:00-04	14,81653868	-61,06717391	En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : 📍 Bas Céron - Bat. Séguineau - Carabin - Céron - Fonds Cany - Fonds Gens Libre - Fonds Labour - Grand Anse - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Macédoine - Maxime - Moreau - Moreau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Degras - Morne Etoile - Morne Savon - Morne Vallon - Rivière Claire - Vivé Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Marigot	17 Rue Principale	2024-12-21 07:23:00-04	2024-12-22 22:24:00-04	14,81492205	-61,02260983	[TURBIDITE// MARIGOT] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : - Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.
Marigot	17 Rue Principale	2024-12-21 07:23:00-04	2024-12-22 22:24:00-04	14,81492205	-61,02260983	[TURBIDITE// MARIGOT] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : - Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.
Sainte-Marie	7 Rue Des Limes	2024-12-21 07:09:00-04	2024-12-22 22:10:00-04	14,78283081	-60,99351196	[TURBIDITE // SAINTE-MARIE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : La Ferme Bat Reculée - Pain de Sucre Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.
Sainte-Marie	7 Rue Des Limes	2024-12-21 07:09:00-04	2024-12-22 22:10:00-04	14,78283081	-60,99351196	[TURBIDITE // SAINTE-MARIE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : 📍 La Ferme Bat Reculée - Pain de Sucre Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes terrain sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur patience et de leur compréhension.
Gros-Morne	Bourg-La Vierge	2024-12-20 20:10:00-04	2024-12-22 22:11:00-04	14,71710133	-61,01496657	[TURBIDITE // GROS MORNE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : 📍 Gros-Morne : Bois Lézard - Calvaire - Calvaire haut - Côte D'Or - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin 📍 La Trinité : (Trinité) Bellevue Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Bourg-La Vierge	2024-12-20 20:10:00-04	2024-12-22 22:11:00-04	14,71710133	-61,01496657	[TURBIDITE // GROS MORNE] En raison d'un épisode de turbidité suite aux fortes pluies, l'alimentation en eau de certains réservoirs est en difficulté. La distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions pour les quartiers suivants : 📍 Gros-Morne : Bois Lézard - Calvaire - Calvaire haut - Côte D'Or - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinā - Tamarin 📍 La Trinité : (Trinité) Bellevue Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Bourg-Quartier Sous-Bois	2024-12-20 20:06:00-04	2024-12-22 22:07:00-04	14,83294	-61,05564	[TURBIDITE // LORRAIN] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Carabin" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Carabin - Moreau Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Bourg-Quartier Sous-Bois	2024-12-20 20:06:00-04	2024-12-22 22:07:00-04	14,83294	-61,05564	[TURBIDITE // LORRAIN] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Carabin" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Carabin - Moreau Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-20 19:00:00-04	2024-12-22 23:00:00-04	14,6415	-61,13571	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau structurant de la Côte Nord Caraïbe suite aux travaux réalisés par un prestataire sur la prise d'eau de Morestin, la distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions qui se poursuivent pour quelques quartiers. Suite aux interventions des équipes SME, la situation ce samedi continue de s'améliorer. Concernant les perturbations résiduelles, les réservoirs sont en cours de remplissage. Les derniers quartiers concernés sont : 📍 Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - Lot. Citronnelle - Morne Caroline - La caféière Le retour à la normale est estimé ce samedi 21 décembre, en fin d'après-midi. CAP NORD MARTINIQUE et la SME expriment leur solidarité à l'ensemble des abonnés concernés et vous prie de les excuser pour la gêne occasionnée en cette période de fin d'année.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-20 19:00:00-04	2024-12-22 23:00:00-04	14,6415	-61,13571	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau structurant de la Côte Nord Caraïbe suite aux travaux réalisés par un prestataire sur la prise d'eau de Morestin, la distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions qui se poursuivent pour quelques quartiers. Suite aux interventions des équipes SME, la situation ce samedi continue de s'améliorer. Concernant les perturbations résiduelles, les réservoirs sont en cours de remplissage. Les derniers quartiers concernés sont : 📍 Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - Lot. Citronnelle - Morne Caroline - La caféière Le retour à la normale est estimé ce samedi 21

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						décembre, en fin d'après-midi. CAP NORD MARTINIQUE et la SME expriment leur solidarité à l'ensemble des abonnés concernés et vous prie de les excuser pour la gêne occasionnée en cette période de fin d'année.
Carbet	Pavillon	2024-12-20 16:00:00-04	2024-12-21 21:00:00-04	14,70722611	-61,16515238	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau structurant de la Côte Nord Caraïbe suite aux travaux réalisés par un prestataire sur la prise d'eau de Morestin, la distribution en eau potable risque de connaître des perturbations voire des interruptions pour certains quartiers des communes de Saint-Pierre, Carbet et Bellefontaine. Carbet -> Habitation Blondel - Habitation Desfontaine - Saint-James - Morne Abel Les équipes de la SME sont à pied d'oeuvre pour l'amélioration de la distribution d'eau potable. Le retour à la normale est envisagé ce samedi 21 décembre, au plus tôt, en fin de journée. CAP NORD MARTINIQUE et la SME expriment leur solidarité à l'ensemble des abonnés concernés et vous prie de les excuser pour la gêne occasionnée en cette période de fin d'année.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Carbet	Pavillon	2024-12-20 16:00:00-04	2024-12-21 21:00:00-04	14,70722611	-61,16515238	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau structurant de la Côte Nord Caraïbe suite aux travaux réalisés par un prestataire sur la prise d'eau de Morestin, la distribution en eau potable risque de connaître des perturbations voire des interruptions pour certains quartiers des communes de Saint-Pierre, Carbet et Bellefontaine. Carbet -> Habitation Blondel - Habitation Desfontaine - Saint-James - Morne Abel Les équipes de la SME sont à pied d'oeuvre pour l'amélioration de la distribution d'eau potable. Le retour à la normale est envisagé ce samedi 21 décembre, au plus tôt, en fin de journée. CAP NORD MARTINIQUE et la SME expriment leur solidarité à l'ensemble des abonnés concernés et vous prie de les excuser pour la gêne occasionnée en cette période de fin d'année.
Fonds-Saint-Denis	80 D10	2024-12-19 18:00:00-04	2024-12-20 12:00:00-04	14,7522335	-61,17407505	[PERTURBATIONS // SAINT-PIERRE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Pécoul", la distribution en eau potable risque de connaître des perturbations. 🔴 Petit Réduit En cours de traitement. Retour à la normale estimé demain vendredi 20 décembre, en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	80 D10	2024-12-19 18:00:00-04	2024-12-20 12:00:00-04	14,7522335	-61,17407505	[PERTURBATIONS // SAINT-PIERRE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Pécoul", la distribution en eau potable risque de connaître des perturbations. 🔴 Petit Réduit En cours de traitement. Retour à la normale estimé demain vendredi 20 décembre, en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Carbet	Bout Bois	2024-12-11 12:00:00-04	2024-12-11 18:00:00-04	14,725768	-61,161573	[PERTURBATIONS/ LE CARBET] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Bout Bois" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bout Bois - Monastère En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Bout Bois	2024-12-11 12:00:00-04	2024-12-11 18:00:00-04	14,725768	-61,161573	[PERTURBATIONS/ LE CARBET] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Bout Bois" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bout Bois - Monastère En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellevuefontaine	Bellevue Nord	2024-12-11 06:00:00-04	2024-12-11 20:07:00-04	14,67739318	-61,14964169	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction qui alimente en eau le réservoir "Chapeau Nègre - Verrier" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-11 06:00:00-04	2024-12-11 20:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Trouvent 1", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Mascaret - Habitation Bois Dinde - l'Autre bord - La Croix - Le Bourg Les investigations sont en cours. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-12-11 06:00:00-04	2024-12-11 20:07:00-04	14,67739318	-61,14964169	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction qui alimente en eau le réservoir "Chapeau Nègre - Verrier" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-11 06:00:00-04	2024-12-11 20:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Trouvent 1", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Mascret - Habitation Bois Dinde - l'Autre bord - La Croix - Le Bourg Les investigations sont en cours. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-12-10 10:00:00-04	2024-12-13 21:00:00-04	14,830141	-61,054334	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau de refoulement qui alimente en eau certains réservoirs du Lorrain, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Quartiers encore concernés : * *Morne Capot - Fonds Cany - *Morne Degras - Fonds Labour Les interventions sont achevées. Des manoeuvres sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le retour à la normale se fait difficilement pour certains réservoirs jusqu'à ce VENDREDI en cours de soirée, le temps du remplissage des réservoirs.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-12-10 10:00:00-04	2024-12-13 21:00:00-04	14,830141	-61,054334	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau de refoulement qui alimente en eau certains réservoirs du Lorrain, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Quartiers encore concernés : * *Morne Capot - Fonds Cany - *Morne Degras - Fonds Labour Les interventions sont achevées. Des manoeuvres sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le retour à la normale se fait difficilement pour certains réservoirs jusqu'à ce VENDREDI en cours de soirée, le temps du remplissage des réservoirs. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-09 13:00:00-04	2024-12-10 06:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Morne des Cadets", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Beauséjour - La Ferrey - Manavite - Morne des cadets - Morne Gros vent En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-09 13:00:00-04	2024-12-10 06:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Morne des Cadets", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Beauséjour - La Ferrey - Manavite - Morne des cadets - Morne Gros vent En cours de traitement

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Sainte-Marie	Rue Fond Verville	2024-12-08 18:00:00-04	2024-12-09 12:00:00-04	14,7692405	-61,0253437	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Eudorçait La Ri Dèyè La réparation est prévue dès demain matin. Retour à la normale estimé demain lundi 9 décembre en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Fond Verville	2024-12-08 18:00:00-04	2024-12-09 12:00:00-04	14,7692405	-61,0253437	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Eudorçait La Ri Dèyè La réparation est prévue dès demain matin. Retour à la normale estimé demain lundi 9 décembre en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-06 08:24:00-04	2024-12-08 20:00:00-04	14,6415	-61,13571	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] Suite aux travaux menés par la collectivité Cap Nord pour sécuriser la prise d'eau de Morestin, le réseau d'adduction du nord caraïbe est de nouveau alimenté mais certains réservoirs peinent toujours à se remplir. La distribution en eau potable connaît encore quelques perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Batterie - Derrière L'enclos - Fond Bourlet Haut - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Terrasses et Balcons - Grand Fond Les perturbations se poursuivent pour certains quartiers. Les équipes sont mobilisés pour un retour à la normale

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME sont navrés de la gêne occasionnée et remercient les abonnés concernés de leur patience.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-06 08:24:00-04	2024-12-08 20:00:00-04	14,6415	-61,13571	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] Suite aux travaux menés par la collectivité Cap Nord pour sécuriser la prise d'eau de Morestin, le réseau d'adduction du nord caraïbe est de nouveau alimenté mais certains réservoirs peinent toujours à se remplir. La distribution en eau potable connaît encore quelques perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Batterie - Derrière L'enclos - Fond Bourlet Haut - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Terrasses et Balcons - Grand Fond Les perturbations se poursuivent pour certains quartiers. Les équipes sont mobilisés pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME sont navrés de la gêne occasionnée et remercient les abonnés concernés de leur patience.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Nicolo	2024-12-05 05:00:00-04	2024-12-06 16:00:00-04	14,650494	-61,127337	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Abymes" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Abymes Début le vendredi 6 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 6 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Nicolo	2024-12-05 05:00:00-04	2024-12-06 16:00:00-04	14,650494	-61,127337	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Abymes" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Abymes Début le vendredi 6 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 6 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-04 18:01:00-04	2024-12-05 21:02:00-04	14,6415	-61,13571	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Abymes - Batterie - Choiseul - Cité Maniba - Derrière L'enclos - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La cafetière - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver Le retour à la normale ne

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-12-04 18:01:00-04	2024-12-05 21:02:00-04	14,6415	-61,13571	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Abymes - Batterie - Choiseul - Cité Maniba - Derrière L'enclos - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La caféière - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Bois De L'Union	2024-12-04 06:00:00-04	2024-12-04 14:00:00-04	14,7777691	-61,0339443	[TRAVAUX // SAINTE-MARIE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bourg Morne des Esses : rue du Calvaire, rue Alexandre Marceline, rue de la Tradition, rue des Vanniers. 🏢 MERCREDI 4 DECEMBRE 2024 de 9h à 13h Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Impasse Bois De L'Union	2024-12-04 06:00:00-04	2024-12-04 14:00:00-04	14,7777691	-61,0339443	[TRAVAUX // SAINTE-MARIE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bourg Morne des Esses : rue du Calvaire, rue Alexandre Marceline, rue de la Tradition, rue des Vanniers. 📅 MERCREDI 4 DECEMBRE 2024 de 9h à 13h Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-03 12:00:00-04	2024-12-04 06:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Morne des Cadets" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Fonds-Saint-Denis : Beauséjour - La Ferrey - Manavite - Morne des cadets - Morne Gros vent En cours de traitement. Retour à la normale progressif estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-12-03 12:00:00-04	2024-12-04 06:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Morne des Cadets" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Fonds-Saint-Denis : Beauséjour - La Ferrey - Manavite - Morne des cadets - Morne Gros vent En cours de traitement. Retour à la normale progressif estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Chemin Lessema (Cr)	2024-12-03 05:00:00-04	2024-12-04 16:00:00-04	14,717565	-61,007443	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Glotin", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Boissette - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Croix Blanche - Glotin - Petite Lézarde - Petite Tracée Début le mercredi 4 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 4 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Lessema (Cr)	2024-12-03 05:00:00-04	2024-12-04 16:00:00-04	14,717565	-61,007443	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Glotin", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Boissette - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Croix Blanche - Glotin - Petite Lézarde - Petite Tracée Début le mercredi 4 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 4 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	(Null)	2024-12-02 05:00:00-04	2024-12-03 16:00:00-04	14,70067958	-61,15372826	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "Morne Moulinguet", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bel Event - Joli-Mont - La Citerne - La Croix- Bout barrière - Le Bourg Début le mardi 3 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 3 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	(Null)	2024-12-02 05:00:00-04	2024-12-03 16:00:00-04	14,70067958	-61,15372826	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "Morne Moulinguet", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bel Event - Joli-Mont - La Citerne - La Croix- Bout barrière - Le Bourg Début le mardi 3 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 3 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-12-01 05:00:00-04	2024-12-02 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Chapeau Nègre" (Verrier) , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier Début le lundi 2 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 2 décembre en cours de

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-12-01 05:00:00-04	2024-12-02 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Chapeau Nègre" (Verrier) , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier Début le lundi 2 décembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 2 décembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-11-29 13:48:00-04	2024-11-30 17:48:00-04	14,81653868	-61,06717391	[TURBIDITÉ // LE LORRAIN] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Carabin" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bat. Séguineau - Carabin - Fonds Cany - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Etoile - Morne Vallon Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-11-29 13:48:00-04	2024-11-30 17:48:00-04	14,81653868	-61,06717391	[TURBIDITÉ // LE LORRAIN] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Carabin" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bat. Séguineau - Carabin - Fonds Cany - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Etoile - Morne Vallon Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-11-28 17:43:00-04	2024-11-29 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ - LE LORRAIN - LE MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison d'une turbidité en rivière suite aux fortes pluies, certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau potable. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. - Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bois Lézard - Boissette - Bourg - Calvaire - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Flamboyant - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - La Vierge - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin - La Trinité : Bellevue - Le Lorrain : Carabin - Dominante - Le Marigot : Dominante - Sainte-Marie : Pain de Sucre En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-11-28 17:43:00-04	2024-11-29 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ - LE LORRAIN - LE MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison d'une turbidité en rivière suite aux fortes pluies, certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau potable. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bois Lézard - Boissette - Bourg - Calvaire - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Flamboyant - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - La Vierge - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin 📍 La Trinité : Bellevue 📍 Le Lorrain : Carabin - Dominante 📍 Le Marigot : Dominante 📍 Sainte-Marie : Pain de Sucre En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Grand Anse Nord	2024-11-28 11:00:00-04	2024-11-28 14:30:00-04	14,7098821	-61,1812434	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Batterie En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Grand Anse Nord	2024-11-28 11:00:00-04	2024-11-28 14:30:00-04	14,7098821	-61,1812434	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Batterie En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	46 Rue Paul Nazaire	2024-11-28 05:00:00-04	2024-11-29 16:00:00-04	14,7096485	-61,0010574	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Fraicheur" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 La Fraicheur -Dénel - Petite Tracée 📅 VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 29 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	46 Rue Paul Nazaire	2024-11-28 05:00:00-04	2024-11-29 16:00:00-04	14,7096485	-61,0010574	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Fraicheur" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 La Fraicheur -Dénel - Petite Tracée 📅 VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 29 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Chemin De Maniba Piton	2024-11-27 16:10:00-04	2024-11-30 10:11:00-04	14,6452018	-61,1373009	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison de dysfonctionnements persistants sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire ponctuellement et localement des interruptions. 📍 Abymes - Batterie - Choiseul - Cité Maniba - Derrière L'enclos - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La caféière - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver - Morne Caroline Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Des manoeuvres sont réalisées et les équipes sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Belleville	Chemin De Maniba Piton	2024-11-27 16:10:00-04	2024-11-30 10:11:00-04	14,6452018	-61,1373009	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison de dysfonctionnements persistants sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire ponctuellement et localement des interruptions. 📍 Abymes - Batterie - Choiseul - Cité Maniba - Derrière L'enclos - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La cafetière - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver - Morne Caroline Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Des manoeuvres sont réalisées et les équipes sont mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-11-27 06:00:00-04	2024-11-28 06:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Bas Bourg - Fond Cacao - Haut du Morne - Plateau Sable - Bourg - Calvaire - Fonds Abattoir - Fonds Marie Reine - Fonds Rose - La Galette - Lot Haut Morne - Rue Lucie - Savane Petit En cours d'investigation Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-11-27 06:00:00-04	2024-11-28 06:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Bas Bourg - Fond Cacao - Haut du Morne - Plateau Sable - Bourg - Calvaire - Fonds Abattoir - Fonds Marie Reine - Fonds Rose - La Galette - Lot Haut Morne - Rue Lucie - Savane Petit En cours d'investigation Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-11-27 05:00:00-04	2024-11-28 16:00:00-04	14,70695	-61,14501	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "La Croix" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Godinot - La Croix - Longvillier - Petite rivière - Viémazi Début le jeudi 28 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 28 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-11-27 05:00:00-04	2024-11-28 16:00:00-04	14,70695	-61,14501	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "La Croix" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Godinot - La Croix - Longvillier - Petite rivière - Viémazi Début le jeudi 28 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 28 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Saint-Pierre	Cité Cheval Blanc	2024-11-26 08:00:00-04	2024-11-26 12:00:00-04	14,6660049	-61,1513427	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau dans le secteur de Cheval Blanc, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Cheval Blanc - Fond Boucher En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Saint-Pierre	Cité Cheval Blanc	2024-11-26 08:00:00-04	2024-11-26 12:00:00-04	14,6660049	-61,1513427	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau dans le secteur de Cheval Blanc, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Cheval Blanc - Fond Boucher En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-11-26 05:00:00-04	2024-11-27 16:00:00-04	14,70695	-61,14501	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "Urion", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Début le mercredi 27 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 27 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-11-26 05:00:00-04	2024-11-27 16:00:00-04	14,70695	-61,14501	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-VERT] En raison du lavage de réservoir "Urion" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Début le mercredi 27 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 27 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Les Hauts De Maniba	2024-11-25 14:00:00-04	2024-11-26 16:00:00-04	14,649434	-61,139572	[PERTURBATIONS// CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau qui alimente certains réservoirs de Case-Pilote, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Morne Caroline - La cafetière - Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons Les investigations se poursuivent. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Les Hauts De Maniba	2024-11-25 14:00:00-04	2024-11-26 16:00:00-04	14,649434	-61,139572	[PERTURBATIONS// CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau qui alimente certains réservoirs de Case-Pilote, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Morne Caroline - La cafetière - Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons Les investigations se poursuivent. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Ajoupa-Bouillon	Abandonné	2024-11-25 05:00:00-04	2024-11-26 16:00:00-04	14,8220598	-61,1179752	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Trianon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence Début le mardi 26 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 26 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Abandonné	2024-11-25 05:00:00-04	2024-11-26 16:00:00-04	14,8220598	-61,1179752	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Trianon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence Début le mardi 26 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 26 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Du Hangar	2024-11-24 05:00:00-04	2024-11-25 16:00:00-04	14,7746278	-61,0040037	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bonneville" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bois Jadé - Bonneville - Rodon Début le lundi 25 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 25 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Du Hangar	2024-11-24 05:00:00-04	2024-11-25 16:00:00-04	14,7746278	-61,0040037	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bonneville", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bois Jadé - Bonneville - Rodon Début le lundi 25 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 25 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Du Lot La Fraicheur	2024-11-21 12:00:00-04	2024-11-22 16:00:00-04	14,714781	-60,997838	[PERTURBATIONS// GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'une turbidité suite aux fortes pluies, certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Birot - Bois Lézard - Boissette - Bourg - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi 📍 Trinité : Bellevue - Desforts - Tracée En cours de traitement. Retour à la normale estimé le 22 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Chemin Du Lot La Fraicheur	2024-11-21 12:00:00-04	2024-11-22 16:00:00-04	14,714781	-60,997838	[PERTURBATIONS// GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'une turbidité suite aux fortes pluies, certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Birot - Bois Lézard - Boissette - Bourg - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi 📍 Trinité : Bellevue - Desforts - Tracée En cours de traitement. Retour à la normale estimé le 22 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Les Hauts De Maniba	2024-11-21 07:00:00-04	2024-11-22 12:00:00-04	14,649434	-61,139572	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une suspicion de casse sur le réseau d'adduction, l'alimentation en eau de certains réservoirs risque d'être impactée. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Morne Caroline - Abymes - Choiseul - Cité Maniba - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La caféière - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver En cours d'investigation Retour à la normale non défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Les Hauts De Maniba	2024-11-21 07:00:00-04	2024-11-22 12:00:00-04	14,649434	-61,139572	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une suspicion de casse sur le réseau d'adduction, l'alimentation en eau de certains réservoirs risque d'être impactée. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Morne Caroline - Abymes - Choiseul - Cité Maniba - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La caféière - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						En cours d'investigation Retour à la normale non défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	13 Lotissement Le Paradisier	2024-11-19 16:00:00-04	2024-11-20 12:00:00-04	14,83049807	-61,04666786	[PERTURBATIONS // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Croisée 4" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon En cours de traitement Retour à la normale estimé le 20 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	13 Lotissement Le Paradisier	2024-11-19 16:00:00-04	2024-11-20 12:00:00-04	14,83049807	-61,04666786	[PERTURBATIONS // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Croisée 4" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon En cours de traitement Retour à la normale estimé le 20 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Morne Des Esses-St Laurent-St Aroman	2024-11-19 11:21:00-04	2024-11-19 18:00:00-04	14,74793539	-61,02515245	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint Aroman En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Morne Des Esses-St Laurent-St Aroman	2024-11-19 11:21:00-04	2024-11-19 18:00:00-04	14,74793539	-61,02515245	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint Aroman En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Rue De L'Acomat	2024-11-19 08:09:00-04	2024-11-19 18:00:00-04	14,864148	-61,128157	[PERTURBATIONS// BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Hauteur Bourdon" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Rue De L'Acomat	2024-11-19 08:09:00-04	2024-11-19 18:00:00-04	14,864148	-61,128157	[PERTURBATIONS// BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Hauteur Bourdon" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Des Coiffeurs	2024-11-19 06:00:00-04	2024-11-20 16:00:00-04	14,7700176	-61,0201415	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bezaudin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bezaudin Début le mercredi 20 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 20 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Impasse Des Coiffeurs	2024-11-19 06:00:00-04	2024-11-20 16:00:00-04	14,7700176	-61,0201415	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bezaudin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bezaudin Début le mercredi 20 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 20 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Colons	2024-11-18 06:00:00-04	2024-11-19 16:00:00-04	14,7757793	-60,9938745	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bonneville" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bois Jadé - Bonneville - Rodon Début le mardi 19 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 19 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Colons	2024-11-18 06:00:00-04	2024-11-19 16:00:00-04	14,7757793	-60,9938745	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bonneville" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bois Jadé - Bonneville - Rodon Début le mardi 19 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 19 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Macouba	Macouba	2024-11-17 06:00:00-04	2024-11-18 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MACOUBA] En raison du lavage de réservoir "Maitre Jean" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Macouba : 50 Pas - Bourg - Cité Case Paul - Nord Plage - Rue Roche - Terre Patate Début le lundi 18 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 18 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Macouba	Macouba	2024-11-17 06:00:00-04	2024-11-18 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MACOUBA] En raison du lavage de réservoir "Maitre Jean" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Macouba : 50 Pas - Bourg - Cité Case Paul - Nord Plage - Rue Roche - Terre Patate Début le lundi 18 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 18 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Basse-Pointe	Rue Eyma Aimé Céseaire	2024-11-14 14:00:00-04	2024-11-15 12:00:00-04	14,8666327	-61,1136014	[PERTURBATIONS // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Louison / M. Balai" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Basse-Pointe : Morne Balai En cours de traitement Retour à la normale estimé le 15 novembre en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Rue Eyma Aimé Céseaire	2024-11-14 14:00:00-04	2024-11-15 12:00:00-04	14,8666327	-61,1136014	[PERTURBATIONS // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Louison / M. Balai" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Basse-Pointe : Morne Balai En cours de traitement Retour à la normale estimé le 15 novembre en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-11-13 06:00:00-04	2024-11-14 16:00:00-04	14,6415	-61,13571	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Morne Caroline" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 La cafetière 📅 JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 14 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Rue Des Begonias	2024-11-12 06:00:00-04	2024-11-13 16:00:00-04	14,7098029	-61,1821745	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE CARBET] En raison du lavage de réservoir "Morne Charlery" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bout Bois - La Croix Début le mercredi 13 novembre 2024 en début de

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						matinée - Retour à la normale estimé le 13 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Cheneau Voie N.1	2024-11-10 16:00:00-04	2024-11-11 13:00:00-04	14,830621	-61,059017	[DYSFONCTIONNEMENT // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur la chaîne de réservoirs "Carabin" et "Croisée Quatre", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Séguineau - Lot. Canne à Sucre - Bat. Séguineau - Carabin - Lot. Chenaux - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon Retour à la normale estimé le 11 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Lotissement Nazareth	2024-11-10 06:00:00-04	2024-11-12 16:00:00-04	14,777823	-61,133263	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-ROUGE] En raison du lavage de réservoir "Mespont", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Bas Bourg - Bourg - Calvaire - Fonds Abattoir - Fonds Marie Reine - Fonds Rose - La Galette - Lot Haut Morne - Rue Lucie - Savane Petit Début le mardi 12 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 12 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Bellevue	Bellevue Nord	2024-11-10 06:00:00-04	2024-11-10 20:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Macouba	Macouba	2024-11-07 05:00:00-04	2024-11-08 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MACOUBA] En raison du lavage de réservoir "Guérin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Guérin - Bourg - Cité Case Paul - Nord Plage 📅 VENDREDI 8 NOVEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 8 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-11-06 19:07:00-04	2024-11-07 20:08:00-04	14,81653868	-61,06717391	[DYSFONCTIONNEMENT // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bas Cérion - Bat. Séguineau - Carabin - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Moreau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon - Morne Jacques Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Grand'Rivière	Grand'Rivière	2024-11-06 05:00:00-04	2024-11-07 12:00:00-04	14,87324	-61,17966	ANNULATION => [LAVAGE DE RÉSERVOIR // GRAND'RIVIÈRE] En raison du lavage de réservoir "Beauséjour" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Beauséjour - Bourg 📅 CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Montjoly	2024-11-05 09:00:00-04	2024-11-05 13:00:00-04	14,7035507	-61,1381611	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Le Château Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue J. Pernock	2024-11-05 05:00:00-04	2024-11-06 16:00:00-04	14,832827	-61,062892	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de la bache de pompage de "Durand", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Carabin - Dominante - Durand Début le mercredi 6 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 6 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Petite Tracee 2	2024-11-04 05:00:00-04	2024-11-05 16:00:00-04	14,7196469	-61,0019739	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison du lavage de réservoir "Birot" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. • Gros-Morne : Birot • La Trinité : Desforts - Tracée 📅 MARDI 5 NOVEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 5 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Grand'Rivière	Voie Communale Hauteurs Bourdon Voie N.2	2024-11-03 18:39:00-04	2024-11-04 20:40:00-04	14,853273	-61,135352	[DYSFONCTIONNEMENT ELECTRIQUE // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Hauteur Bourdon" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Hauteur Bourdon - Moubin Retour à la normale estimé le 4 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Grand'Rivière	2024-11-03 18:31:00-04	2024-11-04 20:32:00-04	14,8607335	-61,1795493	[TURBIDITÉ // GRAND'RIVIÈRE] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Bellevue" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bourg - Beauséjour Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-11-03 18:20:00-04	2024-11-04 20:25:00-04	14,81653868	-61,06717391	[TURBIDITÉ // LE LORRAIN] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Durand (usine)" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Carabin - Dominante Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Morne Des Olives-Lagrosilliere-Calvaire	2024-11-03 18:17:00-04	2024-11-04 18:17:00-04	14,70962	-60,99996	[TURBIDITÉ // GROS-MORNE] En raison d'une turbidité sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire - Calvaire haut - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	46 Rue Haut De Dominante	2024-11-03 18:12:00-04	2024-11-04 21:14:00-04	14,796779	-61,041408	[TURBIDITÉ // LE MARIGOT] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Durand (usine)" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Dominante Haut - Duvalon - Fleury - Fonds Dominique - La Débit - Les Filaos - Madelon - Papin Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Lotissement Les Moubins	2024-11-03 05:00:00-04	2024-11-04 16:00:00-04	14,86715	-61,126545	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Hackaert" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Eyma - Grosse Roche - Bourg - Hackaert Début le lundi 4 novembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 4 novembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Rue Capitaine Laine	2024-10-29 06:00:00-04	2024-10-30 16:00:00-04	14,83242	-61,053268	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Carabin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Carabin Début le mercredi 30 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 30 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Croix Odilon (Vc8)	2024-10-28 15:54:00-04	2024-10-29 20:00:00-04	14,700683	-60,984753	[TRAVAUX // GROS-MORNE - LE ROBERT] En raison de travaux menés par la CTM au niveau de la station de pompage de Rivière Lézarde, l'usine de production d'eau potable de Directoire sera impactée. La distribution en eau potable sera donc perturbée voire interrompue. Les quartiers concernés sont : -> ROBERT : Vert-Pré Bourg - Rivière-Pomme - La Digue - Bois Neuf – Café - Brice Hermitage - Bois Désir – Zabeth - L'heureux - Cher Epice – Galette - Sabine Boutaud - Cannelle - Cadet -> GROS-MORNE : Vert-Pré Bourg - Rivière-Pomme – Providence - Les Ananas - Magnan - Croix Odilon – Dominant -> TRINITE : Plaisable Début le mardi 29 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 29 octobre en début de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-10-28 06:13:00-04	2024-10-28 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[CASSE // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'une casse suspectée sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Birot → La Trinité : Desforts - Tracée Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade..

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Rose Des Vents	2024-10-28 06:00:00-04	2024-10-29 16:00:00-04	14,7599881	-60,9898127	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Derrière morne 2" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Derrière Morne - Mounzy - Rose des Vents 📅 MARDI 29 OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 29 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Route Departementale 24 B Reculee	2024-10-27 06:00:00-04	2024-10-28 16:00:00-04	14,7802719	-61,0174811	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bezaudin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bezaudin 📅 LUNDI 28 OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 28 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-10-23 06:00:00-04	2024-10-23 14:00:00-04	14,710838	-61,00427	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bourg (Rue Schoelcher) - Bagatelle En cours de traitement Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Cité A Chazeau	2024-10-22 06:00:00-04	2024-10-23 16:00:00-04	14,7878963	-61,1394195	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MORNE-ROUGE] En raison du lavage de réservoir "Aileron 1 et 2" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane ☐ MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 23 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Lotissement La Rose Des Vents	2024-10-21 06:00:00-04	2024-10-21 21:00:00-04	14,7598652	-60,9898524	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] En raison d'un dysfonctionnement lié à l'usine de DURAND, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. La Ferme- Bat Reculée- Pain de sucre En cours de traitement. Le retour à la normale est estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension et de leur patience.
Fonds-Saint-Denis	Lotissement La Charmeuse 2	2024-10-20 06:00:00-04	2024-10-21 16:00:00-04	14,79009	-61,216915	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE PRÊCHEUR - SAINT-PIERRE] En raison du lavage de réservoir "Pécoul" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Abymes - Bourg Prêcheur - Pointe Lamare → Saint-Pierre : Allée Pécoul - Bourg - Fond Coré - La Galère - Le Fort - Mouillage - Petit Réduit - Sainte Philomène Début le lundi 21 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Route Du College	2024-10-20 06:00:00-04	2024-10-21 13:40:00-04	14,7125511	-61,0007462	[TRAVAUX // GROS-MORNE] En raison de travaux sur le réseau, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 La Fraicheur - Dénel - Petite Tracée 📅 LUNDI 21 OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 21 octobre en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Fond Bellemare Haut	2024-10-18 09:00:00-04	2024-10-18 12:00:00-04	14,63202	-61,120684	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Bellemare En cours de réparation. Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Caserne De Gendarmerie Rn4	2024-10-17 10:00:00-04	2024-10-17 13:00:00-04	14,711183	-61,0068563	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Glotin En cours de réparation. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Lotissement Eyma	2024-10-16 06:00:00-04	2024-10-17 16:00:00-04	14,8662626	-61,1139746	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Socco", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Tapis Vert Début le jeudi 17 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 17 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Marigot	Rue Bas Du Temple	2024-10-16 06:00:00-04	2024-10-16 16:00:00-04	14,798389	-61,038541	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Dominante Haut" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Duvallon - Dominante Haut - La Débit 📅 MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 16 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Plateforme	2024-10-14 06:00:00-04	2024-10-15 16:00:00-04	14,818945	-61,022885	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Plateforme" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Duhamelin - Plate Forme Début le mardi 15 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 15 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Cité Fonds D'Or	2024-10-13 06:00:00-04	2024-10-14 16:00:00-04	14,819423	-61,0305887	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Duhamelin" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Bourg - Cité Fonds D'Or Début le lundi 14 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 14 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Carbet	Morne Charlotte	2024-10-11 08:22:00-04	2024-10-11 16:00:00-04	14,7076641	-61,1805588	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. * Cité cocoteraie - Fromager - Grand Anse - Gros coulirou - HAUT ADDUCTION MORESTIN Fond Savane - Lajus - Le Bourg - Le Coin En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Sénéchal	2024-10-09 05:00:00-04	2024-10-10 16:00:00-04	14,81735	-61,029752	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Duhamelin", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Bourg - Cité Fonds D'Or Début le jeudi 10 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 10 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Flamboyants (Cr)	2024-10-07 05:00:00-04	2024-10-08 06:00:00-04	14,712766	-61,021303	ANNULATION => [LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Calvaire Haut", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire haut CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Chemin Birot	2024-10-06 06:00:00-04	2024-10-07 16:00:00-04	14,710365	-60,993203	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison du lavage de réservoir "Birot" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Birot → La Trinité : Desforts - Tracée Début le lundi 7 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 7 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Dumaine (Vc)	2024-10-05 08:23:00-04	2024-10-05 13:23:00-04	14,717487	-61,015912	[DYSFONCTIONNEMENT // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bois Lézard - Bourg - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi → La Trinité : (Trinité) Bellevue Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Voie Communale No 3 De Pain De Sucre	2024-10-05 08:21:00-04	2024-10-05 13:21:00-04	14,798559	-61,007564	[DYSFONCTIONNEMENT // SAINTE-MARIE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : La Ferme Bat Reculée - Pain de Sucre Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-10-05 08:16:00-04	2024-10-05 12:17:00-04	14,81653868	-61,06717391	[DYSFONCTIONNEMENT // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Croisée 4" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Petit Goudou (Cr6)	2024-10-04 06:00:00-04	2024-10-05 17:00:00-04	14,692791	-60,997969	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Fraicheur" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : La Fraicheur +Petite Tracée En cours de traitement Retour à la normale estimé le 5 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Sainte-Marie	Route Departementale 24 B Reculee	2024-10-02 11:53:00-04	2024-10-02 17:00:00-04	14,7802719	-61,0174811	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint Aroman Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-10-02 06:00:00-04	2024-10-03 17:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Glotin" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 🔴 Petite Tracée Les investigations sont en cours. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-10-02 05:00:00-04	2024-10-03 16:00:00-04	14,6415	-61,13571	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Fond Bellemare" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Fond Bellemare Début le jeudi 3 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 3 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-10-01 05:00:00-04	2024-10-02 16:00:00-04	14,73924	-61,13566	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // FONDS-SAINT-DENIS] En raison du lavage de réservoir "Trouvent 2" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Fonds-Saint-Denis : Bel Oncle - Coulée d'or - Croix Louisy - La Tranchée - Mont Béni - Rivière Mahault - Trou-vent Début le mercredi 2 octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 2 octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Morne Ceron	2024-09-30 06:00:00-04	2024-10-01 14:00:00-04	14,8231815	-61,0626744	[TRAVAUX // LE LORRAIN] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Morne Savon", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Morne Savon Début le mardi 1er octobre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 1er octobre en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Impasse De La Verdure	2024-09-30 05:00:00-04	2024-10-01 16:00:00-04	14,6940189	-61,171724	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CARBET] En raison du lavage de réservoir "Bel Event" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bel Event - Morne aux bœufs 📅 MARDI 1er OCTOBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 1er octobre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Bout Bois	2024-09-29 06:00:00-04	2024-09-30 16:00:00-04	14,725768	-61,161573	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CARBET] En raison du lavage de réservoir "Bout Bois 2" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bout Bois - Monastère 📅 LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 30 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Impasse De La Maternelle	2024-09-27 09:00:00-04	2024-09-27 14:00:00-04	14,7119927	-61,0014737	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bourg - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzell

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Retour à la normale estimé en début de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-09-26 06:00:00-04	2024-09-27 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[TURBIDITÉ // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Birot - Bois Lézard - Bourg - Calvaire - Calvaire haut - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Flamboyant - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - La Fraîcheur + d'autres quartiers - La Vierge - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin 📍 La Trinité : Bellevue - Desforts - Tracée En cours de traitement. Retour à la normale estimé le 27 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Cheneau Voie N.1	2024-09-26 06:00:00-04	2024-09-27 20:00:00-04	14,830621	-61,059017	[TURBIDITÉ // LE LORRAIN] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bas Céron - Bat. Séguineau - Bon Repos - Carabin - Céron - Dominante - Fonds Cany - Fonds Gens Libre - Fonds Labour - Grand Anse - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Macédoine - Maxime - Moreau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Degras - Morne Etoile - Morne Savon - Morne Vallon - Rivière Claire - Vivé En cours de traitement Retour à la normale estimé

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						le 27 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Case Dujon	2024-09-26 06:00:00-04	2024-09-27 20:00:00-04	14,7749239	-61,0043113	[TURBIDITÉ // SAINTE-MARIE] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bat Bon Air - Bat Saint Paul - Bat Sema - Belle Etoile Félicité - Bon Air - Bourg Morne des esses - Calvaire - Chertine - Derrière Morne - Eudorçait - Félix Mulâtre - La Ferme Bat Reculée - Mounzy - Pain de Sucre - Pérou Eudorçait - Rose des Vents - Rue Canarie - Rue Mulâtre - Saint Aroman - Saint Laurent - Spourtoune Retour à la normale estimé le 27 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Cité Fond D'Or	2024-09-26 06:00:00-04	2024-09-27 16:00:00-04	14,81946188	-61,03063457	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Duhamelin", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bourg - Cité Fonds D'Or 📅 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 27 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Rue De Petite Riviere Salee	2024-09-25 06:00:00-04	2024-09-26 16:00:00-04	14,75919	-60,9802287	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Bonneville" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : *Bonneville - Rodon - Bois Jadé - Poirier - Descossières - Bon Air - Fond Moulin → Trinité : Bois Jadé - Poirier Début le jeudi 26 septembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 26 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Principale	2024-09-24 06:00:00-04	2024-09-25 18:00:00-04	14,815022	-61,022607	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Dominante Bas" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Le Marigot : Dominante - Fleury - Papin - Fonds Dominique - Charpentier - Madelon - Bellevue - La Garanne - Les Filaos - 📍 Sainte-Marie : *Pain de Sucre - Ecole primaire Saint Jacques 📅 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 25 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue De Petite Riviere Salee	2024-09-24 06:00:00-04	2024-09-25 18:00:00-04	14,75919	-60,9802287	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Dominante Bas" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Le Marigot : Dominante - Fleury - Papin - Fonds Dominique - Charpentier - Madelon - Bellevue - La Garanne - Les Filaos - 📍 Sainte-Marie : *Pain de Sucre - Ecole primaire Saint Jacques 📅 MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2024 en

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						début de matinée Retour à la normale estimé le 25 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Macouba	Macouba	2024-09-22 09:42:00-04	2024-09-24 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MACOUBA] En raison du lavage de réservoir "Maitre Jean", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Macouba : Cinquante Pas - Terre Patate - Rue Roche - Bourg - Nord Plage - Cité Case Paul - Guérin Début le mardi 24 septembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 24 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Grande Treille	2024-09-22 06:00:00-04	2024-09-23 16:00:00-04	14,7938553	-61,0283989	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Morne Lacroix", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint Jacques 📅 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2024 Retour à la normale estimé le 23 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-09-18 15:00:00-04	2024-09-19 12:00:00-04	14,73924	-61,13566	[TRAVAUX // FONDS-SAINT-DENIS] En raison de travaux sur le réseau pour le renouvellement d'équipement, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Fonds-Saint-Denis : Morne des cadets Début le jeudi 19 septembre 2024 en début de matinée -

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Retour à la normale estimé le 19 septembre en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Croix Odilon (Vc8)	2024-09-17 06:00:00-04	2024-09-18 22:00:00-04	14,700683	-60,984753	[TRAVAUX // GROS-MORNE - ROBERT - TRINITE] En raison de travaux de raccordement menés par la CTM au niveau de la station de pompage de Rivière Lézarde, l'usine de production d'eau potable de Directoire sera impactée. La distribution en eau potable sera donc perturbée voire interrompue : • Gros-Morne : Vert-Pré bourg - Rivière-Pomme – Providence - Les Ananas - Magnan - Croix Odilon – Dominant • Robert : Vert-Pré bourg - Rivière-Pomme - La Digue - Bois Neuf – Café - Brice Hermitage - Bois Désir – Zabeth - L'heureux – Boutaud - Cher Epice – Galette • Trinité : Plaisable 📅 MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024 Intervention programmée de 8h à 16h. Retour à la normale estimé le 18 septembre en cours de soirée, le temps du remplissage des réservoirs. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	80 D10	2024-09-13 08:00:00-04	2024-09-13 17:00:00-04	14,7522335	-61,17407505	[DYSFONCTIONNEMENT // SAINT-PIERRE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Saint-Pierre : Petit Réduit En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-09-12 06:00:00-04	2024-09-13 17:00:00-04	14,8031	-61,22532	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE PRÊCHEUR] En raison du lavage de réservoir , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Anse Belleville - Anse Céron Intervention programmée Début le vendredi 13 septembre 2024 en fin de matinée - Retour à la normale estimé le 13 septembre en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Fond Bellemare Haut	2024-09-11 06:00:00-04	2024-09-12 17:00:00-04	14,63202	-61,120684	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Fond Bellemare Intervention programmée Début le jeudi 12 septembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 12 septembre en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Chemin Rural De Belle Etoile	2024-09-11 06:00:00-04	2024-09-11 13:00:00-04	14,7743859	-60,9872857	[TRAVAUX // SAINTE-MARIE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Belle Etoile En cours de traitement Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Saint-Pierre	2024-09-10 06:00:00-04	2024-09-11 17:00:00-04	14,7563754	-61,1235415	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-ROUGE] En raison du lavage de réservoir , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Fond Marie Reine - Lot. Parnasse - Plateau Sable - Sica - Zobéide Intervention programmée Début le mercredi 11 septembre 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 11 septembre en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-09-10 06:00:00-04	2024-09-10 16:00:00-04	14,73924	-61,13566	CONFIRMATION DU LAVAGE CE JOUR =>[LAVAGE DE RÉSERVOIR // FONDS-SAINT-DENIS] En raison du lavage de réservoir "Trou Vent", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Mascaret - Habitation Bois Dinde - l'Autre bord - La Croix - Le Bourg 📅 MARDI 10 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 10 septembre en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-09-09 18:00:00-04	2024-09-10 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Birot - Bois Lézard - Bourg - Calvaire - Calvaire haut - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Flamboyant - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - La Vierge - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin → La Trinité : Bellevue - Desforts - Tracée En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-09-09 06:00:00-04	2024-09-10 20:00:00-04	14,830141	-61,054334	[PERTURBATIONS // NORD] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon - Bon Repos - Carabin - Fonds Gens Libre - Grand Anse - Macédoine - Maxime - Mome Savon - Rivière Claire - Vivé 📍 Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin 📍 Sainte-Marie : Pain de Sucre 📍 Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes sont à pied

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP NORD MARTINIQUE et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Boulistes	2024-09-09 06:00:00-04	2024-09-10 20:00:00-04	14,7732072	-60,9917744	[PERTURBATIONS // NORD] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon - Bon Repos - Carabin - Fonds Gens Libre - Grand Anse - Macédoine - Maxime - Morne Savon - Rivière Claire - Vivé 📍 Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin 📍 Sainte-Marie : Pain de Sucre 📍 Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP NORD MARTINIQUE et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Marigot	Rue La Marie	2024-09-09 06:00:00-04	2024-09-10 20:00:00-04	14,820586	-61,028611	[PERTURBATIONS // NORD] En raison des fortes pluies et orages, les usines de production sont impactées et certains réservoirs sont en difficulté d'alimentation en eau. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon - Bon Repos - Carabin - Fonds Gens Libre - Grand Anse - Macédoine - Maxime - Morne Savon - Rivière Claire - Vivé 📍 Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin 📍 Sainte-Marie : Pain de Sucre 📍 Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes sont à pied d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP NORD MARTINIQUE et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Capot	2024-09-06 06:00:00-04	2024-09-06 18:00:00-04	14,8202834	-61,0948359	[DYSFONCTIONNEMENT // LE LORRAIN] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Fonds Cany - Morne Capot Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Undefined	2024-09-04 06:00:00-04	2024-09-05 15:00:00-04	14,8243775	-61,1139239	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Trianon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Croix Laurence 📅 JEUDI 5 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 5 septembre en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	D 22	2024-09-03 06:00:00-04	2024-09-04 16:00:00-04	14,815002	-61,09103	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne Degras" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Céron - Fonds Labour - Morne Degras 📅 MERCREDI 4 septembre 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 4 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Cité Fonds D'Or	2024-09-02 11:23:00-04	2024-09-02 13:00:00-04	14,820005	-61,03083	[CASSE // LE MARIGOT] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fonds D'Or En cours de réparation. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Zone D'Activité Belle Etoile	2024-09-02 06:00:00-04	2024-09-03 15:00:00-04	14,774877	-60,9871086	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Saint Laurent" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bat Saint Paul - Bat Sema - Bourg Morne des esses - Calvaire - Saint Laurent - Spourtowne 📅 MARDI 3 SEPTEMBRE 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 3 septembre en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Cité Cheval Blanc	2024-08-30 08:00:00-04	2024-08-30 14:30:00-04	14,6643429	-61,1557658	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Cheval Blanc - Fond Boucher

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Retour à la normale en cours, en ce début d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Bout Bois	2024-08-28 08:00:00-04	2024-08-28 14:00:00-04	14,725768	-61,161573	[PERTURBATIONS // LE CARBET] En raison d'un dysfonctionnement sur le pompage de "Bout Bois" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bout Bois - Monastère Retour à la normale en cours. Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-08-27 11:00:00-04	2024-08-28 14:00:00-04	14,830141	-61,054334	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse importante sur le réseau, l'alimentation en eau de plusieurs réservoirs est impactée. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Bas Céron - Bat. Séguineau - Bon Repos - Carabin - Céron - Dominante - Fonds Cany - Fonds Gens Libre - Fonds Labour - Grand Anse - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Macédoine - Maxime - Moreau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Céron - Morne Degras - Morne Etoile - Morne Savon - Morne Vallon - Rivière Claire - Vivé En cours de traitement. Retour à la normale estimé le 28 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Les Hauts De Maniba	2024-08-27 06:00:00-04	2024-08-28 13:00:00-04	14,649434	-61,139572	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] En raison de travaux sur le réseau, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Le secteur concerné est : 📍 Les Hauts de Maniba 📅 MERCREDI 28 AOÛT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 28 août en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Grande Treille	2024-08-27 06:00:00-04	2024-08-28 12:00:00-04	14,7938553	-61,0283989	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Pain de Sucre- La Ferme Le retour à la normale est estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Dumaine Ouest	2024-08-27 06:00:00-04	2024-08-28 12:00:00-04	14,7180852	-61,019664	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : *Glotin - Petite Tracée - Deux Terres - Poirier - *Dumaine - Bourg - Lessema - Fraîcheur 2 - Bat. Fraîcheur - Gpe PL Bagatelle - Manzèl - Res. Abricotier - Phalente Albert - Croix Blanche - Calvaire - Calvaire haut - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin- Bois lézard- Bellevue- Côte d'Or Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension et de votre patience.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-08-26 08:27:00-04	2024-08-29 15:00:00-04	14,710838	-61,00427	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Dumaine", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 🔴 Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema -

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier 📅 MARDI 27 AOÛT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 27 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Rodony	2024-08-25 06:00:00-04	2024-08-26 15:00:00-04	14,7106911	-61,0146458	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Tamarin", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Tamarin 📅 LUNDI 26 AOÛT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 26 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Cité Madelonnette Voie N.2	2024-08-20 08:00:00-04	2024-08-20 20:00:00-04	14,839296	-61,115512	[PERTURBATIONS // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Morne Balai", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Morne Balai - Démare - Madelonnette En cours d'investigation Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-08-20 06:20:00-04	2024-08-22 15:00:00-04	14,73924	-61,13566	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // FONDS-SAINT-DENIS] En raison du lavage de réservoir "Trouvent 2", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bel Oncle - Coulée d'or - Croix Louisy - La Tranchée - Mont Béni - Rivière Mahault - Trou-vent 📅 JEUDI 22 AOÛT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 22 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Nicolo	2024-08-20 06:00:00-04	2024-08-21 16:00:00-04	14,650494	-61,127337	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] En raison de travaux sur le réseau, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Les Hauts de Maniba - Petit fourneau Début le mercredi 21 août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 août en cours d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Lotissement Les Moubins	2024-08-20 06:00:00-04	2024-08-21 16:00:00-04	14,86715	-61,126545	[TRAVAUX // BASSE-POINTE] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Hauteur Bourdon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin Début le mercredi 21 août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 août en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-08-20 06:00:00-04	2024-08-21 15:00:00-04	14,8031	-61,22532	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE PRÊCHEUR] En raison du lavage de réservoir "Anse Belleville" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Anse Belleville - Anse Céron 📅 MERCREDI 21 AOÛT 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-08-19 08:00:00-04	2024-08-19 14:00:00-04	14,70695	-61,14501	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 La Croix En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Résidence La Perle	2024-08-19 06:00:00-04	2024-08-20 15:00:00-04	14,8004107	-61,2217754	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE PRÊCHEUR] En raison du lavage de réservoir "Charmeuse" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Charmeuse - Morne Folie 📅 MARDI 20 AOUT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 20 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Saint-Pierre	Cité Cheval Blanc	2024-08-18 06:00:00-04	2024-08-19 15:00:00-04	14,6660049	-61,1513427	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Lycée Cheval Blanc" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Lot. Cheval blanc - Lycée 📅 LUNDI 19 AOUT 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 19 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Lotissement Courtoisie	2024-08-17 08:00:00-04	2024-08-19 16:00:00-04	14,8289136	-61,0477117	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau au lot Canne à Sucre, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Rés. Canne à Sucre à Séguineau En cours de traitement (par Simar) Retour à la normale non défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Ajoupa-Bouillon	Abandonné	2024-08-14 08:00:00-04	2024-08-14 15:00:00-04	14,8220598	-61,1179752	[TURBIDITÉ // L'AJOUPA-BOUILLON - LE MORNE-ROUGE] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Racine - Abandonné - Cité Grenade - Deschamps - Dufailly - Grande Savane - Lot Deschamps - Vieux Cacaos → Le Morne-Rouge : Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Dumaine (Vc)	2024-08-14 06:35:00-04	2024-08-15 00:36:00-04	14,717487	-61,015912	[TURBIDITÉ // GROS-MORNE] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Dumaine" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe Pl. Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Bas Dominante	2024-08-13 18:06:00-04	2024-08-14 12:05:00-04	14,7999211	-61,0394852	[TURBIDITÉ // LE MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison d'une turbidité sur le réseau du réservoir "Durand (usine)" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Duvallon - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin → Sainte-Marie : Pain de

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Sucre - Reculée Retour à la normale estimé le 14 août en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue De La Bananeraie	2024-08-13 08:44:00-04	2024-08-14 08:45:00-04	14,7738182	-61,0133072	[TURBIDITÉ // SAINTE-MARIE] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : La Ferme - Reculée - Pain de Sucre - Belle Etoile - Morne des Esses Les interventions sont en cours. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Chemin Du Mahogany	2024-08-13 08:00:00-04	2024-08-14 06:00:00-04	14,847886	-61,140161	[PERTURBATIONS // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le pompage qui alimente le réservoir "Hauteur Bourdon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Hauteur Bourdon - Moubin En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin De Poirier	2024-08-13 06:25:00-04	2024-08-14 06:26:00-04	14,724709	-60,996405	[TURBIDITÉ // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bois Lézard - Côte D'Or - Res. Bèl vi → La Trinité : Bellevue Les interventions sont en cours.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Caimites	2024-08-13 05:58:00-04	2024-08-14 06:00:00-04	14,830873	-61,06612	[TURBIDITÉ // LORRAIN] En raison d'une turbidité liées aux fortes pluies, certaines usines de production d'eau potable sont impactées. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 *Morne Capot - Fonds Cany - Carabin - Moreau - Bas Céron - Carabin Les interventions sont en cours. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Qrt Les Deux Terres	2024-08-08 09:00:00-04	2024-08-08 16:00:00-04	14,7040931	-61,0134791	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Glotin", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Boissette - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Croix Blanche - Glotin - Petite Lézarde - Petite Tracée Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Lotissement Tapis Vert	2024-08-08 06:00:00-04	2024-08-09 14:00:00-04	14,8489027	-61,1105665	[TRAVAUX // BASSE-POINTE] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Hautteur Bourdon", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Hautteur Bourdon - Moubin 📅 VENDREDI 9 AOÛT 2024 Retour à la normale estimé le 9 août en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Rue Grande Treille	2024-08-07 06:00:00-04	2024-08-08 16:00:00-04	14,7938553	-61,0283989	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Dominante Bas" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Le Marigot : Bellevue (La Garanne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin 📍 Sainte-Marie : Pain de Sucre 📅 JEUDI 8 AOÛT 2024 Retour à la normale estimé le 8 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Lotissement Tapis Vert	2024-08-07 06:00:00-04	2024-08-08 16:00:00-04	14,8489027	-61,1105665	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Morne Balai" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Démare - Madelonette - Morne Balai 📅 JEUDI 8 AOÛT 2024 Retour à la normale estimé le 8 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Grande Treille	2024-08-06 06:00:00-04	2024-08-07 16:00:00-04	14,7938553	-61,0283989	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Pain de sucre" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Pain de Sucre Début le mercredi 7 août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 7 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Morne Savon	2024-08-05 06:00:00-04	2024-08-06 16:00:00-04	14,8177133	-61,0820331	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne Savon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Fonds Gens Libre - Grand Anse - Macédoine - Maxime - Morne Savon - Rivière Claire - Vivé Début le mardi 6 août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 6 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Rue De L'Acomat	2024-08-04 06:00:00-04	2024-08-05 16:00:00-04	14,864148	-61,128157	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Hauteur Bourdon" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin Début le lundi 5 août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 5 août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Chemin La Nazaire	2024-07-31 06:00:00-04	2024-08-01 22:00:00-04	14,696128	-60,982774	[TRAVAUX // GROS-MORNE - LE ROBERT] En raison de travaux menés par la CTM au niveau de la station de pompage de Rivière Lézarde, l'usine de production d'eau potable de Directoire sera impactée. La distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → GROS-MORNE : Vert-Pré Bourg - Rivière-Pomme – Providence - Les Ananas - Magnan - Croix Odilon – Dominant → ROBERT : Vert-Pré Bourg - Rivière-Pomme - La Digue - Bois Neuf – Café - Brice Hermitage - Bois Désir – Zabeth - L'heureux - Cher Epice – Galette - Boutaud - Cannelle → TRINITE : Plaisable Début le jeudi 1er août 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 1er août en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Saint-Pierre	2024-07-31 06:00:00-04	2024-08-01 16:00:00-04	14,740415	-61,1653085	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINT-PIERRE - LE CARBET] En raison du lavage de réservoir "Morne Abel", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint-Pierre : Saint-James 📍 Le Carbet : Habitation Blondel - Habitation Desfontaine - Morne Abel 📅 JEUDI 1er AOÛT 2024 Retour à la normale estimé le 1er août en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-07-30 06:00:00-04	2024-07-31 16:00:00-04	14,8031	-61,22532	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINT-PIERRE - LE PRÊCHEUR] En raison du lavage de réservoir "Pécoul", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Saint-Pierre : Allée Pécoul - Bourg - Fond Coré - La Galère - Le Fort - Mouillage - Petit Réduit - Sainte Philomène 📍 Prêcheur : Abymes - Bourg Prêcheur - Pointe Lamare 📅 MERCREDI 31

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						JUILLET 2024 Retour à la normale estimé le 31 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-07-29 06:00:00-04	2024-07-30 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Bourg" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Corossol - Cour Tamarin - Fond Capot - Jeannot - Le Bourg 📅 MARDI 30 JUILLET 2024 Retour à la normale estimé le 30 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Impasse Des Lauriers	2024-07-28 06:00:00-04	2024-07-29 16:00:00-04	14,7119371	-61,1803586	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE CARBET] En raison du lavage de réservoir "Sanatorium" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Cité cocoteraie - Fromager - Grand Anse - Gros coulirou - Savane - Lajus - Le Bourg - Le Coin 📅 LUNDI 29 JUILLET 2024 Retour à la normale estimé le 29 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Bon Repos-Morne Capot-Maxime	2024-07-18 20:15:00-04	2024-07-20 20:16:00-04	14,83294	-61,05564	[TURBIDITÉ // LE LORRAIN] En raison des dernières fortes pluies, les usines de production d'eau potable sont de nouveau impactées, et la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bourg - Fonds Brûlé- Lot. Prébours - Bas Céron - Bat. Séguineau - Bon Repos - Carabin - Dominante - Fonds Cany - Fonds Gens Libre - Grand Anse - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Macédoine - Maxime - Moreau - Morne Bois -

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Morne Capot - Morne Etoile - Morne Savon - Morne Vallon - Rivière Claire - Vivé Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	347 Rue Habituee	2024-07-18 20:13:00-04	2024-07-20 20:14:00-04	14,79303395	-61,03448191	[TURBIDITÉ // SAINTE-MARIE] En raison des dernières fortes pluies, les usines de production d'eau potable sont de nouveau impactées, et la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : La Ferme Bat Reculée - Pain de Sucre Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Le Marigot	2024-07-18 18:12:00-04	2024-07-20 20:13:00-04	14,82205	-61,03052	[TURBIDITÉ // LE MARIGOT] En raison des dernières fortes pluies, les usines de production d'eau potable sont de nouveau impactées, et la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Bourg-La Vierge	2024-07-18 18:09:00-04	2024-07-20 18:10:00-04	14,71710133	-61,01496657	[TURBIDITÉ // GROS-MORNE] En raison des dernières fortes pluies, les usines de production d'eau potable sont de nouveau impactées, et la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Boissette - Bourg - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Les interventions sont en cours pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Rue De L'Acomat	2024-07-18 06:00:00-04	2024-07-19 16:00:00-04	14,864148	-61,128157	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Brise Charge - Hauteur Bourdon", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Hauteur Bourdon - Moubin Début le vendredi 19 juillet

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 19 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Cheneau Voie N.1	2024-07-17 06:00:00-04	2024-07-18 16:00:00-04	14,830621	-61,059017	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne Jacques" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bas Céron - Carabin - Moreau Début le jeudi 18 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 18 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Grand Anse Nord	2024-07-17 06:00:00-04	2024-07-17 12:00:00-04	14,7098821	-61,1812434	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Cité cocoteraie - Fromager - Grand Anse - Gros coulirou - Fond Savane - Lajus - Le Bourg - Le Coin La réparation est achevée. Le retour à la normale est en cours, ce mercredi matin. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Chemin Rodony	2024-07-16 08:00:00-04	2024-07-18 16:00:00-04	14,7106911	-61,0146458	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison de dysfonctionnements sur l'alimentation en eau de certains réservoirs suite aux perturbations à l'usine de production de Galion, la distribution en eau potable reste impactée ce mercredi. 📍 Gros-Morne : Bois Lézard - Calvaire - Calvaire haut - Côte D'Or - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Res. Bèl vi - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin 📍 La Trinité : Bellevue Retour à la normale estimé demain jeudi 18 juillet en cours de journée, le temps du remplissage des réservoirs. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Barre D'Englebernes	2024-07-16 08:00:00-04	2024-07-17 09:00:00-04	14,719055	-61,009472	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison des fortes pluies impactant les usines de production d'eau potable, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin - Glotin - Croix Blanche Retour à la normale estimé demain en cours de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Manscour	2024-07-16 08:00:00-04	2024-07-16 17:00:00-04	14,73028365	-61,01966908	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison des fortes pluies impactant les usines de production d'eau potable, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bois Lézard - Côte D'Or - Res. Bèl vi → La Trinité : Bellevue Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Basse-Pointe	Lotissement Tapis Vert	2024-07-16 06:00:00-04	2024-07-17 16:00:00-04	14,8489027	-61,1105665	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BASSE-POINTE] En raison du lavage de réservoir "Morne Balai", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai Début le mercredi 17 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 17 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Chemin Du Vallon	2024-07-15 06:00:00-04	2024-07-16 16:00:00-04	14,8232897	-61,0568925	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Vallon", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Cité Vallon 📅 MARDI 16 JUILLET 2024 Retour à la normale estimé le 16 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Voie Communale De Bon Air	2024-07-11 06:00:00-04	2024-07-12 06:00:00-04	14,747861	-61,005936	[CASSE // SAINTE-MARIE - TRINITE] En raison de la casse suspectée sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bon Air - Bonneville - Fond Moulin → Trinité : Morne Millote - Bois Jadé - Poirier CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-07-11 06:00:00-04	2024-07-11 16:00:00-04	14,70695	-61,14501	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Canton Suisse - Rivière-Coco - Fond Moulin En cours de réparation. Retour à la normale estimé en cours d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Marigot	17 Rue Principale	2024-07-10 11:05:00-04	2024-07-11 15:00:00-04	14,81492205	-61,02260983	[TRAVAUX // LE MARIGOT] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - La Garenne - Charpentier - Les Filaos - Lotissement grand chemin 📅 JEUDI 11 JUILLET 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 11 juillet en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-07-10 10:00:00-04	2024-07-10 15:00:00-04	14,710838	-61,00427	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bourg En cours de réparation Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Lotissement Les Citronnelles	2024-07-10 06:00:00-04	2024-07-11 16:00:00-04	14,650573	-61,117589	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Citronnelles" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Fond Bourlet Haut - Lot. Citronnelle Début le jeudi 11 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 11 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Voie Communale De Bon Air	2024-07-09 19:00:00-04	2024-07-10 14:00:00-04	14,747861	-61,005936	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse suspectée sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bon Air Les investigations sont en cours. Retour à la normale envisagé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Nicolo	2024-07-09 06:00:00-04	2024-07-10 16:00:00-04	14,650494	-61,127337	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Les Hauts de Maniba" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons Début le mercredi 10 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 10 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Residence De Choiseul	2024-07-08 06:00:00-04	2024-07-09 16:00:00-04	14,63801404	-61,13518439	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Choiseul 1" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Choiseul - Fond Bourlet - Plateforme - Vétiver Début le mardi 9 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 9 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Marigot	17 Rue Principale	2024-07-08 06:00:00-04	2024-07-09 14:00:00-04	14,81492205	-61,02260983	[TRAVAUX // LE MARIGOT] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Charpentier - Habitation Bellevue - La Garenne - Les Filaos Début le mardi 9 juillet 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 9 juillet en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellevue	Bellevue Nord	2024-07-07 06:00:00-04	2024-07-08 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Verrier - Chapeau Nègre" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier 📅 LUNDI 8 JUILLET 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 8 juillet en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue De La Baignoire	2024-07-07 06:00:00-04	2024-07-08 14:00:00-04	14,8215357	-61,0289941	[TRAVAUX // LE MARIGOT] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Morne Roseau" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Dehaumont - La Marie - Res. La Pointe - Pointe Lamarre 📅 LUNDI 8 JUILLET 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 8 juillet en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Dumaine-Poirier-Tracee	2024-07-04 18:00:00-04	2024-07-05 16:00:00-04	14,72494377	-60,99480018	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Biro", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Birot - Desforts - Tracée -> Trinité : Tracée - Desforts Retour à la normale estimé le 5 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-07-03 13:00:00-04	2024-07-05 20:00:00-04	14,830141	-61,054334	[PERTURBATIONS // LE LORRAIN] La turbidité en rivière continue du fait des fortes pluies liées à l'onde tropicale d'hier. Les usines de production d'eau potable sont toujours impactées, et les perturbations de la distribution se poursuivent : Les quartiers concernés sont : → Carabin - Mome Etoile-Lot. Chenaux - Bat. Séguineau - Lot. Séguineau - Mome Vallon- Mome Bois - Moreau - Bas Céron Dans ce contexte, le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes de terrain sont toujours mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Caraïbes	2024-07-03 13:00:00-04	2024-07-05 20:00:00-04	14,782027	-60,993383	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] La turbidité en rivière continue du fait des fortes pluies liées à l'onde tropicale d'hier. Les usines de production d'eau potable sont toujours impactées, et les perturbations de la distribution se poursuivent : Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : La Ferme - Bat Reculée - Pain de Sucre - Reculée - Saint-Jacques - Citron Dans ce contexte, le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes de terrain sont toujours mobilisées pour un

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-07-03 13:00:00-04	2024-07-05 20:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] La turbidité en rivière continue du fait des fortes pluies liées à l'onde tropicale d'hier. Les usines de production d'eau potable sont toujours impactées, et les perturbations de la distribution se poursuivent : Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bois Lézard - Boissette - Bourg - Chemin Abricot - Chemin Berault - chemin Petit Goudou - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Glotin - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Petite Lézarde - Petite Tracée - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi → La Trinité : (Trinité) Bellevue Dans ce contexte, le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes de terrain sont toujours mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	17 Rue Principale	2024-07-03 13:00:00-04	2024-07-05 20:00:00-04	14,81492205	-61,02260983	[PERTURBATIONS // LE MARIGOT] La turbidité en rivière continue du fait des fortes pluies liées à l'onde tropicale d'hier. Les usines de production d'eau potable sont toujours impactées, et les perturbations de la distribution se poursuivent : Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Duhamelin - Duvalon - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin - Plate Forme Dans ce contexte, le retour à la normale ne peut être

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						défini à ce stade. Les équipes de terrain sont toujours mobilisées pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Sénéchal	2024-07-03 06:00:00-04	2024-07-03 20:00:00-04	14,81735	-61,029752	[PERTURBATIONS // LE MARIGOT] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions Les quartiers concernés sont : → Plateforme - Duhamelin Des perturbations se poursuivent sur le réservoir de Plateforme. Le retour à la normale se fait progressivement le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Immortelles	2024-07-03 06:00:00-04	2024-07-03 20:00:00-04	14,780329	-60,997081	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Pain de Sucre Des perturbations se poursuivent sur le réservoir de Pain de Sucre. Le retour à la normale se fait progressivement le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Ajoupa-Bouillon	Undefined	2024-07-02 16:30:00-04	2024-07-05 13:00:00-04	14,8243775	-61,1139239	REPORT => [LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Poste Police" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bourg - Mille Pas - Ravine des Saints - Sance 📅 VENDREDI 5 JUILLET 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé le 5 juillet en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[PERTURBATIONS // BELLEFONTAINE] En raison d'un défaut électrique edf sur le réservoir "Chapeau Nègre" (Verrier) , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier Suite à une intervention de dépannage électrique, le retour à la normale se fait progressivement le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 09:00:00-04	14,73924	-61,13566	[PERTURBATIONS // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Morne des Cadets" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Fonds-Saint-Denis : Beauséjour - La Ferrey - Manavite - Morne des cadets - Morne Gros vent En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Rue Cheneau Voie N.1	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 09:00:00-04	14,830621	-61,059017	[PERTURBATIONS // LE LORRAIN] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions 📍 Carabin - Morne Etoile- Lot. Chenaux - Bat. Séguineau - Lot. Séguineau - Morne Vallon- Morne Bois - Moreau - Bas Céron En cours de traitement. Le retour à la normale est estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Lotissement Grand Chemin	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 09:00:00-04	14,8164393	-61,0269407	[PERTURBATIONS // MARIGOT] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions Les quartiers concernés sont : → Bellevue (La Garenne) - Charpentier - Dominante - Fleury - Fonds Dominique - Les Filaos - Madelon - Papin-Duvallon-Bourg -Cité Fond d'Or En cours de traitement Le retour à la normale est estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Flamboyants (Cr)	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 09:00:00-04	14,712766	-61,021303	[PERTURBATIONS// GROS-MORNE] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions Les quartiers concernés sont : → Tamarin En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension et de leur patience.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Case Dujon	2024-07-02 06:00:00-04	2024-07-03 09:00:00-04	14,7749239	-61,0043113	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] En raison de la turbidité en rivière liée au passage de l'ouragan BERYL et impactant les usines de production d'eau potable, la distribution connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Bois Jadé - Bonneville - Pain de Sucre - Rodon-La Ferme - Bat Reculée Le retour à la normale est estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Canton Suisse	2024-06-29 17:45:00-04	2024-06-30 17:46:00-04	14,7082819	-61,1462097	En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations voire des interruptions. Les quartiers concernés sont Canton Suisse et Fond Moulin Le retour à la normale est estimé le 30 Juin en début d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Bellefontaine	Voie Communale Verrier	2024-06-24 08:00:00-04	2024-06-25 20:00:00-04	14,6809103	-61,1454924	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction qui alimente en eau le réservoir de Verrier "Chapeau Nègre", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions ce mardi. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier La réparation est achevée. Le retour à la normale se fait progressivement jusqu'à fin d'après-midi, le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Lotissement Parnasse	2024-06-23 06:00:00-04	2024-06-24 09:00:00-04	14,755374	-61,137499	[DYSFONCTIONNEMENT // LE MORNE-ROUGE] En raison d'un défaut d'alimentation en eau du réservoir "Champflore", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Fond Marie Reine - Lot. Parnasse - Plateau Sable - Sica - Zobéide Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. Les équipes interviennent pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-06-22 06:00:00-04	2024-06-22 12:00:00-04	14,710838	-61,00427	[DYSFONCTIONNEMENT // GROS-MORNE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Dumaine", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Fonds D'Or	2024-06-19 08:00:00-04	2024-06-19 13:00:00-04	14,820912	-61,03004	[CASSE // LE MARIGOT] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : La Marie Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Le Morne-Rouge	2024-06-17 20:00:00-04	2024-06-18 08:00:00-04	14,78341	-61,13646	[DYSFONCTIONNEMENT // LE MORNE-ROUGE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Champflore", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Fond Marie Reine - Lot. Parnasse - Plateau Sable - Sica - Zobéide Retour à la normale estimé le 18 juin en début de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Le Morne-Rouge	2024-06-17 07:00:00-04	2024-06-23 06:00:00-04	14,78341	-61,13646	[DYSFONCTIONNEMENT // L'AJOUPA-BOUILLON - LE MORNE-ROUGE - BASSE-POINTE] En raison d'un défaut d'alimentation en eau des réservoirs "Morne Balai", Aileron et de "Trianon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence → Le Morne-Rouge : Mespont - Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane → Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les interventions se poursuivent pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Basse-Pointe	Rue De La Cité Magdelonnette	2024-06-17 06:00:00-04	2024-06-23 06:00:00-04	14,8391348	-61,11552536	[PERTURBATIONS // AJOUPA-BOUILLON - MORNE-ROUGE - BASSE-POINTE] En raison d'un défaut d'alimentation en eau des réservoirs "Morne Balai", Aileron et de "Trianon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence 📍 Le Morne-Rouge : Mespont - Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane 📍 Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les interventions se poursuivent pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Abandonné	2024-06-17 06:00:00-04	2024-06-23 05:00:00-04	14,8220598	-61,1179752	[PERTURBATIONS // AJOUPA-BOUILLON - MORNE-ROUGE - BASSE-POINTE] En raison d'un défaut d'alimentation en eau des réservoirs "Morne Balai", Aileron et de "Trianon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence 📍 Le Morne-Rouge : Mespont - Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane 📍 Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les interventions se poursuivent pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Carbet	Avenue Du Général De Gaulle	2024-06-15 09:37:00-04	2024-06-15 13:00:00-04	14,698624	-61,179668	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Le Bourg - Le Coin Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Rue Hilmany Et Marie Louise	2024-06-13 18:00:00-04	2024-06-14 09:00:00-04	14,826041	-61,116989	[PERTURBATIONS// BASSE-POINTE - L'AJOUPA-BOUILLON] En raison d'un défaut d'alimentation en eau du réservoir "Morne Balai" et de "Trianon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai → L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence Les interventions sont en cours. Retour à la normale estimé demain, vendredi 14 juin en début de matinée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Basse-Pointe	N3	2024-06-13 09:00:00-04	2024-06-14 09:00:00-04	14,8336156	-61,0971786	[PERTURBATIONS// BASSE-POINTE - L'AJOUPA-BOUILLON] En raison d'un défaut d'alimentation en eau du réservoir "Morne Balai" et de "Trianon", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Démare - Madelonette - Morne Balai → L'Ajoupa-Bouillon : Croix Laurence Les interventions sont en cours. Retour à la normale estimé demain, vendredi 14 juin en début de matinée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Le Morne-Rouge	2024-06-13 08:00:00-04	2024-06-14 20:00:00-04	14,78341	-61,13646	[PERTURBATIONS // LE MORNE-ROUGE] En raison d'un défaut d'alimentation en eau du réservoir "Aileron 1 et 2", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Mespont - Chamonix - Cité Chazeau - Haut Bourg (Savane Hubert) - Les Bambous - Petit Préville - Petite Savane Retour à la normale estimé demain, vendredi 14 juin, en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Petite Tracee 2	2024-06-07 07:00:00-04	2024-06-07 19:00:00-04	14,7196469	-61,0019739	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE - LA TRINITÉ] En raison d'un dysfonctionnement sur l'alimentation en eau des réservoirs "Bois Lézard" et Dumaine , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bois Lézard - Bourg - Côte D'Or - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier - Res. Bèl vi → La Trinité : Bellevue Les interventions sont en cours. Le retour à la normale est estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Savon	2024-06-06 13:00:00-04	2024-06-07 12:00:00-04	14,8177133	-61,0820331	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction qui alimente les réservoirs "Croisée 4" et Morne Capot , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bat. Séguineau - Fonds Cany - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Capot - Morne Etoile - Morne Vallon Retour à la normale estimé en cours de soirée, le temps du remplissage des réservoirs. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	1011-1013 Chemin Cote D Or	2024-06-05 09:00:00-04	2024-06-05 14:00:00-04	14,72479913	-61,01978033	[PERTURBATIONS// LA TRINITÉ - GROS-MORNE] En raison d'un dysfonctionnement sur l'usine de production alimentant le réservoir "Bois Lézard", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → La Trinité : Bellevue → Gros-Morne : Bois Lézard - Côte D'Or - Res. Bèl vi Les intervention sont en cours. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Fond-Boucher	2024-05-30 11:01:00-04	2024-05-30 13:00:00-04	14,6576214	-61,1525414	[CASSE / CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Choiseul - Fond Bourlet - Plateforme Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Le Prêcheur	2024-05-28 11:00:00-04	2024-05-28 20:00:00-04	14,8009875	-61,2217323	[CASSE // LE PRÊCHEUR] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Bourg - Préville En cours de réparation Retour à la normale estimé en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Lorrain	Rue Des Caimites	2024-05-28 08:00:00-04	2024-05-28 20:00:00-04	14,830873	-61,06612	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Vivé Intervention en cours Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-05-23 06:00:00-04	2024-05-27 21:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[SÉCHERESSE // BELLEFONTAINE] En raison de la sécheresse sévère et de l'insuffisance de l'apport en eau par les pluies, le partage solidaire de l'eau qui alimente le réservoir VERRIER (Chapeau Nègre) se poursuit pour permettre une distribution en eau potable des quartiers en hauteur. Une interruption de la distribution d'eau potable est donc à prévoir pour : -> Jeannot Tous les jours de cette période de 7h00 à 18h00. CAP Nord Martinique et la SME déplorent cette situation et restent activement mobilisés pour trouver des solutions pérennes par rapport à cette situation exceptionnelle.
Gros-Morne	Hion Corneille	2024-05-23 06:00:00-04	2024-05-27 21:00:00-04	14,72920065	-61,02102173	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison d'une turbidité sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bat. Fraîcheur - Bourg - Calvaire - Calvaire haut - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Flamboyant - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - La Vierge - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier -

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Res. Abricotier - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin En cours de traitement pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Immortelles	2024-05-16 06:00:00-04	2024-05-17 09:00:00-04	14,780329	-60,997081	[SÉCHERESSE // SAINTE-MARIE] En raison de la sécheresse sévère qui perdure et entraîne une diminution drastique et continue de la ressource en eau disponible, la distribution en eau potable reste très perturbée voire interrompue pour de nombreux quartiers dont : → Sainte-Marie : Cité Union 1 - Cité Union 2 Ancienne Tannerie Du fait de la diminution des volumes constatée et de la pression insuffisante sur le réseau structurant pour remplir les réservoirs d'eau, le délai de retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Nos équipes sont à pied d'œuvre jour et nuit, pour effectuer des manœuvres supplémentaires sur le réseau afin de compenser ces difficultés indépendantes de notre volonté et apporter de l'eau aux secteurs impactés dans les meilleurs délais. Les habitations en hauteur restent les plus en difficulté d'alimentation en eau à cause de ces manques de pression. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-05-16 06:00:00-04	2024-05-17 06:00:00-04	14,710838	-61,00427	[SÉCHERESSE // GROS-MORNE] En raison de la sécheresse sévère qui perdure et entraîne une diminution drastique et continue de la ressource en eau disponible, la distribution en eau potable reste très perturbée voire interrompue pour de nombreux quartiers dont : → Gros-Morne : Bois Lézard - Côte D'Or - Res. Bèl vi ->Trinité : Bellevue Du fait de la diminution des volumes et de la pression insuffisante sur le réseau structurant pour remplir les réservoirs d'eau, le délai de retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Nos équipes sont à pied d'œuvre, pour effectuer des manœuvres supplémentaires sur le réseau afin de compenser ces difficultés indépendantes de notre volonté et apporter de l'eau aux secteurs impactés dans les meilleurs délais. Les habitations en hauteur restent les plus en difficulté d'alimentation en eau à cause de ces manques de pression. Cap Nord et la SME déplorent cette situation et restent activement mobilisés pour trouver des solutions pérennes par rapport à cette situation exceptionnelle.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-05-15 06:00:00-04	2024-05-21 20:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[SÉCHERESSE // BELLEFONTAINE] En raison de la sécheresse sévère qui perdure et entraîne une diminution drastique et continue de la ressource en eau disponible, un partage solidaire de l'eau qui alimente le réservoir VERRIER (Chapeau Nègre) est mis en oeuvre pour permettre la distribution en eau potable des quartiers en hauteur. Une interruption de la distribution d'eau potable est donc à prévoir pour le quartier : → Jeannot Tous les jours de cette période - à partir de 7h00 jusqu'à 18h00. CAP Nord Martinique et la SME déplorent cette situation et restent activement mobilisés pour

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						trouver des solutions pérennes par rapport à cette situation exceptionnelle.
Gros-Morne	D 2	2024-05-12 12:00:00-04	2024-05-21 20:00:00-04	14,730253	-61,034766	[SECHERESSE / GROS-MORNE] En raison de la sécheresse sévère qui perdure et entraîne une diminution drastique et continue de la ressource en eau disponible, un partage solidaire de l'eau qui alimente le réservoir CALVAIRE est mis en oeuvre pour permettre la distribution en eau potable des quartiers en hauteur. Une interruption de la distribution d'eau potable est donc à prévoir pour le quartier : → Rivière Lézarde Tous les jours de cette période - à partir de 17h00 jusqu'à 7h00 le lendemain matin. CAP Nord Martinique et la SME déplorent cette situation et restent activement mobilisés pour trouver des solutions pérennes par rapport à cette situation exceptionnelle.
Bellefontaine	Verrier	2024-05-08 19:58:00-04	2024-05-09 19:59:00-04	14,687804	-61,140171	[DYSFONCTIONNEMENT // BELLEFONTAINE] En raison de difficulté d'alimentation en eau du réservoir Chapeau Nègre (Verrier), la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Morne Des Olives- Lagrosilliere- Calvaire	2024-05-08 19:56:00-04	2024-05-09 19:57:00-04	14,70962	-60,99996	[DYSFONCTIONNEMENT // GROS-MORNE] En raison de difficultés d'alimentation en eau du réservoir "Calvaire Bas" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin Une casse a été réparée ce jour, mais les perturbations persistent. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-05-07 06:00:00-04	2024-05-08 12:00:00-04	14,710838	-61,00427	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison de difficultés d'alimentation en eau du réservoir "Calvaire Bas" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin Une casse a été réparée ce jour, mais les perturbations persistent. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-05-06 19:28:00-04	2024-05-07 15:29:00-04	14,6415	-61,13571	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Lotissement Caraïbe" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Lot. La Caraïbe Retour à la normale estimé le 7 mai en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-05-06 08:39:00-04	2024-05-07 09:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[PERTURBATIONS // LE MORNE-ROUGE] En raison de difficulté d'alimentation en eau du réservoir "Champflore", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Champflor - Fond Marie Reine - Lot. Parnasse - Plateau Sable - Sica - Zobéide Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade.. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-05-05 18:00:00-04	2024-05-08 12:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[PERTURBATIONS // BELLEFONTAINE] En raison de difficulté d'alimentation en eau du réservoir Chapeau Nègre (Verrier), la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier En cours de traitement. Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	N1	2024-05-02 11:00:00-04	2024-05-02 14:00:00-04	14,8296404	-61,0440424	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon En cours de réparation. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Rue Des Caraïbes	2024-04-30 11:00:00-04	2024-04-30 13:29:00-04	14,782027	-60,993383	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Cité Union 1 - Cité Union 2 Ancienne Tannerie En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Bel Event	2024-04-29 08:00:00-04	2024-04-29 23:30:00-04	14,70274	-61,161146	En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Bel Event" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : (Saint-Pierre) Saint-James - Bel Event (CARBET) - Bout Bois - Cité cocoteraie - Fromager - Fromager (HS) - Grand Anse - Gros coulirou - Habitation Blondel - Habitation Desfontaine - HAUT ADDUCTION MORESTIN Fond Savane - La Croix - Lajus - Le Bourg - Le Coin - Monastère - Morne Abel - Morne aux bœufs Retour à la normale estimé le 30 avril en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Lotissement Grand Chemin	2024-04-29 06:00:00-04	2024-04-29 20:00:00-04	14,8164393	-61,0269407	[PERTURBATIONS// LE MARIGOT] En raison de difficulté d'alimentation en eau du réservoir " Plateforme", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Marigot : Duhamelin - Plate Forme En cours de traitement. Les équipes sont à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Caserne De Gendarmerie Rn4	2024-04-26 06:00:00-04	2024-04-27 09:00:00-04	14,711183	-61,0068563	[PERTURBATIONS // GROS-MORNE] En raison d'une difficulté d'alimentation en eau du réservoir "Calvaire Bas", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin En cours de traitement Le retour à la normale ne peut être défini à ce stade. Les équipes sont à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Gros-Morne	Caserne De Gendarmerie Rn4	2024-04-25 06:00:00-04	2024-04-25 13:00:00-04	14,711183	-61,0068563	[PERTURBATIONS// GROS-MORNE] En raison d'une difficulté d'alimentation en eau du réservoir "Calvaire Bas" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin En cours de traitement. Retour à la normale espéré en cours de soirée, le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-04-25 06:00:00-04	2024-04-25 13:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Chapeau Nègre" (VERRIER) , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Bellevue - Jeannot - Verrier En cours de traitement Le retour à la normale se fera progressivement en cours de soirée, le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Carbet	Le Carbet	2024-04-23 11:57:00-04	2024-04-24 08:00:00-04	14,71077	-61,18257	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Cité cocoteraie - Fromager - Grand Anse - Gros coulirou - Fond Savane - Lajus - Le Bourg - Le Coin La réparation est bien achevée. Le retour à la normale est en cours, le temps du remplissage des réservoirs. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-04-23 06:00:00-04	2024-04-24 15:00:00-04	14,8031	-61,22532	[TRAVAUX // LE PRÊCHEUR - SAINT-PIERRE] En raison de travaux sur le réseau d'adduction du Prêcheur, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Le Prêcheur : Bourg - Abîmes - Cité Coquet - Pointe Lamare 📍 Saint-Pierre : Fond Coré - Sainte Philomène 📅 MERCREDI 24 AVRIL 2024 - en début de matinée Retour à la normale estimé en cours d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Montjoly	2024-04-23 06:00:00-04	2024-04-23 16:00:00-04	14,7035507	-61,1381611	[PERTURBATIONS // LE MORNE-VERT] En raison d'un dysfonctionnement sur le réservoir "Urion", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : La Croix- Bout barrière - Le Bourg - Joli-Mont - La Citerne - Bel Event - Bout Barrière - Fond Moulin - Canton Suisse - Saint Maurice - Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Canton Suisse	2024-04-18 15:00:00-04	2024-04-19 06:00:00-04	14,7082819	-61,1462097	[PERTURBATIONS// LE MORNE-VERT] En raison d'un incident technique sur le réseau du réservoir "Urion", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Les équipes sont à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Des Coiffeurs	2024-04-18 11:30:00-04	2024-04-18 14:00:00-04	14,7700176	-61,0201415	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Eudorçait - Rue "Lari Dèyè" En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-04-17 12:00:00-04	2024-04-17 15:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Savane Petit En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						SME vous remercient de votre compréhension.
Case-Pilote	Chemin No 1 De Maniba Piton	2024-04-16 06:00:00-04	2024-04-17 16:00:00-04	14,653334	-61,137266	[TRAVAUX // CASE-PILOTE] En raison de travaux d'amélioration sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : La caféière - Les Hauts de Maniba - Le Cap Début le mercredi 17 avril 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 17 avril en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Le Morne-Rouge	2024-04-14 09:00:00-04	2024-04-15 19:00:00-04	14,78341	-61,13646	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Aileron 1 et 2", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bas Bourg - Bourg - Calvaire - Chamonix - Champflor - Cité Chazeau - Fond Marie Reine - Fond Rose - Fonds Abattoir - Fonds Marie Reine - Fonds Rose - Haut Bourg (Savane Hubert) - La Galette - Les Bambous - Lot Haut Morne - Lot. Parnasse - Petit Préville - Petite Savane - Plateau Sable - Rue Lucie - Savane Petit - Sica - Zobéide En cours de réparation, ce lundi Retour à la normale estimé en cours d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	D 2	2024-04-09 15:00:00-04	2024-04-10 13:00:00-04	14,730253	-61,034766	[TRAVAUX // GROS-MORNE] La Société Martiniquaise des Eaux vous informe qu'en raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire - Calvaire haut - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinai - Tamarin Intervention programmée Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Case-Pilote	Nicolo	2024-04-09 07:00:00-04	2024-04-09 16:00:00-04	14,650494	-61,127337	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le régulateur de pression du réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Le secteur concerné est : → Case-Pilote : Les Hauts de Maniba En cours de traitement Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Case-Pilote	Chemin No 1 De Maniba Piton	2024-04-05 08:00:00-04	2024-04-06 12:00:00-04	14,653334	-61,137266	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Les Hauts de Maniba", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons - Cafetière En cours de traitement Retour à la normale demain samedi 6 avril en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Bellefontaine	Chemin De Maniba Piton	2024-04-05 06:05:00-04	2024-04-06 12:00:00-04	14,6452018	-61,1373009	[DYSFONCTIONNEMENT // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Grand Fond 1", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Batterie - Derrière L'enclos - Le Bourg - Petit fourneau En cours de traitement

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Retour à la normale estimé le 6 avril en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-04-04 08:00:00-04	2024-04-04 20:00:00-04	14,6415	-61,13571	[PERTURBATIONS // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Les Hauts de Maniba", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Caféière - Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons En cours d'investigation Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-04-04 08:00:00-04	2024-04-04 12:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Plateau Sable En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Morne-Vert	Montjoly	2024-04-04 07:00:00-04	2024-04-04 16:00:00-04	14,7035507	-61,1381611	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Moulin - Canton Suisse - Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion En cours de traitement Retour à la normale estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Lorrain	Rue Victor Schoelcher	2024-04-04 06:00:00-04	2024-04-05 15:00:00-04	14,8327146	-61,0565625	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Macedoine", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Macédoine Début le vendredi 5 avril 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 5 avril en cours de

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Bourg Ouest De L'Ajoupa Bouillon	2024-04-03 06:00:00-04	2024-04-04 16:00:00-04	14,8261498	-61,1128377	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Croix-Laurence" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Abandonné - Cité Grenade - Deschamps - Dufailly - Grande Savane - Lot Deschamps - Vieux Cacaos 📅 VENDREDI 5 AVRIL 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Grand'Rivière	Grand'Rivière	2024-04-02 09:00:00-04	2024-04-02 12:00:00-04	14,87324	-61,17966	[CASSE // GRAND'RIVIÈRE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bourg Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	10 Rue Victor Schoelcher	2024-04-02 06:00:00-04	2024-04-03 16:00:00-04	14,7850492	-60,99498197	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Union" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Cité Union 1 - Cité Union 2 - Ancienne Tannerie - Cité Etoile - Bourg 📅 MERCREDI 3 AVRIL 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	320 Rue Mangot Pomme De Liane	2024-04-02 06:00:00-04	2024-04-02 16:00:00-04	14,77460817	-60,98753048	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Pérou" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Eudorçait - Pérou 📅 JEUDI 4 AVRIL 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Basse-Pointe	2024-03-28 07:00:00-04	2024-03-28 14:00:00-04	14,86893	-61,11358	📍 INFO RESEAU : REPROGRAMMATION CE JEUDI 28 MARS En raison du report des travaux de raccordement sur le réseau à ce JEUDI 28 MARS, la distribution en eau potable connaît ce jour des perturbations, voire des interruptions. 📍 Démare - Madelonette Les travaux sont en cours, ce jour. Le retour à la normale est prévu en cours d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Fonds-Saint-Denis	2024-03-27 07:00:00-04	2024-03-27 13:00:00-04	14,73924	-61,13566	[DYSFONCTIONNEMENT // FONDS-SAINT-DENIS] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Trouvent 1" et Trou Vent 2 , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bel Oncle - Coulée d'or - Croix Louisy - Fond Mascret - Habitation Bois Dinde - l'Autre bord - La Croix - La Tranchée - Le Bourg - Mont Béni - Rivière Mahault - Trou-vent Retour à la normale se fera progressivement en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	Basse-Pointe	2024-03-26 12:00:00-04	2024-03-27 14:00:00-04	14,86893	-61,11358	[TRAVAUX // BASSE-POINTE] En raison de travaux de raccordement sur le réseau, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Démare - Madelonette Début le mercredi 27 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						le 27 mars en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Prêcheur	Le Prêcheur	2024-03-25 06:00:00-04	2024-03-25 16:00:00-04	14,8031	-61,22532	[TRAVAUX // LE PRÊCHEUR] En raison de travaux sur le réseau structurant, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations , voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Prêcheur : Bourg - Cité Coquet - Pointe Lamare - Abîme Début le lundi 25 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 25 mars en cours d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	165 Lotissement La Caraïbe	2024-03-21 06:00:00-04	2024-03-22 16:00:00-04	14,636672	-61,12648454	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Citronnelles" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Fond Bourlet Haut - Lot. Citronnelle 📅 VENDREDI 22 mars 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	44 Route De Savane Petit	2024-03-20 06:00:00-04	2024-03-21 16:00:00-04	14,778095	-61,127585	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-ROUGE] En raison du lavage de réservoir "Fond Rose" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Fond Rose Début le jeudi 21 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						le 21 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Avenue Corail	2024-03-19 06:00:00-04	2024-03-20 16:00:00-04	14,647428	-61,139613	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Grand Fond 2" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Batterie - Derrière L'enclos - Le Bourg - Petit fourneau 📅 MERCREDI 20 MARS 2024 Retour à la normale estimé le 20 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Fond Bourlet	2024-03-18 06:00:00-04	2024-03-19 16:00:00-04	14,6361348	-61,1299288	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Choiseul 1" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Choiseul - Fond Bourlet - Plateforme - Vétiver Début le mardi 19 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 19 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-03-17 06:00:00-04	2024-03-18 16:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Cheval Blanc 📅 LUNDI 18 MARS 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-03-14 10:00:00-04	2024-03-14 14:00:00-04	14,6415	-61,13571	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Les Hauts de Maniba - Maniba - Terrasses et Balcons Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Ajoupa-Bouillon	Abandonné	2024-03-14 06:00:00-04	2024-03-15 15:00:00-04	14,8220598	-61,1179752	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Eden (Croix-Laurence)" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Adinet - Quartier sur les hauteurs d'Ajoupa Début le vendredi 15 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 15 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-03-13 08:00:00-04	2024-03-13 14:00:00-04	14,6415	-61,13571	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Batterie - Derrière L'enclos - Le Bourg - Petit fourneau - Lot. La Caraïbe Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Macouba	Macouba	2024-03-12 06:00:00-04	2024-03-13 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // MACOUBA] En raison du lavage de réservoir "Bellevue" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Macouba : 50 Pas - Bourg - Cité Case Paul - Nord Plage - Rue Roche - Terre Patate Début le mercredi 13 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 13 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Bellevue Nord	2024-03-12 06:00:00-04	2024-03-13 12:00:00-04	14,67739318	-61,14964169	[TRAVAUX // BELLEFONTAINE] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Bourg" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Corossol - Cour Tamarin - Fond Capot - Jeannot - Le Bourg Début le mercredi 13 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 13 mars en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Du Bebe	2024-03-12 06:00:00-04	2024-03-12 18:00:00-04	14,7754285	-61,0308389	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Reculée - Saint Jacques- Pain de sucre Le retour à la normale est estimé en fin de soirée CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension et de votre patience .

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	13 Lotissement Le Paradisier	2024-03-11 06:00:00-04	2024-03-12 16:00:00-04	14,83049807	-61,04666786	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Croisée 4" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bat. Séguineau - Lot. Chenaux - Lot. Séguineau - Morne Bois - Morne Etoile - Morne Vallon Début le mardi 12 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 12 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Du Bac	2024-03-11 06:00:00-04	2024-03-11 16:00:00-04	14,7785993	-60,9940003	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Reculée" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Reculée Début le lundi 11 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 11 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Fonds-Saint-Denis	Lotissement Perinelle	2024-03-08 06:00:00-04	2024-03-08 22:00:00-04	14,758351	-61,182766	[CASSE // SAINT-PIERRE - PRECHEUR] En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Pécoul" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Allée Pécoul - Bourg - Fond Coré - La Galère - Le Fort - Mouillage - Petit Réduit - Sainte Philomène 📍 Prêcheur : Bourg Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Voie Communale No 2 De Nicolo Abymes	2024-03-07 13:00:00-04	2024-03-08 12:00:00-04	14,645843	-61,13306	[DYSFONCTIONNEMENT // CASE-PILOTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau d'adduction alimentant les réservoirs de Case-Pilote, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Grand Fond - Route du Cap - Micolo - Abymes - Batterie - Choiseul - Derrière L'enclos - Fond Bellemare - Fond Bourlet - Fond Bourlet Bas - Fond Bourlet Haut - La caféière - Le Bourg - Les Hauts de Maniba - Lot. Citronnelle - Lot. La Caraïbe - Maniba - Petit fourneau - Plateforme - Terrasses et Balcons - Vétiver Les interventions se poursuivent. Retour à la normale estimé ce vendredi 8 mars, en cours de journée, le temps du remplissage des réservoirs. Merci de votre compréhension.
Bellefontaine	Chemin De Maniba Piton	2024-03-07 12:00:00-04	2024-03-07 15:00:00-04	14,6452018	-61,1373009	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Micolo Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Kaidons	2024-03-06 11:00:00-04	2024-03-06 14:00:00-04	14,7794581	-60,9917133	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Cité Etoiles Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Savon	2024-03-05 06:00:00-04	2024-03-06 16:00:00-04	14,8177133	-61,0820331	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Bon Repos", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bon Repos 📅 MERCREDI 6 MARS 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-03-05 06:00:00-04	2024-03-05 16:00:00-04	14,710838	-61,00427	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Calvaire Bas", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin Début le mardi 5 mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 5 mars en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Le Carbet	2024-03-01 06:00:00-04	2024-03-01 12:00:00-04	14,71077	-61,18257	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE CARBET] En raison du lavage de réservoir "Bout Bois 2", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bout Bois - Monastère Début le vendredi 1er mars 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 1er mars en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	(Null)	2024-02-27 18:00:00-04	2024-02-28 13:00:00-04	14,70067958	-61,15372826	[TRAVAUX // LE MORNE-VERT] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Saint-Maurice - Le Château - Urion Début le mercredi 28 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 28 février en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Lotissement Nazareth	2024-02-27 06:00:00-04	2024-02-29 12:00:00-04	14,777823	-61,133263	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MORNE-ROUGE] En raison du lavage de réservoir "Fond Rose" et de travaux, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Fond Rose - Savane-Petit Début le jeudi 29 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 29 février en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Undefined	2024-02-27 06:00:00-04	2024-02-27 13:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[DYSFONCTIONNEMENT // LE MORNE-ROUGE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Mespont", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. * Bas Bourg - Bourg - Calvaire - Fonds Abattoir - Fonds Marie Reine - Fonds Rose - La Galette - Lot Haut Morne - Rue Lucie - Savane Petit Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Chemin Des Filaos	2024-02-23 09:00:00-04	2024-02-23 12:00:00-04	14,697657	-61,157318	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bel Event - Lot Madkaud - Le Stade En cours de réparation Retour à la normale estimé en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Gros-Morne	Chemin Courbaril	2024-02-22 18:00:00-04	2024-02-23 17:00:00-04	14,701707	-61,029342	[CASSE // GROS-MORNE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Morne Olive - Bois Goudou - Calvaire - Dumaine - Flamboyant - La Vierge - Rivière Lézarde - Sinaï - Tamarin Retour à la normale estimé en cours de journée, ce vendredi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Undefined	2024-02-20 12:00:00-04	2024-02-21 15:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[TRAVAUX // LE MORNE-ROUGE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Fond Marie Reine Début le mercredi 21 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 février en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	3 Rue De La Croix	2024-02-20 08:00:00-04	2024-02-21 16:01:00-04	14,71462146	-61,18192759	[PERTURBATIONS // LE CARBET] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Fromager Début le mercredi 21 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 21 février en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Ortolans	2024-02-20 06:00:00-04	2024-02-20 16:00:00-04	14,831402	-61,044114	[TRAVAUX // LE LORRAIN] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Lot. Séguineau Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Ceron-Etoile-Carabin	2024-02-18 06:00:00-04	2024-02-19 16:00:00-04	14,81653868	-61,06717391	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne Céron" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Morne Céron 📅 LUNDI 19 FEVRIER 2024 Retour à la normale estimé en cours d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Voie Communale No 2 De Nicolo Abymes	2024-02-16 09:21:00-04	2024-02-16 13:40:00-04	14,645843	-61,13306	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. * Lot. La Caraïbe Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Croix Odilon (Vc8)	2024-02-15 08:00:00-04	2024-02-15 18:00:00-04	14,700683	-60,984753	[DYSFONCTIONNEMENT // GROS-MORNE - ROBERT] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Vert Pré 3" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Gros-Morne : Bois Désir - Bois Neuf - Brice Hermitage - Cher Epice - Croix Odilon - L'heureux - La Digue - Les Ananas - Magnan - Rivière-Pomme - 📍 Robert : Vert-Pré (bourg) Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Avenue Du Général De Gaulle	2024-02-15 08:00:00-04	2024-02-15 12:00:00-04	14,698624	-61,179668	En raison de travaux sur la canalisation principale, la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Toute la commune du CARBET est concernée. Début le jeudi 15 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 15 février en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Ajoupa-Bouillon	Undefined	2024-02-15 06:00:00-04	2024-02-16 14:00:00-04	14,8243775	-61,1139239	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // L'AJOUPA-BOUILLON] En raison du lavage de réservoir "Eden (Croix-Laurence)", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → L'Ajoupa-Bouillon : Adinet - Quartier sur les hauteurs d'Ajoupa Début le vendredi 16 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 16 février en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Macouba	Macouba	2024-02-15 06:00:00-04	2024-02-15 16:00:00-04	14,87704	-61,1398	Lavage de réservoir -> Début le jeudi 15 février 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé en cours de journée En raison du lavage de réservoir "Bellevue", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Macouba : 50 Pas - Bourg - Cité Case Paul - Nord Plage - Rue Roche - Terre Patate - Guérin Intervention programmée Jeudi 15 Février 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Le Carbet	2024-02-15 06:00:00-04	2024-02-15 16:00:00-04	14,71077	-61,18257	[TRAVAUX // LE CARBET] En raison de travaux sur le réseau du réservoir "Bel Event", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Carbet : Bel Event - Bout Bois - Choisy - Cité cocoteraie - Grand Anse - Gros coulirou - Habitation Blondel - Habitation Desfontaine - HAUT ADDUCTION MORESTIN Fond Savane - La Croix - Lajus - Le Bourg - Le Coin - Monastère - Morne Abel -

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Morme aux bœufs - Morne Savane Début le jeudi 15 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 15 février en fin de matinée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-02-14 06:00:00-04	2024-02-15 16:00:00-04	14,7760887	-61,1364965	[TRAVAUX // LE MORNE-ROUGE] En raison de travaux sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Champflor - Fond Marie Reine - Grosse Roche 📅 JEUDI 15 FEVRIER 2024 en début de matinée Retour à la normale est estimé en fin d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Birot	2024-02-12 09:30:00-04	2024-02-12 18:00:00-04	14,710365	-60,993203	En raison d'une casse sur le réseau du réservoir "Birot" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Birot - Desforts - Tracée Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	D 22	2024-02-11 07:00:00-04	2024-02-11 20:32:00-04	14,815002	-61,09103	Suite aux dernières turbidités, l'usine de Durand est toujours en difficulté. Les quartiers concernés sont : Carabin et Dominante. La distribution en eau potable sera perturbée voire interrompue. Un retour à la normale est prévu en fin de soirée. Cap Nord et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Gros-Morne	Bois Lezards	2024-02-10 23:00:00-04	2024-02-10 23:00:00-04	14,7309582	-61,0200279	En raison de fortes pluies dans le Nord de l'île, l'usine du Galion connaît des perturbations. La distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → La Trinité : Bellevue → Le Gros-Morne : Bois Lézards Retour à la normale estimé en cours de soirée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Morne Des Esses-St Laurent-St Aroman	2024-02-10 19:30:00-04	2024-02-11 18:00:00-04	14,74793539	-61,02515245	En raison des récentes turbidités, l'usine du Galion est toujours en difficulté. Les quartiers concernés sont : Morne des Esses - Rue Mulâtre - Saint Aroman - Bon Air - Félix Mulâtre - Rue Canarie - Bat. Bon Air - Bourg Morne des Esses La distribution en eau potable sera perturbée voire interrompue. Cap Nord et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Chemin Morne Icaque	2024-02-10 07:01:00-04	2024-02-10 20:00:00-04	14,822516	-61,068412	En raison des fortes pluies qui touchent le Nord de l'île, l'usine de Durand au Lorrain connaît des perturbations. Les quartiers concernés sont : Carabin - Dominante La distribution en eau potable sera perturbée voire interrompue. Cap Nord et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Chemin Dumaine (Vc)	2024-02-10 07:00:00-04	2024-02-12 20:00:00-04	14,717487	-61,015912	En raison des récentes turbidités, l'usine du Galion est toujours en difficulté. Les quartiers concernés sont : Tamarin ; Dumaine ; Deux Terres ; Poirier ; Bourg ; Lessema ; La Fraicheur ; Bagatelle ; Abricotier ; Croix Blanche ; Birot . Desforts ; Tracée ; Bois Lézard ; Résidence Bel Vi ; Côte d'Or ; Bellevue ; Calvaire ; Flamboyant ; Rivière Lézarde ; La Vierge ; Sinai.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						La distribution en eau potable sera perturbée voire interrompue. Cap Nord et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	347 Rue Habituee	2024-02-10 07:00:00-04	2024-02-10 20:00:00-04	14,79303395	-61,03448191	En raison des fortes pluies qui touchent le Nord de l'île, l'usine de Durand au Lorrain connaît des perturbations. Les quartiers concernés sont : Pain de sucre ; La Ferme ; Bat. Reculée La distribution en eau potable sera perturbée voire interrompue. Cap Nord et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Grande Treille	2024-02-09 06:00:00-04	2024-02-09 15:00:00-04	14,7938553	-61,0283989	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Citron", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Citron - Fond Clémence - Fond Saint Jacques Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Victor Schoelcher	2024-02-08 06:00:00-04	2024-02-08 16:15:00-04	14,8327146	-61,0565625	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Lorrain Bourg", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Bourg - Crochemort Retour à la normale estimé en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Hibiscus	2024-02-06 06:00:00-04	2024-02-07 16:00:00-04	14,781396	-60,9957741	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Morne Daniel" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📍 Morne Daniel - Zac Villeneuve 📅 MERCREDI 7 FEVRIER 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Morne Savon	2024-02-05 06:00:00-04	2024-02-06 16:00:00-04	14,8177133	-61,0820331	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne Ceron" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Morne Céron Début le mardi 6 février 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 6 février en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Clauzel	2024-02-04 07:00:00-04	2024-02-05 16:00:00-04	14,7757587	-61,0061584	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "La Ferme" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : La Ferme Bat Reculée Début le lundi 5 février 2024 en fin de matinée - Retour à la normale estimé

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						le 5 février en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Kaidons	2024-02-01 09:00:00-04	2024-02-01 16:50:00-04	14,7794581	-60,9917133	[PERTURBATIONS // SAINTE-MARIE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Reculée", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Reculée Retour à la normale estimé en cours d'après-midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-02-01 06:00:00-04	2024-02-01 18:00:00-04	14,710838	-61,00427	[DYSFONCTIONNEMENT // GROS-MORNE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Dumaine", la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : Bat. Fraîcheur - Bourg - Croix Blanche - Deux Terres - Dumaine - Fraîcheur 2 - Gpe PL Bagatelle - Lessema - Manzèl - Phalente Albert - Poirier - Res. Abricotier Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellevue	Bellevue Nord	2024-01-31 06:00:00-04	2024-02-01 16:40:00-04	14,67739318	-61,14964169	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // BELLEFONTAINE] En raison du lavage de réservoir "Chapeau Nègre", la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Bellevue - Jeannot - Verrier 📅 JEUDI 1er FEVIER 2024 Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Voie Communale No 2 De Nicolò Abymes	2024-01-30 06:00:00-04	2024-01-31 16:00:00-04	14,645843	-61,13306	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Grand Fond 1" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Batterie - Derrière L'enclos - Le Bourg - Petit fourneau Début le mercredi 31 janvier 2024 en début de matinée - Retour à la normale estimé le 31 janvier en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Vert	Montjoly	2024-01-29 09:00:00-04	2024-01-29 22:00:00-04	14,7035507	-61,1381611	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction qui alimente en eau le réservoir "Morne Moulinguet" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : Bel Event - Joli-Mont - La Citerne - La Croix- Bout barrière - Le Bourg Retour à la normale estimé en cours de soirée, le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Chemin De Maniba Piton	2024-01-29 06:00:00-04	2024-01-30 16:03:00-04	14,6452018	-61,1373009	[LAVAGE DE RESERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Fond Bellemare" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Fond Bellemare 📅 MARDI 30 JANVIER 2024 - en début de matinée Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-01-28 06:00:00-04	2024-01-29 16:08:00-04	14,6415	-61,13571	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // CASE-PILOTE] En raison du lavage de réservoir "Gendarmerie" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Cité Maniba 📅 LUNDI 29 JANVIER 2024 - en début de matinée Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Bois Lezards	2024-01-27 08:00:00-04	2024-01-28 12:01:00-04	14,7309582	-61,0200279	En raison de l'arrêt des usines de production d'eau suite aux rivières en crue durant ces dernières 24 heures ; la distribution en eau potable connaît encore quelques perturbations résiduelles voire des interruptions. Les quartiers concernés par ces perturbations sont : Quartiers Tamarins - Flamboyant - Sinaï - Rivière Lézarde. Les équipes d'intervention sont toujours à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais.
Gros-Morne	Rue Jules Ferry	2024-01-26 08:00:00-04	2024-01-27 12:00:00-04	14,710838	-61,00427	En raison d'un dysfonctionnement sur l'usine de production d'Urion, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Château - Saint Marin - Canton Suisse - Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Les interventions sont en cours. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-01-26 06:00:00-04	2024-01-26 13:00:00-04	14,70695	-61,14501	[PERTURBATIONS // MORNE-VERT] En raison d'un dysfonctionnement sur l'usine de production d'Urion, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Vert : Château - Saint Marin - Canton Suisse - Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion Les interventions sont en cours. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Du Bac	2024-01-25 06:00:00-04	2024-01-26 17:00:00-04	14,7785993	-60,9940003	En raison de l'arrêt des usines de production d'eau, y compris l'usine de Vivé-Capot suite aux rivières en crue durant ces dernières 24h; la distribution en eau potable connaît encore quelques perturbations résiduelles, voire des interruptions. Les communes concernées par ces perturbations ce vendredi sont : → La Trinité → Sainte Marie → Le Lorrain Les équipes d'intervention sont toujours à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Nous vous confirmons le retour à la normale en cours ce VENDREDI MATIN. N'hésitez pas à consulter cette page site web, notre page Facebook Info Réseau, N'HESITEZ PAS à VOUS INSCRIRE pour recevoir les "alertes SME" par mail. Cap NOrd Martinique et la SME sont navrés de cette situation, et remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Lorrain	Rue Des Sapotilles Voie N.3	2024-01-25 06:00:00-04	2024-01-26 15:00:00-04	14,830141	-61,054334	En raison de l'arrêt des usines de production d'eau, y compris l'usine de Vivé-Capot suite aux rivières en crue durant ces dernières 24h; la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les communes concernées par ces perturbations ce jeudi et ce, jusqu'à demain vendredi sont : → La Trinité → Le Marigot → Le Robert → Sainte-Marie → Lorrain Les équipes d'intervention sont toujours à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Etant donné la situation, ce JEUDI SOIR, le retour à la normale se fera progressivement en cours de journée, demain vendredi 25 janv. Un point de situation vous sera fait demain en matinée. N'hésitez pas à consulter cette page site web, notre page Facebook Info Réseau, et à VOUS INSCRIRE pour recevoir les "alertes SME" par mail. Cap NOrd Martinique et la SME sont navrés de cette situation, et remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue Cité Fonds D'Or	2024-01-25 06:00:00-04	2024-01-26 15:00:00-04	14,819423	-61,0305887	En raison de l'arrêt des usines de production d'eau, y compris l'usine de Vivé-Capot suite aux rivières en crue durant ces dernières 24h; la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les communes concernées par ces perturbations ce jeudi et ce, jusqu'à demain vendredi sont : → La Trinité → Le Marigot → Le Robert → Sainte-Marie → Lorrain Les équipes d'intervention sont toujours à pieds d'oeuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Etant donné la situation, ce JEUDI SOIR, le retour à la normale se fera progressivement en cours de journée, demain vendredi 25 janv.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Un point de situation vous sera fait demain en matinée. N'hésitez pas à consulter cette page site web, notre page Facebook Info Réseau, et à VOUS INSCRIRE pour recevoir les "alertes SME" par mail. Cap NOrd Martinique et la SME sont navrés de cette situation, et remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Basse-Pointe	19 Rue De L'Orchidee	2024-01-24 08:00:00-04	2024-01-24 18:00:00-04	14,86626068	-61,12070594	[PERTURBATIONS // BASSE-POINTE] En raison d'un dysfonctionnement sur le réseau du réservoir "Socco" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Basse-Pointe : Tapis Vert - Cité Emma L'intervention est en cours. Le retour à la normale se fera progressivement en cours de journée, le temps du remplissage du réservoir. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Gros-Morne	Dumaine-Poirier-Tracee	2024-01-24 06:00:00-04	2024-01-25 16:23:00-04	14,72494377	-60,99480018	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // GROS-MORNE] En raison du lavage de réservoir "Bois Lézard" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Gros-Morne : - Bois Lézard - Côte D'Or - Res. Bèl vi ->Trinité : Bellevue Début le jeudi 25 janvier 2024 en début de matinée Retour à la normale estimé en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Undefined	2024-01-23 11:00:00-04	2024-01-23 13:52:00-04	14,7760887	-61,1364965	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Propreté Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Rue Des Caraïbes	2024-01-19 08:04:00-04	2024-01-19 15:00:00-04	14,782027	-60,993383	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Bourg Rue Schoelcher - Cité Etoiles - Lassale - Rue Amédé Knight - Rue Des Etages - Villeneuve En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME vous remercient de votre compréhension.
Lorrain	Rue G. Chomereau Lamotte	2024-01-18 16:00:00-04	2024-01-19 16:40:00-04	14,8345	-61,058218	[CASSE // LE LORRAIN] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Cité Valon - Crochemort - Bourg L'intervention est programmée demain, vendredi 19 janvier Retour à la normale estimé en cours de journée.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Morne-Rouge	Savane Petit	2024-01-18 11:36:00-04	2024-01-19 13:00:00-04	14,7738175	-61,1238222	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison de travaux liés à une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Propreté L'intervention est prévu demain, vendredi 19 janvier 2024, en début de matinée. Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellefontaine	Verrier	2024-01-17 20:00:00-04	2024-01-18 20:00:00-04	14,687804	-61,140171	[CASSE // BELLEFONTAINE] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction, la distribution en eau potable pourrait connaitre des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Bellefontaine : Verrier Une intervention de recherche et réparation de fuite est programmée demain matin (jeudi) pour un retour à la normale dans la journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Rouge	Savane Petit	2024-01-16 16:00:00-04	2024-01-17 14:00:00-04	14,7738175	-61,1238222	[CASSE // LE MORNE-ROUGE] En raison d'une casse sur le réseau , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Morne-Rouge : Champflor - Fond Marie Reine - Propreté Début le mercredi 17 janvier 2024 Retour à la normale estimé en début d'après midi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Rue Des Caimites	2024-01-16 06:00:00-04	2024-01-17 16:10:00-04	14,830873	-61,06612	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE LORRAIN] En raison du lavage de réservoir "Morne capot" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Le Lorrain : Fonds Cany - Morne Capot Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Marigot	Rue De La Baignoire	2024-01-15 06:00:00-04	2024-01-15 17:12:00-04	14,8215357	-61,0289941	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // LE MARIGOT] En raison du lavage de réservoir "Morne Roseau" , la distribution en eau potable connaîtra des perturbations, voire des interruptions. 📅 MARDI 16 JANVIER 2024 Les quartiers concernés sont : 📍 Dehaumont - La Marie - Res. La Pointe Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Sainte-Marie	Rue De Petite Riviere Salee	2024-01-14 06:00:00-04	2024-01-15 16:00:00-04	14,75919	-60,9802287	[LAVAGE DE RÉSERVOIR // SAINTE-MARIE] En raison du lavage de réservoir "Derrière morne 1" , la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📅 LUNDI 15 JANVIER 2024 Les quartiers concernés sont : → Sainte-Marie : Derrière Morne Retour à la normale estimé en cours de journée. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Case-Pilote	Case-Pilote	2024-01-13 10:00:00-04	2024-01-13 23:00:00-04	14,6415	-61,13571	[PERTURBATION // CASE-PILOTE] En raison d'un défaut d'alimentation électrique du réservoir "Lotissement Caraïbe", suite à un début d'incendie, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : → Case-Pilote : Lot. La Caraïbe Les équipes d'astreinte SME sont mobilisées aux côtés de celles d'EDF pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Impasse Bois De L'Union	2024-01-12 20:00:00-04	2024-01-14 20:00:00-04	14,7777691	-61,0339443	[TRAVAUX // LA TRINITÉ - LE LORRAIN - LE MARIGOT - SAINTE-MARIE] En raison d'une intervention menée par la CTM sur l'usine de Vivé, la distribution en eau potable pourrait connaître des perturbations, voire des interruptions ponctuelles. Les quartiers concernés sont : → La Trinité : Bois Neuf - Fond Galion - Gergault - Grand Galion - Petit Galion → Le Lorrain : Bourg - Cité Valon - Fonds Brûlé - Lot. Prébourg → Le Marigot : Duhamelin - Plate Forme → Sainte-Marie : Cité Union 1 - Cité Union 2

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
						Ancienne Tannerie L'intervention est maintenant achevée et les réservoirs sont en cours de remplissage. Le retour à la normale se fait progressivement ce samedi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Lorrain	Chemin Du Vallon	2024-01-12 20:00:00-04	2024-01-14 20:00:00-04	14,8232897	-61,0568925	[TRAVAUX // LA TRINITÉ - LE LORRAIN - LE MARIGOT] En raison d'une intervention menée par la CTM sur l'usine de Vivé, la distribution en eau potable pourrait connaître des perturbations, voire des interruptions ponctuelles. Les quartiers concernés sont : → La Trinité : Bois Neuf - Fond Galion - Gergault - Grand Galion - Petit Galion → Le Lorrain : Bourg - Cité Valon - Fonds Brûlé - Lot. Prébourg → Le Marigot : Duhamelin - Plate Forme → Sainte-Marie : Cité Union 1 - Cité Union 2 Ancienne Tannerie L'intervention est maintenant achevée et les réservoirs sont en cours de remplissage. Le retour à la normale se fait progressivement ce samedi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Marigot	Rue Plateforme	2024-01-12 20:00:00-04	2024-01-14 20:00:00-04	14,818945	-61,022885	[TRAVAUX // LA TRINITÉ - LE LORRAIN - LE MARIGOT] En raison d'une intervention menée par la CTM sur l'usine de Vivé, la distribution en eau potable pourrait connaître des perturbations, voire des interruptions ponctuelles. Les quartiers concernés sont : → La Trinité : Bois Neuf - Fond Galion - Gergault - Grand Galion - Petit Galion → Le Lorrain : Bourg - Cité Valon - Fonds Brûlé - Lot. Préboung → Le Marigot : Duhamelin - Plate Forme → Sainte-Marie : Cité Union 1 - Cité Union 2 Ancienne Tannerie L'intervention est maintenant achevée et les réservoirs sont en cours de remplissage. Le retour à la normale se fait progressivement ce samedi. CAP Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Bellevfontaine	Chemin De Maniba Piton	2024-01-10 09:00:00-04	2024-01-10 15:00:00-04	14,6452018	-61,1373009	[CASSE // CASE-PILOTE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : 📍 Les Hauts de Maniba - Le Cap - Route Grand fond - Cafetière - Piton En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après-midi. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Morne Charlotte	2024-01-08 10:30:00-04	2024-01-08 14:00:00-04	14,7076641	-61,1805588	[CASSE // LE CARBET] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : Le Carbet : Morne aux bœufs En cours de réparation Retour à la normale estimé en début d'après midi. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-01-05 13:31:00-04	2024-01-05 22:31:00-04	14,70695	-61,14501	[CASSE // LE MORNE-VERT] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Bernadette - Bois Lézard - Bourg - Le Château - Mont joly - Rivière Coco - Urion En cours de réparation Retour à la normale estimé en cours de soirée. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Sainte-Marie	Allée Du Sans Soucis	2024-01-04 15:08:00-04	2024-01-04 22:00:00-04	14,786057	-61,000609	[CASSE // SAINTE-MARIE] En raison d'une casse sur le réseau, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : Sainte-Marie : Bourg - Cité Étoiles - Cité Union 1 - Cité Union 2 Ancienne Tannerie - Lassale - Rue Amédée Knight - Rue Des Etages - Villeneuve En cours d'investigation Retour à la normale estimé en cours de soirée. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.
Carbet	Grand Anse Nord	2024-01-04 11:00:00-04	2024-01-04 22:00:00-04	14,7098821	-61,1812434	[CASSE // LE MORNE-VERT - CARBET] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction, l'alimentation en eau du réservoir de Moulinguet et de Bel Evant est impactée et, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. 📍 Le Morne-Vert : Bel Event - Joli-Mont - La Citerne - La Croix- Bout barrière - Le Bourg 📍 Carbet : Morne Table - Bel Event - Morne aux bœufs En cours de réparation Retour à la normale estimé en cours de soirée. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.

Ville	Zone identifiée	Début	Fin	Latitude	Longitude	Message
Morne-Vert	Le Morne-Vert	2024-01-04 06:00:00-04	2024-01-04 22:00:00-04	14,70695	-61,14501	[CASSE // LE MORNE- VERT] En raison d'une casse sur le réseau d'adduction, l'alimentation en eau du réservoir de Moulinguet est impacté et, la distribution en eau potable connaît des perturbations, voire des interruptions. Les quartiers concernés sont : • Bel Event - Joli-Mont - La Citerne - La Croix- Bout barrière - Le Bourg En cours de réparation Retour à la normale estimé en cours de soirée. Cap Nord Martinique et la SME remercient les abonnés concernés de leur compréhension.