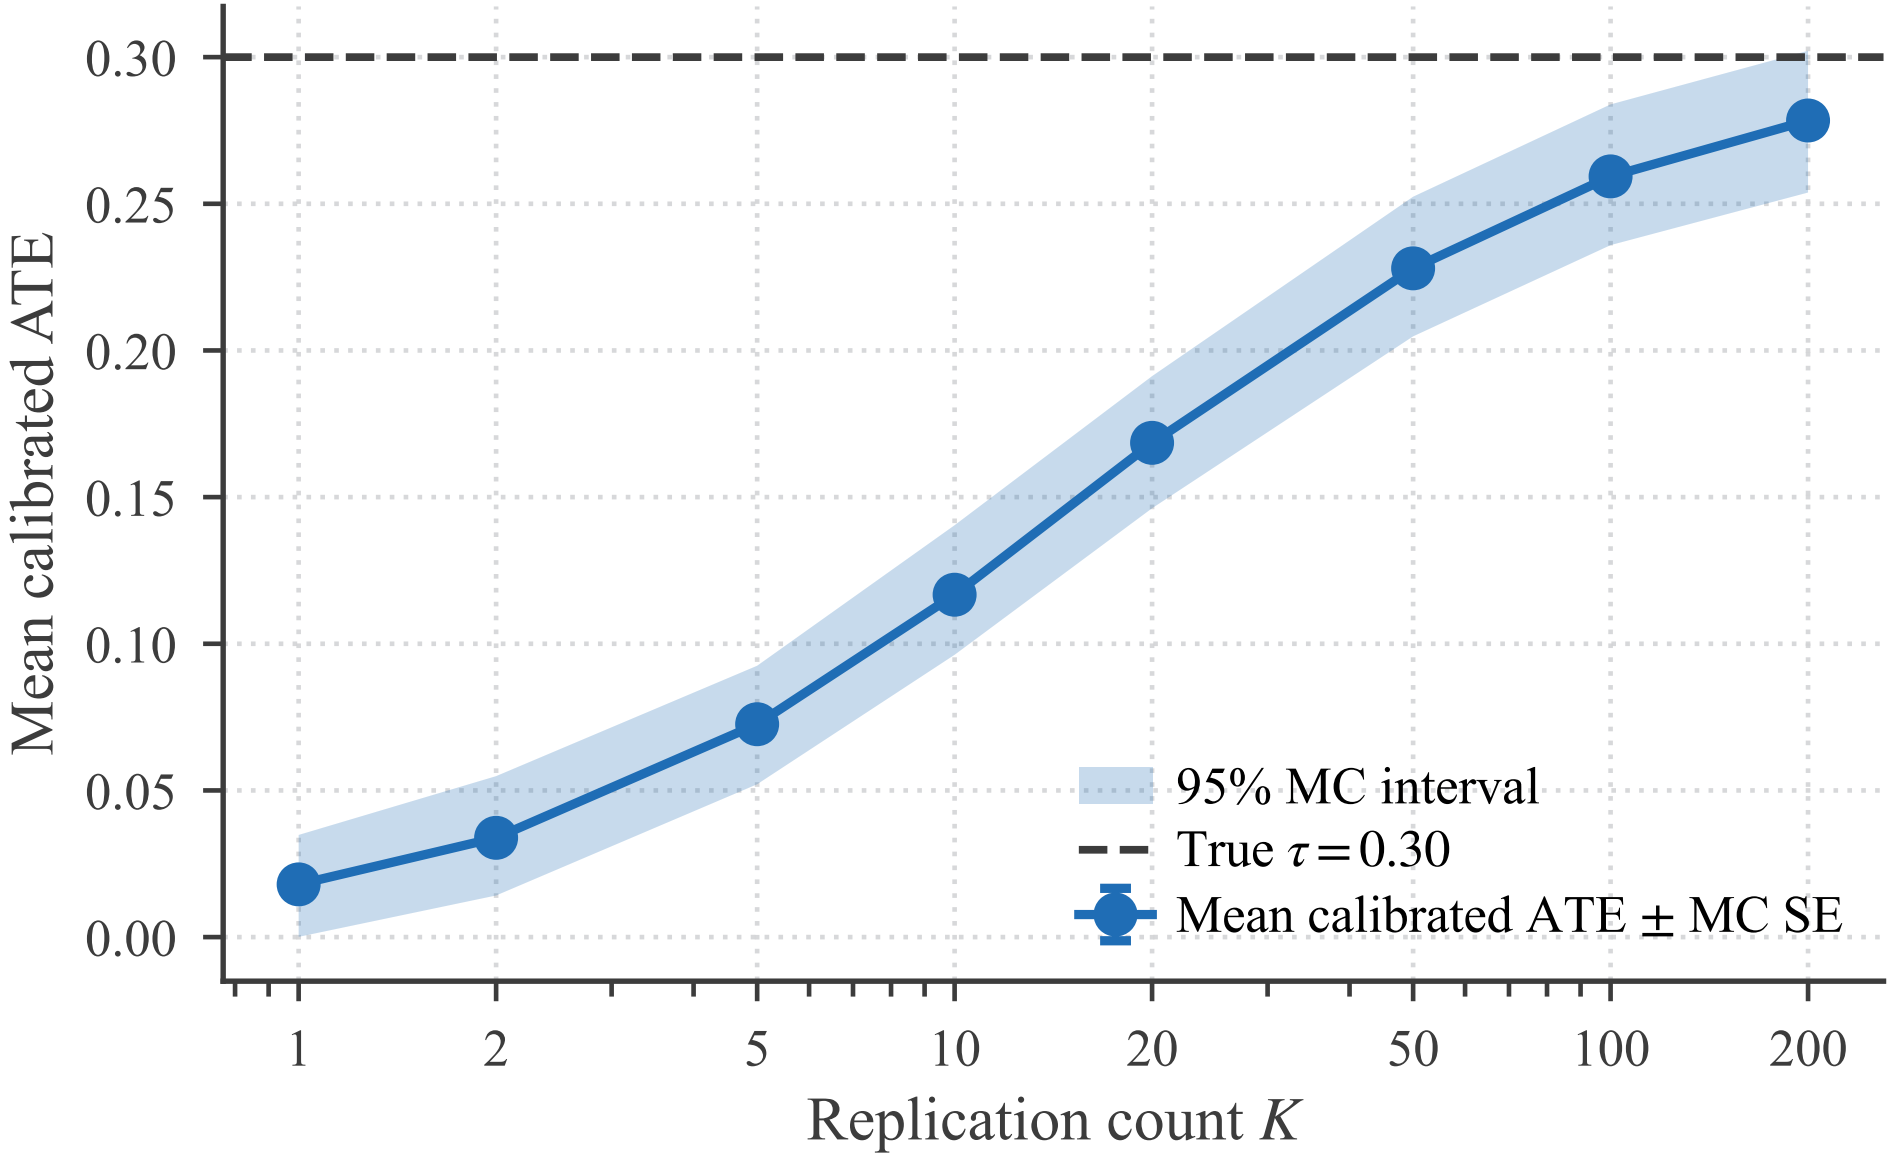
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Mean calibrated ATE
1
2
5
10
20
50
100
200
Replication count K
95% MC interval
True $\tau = 0.30$
Mean calibrated ATE ± MC SE