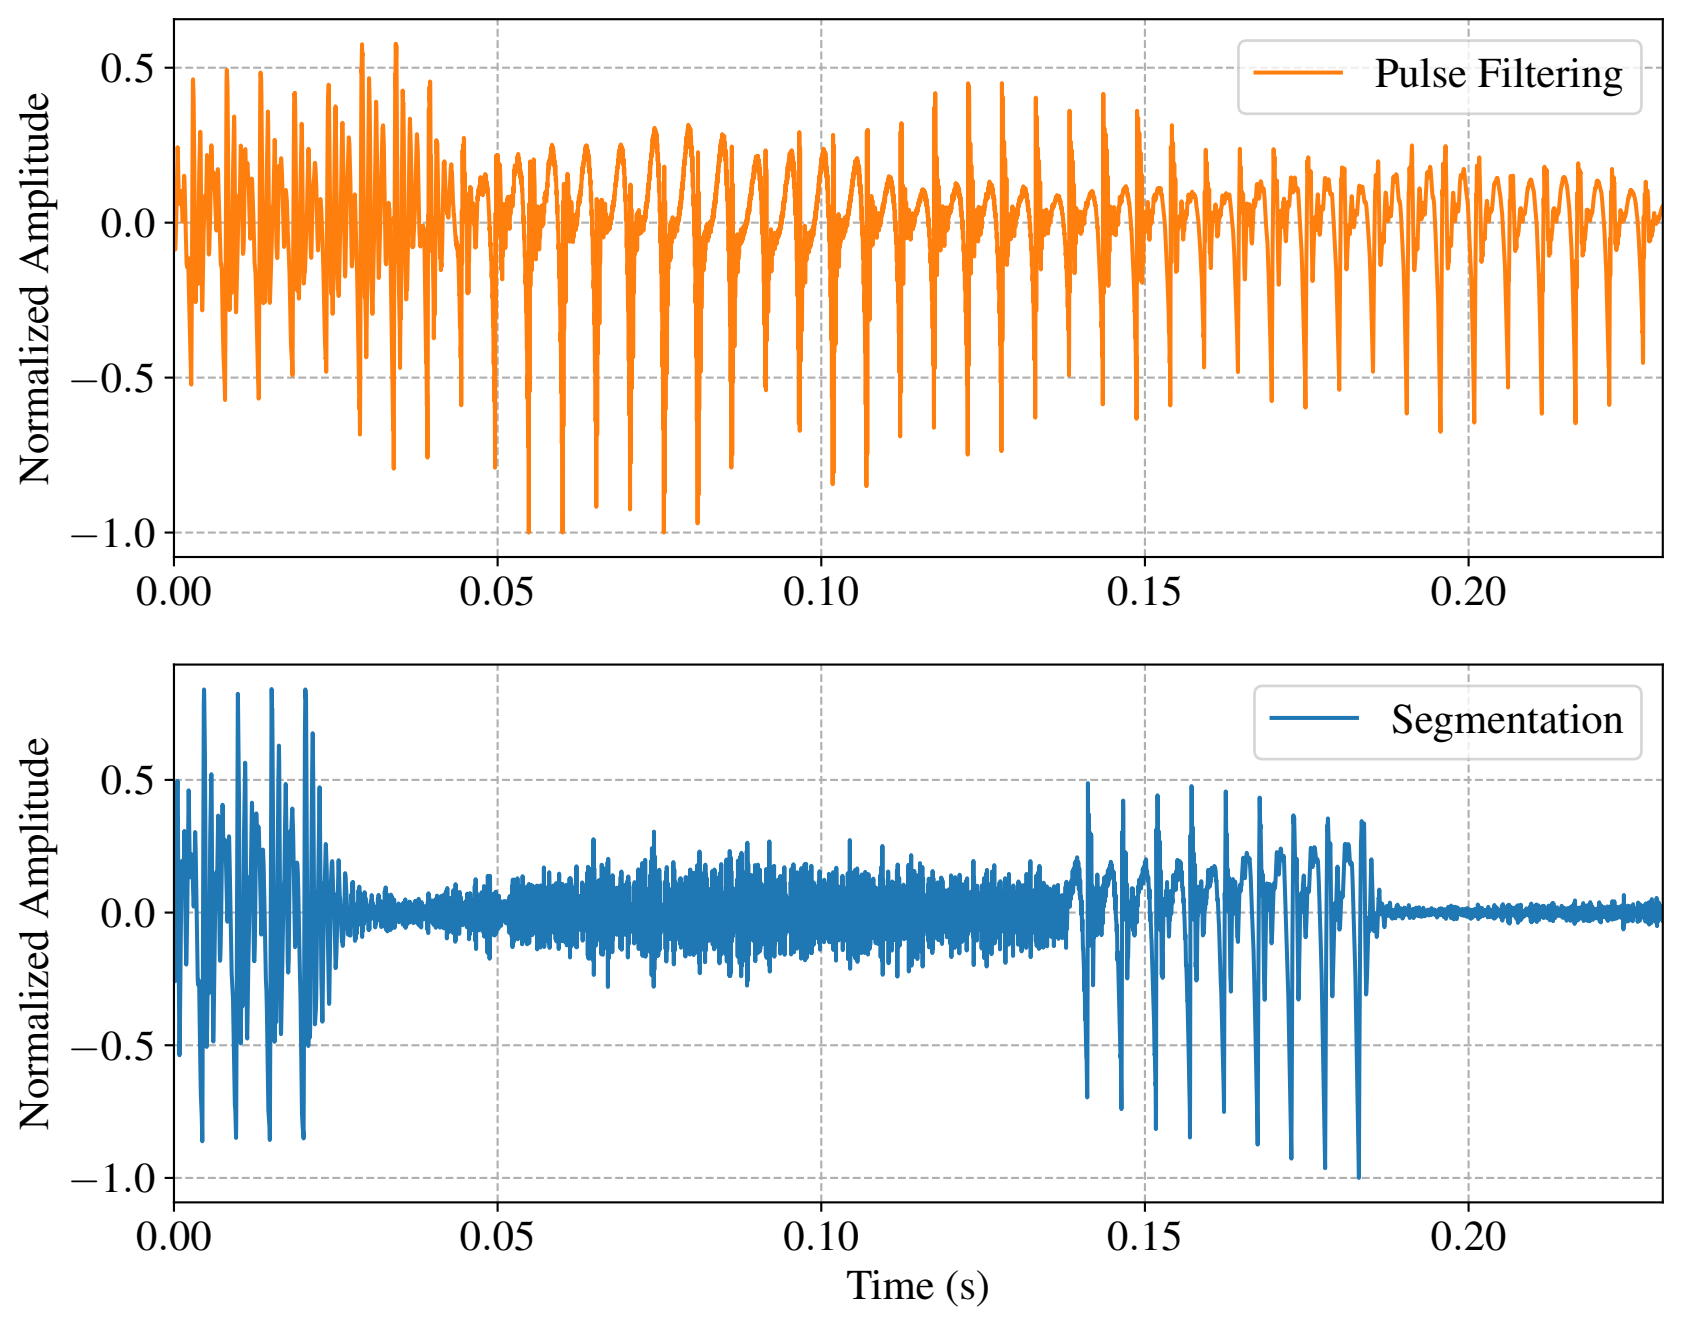

Pulse Filtering
Normalized Amplitude
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Segmentation
Normalized Amplitude
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Time (s)