



MANUAL DE USUARIO

SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

ROJAS INGENIERIA/FLACSO | 19/09/2019



Contenido

1.	Introd	lucción	3
2.	Visión	general de la aplicación Web	4
3.	Visual	ización	5
	3.1.	ROJAS INGENIERIA/FLACSO	5
	3.2.	GENERADOR DE ORDENES DE TRABAJO	5
	3.3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6
	3.4.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7
	3.5.	INFORMES	9

Índice de Figuras

Figura 1. Diagrama de Flujo de Acceso de la información	3
Figura 2. Login de Inicio	4
Figura 3. Página de Inicio	4
Figura 4. Pestaña Rojas Ingeniería/ Flacso	5
Figura 5. Pestaña Generador de Ordenes de Trabajo	5
Figura 6. Pestaña Mantenimiento Preventivo	6
Figura 7. Informe de actividad	6
Figura 8. Opciones de estado de equipo	7
Figura 9. Pestaña Mantenimiento Correctivo	7
Figura 10. Informe de actividades	8
Figura 11. Opciones de estado de equipo	8
Figura 12. Pestaña de informes	9

1. Introducción

Esta página Web permite una gestión y planificación del mantenimiento de los sistemas electromecánicos (Contraincendios, Ventilación y Aire Acondicionado, Hidrosanitario) los cuales tiene a su responsabilidad la empresa Rojas Ingeniería.

El sistema cuenta con un inventario de los equipos, un cronograma establecido al inicio del contrato y un repositorio de toda la información técnica existente, la página web permite al personal de Rojas Ingeniería registrar los trabajos de mantenimiento correctivo, así como preventivo, incluir fotografías en los registros, agregar novedades o sugerencias a los equipos. Por otra parte, el personal de Flacso tendrá acceso a revisar informes y al repositorio digital.

Además, tiene la capacidad de operarse mediante dispositivos smartphones para que se puedan registrar en el sitio los trabajos realizados.

Como se puede ver en la Figura 1. Se presenta un diagrama de flujo de acceso a la información ya que ciertas funciones de la aplicación no son visualizadas por el cliente.



Figura 1. Diagrama de Flujo de Acceso de la información

2. Visión general de la aplicación Web

La página de inicio de Sesión es la mostrada a continuación. El acceso es con su correo electrónico y la clave será suministrada por la empresa Rojas Ingeniería



Figura 2. Login de Inicio

El panel principal de la Web se divide en dos zonas:

- 1. Pestañas de ingreso: Desde aquí podrá acceder a las actividades web: Informes, Mantenimiento Preventivo, Generador de Ordenes de Trabajo, Mantenimiento Correctivo.
- 2. Área de actividades: Muestra información sobre el área o contenido que haya seleccionado.



Figura 3. Página de Inicio

3. Visualización

3.1. ROJAS INGENIERIA/FLACSO

Al dar clic se podrá observar un resumen de las actividades que puede hacer esta aplicación web y además se podrá descargar el manual de usuario de la aplicación. Al dar clic en el hipervínculo de acceso al manual se mostrará este manual en archivo pdf. Ver Figura 4.



Figura 4. Pestaña Rojas Ingeniería/ Flacso

3.2. GENERADOR DE ORDENES DE TRABAJO

En esta pestaña el administrador (Rojas Ingeniería) inserta las actividades de cada equipo.

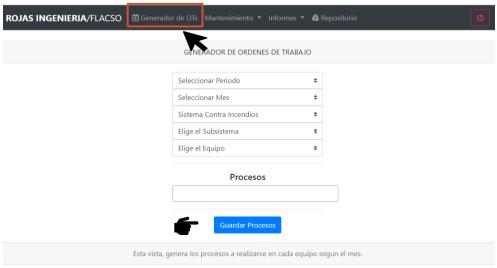


Figura 5. Pestaña Generador de Ordenes de Trabajo

Esta pestaña solo estará habilitada para el administrador de la empresa Rojas Ingeniería en donde al insertar todos los campos indicados y los procesos pre guardados en la aplicación podrá generar la orden de trabajo del mes.

3.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La pestaña es mantenimiento tiene dos opciones mantenimiento preventivo y correctivo.

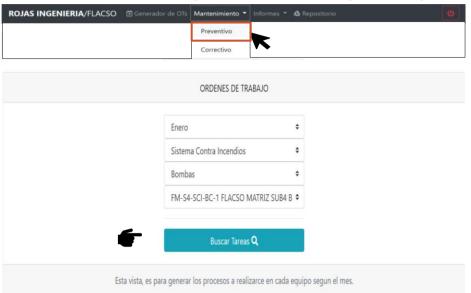


Figura 6. Pestaña Mantenimiento Preventivo

Al elegir esta opción se desplegará el siguiente formulario de opciones para que puede usar.

Al dar clic en la opción Buscar Tareas se desplegará el siguiente formulario para que puedas llenar.



Figura 7. Informe de actividad

En este formulario se desplegará las siguientes opciones:

Tareas Realizadas: Se mostrará las tareas registradas en el generador de ordenes de trabajo

Fecha de Registro: Se registrará la fecha que se realizó el informe.

Estado del Equipo: Se desplegará opciones para que se seleccione.

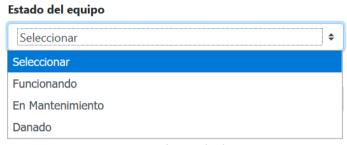


Figura 8. Opciones de estado de equipo

Adjuntar Imagen: Se podrá subir imágenes de los trabajos realizados. Se recomienda tomar las fotos de manera horizontal.

Observaciones: Se deberá detallar el trabajo realizado en el equipo.

3.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

La pestaña es mantenimiento tiene dos opciones mantenimiento preventivo y correctivo.



Figura 9. Pestaña Mantenimiento Correctivo

Al elegir esta opción se desplegará el siguiente formulario de opciones para que puede usar.

Al dar clic en la opción Buscar Tareas se desplegará el siguiente formulario para que puedas llenar.

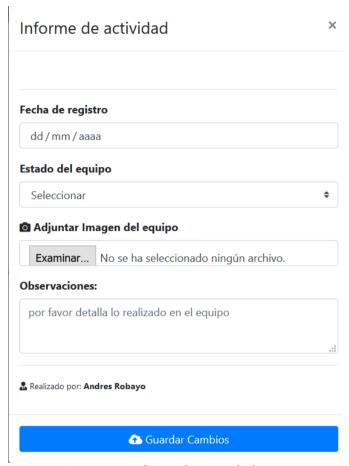


Figura 10. Informe de actividades

En este formulario se desplegará las siguientes opciones:

Fecha de Registro: Se registrará la fecha que se realizó el informe.

Estado del Equipo: Se desplegará opciones para que se seleccione.



Figura 11. Opciones de estado de equipo

Adjuntar Imagen: Se podrá subir imágenes de los trabajos realizados. Se recomienda tomar las fotos de manera horizontal.

Observaciones: Se deberá detallar el trabajo realizado en el equipo.

3.5. INFORMES

Esta pestaña muestra la información de los informes que se han ingresado a lo largo de los años.

Este resumen muestra un código ETI que es un valor aleatorio de informe, nombre del equipo, fotografía del equipo, estado, responsable, fecha de ejecución.

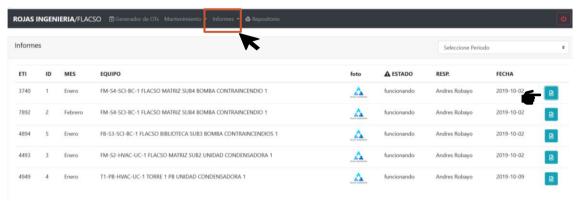


Figura 12. Pestaña de informes

Al dar clic en detalles se desplegará las actividades y observaciones de los trabajos realizados. Como se muestra en la figura 13.

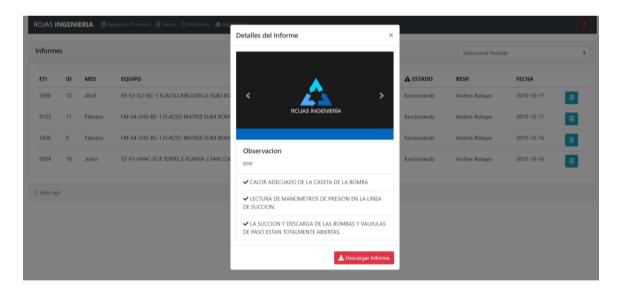


Figura 13. Detalles del Informe

Al desplegarse esta ventana permite descargar el informe en pdf. Como se muestra en la figura 14





Fecha de realizacion: 2019-10-16

Febrero

FM-54-SHS-BS-1 FLACSO MATRIZ SUB4 BOMBA AGUAS SERVIDAS 1 Equipo:

INPECCION DE TABLERO EL?CTRICO. MEDICION DE CARGA ELECTRICA. Actividades:

Observaciones:

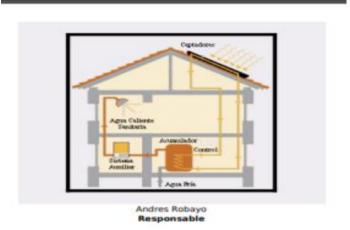


Figura 14. Informe en pdf

3.6. REPOSITORIO



Esta vista, permite descargar los archivos existentes de los Sistemas Electromecánicos.

Figura 15. Repositorio de información técnica

ANEXOS

INVENTARIO FLACSO

IDENTIFICACION

ВС	BOMBA CONTRAINCENDIO
BJ	BOMBA JOCKEY
BP	BOMBA DE AGUA POTABLE
BLL	BOMBA AGUAS LLUVIAS
BS	BOMBA AGUAS SERVIDAS
BNF	BOMBA NIVEL FREATICO
BPR	BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES
SE	SISTEMA DE EXTRACCION
SV	SISTEMA DE VENTILACION
UC	UNIDAD CONDENSADORA
GBC	GABINETE CONTRAINCENDIOS
UP	UNIDAD TIPO PAQUETE
US	UNIDAD SPLIT
EV	EVAPORADOR
FC	FAN COIL

CODIFICACION

EDIFICIO	PISO	SISTEMA	EQUIPO	NUMERACION
FM	S4	SCI	ВС	1

Michael Colon Michael Colo							
MASS-SCIENCE TACKED MARRING SIDE BROWN ACCOUNTS AS MICE MARRING			Tamaño	Color Letras	Material	Cadena	Remache
MAY SEP 12 PLACED MATERIAS DIA MARCADE TO A 19 VERDE MATERIAS DIA MARCADE TO A 19 VERDE TO A 19 VERDE MATERIAS DIA MARCADE TO A 19 VERDE TO A 19 VER							
INSCRIPTION TOTAL COLOR							
MY 54 DE PR. FLACIO MATERIZADE ADMINA AGOID A TOTALE							
MAY SER BL. FACCO MARTES SUM SOURCE AS VERDE MTATICO 1-3000							
## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AS SOURCE AGUIST (LEVEL) ## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AS SOURCE AGUIST (LEVEL) ## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AS SOURCE AGUIST (LEVEL) ## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AS SOURCE AGUIST (LEVEL) ## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AS SOURCE AGUIST (LEVEL) ## 35 SEE BEL 3 PACCES MATERIZED AGUIST (LEVEL) ## 35 S							
MAY 15 AS 18.1 ACCIO MATTO EURA BONDA AGUAS SERVINGO	FM-S4-SHS-BLL-2	FLACSO MATRIZ SUB4 BOMBA AGUAS LLUVIAS 2	A5	VERDE	METALICO	L=30CM	
IMPASS-69-BZ INCOMINATE SURE BORNIA ANGER SERVINGS A SERVING METALCO L-SECKI	FM-S4-SHS-BLL-3	FLACSO MATRIZ SUB4 BOMBA AGUAS LLUVIAS 3	A5	VERDE	METALICO	L=30CM	
MASS-SCHIEF ACCO MATES SURF BOOMER AND FERRATICS AS 97600 MTEALED 1-50000	FM-S4-SHS-BS-1	FLACSO MATRIZ SUB4 BOMBA AGUAS SERVIDAS 1	A5	VERDE	METALICO	L=30CM	
M3-59-88-98-2 (MCCOM MATE SURPLE BORNEA MAYER PREATED 2 A9 VERRE MATERIAL COLOR CONTROLL SURPLE MATERIAL COLOR CONTROLL SUR							
MR-54-98-98-12 IACCO MATERIUS DUBLE DOMINA NOVE, IRRATICO 3							
REAS-SCA-BIRT RECO DIATES UNTIL SOUTH ADDITION FEMALES COLOR							
RESS-SCE-RIB-1 RICCO MATES USER BANK OF PRUBAS POCIADORIS A. B. BOLD METALICO L-SECM							
MASS-SCIENTS LICCO MATES SURF BANKOOF PRUPIAS ROCIAGORIS M. S. BOOL MITTALEO L-SOCK							
MASS DESIRED MACCO NATING SUBS BANCO DE PRUENS SOCIADORES 2 AS BOO METALICO L-SOCIA							
MAS SCRIPPE J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 1 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 1 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 2 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 2 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 2 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUBS BANCO DE PRUEBAS ROCADORES 3 MAS SCRIPPES J PLACOD MATER SUB							
## MASS SCRIPPEL ACCO DAMINES SIZE SANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 2 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL ACCO DAMINES SIZE SANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 2 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL ACCO DAMINES SIZE SANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 2 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL ACCO DAMINES SIZE SANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL ACCO DAMINES SIZE SANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORRE 1 PLANCO DE PRUEBES ROCIADORISS 3 AS 1800 METALLOC L-SOCIM ## MASS SCRIPPEL TORR							
MRSS-SCRIBBS MACRO MATERS SIDE BANCO DE PRUEBAS BOCHADORES AS 80.00 METALICO L-300M							
MRSS-SCRIPTS ACCO MATER 2018 DENCO DE PRIJERS PROCADORES AS 80.00 METALICO L-3000M							
17-PS-5C-PPR-1 TORRE 1-PD NATO DE PRUEMS FOLKADORIS AS ROUD MÉTALCO L-30CM	FM-S1-SCI-BPR-1	FLACSO MATRIZ SUB1 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5				
1.P.P.S.C. RPN. TORRE F.P. BANCO DE PRIJEARS ROCIADORES AS ROJO METALCO 1.2000M	FM-S1-SCI-BPR-2	FLACSO MATRIZ SUB1 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 2	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T1-P2-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P4-SCI BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P4-SCI BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P4-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 1 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 2 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 2 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 2 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 2 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 1 PE BANCO DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STITEMA DE PRIUERA ROCIADORES 3 AS 8000 METALICO 1-300M T1-P5-SCI-BRAL TORRE 2 PE STIT	T1-PB-SCI-BPR-1	TORRE 1 PLANTA BAJA BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T.P. S.C. IRPA. TORRE 1 PR BANCO OF PRIJERAR ROCIADORES AS RODO METALICO L-1000M	T1-P1-SCI-BPR-1	TORRE 1 P1 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T.P.P.SC-IBRN-1 TORRE I PE BANCO DE PRIUGES ROCIADORES AS 8,000 METALCO L-300M	T1-P2-SCI-BPR-1	TORRE 1 P2 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T1-PS-C61-BPA1 TORRE 1 PS BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1							
T.P.P.S.C.I-BRAT. TORRE I F. BANCO DE PRIUGRA ROCIADORES AS 8000 METALICO L-BOCKM							
TI-PPS-CEPRAL TORRE I PE BANCO DE PRUERAS ROCIADORES 1 AS ROJO METALICO L-30CM 17-PPS-CEPRAL TORRE I PE BANCO DE PRUERAS ROCIADORES 1 AS ROJO METALICO L-30CM 17-PPS-CEPRAL TORRE I PE BANCO DE PRUERAS ROCIADORES 1 AS ROJO METALICO L-30CM M							-
T.P.PS-CEPRE_1 TORRE 1 PS BANCO DE PRUERAS ROCIADORES 1							-
T.P.PS-CEPRET TORRE 1 PIS BANCO DE PRUEBAS ROCLADORES AS ROLO METALLOO C-30CM							
TI-PID-SC-IPMR-1 TORRE 1 79 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1 AS ROUG METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO MATRIX SUB2 SISTEMA DE ENTRACION 1 A6 AZUL METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO MATRIX SUB2 SISTEMA DE ENTRACION 1 A6 AZUL METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO MATRIX SUB2 SISTEMA DE ENTRACION 1 A6 AZUL METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO SUB SIGNA DE VENTENDADIORA 1 A6 AZUL METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO SUB SIGNA DE VENTENDADORA 1 A6 AZUL METALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO SUB SIGNA DE VENTENDADORA 1 A5 ROUG MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO SUB SIGNA DE VENTENDADORA 1 A5 ROUG MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO PE BANCO DE PRUEBAS ROCIADORIS 1 A5 ROUG MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO PE BANCO DE PRUEBAS ROCIADORIS 1 A5 ROUG MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLACSO DOCTORADO PE BANCO DE PRUEBAS ROCIADORIS 1 A5 ROUG MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 2 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION 3 A5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION A 5 AZUL MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACCION A 5 AZUL MITALICO L-30CM MINES-HANG-SV-1 FLORGE PE 99 SISTEMA DE ENTRACC							
MISS-PHACE-SET FLACSO MARTIES SUBS STEMA DE ENTRACCION 1							1
MRS-21HACS-U- FLACSO MATRIZ SUB2 SISTEMA DE VENTILACION 1						L-30CIVI	4 REMACUES
MAS-21-MAC-UC-1 MACSO MATRIX SURZ UNIDAD CONDENSADORA A. B. AZUL METALLO L-30CM							
FP-515-CI-PR-1 FLACSD DOCTORADO SURIS BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 2						L=30CM	- INCIVIACITES
FOPPS-CI-PRE-1 FLACSD DOCTORADO PLANTA BALA DANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1							1
FOP-15C-198P-1 FLACSD DOCTORADO P 1 BANCO DE PRUEBAS ROCLADORES 1							
F.P.P3-SCI-BRE-1 FLACSO DOCTORADO P3 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES A.S. ROLO METALICO L-30CM							
TZ-P9-HWAC-SP-1 TORRE P 9 SISTEMAD E EXTRACCION 2	FD-P2-SCI-BPR-1	FLACSO DOCTORADO P2 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T2-P9-HAG-SE-2 TORRE 2 P9 SISTEMA DE ENTRACCION 2	FD-P3-SCI-BPR-1	FLACSO DOCTORADO P3 BANCO DE PRUEBAS ROCIADORES 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
T2.P9-HVAC-SV-1 TORRE 2 P9 SISTEMA DE PRESURZACION 1	T2-P9-HVAC-SE-1	TORRE 2 P9 SISTEMA DE EXTRACCION 1	A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
T2.P9-HNAC-SV-2 TORRE 2 P9 SUMMISTRO A GRADAS 2			A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
TZ-P9-HVAC-S-2-3 TORRE 2 P9 SISTEMA DE EXTRACCION 3	T2-P9-HVAC-SV-1	TORRE 2 P9 SISTEMA DE PRESURIZACION 1	A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
T.P.P-HIACS-Y-3 TORRE 1 P9 SUMMISTRO DE AIRE 3			A5			L=30CM	
T1-P9-HVAC-SE-5 TORRE 1 P9 SISTEMA DE EXTRACCION 1							
T1-9-HVAC-SE-5 TORRE 1 PS ISTEMA DE PETSIZACION GADAS 1							
T1-G-HVAC-SV-1 TORRE 1 PI UNIDAD CONDENSADORA 1							
T1-PB-HYAC-UC- TORRE 1 PB UNIDAD CONDENSADORA AS AZUL METALLO L-30CM							
FM-51-HVAC-UC-I FLACSO MATRIZ UNIDAD CONDENSADORA1							
FM-51-HVAC-SV-1 FLACSO MATRIZ SUBI SUMINISTRO DE ARE HALL ASCENSORES 1							
T1-P1-HMAC-SV-1 TORRE 1 P1 SUMMINISTRO DE AIRE COMEDOR 1							
T.P.1-HVAC-SE-1 TORRE 1 P1 SISTEMA DE EXTRACCION AIRE COMEDOR 1							
FMS-1+WAC-EV-1 FLASO MATRIZ SUBLE VAPORADOR 1 AUDITORIO 7							
FM-51-HVAC-EV-2 RLACSO MATRIZ SUBI EVAPORADOR 2 AUDITORIO 8							
FB-S3-SCI-BC-1							
FB-53-SC-BP-1 FLACSO BIBLIOTECA SUBS BOMBA AGUA POTABLE 1							
FB-53-SHS-BP-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 BOMBA AGUA POTABLE 1							
FB-52-SCI-BPR-1							
IB-S2-SCI-BPR-1			A5				
FB-51-SCI-BPR-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB 1 BANCO DE PRUEBA 1			A5		METALICO	L=30CM	
FB-PB-SCI-BPR-1	FB-S2-SCI-BPR-1	FLACSO BIBLIOTECA SUB2 BANCO DE PRUEBA 1	A5	ROJO	METALICO		
FB-P1-SCI-BPR-1 FLACSO BIBLIOTECA P1 BANCO DE PRUEBA 1	FB-S1-SCI-BPR-1	FLACSO BIBLIOTECA SUB1 BANCO DE PRUEBA 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
FB-P2-SCI-BPR-1 FLACSO BIBLIOTECA P2 BANCO DE PRUEBA 1	FB-PB-SCI-BPR-1	FLACSO BIBLIOTECA PB BANCO DE PRUEBA 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM	
FB-P3-SCI-BPR-1 FLACSO BIBLIOTECA P3 BANCO DE PRUEBA 1							
FB-P4-SCI-BPR-1 FLACSO BIBLIOTECA P4 BANCO DE PRUEBA 1							
FB-P5-SCI-BPR-1							
FB-P6-SCI-BPR-1							-
FB-P7-SCI-BPR-1							-
FB-S3-SHS-BNF-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 BOMBA NIVEL FREATICO 1 FB-S3-SHS-BNF-2 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 BOMBA NIVEL FREATICO 2 A5 VERDE METALICO L=30CM FB-S1-SHS-SE-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 BOMBA NIVEL FREATICO 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S1-SHS-SE-2 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S3-SHS-SE-3 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD TONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLAC							1
FB-S3-SHS-BNF-2							
FB-S1-SHS-SE-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SISTEMA DE EXTRACCION 1 FB-S2-SHS-SE-2 FLACSO BIBLIOTECA SUB2 SISTEMA DE EXTRACCION 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S3-SHS-SE-3 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-B-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-B-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-B-B-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BA							+
FB-S2-SHS-SE-2 FLACSO BIBLIOTECA SUB2 SISTEMA DE EXTRACCION 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-S1-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 3 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-3 FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-6 FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 AS AZUL METALICO L=30CM FB-SI-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 AS AZUL METALICO L=30CM FB-SI-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SUMINISTRO DE AIRE 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA P							+
FB-S3-SHS-SE-3 FLACSO BIBLIOTECA SUB3 SISTEMA DE EXTRACCION 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-SI-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-SI-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILTO DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILTO DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILTO DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILTO DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILTO DE PARE							1
FB-T-HVAC-UC-2 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 BB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 BB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 BB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 BB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 BB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 BB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 BB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 BB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 BB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 BB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 BB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 BB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 BB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB SUMINISTRO DE AIRE 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 BB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UN							+
FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 2 BB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 BB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 BB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 BB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 BB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 BB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 BB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 BB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 BB-T-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 BB-SI-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 BB-SI-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 AS AZUL METALICO L=30CM BB-PB-HVAC-UD-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNID							
FB-T-HVAC-UC-3 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 3 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S-S-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SUMINISTRO DE AIRE 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S-S-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SUMINISTRO DE AIRE 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO							
FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 4 FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SUC-9 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 FB-T-HVAC-SUC-9 FLACSO BIBLIOTECA SUB SUMINISTRO DE AIRE 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL MET							
FB-T-HVAC-UC-5 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 5 FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SUC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SUC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-G-HVAC-SUC-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-SI-HVAC-SUC-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 FB-SI-HVAC-SUC-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 FB-PS-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SUMINISTRO DE AIRE 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE							
FB-T-HVAC-UC-6 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 6 FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SE-4 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SU-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 FB-T-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 FB-SI-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA SUBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 FB-SI-HVAC-SU-1 FLACSO BIBLIOTECA SUBLIOTECA SUBLIOTECA DE ANTA BAJA EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 AS ROJU METALICO L=30CM FB-PS-15-SE-BS-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJU METALICO L=30CM FB-SSI-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM FD-SSI-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM							
FB-T-HVAC-UC-7 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 7 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 AS AZUL METALICO L=30CM FB-G-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-SH-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUBI SUMINISTRO DE AIRE 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINDAD CONDENSADORA CINE 10 AS ROIO METALICO L=30CM FB-PS-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROIO METALICO L=30CM FB-PS-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS VERDE METALICO L=30CM							
FB-T-HVAC-UC-8 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 8 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-UC-9 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 AS AZUL METALICO L=30CM FB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA TERRAZA UNIDAD CONDENSADORA 9 AS AZUL METALICO L=30CM FB-G-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-S1-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PS-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SUMINISTRO DE AIRE 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-EV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPILT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINDAD CONDENSADORA CINE 10 AS ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM							
FB-T-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLOTECA TERRAZA SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS 4 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-G-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S1-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-EV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CAGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM			A5			L=30CM	
FB-G-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-S1-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUBI SUMINISTRO DE AIRE 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUBI BOMBA GGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM							
FB-S1-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA SUB1 SUMINISTRO DE AIRE 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-EV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 FB-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 FD-S1-SSI-SB-P1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CAGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM FTALICO L=30CM					METALICO		
FB-PB-HVAC-EV-1	FB-G-HVAC-SV-1	FLACSO BIBLIOTECA GRADAS SISTEMA DE PRESURIZACION DE GRADAS 1	A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
FB-PB-HVAC-UP-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA UNIDAD TIPO PAQUETE 48000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-VIC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA UNIDAD SOUNDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA DE AGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM			A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD SPLIT DE PARED 16000 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-US-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 AS AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA GGUA POTABLE 1 AS VERDE METALICO L=30CM			A5	AZUL	METALICO	L=30CM	
FB-PB-HVAC-SV-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA SUMINISTRO DE AIRE 2 AS AZUL METALICO L=30CM FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 AS AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 AS ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SSI-SB-P1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA DE AGUA POTABLE 1 AS VERDE METALICO L=30CM							
FB-PB-HVAC-UC-1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA UNIDAD CONDENSADORA CINE 10 A5 AZUL METALICO L=30CM FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA DE AGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM							
FD-S1-SCI-BC-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA CONTRAINCENDIO 1 A5 ROJO METALICO L=30CM FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA DE AGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM							<u> </u>
FD-S1-SHS-BP-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 BOMBA DE AGUA POTABLE 1 A5 VERDE METALICO L=30CM							<u> </u>
FD-S1-HVAC-US-1 FLACSO DOCTORADO SUB1 UNIDAD TIPO SPLIT 16000 1 A5 AZUL METALICO L=30CM							

T2-S1-HVAC-EV1	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1			
T2-S1-HVAC-EV2	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7			
	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 8			
T2-S1-HVAC-EV9	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 9			
T2-S1-HVAC-EV10	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 10			
T2-S1-HVAC-EV11	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 11			
T2-S1-HVAC-EV12	TORRE 2 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 12			
T1-S1-HVAC-EV1	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1			
T1-S1-HVAC-EV2	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 8			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 9			
	TORRE 1 SUBSUELO 1 EVAPORADOR 10			
T2-PB-HVAC-EV1	TORRE 2 PLANTA BAJA EVAPORADOR 1			
T2-PB-HVAC-EV2	TORRE 2 PLANTA BAJA EVAPORADOR 2			
T2-P1-HVAC-EV1	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 1			
T2-P1-HVAC-EV2	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 2	•		
	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 3			
	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 4			
	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 5			
	TORRE 2 PLANTA 1 EVAPORADOR 6			
	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 1			
	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 2			
	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 3			
T1-P1-HVAC-EV4	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 4			
T1-P1-HVAC-EV5	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 5			
T1-P1-HVAC-EV6	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 6			
T1-P1-HVAC-EV7	TORRE 1 PLANTA 1 EVAPORADOR 7			
T2-P2-HVAC-FC1	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 1			
T2-P2-HVAC-FC2	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 2			
	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 3			
	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 4			
	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 5			
	TORRE 2 PLANTA 2 FAN COIL 6			
	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 1			
	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 2			
	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 3			
	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 4			
T1-P2-HVAC-EV5	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 5			
T1-P2-HVAC-EV6	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 6			
T1-P2-HVAC-EV7	TORRE 1 PISO 2 EVAPORADOR 7			
T2-P3-HVAC-FC1	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 1			
T2-P3-HVAC-FC2	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 2			
T2-P3-HVAC-FC3	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 3			
T2-P3-HVAC-FC4	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 4			
	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 5			
	TORRE 2 PISO 3 FAN COIL 6			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 1			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 2			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 3			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 4			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 5			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 6			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 7			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 8			
	TORRE 1 PISO 3 EVAPORADOR 9			
	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 1			
T2-P4-HVAC-FC2	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 2			
T2-P4-HVAC-FC3	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 3			
T2-P4-HVAC-FC4	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 4			
	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 5			
	TORRE 2 PISO 4 FAN COIL 6			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 1			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 2			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 3			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 4			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 5			
	TORRE 1 PISO 4 EVAPORADOR 6			
	TORRE 2 PISO 5 FAN COIL 1			
T2-P5-HVAC-FC2	TORRE 2 PISO 5 FAN COIL 2			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

17.29-14/AC-EVA TORRE 2 PISOS FAMOCROS		
11.P6-14VAC-EVA TORRE 1 PISOS EVAPORADOR 3		
11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 5 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 5 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 6 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 6 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 6 12-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 1 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 2 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 2 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 3 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 4 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 5 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 6 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 7 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 7 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 1 PISO S EVAPORADOR 7 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO TAN COIL 1 12-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO TENA COIL 1 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 2 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 3 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 3 11-PS-HIVAC-EV\$ TORRE 2 PISO S EVAPORADOR 3		
11-P5-HVAC-EV\$ TORRE 1 PISO 5 EVAPORADOR 5		
17.2-6-14VAC-FC TORRE 2 PISO 6 FAN COIL 2		
17.2-6-HWAC-FC2 TORRE 2 PISO 6 FAN COIL 3		
T.2.P6-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 6 FAN COLL 4		
T2-P6-HVAC-EV TORRE 2 PISO 6 EVAPORADOR 2		
T.2.P6-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 6 EVAPORADOR 1 T.1.P6-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 1 T.1.P6-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 2 T.1.P6-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 3 T.1.P6-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 3 T.1.P6-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 6 T.1.P6-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 7 T.1.P6-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 8 T.1.P6-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T.1.P6-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T.1.P6-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 FAN PORADOR 1 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 2 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 3 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T.1.P7-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T.1.P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EV		
T1.P6-HWAC-EV2 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 2		
11-P6-HWAC-EV3 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 3		
T1-P6-HVAC-EV\$ TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 6		
T1-P6-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 6 T1-P6-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 7 T1-P6-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 8 T1-P6-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 8 T1-P6-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 8 T1-P6-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T1-P7-HYAC-EC TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 1 T1-P7-HYAC-EC TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 4 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 1 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 1 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 2 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 2 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8 T1-P7-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HYAC-EVO TORRE 2 PISO 8 EVA		
T1-P6-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 6 EVAPORADOR 8		
172-P7-HWAC-FC1 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 2 172-P7-HWAC-FC2 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 2 172-P7-HWAC-FC3 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 3 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 4 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 7 FAN COIL 4 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 172-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 FAN COIL 3 172-P9-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 172-P9-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 9		
172-P7-HWAC-FCZ TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 3 172-P7-HWAC-FC3 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 3 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 4 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 1 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 2 172-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 3 171-P7-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 171-P7-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 171-P7-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8 171-P7-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 8 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 8 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 171-P8-HWAC-FC4 TORRE 1 PISO		
T2-P7-HVAC-EC4 TORRE 2 PISO 7 FAN COIL 4		
T2-P7-HWAC-EV3 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 1 T2-P7-HWAC-EV3 TORRE 2 PISO 7 EVAPORADOR 2 T2-P7-HWAC-EV3 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-P7-HWAC-EV3 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 1 T1-P7-HWAC-EV3 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-P7-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-P7-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HWAC-EV7 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HWAC-EV7 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 1 T2-P8-HWAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 1 T2-P8-HWAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 2 T2-P8-HWAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 3 T2-P8-HWAC-EV4 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 3 T2-P8-HWAC-EV5 TORRE 2 PISO 8 FAN COLL 4 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HWAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COLL 1 T1-P9-HWAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COLL 2 T1-P9-HWAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COLL 3 T1-P9-HWAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COLL 3 T1-P9-HW		
T2-PF-HWAC-EV3 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 1 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 2 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 3 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 4 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-PF-HWAC-EV4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-PF-HWAC-EV4 T1-P		
T1-P7-HWAC-EV1 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 2		
T1-P7-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 4		
T1-P7-HWAC-EV\$ TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR S		
T1-P7-HWAC-EVS TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-P7-HWAC-EVF TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 6 T1-P7-HWAC-EVF TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 7 T1-P7-HWAC-EVF TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8 T1-P7-HWAC-EVF TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 T1-P7-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 2 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 2 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 9 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 9 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT THE THE TISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HWAC-EVT THE THE TISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HWAC-EVT THE THE TISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HWAC-EVT THE THE TISO 9 EVAPORADOR 3		
T1-P7-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8		
T1-P3-HVAC-EV8 TORRE 1 PISO 7 EVAPORADOR 8 T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 2 T2-P8-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T2-P8-HVAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T2-P8-HVAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T2-P8-HVAC-EV3 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-E		
17.2-P8HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 1 17.2-P8HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 2 17.2-P8HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17.2-P8HVAC-FC4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17.2-P8HVAC-FC5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17.2-P8HVAC-FC5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 17.2-P8HVAC-FC6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 17.2-P8HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 17.2-P8HVAC-FC7 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 17.2-P9HVAC-FC7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 2 EVAPORADOR 1 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 1 EVAPORADOR 1 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 1 EVAPORADOR 2 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 1 EVAPORADOR 3 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 1 FAN COIL 1 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSULEO 1 FAN COIL 2 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 18.5-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPO		
172-P8-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 2 172-P8-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 3 172-P8-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 172-P8-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 8 FAN COIL 4 172-P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 172-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 172-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 172-P8-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 172-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 172-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 172-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 172-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 172-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 172-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 172-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 172-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 172-P9-HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 172-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 172-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 172-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 172-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 172-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 172-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 172-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 173-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 174-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 174-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 174-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR		
T2-P8-HVAC-FC3		
17P8-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 8 EVAPORADOR 1 17P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 17P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 17P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 17P8-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 17P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 17P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 4 17P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 17P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 17P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 17P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 17P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 17P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 17P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 17P8-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 7 17P8-HVAC-EV7 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 17P9-HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 17P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 17P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 17P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 4 17P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 17P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 17P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 17P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 17P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 18S2-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 17P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 18S2-HVAC-EV3 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 18S3-HVAC-EV4 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 18S3-HVAC-EV5 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 18S3-HVAC-EV4 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 18S3-HVAC-EV4 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 18S3-HVAC-EV4 FARSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 18S3-HVAC-EV4 FARSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAP		
T2-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 1 T1-P8-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T1-P8-HVAC-EV8 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 F1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 F1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 F1-P9-HVAC-EV8 F1-RC5 0 BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 F1-P9-HVAC-EV9 F1-RC5 0 BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 F1-P9-HVAC-EV9 F1-RC5 0 BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 F1-P9-HVAC-EV9 F1-RC5 0 BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 F1-P9-HVAC-EV9 F1-RC5 0 BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 F1-P9-HVAC-FC1 F1-RC5 0 BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 F1-P9-HVAC-FC2 F1-RC5 0 BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 F1-P9-HVAC-FC3 F1-RC5 0 BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 F1-P9-HVAC-FC3 F1-RC5 0 BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 F1-P9-HVAC-FC4 F1-RC5		
T1-P8-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 4 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T2-P9-HVAC-EV8 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 4 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 T1-P9-P1-HVAC-EV7 T1-P9-P1-HVAC-EV7 T1-P9-P1-HVAC-EV7 T1-P9-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-P1-		
T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 3 T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 T1-P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T1-P9-HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIO		
T1-P8-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 5 T1-P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TT-P8-HVAC-EV8 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-EV8 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 4 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 8 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 8 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 8 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 T1		
T1-P8-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 6 T1-P8-HVAC-EV7 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-EV8 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 8 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T2-P9-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 8 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 9 T1-P9-HVAC-EV5 TI-P9-HVAC-EV5 TI-P9-H		
T1-P8-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 8 EVAPORADOR 7 T1-P8-HVAC-FC1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 1 T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 4 T2-P9-HVAC-EV1 T0RRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV7 T0RRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T0RE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T0RE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV6 T0RE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 T1-P9-HVAC-EV7 T1-P9-PVAC-EV7 T1-P0-PVAC-EV7 T1-P0-PVAC-E		
T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 2 T2-P9-HVAC-FC3 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P9-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 T1-P9-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLSO 1 EVAPORADOR 2 T1-P9-P1-HVAC-EV7		
T2-P9-HVAC-FC2 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 3 T2-P9-HVAC-FC4 TORRE 2 PISO 9 FAN COIL 4 T2-P9-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA F		
T2-P9-HVAC-EV1 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T2-P9-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PS-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PS-HVAC-FC9 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PS-HVAC-FC9 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PS-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PS-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PS-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PS-HVAC		
T2-P9-HVAC-EV2 TORRE 2 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6 FB-S1-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6 FB-S1-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC		
T1-P9-HVAC-EV1 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 1 T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 T1-P9-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA		
T1-P9-HVAC-EV2 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 2 T1-P9-HVAC-EV4 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 3 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 7 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 1		
T1-P9-HVAC-EV3 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 4 T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PLOS O EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PLOS O EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PLOS O EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PLOS O EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLOS O EVAPORADOR		
T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 5 T1-P9-HVAC-EV6 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 6 FB-S3-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S3-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P3-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 6 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 6 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 7 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 F		
T1-P9-HVAC-EV5 TORRE 1 PISO 9 EVAPORADOR 6 FB-S2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAIA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOT		
FB-S2-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 2 EVAPORADOR 1 FB-S3-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S3-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S3-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S3-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S3-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S3-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P3-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P3-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P3-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-S1-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 1 FB-S1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 2 FB-S1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S1-HWAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HWAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 6 FB-P1-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 7 FB-P1-HWAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P2-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC		
FB-S1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 3 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2		
FB-S1-HWAC-EV9 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 4 FB-S1-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 EVAPORADOR 5 FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 1 FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HWAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-EV1 FLACSO BIBL		
FB-S1-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-PS1-HVAC-FC3 FIACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC3 FIACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FIACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FIACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FIACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HVAC-EV2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HVAC-EV3 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-EV5 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HVAC-EV5 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC5 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P2-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-EV2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-FC2 FIACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2		
FB-S1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 2 FB-S1-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA SUBSUELO 1 FAN COIL 3 FB-PB-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HWAC-FC4V1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HWAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HWAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HWAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 3 FB-P2-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2 FB-P3-HWAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-PB-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-FC7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 E		
FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-PB-HVAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-PB-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2		
FB-PB-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 3 FB-PB-PH-WAC-FC4 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PLANTA BAJA FAN COIL 4 FB-P1-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPO		
FB-P1-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 1 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 2 FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 3 FB-P1-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P2-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P2-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P2-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 3 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2		
FB-P1-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 4 FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1		
FB-P1-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 EVAPORADOR 5 FB-P1-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P1-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1		
FB-P2-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 1 FB-P2-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-FC3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 2 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1		
FB-P2-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 1 FAN COIL 3 FB-P2-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HWAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HWAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HWAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1 FB-P4-HWAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1		
FB-P2-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 1 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 EVAPORADOR 2 FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2		
FB-P2-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 2 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-P3-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 1 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 EVAPORADOR 2 FB-P3-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 1 FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1		
FB-P3-HVAC-FC1		
FB-P3-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 3 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 1 FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-P4-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 EVAPORADOR 2 FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-P4-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 1 FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-P4-HVAC-FC2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 4 FAN COIL 2		
FB-F3-FIVAC-EVI FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 1		
FB-P5-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 2		
FB-P5-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 3		
FB-P5-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 4 FB-P5-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 5		
FB-P5-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 6		
FB-P5-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 7 FB-P5-HVAC-EV8 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 8		
FB-P5-HVAC-EV9 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 9		
FB-P5-HVAC-EV10 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 10 FB-P5-HVAC-EV11 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 EVAPORADOR 11		
FB-P5-HVAC-FC1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 5 FAN COIL 1		
FB-P6-HVAC-EV1 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 1		
FB-P6-HVAC-EV2 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 2 FB-P6-HVAC-EV3 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 3		
FB-P6-HVAC-EV4 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 4		
FB-P6-HVAC-EV5 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 5 FB-P6-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 6		
FB-P6-HVAC-EV6 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 6 FB-P6-HVAC-EV7 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 7		
FB-P6-HVAC-EV8 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 8		
FB-P6-HVAC-EV9 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 9 FB-P6-HVAC-EV10 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 10		
FB-P6-HVAC-EV11 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 11		
FB-PG-HVAC-EV12 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 12 FB-PG-HVAC-EV13 FLACSO BIBLIOTECA PISO 6 EVAPORADOR 13		

FM-S4-SCI-GBC-1	FLACSO MATRIZ SUB4 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S4-SCI-GBC-2	FLACSO MATRIZ SUB4 GABINETE 2	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S3-SCI-GBC-1	FLACSO MATRIZ SUB3 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S3-SCI-GBC-2	FLACSO MATRIZ SUB3 GABINETE 2	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S2-SCI-GBC-1	FLACSO MATRIZ SUB2 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S2-SCI-GBC-2	FLACSO MATRIZ SUB2 GABINETE 2	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S1-SCI-GBC-1	FLACSO MATRIZ SUB1GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FM-S1-SCI-GBC-2	FLACSO MATRIZ SUB1GABINETE 2	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-PB-SCI-GBC-1	TORRE 1 PLANTA BAJA GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P1-SCI-GBC-1	TORRE 1 P1 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P2-SCI-GBC-1	TORRE 1 P2 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P3-SCI-GBC-1	TORRE 1 P3 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P4-SCI-GBC-1	TORRE 1 P4 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P5-SCI-GBC-1	TORRE 1 P5 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P6-SCI-GBC-1	TORRE 1 P6 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P7-SCI-GBC-1	TORRE 1 P7 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P8-SCI-GBC-1	TORRE 1 P8 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P9-SCI-GBC-1	TORRE 1 P9 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
T1-P10-SCI-GBC-1	TORRE 1 P10 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-S3-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA SUB3 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-S2-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA SUB2 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-S1-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA SUB1 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-PB-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA PB GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P1-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P1 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P2-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P2 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P3-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P3 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P4-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P4 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P5-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P5 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P6-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P6 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FB-P7-SCI-GBC-1	FLACSO BIBLIOTECA P7 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FD-S1-SCI-GBC-1	FLACSO DOCTORADO SUB1 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FD-PB-SCI-GBC-1	FLACSO DOCTORADO PB GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM
FD-P1-SCI-GBC-1	FLACSO DOCTORADO P1 GABINETE 1	A5	ROJO	METALICO	L=30CM