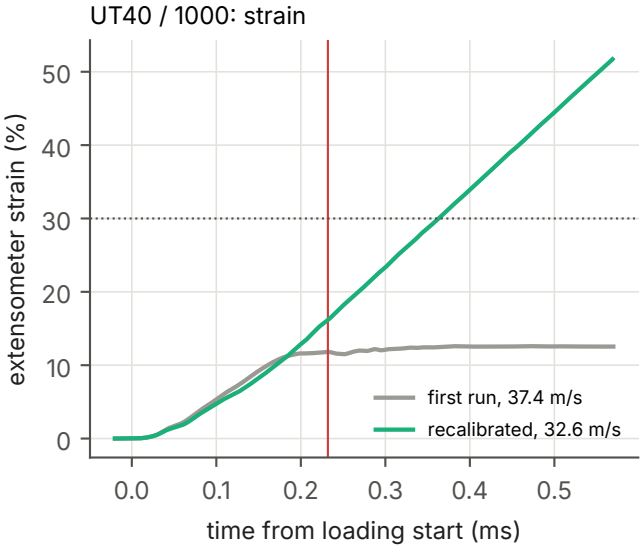
UT40 / 1000: strain
extensometer strain (%)
50
40
30
20
10
0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
time from loading start (ms)
first run, 37.4 m/s
recalibrated, 32.6 m/s

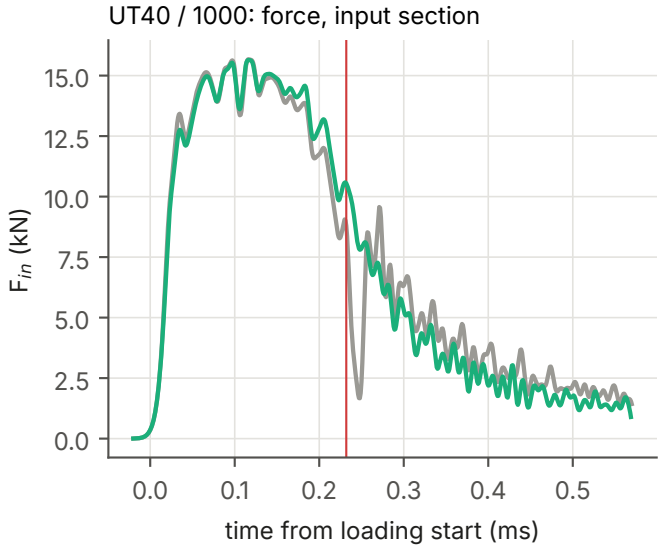
UT40 / 1000: force, input section
F_{in} (kN)
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
time from loading start (ms)

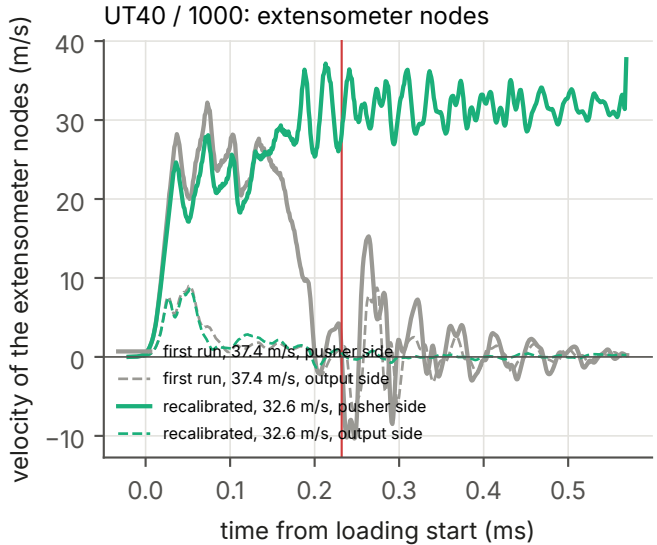
UT40 / 1000: extensometer nodes
velocity of the extensometer nodes (m/s)
40
30
20
10
0
−10
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
time from loading start (ms)
first run, 37.4 m/s, pusher side
first run, 37.4 m/s, output side
recalibrated, 32.6 m/s, pusher side
recalibrated, 32.6 m/s, output side