
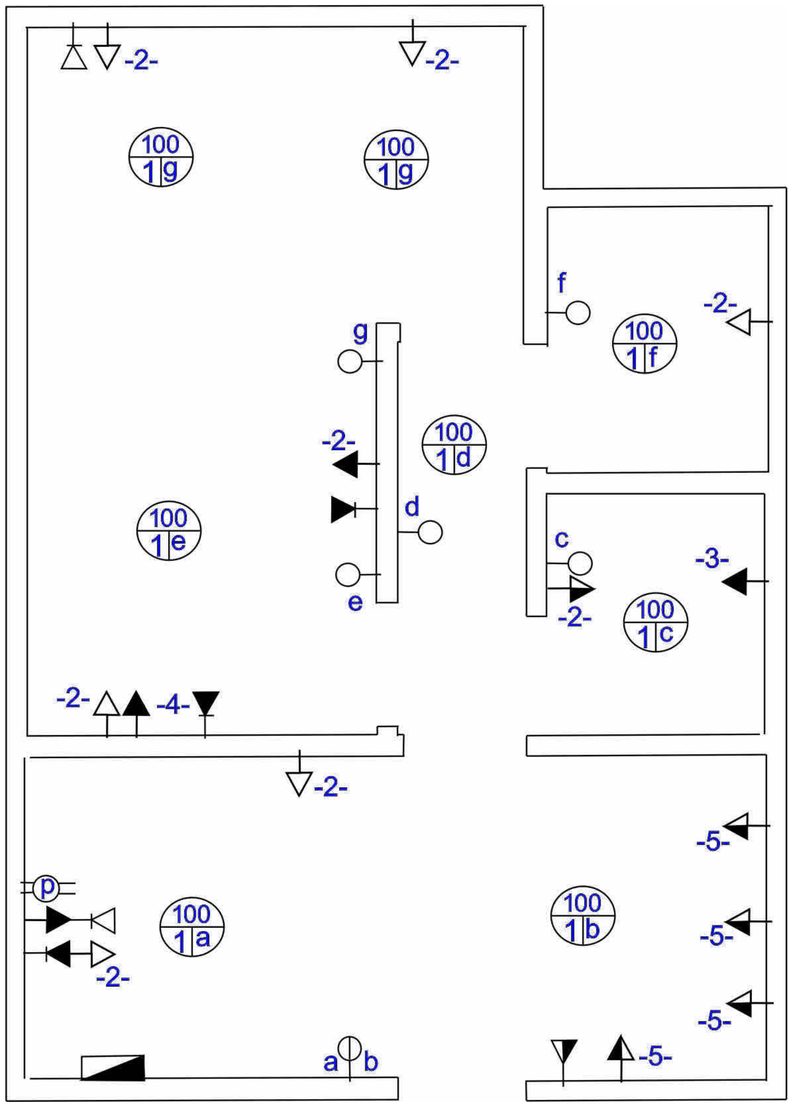


1 Planta Eletrica

1 : 20

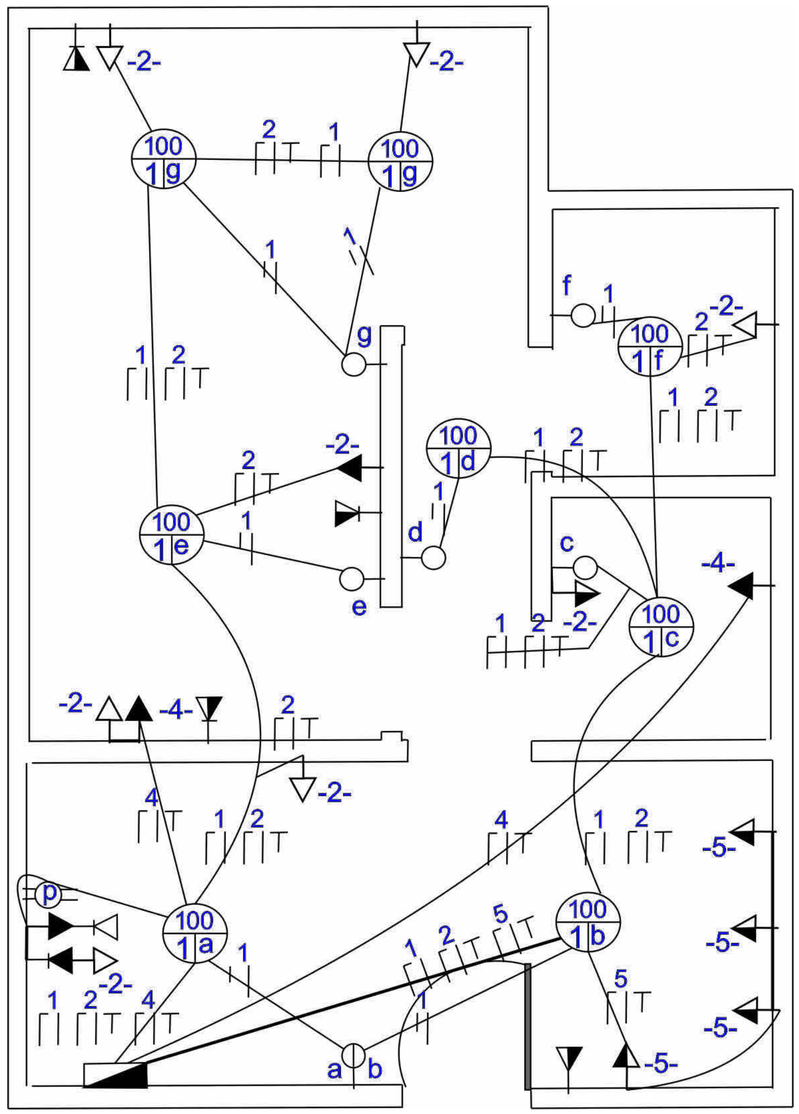

2 Nível 2

1 : 20

RESIDENCIAL
MATILDE VILLE – Casa 34m²

Ramal de Entrada
Concessionária: Enel/Eletropaulo 127V/220V
Nível de Tensão: 127V/220V

Fases	C. fase (mm²)	C. neutro (mm²)	D. do medidor (A)	C. terra (mm²)	Disjuntor Geral (A	P.Instalada (kW)	P. Demandada (kW)
1	16	16	63	16	63	7,56	6,63

Quadro de Cargas

Circuito	Seção (mm²)	Disjuntor In(A)	Tensão (V)	Potência (VA)	Corrente (A)	Agrupamento	C. de Condução (A Descrição
1	1,5	10	127	800	1,26	3	12,25 Iluminação
2	2,5	16	127	1900	11,02	3	16,8 Tomadas
3	4	32	127	3500	27,56	1	32 Chuveiro
4	2,5	16	127	1739	13,69	3	16,8 Ar condicionado 12kBTU
5	2,5	16	127	1400	11,02	3	16,8 Tomadas

Eletrodutos

Item	Discriminação	Ocupação (mm²)	Ocup. maxima 40% (mm²)	N: Condutores	N: Circuitos
1	Conduite PVC Flex 3/4'	82	86	9	3

Corrente Demandada (A) por fase			
	A	B	C
Total	56,63	--	--

Simbologias elétricos	
—○	Interruptor de uma seção
—⊖	Interruptor de duplo
—▶	Tomada alta 210cm do piso acabado
—▶	Tomada média 130cm do piso acabado
—▷	Tomada baixa 50cm do piso acabado
100 1b	Ponto de luz no teto
—◀	Entrada TV acabo
—◀	Tomada para telefone
▰	Quadro geral de força
—ⓟ	Caixa de passagem 50cm

1.0 NBR 5410 - Norma em relação ao dimensionamento de iluminação.

9.5.1.2: ILUMINAÇÃO.

9.5.2.2.1 : TOMADAS:

2.0 NBR 6150:1980 ± Eletrodutos de PVC rígido ± Especificação

3.0 ABNT NBR 5410:2004 - 3.2 Proteção contra choques elétricos

LOGOMARCA:

J.R.S

joserobson20007@gmail.com

APROVAÇÃO:

ELETRICA - APROVAÇÃO

Endereço:
AV. MARCONDES DE BRITO, 112
VILA MATILDE

Proprietario:
RESIDENCIAL
MATILDE VILLE

Arter do Projeto:
Jose Robson da Silva

Resp: Técnico:
Jose Robson da Silva

Descriminação Pavimentos:
TÉRREO

Area do Terreno: 000m²

Area do Construida: 34m²

Área do Permeável: m²

FOLHA:
1 / 1

Número do TRT:CFT09600253404

Data 30 de Outubro de 2024

Escala