


Totally Integrated Automation Portal									
FB_Transferencia [FB1]									
FB_Transferencia Properties									
General									
Name	FB_Transferencia		Number	1		Type	FB		
Language	LAD		Numbering	Automatic					
Information									
Title			Author			Comment			
Family			Version	0.1		User-defined ID			
Name	Data type	Default value	Retain	Accessible from HMI/OP C UA	Writable from HM I/O PC UA	Visible in HMI engineering	Set-point	Supervision	Comment
▼ Input									
sensor1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
sensor3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir_4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Output									
Tap1_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap1_long_ON_eXEcao	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Long_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Tap2_Trans_ON	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Barreira_OFF	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
dir-	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
E1	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E2	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E3	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
E4	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		

Name	Data type	Default value	Retain	Access-ible from HMI/OP C UA	Wri-ta-ble from HM I/O PC UA	Visible in HMI engi-neer-ing	Set-point	Super- vision	Comment
E5	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Mem_Timer	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
▼ Timer0	TP_TIME		Non-retain	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Non-retain	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Non-retain	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Non-retain	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Non-retain	True	False	True	False		
Temp									
Constant									

Network 1: Set e Reset da etapa 1

O não acionamento das etapas 1 a 5 ou a ativação da etapa 5 juntamente com o fim de tempo do Timer 0 permite fazer 'Set' na etapa 1.


O acionamento da etapa 2 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 1.

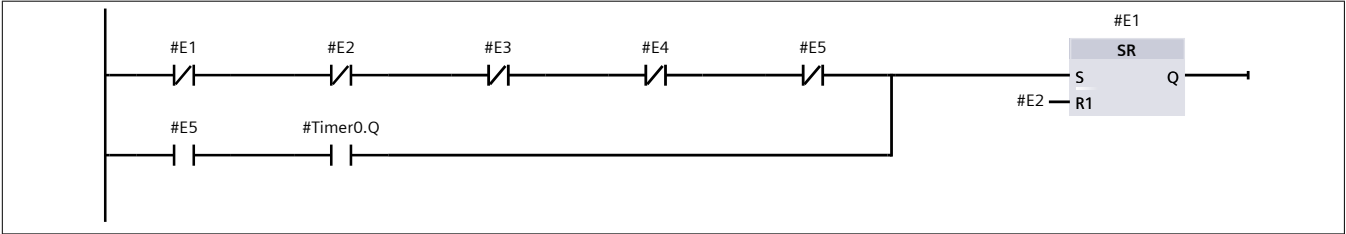

Network 2: Set e reset da etapa 2

A ativação da etapa 1 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 2.

O acionamento da etapa 3 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 2.


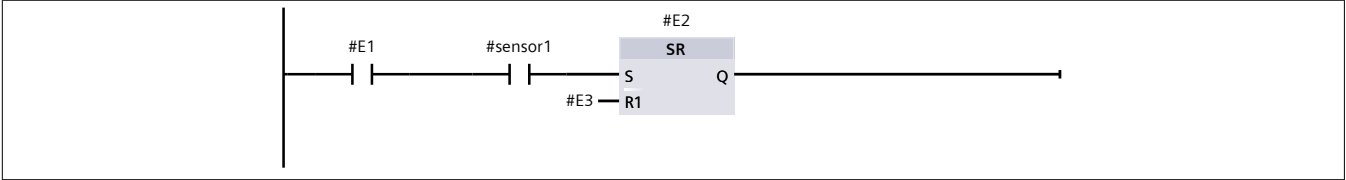


Network 3:




Network 4: Set e Reset da etapa 3


A ativação da etapa 2 juntamente com a não-deteção de uma caixa no sensor 1 permite fazer 'Set' na etapa 3. O acionamento da etapa 4 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 3.

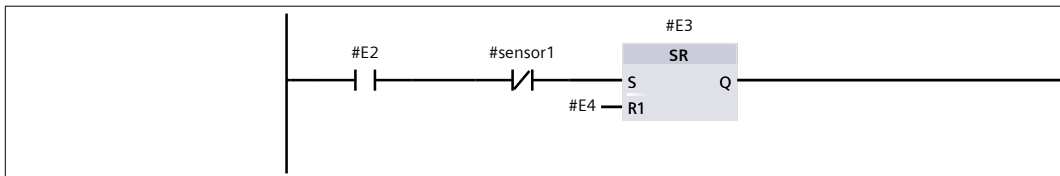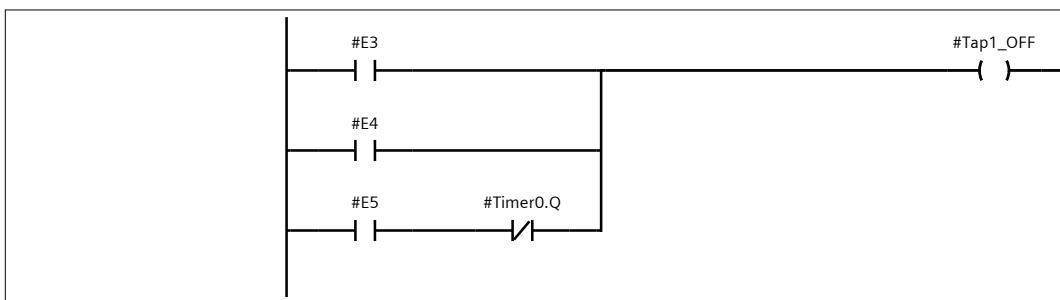**Network 5:****Network 6: Desacionamento da Barreira**


A ativação da etapa 2 ou da etapa 3 permite o desacionamento da barreira.

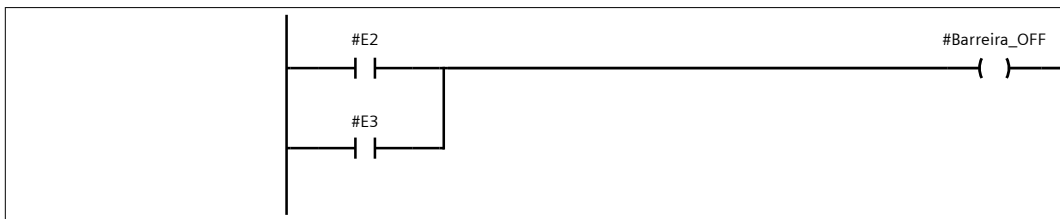**Network 7: Acionamento do tapete 2 na direção longitudinal**

A ativação da etapa 2 ou da etapa 3 ou da etapa 5 permite o acionamento do tapete 2 na direção longitudinal.

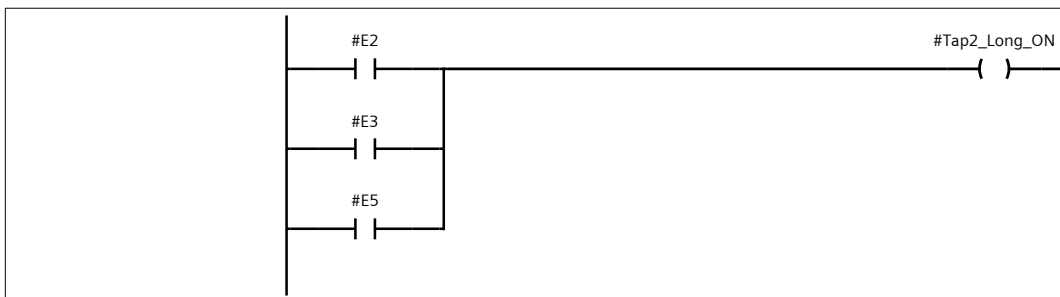
**Network 8: Set e Reset da etapa 4**

A ativação da etapa 3 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 2 permite fazer 'Set' na etapa 4. O acionamento da etapa 5 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 4.

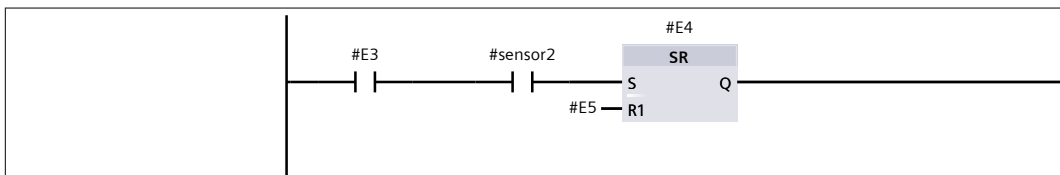


Network 9: Acionamento do tapete 2 na direção transversal

A ativação da etapa 4 permite o acionamento do tapete 2 na direção transversal.

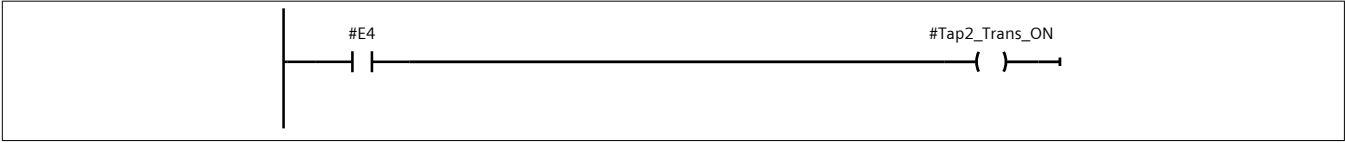

Network 10: Set e Reset da etapa

A ativação da etapa 4 juntamente com a detecção de uma caixa no sensor 3 permite fazer 'Set' na etapa 5. O acionamento da etapa 1 fará com que o bloco fará 'Reset' na etapa 5.

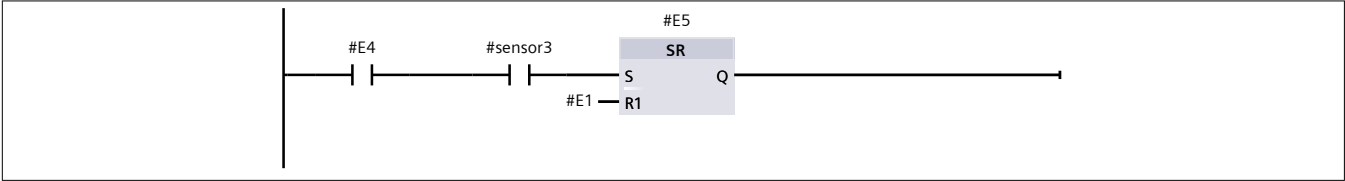

Network 11:

A ativação da etapa 5 permite o acionamento do tapete 3, assim como o funcionamento do timer 0.



Network 12:

A ativação de uma destas etapas abaixo juntamente com a ativação da memória relacionada com o movimento direcional ocorrida na mesma etapa permite o acionamento do movimento direcional.

