


ABACO Nº1

Estufas de Rayos Infrarojos

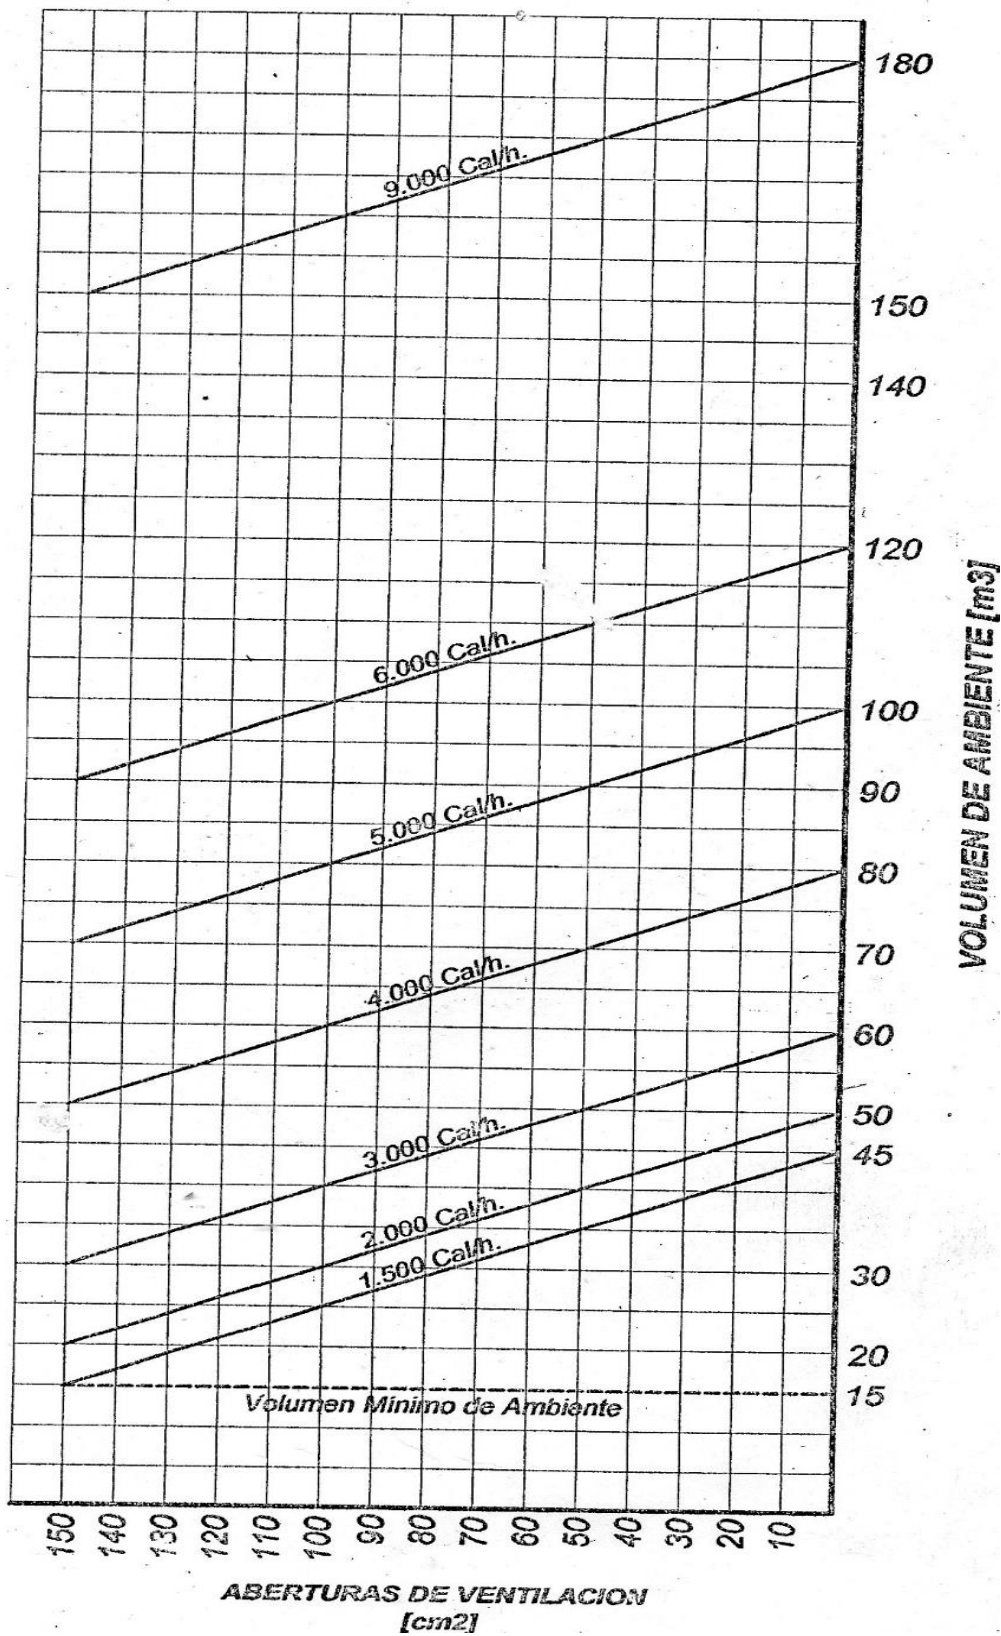

9.1.- Caudal Máximo a suministrar.-

El volumen de gas a suministrar en $\text{m}^3/\text{h.}$, BTU/h. o Kcal/h. se obtiene del consumo horario de los artefactos a instalar; el consumo promedio para los artefactos de uso doméstico e industrial más comúnmente empleados son los siguientes:

COCINAS:

Quemadores de plancha pequeños	1.000 a 1.250 Cal/h.
Quemadores de plancha normales	1.500 a 1.750 Cal/h.
Quemadores de plancha grandes	2.000 Cal/h.
Quemadores de Hornos	2.000 a 3.000 Cal/h.
Quemadores simples	11 a 18,5 pies ³ /h. 0,3 a 0,5 m ³ /h.
Quemadores dobles	13 a 22 pies ³ /h. 0,4 a 0,6 m ³ /h.
Horno	13 a 33 pies ³ /h. 0,4 a 0,9 m ³ /h.
Ollas de presión (marmitas mod. coml.)	75 a 130 Kcal/min.
Cocina de 4 bocas y hornos	180 Kcal/min.

CALENTADORES DE AGUA:

a) INSTANTÁNEOS

Calentador simple	200 kcal/min.
De 3 litros/min.	de 4.750 a 5.250 Cal/h.
De 8 litros/min.	de 11.500 a 12.500 Cal/h.
De 10 litros/min.	de 13.250 a 14.250 Cal/h.
De 12 litros/min.	de 15.250 a 16.250 Cal/h.
De 14 litros/min.	de 19.500 a 20.500 Cal/h.
De 16 litros/min.	de 23.500 a 25.000 Cal/h.
Calentador automático	123 pies ³ /h. – 3,5 m ³ /h.
Calentador de agua pequeño	74 pies ³ /h. – 2,1 m ³ /h.
Calentador de agua mediano	220 pies ³ /h. – 6,2 m ³ /h.
Calentador de agua grande	300 pies ³ /h. – 8,5 m ³ /h.
Calentador de agua normal	150 Kcal/h.

b) DE ACUMULACION

De 75 litros (20 galones)	4.500 cal/h.
De 115 litros (30 galones)	5.000 Cal/h.
De 150 litros (40 galones)	6.000 Cal/h.

c) ESTUFAS

Estufas a rayos infra-rojos	18,5 a 44 pies ³ /h. 0,5 a 1,2 m ³ /h. 1.500 a 9.000 Cal./h
-----------------------------	---

d) HELADERAS

Marcha normal	500 Cal/h.
Marcha Máxima	650 a 750 Cal/h.

Para determinar el caudal máximo horario a suministrar deberá tenerse en cuenta los posibles aumentos que pueda experimentar el consumo de la instalación por el agregado o cambio posterior de algún artefacto.

9.2.- Longitud de la cañería y número de accesorios.

Para calcular el diámetro de los distintos tramos que constituyen una instalación, la longitud a considerar dependerá del trayecto a recorrer por el caudal de gas que pasa por los respectivos tramos (Tabla 2). A la longitud determinada se le incrementará la longitud equivalente de los distintos accesorios que la componen.

TABLA N° 2

LONGITUDES EQUIVALENTES DE RAMIFICACIONES EN METROS

Diámetro [Pulg.]	Codo corto 45°	Codo medio 90°	Te de paso directo	Te de salida lateral	Válvula de globo	Válvula de gaveta
1/2	0.30	0.18	0.15	0.67	1.00	0.12
3/4	0.49	0.27	0.24	0.91	1.43	0.18
1	0.61	0.40	0.30	1.22	1.86	0.24
1 1/4	0.82	0.52	0.43	1.71	2.65	0.34
1 1/2	1.04	0.64	0.52	2.07	3.20	0.40
2	1.37	0.88	0.67	2.77	4.21	0.52
2 1/2	1.68	1.00	0.85	3.14	4.75	0.61

9.3.- Perdida de carga.

La pérdida de carga (caída de presión) entre el artefacto y el reductor de presión que se encuentra junto a los botellones, funcionando la totalidad de los artefactos a instalar, no deberá ser mayor de 10 mm. de columna de agua.