



Coeficientes de la matriz de transición para Vitamina_D f=100

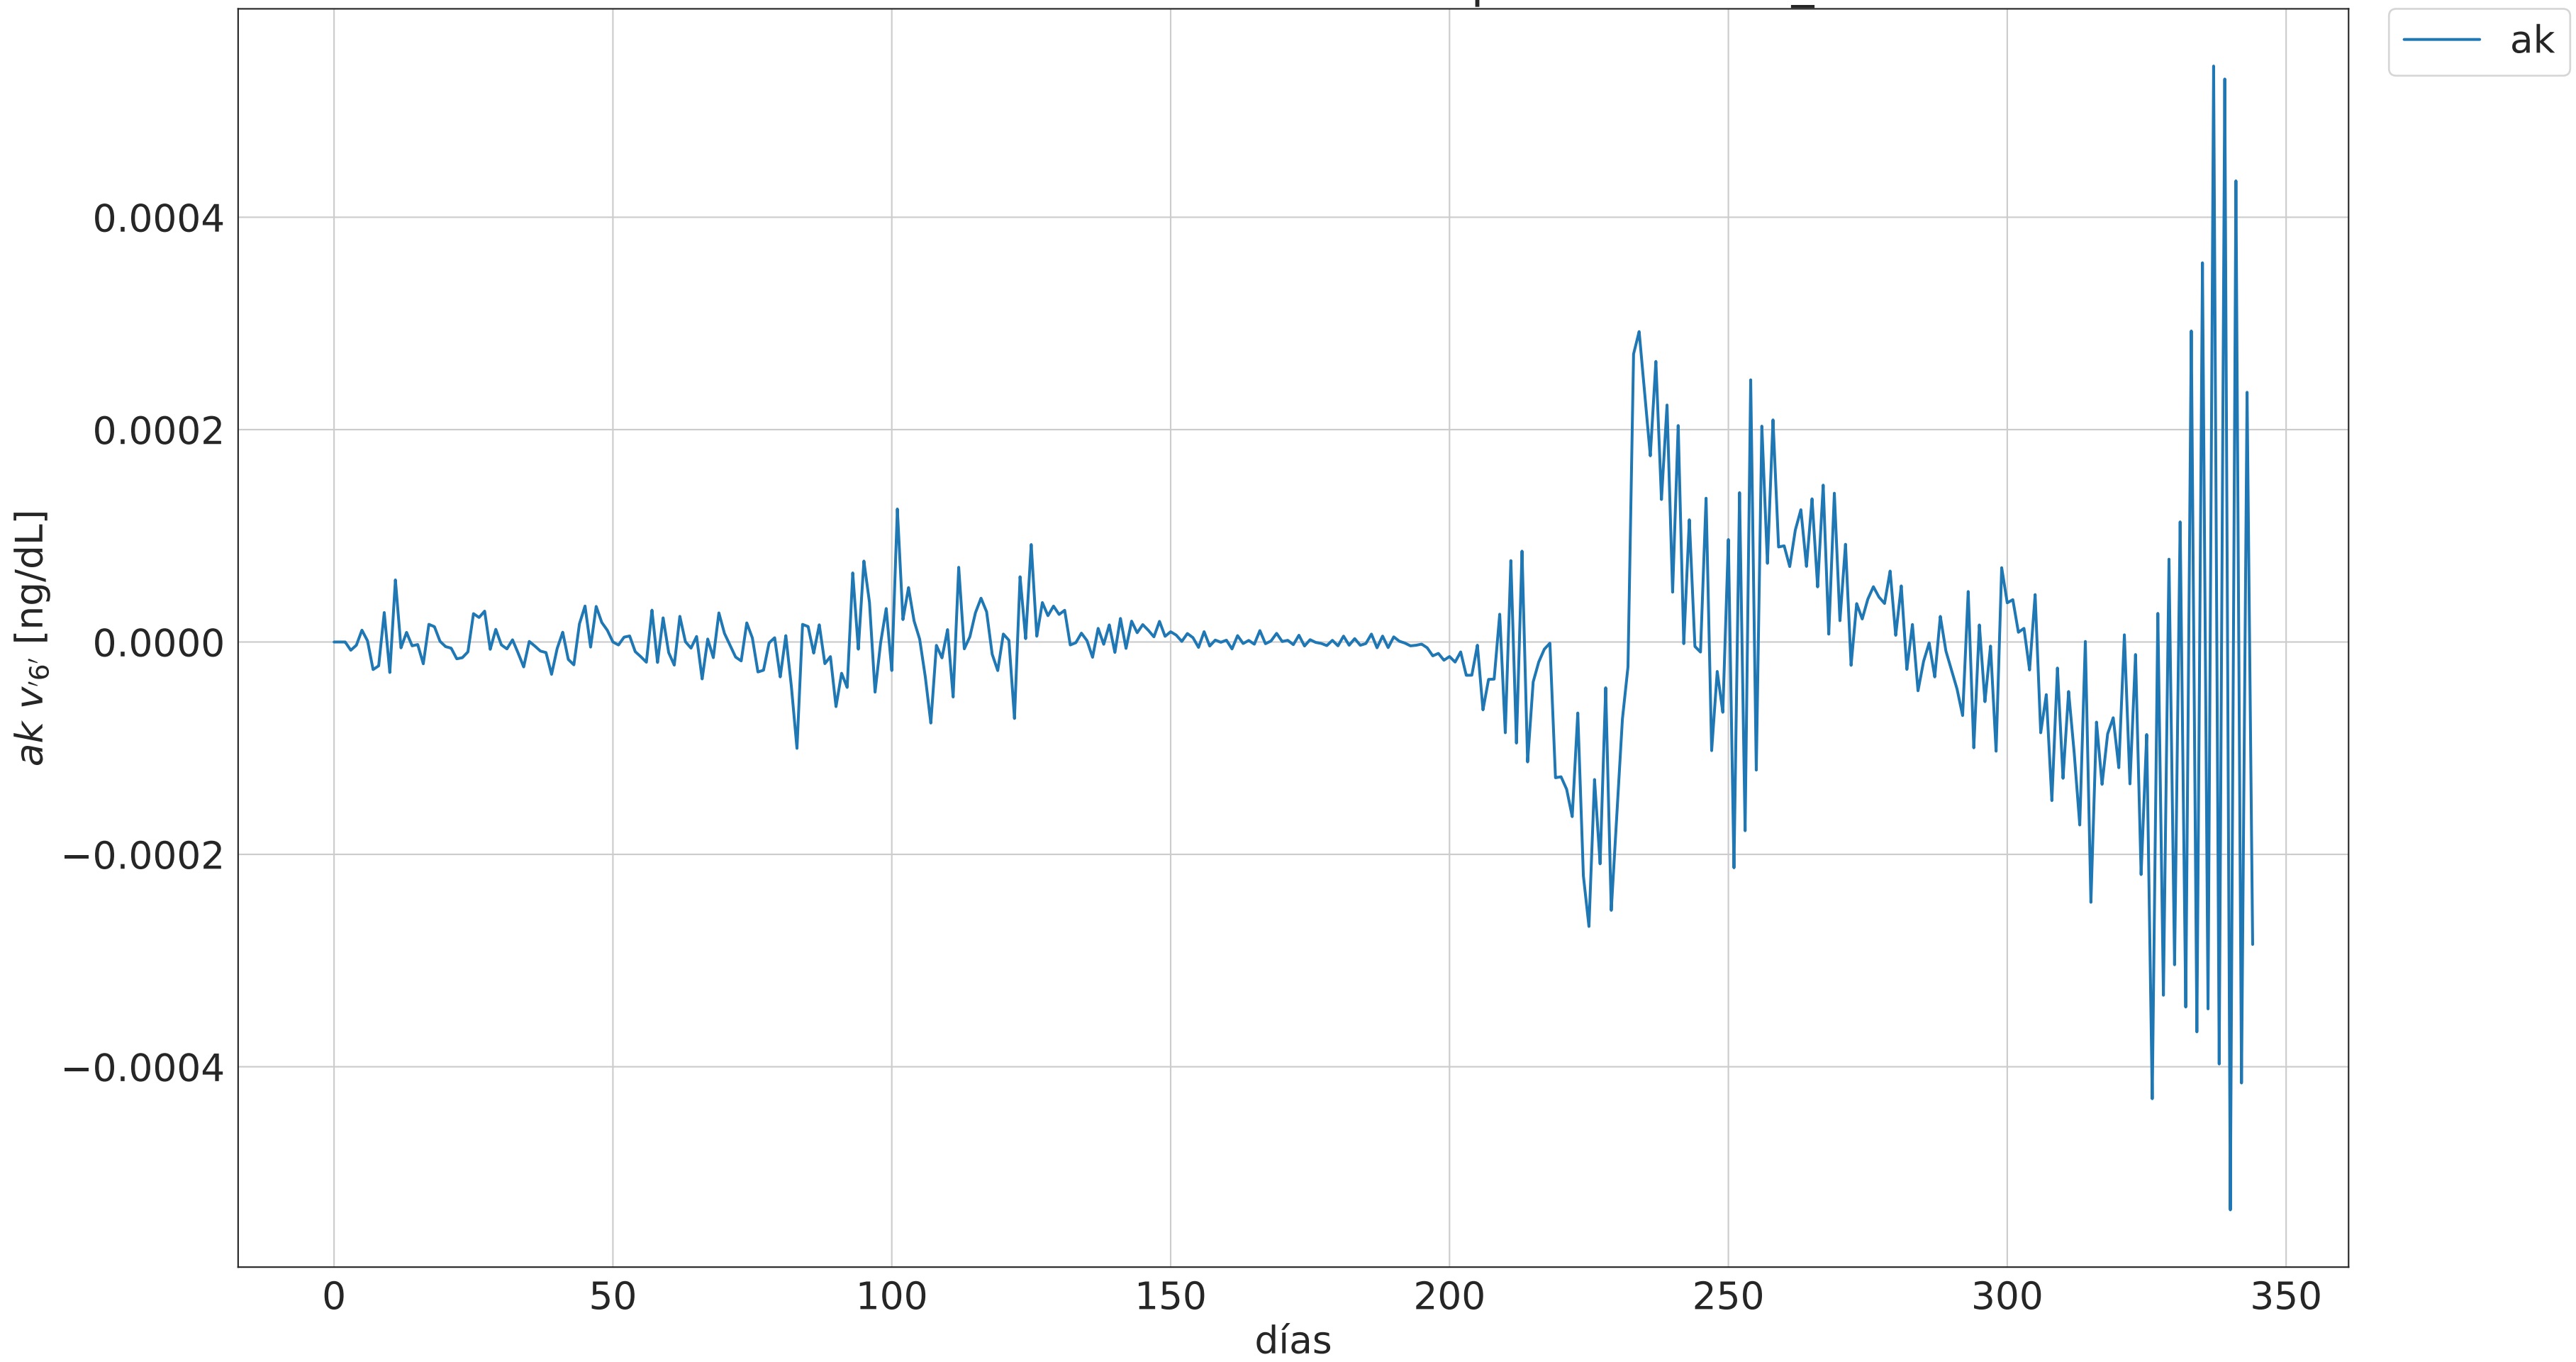

Comparación entre señal original y estimada para Vitamina_D f=100

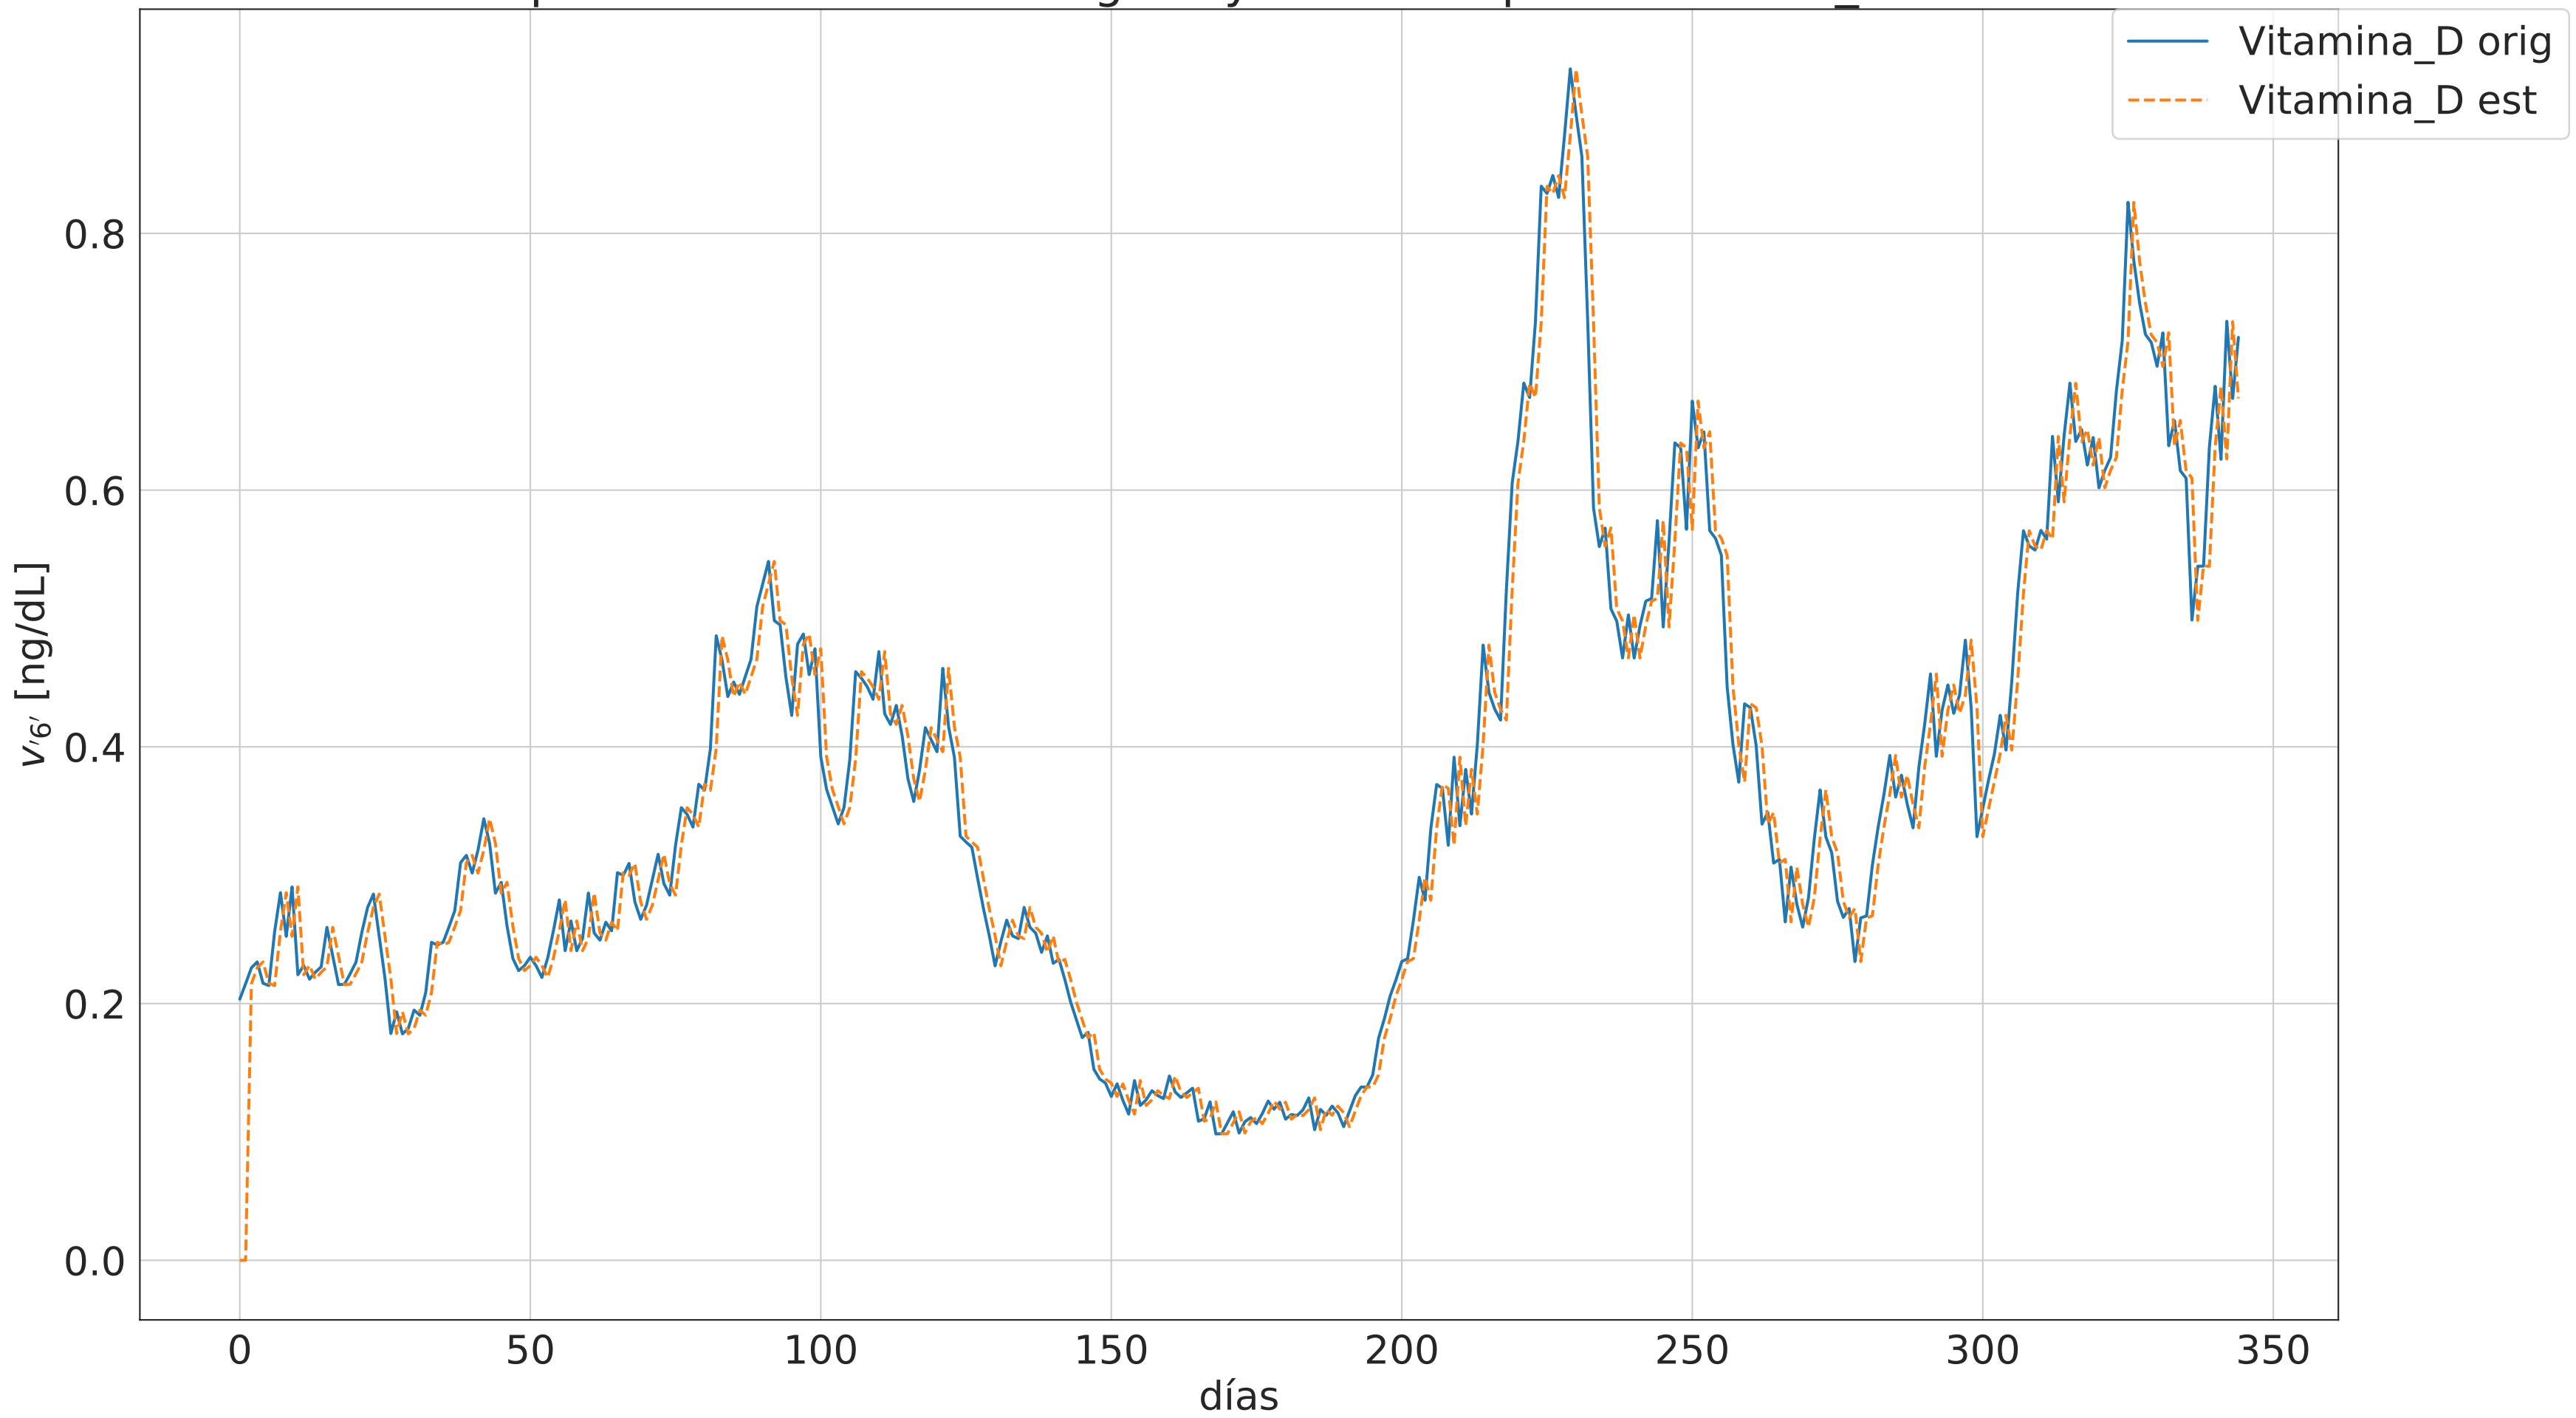

Error de estimación para Vitamina_D donde el LMS = 0.002677609971192483 f=100

