



Coeficientes de la matriz de transición para CT f=100

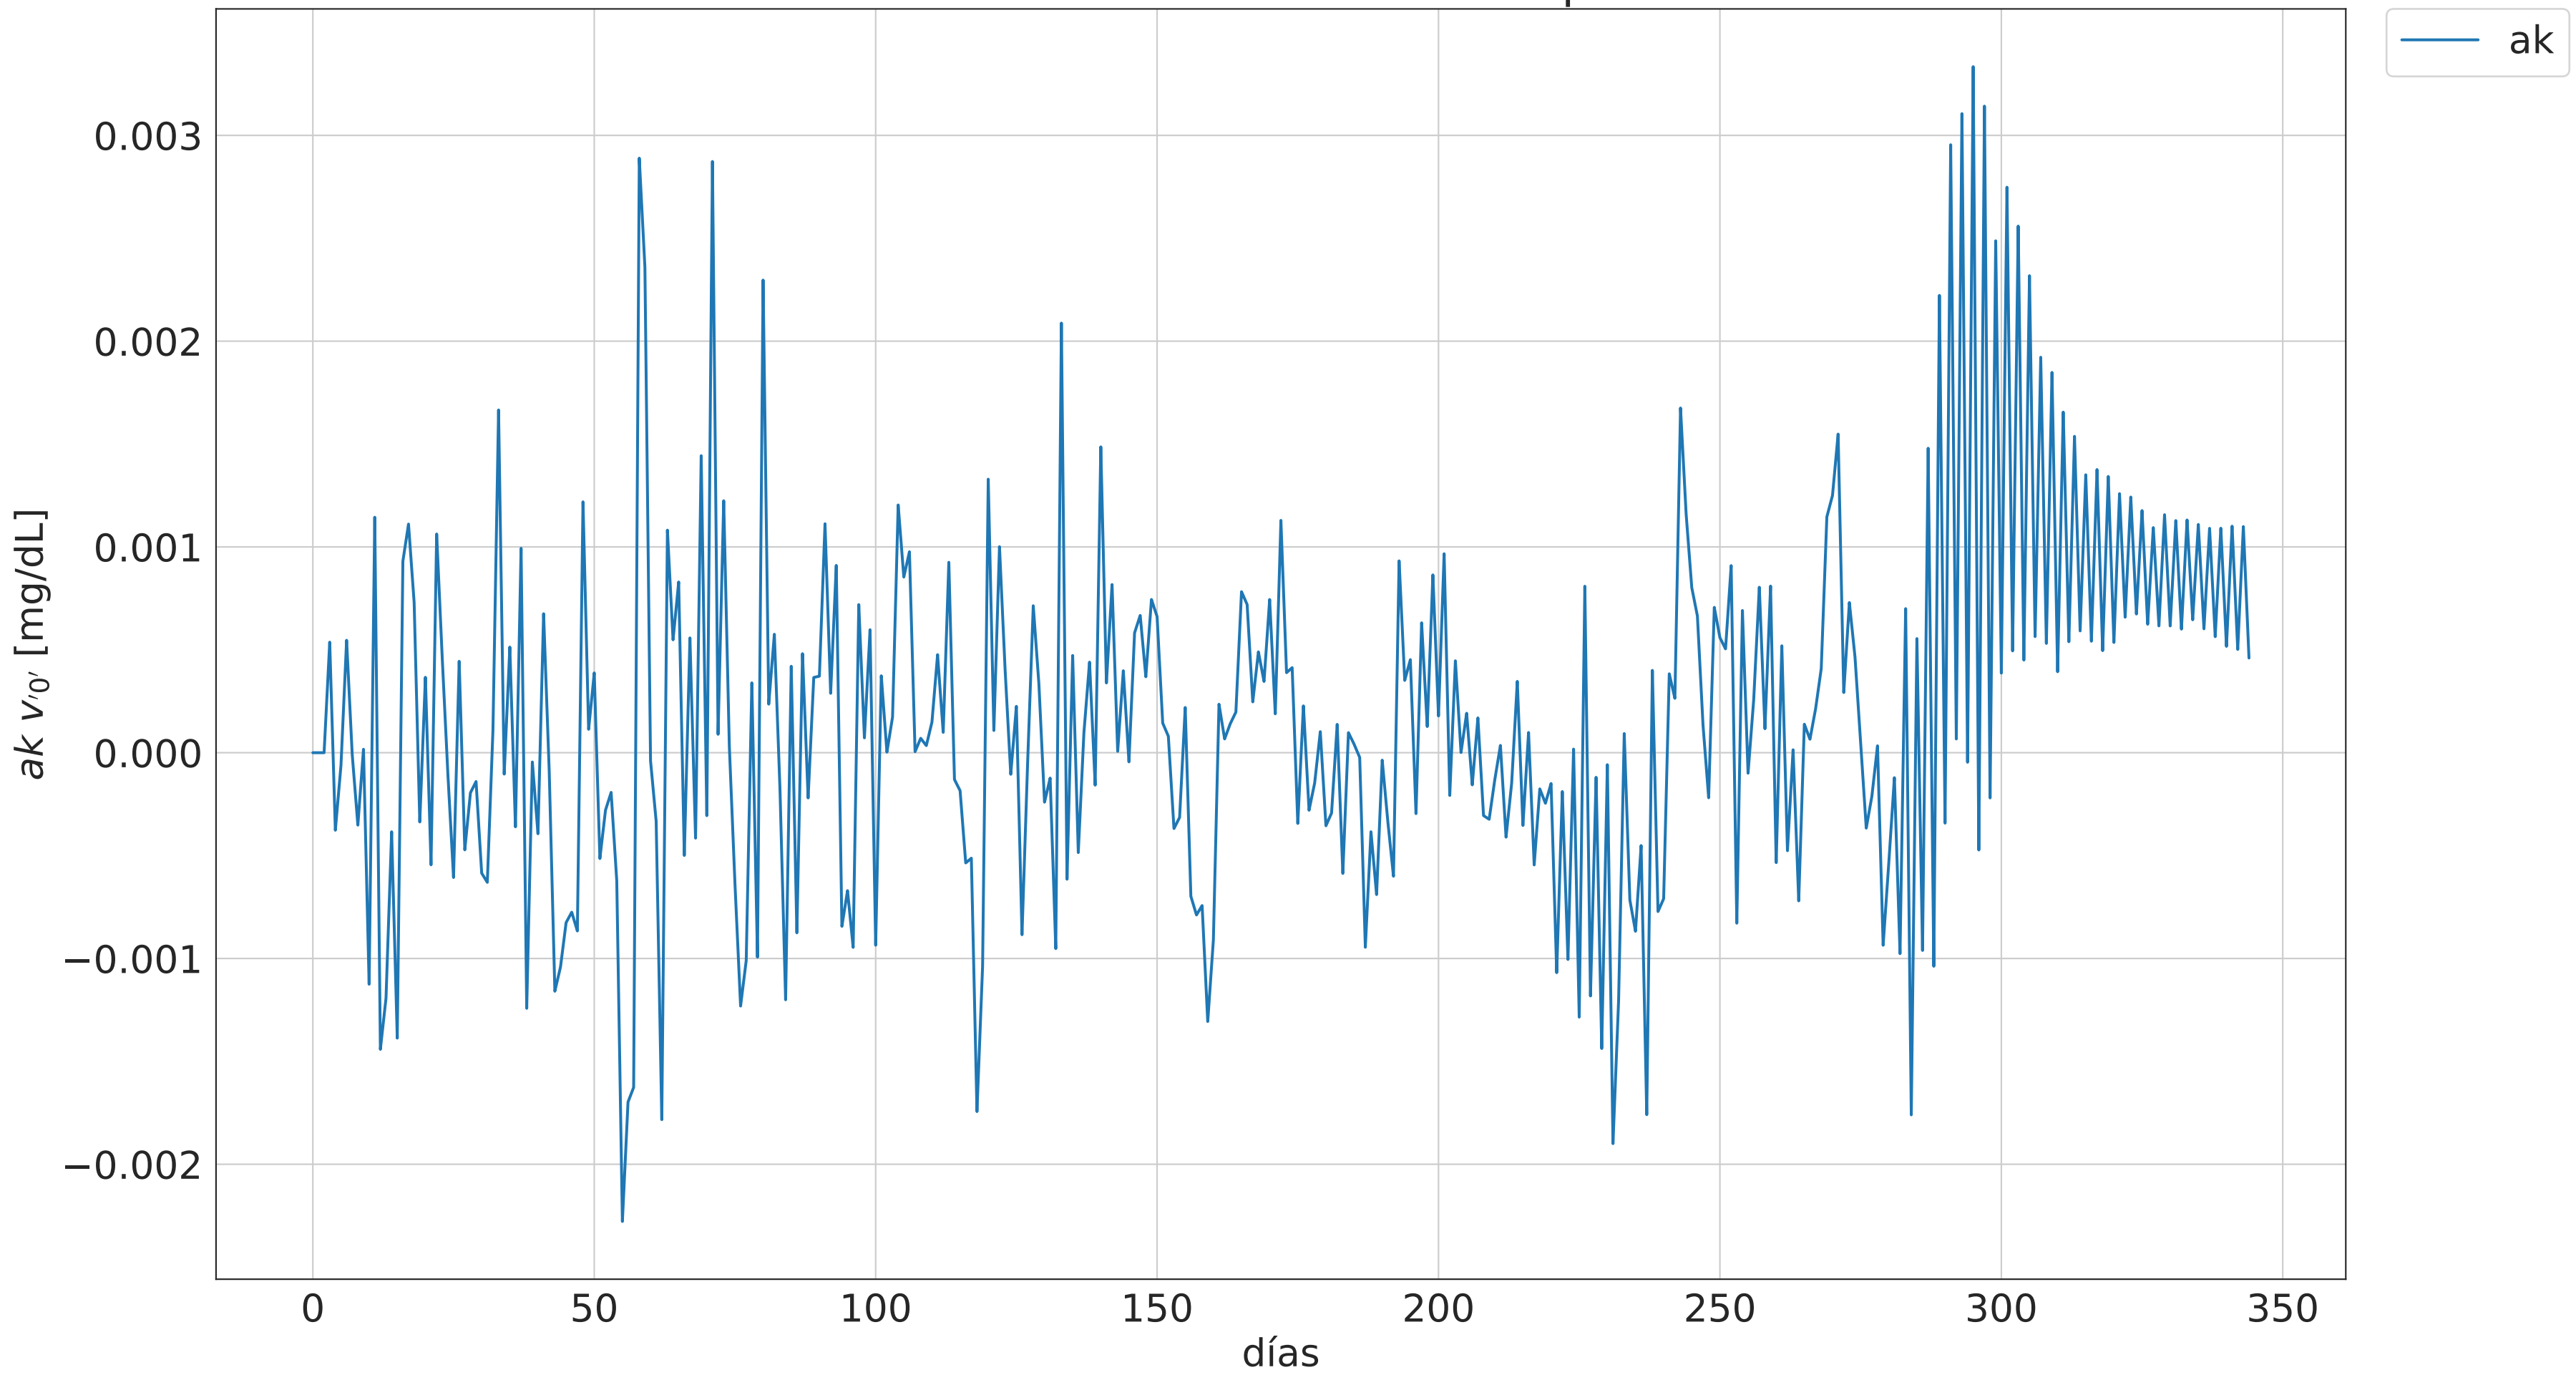

Comparación entre señal original y estimada para CT f=100

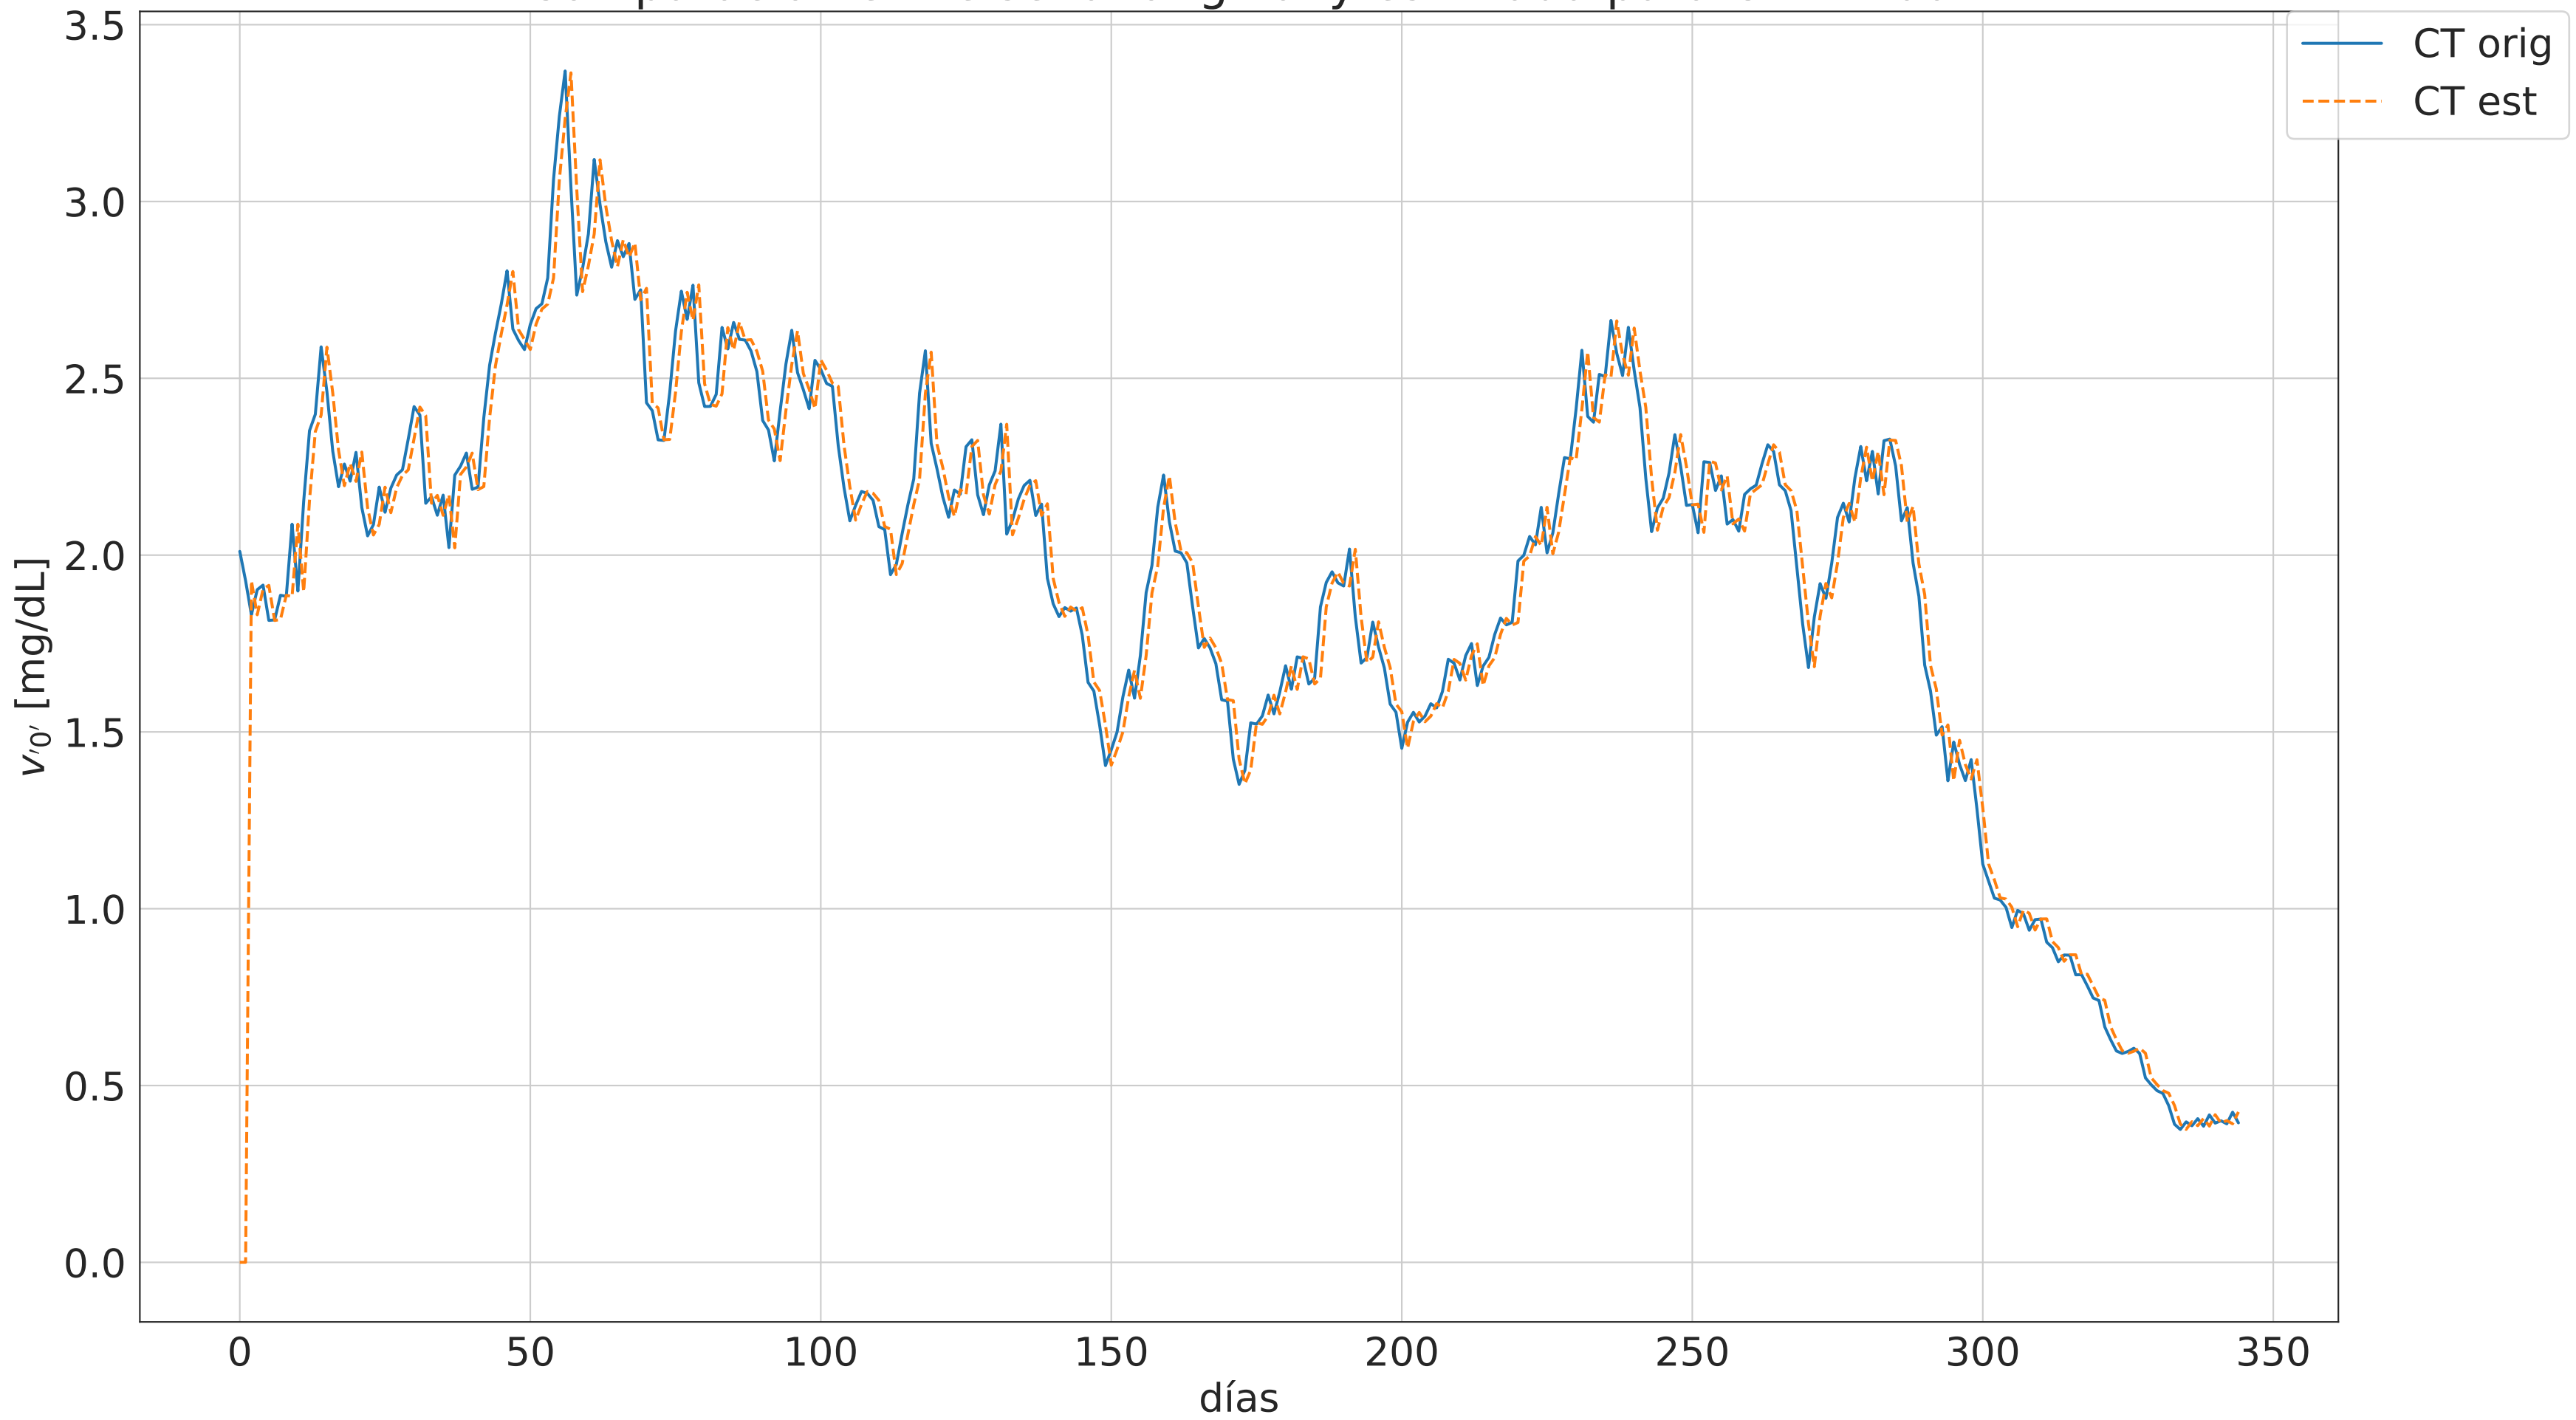

Error de estimación para CT donde el LMS = 0.006746849951975207 f=100

