



Coeficientes de la matriz de transición para C-LDL f=100

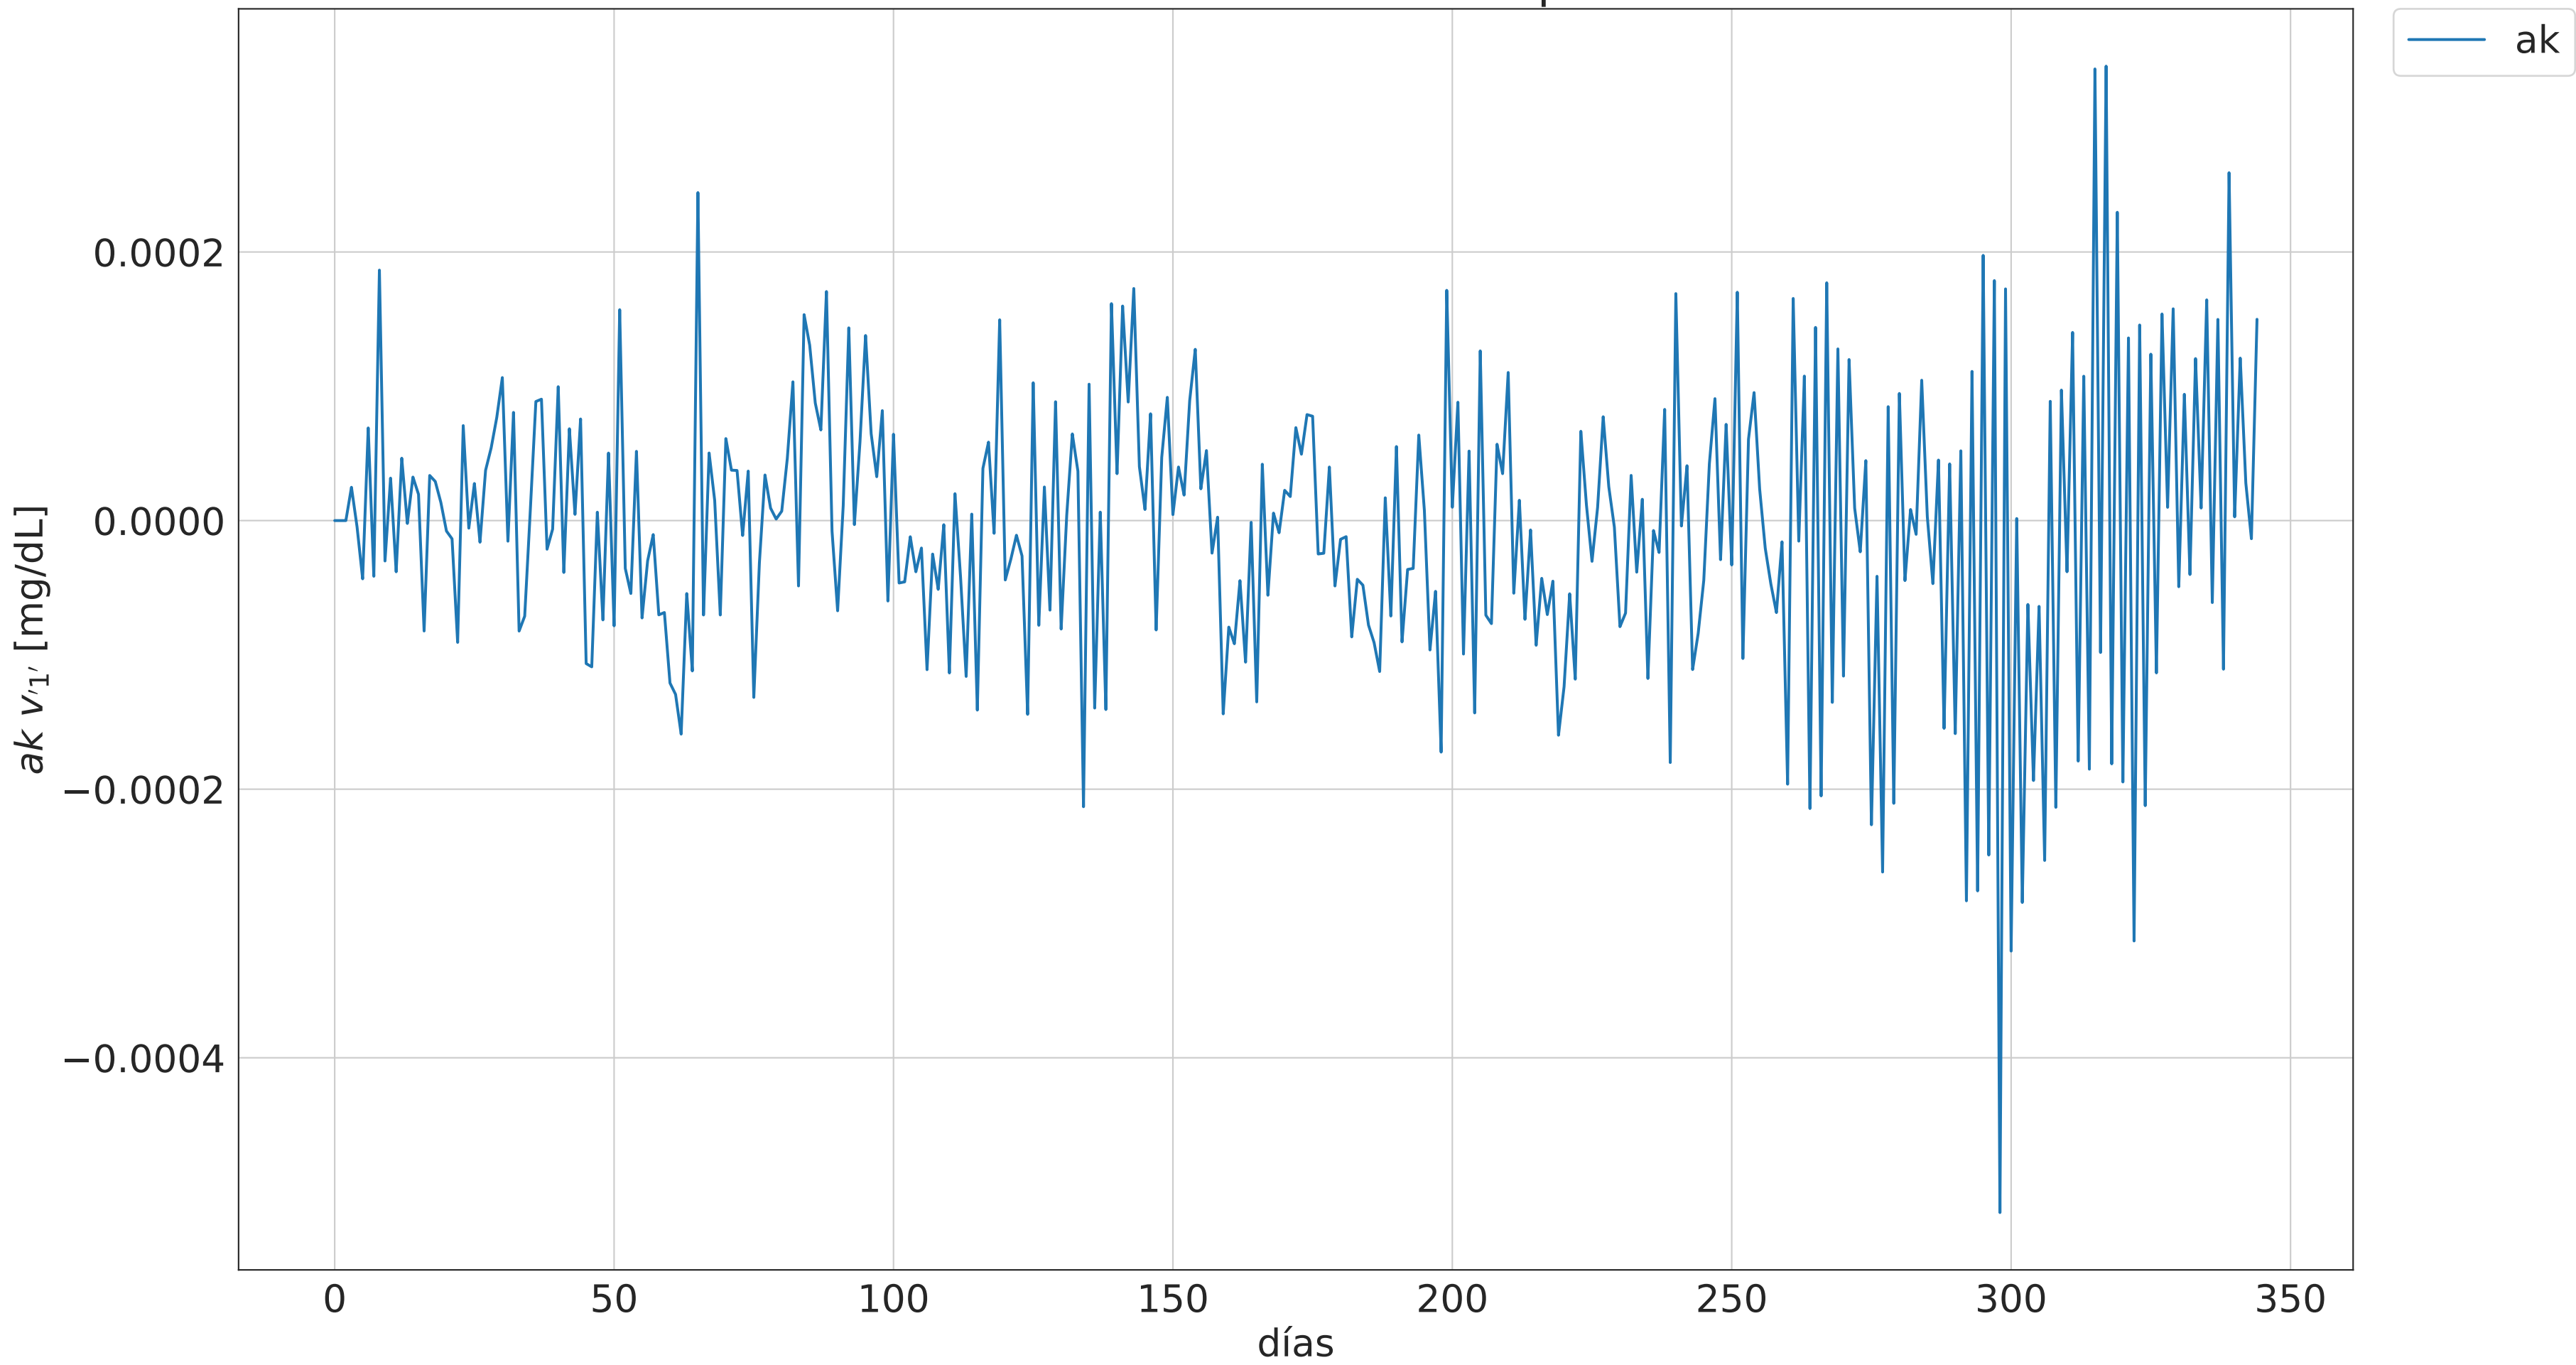

Comparación entre señal original y estimada para C-LDL f=100

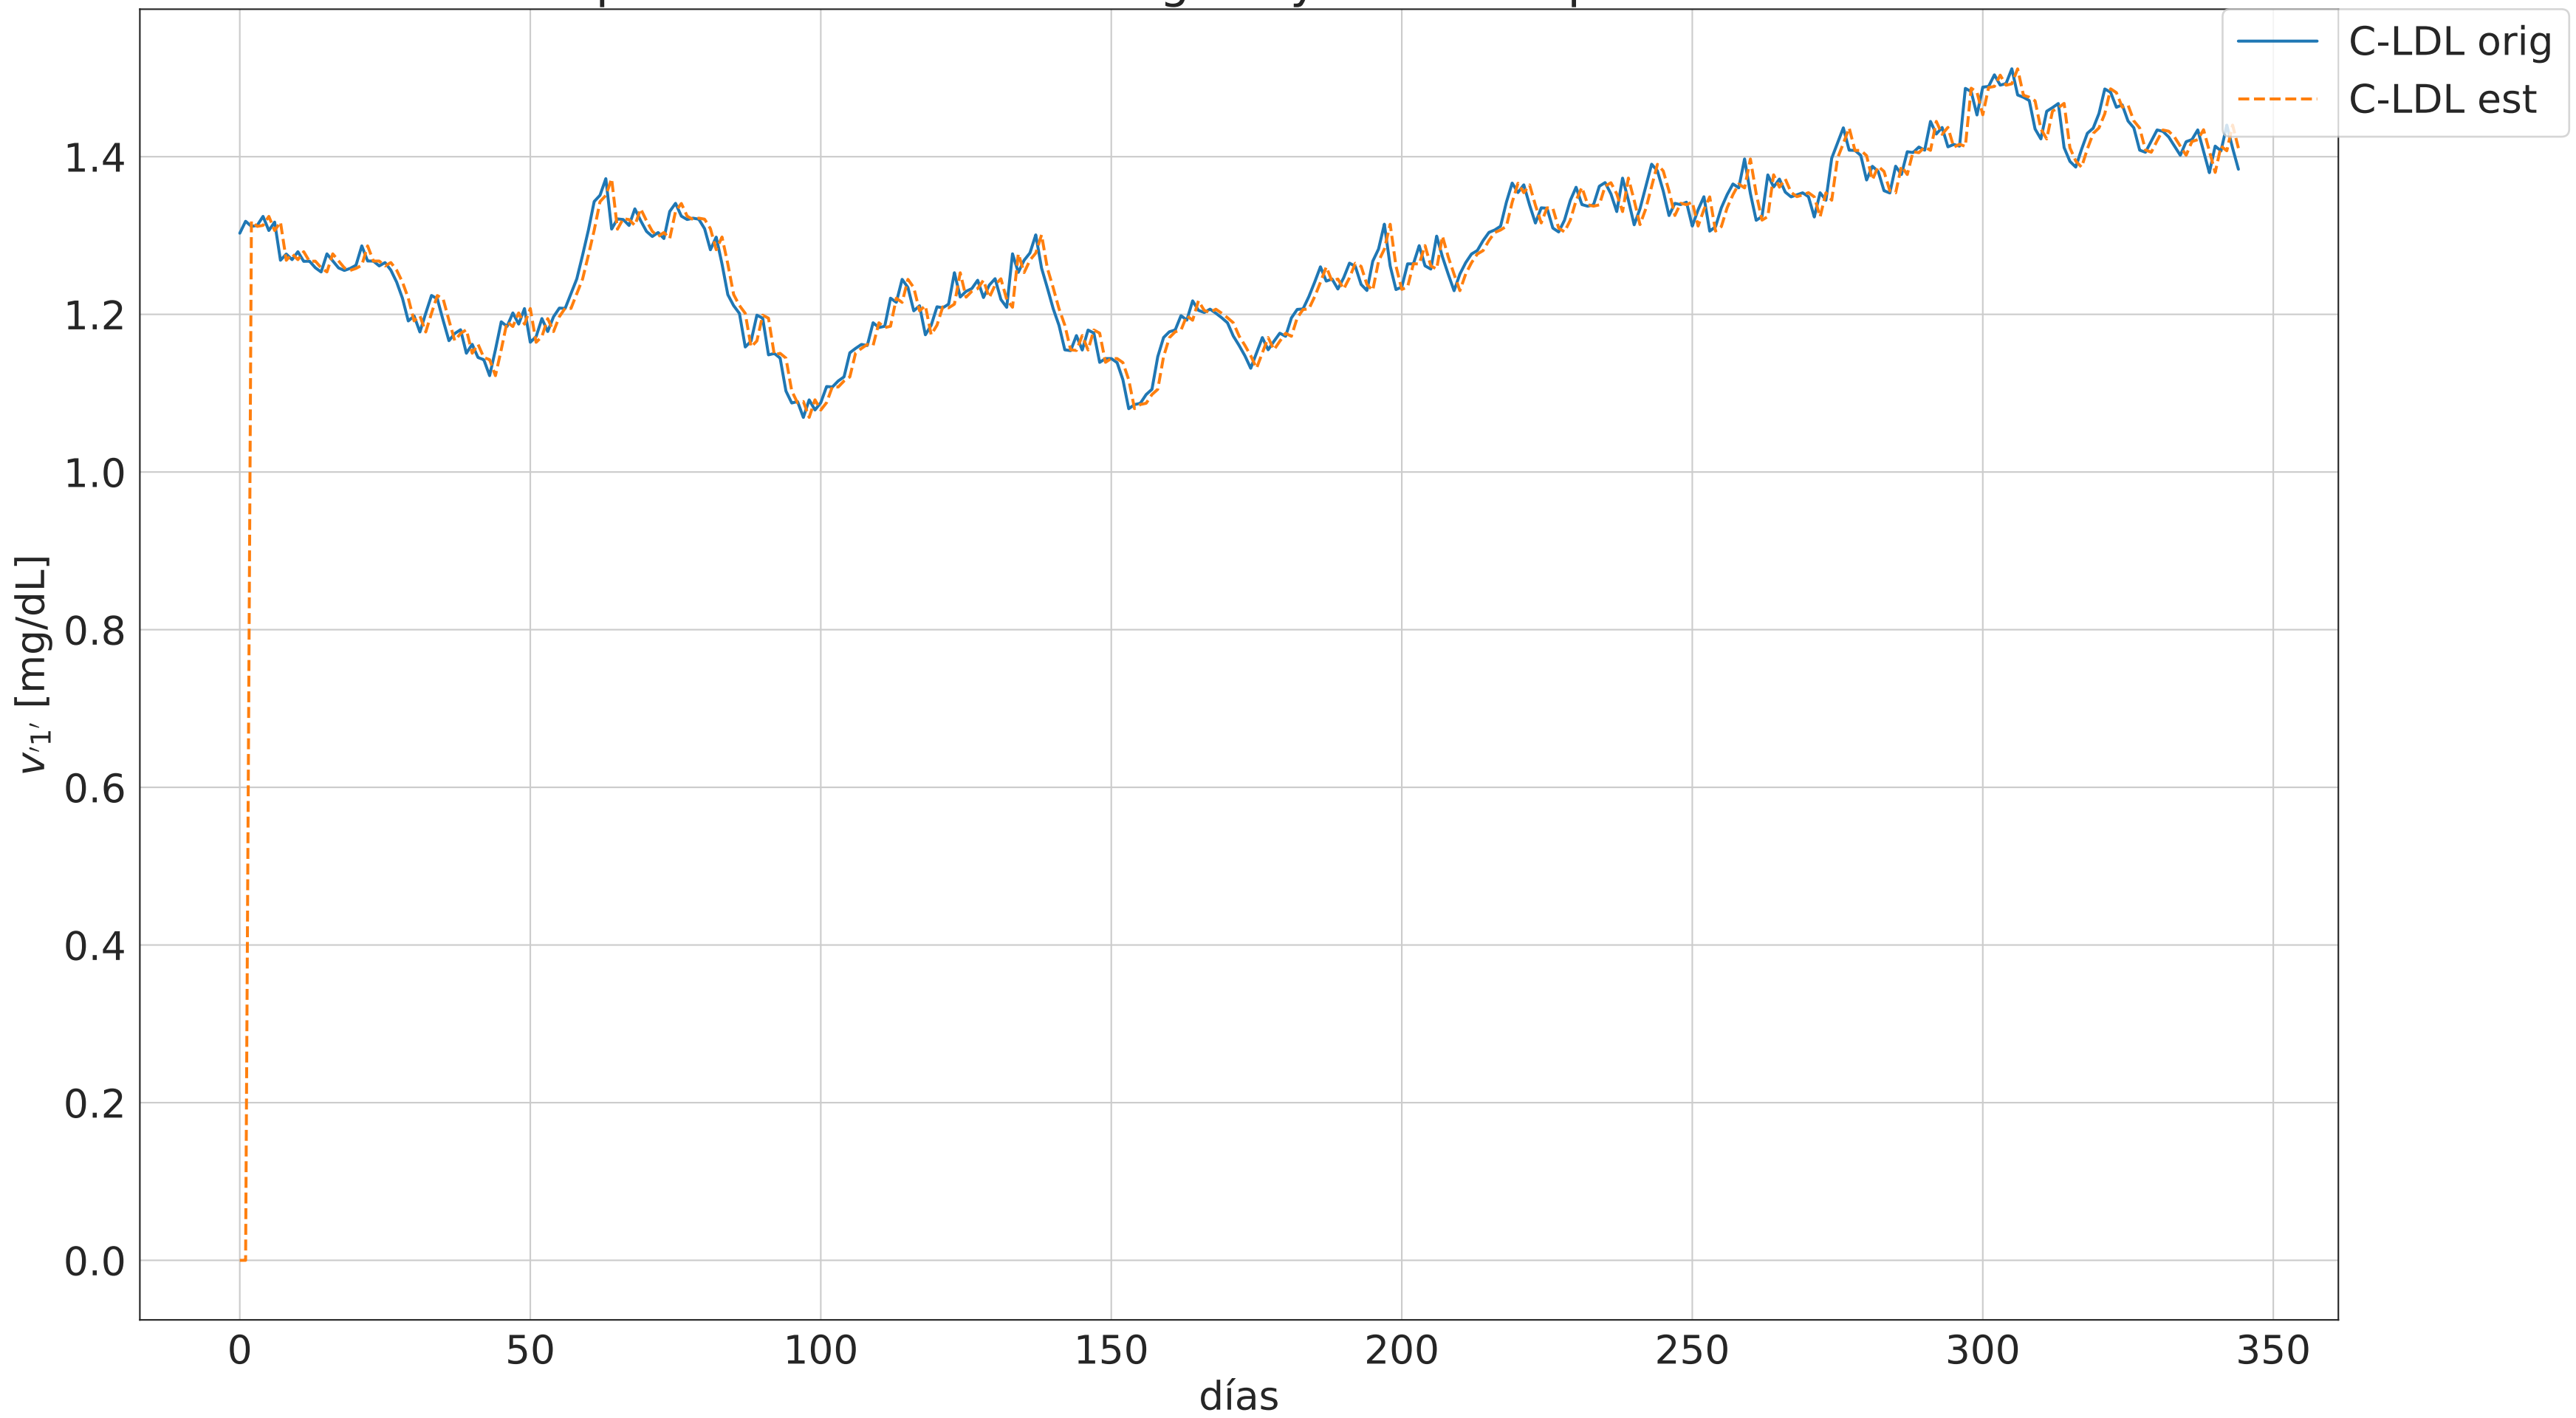

Error de estimación para C-LDL donde el LMS = 0.007796968538300487 f=100

