



Coeficientes de la matriz de transición para TSH f=100

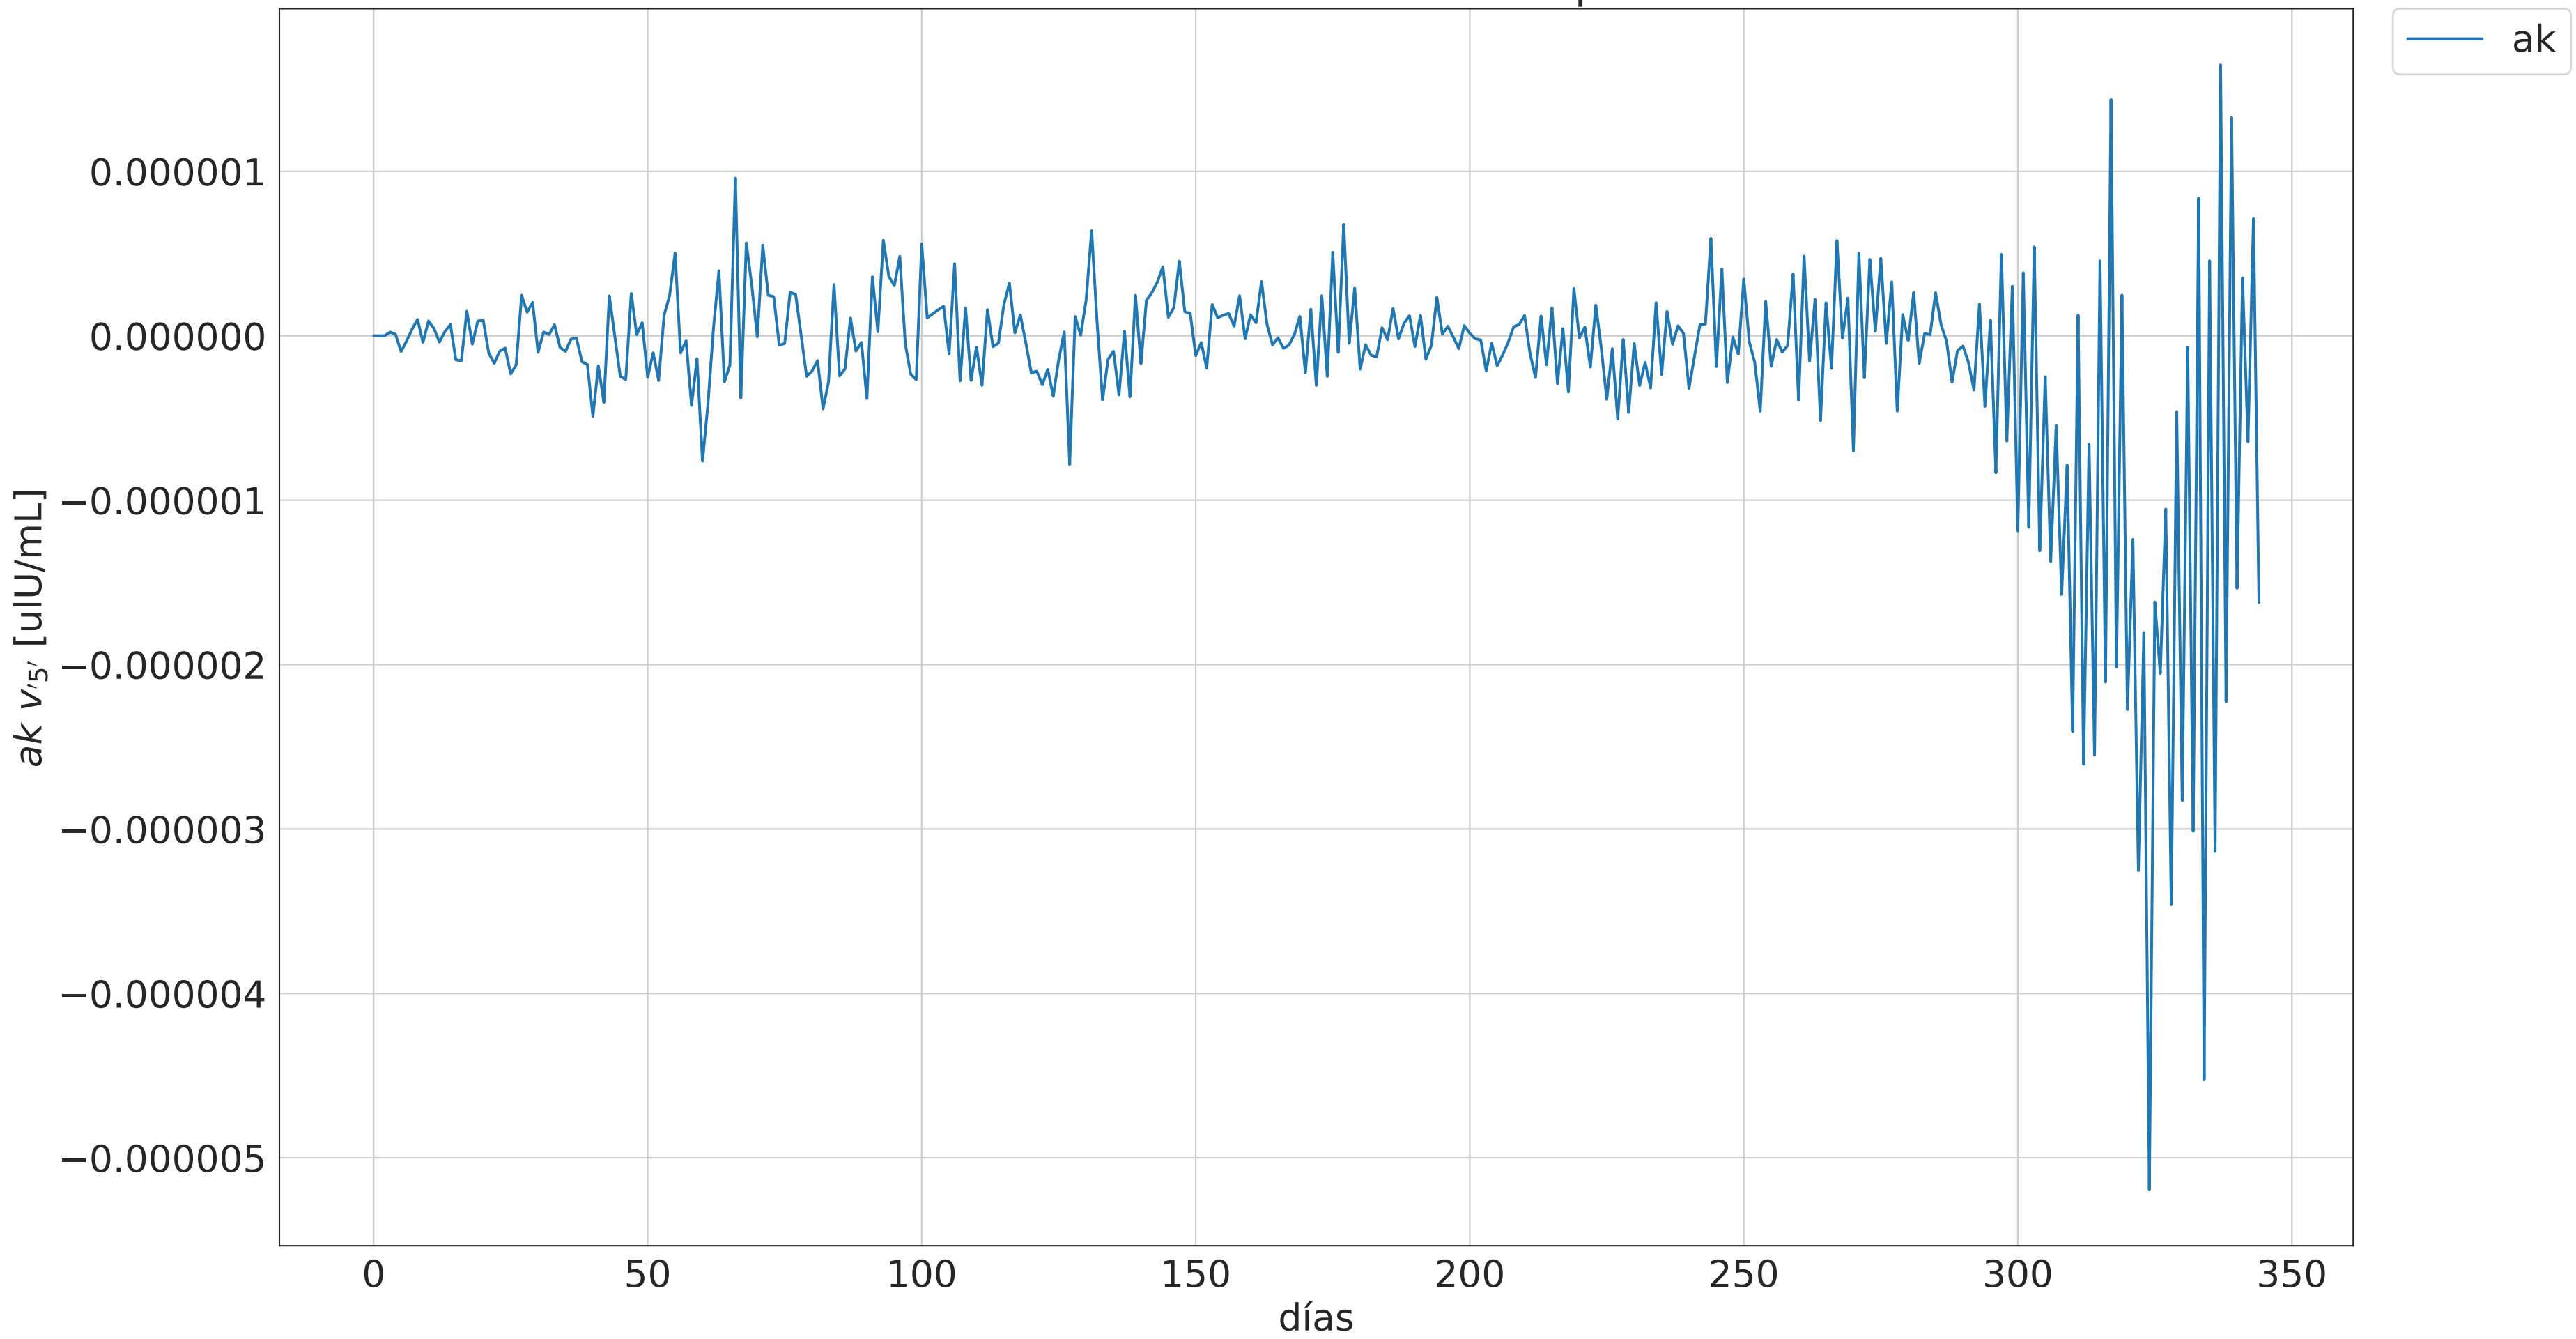

Comparación entre señal original y estimada para TSH f=100

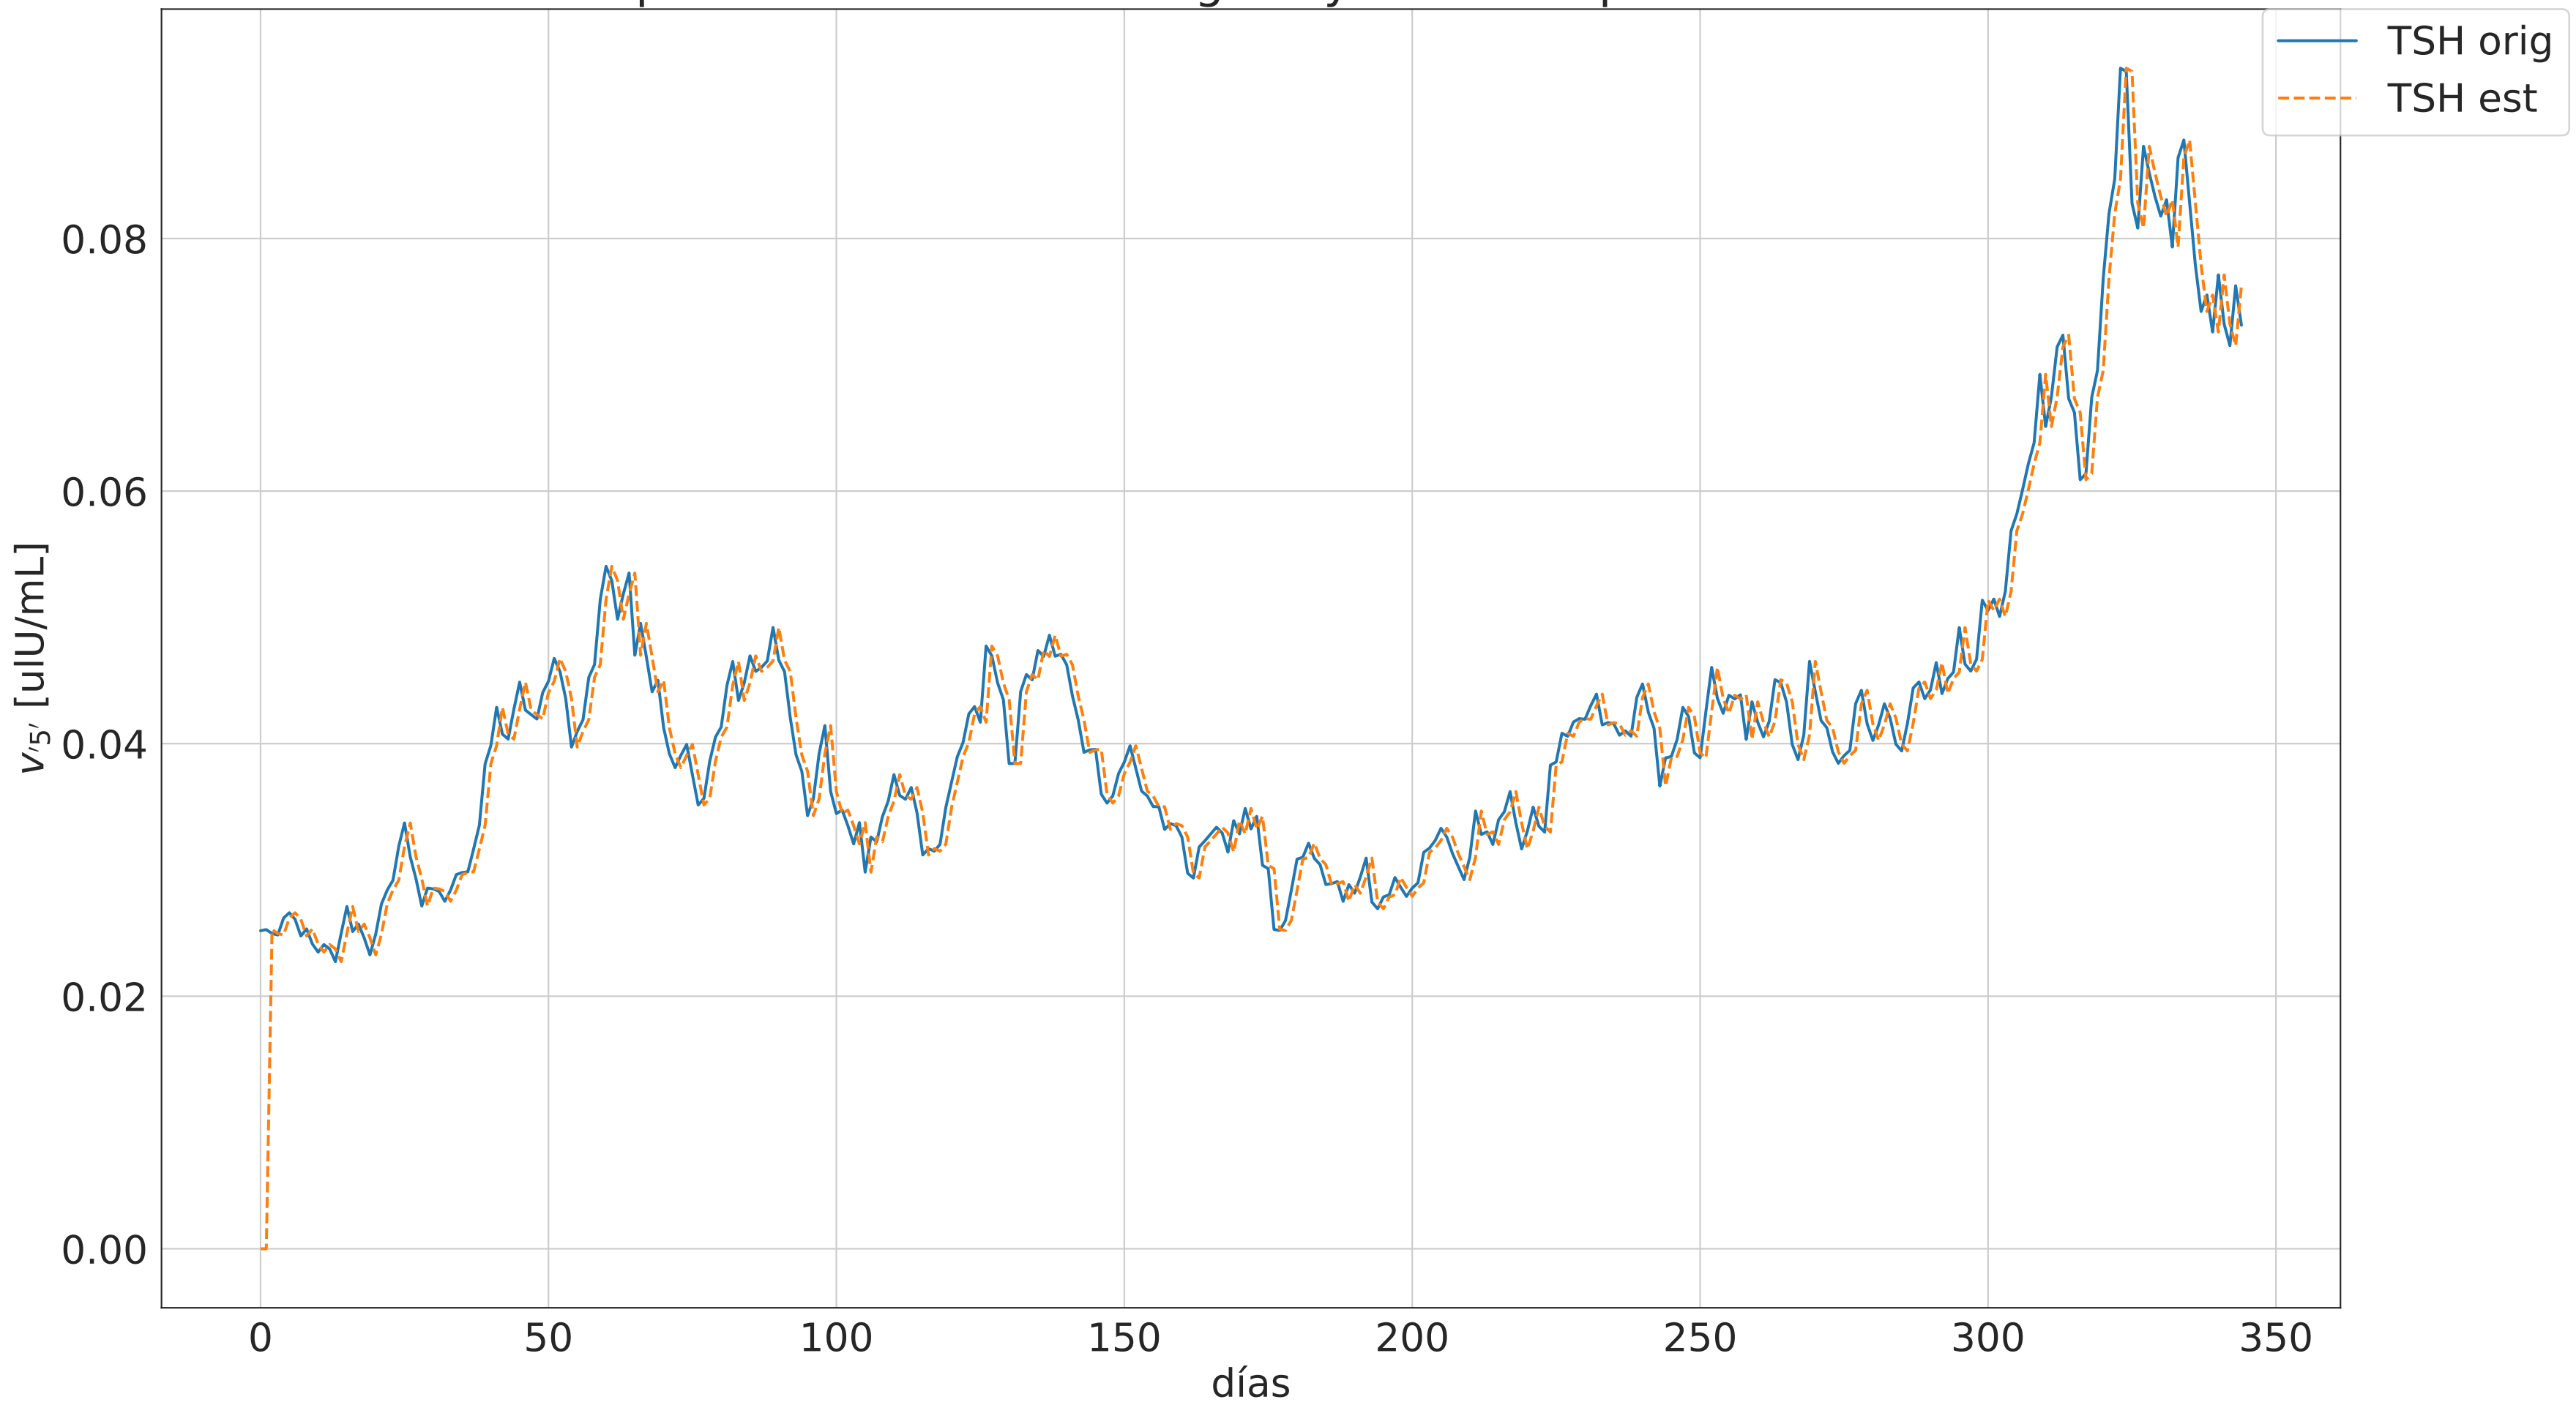

Error de estimación para TSH donde el LMS = 0.0002849849028072912 f=100

