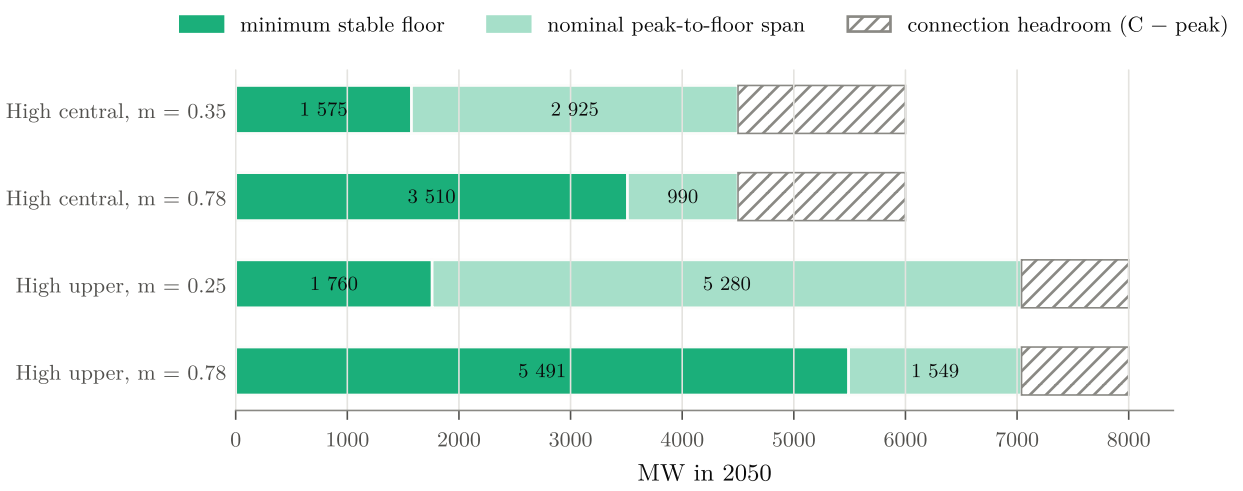
minimum stable floor
nominal peak-to-floor span
connection headroom (C − peak)
High central, m = 0.35
1 575
2 925
High central, m = 0.78
3 510
990
High upper, m = 0.25
1 760
5 280
High upper, m = 0.78
5 491
1 549
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
MW in 2050