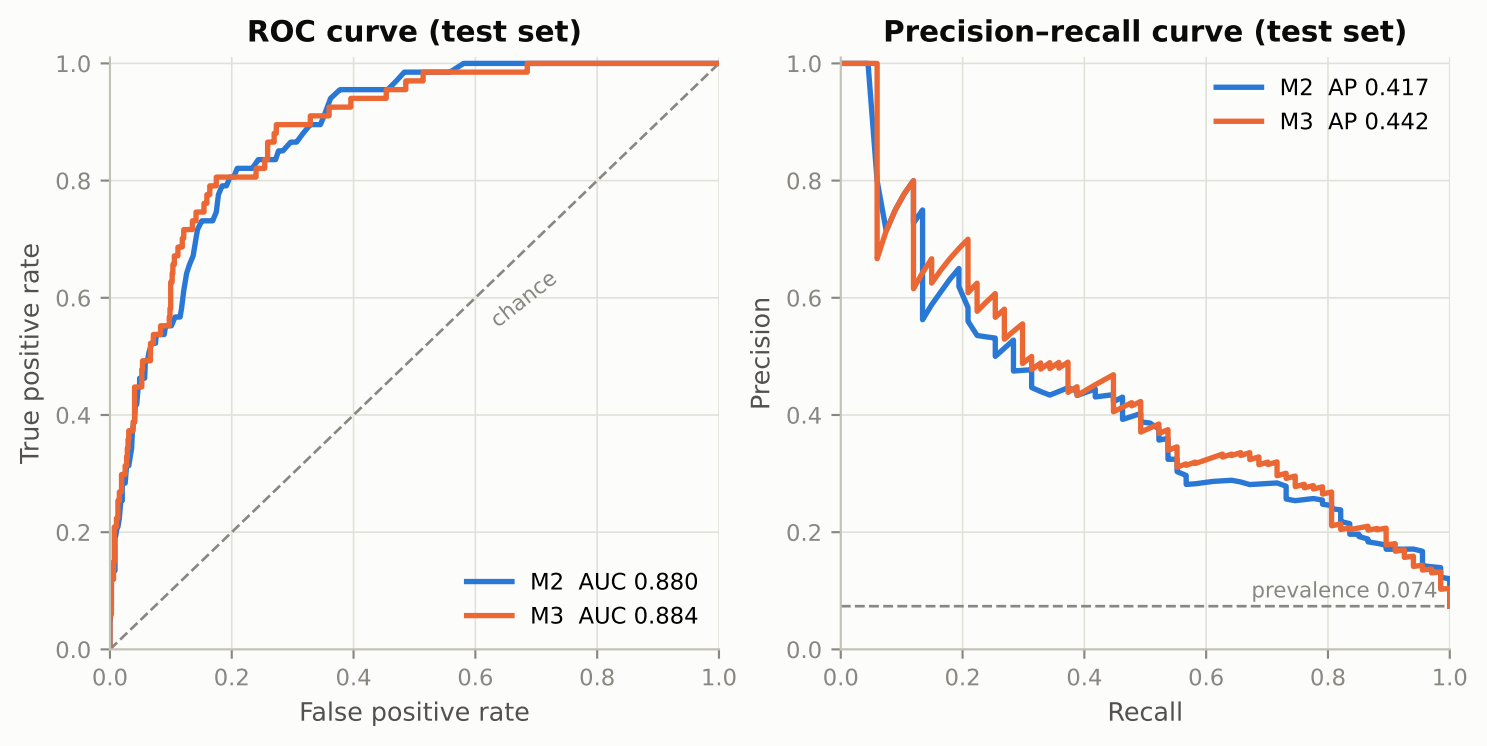
ROC curve (test set)
True positive rate
False positive rate
chance
M2 AUC 0.880
M3 AUC 0.884
Precision–recall curve (test set)
Precision
Recall
M2 AP 0.417
M3 AP 0.442
prevalence 0.074