
PLAN D'INTERVENTION

CONFORME A LA NF X08-070 / MS41


18 ou 112

VILLENEUVE LÈS-BÉZIERS


PLACE MICHEL SOLANS
34420 VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

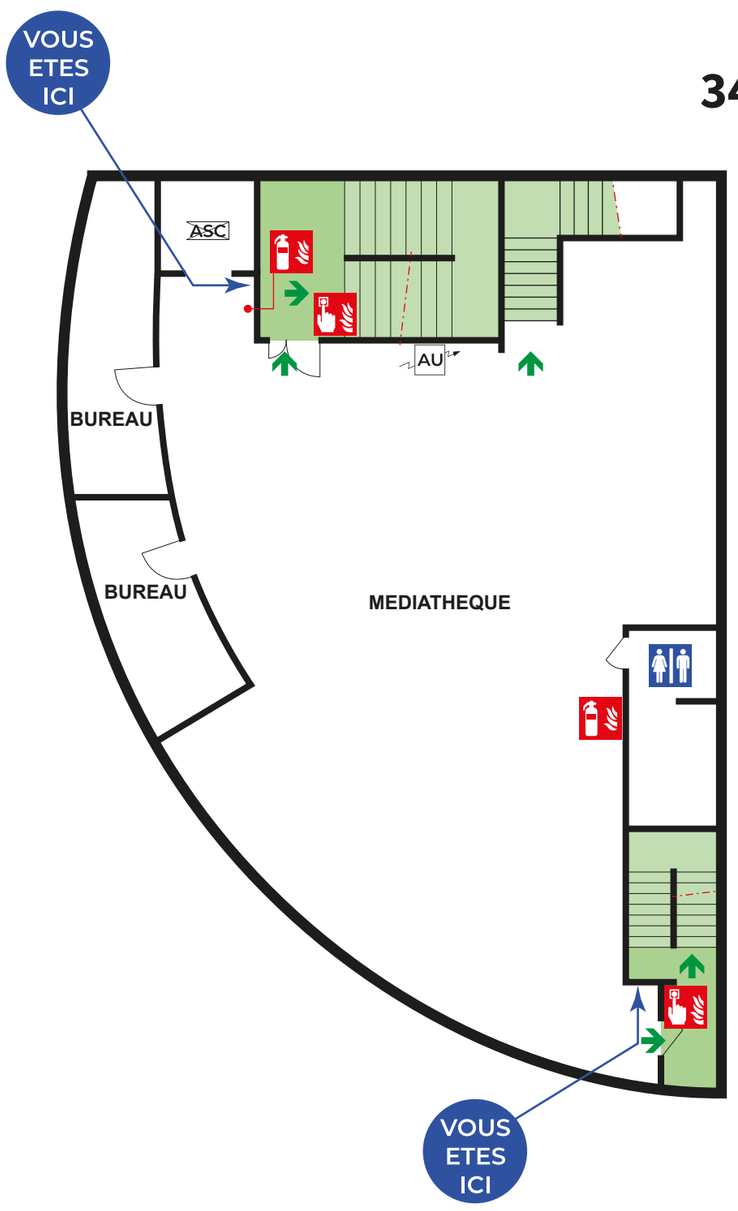


NIVEAU 1

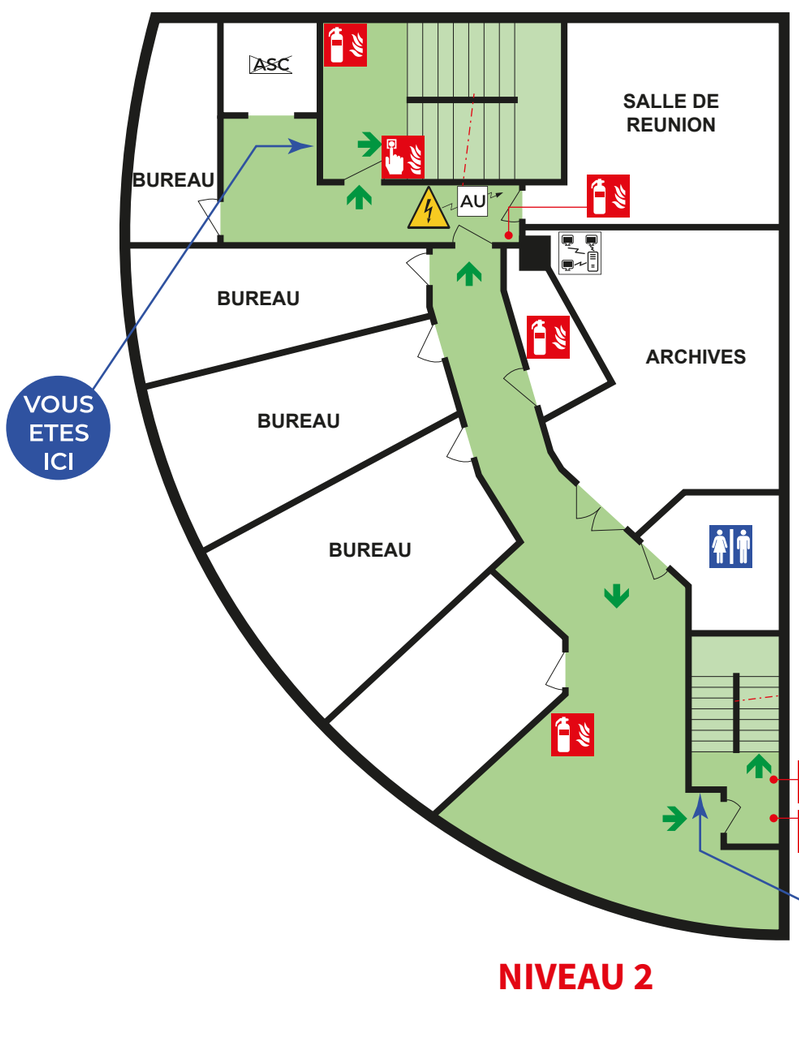

NIVEAU 2

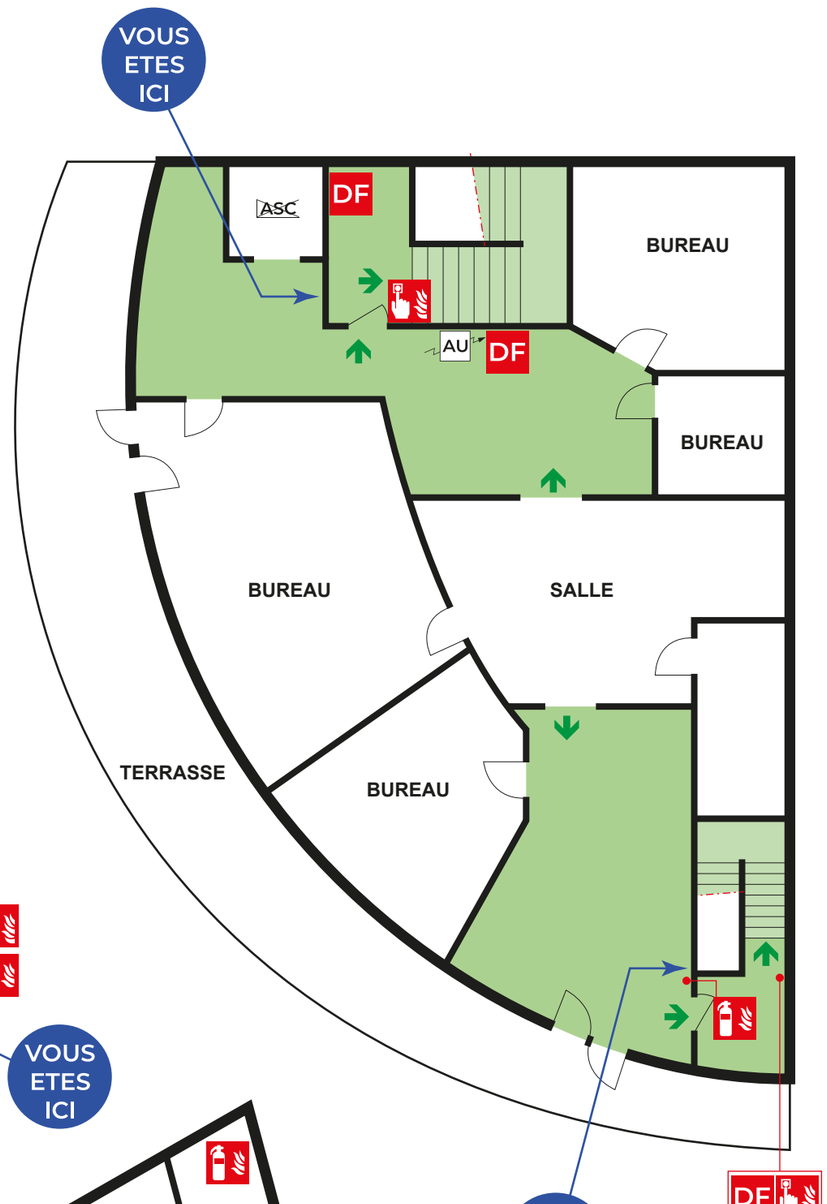

NIVEAU 3

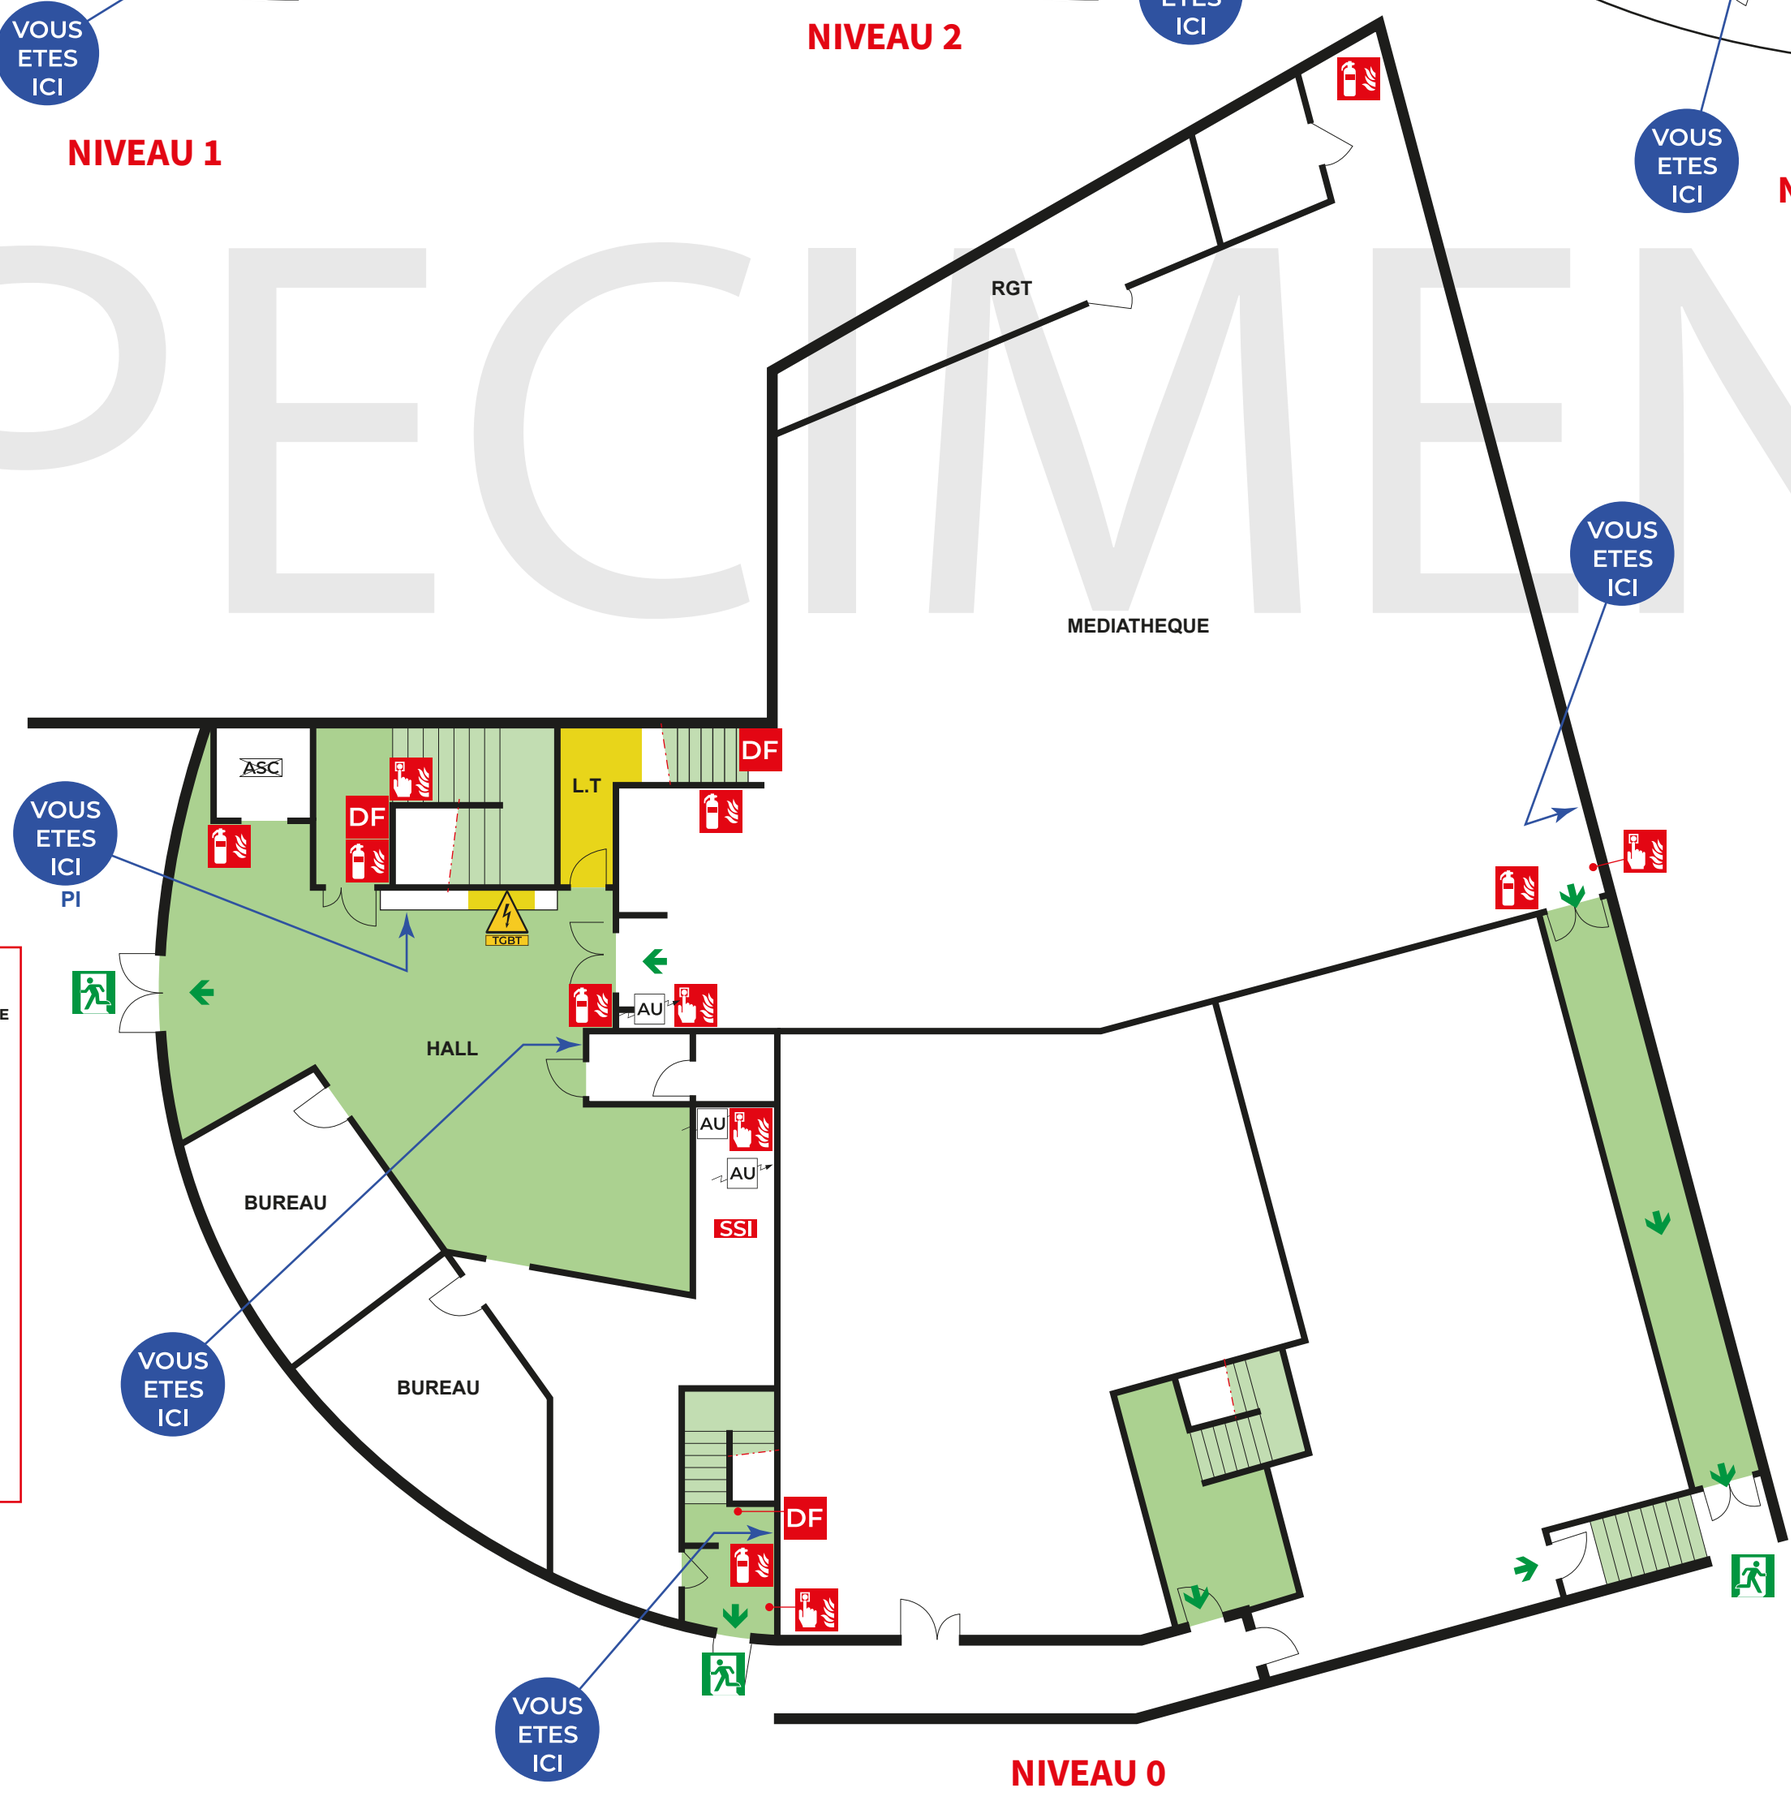

NIVEAU 0

LEGENDE

- EXTINCTEUR PORTATIF
- DÉCLENCHEUR MANUEL D'ALARME INCENDIE
- DF — COMMANDE DE DÉSENFUMAGE
- SSI — SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
- LOCAL ELECTRIQUE / TRANSFO / TGBT
- LOCAL À RISQUE
- ASC — ASCENSEUR
- AU — ARRÊT D'URGENCE ELECTRIQUE
- SERVEUR INFORMATIQUE
- SANITAIRES H/F
- EVACUATION VERS SORTIE FINALE
- EVACUATION SORTIE FINALE

SPECIMEN

SUD-INCENDIE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
PROTECTION INCENDIE

Mise à jour n° 1 - Date et n° du plan : 28-10-2026 - CO26100272-1