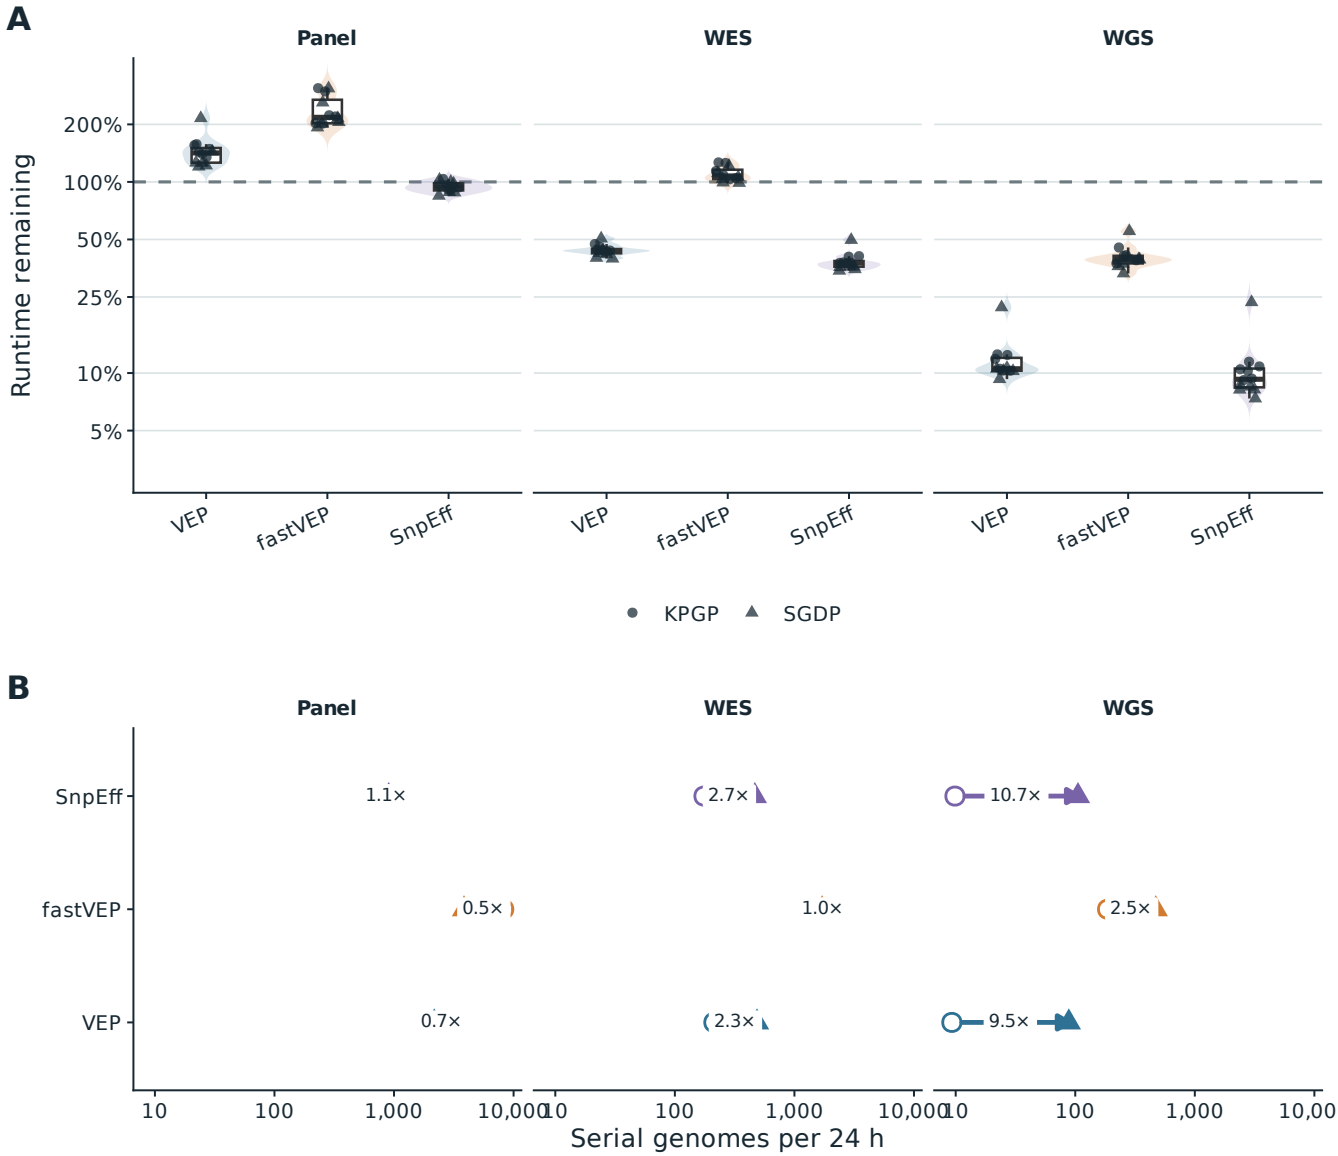

A
Panel
WES
WGS
Runtime remaining
200%
100%
50%
25%
10%
5%
VEP
fastVEP
SnpEff
KPGP
SGDP
B
Panel
WES
WGS
SnpEff
fastVEP
VEP
1.1×
0.5×
0.7×
2.7×
1.0×
2.3×
10.7×
2.5×
9.5×
10
100
1,000
10,000
Serial genomes per 24 h