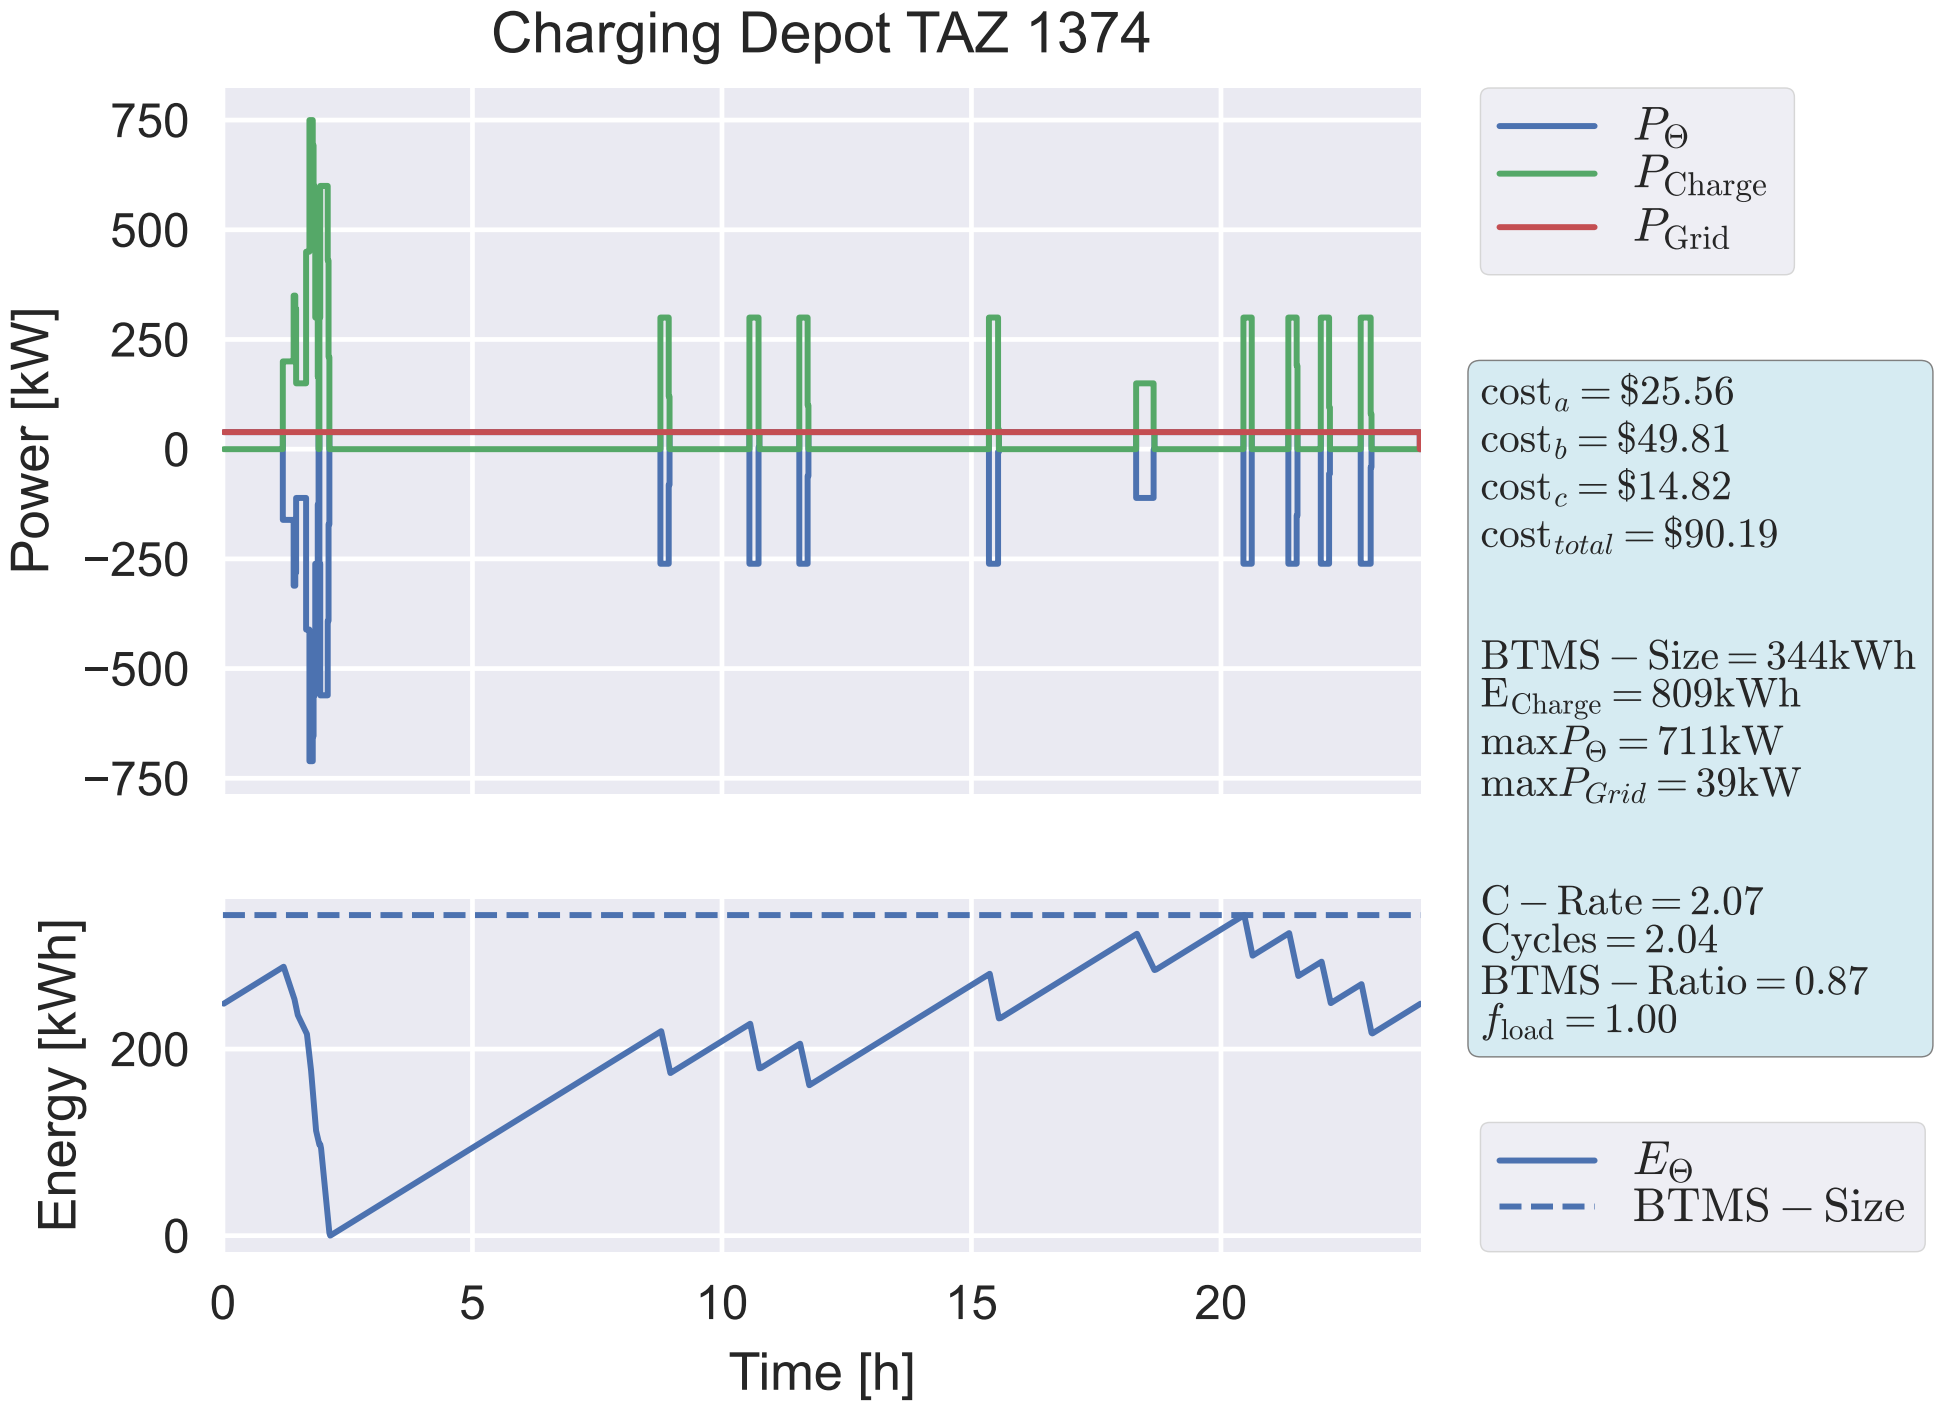
Charging Depot TAZ 1374
Power [kW]
750
500
250
0
−250
−500
−750
P_Θ
P_{Charge}
P_{Grid}
$\text{cost}_a = \$25.56$
$\text{cost}_b = \$49.81$
$\text{cost}_c = \$14.82$
$\text{cost}_{total} = \$90.19$
$\text{BTMS} - \text{Size} = 344\text{kWh}$
$\text{E}_{\text{Charge}} = 809\text{kWh}$
$\max P_\Theta = 711\text{kW}$
$\max P_{Grid} = 39\text{kW}$
$\text{C} - \text{Rate} = 2.07$
$\text{Cycles} = 2.04$
$\text{BTMS} - \text{Ratio} = 0.87$
$f_{\text{load}} = 1.00$
Energy [kWh]
200
0
E_Θ
$\text{BTMS} - \text{Size}$
0
5
10
15
20
Time [h]