


Criterios de Inclusión — Dataset v7
(Ventana de extracción: 72 horas)

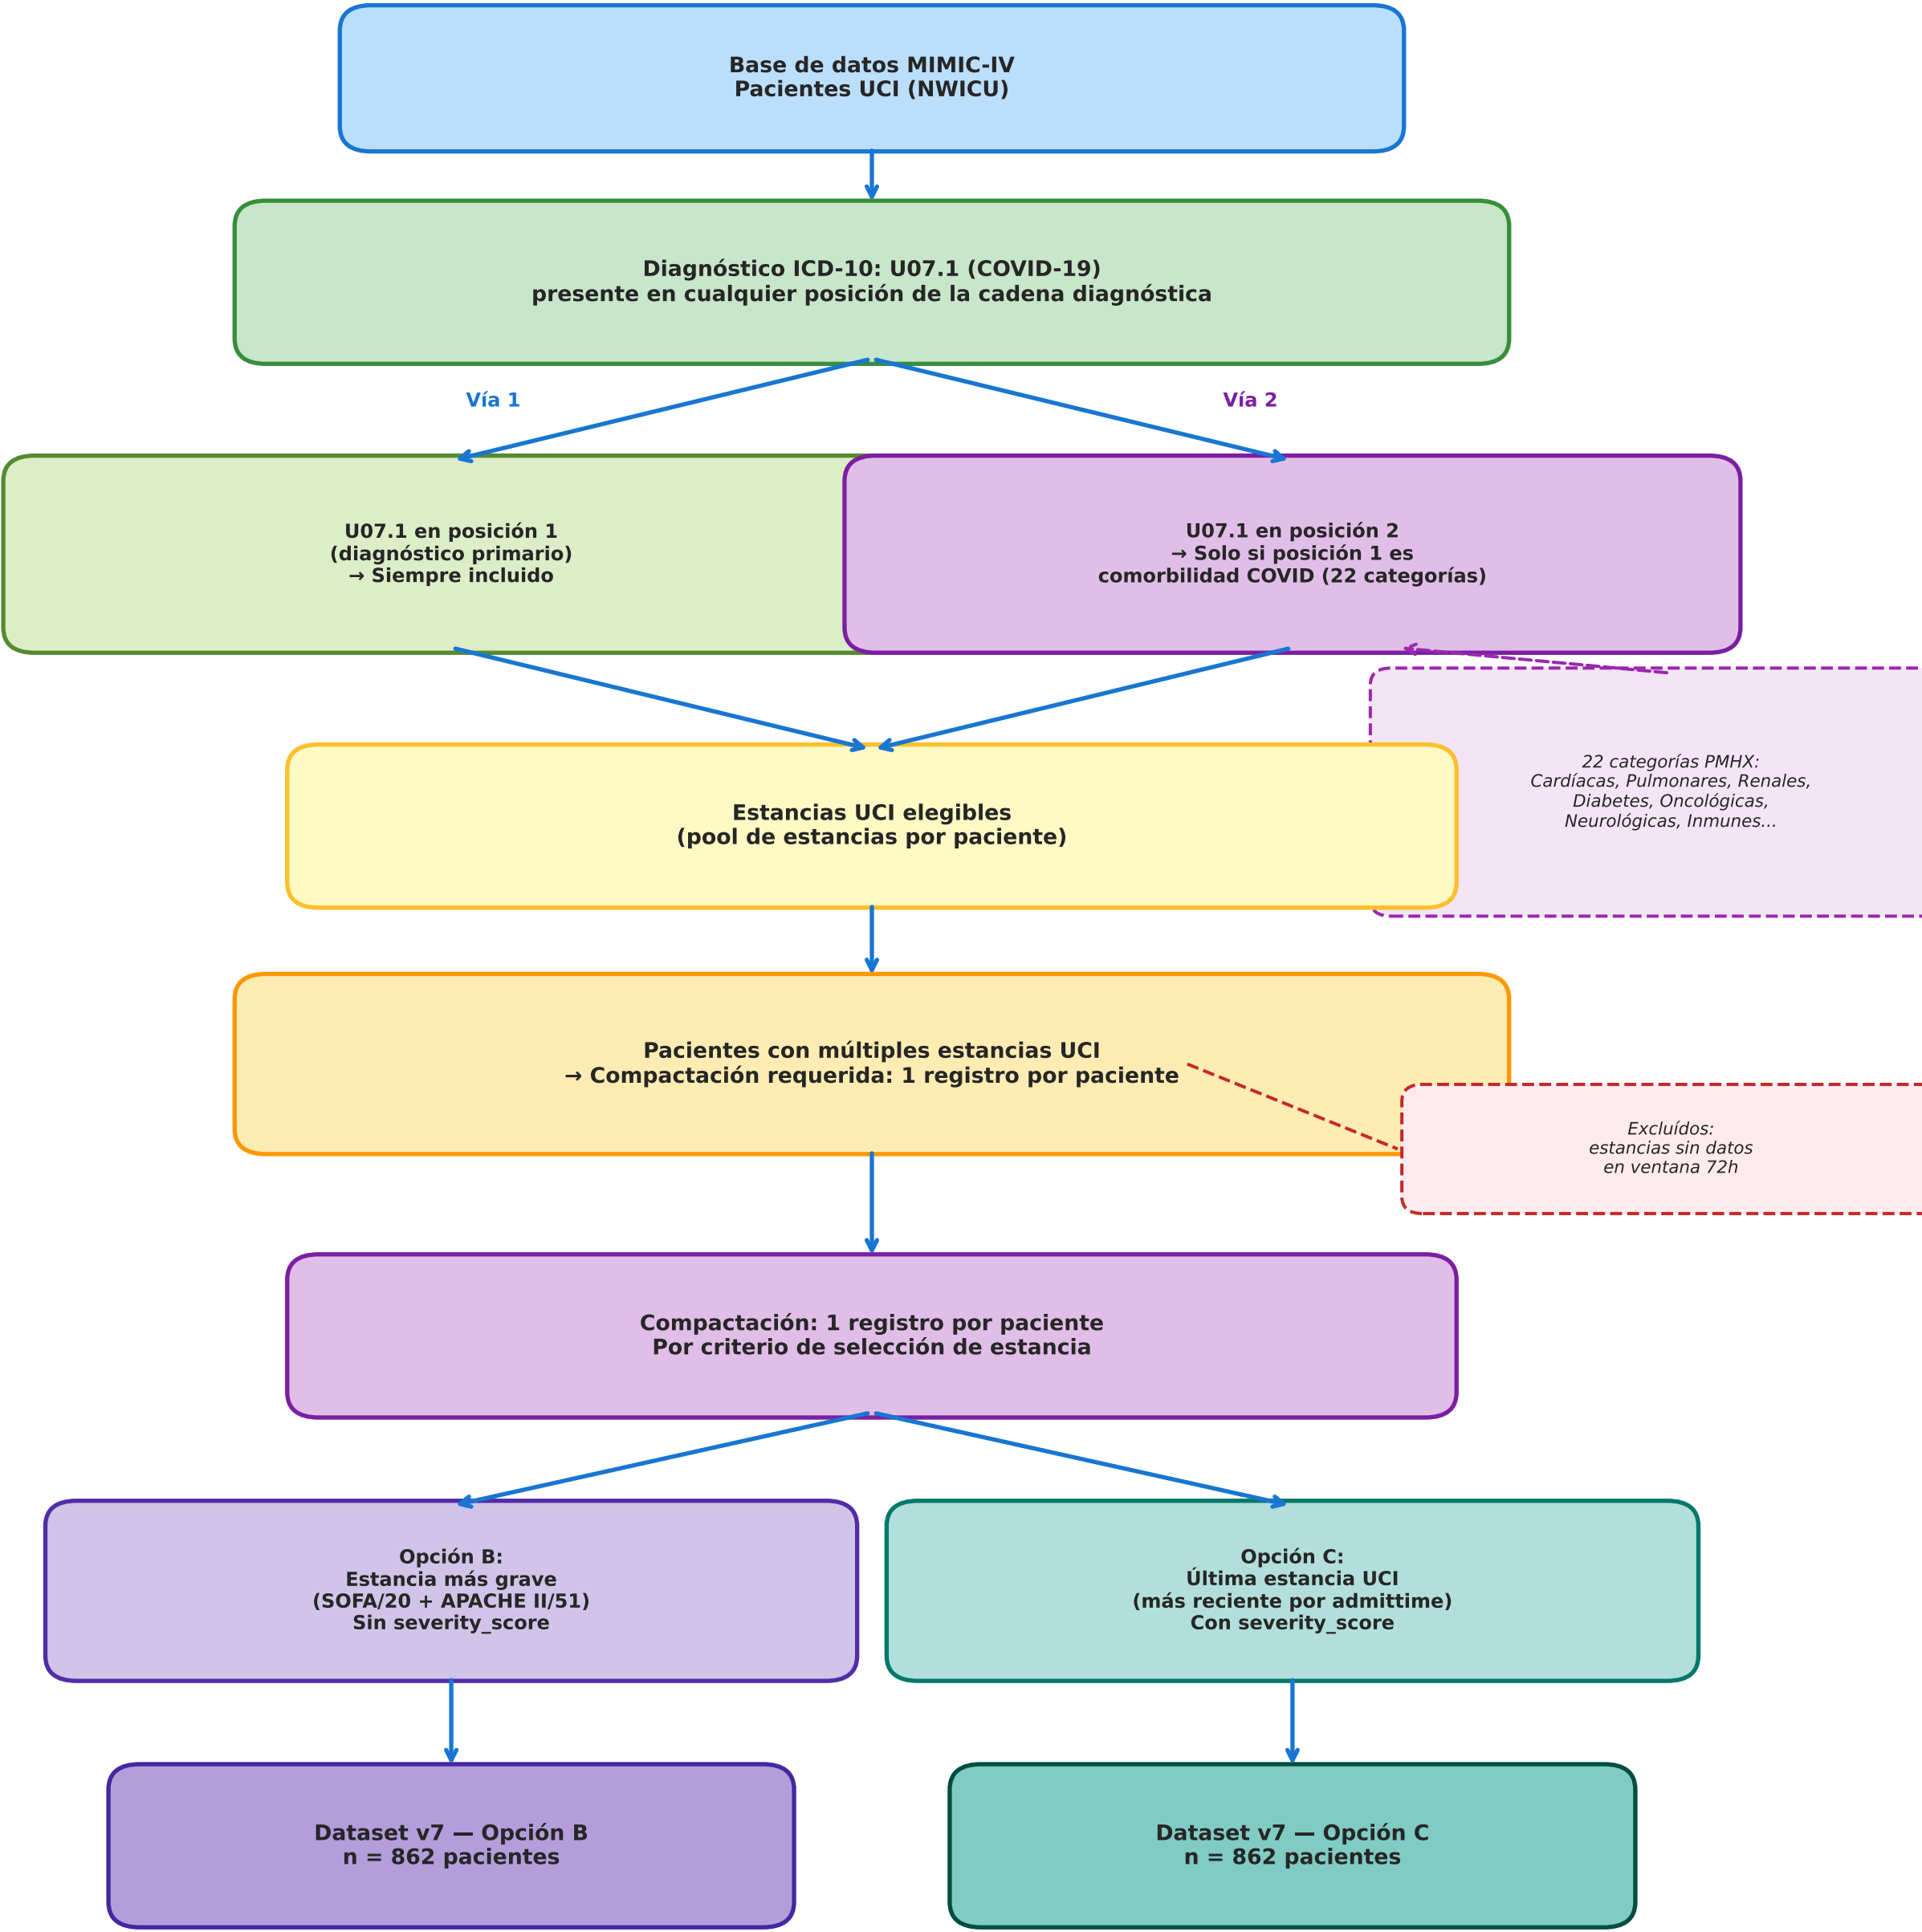

Features extraídas en ventana 72h · 5 agregaciones por variable continua:
val_first (baseline) · val_last (72h) · val_min · val_max · val_delta (last-first)
+ 22 variables PMHX binarias · Variables binarias clínicas (bin_sofa_ge2, bin_apache2_ge10, ...)