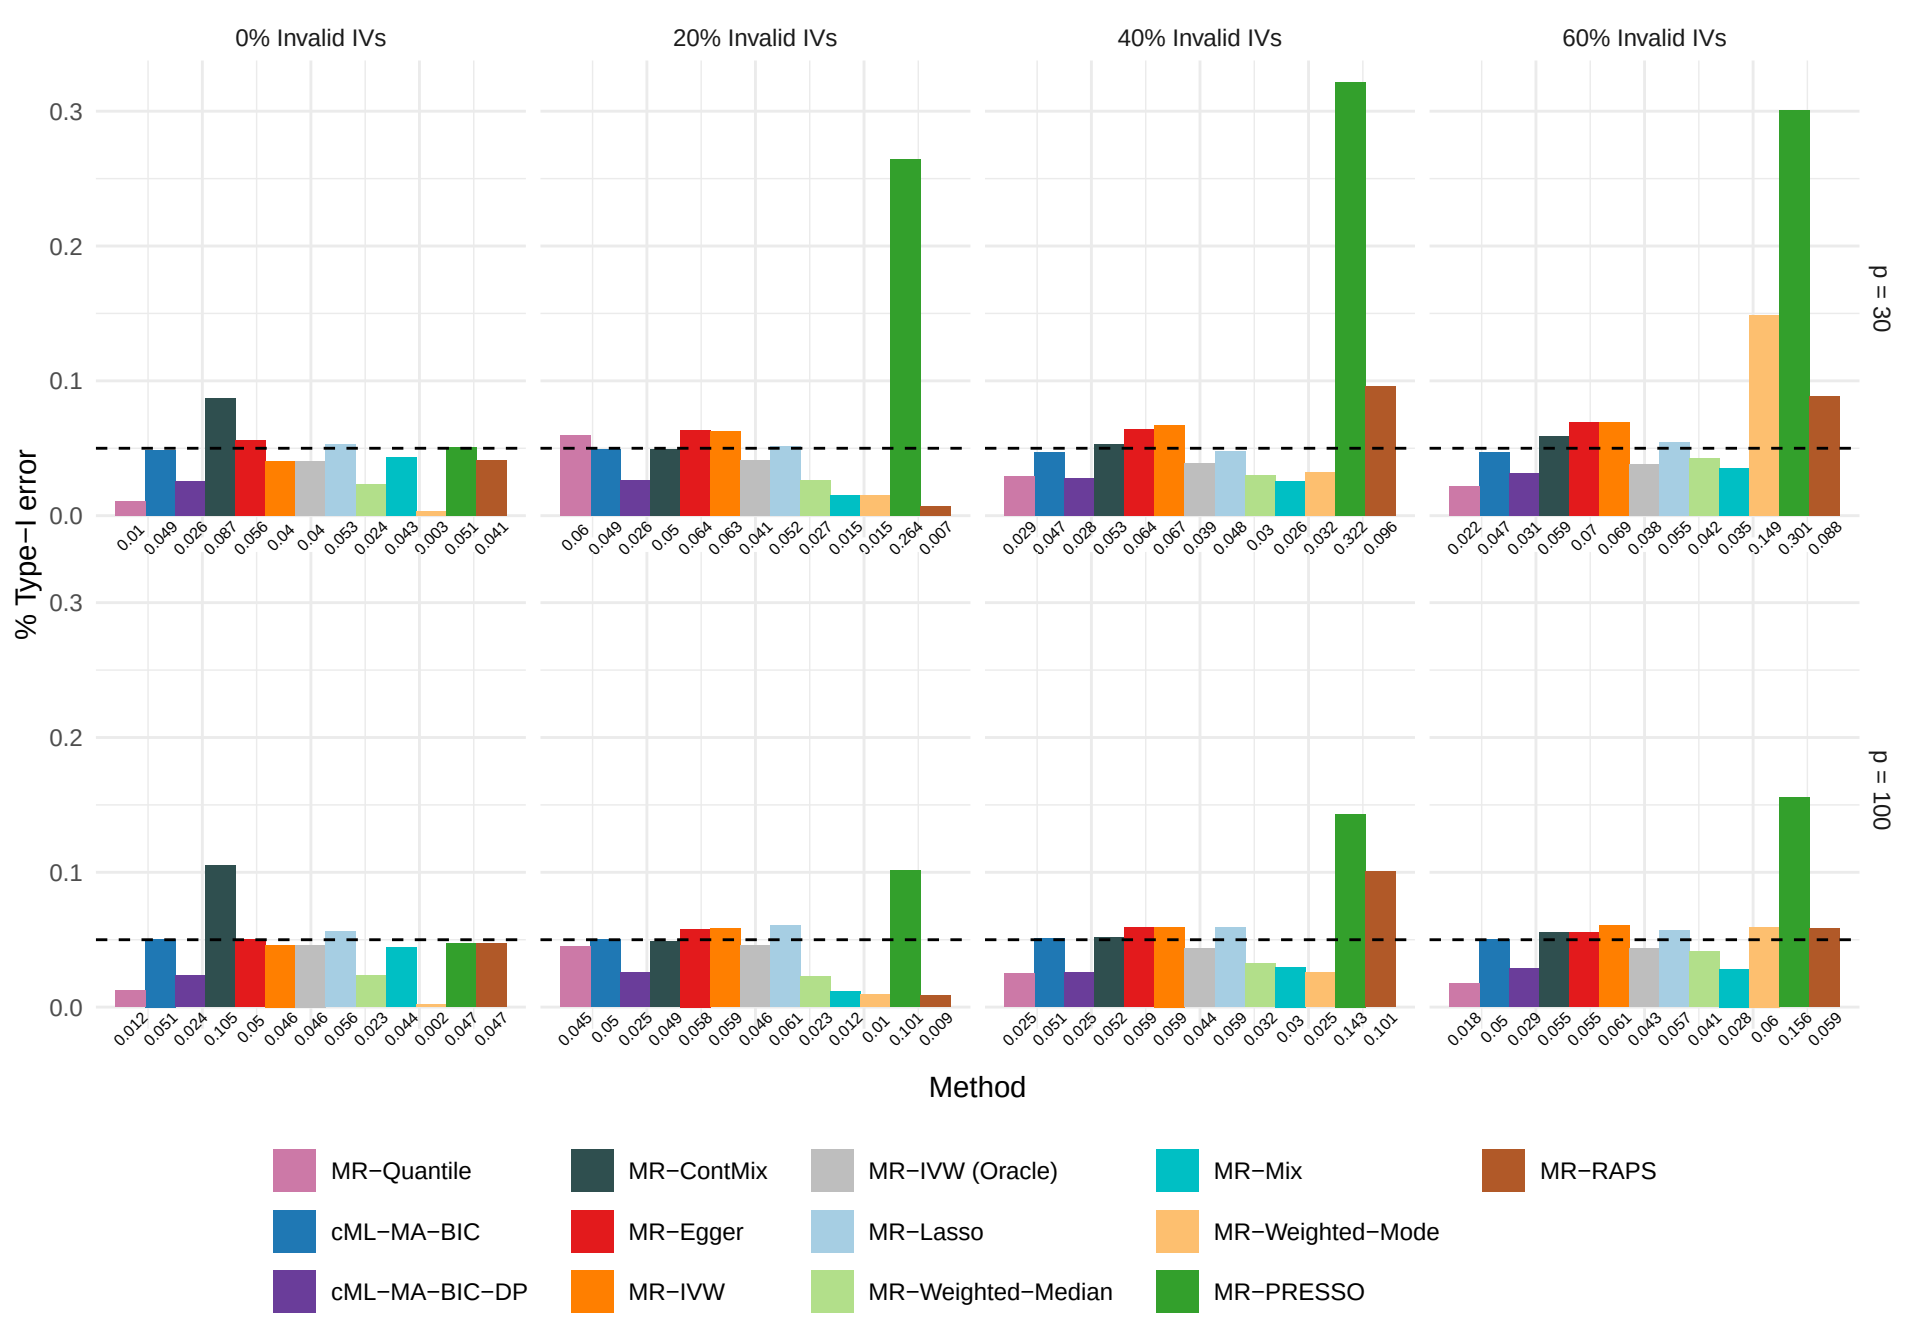
0% Invalid IVs
20% Invalid IVs
40% Invalid IVs
60% Invalid IVs
p = 30
p = 100
% Type−I error
0.0
0.1
0.2
0.3
0.01 0.049 0.026 0.087 0.056 0.04 0.04 0.053 0.024 0.043 0.003 0.051 0.041
0.06 0.049 0.026 0.05 0.064 0.063 0.041 0.052 0.027 0.015 0.015 0.264 0.007
0.029 0.047 0.028 0.053 0.064 0.067 0.039 0.048 0.03 0.026 0.032 0.322 0.096
0.022 0.047 0.031 0.059 0.07 0.069 0.038 0.055 0.042 0.035 0.149 0.301 0.088
0.012 0.051 0.024 0.105 0.05 0.046 0.046 0.056 0.023 0.044 0.002 0.047 0.047
0.045 0.05 0.025 0.049 0.058 0.059 0.046 0.061 0.023 0.012 0.01 0.101 0.009
0.025 0.051 0.025 0.052 0.059 0.059 0.044 0.059 0.032 0.03 0.025 0.143 0.101
0.018 0.05 0.029 0.055 0.055 0.061 0.043 0.057 0.041 0.028 0.06 0.156 0.059
Method
MR−Quantile
cML−MA−BIC
cML−MA−BIC−DP
MR−ContMix
MR−Egger
MR−IVW
MR−IVW (Oracle)
MR−Lasso
MR−Weighted−Median
MR−Mix
MR−Weighted−Mode
MR−PRESSO
MR−RAPS