

Oksenøya senter Barnehage

KLIMAGASSBEREGNING



Fase	Utarbeidet	Rev1	Rev2	Rev3
Forprosjekt «Prosjektert bygg»	Juni 2020 Nils Ivar Nilsen KS: Ingrid Lillegraven			
Ferdigstillelse «Som bygget»				
Etter 2 års drift «I drift»				

Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	3
1. PROSJEKTBEKRIVELSE.....	4
1.1. BEREGNINGSPROGRAM FOR KLIMAGASSBEREGNINGER.....	4
2. HOVEDRESULTATER OG SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER BARNEHAGE	5
3. STASJONÆR ENERGIBRUK	6
3.1. PROSJEKTFASER – FORUTSETNINGER OG DELRESULTATER	6
3.1.1. Referansebygg	6
3.1.2. Prosjektert bygg.....	7
3.1.3. «Som bygget» dette kommer senere	8
3.1.4. «I drift» (etter 2 år) dette kommer senere	9
3.2. SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVENE – KLIMAGASSUTSLIPP FRA STASJONÆR ENERGIBRUK	10
4. MATERIALER	12
4.1. BEREGNINGSALTERNATIVER – FORUTSETNINGER OG DELRESULTATER	12
4.1.1. Referansebygg	12
4.1.2. Prosjektert bygg.....	13
4.1.3. «Som bygget» kommer senere.....	13
4.1.4. «I drift» (etter 2 år) kommer senere.....	14
4.2. SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVENE – KLIMAGASSUTSLIPP FRA MATERIALBRUK.....	15
5. TRANSPORT	17
5.1. BEREGNINGSALTERNATIVER – FORUTSETNINGER OG DELRESULTATER	17
5.1.1. Referansebygg	17
5.1.2. Prosjektert bygg.....	18
5.1.3. «Som bygget»	19
5.1.4. «I drift» (etter 2 år).....	19
5.2. SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVENE – KLIMAGASSUTSLIPP FRA TRANSPORT.....	20
VEDLEGG 1: UNDERLAG BEREGNINGER FOR ENERGI	22
VEDLEGG 2: UNDERLAG BEREGNINGER FOR MATERIALER	23
VEDLEGG 3: UNDERLAG BEREGNINGER FOR TRANSPORT	25

INNLEDNING

FutureBuilts prosjekter dokumenteres på FutureBuilts nettside. Her får man en samlerapport som redegjør for prosjektets miljøtiltak og resultater. Denne klimagassrapporten er et vedlegg til øvrig dokumentasjon på nettsiden og går i mer detalj om forutsetninger, datagrunnlag, tiltaksvurderinger, valg av tiltak, mv. som ligger til grunn for klimagassberegningene og oppnådde klimagassreduksjoner.

Oksenøya senter et FutureBuilt-prosjekt og foreliggende rapport er dokumentasjon av klimagassberegninger, oppnådde klimagassreduksjoner og foreslåtte og gjennomførte tiltak. Rapporten utarbeides og revideres tre ganger gjennom planlegging/prosjektering, etter bygging og etter 2 års drift.

I versjon 1 av rapporten presenteres:

- et **referansebygg** av samme byggkategori og størrelse, bygget etter minimumskrav i Forskrift om tekniske krav til byggverk, materialvalg uten spesiell tanke på miljø og med gjennomsnittlig lokalisering uten transporttiltak.
- den **prosjekterte bygningen**, med beregnet energibruk (netto iht. NS 3031), planlagt energiforsyning, planlagt materialbruk og faktisk beliggenhet med gjennomsnittlige reisevaner for denne beliggenheten.

Versjon 2 av rapporten suppleres med beregningen for:

- **bygningen «Som bygget»**, fortsatt med beregnet energibruk (netto iht. NS 3031), men med faktiske utslippsdata for valgte bygningsprodukter (fra EPD'er) og med transportutslipp iht. mobilitetsplan for prosjektet.

Versjon 3 av rapporten suppleres ytterligere med beregningen for:

- **bygningen etter 2 års drift «I drift»**, med målt energi fordelt på ulike energiposter og med transportutslipp iht. gjennomført reisevaneundersøkelse for brukerne i bygget.

Beregningene for Oksenøya Senter er utarbeidet av Nils Ivar Nilsen, BREEAM AP og RIM for Oksenøya senter, Veidekke

Versjon 1, datert Juni 2020, inneholder resultatene av klimagassberegninger for Prosjektert bygg

1. PROSJEKTBESKRIVELSE

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet er unikt i Norge, og kommunens første steg for å skape nullutslippsamfunnet på Fornebu. Det skal skapes en fantastisk arena der unge som gamle møtes, kan utveksle erfaringer, ha det gøy og trives! Samtidig vil Oksenøya senter bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt. Prosjektet er et pilotprosjekt i FutureBuilt.

Det skal etableres en 5-parallell barneskole, barnehage for 300 barn, flerbrukshall, 9-er kunstgress fotballbane, nærmiljøanlegg, og bo- og behandlingssenter med 150 beboerenheter.

Skole, barnehage og bo- og behandlingssenter er lokalisert i tre separate bygg som er fysisk bundet sammen under terreng. Flerbrukshall og parkering med fellesfunksjoner legges under bakken, slik at dekket over disse kan benyttes som uteareal.

Plasseringen av de tre formålsbyggene, med utstrakt bruk av tre i fasadene, vil gi følelsen av et sammenhengende kvartal. Hvert bygg har sin egen karakter, egen fasadeutforming og identitet – og samtidig gir helheten et samlende uttrykk. Skolen er kunnskapshuset og et sted hvor man leker og lærer. Bygget henvender seg både mot lek og idrettsplass og mot det sentrale torget som binder kvartalet sammen. Bo- og behandlingssenteret (BBS) markerer seg mot Torget med felleshuset - kvartalets hjerte - med kafé og hyggelig uteservering. Og barnehagen inviterer til å gå på oppdagelsesferd "i den lille byen" med egne gater og terrasserom, eller å besøke de mange fellesfasilitetene som er samlet i aktivitetshuset mot Torget.

I prosjektet skapes rammen for fellesskapet av det sentrale torget og «generasjonsgaten» mellom byggene, og gir adgang til de rommene og funksjonene som kan brukes på tvers av institusjonene og i fritiden. Kafeen på BBS kan brukes som bydelshus, flerbrukshallen som kino, forsamlingssalen kan leies av foreldre, beboere og pårørende, og lekeplasser kan brukes i fritiden. Utformingen av kvartalet er designet for å gjøre Oksenøya senter til et levende lokalmiljø hvor ulike brukere og naboer vil føle tilhørighet og samhold.

Prosjektet hadde byggestart i 1.kvartal 2020. Skole, barnehage, flerbrukshall og tilhørende uteområder ferdigstilles til skolestart 2022. Bo- og behandlingssenteret ferdigstilles i slutten av 2022 og er klar til innflytning i begynnelsen av 2023. og innflytting skal være 3. og 4.kvartal 2022

Totalt areal for byggene til sammen er ca. 32 000m²(BTA).

Prosjektet sertifiseres i BREEAM NOR 2016 til sertifiseringsnivå Outstanding.

Barnehagen og Bo- og behandlingssenteret vil bygges med utstrakt bruk av treverk for å redusere klimagassutslipp fra materialer.

Skolen bygges i lavkarbon hulldekker med stål bæring. I skolen vil det bli gjenbrukt hulldekker fra Regjeringskvartalet. (sirkulær økonomi).

Alt av plasstøpt konstruktiv betong i prosjektet vil være utført med betongtype CEM III B.

Tomten er 12 moh og vil ha postnummer 1366, årsmiddeltemperatur på tomten er 6,3°C Dimensjonerende sommertemperatur er +27°C, Dimensjonerende utetilstand vinter er -20°C med 3m/s vind.

1.1. Beregningsprogram for klimagassberegninger

Klimagassberegningene for prosjektet i denne fasen er utført med verktøyet OneclickLCA. Referansebygg er beregnet i OneclickLCA Carbon designer.

Inngangsparametere til beregningene er innhentet fra BIM modellene til byggene.


2. HOVEDRESULTATER OG SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVER BARNEHAGE

Prosjektets totale klimagassutslipp for Barnehagen er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 60,8 % for prosjektert bygg.

Klimagassutslippet for Barnehagen i prosjektet som prosjektert er beregnet til **24,0 kg CO₂-ekv./m²*år**, og **234 kg CO₂-ekv./person*år** gitt at antall brukere er 375. Totalt for bygget er det beregnet et utslipp på **87 707 kg CO₂-ekv./år**

I tabell 2.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen.

Figur 2.1: Fordeling av beregnede klimagassutslipp[kg CO₂-ekv./ m²* år] for barnehagen på Oksenøya Senter

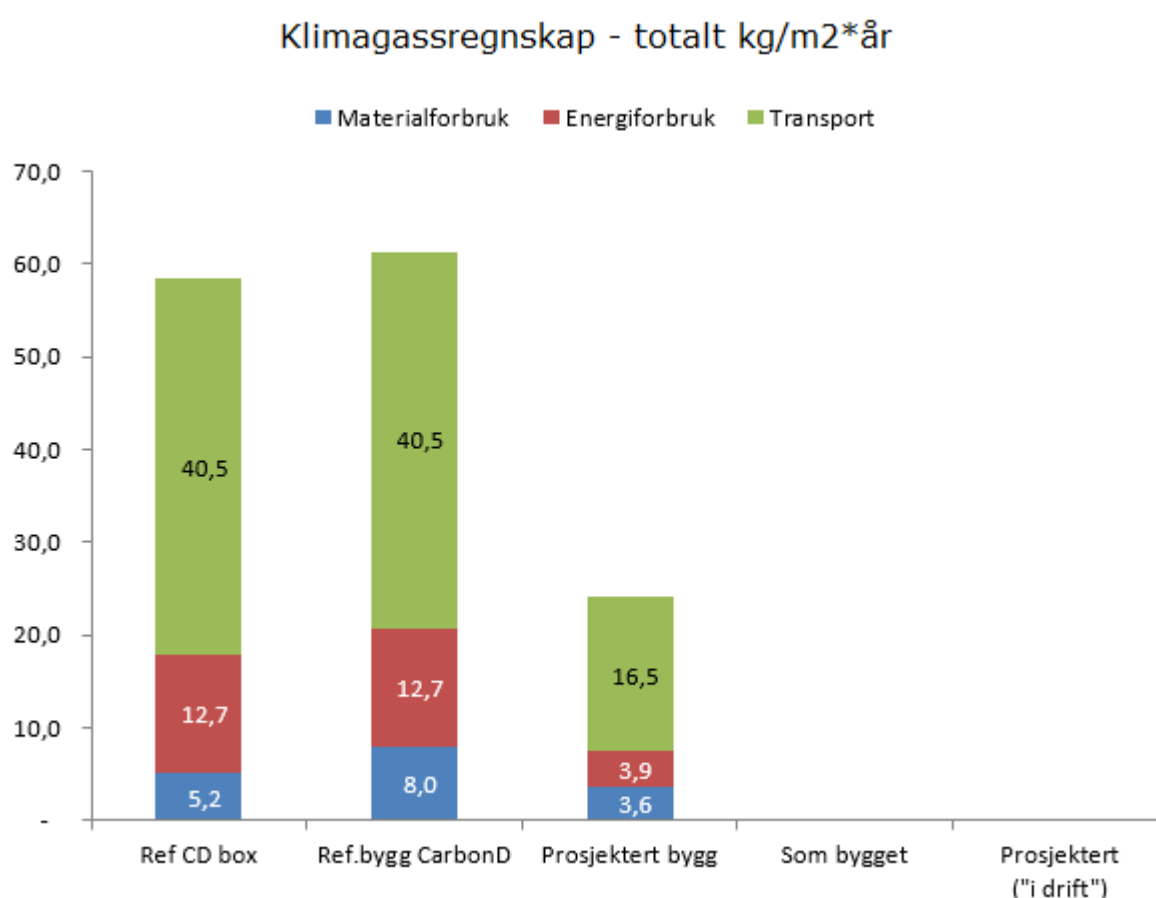

Tabell 2.1: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. år for barnehagen Oksenøya senter

	Referansebygg	Prosjektert bygg	«Som bygget»	«i drift»
	[kg CO ₂ / år]	[kg CO ₂ / år]	[kg CO ₂ / år]	[kg CO ₂ / år]
Materialbruk	29 328	13 318		
Stasjonær energi	46 534	14 176		
Transport	147 875	60 213		
Total	228 711	93 916		
Reduksjon ifht. referansebygg [%]		60,8%		

Tabell 2.2: Fordeling av beregnede klimagassutslipp pr. person¹ pr. år for Barnehaven ved Oksenøya Senter

	Referansebygg	Prosjektet bygg	«Som bygget»	«i drift»
	[kg CO ₂ - ekv./person*år]	[kg CO ₂ - ekv./person*år]	[kg CO ₂ - ekv./person*år]	[kg CO ₂ - ekv./person*år]
Materialbruk	78,2	35,5		
Stasjonær energi	124,1	37,8		
Transport	394,3	160,6		
Total	597	233,9		
Reduksjon ifht. referansebygg [%]		60,8%		

Barnehaven er bygget med en svært stor andel treverk og oppnår gode resultater på reduksjon av klimagassutslipp fra materialer.

Utslipp fra energiforbruk i drift er lagt inn som standard verdier i referansebygget i Carbon designer. Prosjektet bygg oppnår svært god reduksjon i utslipp. Dette på grunn av at bygget er nesten nullenergi bygg med solceller, samt at bygget er tilkoblet lokal fjernvarme og fjernkjøling som har svært lave utslipp da dette betjenes med sjøvannsvarmepumper. På transport oppnår bygget en stor reduksjon da bygget ikke har parkeringsplasser tilgjengelig for besøkende og svært få plasser for ansatte. Bygget ligger på Fornebu som skal være foregangsområde for miljøvennlig transport

3. STASJONÆR ENERGIBRUK

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av årsakene til forskjellen mellom alternativene.

3.1. Prosjektfaser – forutsetninger og delresultater

3.1.1. Referansebygg

Som referansebygg er det lagt til grunn et referansebygg som har et netto energibehov iht. minimumskrav i Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Forutsetninger energibruk i drift - referanseberegning:

- Spesifikt netto energibehov [kWh/m² *år] tilsvarende rammekravet i teknisk forskrift
- 60 % av varmebehovet dekkes av varmepumpe (virkningsgrad ukjent. Bestemt av oneclicklca) og 40 % av varmebehovet dekkes av panelovner (systemvirkningsgrad 0,92).
- Dersom kjølebehov: Kjølebehovet dekkes av lokale kjølemaskiner med en systemvirkningsgrad på 2,45.

¹ Antall personer er alle som er oppgitt som brukere av bygget, dvs. ansatte/bosatte, elever/studenter og andre brukere samt besøkende.

Tabell 3.1: Oversikt over energibehov (ulike formål), energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for referansebygg

Referansebygg	Netto energibehov [kWh/m ² *år]	Energiforsyning [% av posten]	Klimagassutslipp [kg CO ₂ -ekv/m ² *år]
Elspesifikk energi	53,8	100 % el	7,2
Varme	12,2 / 22,5	60 % varmepumpe 40 % panelovn	1,6 / 3,0
Kjøling	6,7	100 % lokal kjøling med kjølemaskin	0,9
Sum	Per m2	-	12,7

Ressurs ↕	Mengde ↕	CO ₂ e ↕	Kommentar ↕
Elektrisitet, EU28 + Norge, forvent ?	196350.0 kWh ▼	1 577t - 11%	Elektrisitet (uspesifisert bruk
Elektrisitet, EU28 + Norge, forvent ?	44550.0 kWh ▼	358t - 3%	Primærvarme (varmepumpe
Elektrisitet, EU28 + Norge, forvent ?	82193.0 kWh ▼	660t - 5%	Sekundær oppvarming (elek
Elektrisitet, EU28 + Norge, forvent ?	24544.0 kWh ▼	197t - 1%	Kjøling (varmepumpe)

3.1.2. Prosjektet bygg

Det prosjekterte bygget er planlagt oppført som nesten nullenergi og vil ha noe strøm fra solceller.

Byggets netto energibehov er beregnet ved hjelp av beregningsprogrammet SIMIEN av prosjektets energirådgiver Erichsen & Horgen. Bygget energibudsjett er gitt i tabell 3.2. Beregningene viser at byggets netto energibehov er redusert til 84kWh/m²/år i forhold til rammekravet i teknisk forskrift som er 135kWh/m²/år.

De viktigste tiltakene som er gjort for å redusere byggets energibruk er

- Kompakt design innenfor rammekravene
- Godt isolert
- Begrenset mengde vindu
- Tett bygg
- Energieffektivt teknisk utstyr
- Effektiv utnyttelse av lokal fjernvarme og fjernkjøling

Resultatene som vises i dette notat benytter «Scenario 2 Europeisk (EU28-NO), 60 years forecasted average».

Klimagassberegningene inneholder klimakonsekvensene av egenprodusert energi fra solceller. Materialutslipp fra solcellene og tilhørende utstyr er tatt med i klimagassregnskapet for materialer.

Tabell 3.2: Energibudsjett. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031. figuren er hentet fra energirapporten til bygget.

Tabell 4.1: Samlet netto energibehov beregnet iht. NS3031:2014 (avrundet opp til nærmeste 500/0,5).

Poster	Totalt energibehov [kWh/år]	Spesifikk energibudsjett [kWh/m ² /år]
Romoppvarming	66 000	18,0
Ventilasjonsvarme	60 500	16,5
Varmtvann	36 500	10,0
Vifter	51 500	14,0
Pumper	9 500	2,5
Belysning	38 500	10,5
Teknisk utstyr	20 500	5,5
Romkjøling	-	0,0
Ventilasjonskjøling	24 000	6,5
Totalt netto energibehov	307 000	84

Bygget forsynes med lokal fjernvarme og fjernkjøling som baserer seg på sjøvannsvarmepumper. Dette gir ett svært lavt klimagassutslipp for byggets energiforsyning. Bygget vil også ha noe strøm (35 000kWh/år) som leveres av solceller.

Tabell 3.3: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for prosjektert bygg.

Prosjektert bygg	Netto energibehov [kWh/m ² *år]	Energiforsyning [% av posten]	Klimagassutslipp [kg CO ₂ -ekv/m ² *år]
Elspesifikk energi (tabell 4-8 i energiberegningene)	25,3	38,2	3,4
Varme (tabell 4-7 i energiberegningene)	35,8	54,1	0,5
Kjøling (tabell 4-7 i energiberegningene)	5,1	7,7	0,02
Sum	66,2	-	3,9

3.1.3. «Som bygget» dette kommer senere

Byggets beregnede energibehov er korrigert i henhold til byggeprosjektets utførelse.

Tabell 3.4: Energibudsjett. Beregnet netto energibehov i henhold til NS 3031

.....

Beskriv tetthetsmålinger, termografering, målinger av SFP og evt. andre verifikasjoner som er gjort. Beskriv evt. andre forskjeller på bygget «som bygget» i forhold til prosjekterte løsninger.

Tabell 3.5: Oversikt over energibehov, energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for prosjektet «som bygget»

Som bygget	Netto energibehov [kWh/m ² *år]	Energiforsyning [% av posten]	Klimagassutslipp [Kg CO ₂ -ekv/m ² *år]
Elspesifikk energi			
Varme			
Kjøling			
Sum		-	

3.1.4. «I drift» (etter 2 år) dette kommer senere

Her skal følgende beskrives:

- Når ble bygget tatt i bruk?
- Har det vært i full drift hele tiden, eller har deler av lokalene stått tomme?
- Hva er reell driftstid i forhold til NS3031s normerte driftstider?
- Andre endringer i bruken?
- Oppgi byggets reelle energiforbruk (kjøpt) i tabellen 3.6. Energidata for andre års drift benyttes. Den kjøpte energimengden i de enhetene den er kjøpt, f.eks. l bioolje, kWh el eller tonn briketter. Bruk omregningsverktøy for å beregne klimagassutslipp og energi til bygget. Alle virkningsgrader og andre beregningsfaktorer skal oppgis i vedlegg.
- Den temperaturavhengige delen av forbruket skal graddagskorrigeres til Oslnormal for periode 1981 – 2010 (3882)


Tilpass tabellen under etter byggets reelle målepunkter og energibærere, for eksempel, el, fjernvarme, bioolje, etc.

Tabell 3.6: Oversikt over kjøpt energi, tilført energi og tilhørende klimagassutslipp for prosjektet etter to års drift.

I drift	Kjøpt energi	Graddagskorrigert energi [kWh/år]	Energi til bygget [kWh/m ² /år]	Klimagassutslipp [Kg CO ₂ -ekv/m ² /år]
El til varmepumpe				
El til kjøling				
El – annet				
Olje				
Bioolje				
Pellets				
Fjernvarme				
Fjernkjøling				
Sum			-	

3.2. Sammenligning av alternativene – klimagassutslipp fra stasjonær energibruk

Sammenligning av alternativene - klimagassutslipp stasjonær energibruk

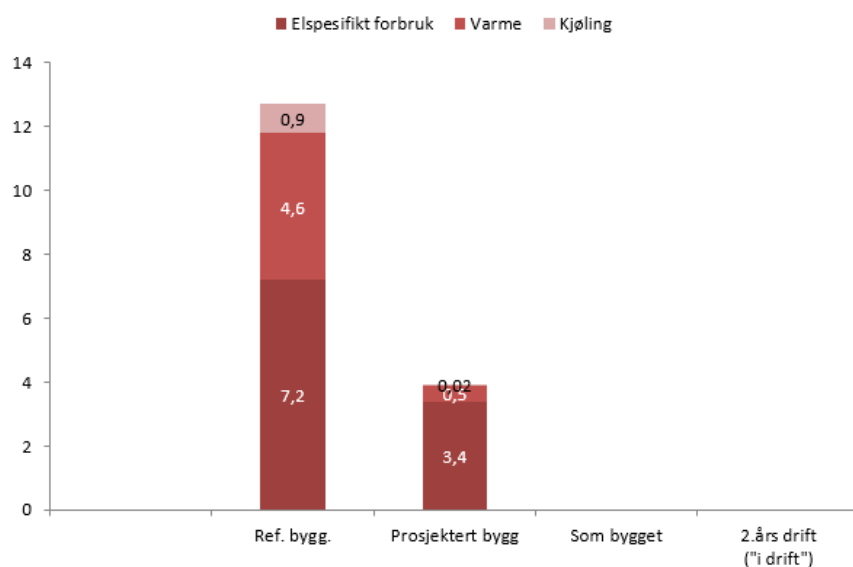

Figur 3.1: Beregnede klimagassutslipp for energi, fordelt på formål; varme, kjøling og elspesifikt.

Tabell 3.8: Fordeling av klimagassutslipp pr. energikategori for ulike prosjektfaser:

	Referanse- bygg	Prosjektert bygg		Som bygget		I drift	
	kg CO ₂ -ekv. /år	kg CO ₂ - ekv./år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./år	% red saml. med ref
Elspesifikk energi	26 283	12 383	53				
Varme	16 967	1 717	90				
Kjøling	3 283	70	98				
Total	46 534	14 176	69,5				

Tabell 3.9: Fordeling av klimagassutslipp pr. person pr. energikategori for ulike prosjektfaser:

	Referanse- bygg	Prosjektert bygg		Som bygget		I drift	
	kg CO ₂ - ekv./ person /år	kg CO ₂ - ekv./perso n/år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./ person/år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./ person/år	% red saml. med ref
Elspesifikk energi	70	33	53				
Varme	45	5	90				
Kjøling	9	0,2	98				
Total	124	38	69,5				

Klimagassreduksjonen er på hele 69,5 % fra referansebygget til prosjektert bygg, hvorav hovedårsaken til reduksjonen i klimagassutslipp er:

- Nesten nullenergibygget
- Svært miljøvennlig lokal fjernvarme og fjernkjøling
- Solceller

4. MATERIALER

I dette kapitlet er det først redegjort for forutsetninger, grunnlag og resultater av de ulike beregningsalternativene, deretter sammenlignes alternativene og det gis en kort forklaring av årsakene til forskjellen mellom alternativene.

4.1. Beregningsalternativer – forutsetninger og delresultater

4.1.1. Referansebygg

Referansebygget er generert fra Carbon designer i OneClick LCA. Følgende opplysninger er lagt til grunn:

- Byggtype: 61 skole
- Antall etasjer totalt:2
- Antall oppvarmede etasjer under bakken:0
- Antall etasjer over bakken:2
- Oppvarmet bruksareal (BRA):3650
- Totalt bruttoareal (BTA): 4285
- Totalt bruttoareal kjeller (BTK):
- Totalt bebygd areal (BYA):

BTK og BYA beregnes automatisk av Carbon Designer. I referansebygget er det lagt til grunn at bygget benytter stripefundamenter på sand eller blanding av sand, grus, silt og leire.

Referansebygget er justert for formfaktor som på grunn av reguleringsplanen og dagslys krav ikke vil være mulig å realisere på tomten til 1.1

Referansebygget har fått justert betong mengder for å få med arealene under bakken da carbon designer ikke kan beregne delvis kjeller i bygg.

Referansebygget er justert til å bruke XPS isolasjon fremfor EPS på bygningsdeler under bakkenivå da RIBfy ikke godkjenner bruk av EPS pga fukt.

Tabell 4.1: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for referansebygg.

	3650	Referansebygg	
Bygningsdel	FB verdi ref	C02 ekv/m2/år	% av tot
21 - Grunn og fundamenter	296 758	1,36	17 %
22 - Bæresystemer	169 873	0,78	10 %
23 - Yttervegger	231 557	1,06	13 %
234 - Vinduer, dører, porter	53 049	0,24	3 %
235 - Utvendig kledning og overflate	47 877	0,22	3 %
24 - Innervegger	162 399	0,74	9 %
25 - Dekker	170 936	0,78	10 %
252 - Gulv på grunn	279 751	1,28	16 %
253 - Oppforet gulv, påstøp	-	-	
255 - Gulvoverflate	15 791	0,07	1 %
26 - Yttertak	-	-	
262 - Taktekning	12 974	0,06	1 %
264 - Takoppbygg	-	-	
266 - Himling og innvendig overflate	18 912	0,09	1 %
28 - Trapper, balkonger, m.m.	86 426	0,39	5 %
71 - Bearbeidet terreng	-	-	
743 - Utendørs lavspent forsyning	-	-	
Annet	213 381	0,97	12 %

Tallene er hentet fra Oneclick LCA beregningen og følger inndelingen som programmet definerer for bygningsdelene.

4.1.2. Prosjektert bygg

For prosjektert bygg er prosjekterte mengder av materialer benyttet til klimagassberegningen.

Prosjektert bygg er et bygg med utstrakt bruk av treverk. Stort sett alt som kan bygges i treverk er i tre. Bygget er stripefundamentert på bakken med betong bunnplate. Det er en brannskille vegg som er i betong. Bygget har heltre dekker og flere vegger i heltre. Utvendige vegger er prefabrikerte stendervegger med Kebony som ytre kledning.

All plasstøpt betong er utført i Cem III B kvalitet.

Det er brukt EPD'er for de valgte materialer som kilde til klimagassberegningene

Beregningsprogrammet OneClickLCA er benyttet til å gjennomføre klimagassberegninger.

Tabell 4.2: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for prosjektert bygg.

3650	Prosjektert bygg		
Bygningsdel	FB verdi prosj	CO2 ekv/m2/år	% av tot
21 - Grunn og fundamenter	225 871	1,03	28 %
22 - Bæresystemer	4 168	0,02	1 %
23 - Yttervegger	100 105	0,46	13 %
234 - Vinduer, dører, porter	27 574	0,13	3 %
235 - Utvendig kledning og overflate	19 441	0,09	2 %
24 - Innervegger	16 348	0,07	2 %
25 - Dekker	83 518	0,38	10 %
252 - Gulv på grunn	5 090	0,02	1 %
253 - Oppforet gulv, påstøp	31 611	0,14	4 %
255 - Gulvoverflate	143 359	0,65	18 %
26 - Yttertak	50 017	0,23	6 %
262 - Taktekning	29 723	0,14	4 %
264 - Takoppbygg	40 947	0,19	5 %
266 - Himling og innvendig overflate	9 275	0,04	1 %
28 - Trapper, balkonger, m.m.	848	0,00	0 %
71 - Bearbeidet terreng	16	0,00	0 %
743 - Utendørs lavspent forsyning	11 174	0,05	1 %
Annet	-	-	

NS 3720 åpner for rapportering av biogent karbon i materialer. Beregningen i OneClickLCA viser at biogent karbon utgjør 2 222 445kg for bygget. Dette utgjør 10,1kg co2 ekv/m2 år

4.1.3. «Som bygget» kommer senere

- Beskriv når bygget ble ferdigstilt, og evt. endringer fra prosjektert bygg.
- Faktiske materialmengder som ble brukt i prosjektet skal benyttes.
- Produktspesifikke utslippsdata skal benyttes i den grad de er tilgjengelige.
- Var det noen tiltak som ikke ble gjennomført, og hvorfor? Kom det nye tiltak til? NS 3720 åpner for rapportering av biogent karbon i materialer. Dette må rapporteres separat.
- NS 3720 krever rapportering av karbonatisering i materialene (f.eks i sementbaserte produkter) slik det forekommer i modulene B1, C3, C4 og D i NS-EN 16757.
-

Tabell 4.3: Beskrivelse av bygningsdeler med tilhørende klimagassutslipp for bygget slik det ble oppført.


Bygningsdel	Oppbygging	Klimagassutslipp [kg CO ₂ -ekv/m ² *år]	Klimagassutslipp [% av tot.]
Grunn og fundamenter			
Bæresystemer			
Yttervegger			
Innervegg			
Dekker			
Yttertak			
Trapper og balkonger			

4.1.4. «I drift» (etter 2 år) kommer senere

For materialbruk vil klimagassutslipp «i drift» være det samme som «som bygget»

4.2. Sammenligning av alternativene – klimagassutslipp fra materialbruk

Figuren under viser resultatet av beregningene for prosjektet sammenlignet med referansebygget

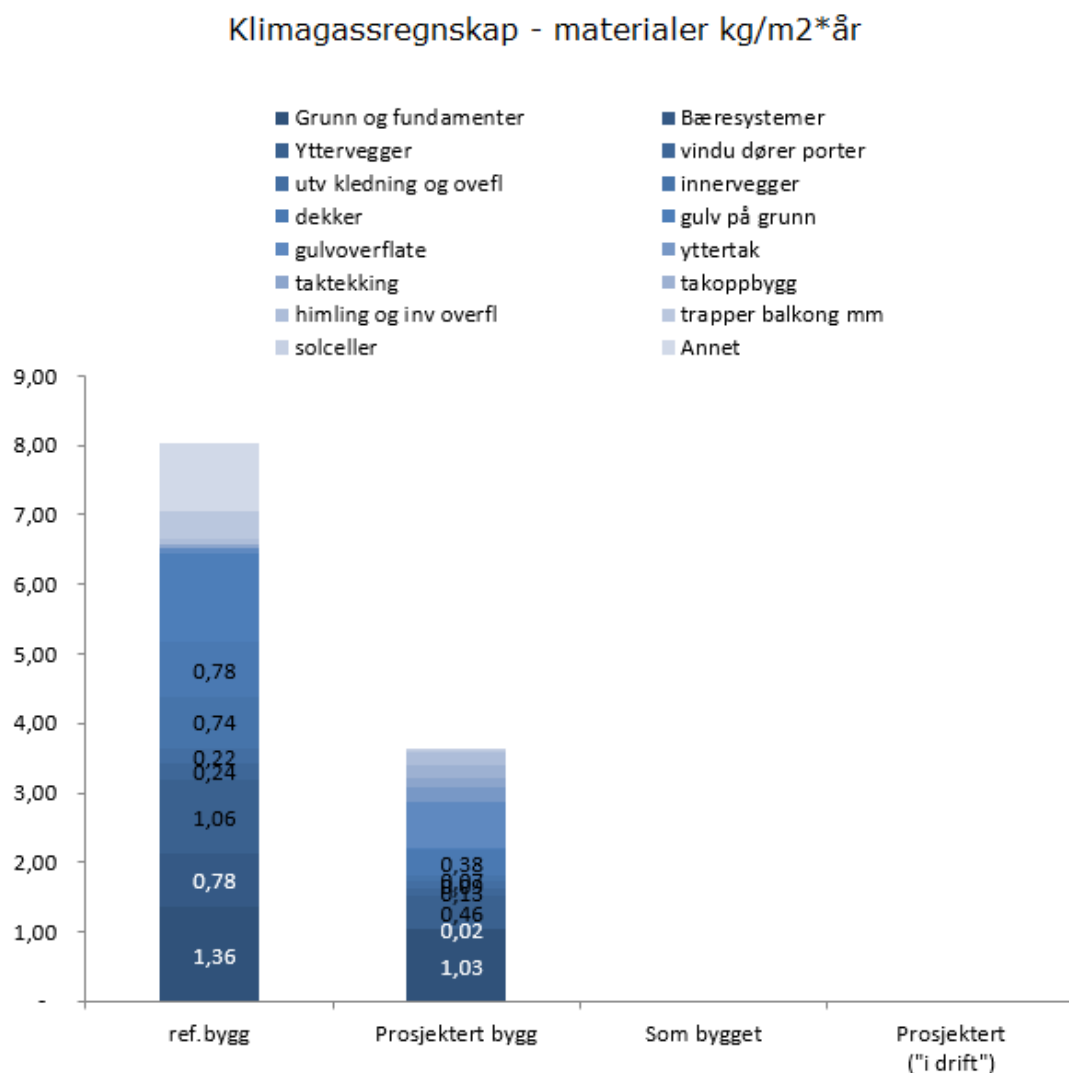

Figur 5.1: Fordeling av klimagassutslipp pr konstruksjon for de enkelte prosjektfasene

Tabell 5.4: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel for ulike prosjektfaser:

	Referansebygg	Prosjekttert bygg		"Som bygget"	
	kg CO ₂ - ekv./m ² /år	kg CO ₂ - ekv./m ² /år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./m ² /år	% red saml. med ref
Grunn og fundamenter	1,36	1,03			
Bæresystemer	0,78	0,02			
Yttervegger	1,06	0,46			
Innervegg	0,74	0,07			
Dekker	0,78	0,38			
Yttertak		0,23			
Annet	3,32	1,46			
Total	8,04	3,65	54,6		
Total inkl. biogent karbon					

Tabell 5.5: Fordeling av klimagassutslipp pr. bygningsdel pr. person for ulike prosjektfaser:

	Referansebygg	Prosjekttert bygg		"Som bygget"	
	kg CO ₂ -ekv./ person*år	kg CO ₂ -ekv./ person*år	% red saml. med ref	kg CO ₂ -ekv./ person*år	% red saml. med ref
Grunn og fundamenter					
Bæresystemer					
Yttervegger					
Innervegg					
Dekker					
Yttertak					
Trapper og balkonger					
Total	78,2	35,5	54,6		
Total inkl. biogent karbon					

Kommenter hovedårsakene til forbedringer/forverringene av utslippsresultatene fra alternativ til alternativ:

Futurebuilt sin rapportering og inndeling i bygningselementer passer ikke helt sammen med måten OneClickLCA presenterer sine resultater og medfører mye manuelt arbeid med bearbeiding av resultat i excel. Noe som gir en feilkilde. Oppdelingen i tabellen over blir derfor noe basert på en manuell fordeling av materialer på de forskjellige gruppene.

Solcellene til barnehagen befinner seg fysisk på de andre byggene men barnehagens andel av solcellene er tatt med i materialregnskapet for barnehagen da barnehagen får strøm fra disse.

De viktigste tiltakene for reduksjon i klimagass for materialer i prosjektet er:

- All plasstøpt betong er av kvalitet CEM IIIb
- lavkarbon betong elementer (prefab elementer)
- armering som er 99-100% resirkulert stål
- bruk av basalt armering
- prefab yttervegger med trekledning
- heltre dekker, tak og vegger
- redusert betongmengde og styrke der det er mulig

5. TRANSPORT

5.1. Beregningsalternativer – forutsetninger og delresultater

Forutsetninger for hvert av beregningsalternativene er gitt i de påfølgende avsnittene.

5.1.1. Referansebygg

Hvis det er flere bygg, eller flere formål lokalisert i ett bygg, må hvert bygg beskrives for seg da de vil ha ulike forutsetninger om antall ansatte, bosatte, andre brukere samt resulterende transportmiddelfordeling (for prosjektert, som bygget og i drift)

Forutsetninger Barnehage:

- Antall ansatte 75, antall barn 300, antall «Brukere» = 375
- Standard turproduksjon og transportmiddelfordeling, hastigheter og andel skinnegående kollektivtransport for valgte kommune (asker og bærum) er lagt inn i referanseberegningen i OneClickLCA.
- Parkeringstilgang er satt til parkeringsnorm 8-12 p-plasser per 100 bruker i referansebygget.
- Referansebygget følger føringene fra Futurebuilt for åpningstider og brukere

Tabell 5.1: Transportmiddelfordeling for referansebygg.

Transportmiddelfordeling [% av alle reiser per dag]	Gang/sykkel	Kollektiv	Bil
Arbeid	21,4	48,1	30,5
Tjeneste	9,6	24,8	65,6
Innkjøp og service			
Annet	28,3	17,4	54,2

Skjermdump fra referansebygg resultatet i co2 ekvivalenter kg fra OneClickLCA:

B8	Transport i drift	8 872 480
B8a	Transport i drift - bruker - bil	1 656 468
B8b	Transport i drift - bruker - buss	75 969
B8c	Transport i drift - bruker - jernbane	21 984
B8d	Transport i drift - bruker - bildeling	0
B8e	Transport i drift - gods	2 201 598
B8f	Transport i drift - besøkende - bil	4 817 812
B8g	Transport i drift - besøkende - buss	76 509
B8h	Transport i drift - besøkende - jernbane	22 140
B8i	Transport i drift - besøkende - bildeling	0

Tabell 5.2: Klimagassutslipp fra transport, fordelt på transportmidler, for referansebygg.

Klimagassutslipp	kg CO2-ekv/m ² /år
Bil	29,6
Kollektiv – buss	0,7
Kollektiv – skinnegående	0,2
Varetransport	10,1
Sum	40,5

5.1.2. Prosjektert bygg

Forutsetninger:

Antall ansatte, bosatte, andre brukere er uforandret fra referansebygget


Standard turproduksjon er justert til Oslo sentrum basert på at Fornebu blir ett eget bysentrum med store ambisjoner for gange, sykkel og kollektivtransport. Brukerne av byggene vil bo på Fornebu. Det er lagt inn miljøvennlig elektriske busser for Fornebu i tråd med ambisjonene for området.

Prosjektert bygg har svært få parkeringsplasser og har INGEN parkeringsplasser for besøkende og henting/levering av barn med bil.

Tabell 5.3: Transportmiddelfordeling når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt.

Transportmiddelfordeling [% av alle reiser per dag]	Gang/sykkel	Kollektiv	Bil
Arbeid	18,7	79,7	1,6
Tjeneste	30,1	38,3	31,8
Innkjøp og service			
Annet	57,6	26,9	15,5

Skjermdump fra prosjektert bygg i OneClickLCA:

 B8 ⓘ	Transport i drift	3 612 759
B8a	Transport i drift - bruker - bil	370 426
B8b	Transport i drift - bruker - buss	2 532
B8c	Transport i drift - bruker - jernbane	29 120
B8d	Transport i drift - bruker - bildeling	0
B8e	Transport i drift - gods	1 956 976
B8f	Transport i drift - besøkende - bil	1 223 571
B8g	Transport i drift - besøkende - buss	2 410
B8h	Transport i drift - besøkende - jernbane	27 724
B8i	Transport i drift - besøkende - bildeling	0

Tabell 5.4: Klimagassutslipp «som prosjektert» når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt.

Klimagassutslipp	Arealspesifikt utslipp [kg CO ₂ -ekv/m ² *år]
Bil	7,3
Kollektiv – buss	0,02
Kollektiv – skinnegående	0,26
Varetransport	8,9
Sum	16,5

5.1.3. «Som bygget»

Det er vanligvis ingen endringer i forhold til prosjektert løsning.

5.1.4. «I drift» (etter 2 år)

- Antall ansatte, bosatte, andre brukere
- Standard turproduksjon (antall turer per person per døgn hentes fra beregningsverktøyet – f.eks OneClick LCA)
- Det forutsettes at det gjennomføres en reisevaneundersøkelse for prosjektet som dermed gir transportmiddelfordeling for brukerne av bygget 1-2 år etter at bygget er satt i drift. Denne lokale RVU vil da gjenspeile den lokaliseringen, p-tilgangen, kollektivbetjening, sykkeltilrettelegging og resultatet av en gjennomført mobilitetsplanlegging. Beskrives.

Tabell 5.5: Transportmiddelfordeling for prosjektet i drift

Transportmiddelfordeling (% av alle reiser per dag)	Gang/sykkel	Kollektiv	Bil
Arbeid			
Tjeneste			
Innkjøp og service			
Annet			

Tabell 5.6: Klimagassutslipp «i drift» når begrensninger i parkeringsmuligheter er hensyntatt.

Klimagassutslipp	Arealspesifikt utslipp [kg CO ₂ -ekv/m ² *år]
Bil	
Kollektiv – buss	
Kollektiv – skinnegående	
Varetransport	
Sum	


5.2. Sammenligning av alternativene – klimagassutslipp fra transport

Beregningen viser at man oppnår en reduksjon av klimagassutslipp på 59,3% ved de tiltak som er gjennomført for transport.

Viktigste tiltak i bygget er:

- svært få parkeringsplasser og INGEN parkeringsplasser for besøkende og henting/levering av barn med bil.
- God tilrettelegging for sykkel og gange med trygge gode sykkel/gangveier og gode parkeringsmuligheter for sykkel, sykkelvogn og transportsykler.

Klimagassregnskap - transport

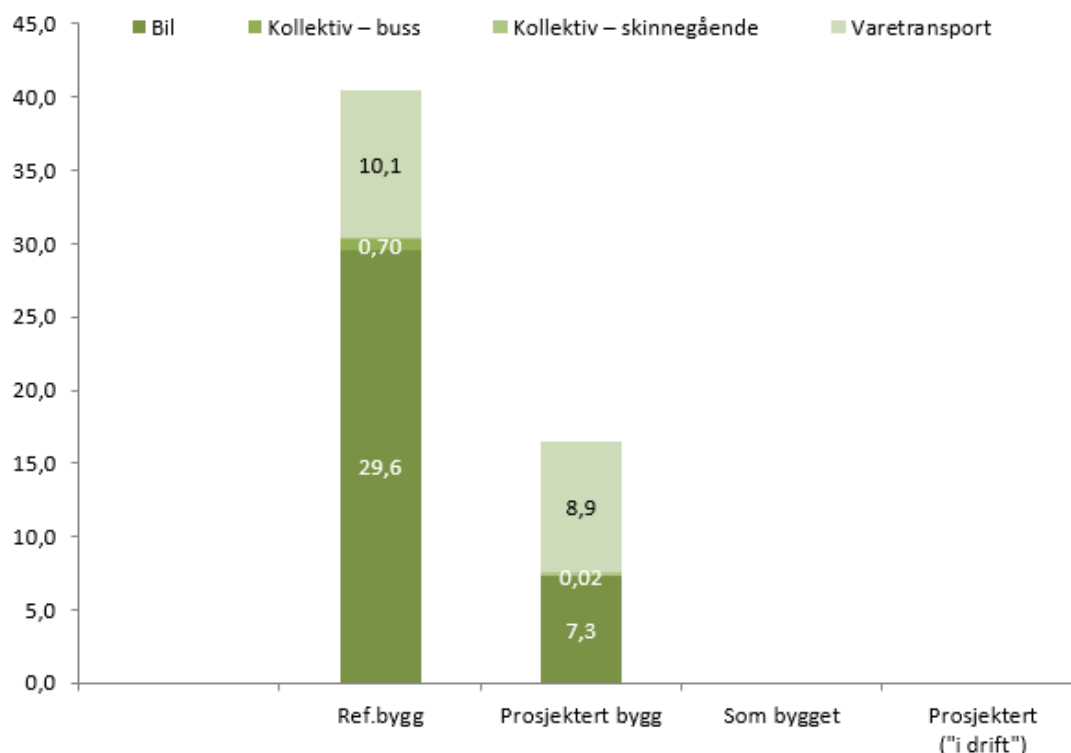

Figur 11: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for barnehage Oksenøya senter

Tabell 5.7: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for barnehage Oksenøya senter.

	Referansebygg	Prosjektert bygg		"Som bygget"		"i drift"	
	kg CO ₂ -ekv./år	kg CO ₂ -ekv./år	% red saml. med ref	kg CO ₂ -ekv./år	% red saml. med ref	kg CO ₂ -ekv./år	% red saml. med ref
Bil	107 905	26 567	75				
Kollektiv – buss	2 541	82	97				
Kollektiv – skinnegående	735	947	-29				
Varetransport	36 693	32 616	11				
Sum	147 875	60 123	59				

Tabell 5.8: Fordeling av beregnede klimagassutslipp for transport for barnehagen ved Oksenøya senter.

	Referanse- bygg	Prosjektert bygg		"Som bygget"		"i drift"	
	kg CO ₂ - ekv./person*år	kg CO ₂ - ekv./person*år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./person*år	% red saml. med ref	kg CO ₂ - ekv./ person*år	% red saml. med ref
Bil	287,7	70,8	75				
Kollektiv – buss	6,8	0,2	97				
Kollektiv – skinnegående	2,0	2,5	-29				
Varetransport	97,8	87,0	11				
Sum			59				

Vedlegg

Vedlegg 1: Underlag beregninger for energi

- Referansebygg:
 - Ingen vedlegg
- Prosjektert bygg:
 - Inndata for energiberegninger, i form av utfylt tabell J1 i NS 3031 eller tilsvarende.

VEDLEGG B - SENTRALE INNDATA FOR BYGGET – NS3031

Størrelser	Inndata	Dokumentasjon
Arealer [m ²]	Yttervegger	2727 Data fra ARK/IFC modell
	Tak eks. overlys	1780 Data fra ARK/IFC modell
	Gulv	1728 Data fra ARK/IFC modell
	Vinduer, dører og glassfelt	845 Data fra ARK/IFC modell
Oppvarmet bruksareal (BRA) (A _{te}) [m ²]	3850	Data fra ARK/IFC modell
Oppvarmet luftvolum (V) [m ³]	15000	Data fra ARK/IFC modell
Varmegjennomgangskoeffisient for bygningsdeler [W/m ² K] (U-verdi)	Yttervegger	0,12 Data fra RIByfy
	Tak	0,1 Data fra RIByfy
	Gulv	0,09 Ekvivalent vektet U-verdi. Data fra RIByfy
	Vinduer, dører og glassfelt	0,73 Data fra RIByfy
Areal for vinduer, dører og glassfelt i forhold til oppvarmet bruksareal (%)	17,7	Beregnes på basis av verdiene her ovenfor
Normalisert kuldebroverdi (ψ') [W/m ² K]	0,03	Data omforent med RIByfy
Lekkasjetall (n ₅₀) [h ⁻¹]	0,4	Data omforent med VD
Årsgjennomsnittlig virkningsgrad (η) for varmegjenvinner [%]	82	Estimert basert på data omforent med RIV og Itech for NS3701 inndata
Spesifikk vifteeffekt (SFP _a) relatert til luftmengder, i drifttiden [kW/(m ³ /s)]	1,7	Estimert basert på data foreløpig omforent med RIV og Itech for NS3701 inndata
Gjennomsnittlig ventilasjonsluftmengde (V) i drifttiden [m ³ /(h·m ²)]	8	Minste verdi fra NS3031
Ventilasjonsluftmengde (V) utenfor drifttiden [m ³ /(h·m ²)]	2	Minste verdi fra NS3031
Tilluftstemperatur i drifttiden vinter/sommer [°C]	20/18	Tilpasset klimatisering/ termisk inneklime i energisimulering
Tilluftstemperatur utenfor drifttiden vinter/sommer [°C]	20/18	
Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romoppvarming [kW/(l/s)]	0,5	Veiledende verdi NS3031
Spesifikk pumpeeffekt (SPP) romkjøling [kW/(l/s)]	0	Veiledende verdi NS3031
Spesifikk pumpeeffekt (SPP) varmebatteri [kW/(l/s)]	0,5	Veiledende verdi NS3031
Spesifikk pumpeeffekt (SPP) kjølebatteri [kW/(l/s)]	0,6	Veiledende verdi NS3031
Spesifikt effektbehov til belysning i drifttiden [W/m ²]	4	Data omforent med RIE og Itech
Spesifikt effektbehov til utstyr i drifttiden [W/m ²]	2	Standardisert inndata fra NS 3031
Total solfaktor (g _t) for vinduer	0,52	Klare energiglass
Total solfaktor (g _t) for vinduer og glassfelt sammen med solavskjerming	0,1	Utvendig solskjerming på alle fasader
Avskjermingsfaktor for horisont, bygninger vegetasjon for ulike orienteringer (NV/NØ/SØ/SV)	0,55/1,00/ 0,91/1,00	Vurdert ut ifra tegninger og IFC





















Tegninger og IFC fra ARK lagt ut på prosjekthotell 28.06.19

- Vær oppmerksom på at alle inndata som kuldebroverdier, u-verdier, arealer, etc. skal dokumenteres.
- «Som bygget»:
 - Inndata for energiberegninger, i form av utfylt tabell J1 i NS 3031 eller tilsvarende.
 - Dokumentasjonsrapport fra tetthetsmålinger og annen planlagt verifikasjon.
- I drift:
 - Oversikt over siste to års energiforbruk for ulike energibærere.

Vedlegg 2: Underlag beregninger for materialer



















Bygningens materialmengder beskrives iht. bygningsdelstabellen NS 3451:2009 og spesifisert i NS 3720

- Referansebygg:
 - Materialmengder, utslippsfaktorer, utslipp pr. materialtype samt utslipp fordelt på hovedgrupper og materialer.

▼ Mest medvirkende materialer (Klimagassutslipp)			
No.	Ressurs	Påvirkning fra start til slutt (A1-A3)	Vugge til port (A1-A3)
1.	Betong  ?	727 tonn CO ₂ e	42.8 %
2.	Forsterkning stål (armering), generisk  ?	293 tonn CO ₂ e	17.2 %
3.	Betong  ?	281 tonn CO ₂ e	16.6 %
4.	XPS isolasjonsplate  ?	72 tonn CO ₂ e	4.2 %
5.	Ferdigbetong, normal styrke, generisk, B30 (var: lavkarbonklass C)  ?	59 tonn CO ₂ e	3.5 %
6.	EPS-isolasjon  ?	55 tonn CO ₂ e	3.2 %
7.	Masonry mortar, light  ?	34 tonn CO ₂ e	2.0 %
8.	Self levelling mortar, for floors, walls and overhead appl.  ?	25 tonn CO ₂ e	1.5 %
9.	Planglass, enkeltglasert, generisk  ?	21 tonn CO ₂ e	1.2 %
10.	Gipsplater, vanlig, generisk  ?	19 tonn CO ₂ e	1.1 %
11.	Climate door  ?	17 tonn CO ₂ e	1.0 %
12.	Strukturelle stålprofiler, generisk  ?	15 tonn CO ₂ e	0.9 %
13.	Concrete roof tiles  ?	13 tonn CO ₂ e	0.8 %
14.	Finishing wall mortars, French average  ?	10 tonn CO ₂ e	0.6 %
15.	Bricks  ?	8,4 tonn CO ₂ e	0.5 %
16.	Glass wool, acoustic ceiling panel  ?	8,9 tonn CO ₂ e	0.5 %
17.	Glassull isolasjonsplater, generisk  ?	6,8 tonn CO ₂ e	0.4 %
18.	Perforert murblokk, lav vekt, aggregat  ?	6,6 tonn CO ₂ e	0.4 %
19.	Thin steel sheet beams for joists and studs  ?	6,2 tonn CO ₂ e	0.4 %
20.	Terrassebord, kledning, og høvellast for tømring  ?	5,9 tonn CO ₂ e	0.3 %

- Prosjektert bygg:
 - Materialmengde og utslipp pr. materialtype.
 - Dersom andre utslippsfaktorer enn generiske data fra klimagassregnskap.no eller OneClick LCA er benyttet, vedlegges dokumentasjon på disse, i form av EPD eller tilsvarende.

▼ Mest medvirkende materialer (Klimagassutslipp)

No.	Ressurs	Påvirkning fra start til slutt (A1-A3)	Vugge til port (A1-A3)
1.	Cross laminated timber (CLT/XLAM)  ?	136 tonn CO ₂ e	20.9 %
2.	XPS isolasjonsplate  ?	100 tonn CO ₂ e	15.4 %
3.	Ferdigbetong B35 M45 450/6601  ?	93 tonn CO ₂ e	14.4 %
4.	K-stender  ?	88 tonn CO ₂ e	13.6 %
5.	Stål, armeringsprodukter (betongarmering)  ?	50 tonn CO ₂ e	7.7 %
6.	Acoustic linoleum flooring  ?	30 tonn CO ₂ e	4.6 %
7.	Isolasjon, EPS 80  ?	29 tonn CO ₂ e	4.5 %
8.	Trekledning, furu, biokjemisk impregnering  ?	19 tonn CO ₂ e	3.0 %
9.	Avrettingsmasse  ?	17 tonn CO ₂ e	2.6 %
10.	Gipsplate  ?	15 tonn CO ₂ e	2.3 %
11.	Steinull-isolasjon  ?	12 tonn CO ₂ e	1.9 %
12.	Fastkarm vindu, per enhet ?	10 tonn CO ₂ e	1.6 %
13.	Bitumenpolymer membrantekking, 1-lags, mekanisk festet  ?	9,4 tonn CO ₂ e	1.5 %
14.	Climate door  ?	7,2 tonn CO ₂ e	1.1 %
15.	Utvendig-X typ EH2 (GU-X)  ?	6,8 tonn CO ₂ e	1.1 %
16.	Glava glassull  ?	6,4 tonn CO ₂ e	1.0 %
17.	Photovoltaic module (PV), monocrystalline silicon ?	5,6 tonn CO ₂ e	0.9 %
18.	Radon- og fuktmembran for byggeglass, PP  ?	5,5 tonn CO ₂ e	0.8 %
19.	Glass wool insulation, blown, for timber framing  ?	4,9 tonn CO ₂ e	0.8 %
20.	Forsterket gipsplate  ?	1,4 tonn CO ₂ e	0.2 %

- «Som bygget»:
 - *Materialmengder og dokumentasjon på utslippsfaktorer.*

Vedlegg 3: Underlag beregninger for transport

- *I drift:*
 - *Resultat av evt. reisevaneundersøkelse*

Legg for hver prosjektfase ved opplysninger om:

Turproduksjon for ansatte og andre brukere:

Reisemiddelfordeling og andre forutsetninger:

Evt. data fra lokal reisevaneundersøkelse, samt dokumentasjon av disse

Parkeringstilgangens påvirkning av reisemiddelfordeling