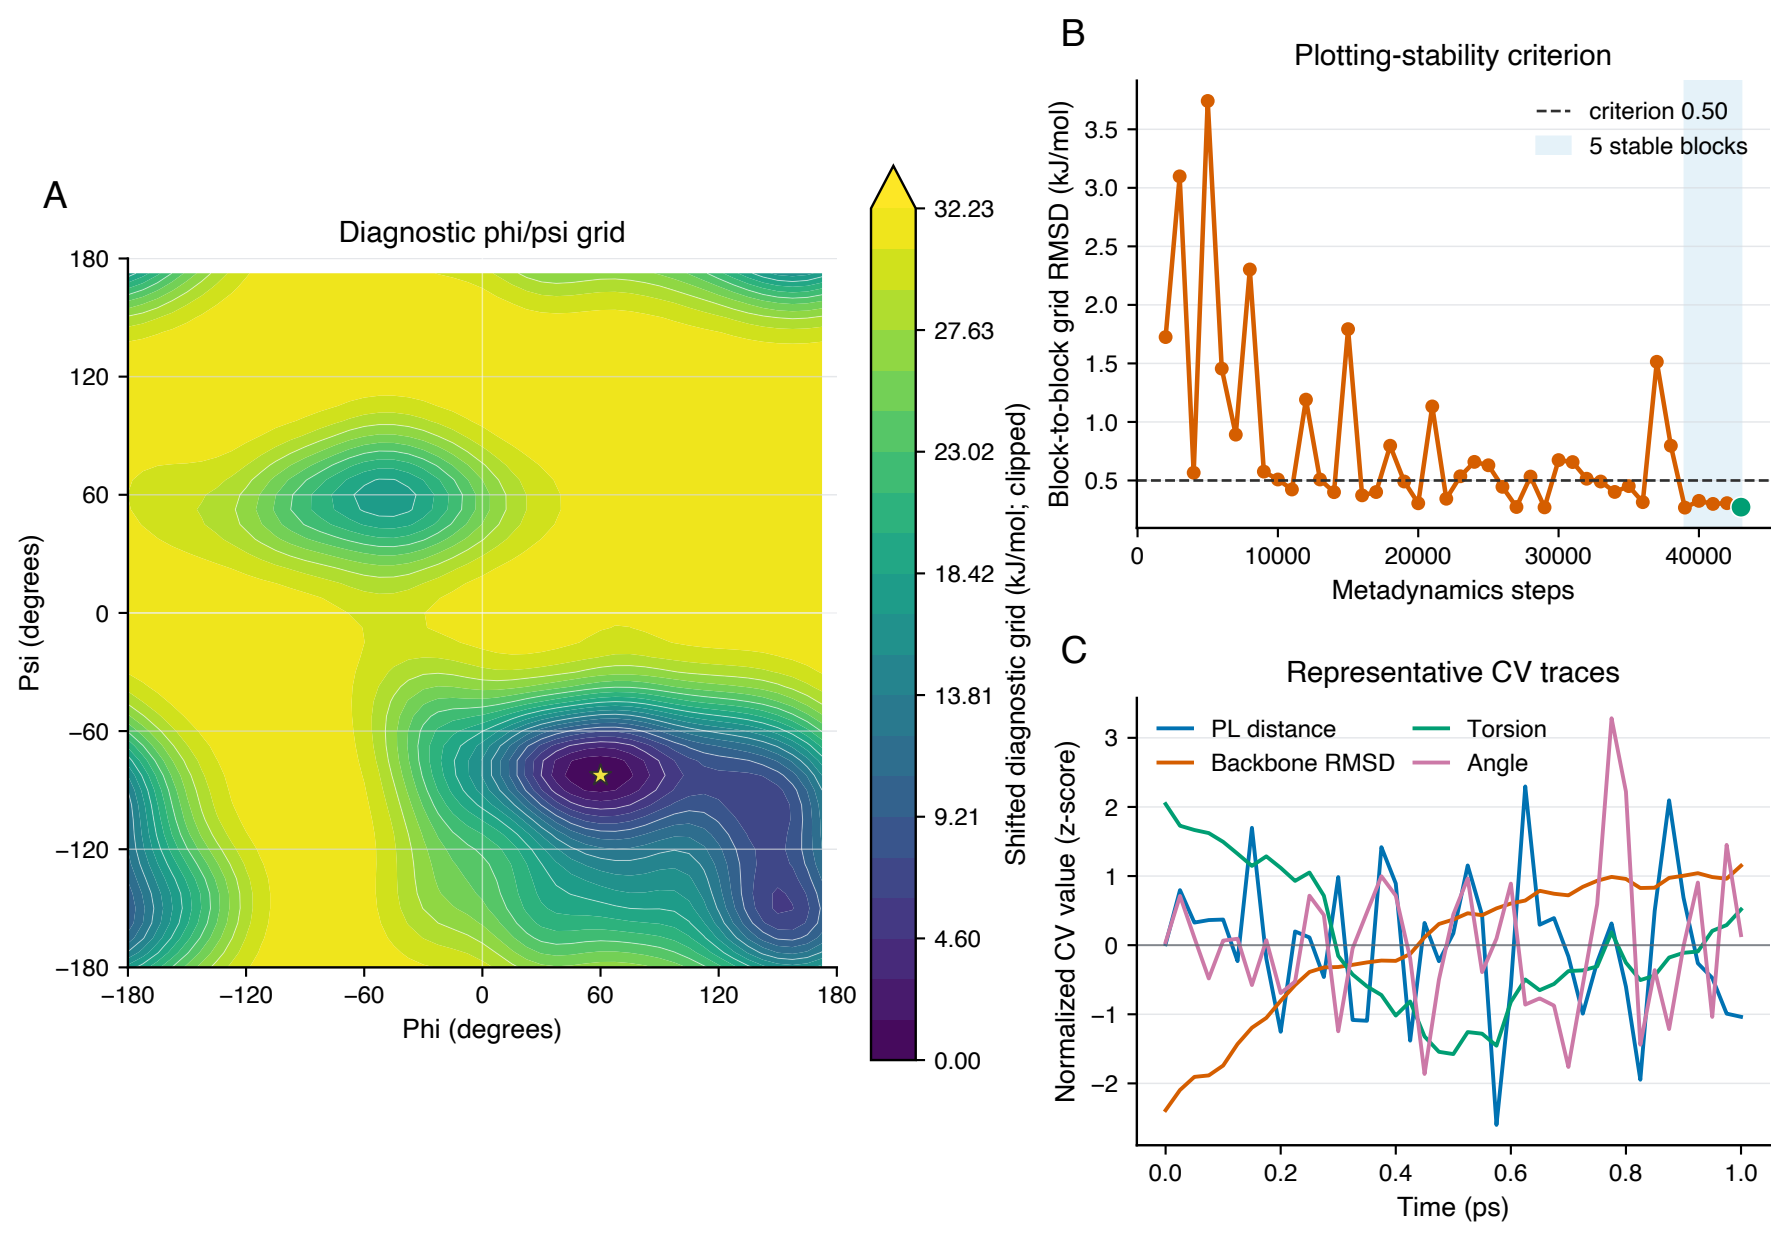
A
Diagnostic phi/psi grid
Psi (degrees)
Phi (degrees)
180
120
60
0
−60
−120
−180
−180
−120
−60
0
60
120
180
Shifted diagnostic grid (kJ/mol; clipped)
32.23
27.63
23.02
18.42
13.81
9.21
4.60
0.00
B
Plotting-stability criterion
Block-to-block grid RMSD (kJ/mol)
criterion 0.50
5 stable blocks
Metadynamics steps
0
10000
20000
30000
40000
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
C
Representative CV traces
PL distance
Backbone RMSD
Torsion
Angle
Normalized CV value (z-score)
Time (ps)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
−2
−1
0
1
2
3