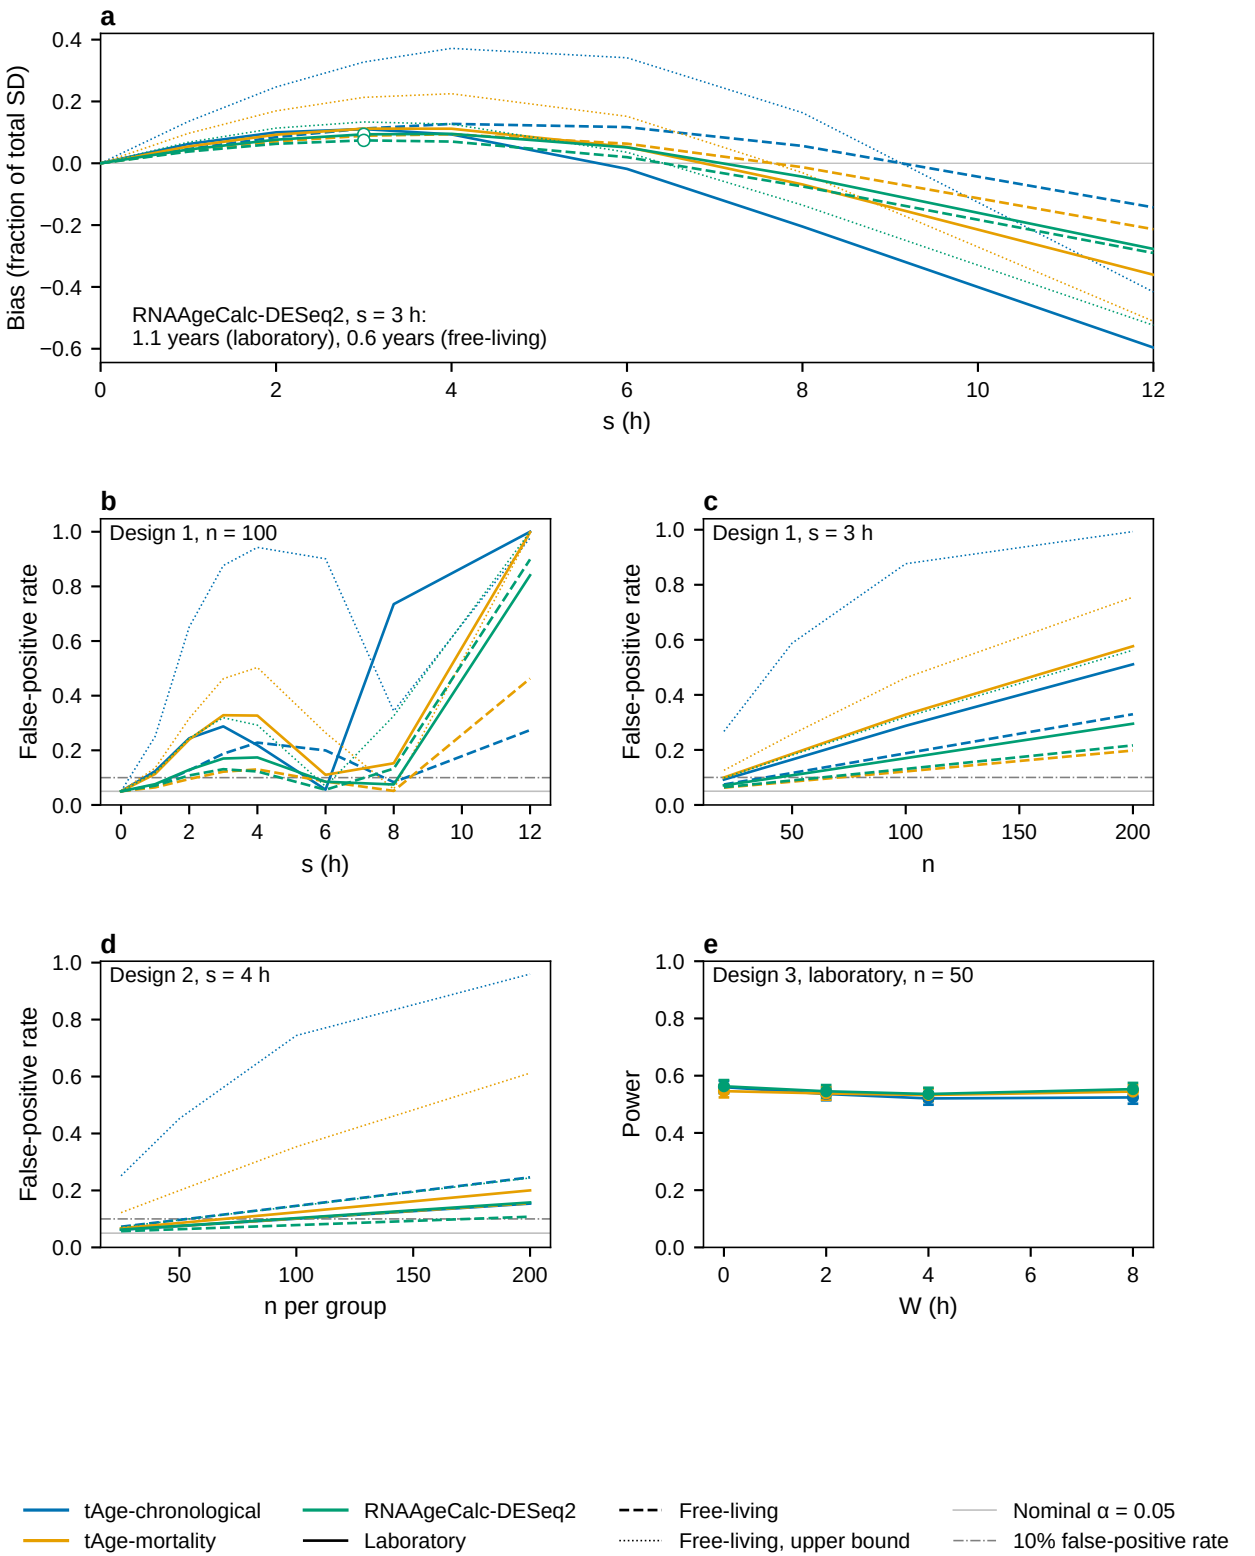
a
Bias (fraction of total SD)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
RNAAgeCalc-DESeq2, s = 3 h:
1.1 years (laboratory), 0.6 years (free-living)
0
2
4
6
8
10
12
s (h)
b
Design 1, n = 100
False-positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
10
12
s (h)
c
Design 1, s = 3 h
False-positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
50
100
150
200
n
d
Design 2, s = 4 h
False-positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
50
100
150
200
n per group
e
Design 3, laboratory, n = 50
Power
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
W (h)
tAge-chronological
tAge-mortality
RNAAgeCalc-DESeq2
Laboratory
Free-living
Free-living, upper bound
Nominal α = 0.05
10% false-positive rate