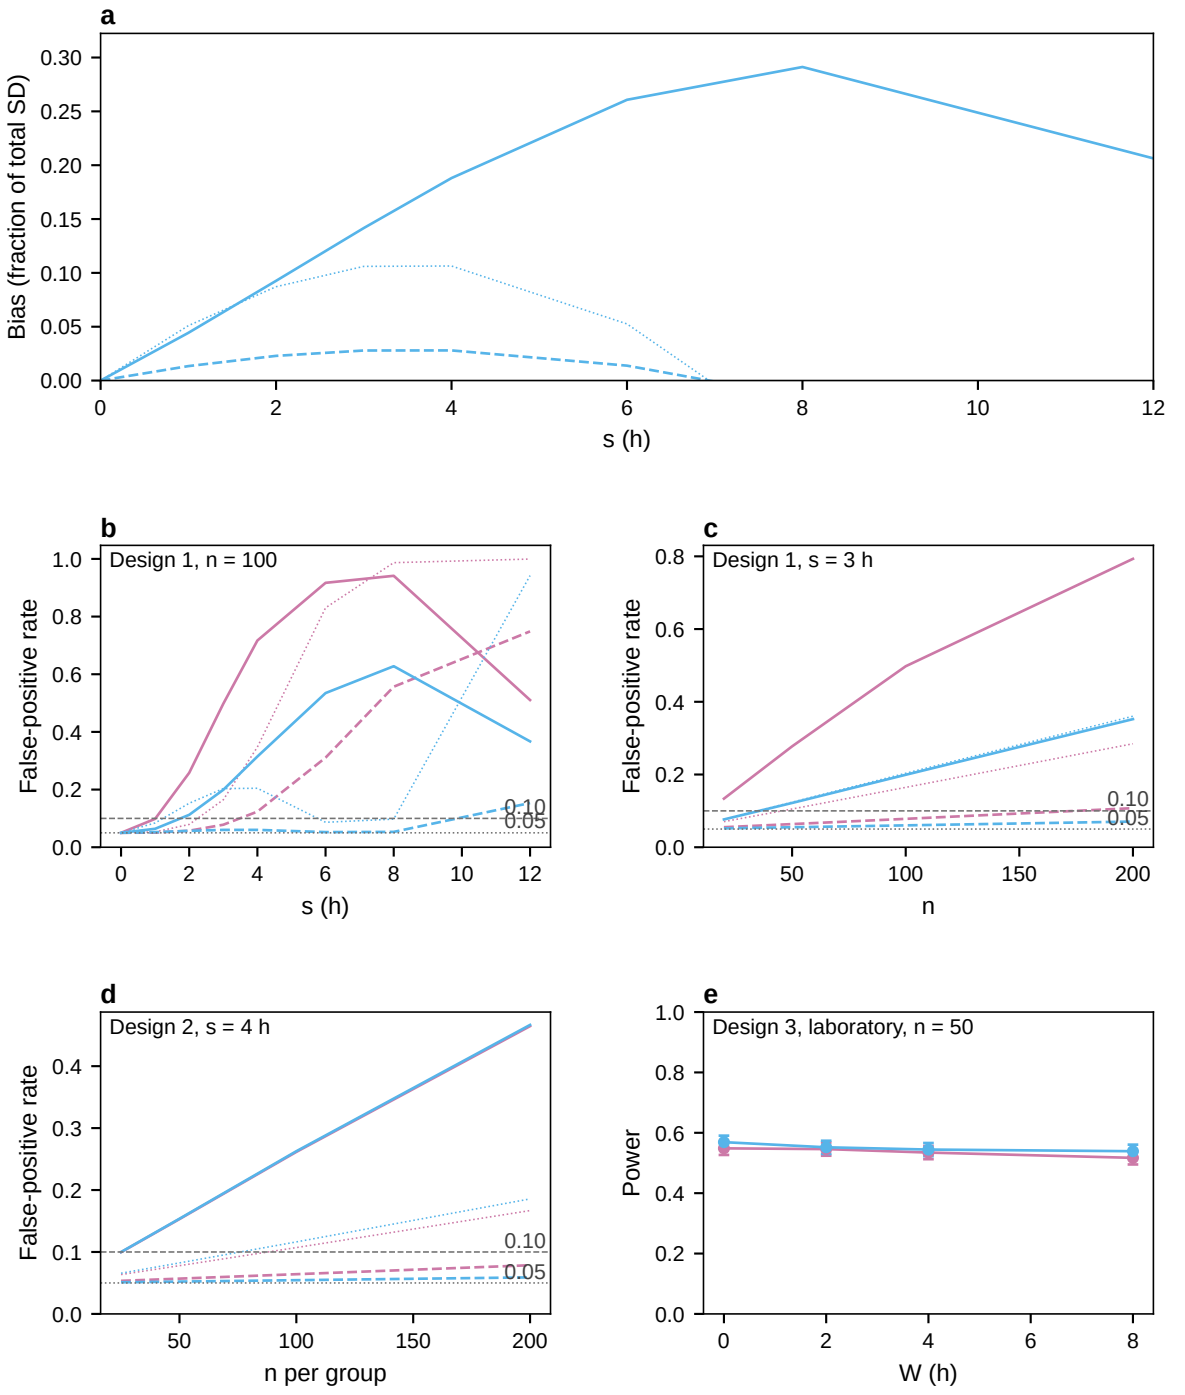
a
Bias (fraction of total SD)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
2
4
6
8
10
12
s (h)
b
Design 1, n = 100
False-positive rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.10
0.05
0
2
4
6
8
10
12
s (h)
c
Design 1, s = 3 h
False-positive rate
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.10
0.05
50
100
150
200
n
d
Design 2, s = 4 h
False-positive rate
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.10
0.05
50
100
150
200
n per group
e
Design 3, laboratory, n = 50
Power
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
2
4
6
8
W (h)
RNAAgeCalc-Peters
RNAAgeCalc-GTEx
Laboratory
Free-living
Free-living, upper bound