| アドレス | CH. NO. | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WB0164 | 00 | 田上ポンプ所紫原第3配水池送水圧力 | |
| WB0165 | 01 | 田上ポンプ所送水元弁開度 | |
| WB0166 | 02 | 田上ポンプ所紫原第3配水池向送水流量 | （田上ポンプ所送水流量） |
| WB0167 | 03 | 田上ポンプ所武岡第2配水池向送水流量 | （田上水源地送水流量） |
| WB0168 | | | CH.00 ステータス情報 |
| WB0169 | | | CH.01 ステータス情報 |
| WB0170 | | | CH.02 ステータス情報 |
| WB0171 | | | CH.03 ステータス情報 |

| アドレス | CH. NO. | 項目名称 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WB0172 | 00 | 田上ポンプ所紫原第3配水池水位 | |
| WB0173 | 01 | 垂上ポンプ所 武之台高架配水池/低区配水池水位 | |
| WB0174 | 02 | 田上ポンプ所紫原第三配水池 残留塩素 | |
| WB0175 | 03 | 田上ポンプ所 予備 | |
| WB0176 | | | CH.00 ステータス情報 |
| WB0177 | | | CH.01 ステータス情報 |
| WB0178 | | | CH.02 ステータス情報 |
| WB0179 | | | CH.03 ステータス情報 |

[遠方監視制御装置盤（田上ポンプ所）] FTE439913




MICREX カード形式 FTK305A-C10

入力仕様 A／D変換信号DC4～20mA／0～10000 BINARY
入力点数 4点
外線端子 着脱式ねじ端子台

Pカプセル No. 02

[遠方監視制御装置盤（田上ポンプ所）]
FTE439913

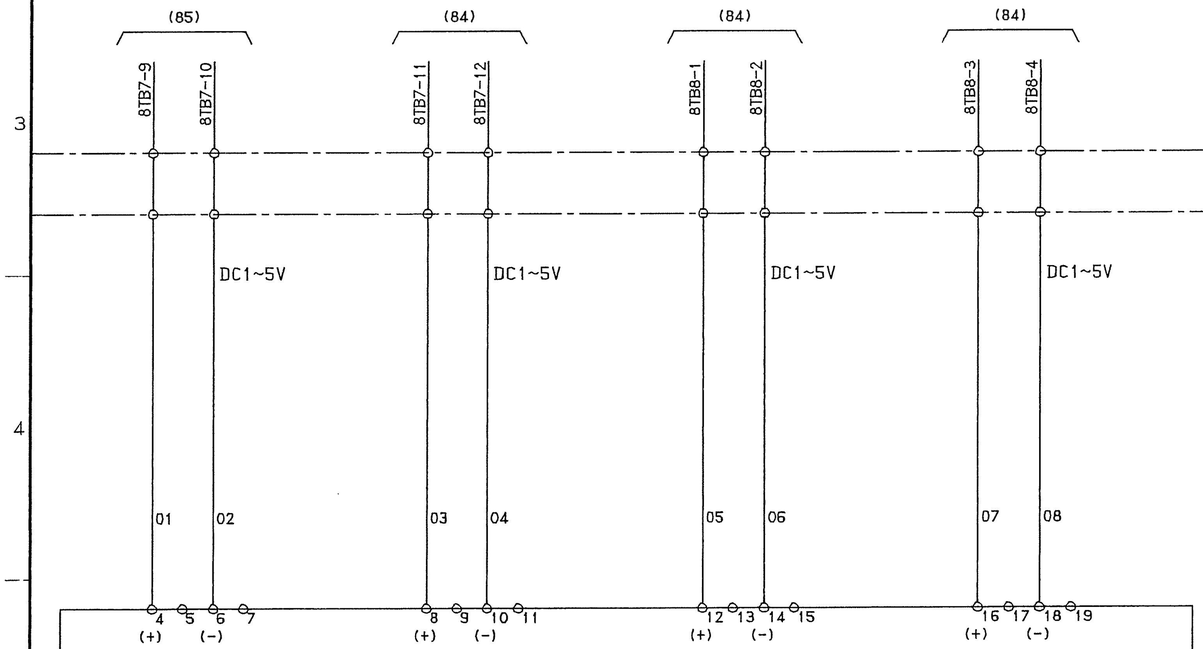


MICREX カード形式 FTK305A-C10

入力仕様 A／D変換信号DC4～20mA／0～10000 BINARY
入力点数 4点
外線端子 着脱式ねじ端子台

Pカプセル No. 02

(G) 清泉寺水源地電気計装設備工事に伴う変更 2013－02－15 黒沼
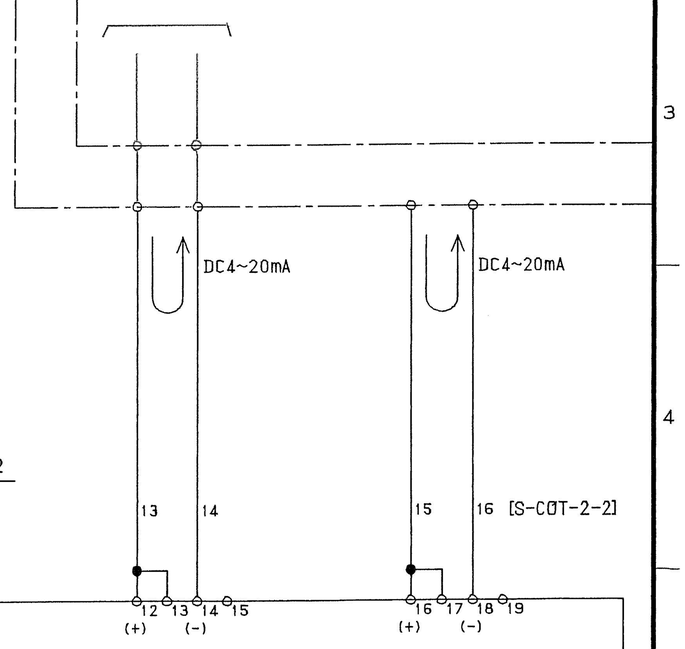
| Revisions | | | | Date | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| (P) | 現地試験フォロー | '01-06-15 | 折茂 | | |
| (m) | コメント変更 | '00-11-09 | 折茂 | Drawn 2000-04-24 | 森竹 |
| (i) | 信号名称変更、取合いフォロー | '00-08-21 | 野崎 | Checked | |
| (f) | 本頁追加 | '00-04-24 | 森竹 | | |

Fuji Electric Co.,Ltd.

Title 管理管轄入出力制御装置 インターフェース回路

Ref. Dwg. No. W426297 595

M/F AI（電流）2／1
CIFAIIKA

G f i m P