回路構成

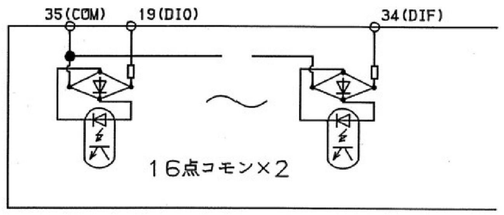

アドレス	項目名称	備考
I.0370	中山ポンプ所 テレメータ異常	一括故障
I.0371	予備	
I.0372	予備	
I.0373	予備	
I.0374	予備	
I.0375	皇徳寺ポンプ所 テレメータ異常	一括故障
I.0376	予備	
I.0377	予備	
I.0378	皇徳寺第三配水池 停電	
I.0379	皇徳寺第三配水池 TM装置故障	
I.037A	皇徳寺第三配水池 水位計故障	
I.037B	皇徳寺第三配水池 漏電故障	
I.037C	皇徳寺第三配水池 電源故障	
I.037D	皇徳寺第三配水池 UPS故障	
I.037E	皇徳寺第三配水池 異常高水位	
I.037F	皇徳寺第三配水池 異常低水位	

[遠方監視制御装置盤（中山ポンプ所）]

[遠方監視制御装置盤（皇徳寺ポンプ所）]

[遠方監視制御装置(皇徳寺第三配水池)]

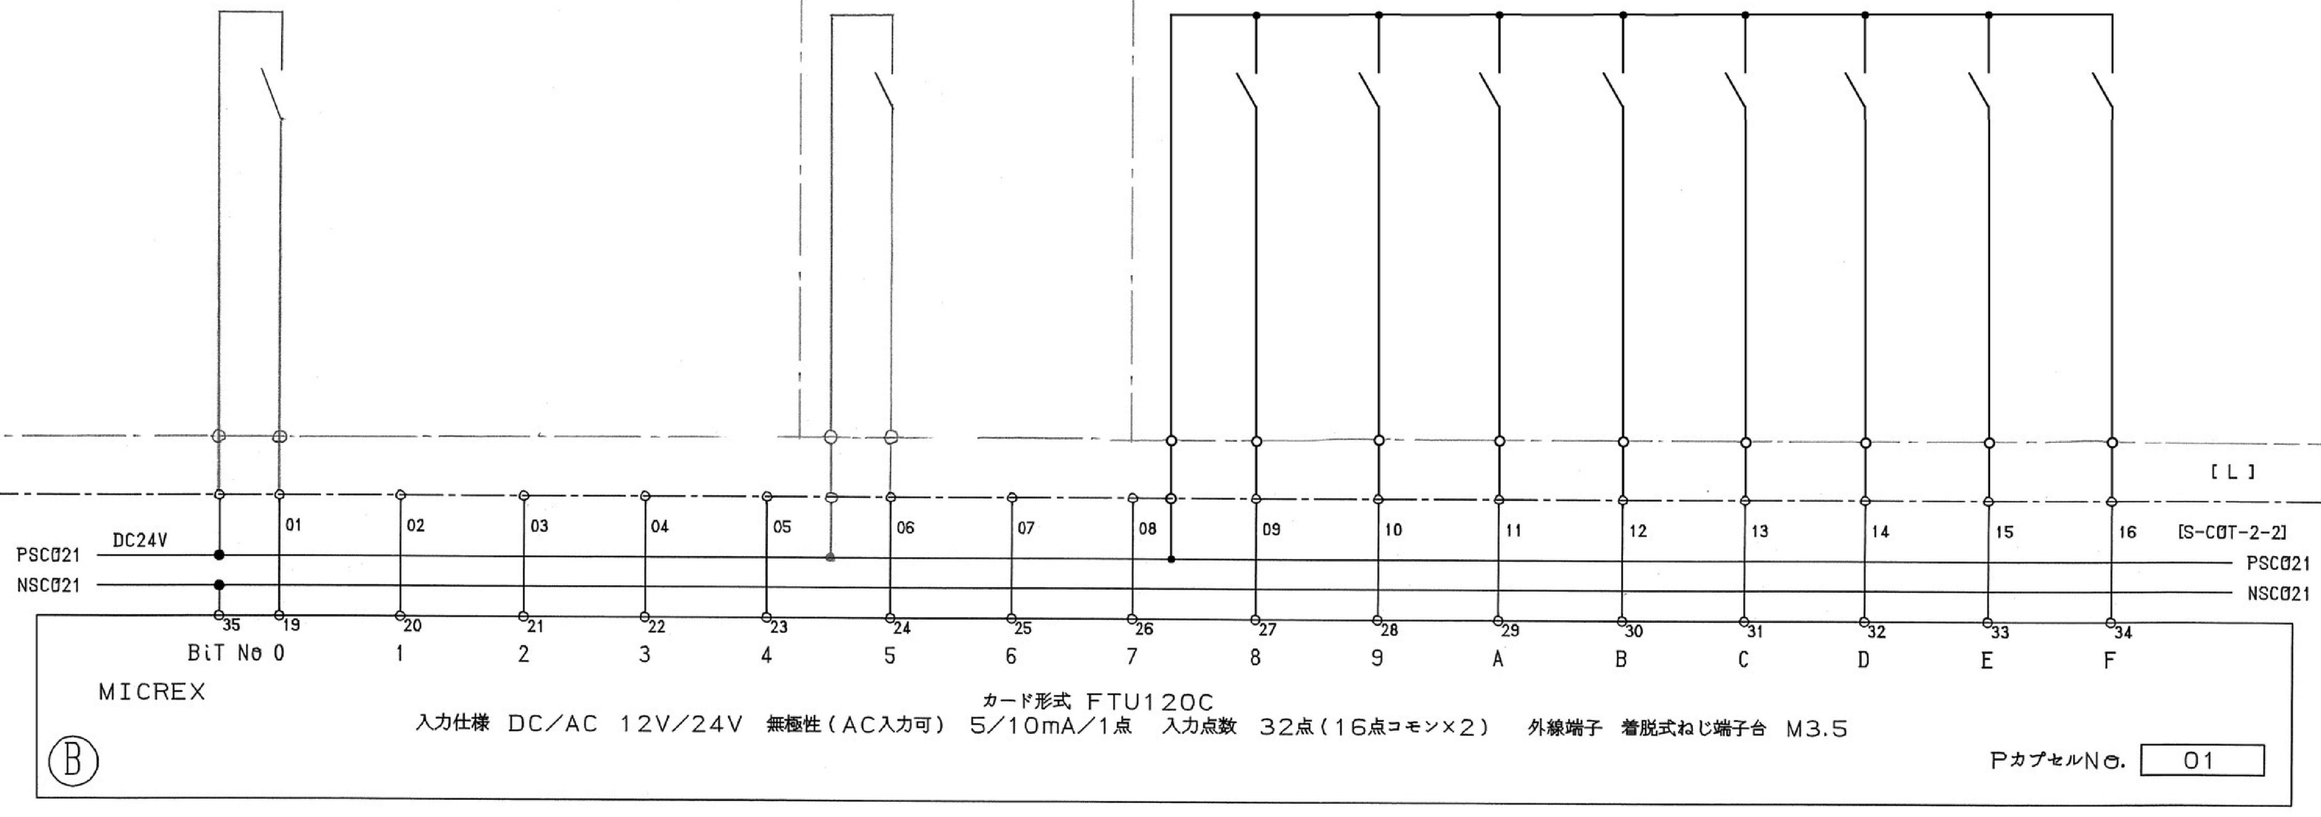

Revisions				Date	Name
Ⓔ	信号追加	'11-07-21 河野			
Ⓑ	信号追加	'09-01-30 河野	Drawn	2000-04-24	森竹
ⓘ	アドレス変更	'00-08-21 野崎	Checked		
Ⓙ	取合追加	'20-01-31 八尋			

Fuji Electric Co.,Ltd.

Title: 管理管轄入出力制御装置 インターフェース回路

Ref. Dwg No. W426297 512

M/F DI(ユニット・端子)2/2
CIFDICUB

J f i B E

アドレス	CH. NO.	項目名称	備考
WB0100	00	予備	
WB0101	01	予備	
WB0102	02	予備	
WB0103	03	予備	
WB0104			CH.00 ステータス情報
WB0105			CH.01 ステータス情報
WB0106			CH.02 ステータス情報
WB0107			CH.03 ステータス情報

アドレス	CH. NO.	項目名称	備考
WB0108	00	予備	
WB0109	01	予備	
WB0110	02	予備	
WB0111	03	予備	
WB0112			CH.00 ステータス情報
WB0113			CH.01 ステータス情報
WB0114			CH.02 ステータス情報
WB0115			CH.03 ステータス情報

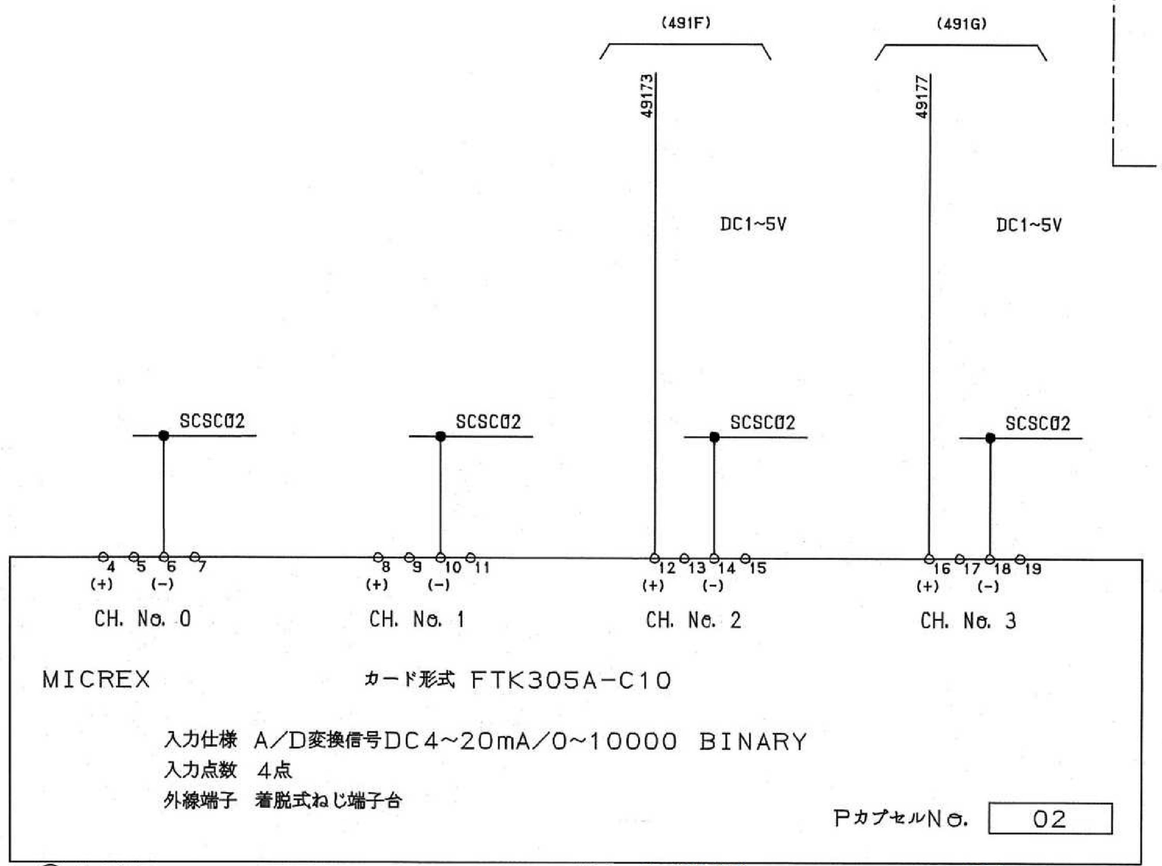

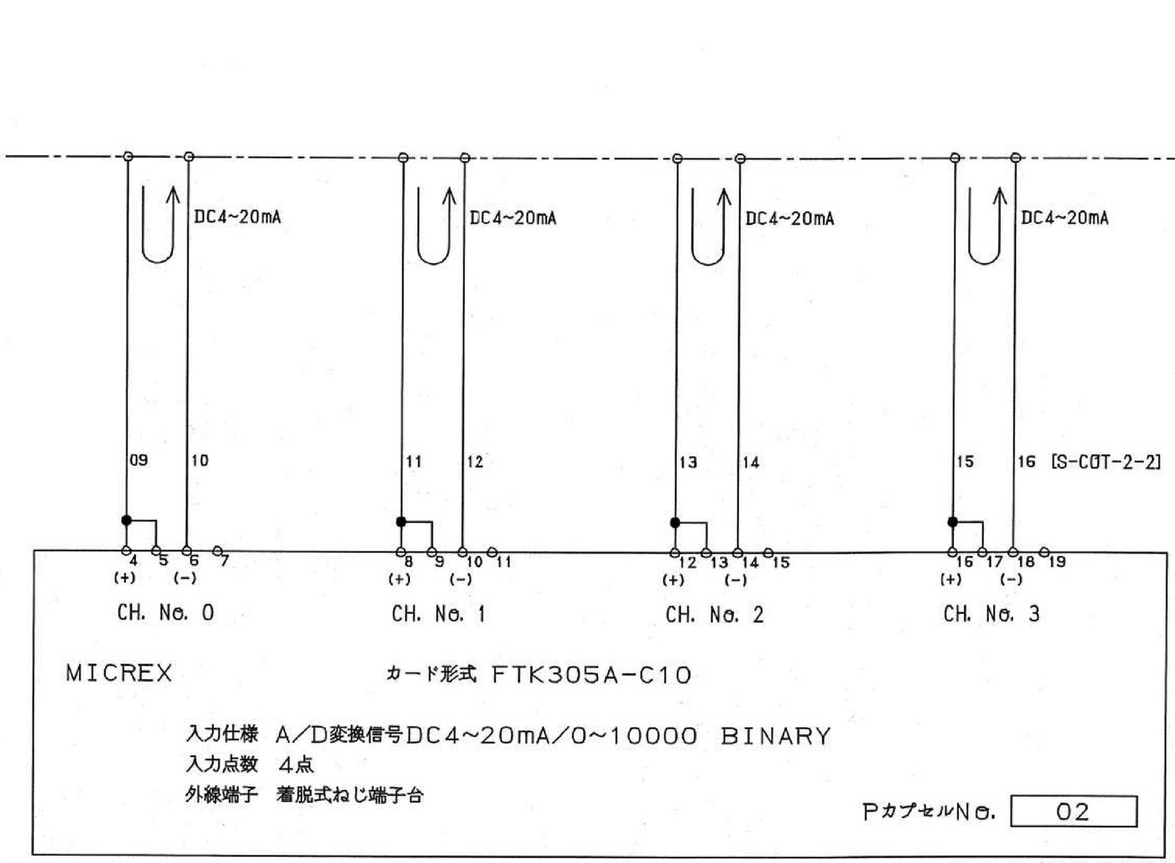

(579~590次)

Ⓙ 取合追加 '20-01-31 八尋 M)現地試験フォロー '20-06-05 八尋

Revisions				Date	Name
Ⓟ	現地試験フォロー	'01-06-15 折茂	Drawn	2000-04-24	森竹
ⓜ	信号追加	'00-11-09 折茂	Checked		
ⓘ	信号削除	'00-08-21 野崎			
Ⓨ	C18905による改造	'04-12-03 森竹			

Fuji Electric Co.,Ltd.

Title: 管理管轄入出力制御装置 インターフェース回路

Ref. Dwg. No.: W426297 591

M/F AI(電流)2/1
CIFAIIKA

ソ チ J i M m P

遠方監視制御装置

（宇宿水源地）

宇宿水源地
桜ケ丘第2配水池
水位

宇宿水源地
梶原迫配水池
水位

C10A01 C10A02 C10A04 C10A05

遠方監視制御装置

(皇徳寺第三配水池)

皇徳寺第三配水池
水位

[L]

[S-C0T-2-2]

DC4-20mA 05 06
DC4-20mA 07 08
DC4-20mA 09 10
DC4-20mA 11 12
DC4-20mA 13 14
DC4-20mA 15 16
DC4-20mA 21 22
DC4-20mA 23 24
DC4-20mA 25 26

AC100V 60Hz

(401E) RSC024 TSC024

電源ユニット ZRSC021 <12055> ZRS-10

アイソレータ TRSC021 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC022 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC023 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC024 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC025 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC026 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC027 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC028 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC029 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0210 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0211 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0212 <12057> TRS-12
アイソレータ TRSC0213 <12057> TRS-12
スペースボード KBSC0214 <12058> RS-KBI

収納ケース
RSC021
<12056>
RS-19

第1出力 第2出力 4 5 6 7

37 38 50 54 58 61 62 73 74 77 78 81 82

SCSC02 SCSC02

0V CRSC02
10KΩ 10μF CR接地ユニット
G G G E

(531B) DC1~5V
(531A) DC1~5V
(591C) DC1~5V
(591D) DC1~5V
(595F) DC1~5V

[L]

P) 現地試験フォロー '01-06-15 折茂 J) 取合追加 '20-01-31 八尋 M)現地試験フォロー '20-06-05 八尋

(443~490次)

Revisions					
ⓜ	信号追加	'00-11-09 折茂		Date	Name
Ⓨ	C18905による改造	'04-12-03 森竹	Drawn	1999-12-29	河野
ⓣ	現地試験フォロー	'02-04-03 河野	Checked		
ⓡ	一部変更	'02-01-31 河野			

Fuji Electric Co,Ltd.

Title: 管理管轄入出力制御装置 計装回路

Ref. Dwg. No. W426297 491

P r t y j k m M