回路構成

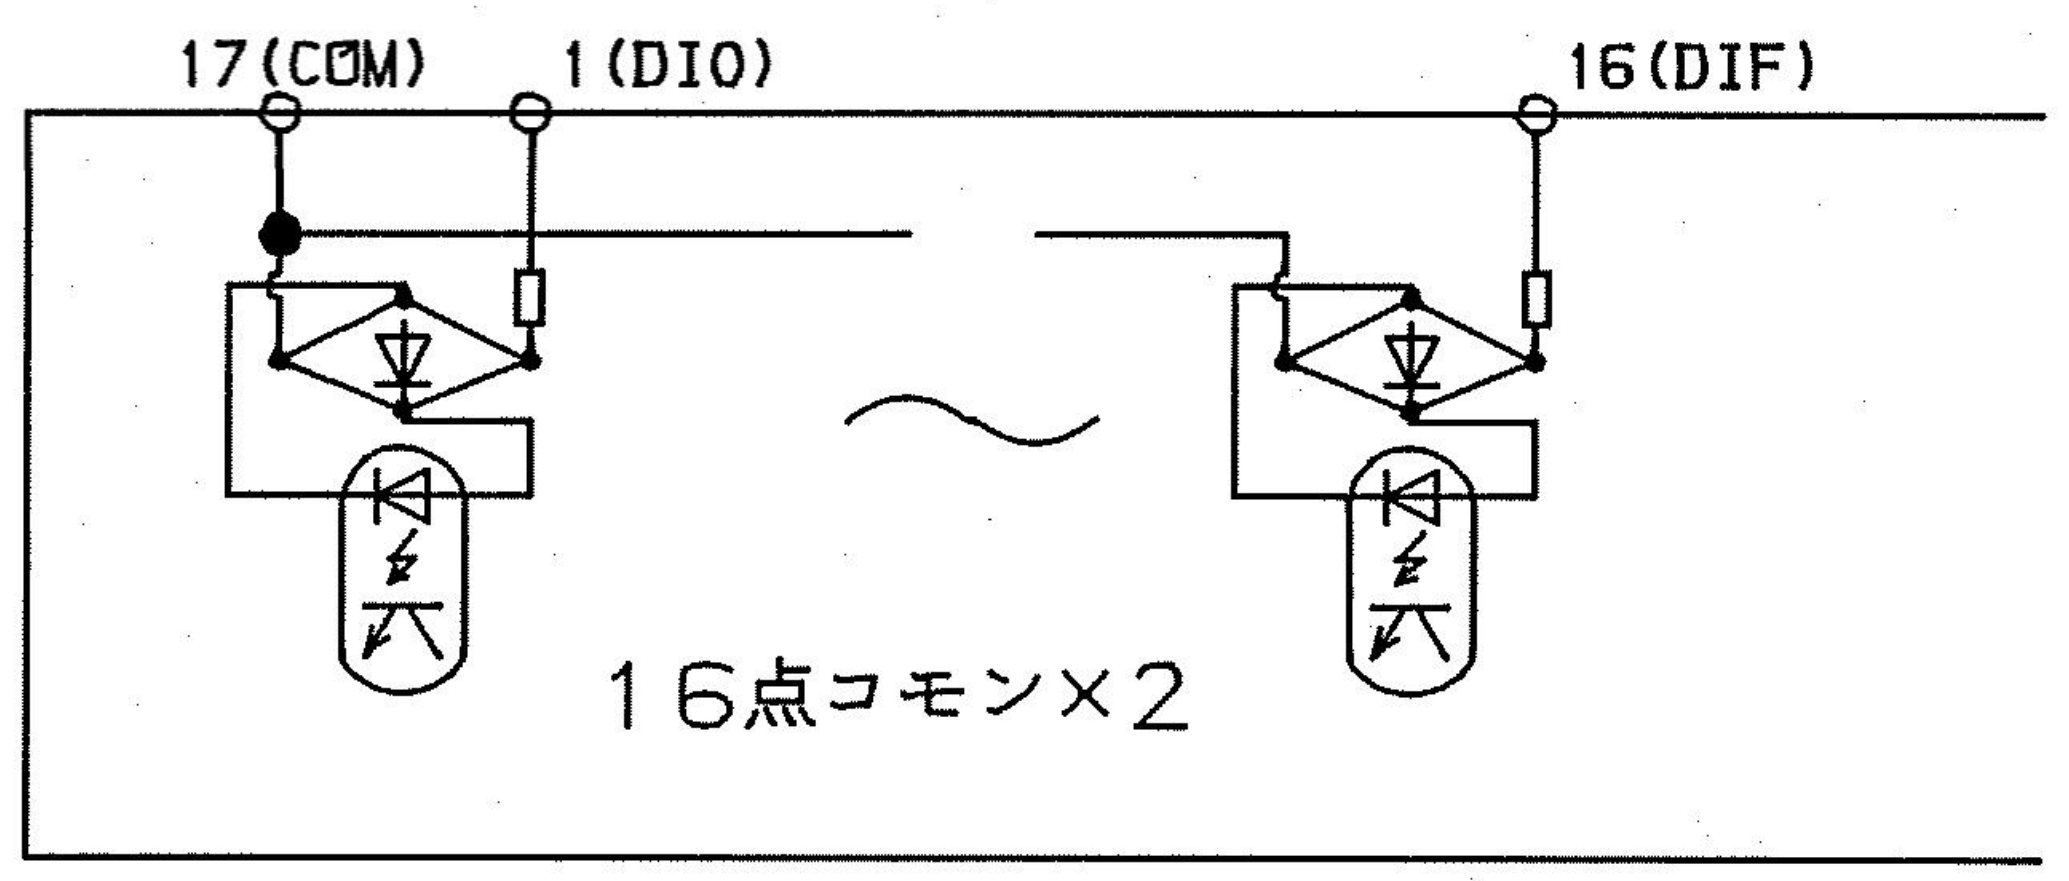
17(COM)
1(DIO)
16(DIF)
16点コモン×2

アドレス	項目名称	備考
I.0360	予備	
I.0361	予備	
I.0362	予備	
I.0363	予備	
I.0364	予備	
I.0365	予備	
I.0366	予備	
I.0367	予備	
I.0368	予備	
I.0369	予備	
I.036A	予備	
I.036B	予備	
I.036C	予備	
I.036D	予備	
I.036E	予備	
I.036F	高見水源地　TM故障	

[遠方監視制御装置（高見ポンプ所）] より

[L]
[S-COT-2-2]
DC24V
PSC0221
NSC0221
PSC0221
NSC0221
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BiT No 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
MICREX
A

カード形式 FTU120C

入力仕様 DC／AC 12V／24V 無極性（AC入力可） 5／10mA 入力点数 32点（16点コモン×2） 外線端子 着脱式ねじ端子台 M3.5

Pカプセル No. 02

(554~560欠)

Revisions			
ⓜ	信号追加	' 00-11-09	折茂
ⓚ	信号追加	' 00-09-21	折茂
ⓨ	C18905による改造	' 04-12-03	森竹
ⓟ	現地試験フォロー	' 01-06-15	折茂

	Date	Name
Drawn	2000-04-24	森竹
Checked		

Fuji Electric Co.,Ltd.

Title
管理管轄入出力制御装置
インターフェース回路

Ref. Dwg. No.
W426297
561

p	f
y	i
	k
	m

M/F DI（ユニット・端子）1/2
CIFDICUA

回路構成

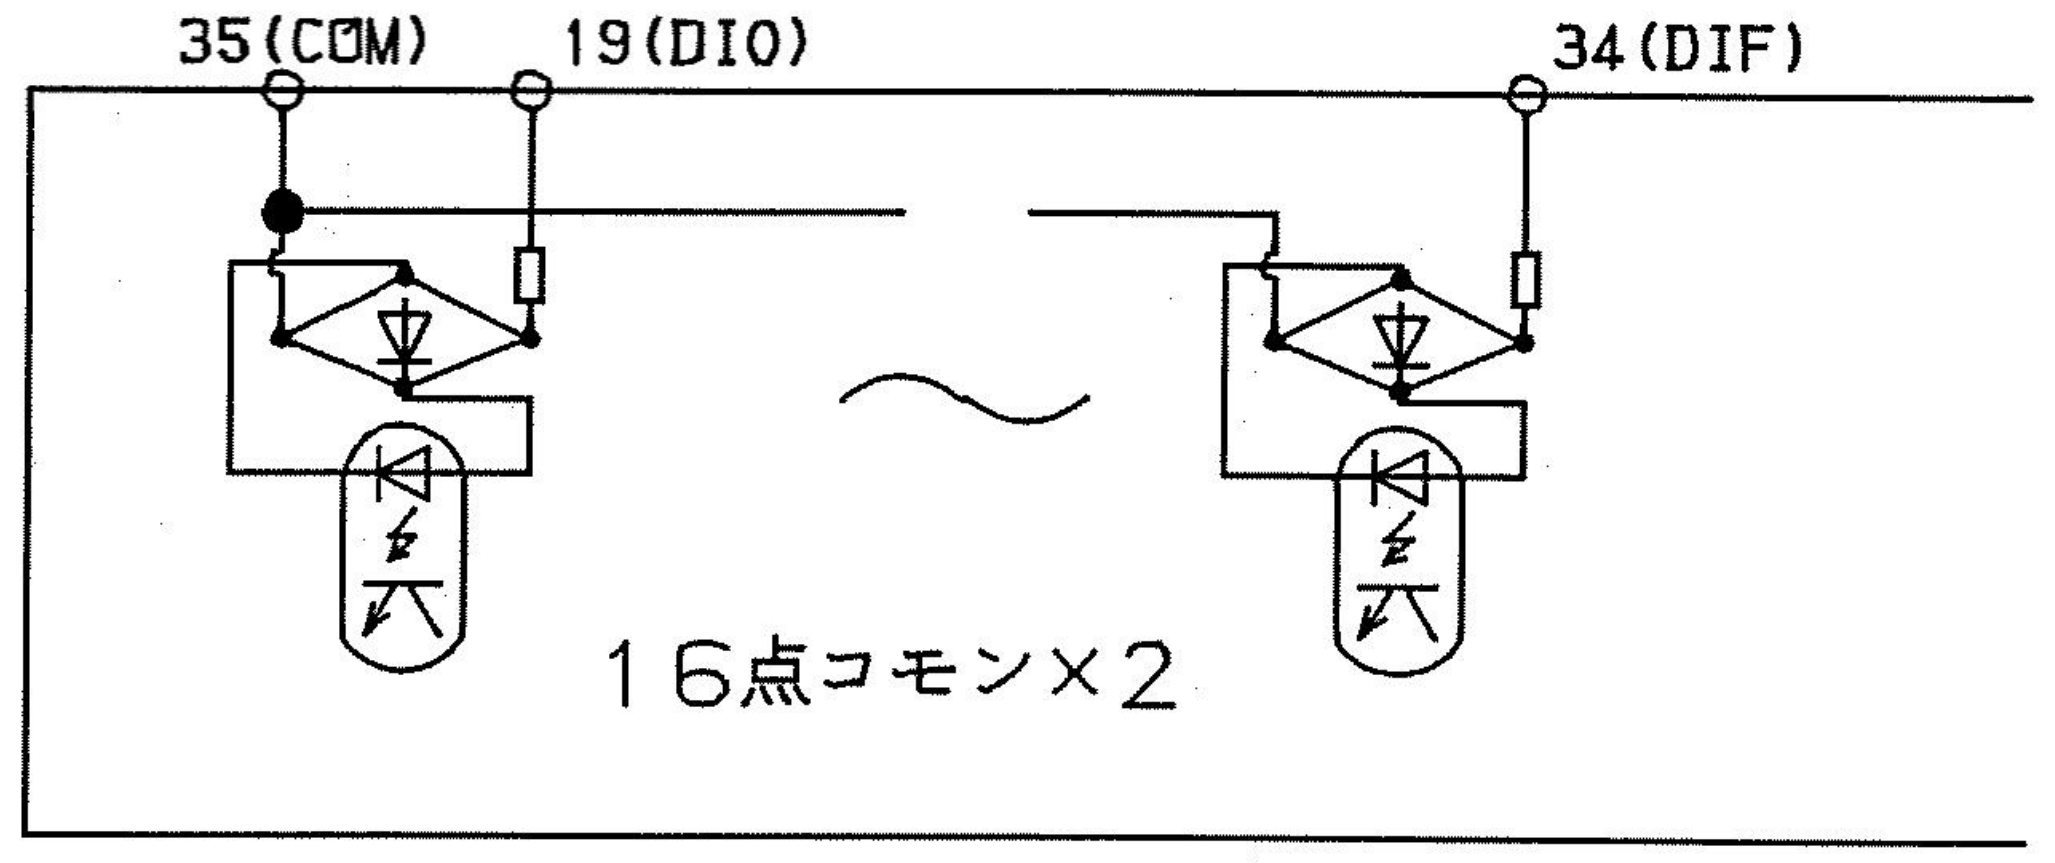
35(COM)
19(DI0)
34(DIF)
16点コモン×2

アドレス	項目名称	備考
I.0370	予備	
I.0371	予備	
I.0372	予備	
I.0373	予備	
I.0374	予備	
I.0375	予備	
I.0376	予備	
I.0377	予備	
I.0378	予備	
I.0379	予備	
I.037A	予備	
I.037B	予備	
I.037C	予備	
I.037D	予備	
I.037E	予備	
I.037F	予備	

[L]
DC24V
PSC0221
NSC0221
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
[S-COT-2-2]
PSC0221
NSC0221
35
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
BiT No 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

MICREX

カード形式 FTU120C

入力仕様 DC／AC 12V／24V 無極性（AC入力可） 5／10mA／1点 入力点数 32点（16点コモン×2） 外線端子 着脱式ねじ端子台 M3.5

Ⓑ

Pカプセル No. 02

Revisions			
○			
○			
ⓘ	アドレス変更、信号削除	'00-08-21	野崎
ⓕ	本頁追加（P.503を書換え）	'00-04-24	森竹

	Date	Name
Drawn	2000-04-24	森竹
Checked		

Fuji Electric Co.,Ltd.

Title: 管理管轄入出力制御装置
インターフェース回路

Dwg. No. W426297 562 f i

Ref. M/F DI（ユニット・端子）2/2
CIFDICUB