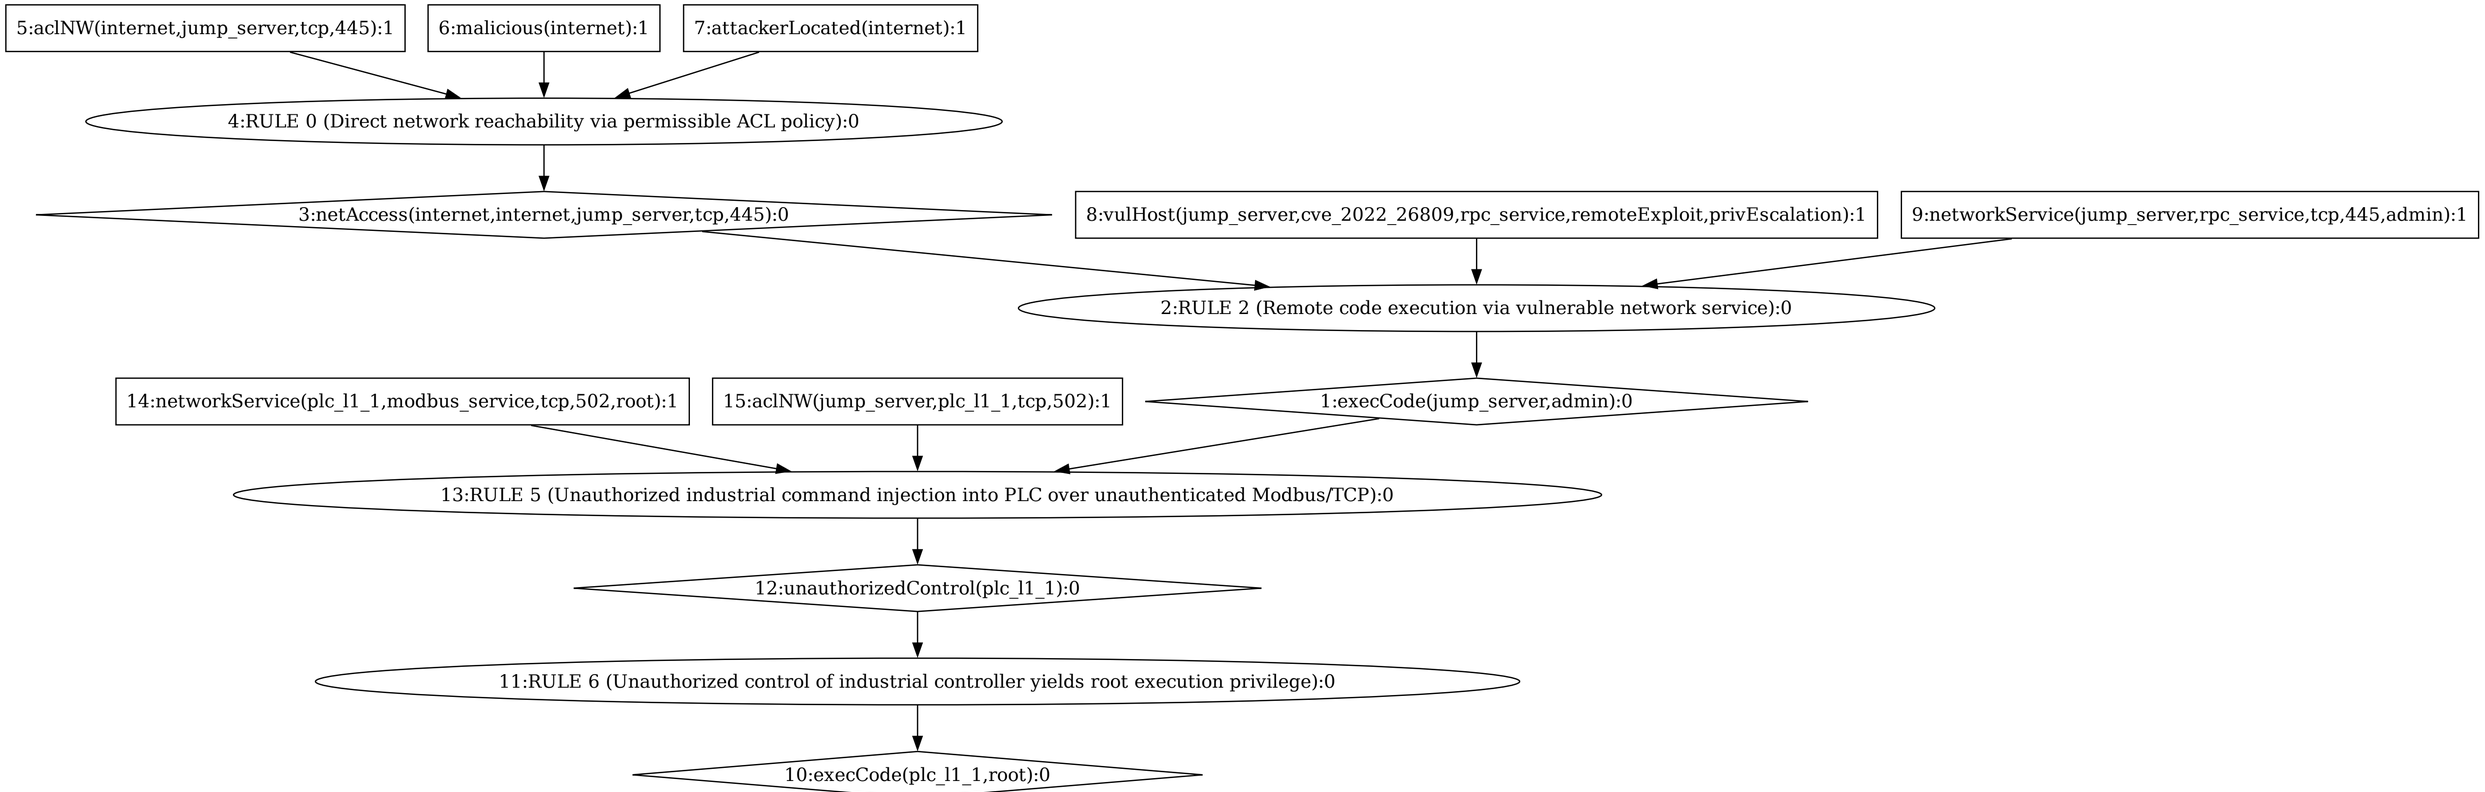
5:aclNW(internet,jump_server,tcp,445):1
6:malicious(internet):1
7:attackerLocated(internet):1
4:RULE 0 (Direct network reachability via permissible ACL policy):0
3:netAccess(internet,internet,jump_server,tcp,445):0
8:vulHost(jump_server,cve_2022_26809,rpc_service,remoteExploit,privEscalation):1
9:networkService(jump_server,rpc_service,tcp,445,admin):1
2:RULE 2 (Remote code execution via vulnerable network service):0
14:networkService(plc_l1_1,modbus_service,tcp,502,root):1
15:aclNW(jump_server,plc_l1_1,tcp,502):1
1:execCode(jump_server,admin):0
13:RULE 5 (Unauthorized industrial command injection into PLC over unauthenticated Modbus/TCP):0
12:unauthorizedControl(plc_l1_1):0
11:RULE 6 (Unauthorized control of industrial controller yields root execution privilege):0
10:execCode(plc_l1_1,root):0