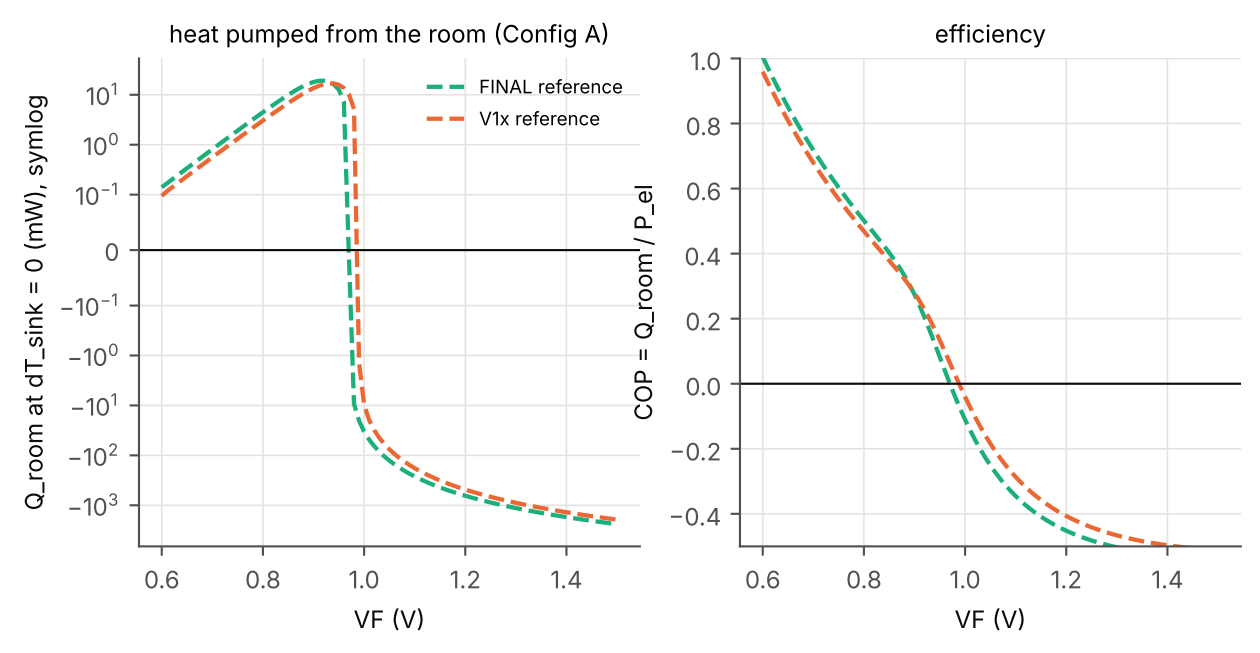
heat pumped from the room (Config A)
FINAL reference
V1x reference
Q_room at dT_sink = 0 (mW), symlog
$10^{1}$
$10^{0}$
$10^{-1}$
0
$-10^{-1}$
$-10^{0}$
$-10^{1}$
$-10^{2}$
$-10^{3}$
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VF (V)
efficiency
COP = Q_room / P_el
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VF (V)