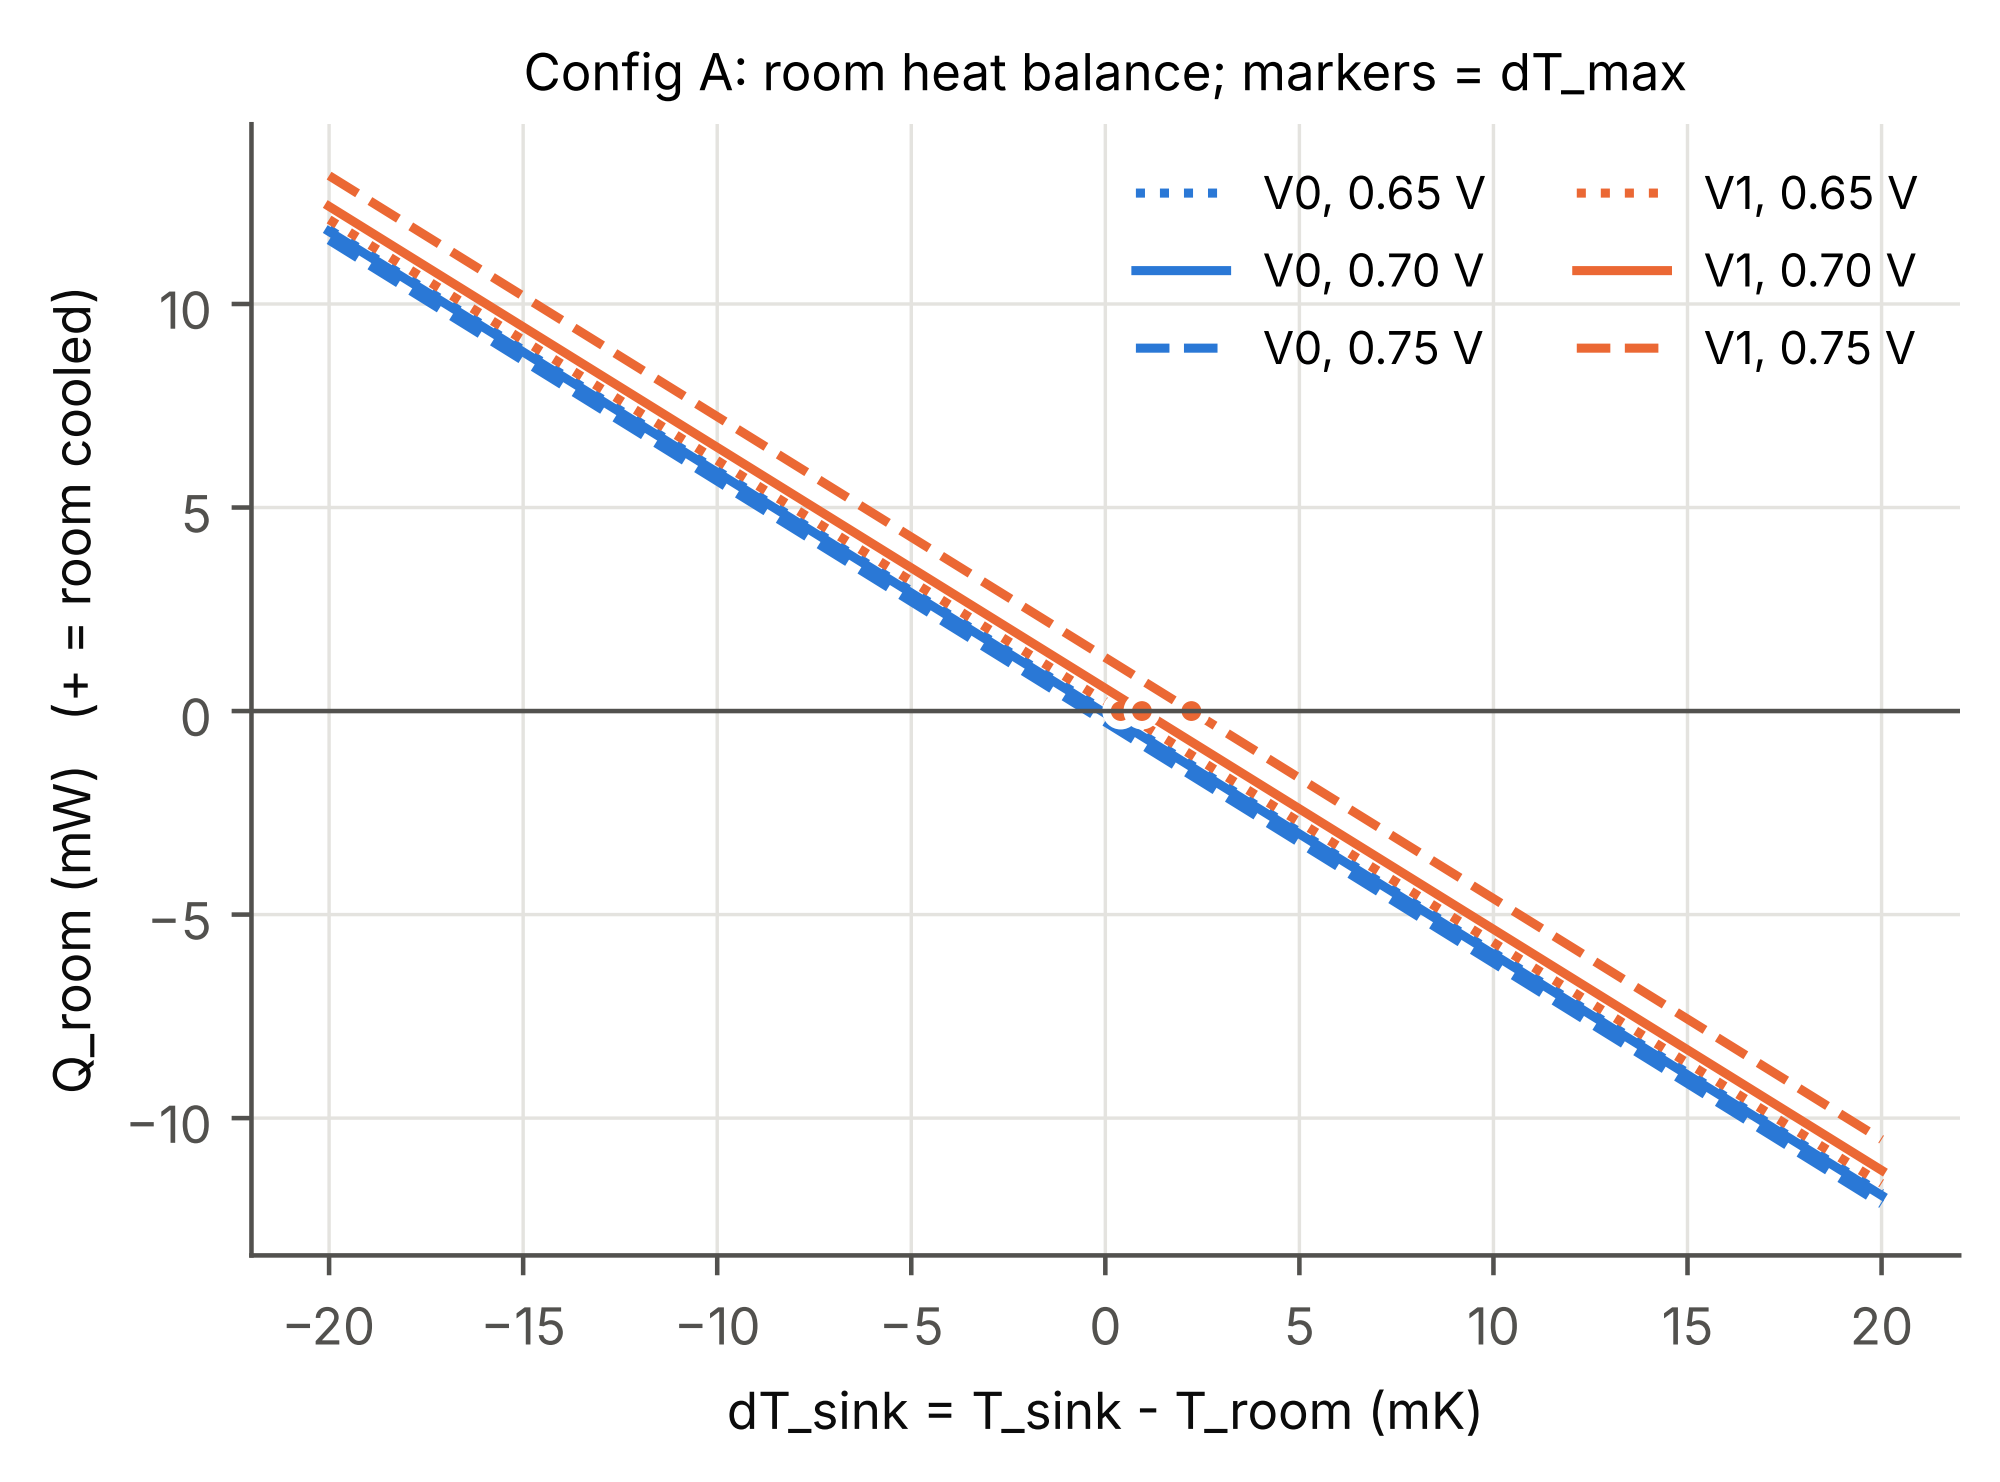
Config A: room heat balance; markers = dT_max
V0, 0.65 V
V0, 0.70 V
V0, 0.75 V
V1, 0.65 V
V1, 0.70 V
V1, 0.75 V
Q_room (mW) (+ = room cooled)
10
5
0
−5
−10
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
dT_sink = T_sink - T_room (mK)