

小屋裏収納 補足計画図 / R22

単位 mm / A3・1:50 / 全寸法はデモ仮定 / 2026-10-07

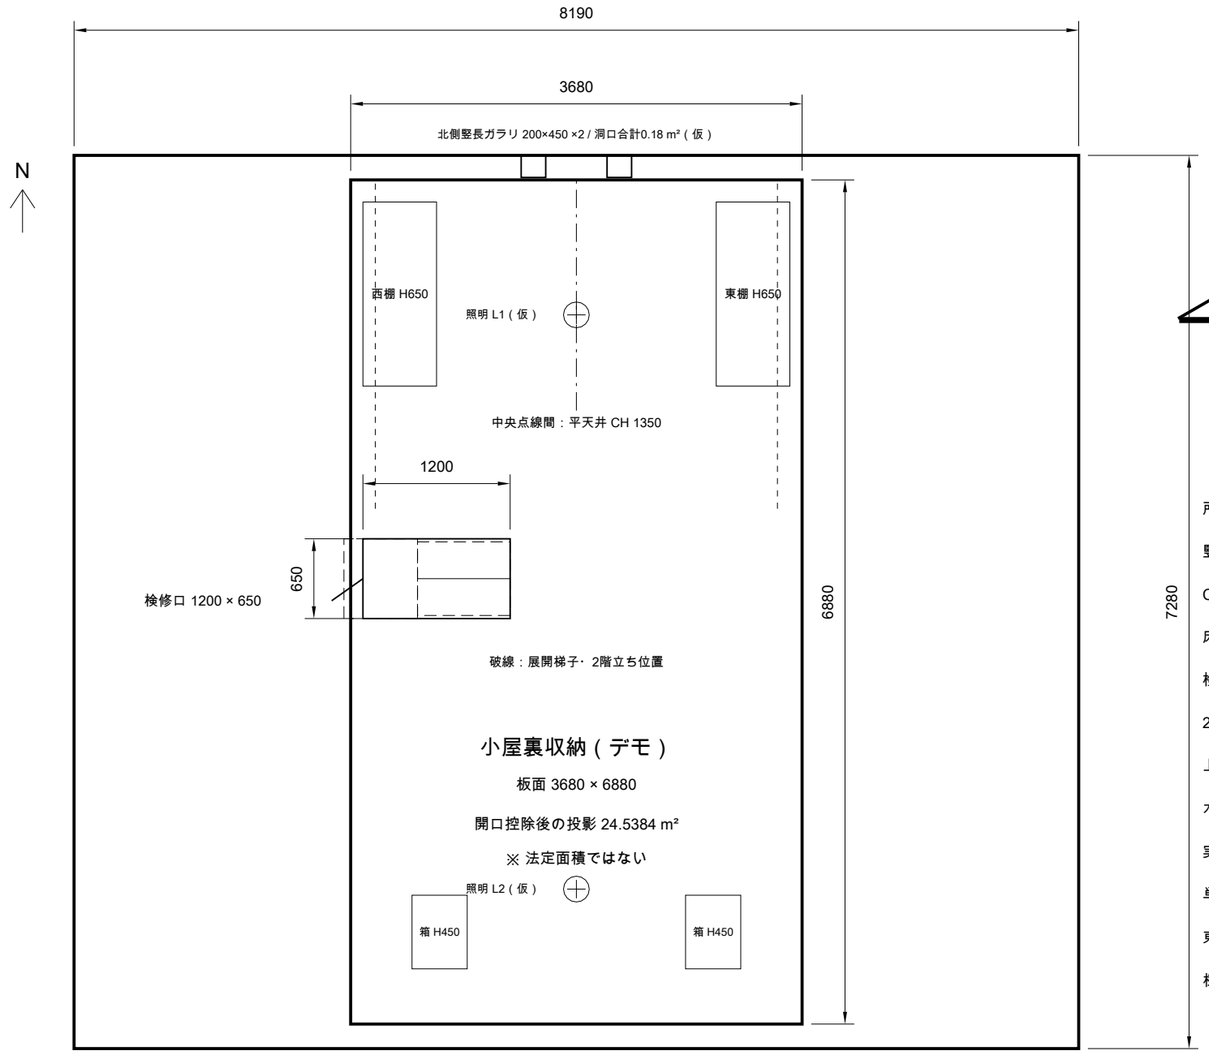

参考断面 (東西・Y=2000) / 屋根外形維持

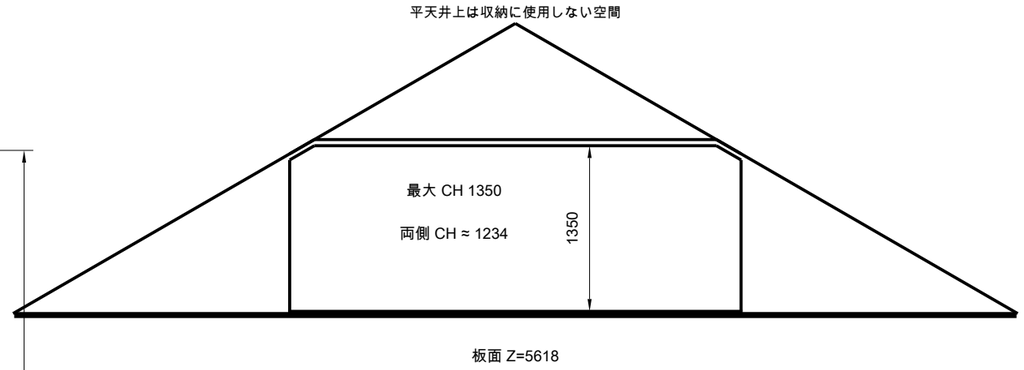

所在地未定の収納デモ。法規適合の確定ではない。

竪長ガラリ2箇所：洞口合計0.18 m²。

CH：板面から実体天井まで。上限1350は仮定。

床基板24・仕上18・平天井厚50は仮定寸法。

検修梯子：幅600・75°・高さ2818・踏板10枚。

2階廊下に展開。展開中は通行を占有する。

上端立位 最低CH約1350。収納用の検修アクセス。

木構部材は概念表示。耐荷重・接合は未検証。

実製品・安全操作・断熱換気・法規は要確認。

単窓案300×600。複数開口の取扱いは要確認。

東京：江戸川区例。京都・名古屋：要確認。

棟柱は北側中央1本。展開梯子は左右反転。