



ABURDENS04_TRO
climo_aer_v3b01.piControl.nc
climo_aer_v3b02.piControl.nc


(a) CTRL 1.93e-06 kg m⁻²

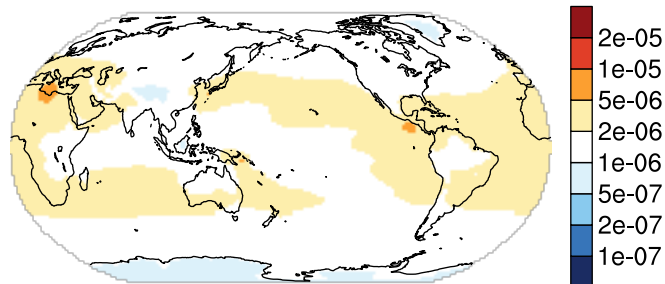

(b) TEST 1.94e-06 kg m⁻²

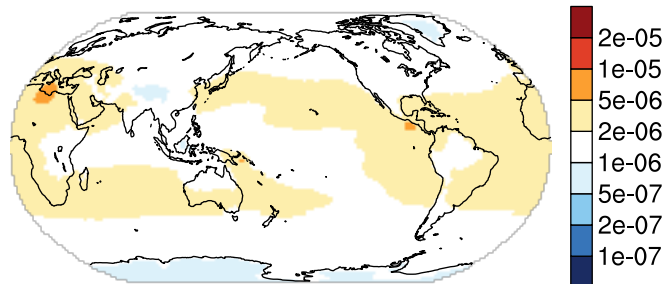

(c) b-a 1.81e-08 kg m⁻²

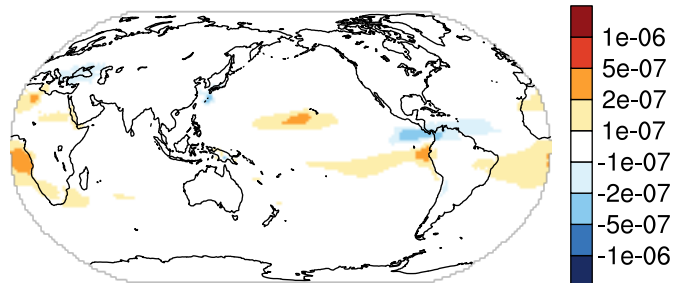

(d) 100*(b-a)/a 0.94 %

