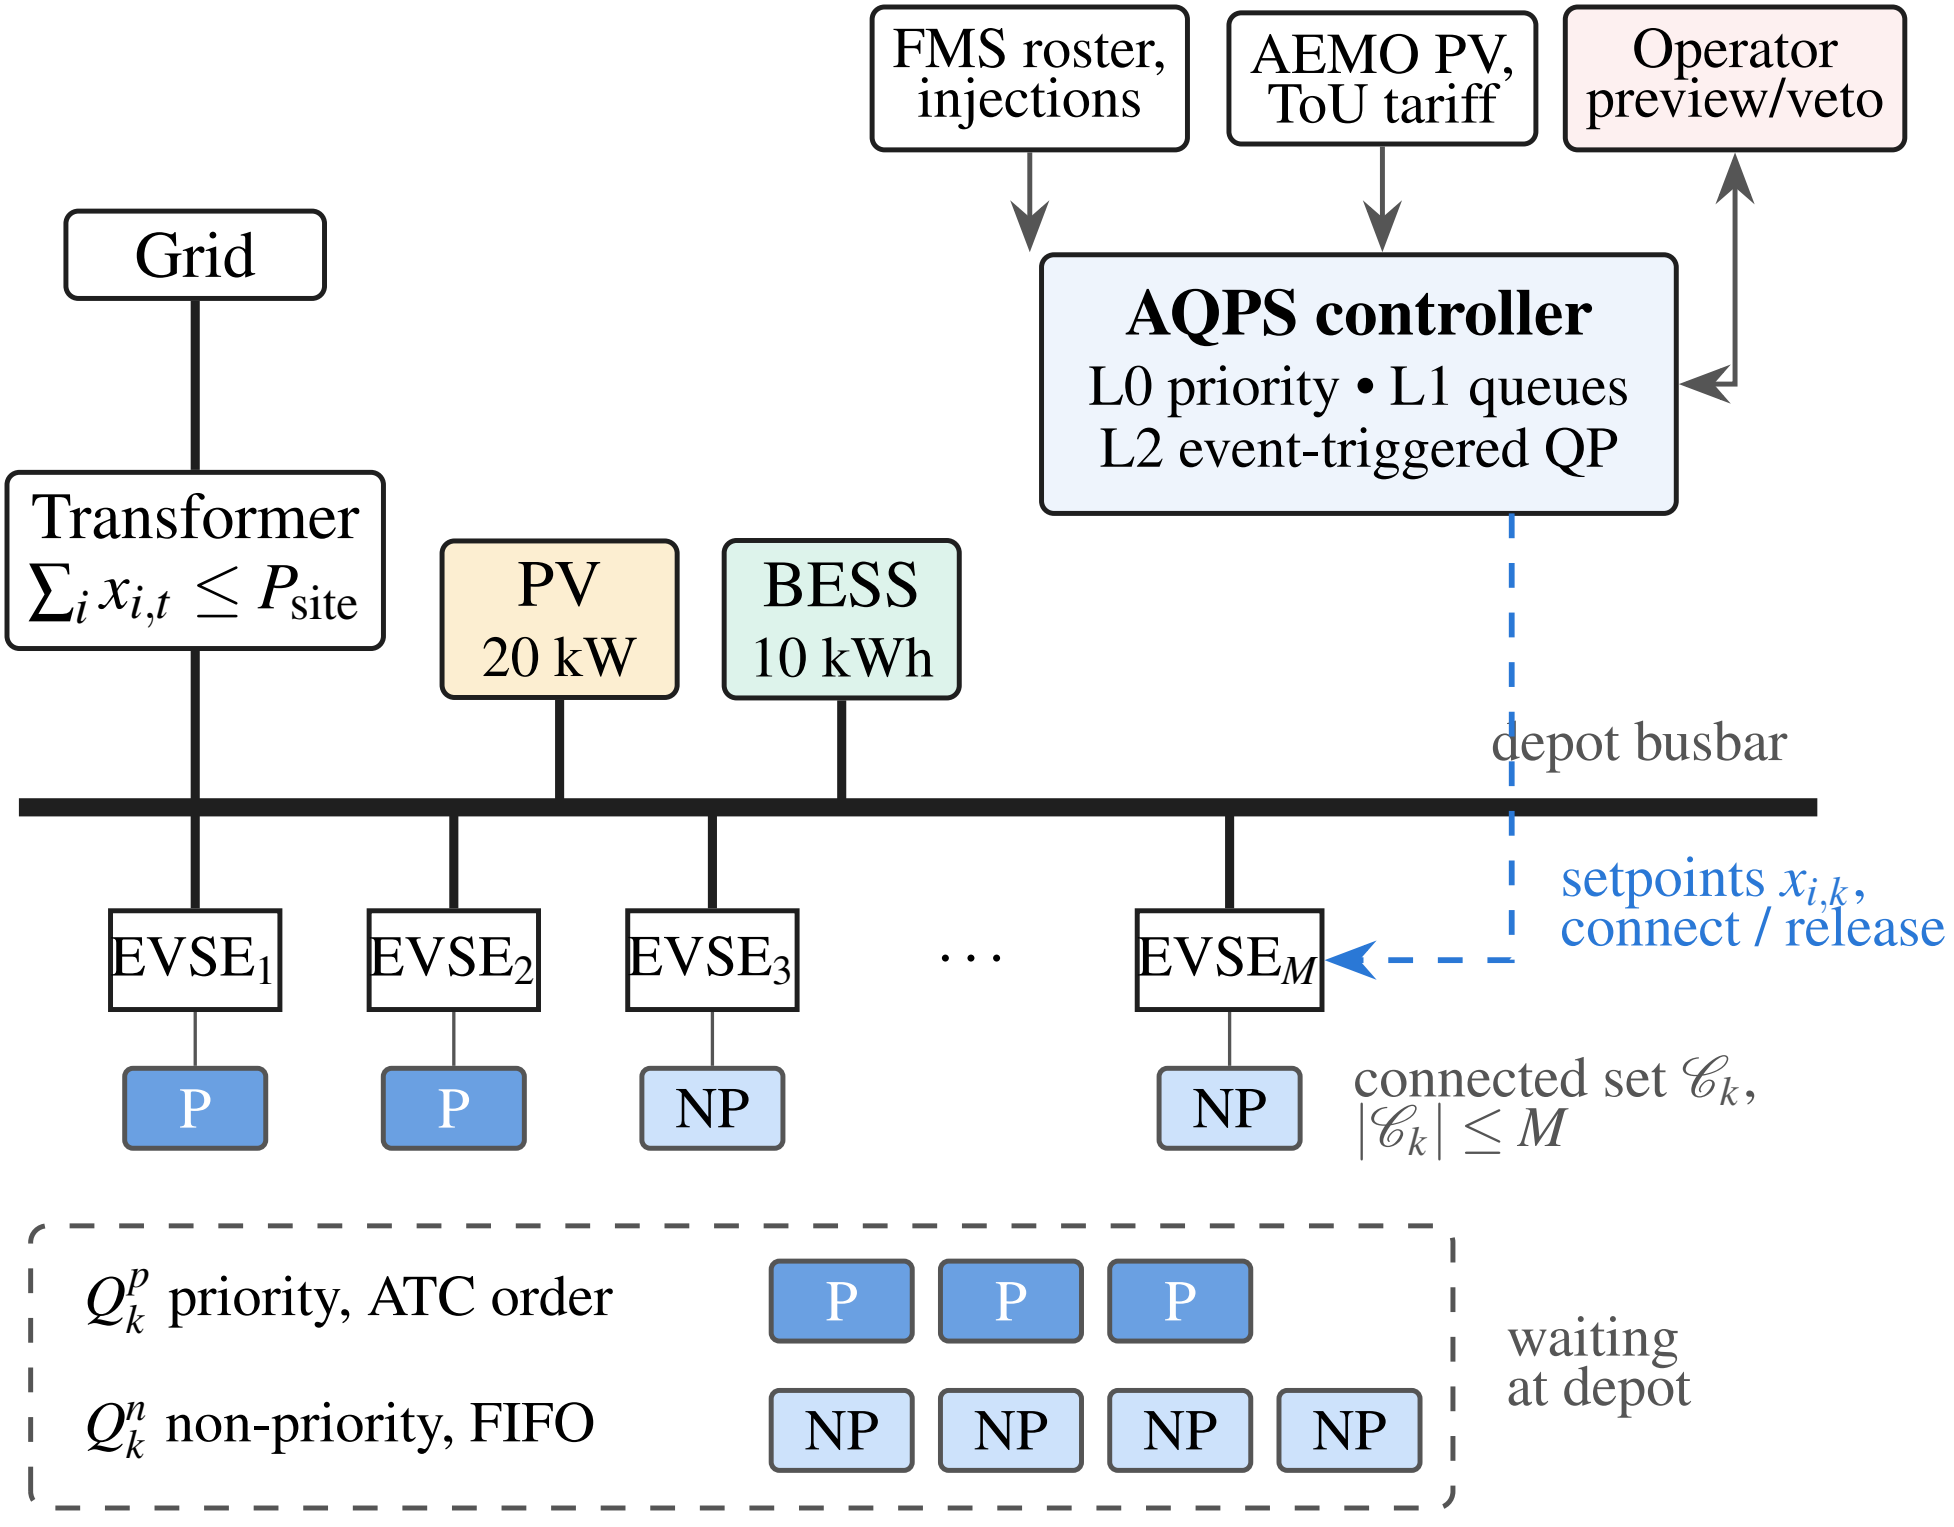

FMS roster, injections
AEMO PV, ToU tariff
Operator preview/veto
Grid
AQPS controller
L0 priority • L1 queues
L2 event-triggered QP
Transformer
$\sum_i x_{i,t} \le P_{\text{site}}$
PV
20 kW
BESS
10 kWh
depot busbar
setpoints $x_{i,k}$, connect / release
$\text{EVSE}_1$
$\text{EVSE}_2$
$\text{EVSE}_3$
$\cdots$
$\text{EVSE}_M$
P
P
NP
NP
connected set $\mathscr{C}_k$, $|\mathscr{C}_k| \le M$
$Q_k^p$ priority, ATC order
P
P
P
$Q_k^n$ non-priority, FIFO
NP
NP
NP
NP
waiting at depot