
BIOKominek na Zamówienie

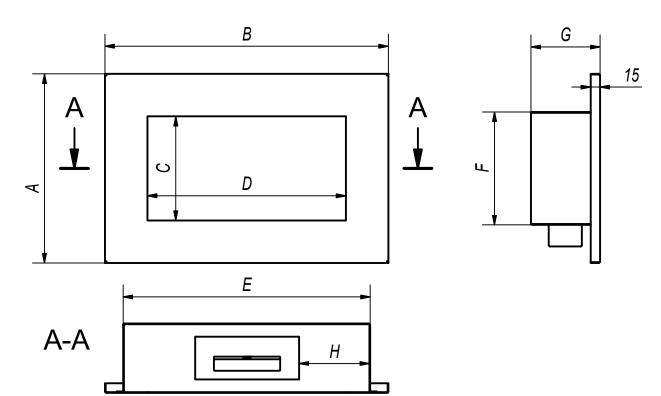

	Minimalne Wymiary BIOKominków					
Wymiary Minimalne		BIOPojemnik AF/PM	BIOPojemnik AF/P	BIOPojemnik AF/PD		
	Α	260	300	340		
	В	320	420	520		
	С	220	260	300		
	D	280	380	480		
	E	300	400	500		
	F	240	280	320		
	G	120	155	155		
	Н	min. 40	min. 40	min. 40		

llość:		 	
Kolor:		 	
Uwagi	.	 	


Rodzaj BlOpojemnika zależy od wymiaru C, E, F oraz G Wymiar B nie może przekroczyć 2500mm.

Wym	iary [mm]	ì
Α		, company
В		riog oir
С		oi d
D		kie pola.
E		wszyst
F		Proszę wypełnić wszystkie pola.
G		Proszę I

Wypełnia	pracownik	firmy	Kratki.
----------	-----------	-------	---------

1		Ī			
ı					
ı					
ı	Odebrał (ha	andlowiec)	Zatwierdził	Data	Numer AW

BIOKominek na Zamówienie

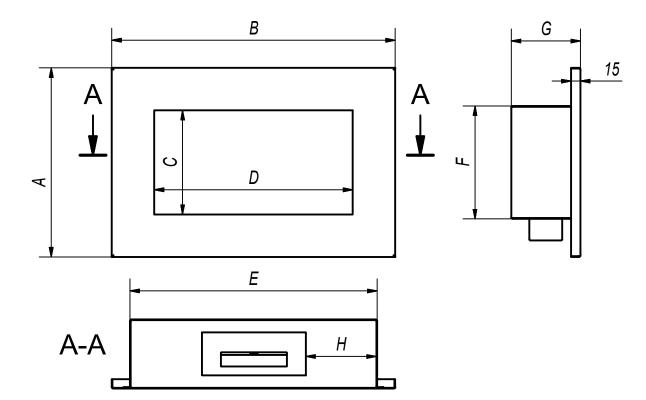

Minimalne Wymiary BIOKominków				
Wymiary Minimalne	BIOPojemnik AF/PM	BIOPojemnik AF/P	BIOPojemnik AF/PD	
A 260 300		300	340	
В	320	420	520	
С	220	260	300	
D	280	380	480	
E	300	400	500	
F	240	280	320	
G	120	155	155	
H min. 40		min. 40	min. 40	

llość:
Kolor:
Uwagi:

Rodzaj BlOpojemnika zależy od wymiaru C, E, F oraz G Wymiar B nie może przekroczyć 2500mm.

Wym	iary [mm]
Α	
В	
С	
D	
E	
F	
G	

Proszę wypełnić wszystkie pola. Formularz bez wypełnionych pól nie będzie por

Wypełnia pracownik firmy Kratki.pl

Odebrał (handlowiec)	Zatwierdził	Data	Numer AW