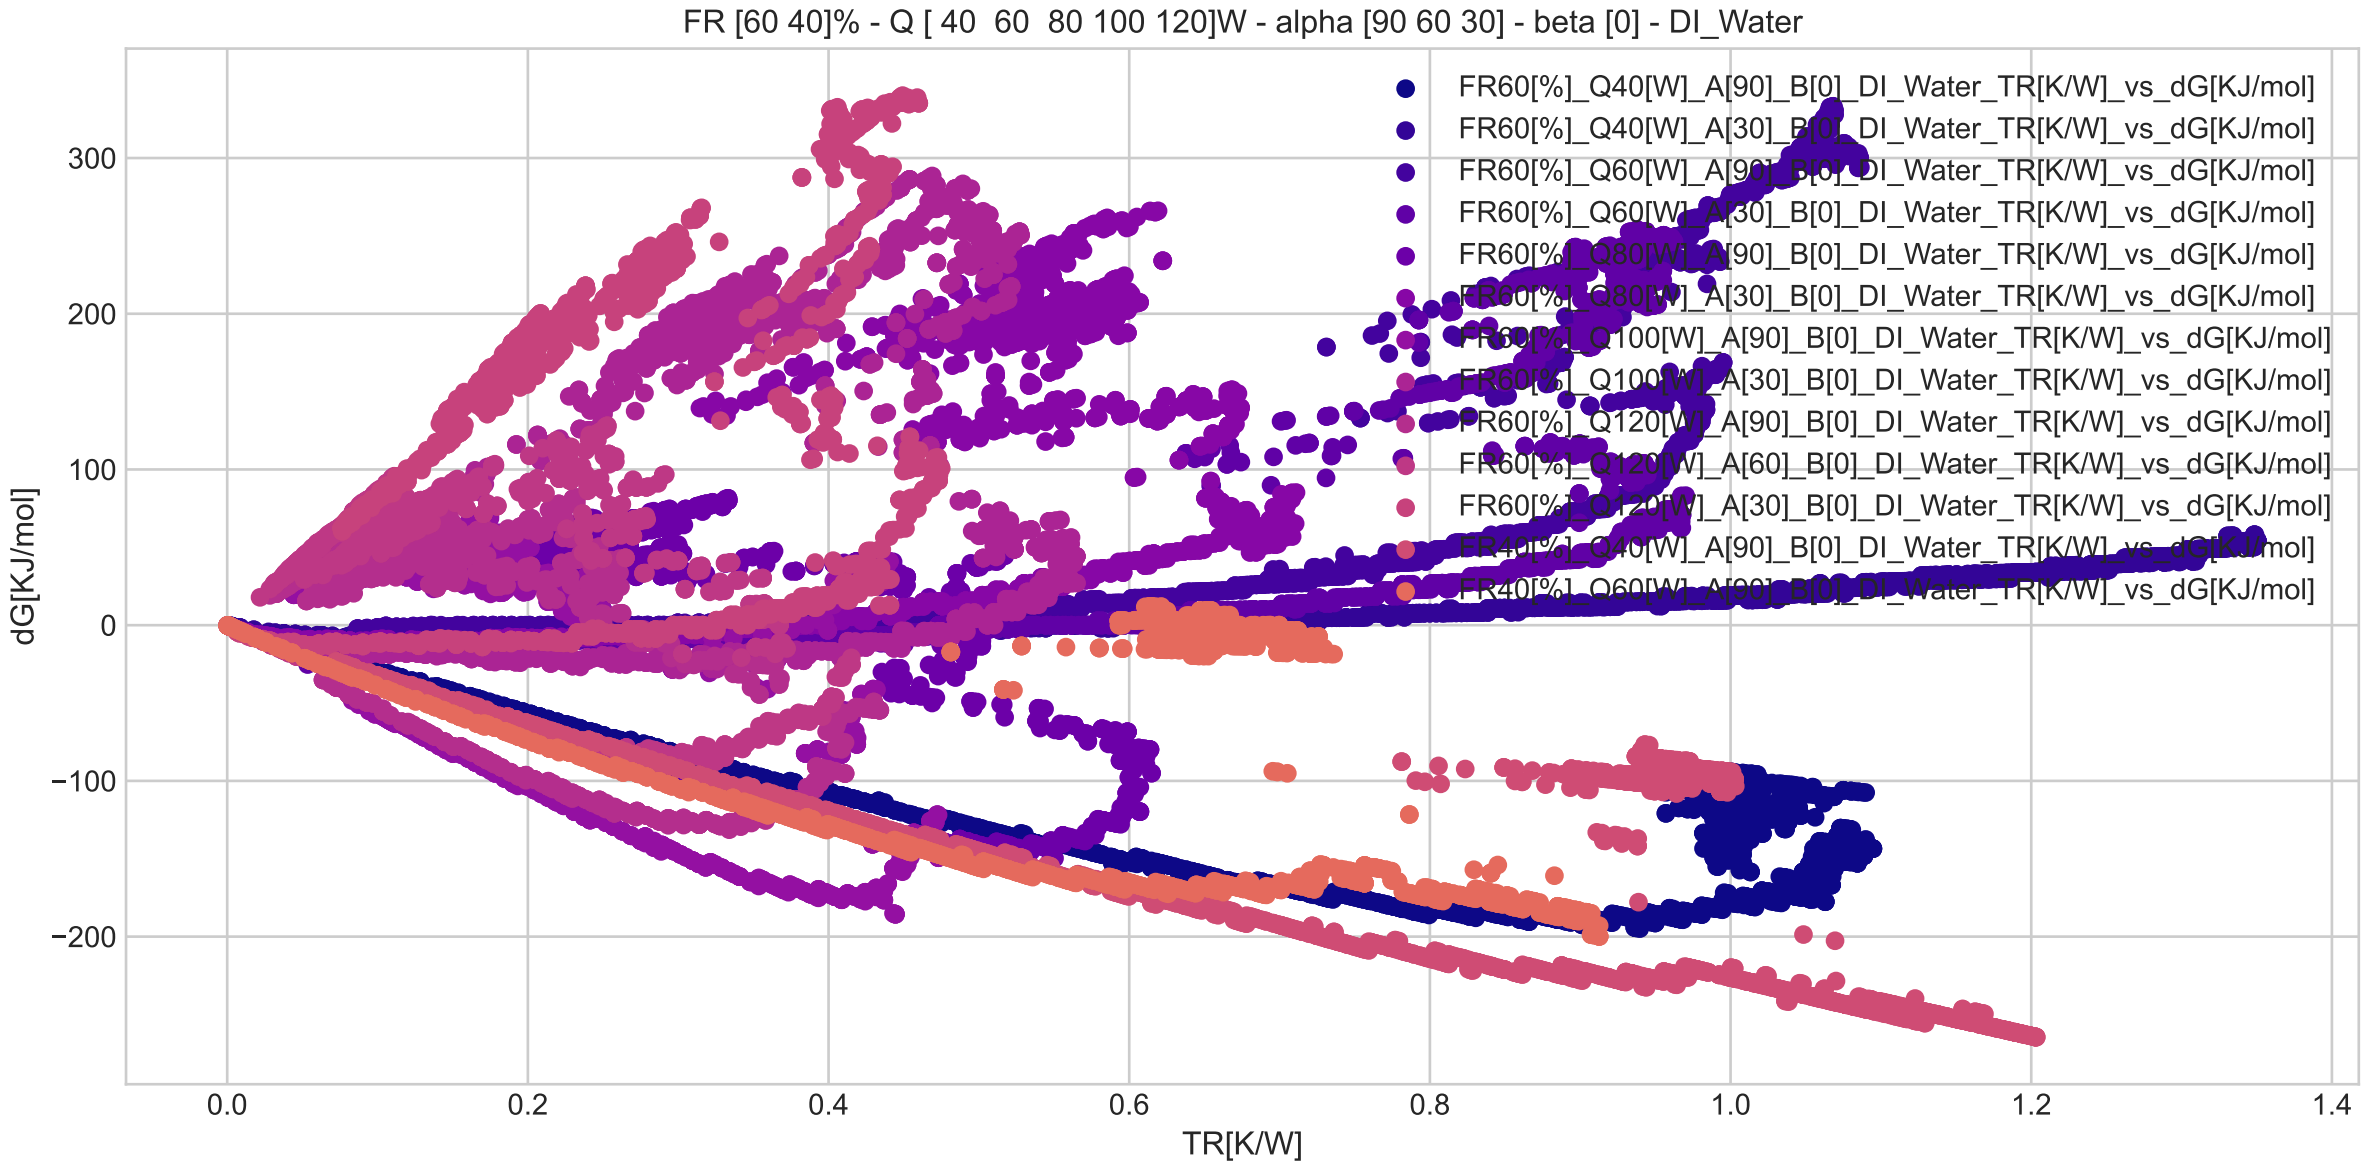
FR [60 40]% - Q [40 60 80 100 120]W - alpha [90 60 30] - beta [0] - DI_Water
FR60[%]_Q40[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q40[W]_A[30]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q60[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q60[W]_A[30]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q80[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q80[W]_A[30]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q100[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q100[W]_A[30]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q120[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q120[W]_A[60]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR60[%]_Q120[W]_A[30]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR40[%]_Q40[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
FR40[%]_Q60[W]_A[90]_B[0]_DI_Water_TR[K/W]_vs_dG[KJ/mol]
dG[KJ/mol]
300
200
100
0
−100
−200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
TR[K/W]