


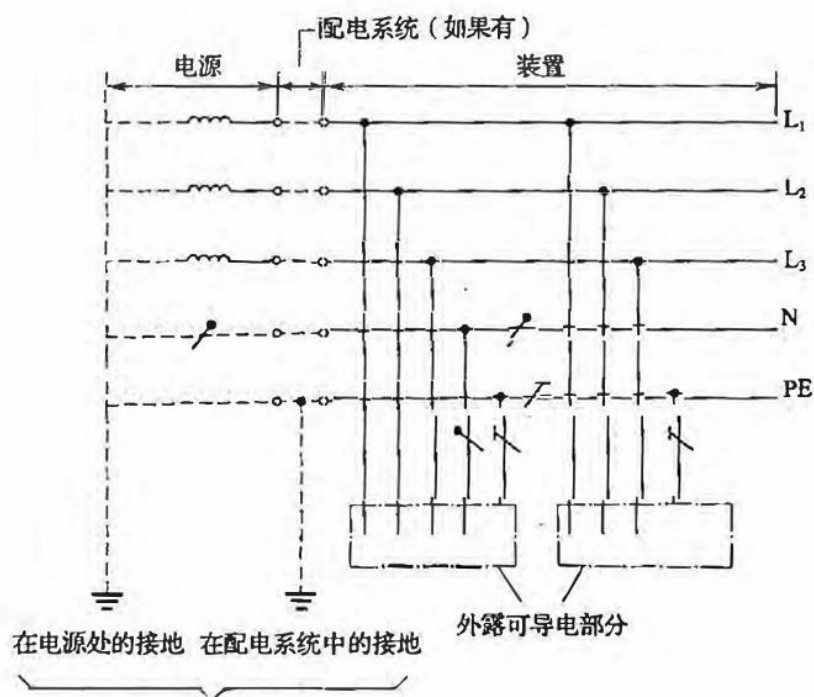

系统的接地可通过一个或多个接地极来实现

图 8.1.1-1 全系统将中性导体(N)与保护导体(PE)分开的 TN-S 系统

注:对装置的保护导体(PE)可另外增设接地。

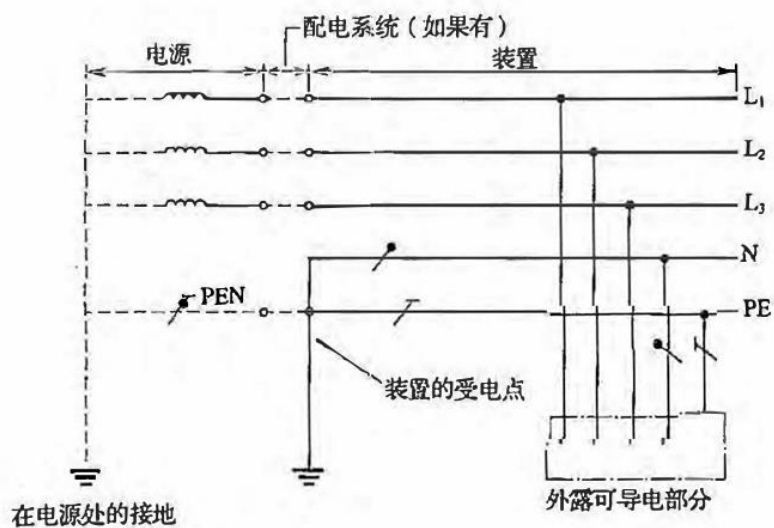


图 8.1.1-2 在装置的受电点将保护接地中性导体(PEN)分离成保护导体(PE)和中性导体(N)的三相四线制的 TN-C-S 系统

注:对配电系统的保护接地中性导体(PEN)和装置的保护导体(PE)可另外增设接地。

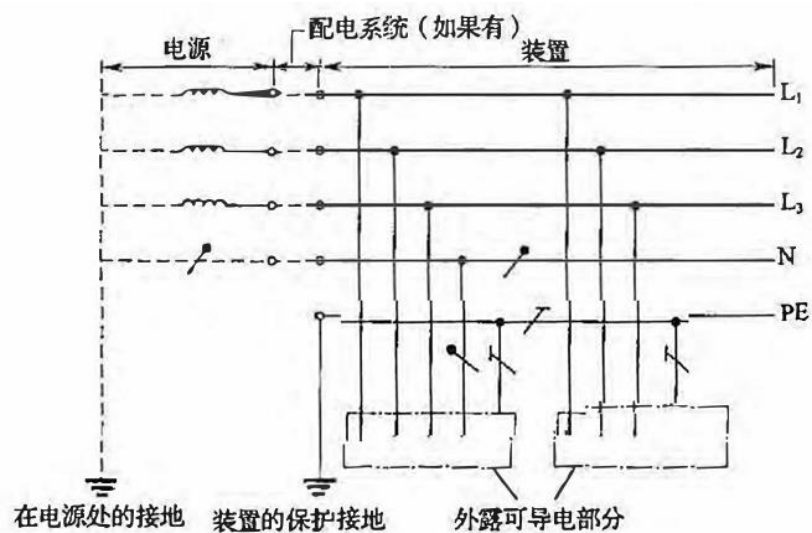


图 8.1.1-3 全部装置都采用分开的中性导体(N)和保护导体(PE)的 TT 系统

注:对装置的保护导体(PE)可提供附加的接地。