

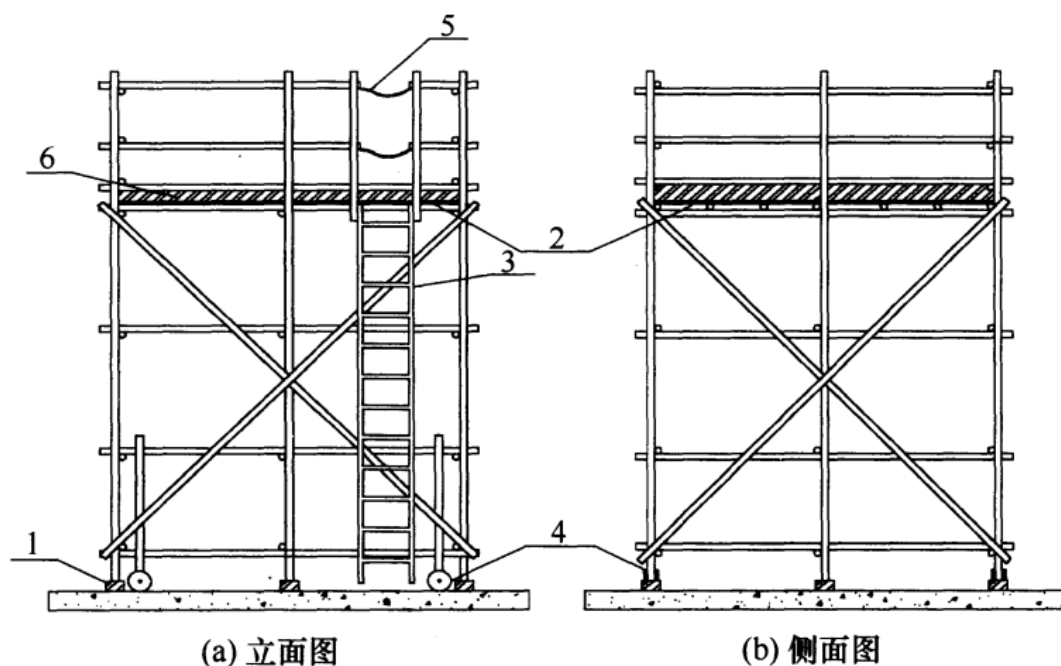


图 B.0.1 移动式操作平台示意 (单位: mm)

1—木楔; 2—竹笆或木板; 3—梯子; 4—带锁脚轮; 5—活动防护绳; 6—挡脚板

1 次梁承受的可变荷载为均布荷载时, 应按下式计算最大弯矩设计值:

$$M_c = \gamma_G \frac{1}{8} q_{ch} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{8} q_{ck} L_{0c}^2 \quad (\text{B.0.1-1})$$

2 次梁承受的可变荷载为集中荷载时, 应按下式计算最大弯矩设计值:

$$M_c = \gamma_G \frac{1}{8} q_{ch} L_{0c}^2 + \gamma_Q \frac{1}{4} F_{ck} L_{0c} \quad (\text{B.0.1-2})$$

1 当立杆为 3 根时, 可按下式计算位于中间立杆上部的主梁最大负弯矩设计值:

$$M_y = -\frac{1}{8} q L_{0y}^2 \quad (\text{B.0.2})$$

1 中间立杆应按轴心受压构件计算抗压强度，并应符合下式要求：

$$\sigma_2 = \frac{N_z}{A_n} \leq f_2 \quad (\text{B. 0. 3-1})$$

2 立杆尚应按下式计算其稳定性：

$$\frac{N_z}{\phi A} \leq f_2 \quad (\text{B. 0. 3-2})$$