


№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	
1.3	абонентских ВЛ	
1.4	абонентских КЛ	
2	Опор всего	112
3	В т.ч. абонентских	
4	Однофазные ввода	
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	
7	В т.ч. абонентских	
8	Количество светильников	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	Ф.1(МТП-оп.1-108)	836	СИП-2 3х120+1х120
2	Ф.2(МТП-оп.67)	550	СИП-2 3х70+1х70
3			
4			
5	Ответвления к домам		А-16,А-25,СИП 2х16

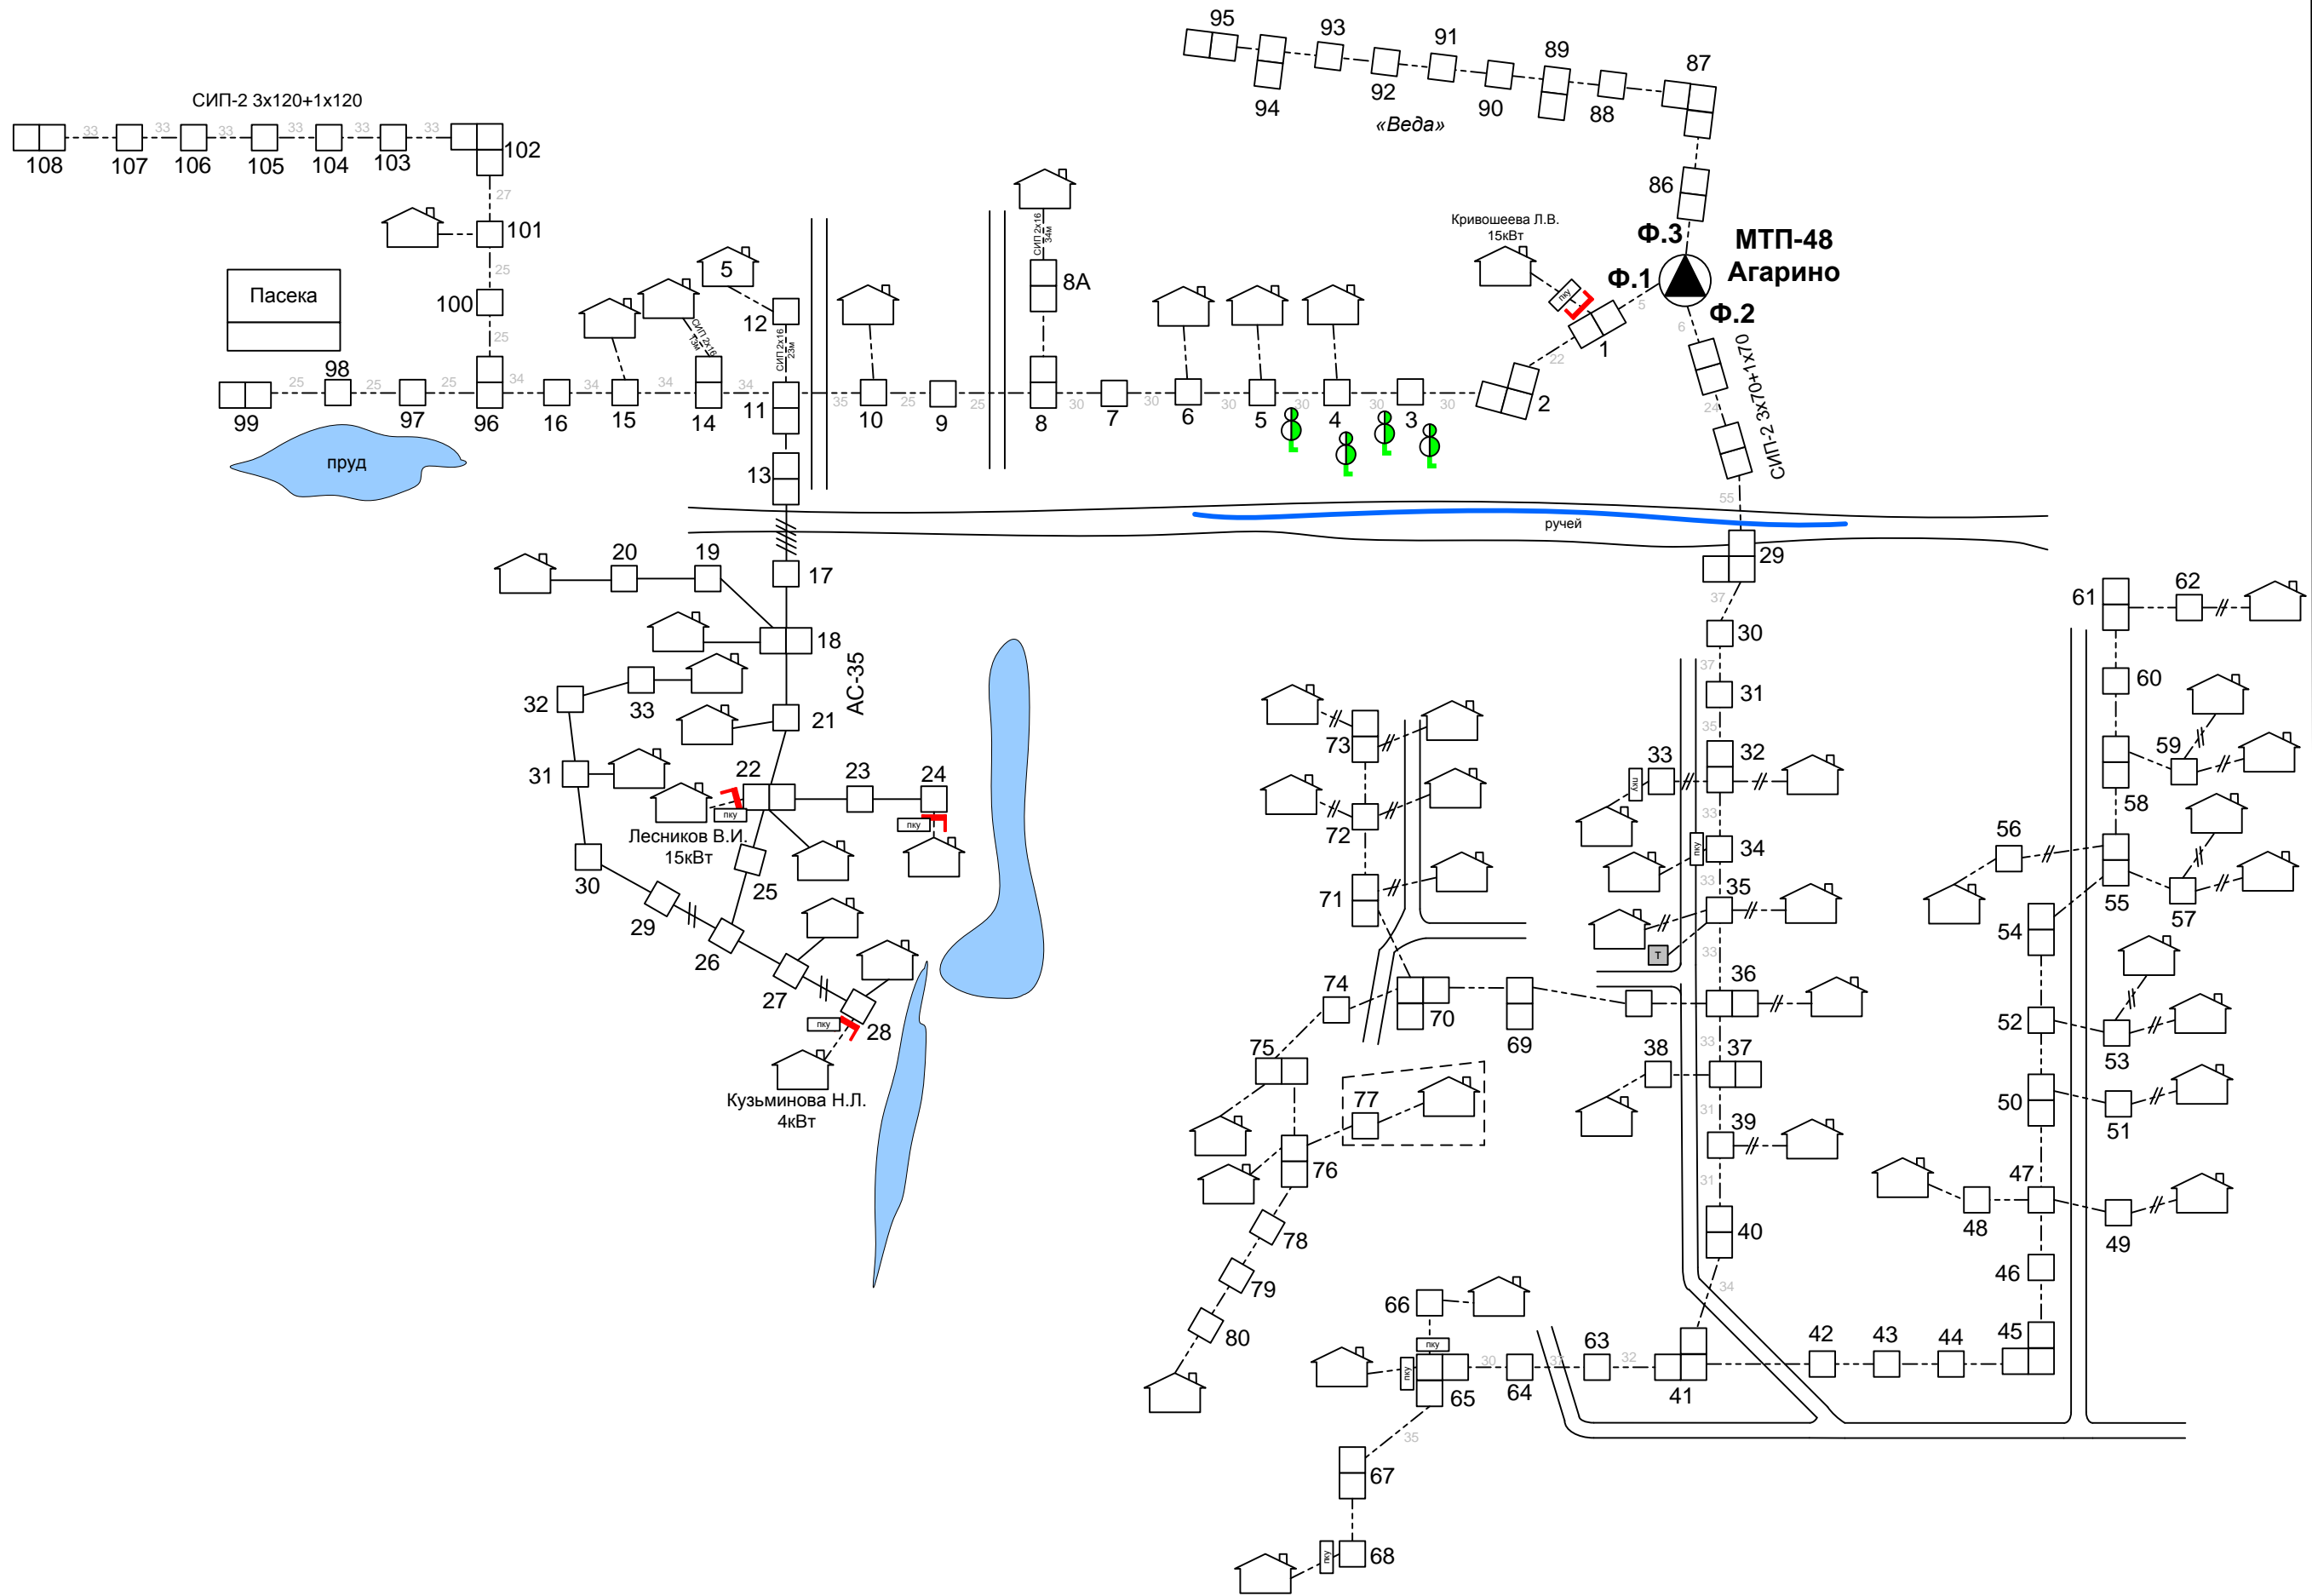

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-0,4 кВ с МТП-48 Агарино СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Гл. инженер	Казakov С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Инженер	Хромова М.Ю.		
Чертил	Инженер	Буева М.С.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись