


Поопорная схема ВЛ-10 кВ фид. 17 с ПС-447 «Пушино»
Схема определения места повреждения на ВЛ
(приложение к КОР)

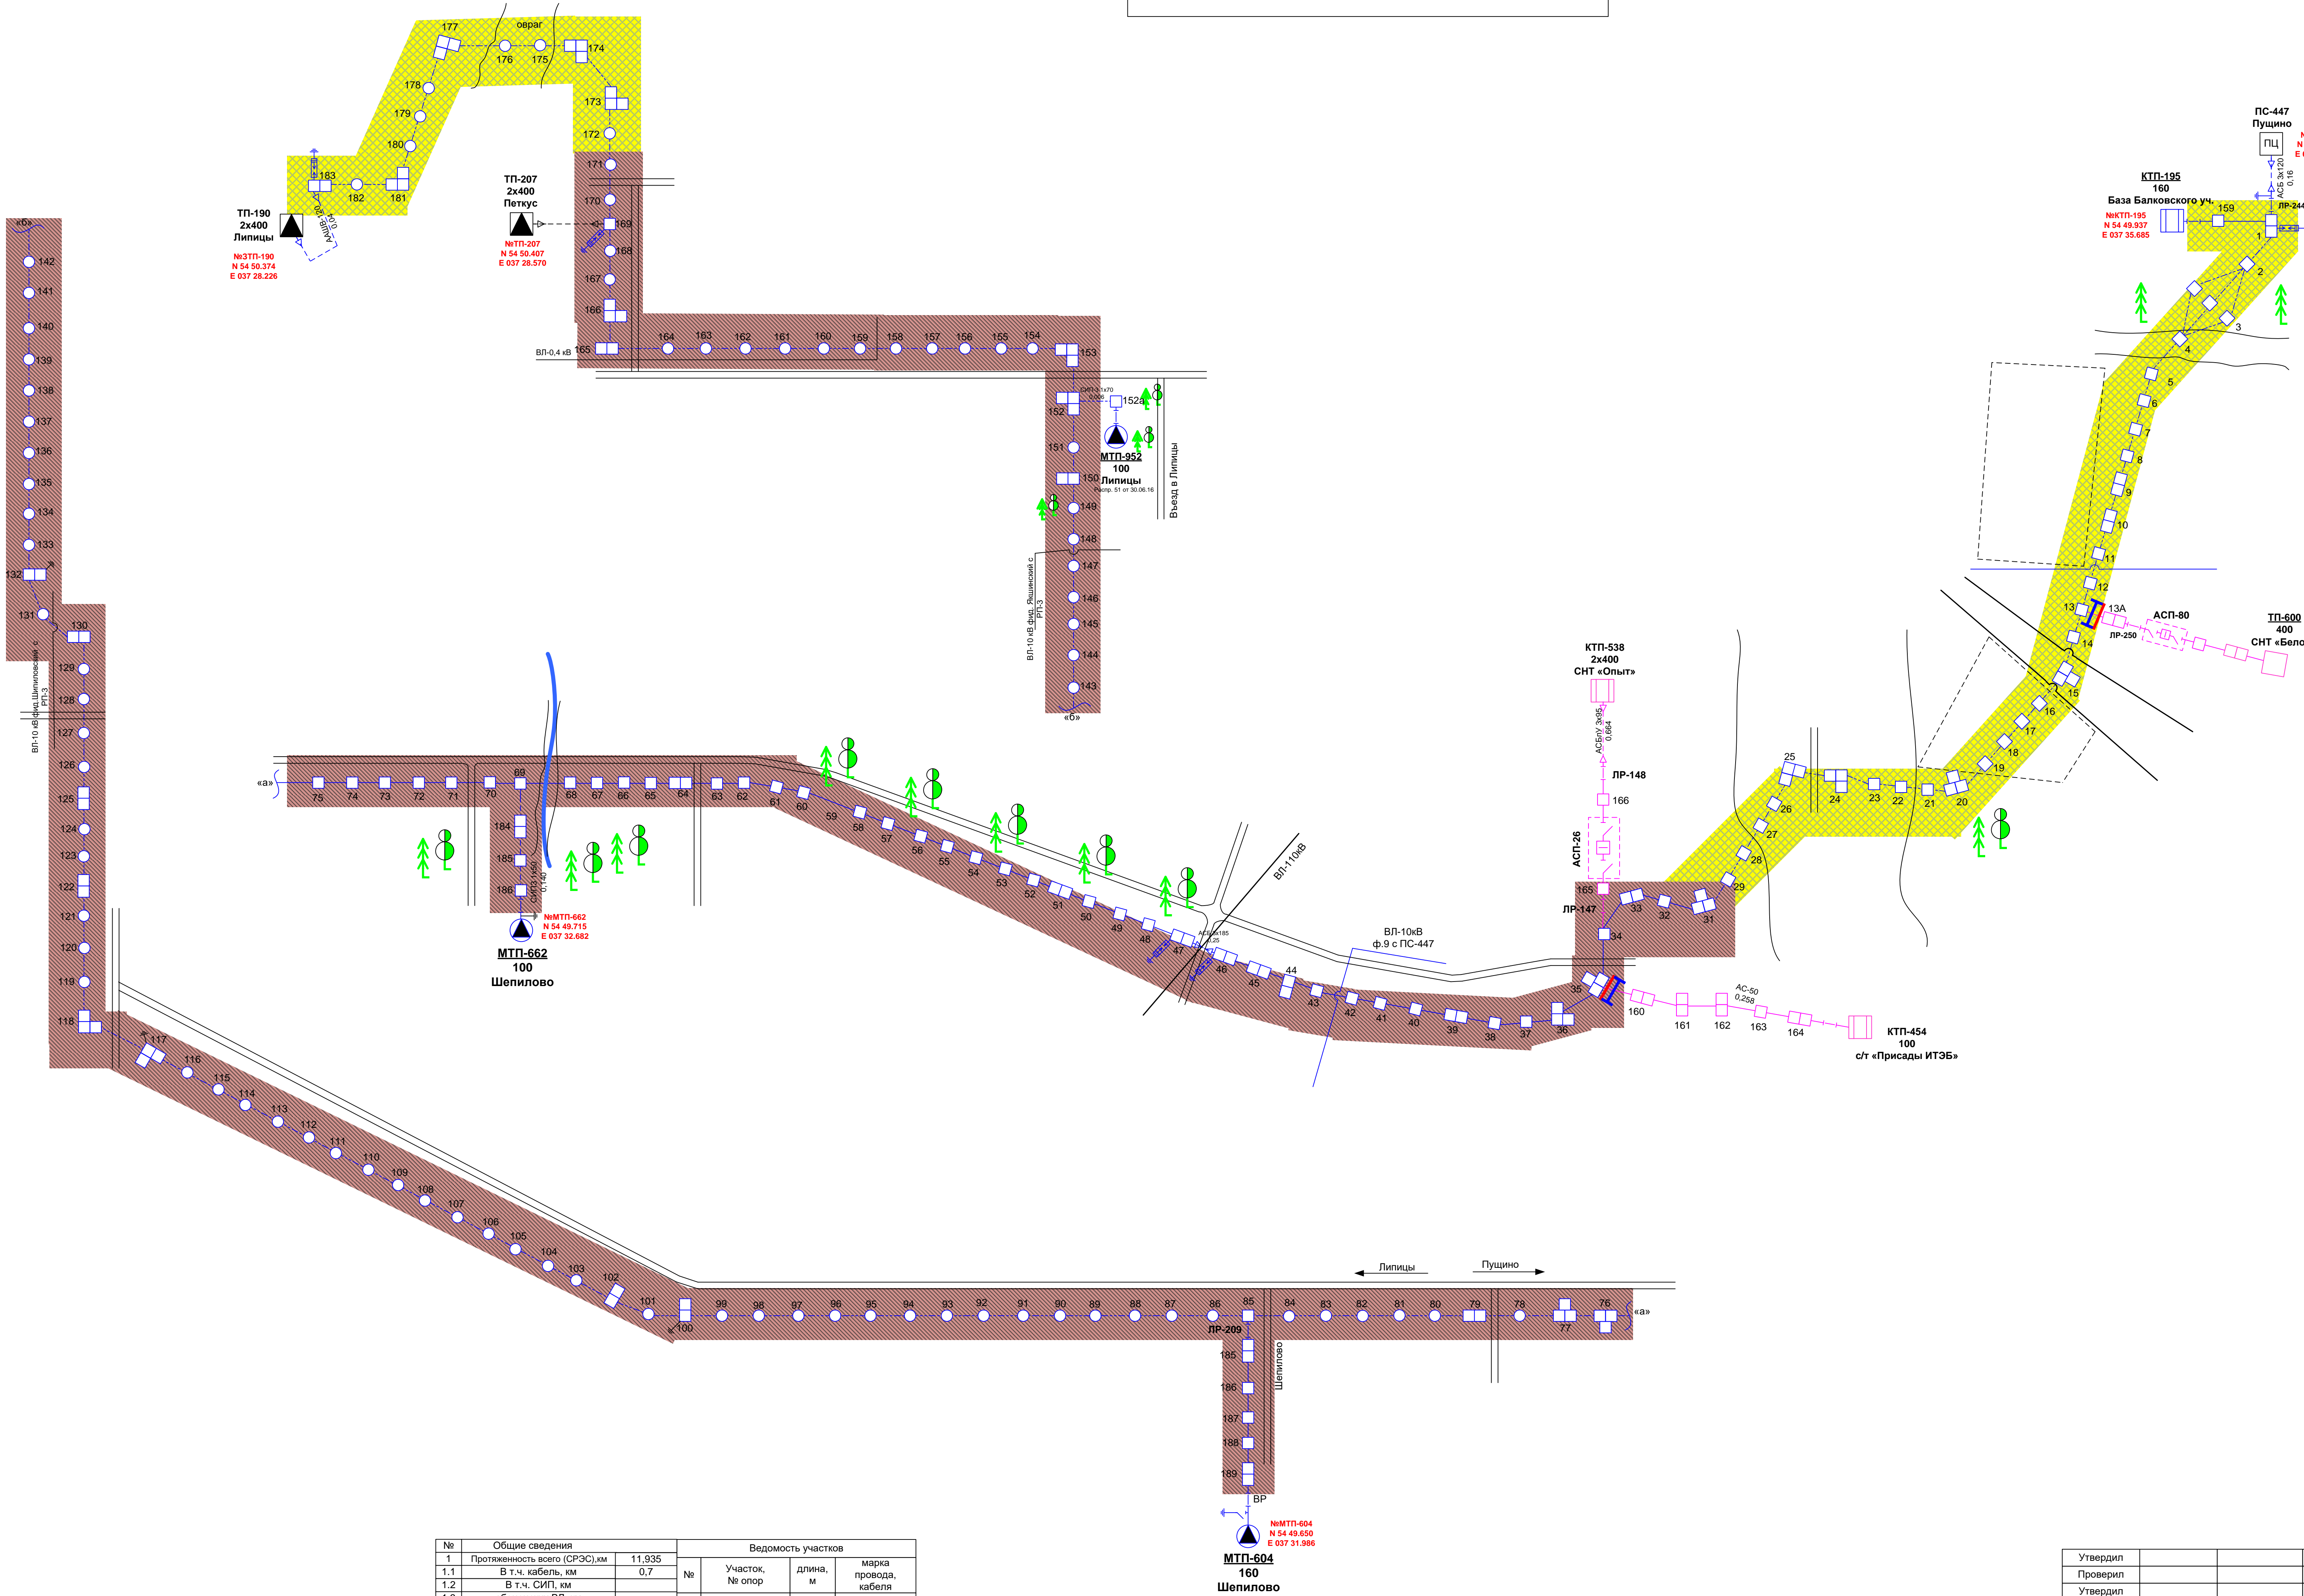

№		Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	11,935	
1.1	В т.ч. кабель, км	0,7	
1.2	В т.ч. СИП, км		
1.3	абонентских ВЛ, км		
1.4	абонентских КЛ, км		
2	Опор СРЭС всего, шт.	190	
2.1	Опор ж/б одност., шт.	58	
2.1	Опор ж/б сложн., шт.	41	
2.1	Опор дерев. прост., шт.	91	
3	Опор абонентских, шт.	10	
4	Линейных разъединителей, шт.	2	
5	Разрядников, шт.	5	
6	АСП, шт.	2 аб.	

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	РП-3-оп.1	700	АСБ 3х150
2	Оп.1-73	2920	А-70
3	Оп.54-МТП-662	140	СИП-3 1х50
4	Оп.152-МТП-952	6	СИП-3 1х70

- Пеший осмотр
- Недоступно для осмотра
- Осмотр с применением автомобиля

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп. документ	Должность	ФИО	Подпись

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф. 17 с ПС-447 СРЭС				
Утвердил	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Согласовал	инженер	Казаков С.В.	03.06.16	
Проверил	мастер	Рожков В.М.	03.06.16	
Чертил	инженер	Буева М.С.	03.06.16	